


# 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

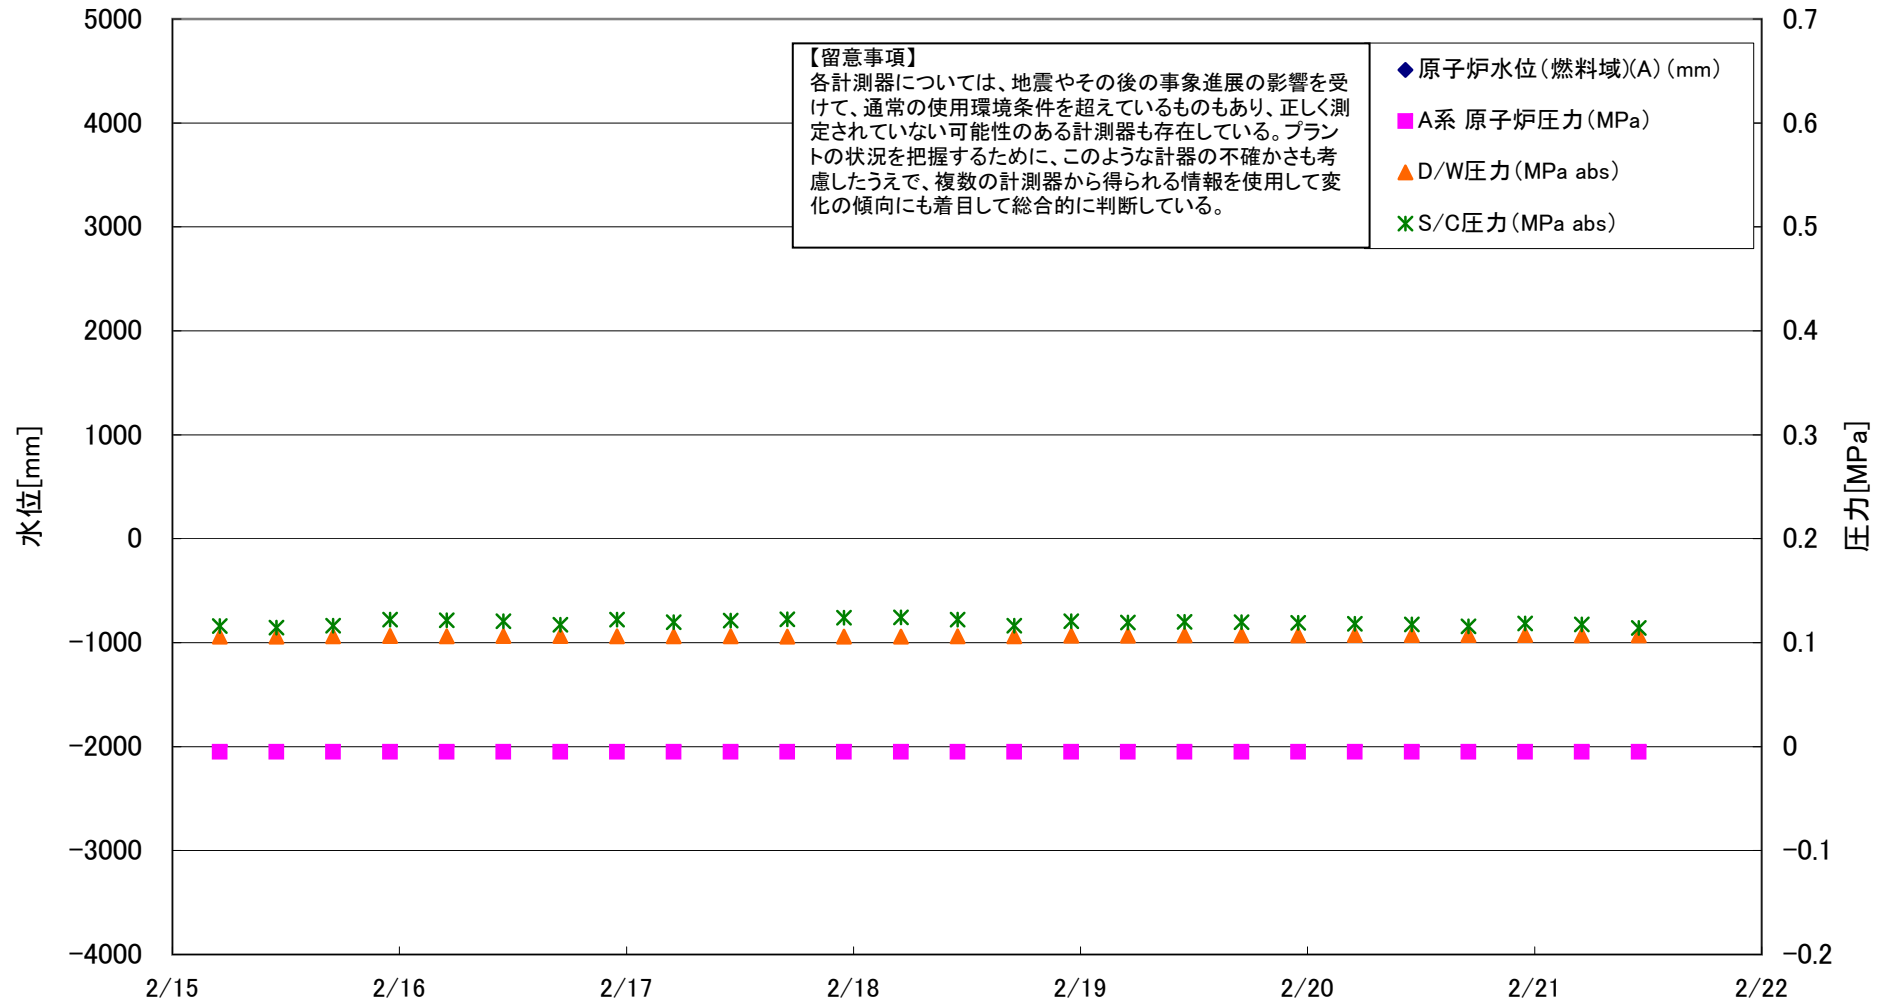

## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm)<br>※3 | A系 原子炉<br>圧力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs)<br>※3 | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h)<br>※1 | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h)<br>※1 | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考<br>※1:計器不良<br>※3:状況推移を継続確認中 |
|------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2/15 5:00  |                           | -1700                           | -0.005             | -                  | 0.1058             | 0.116                    | 1.00E-02                       | 4.67E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/15 11:00 |                           | -1680                           | -0.005             | -                  | 0.1057             | 0.115                    | 1.00E-02                       | 4.67E+00                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/15 17:00 |                           | -1710                           | -0.005             | -                  | 0.1060             | 0.116                    | 1.00E-02                       | 4.67E+00                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/15 23:00 |                           | -1740                           | -0.005             | -                  | 0.1063             | 0.122                    | 1.00E-02                       | 4.67E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/16 5:00  |                           | -1750                           | -0.005             | -                  | 0.1062             | 0.122                    | 1.00E-02                       | 4.67E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/16 11:00 |                           | -1770                           | -0.005             | -                  | 0.1065             | 0.121                    | 1.00E-02                       | 4.67E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/16 17:00 |                           | -1740                           | -0.005             | -                  | 0.1063             | 0.117                    | 1.00E-02                       | 4.71E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/16 23:00 |                           | -1750                           | -0.005             | -                  | 0.1061             | 0.122                    | 1.00E-02                       | 4.73E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/17 5:00  |                           | -1730                           | -0.005             | -                  | 0.1060             | 0.120                    | 1.00E-02                       | 4.77E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/17 11:00 |                           | -1740                           | -0.005             | -                  | 0.1060             | 0.121                    | 1.00E-02                       | 4.79E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/17 17:00 |                           | -1720                           | -0.005             | -                  | 0.1058             | 0.123                    | 1.00E-02                       | 4.79E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/17 23:00 |                           | -1730                           | -0.005             | -                  | 0.1059             | 0.124                    | 1.00E-02                       | 4.87E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/18 5:00  |                           | -1730                           | -0.005             | -                  | 0.1058             | 0.124                    | 1.00E-02                       | 5.29E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/18 11:00 |                           | -1750                           | -0.005             | -                  | 0.1060             | 0.122                    | 1.00E-02                       | 7.34E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/18 17:00 |                           | -1770                           | -0.005             | -                  | 0.1061             | 0.116                    | 1.00E-02                       | 7.58E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/18 23:00 |                           | -1820                           | -0.005             | -                  | 0.1067             | 0.121                    | 1.00E-02                       | 4.83E+01                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/19 5:00  |                           | -1840                           | -0.005             | -                  | 0.1069             | 0.120                    | 1.00E-02                       | 4.78E+01                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/19 11:00 |                           | -1840                           | -0.005             | -                  | 0.1070             | 0.120                    | 1.00E-02                       | 4.73E+01                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/19 17:00 |                           | -1830                           | -0.005             | -                  | 0.1070             | 0.120                    | 1.00E-02                       | 4.73E+01                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/19 23:00 |                           | -1860                           | -0.005             | -                  | 0.1072             | 0.119                    | 1.00E-02                       | 4.73E+01                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/20 5:00  |                           | -1860                           | -0.005             | -                  | 0.1073             | 0.118                    | 1.00E-02                       | 1.11E+01                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/20 11:00 |                           | -1860                           | -0.005             | -                  | 0.1075             | 0.118                    | 1.00E-02                       | 8.94E+00                       | 6.40E-01                 | 6.70E-01                 |                                |
| 2/20 17:00 |                           | -1830                           | -0.005             | -                  | 0.1074             | 0.116                    | 1.00E-02                       | 9.83E+00                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/20 23:00 |                           | -1850                           | -0.005             | -                  | 0.1075             | 0.118                    | 1.00E-02                       | 5.66E+00                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/21 5:00  |                           | -1820                           | -0.005             | -                  | 0.1071             | 0.118                    | 1.00E-02                       | 5.62E+00                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |
| 2/21 11:00 |                           | -1810                           | -0.005             | -                  | 0.1071             | 0.114                    | 1.00E-02                       | 2.72E+01                       | 6.40E-01                 | 6.80E-01                 |                                |

DS