福島第一原子力発電所2号機　温度に関するパラメータ

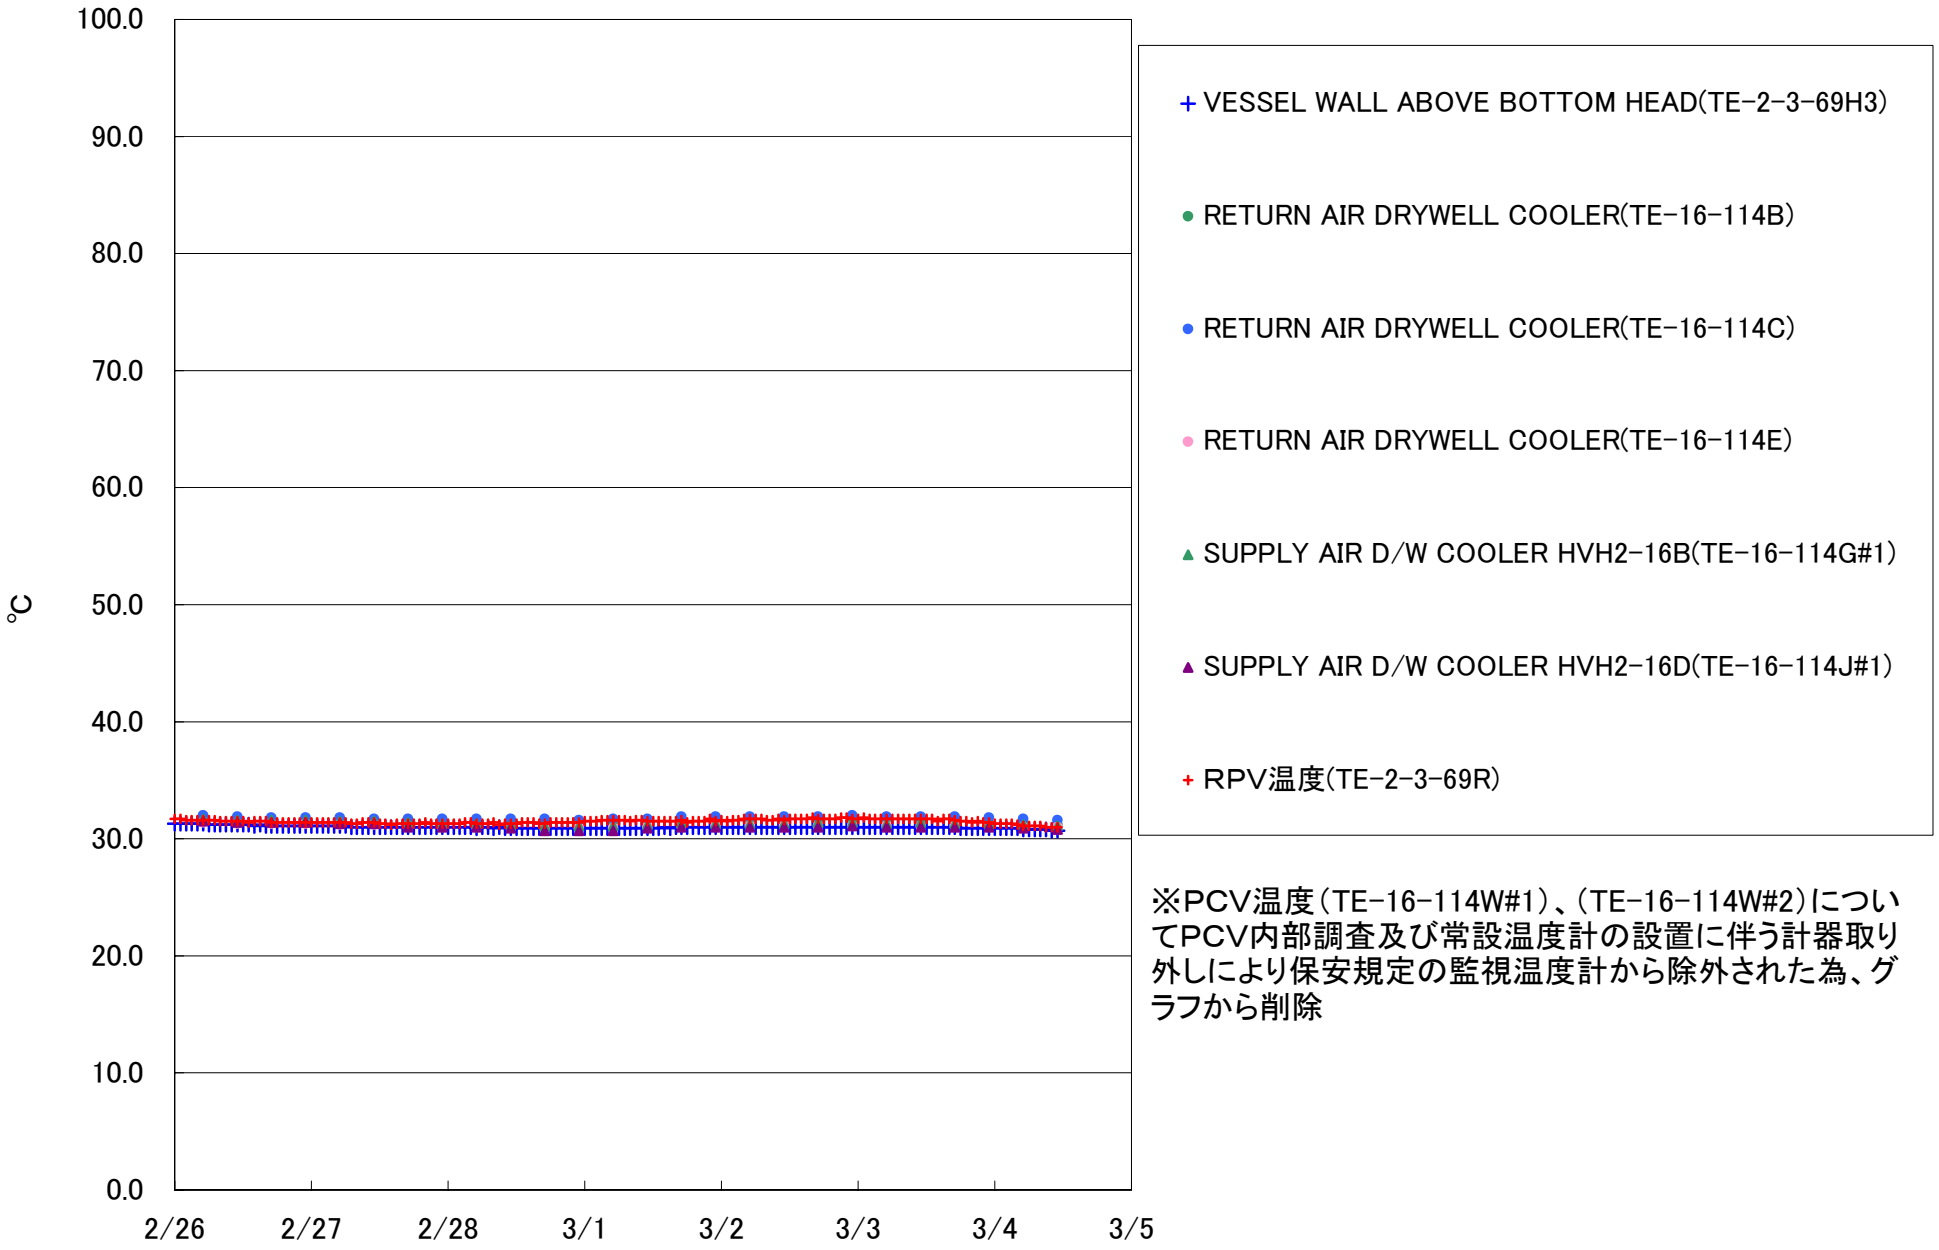

※PCV温度（TE-16-114W#1）、（TE-16-114W#2）についてPCV内部調査及び常設温度計の設置に伴う計器取り外しにより保安規定の監視温度計から除外された為、グラフから削除