


福島第一原子力発電所1号機 温度に関するパラメータ

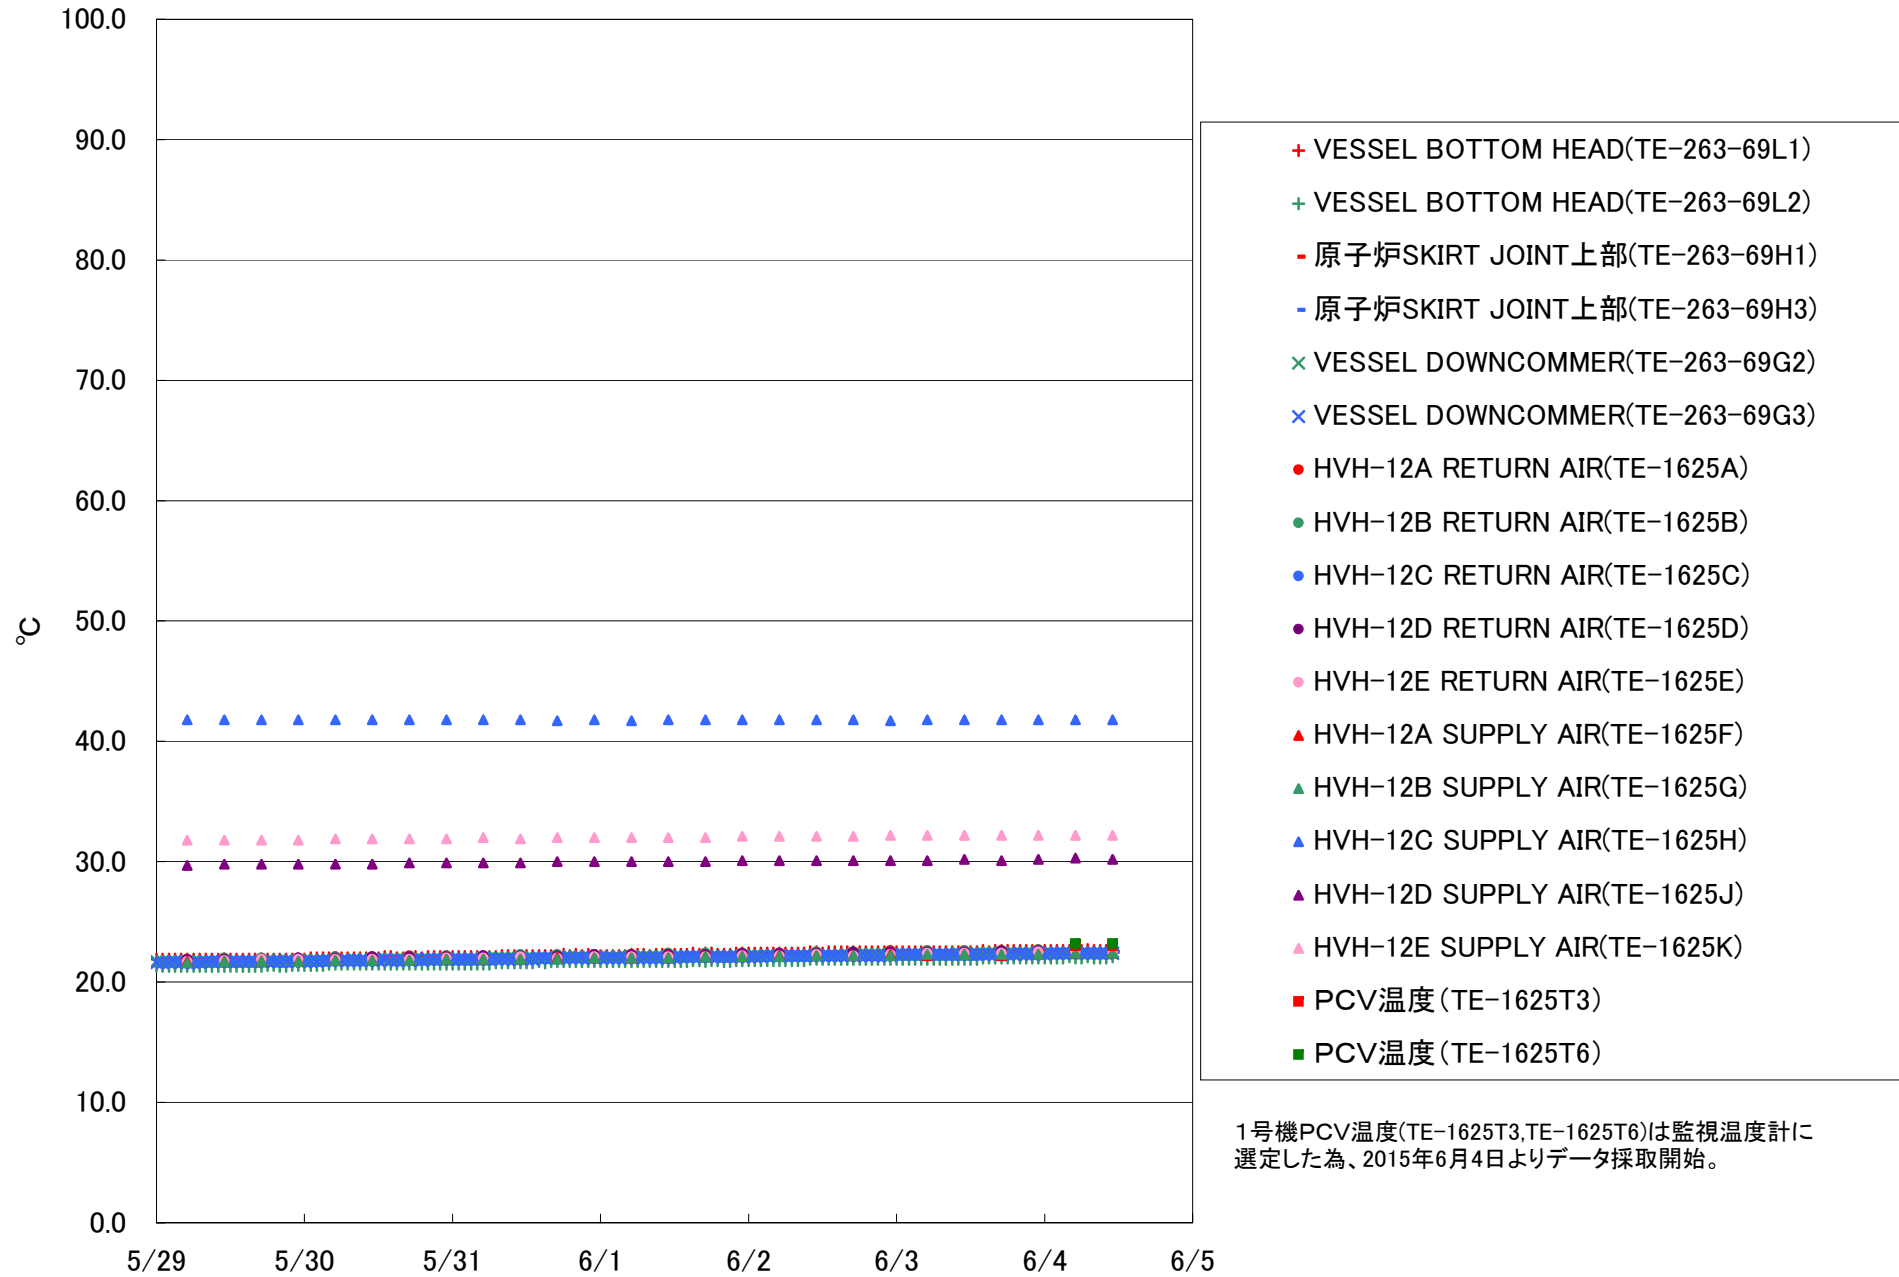

1号機PCV温度(TE-1625T3,TE-1625T6)は監視温度計に選定した為、2015年6月4日よりデータ採取開始。