


福島第一原子力発電所2号機 温度に関するパラメータ

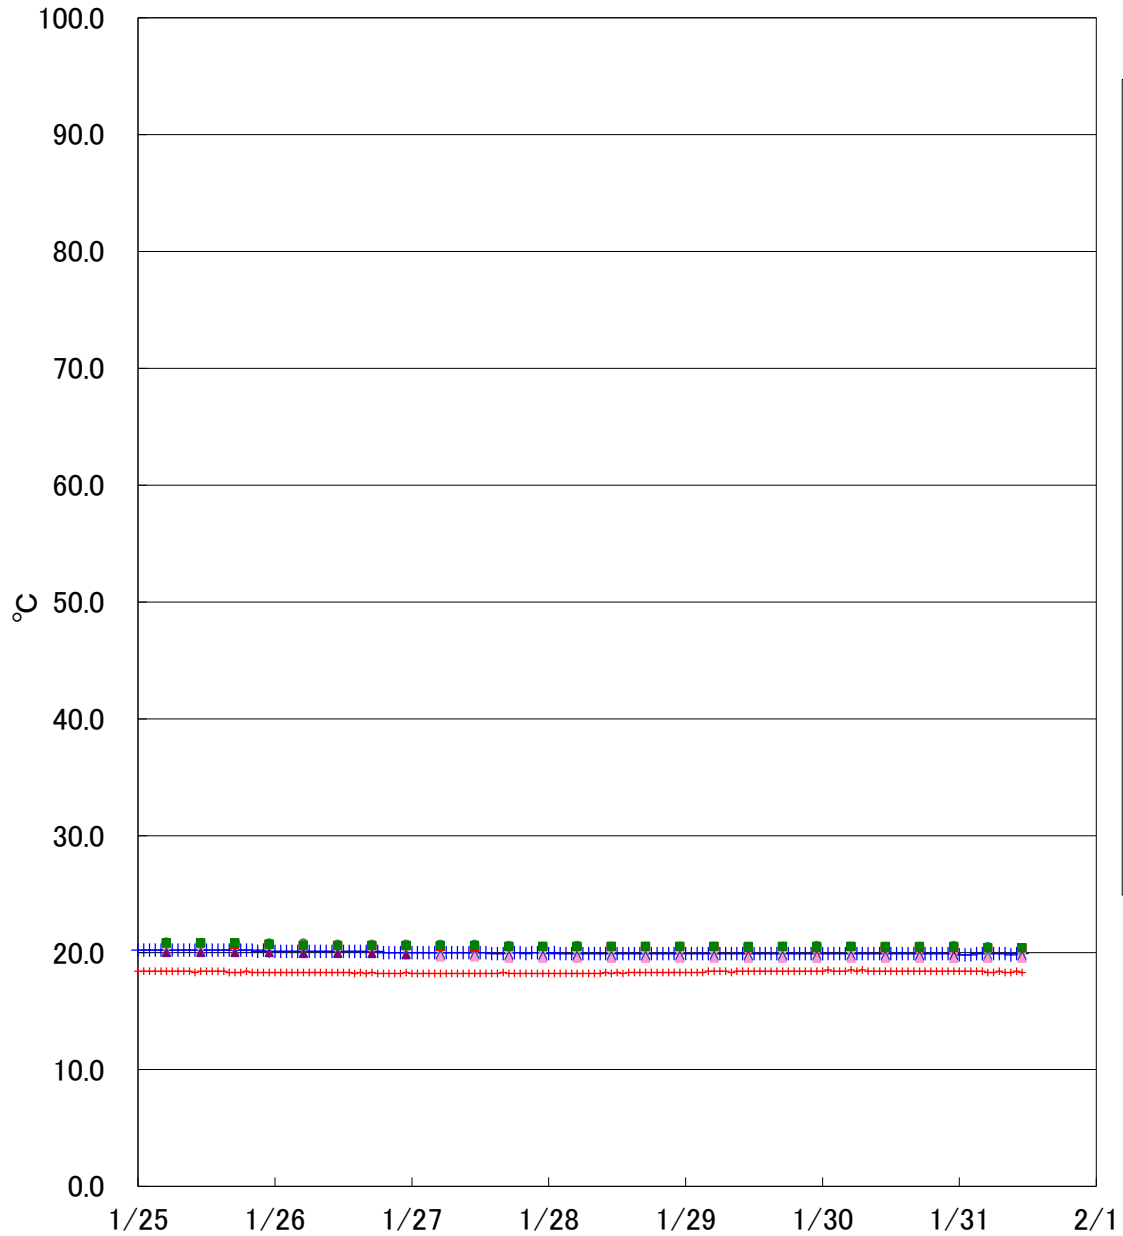

- + VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H3)
- RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114B)
- RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114C)
- RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114E)
- ▲ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B(TE-16-114G#1)
- ▲ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D(TE-16-114J#1)
- + RPV温度(TE-2-3-69R)
- PCV温度 (TE-16-007)
- PCV温度 (TE-16-008)
- ▲ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C(TE-16-114H#2)
- ▲ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E(TE-16-114K#2)

2号機のSUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C(TE-16-114H#2)および、SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E(TE-16-114K#2)を監視温度計に選定した為、グラフに追加