# 福島第一原子力発電所1号機　温度に関するパラメータ

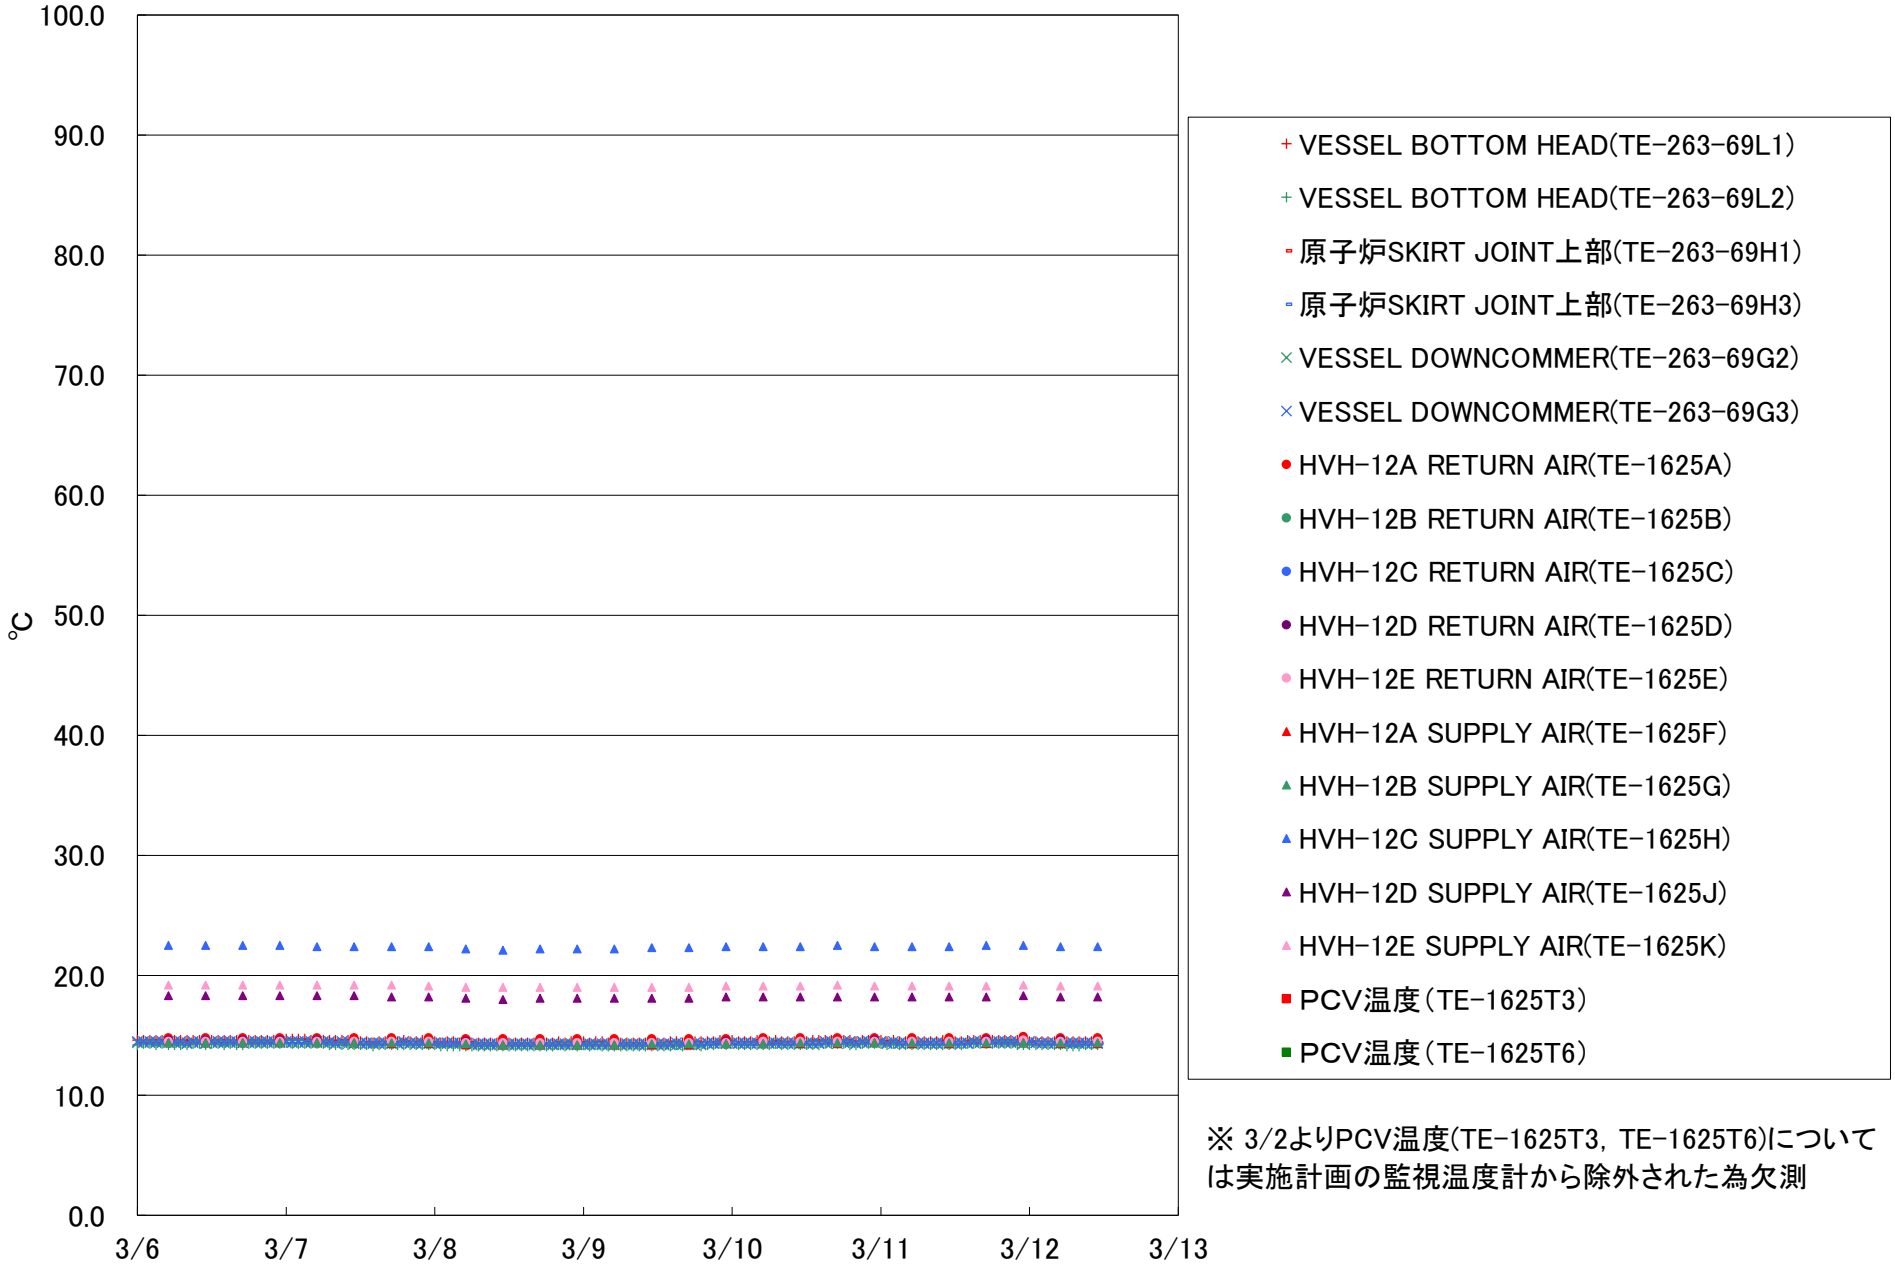


※ 3/2よりPCV温度(TE-1625T3, TE-1625T6)については実施計画の監視温度計から除外された為欠測