


### 福島第一原子力発電所1号機 温度に関するパラメータ

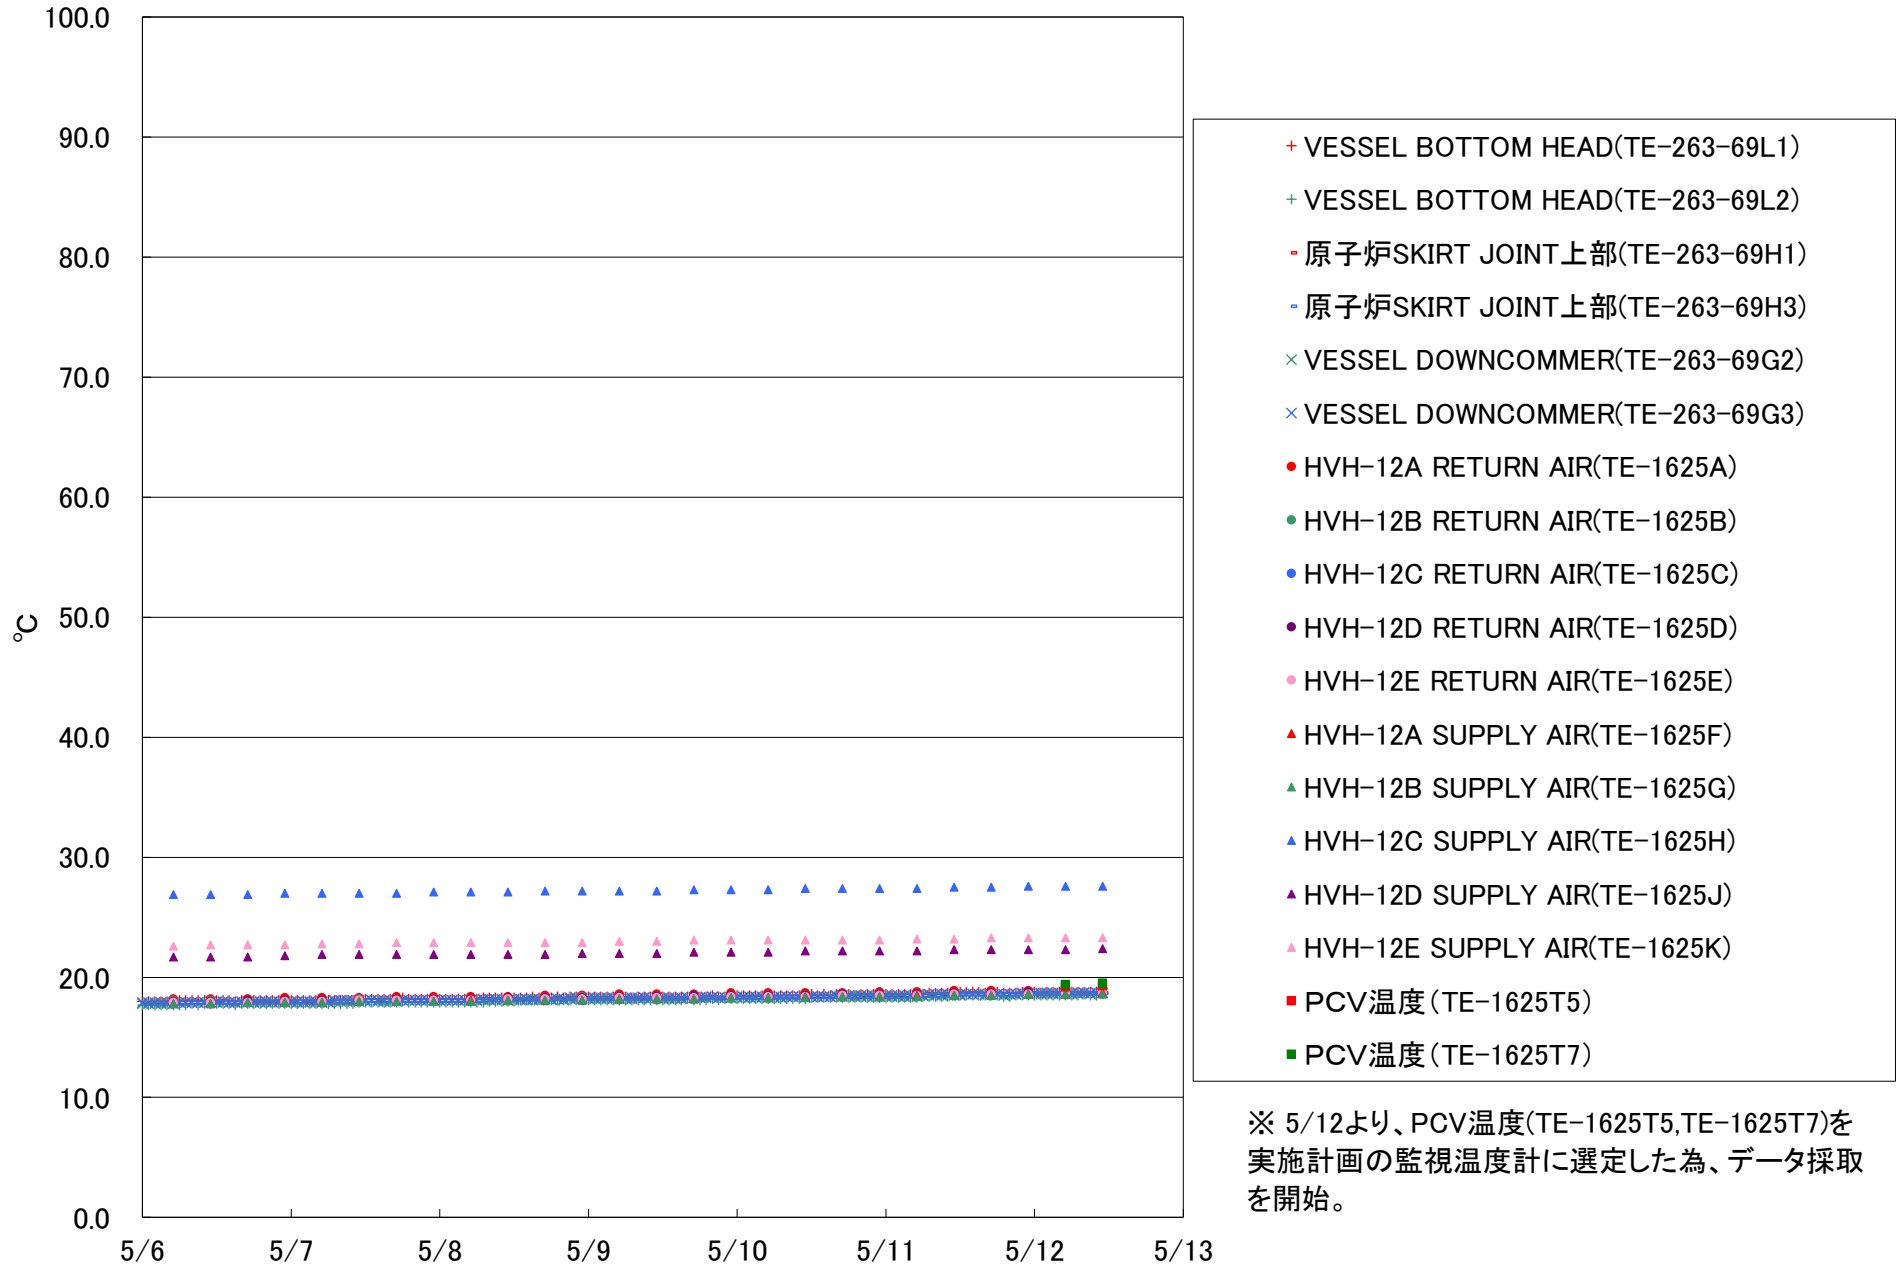

※ 5/12より、PCV温度(TE-1625T5,TE-1625T7)を実施計画の監視温度計に選定した為、データ採取を開始。