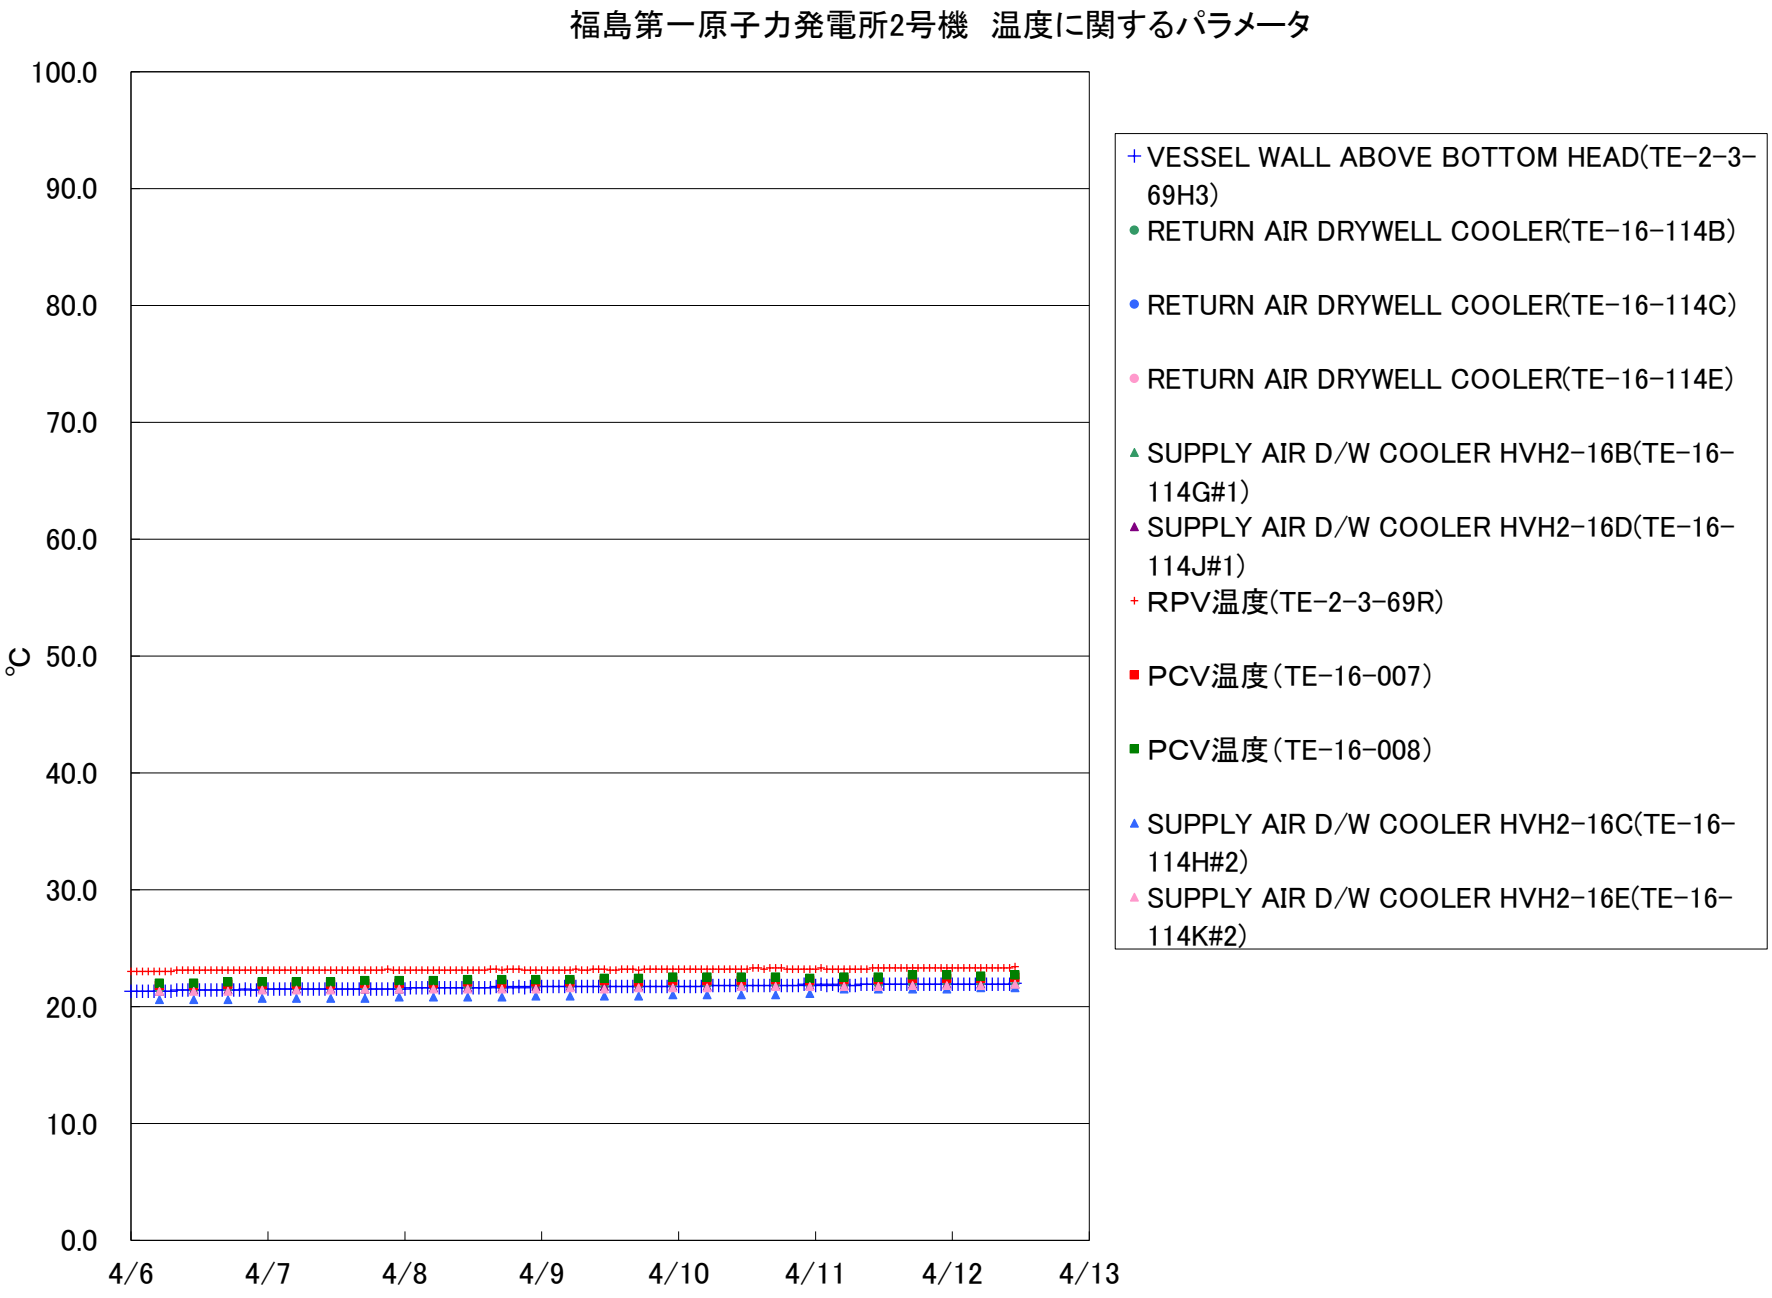
福島第一原子力発電所2号機　温度に関するパラメータ
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
℃
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13
VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H3)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114B)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114C)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114E)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B(TE-16-114G#1)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D(TE-16-114J#1)
RPV温度(TE-2-3-69R)
PCV温度(TE-16-007)
PCV温度(TE-16-008)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C(TE-16-114H#2)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E(TE-16-114K#2)