

海水核種分析結果<茨城県沖合>

参考値

(データ集約：12/27)

採取場所 (地点番号)	高戸小浜海岸沖合3km (T-A)				久慈浜海岸沖合3km (T-B)				大洗海岸沖合3km (T-C)				②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成24年12月10日 10時00分		平成24年12月10日 9時58分		平成24年12月12日 8時02分		平成24年12月12日 8時00分		平成24年12月12日 14時21分		平成24年12月12日 14時19分		
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	90

採取場所 (地点番号)	平井海岸沖合3km (T-D)				波崎海岸沖合3km (T-E)				磯原海岸沖合3km (T-Z)				②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成24年12月11日 14時00分		平成24年12月11日 14時02分		平成24年12月11日 13時49分		平成24年12月11日 13時47分		平成24年12月10日 8時01分		平成24年12月10日 7時59分		
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	90

※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

※ 本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約1.3Bq/L、Cs-134が約1.3Bq/L、Cs-137が約1.3Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。  
ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

海水核種分析結果 < 宮城県沖合 1/2 >

(データ集約 : 12/27)

採取場所 (地点番号)	南三陸沖 (T-MG0)						石巻湾 (T-MG1)						炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		中層		下層		上層		中層		下層		
試料採取日時刻	平成24年11月13日 9時45分		平成24年11月13日 9時55分		平成24年11月13日 9時28分		平成24年11月15日 10時42分		平成24年11月15日 10時38分		平成24年11月15日 10時30分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	ND	-	0.0062	0.00	0.0084	0.00	0.0074	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.0019	0.00	0.0024	0.00	0.0025	0.00	0.016	0.00	0.016	0.00	0.015	0.00	90

採取場所 (地点番号)	金華山東沖 (T-MG2)						金華山南沖 (T-MG3)						炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		中層		下層		上層		中層		下層		
試料採取日時刻	平成24年11月15日 8時18分		平成24年11月15日 8時22分		平成24年11月15日 8時10分		平成24年11月15日 9時16分		平成24年11月15日 9時14分		平成24年11月15日 9時06分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )											
Cs-134 (約2年)	ND	-	0.0015	0.00	60								
Cs-137 (約30年)	0.0021	0.00	0.0013	0.00	0.0016	0.00	0.0041	0.00	0.0044	0.00	0.0042	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値(Cs-134が約0.0018Bq/L)を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 6/15公表分より)

分析機関： (株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 宮城県沖合 2/2 >

( データ集約 : 12/27 )

採取場所 (地点番号)	七ヶ浜沖 (T-MG4)						仙台湾中央 (T-MG5)						炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		中層		下層		上層		中層		下層		
試料採取日時刻	平成24年11月15日 9時55分		平成24年11月15日 10時03分		平成24年11月15日 9時57分		平成24年11月15日 8時55分		平成24年11月15日 9時14分		平成24年11月15日 9時01分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.0091	0.00	0.010	0.00	0.0098	0.00	0.0047	0.00	0.0031	0.00	0.0032	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.018	0.00	0.018	0.00	0.018	0.00	0.0096	0.00	0.0067	0.00	0.0072	0.00	90

採取場所 (地点番号)	阿武隈川沖 (T-MG6)												炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		中層		下層		上層		中層		下層		
試料採取日時刻	平成24年11月15日 10時56分		平成24年11月15日 11時07分		平成24年11月15日 11時00分								
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.010	0.00	0.010	0.00	0.0089	0.00							60
Cs-137 (約30年)	0.018	0.00	0.018	0.00	0.016	0.00							90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 6/15公表分より)

分析機関: (株)環境総合テクノス

## 海水核種分析結果

(データ集約：12/27)

採取場所 (地点番号)	仙台湾中央 (T-MG5) 上層		大洗海岸沖合3km (T-C) 上層				炉規則告示濃度限度 Bq/L (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日	平成24年11月15日		平成24年11月14日				
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	-	-	ND	-	/	/	40
Cs-134 (約2年)	0.0047	0.00	ND	-	/	/	60
Cs-137 (約30年)	0.0096	0.00	ND	-	/	/	90
Sr-89 (約51日)	ND	-	ND	-	/	/	300
Sr-90 (約29年)	ND	-	ND	-	/	/	30

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値  
試料濃度が「-」とは、測定対象外を示す。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

I-131, Cs-134, Cs-137については、11月22日, 12月27日公表。

本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。検出限界値は次のとおり。

I-131が約1.2Bq/L, Cs-134が約1.1Bq/L, Cs-137が約1.1Bq/L, Sr-89が約0.02Bq/L, Sr-90が約0.009Bq/L。


ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

Sr-89・Sr-90の分析は日本分析センターにて実施。


(評価)

今回測定した試料からはSr-89, Sr-90は検出されなかった。


南三陸沖(T-MG0) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

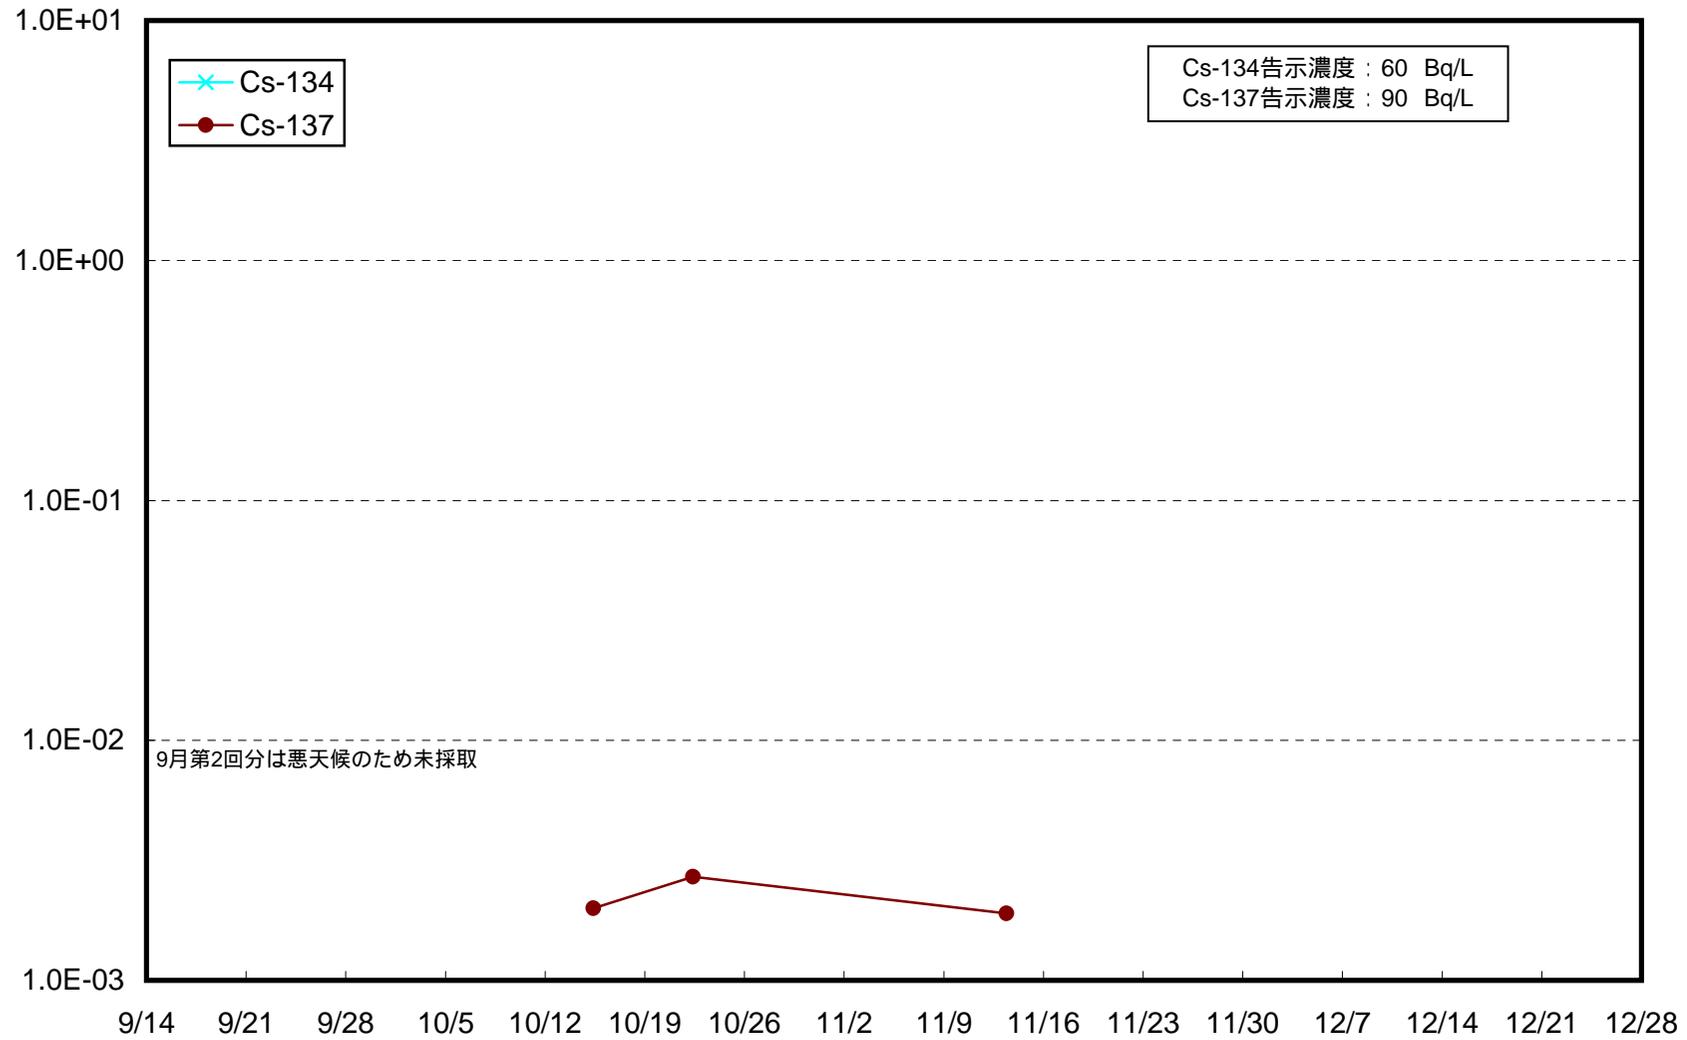


南三陸沖(T-MG0) 中層 海水放射能濃度 (Bq / L)

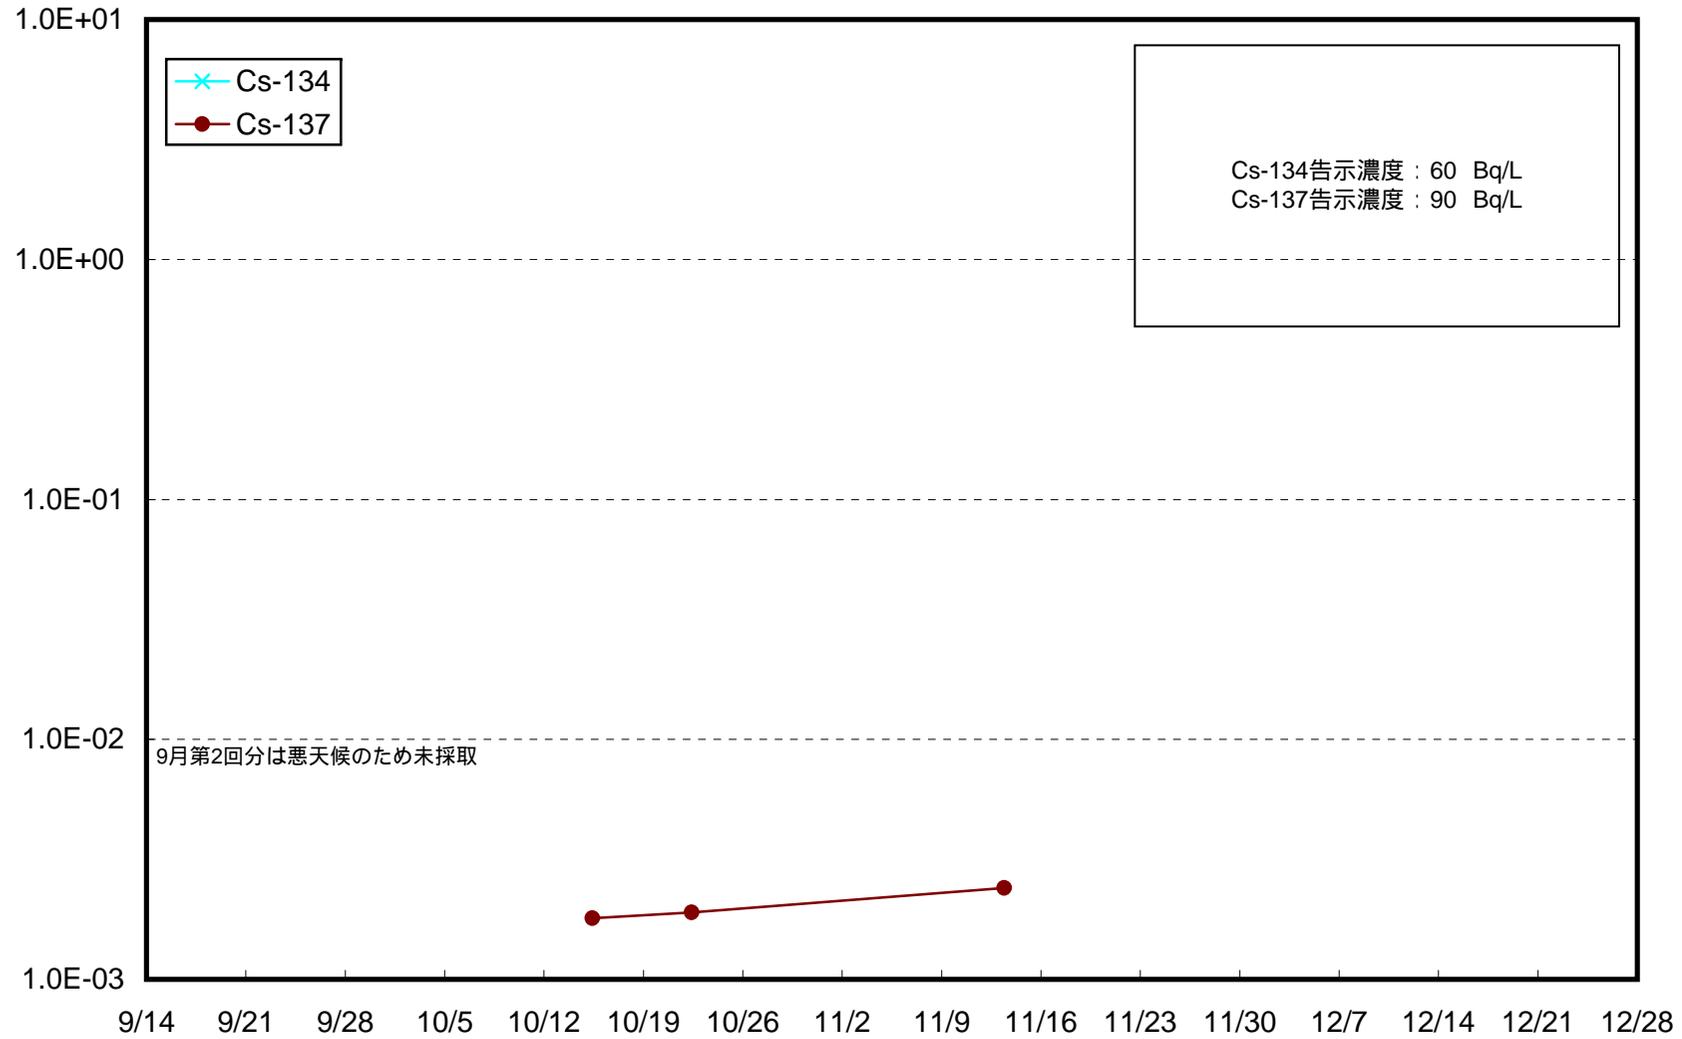


南三陸沖(T-MG0) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

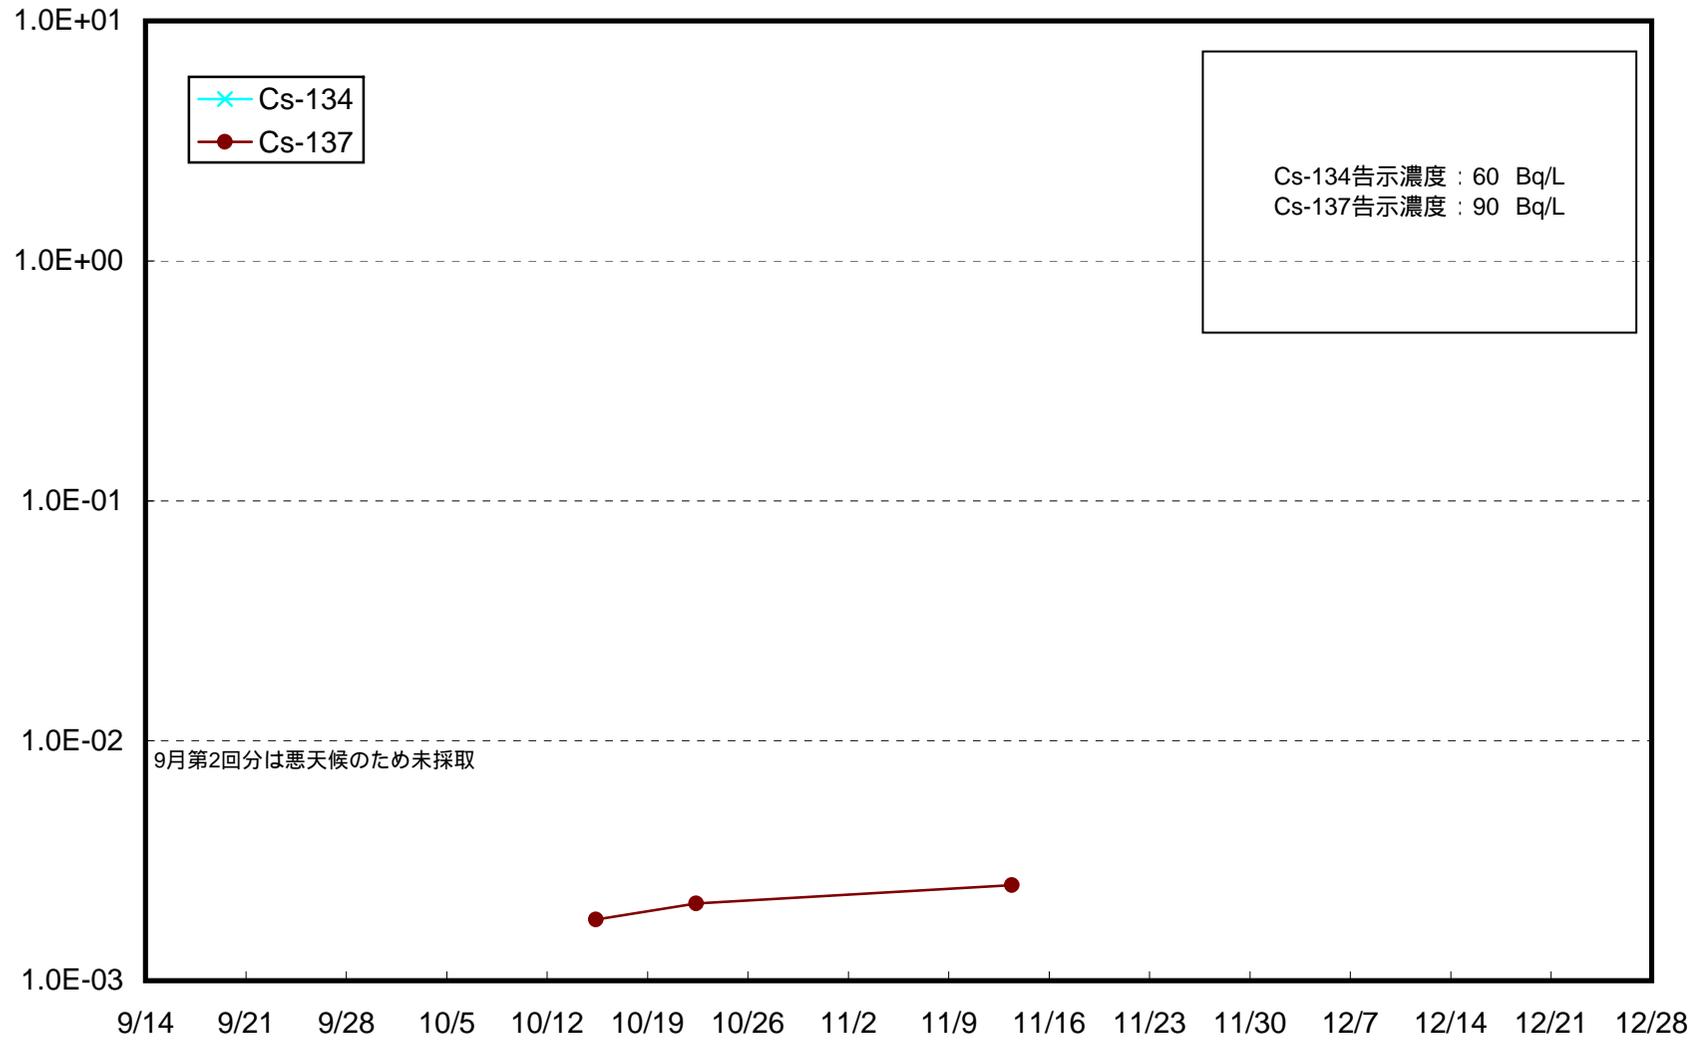


石卷湾(T-MG1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

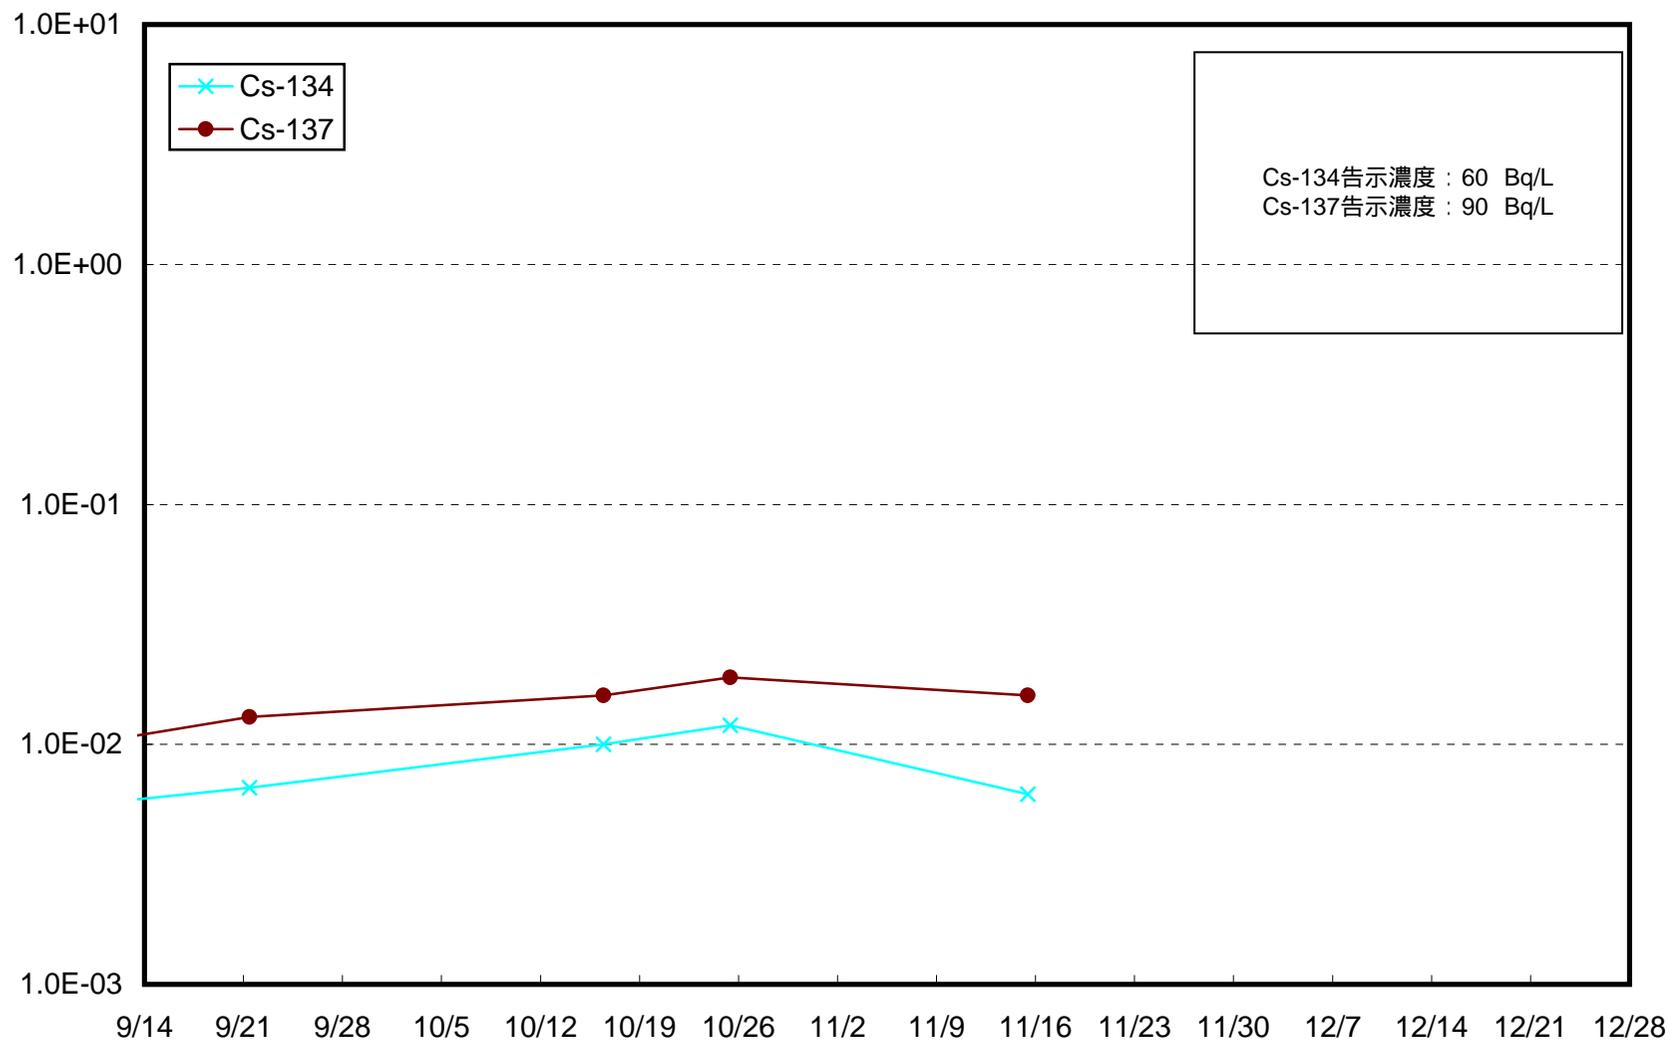


石卷湾(T-MG1) 中層 海水放射能濃度 (Bq / L)

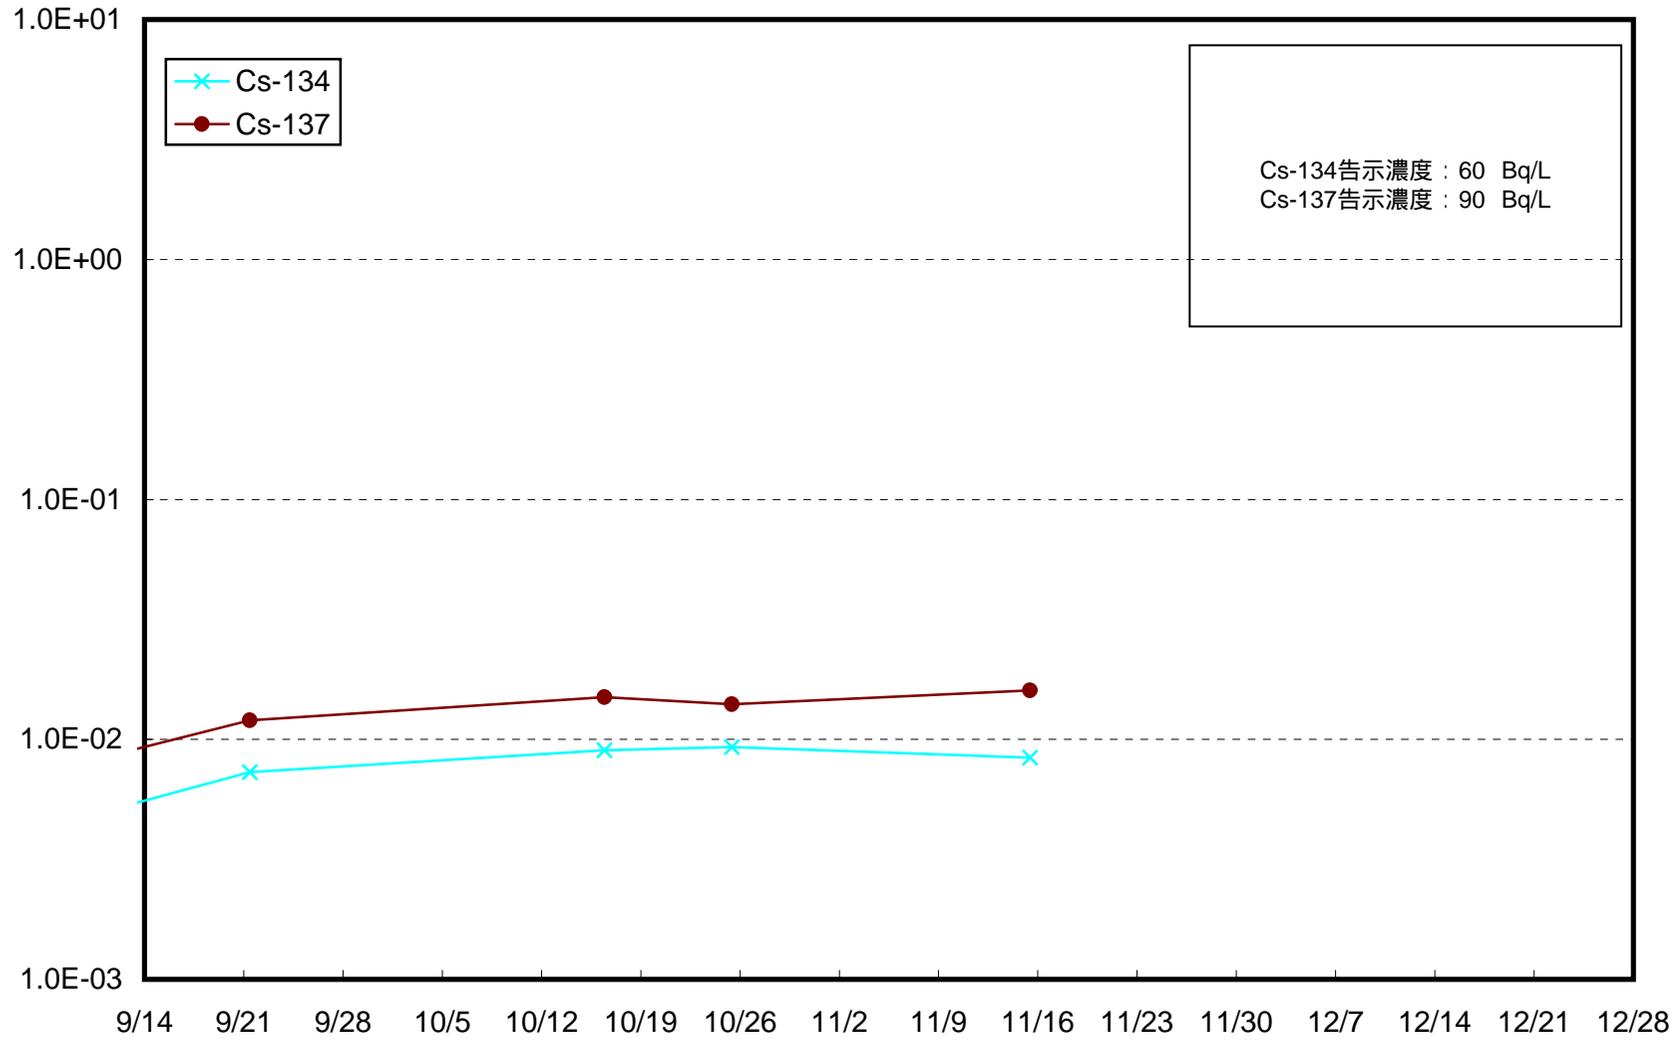


石卷湾(T-MG1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

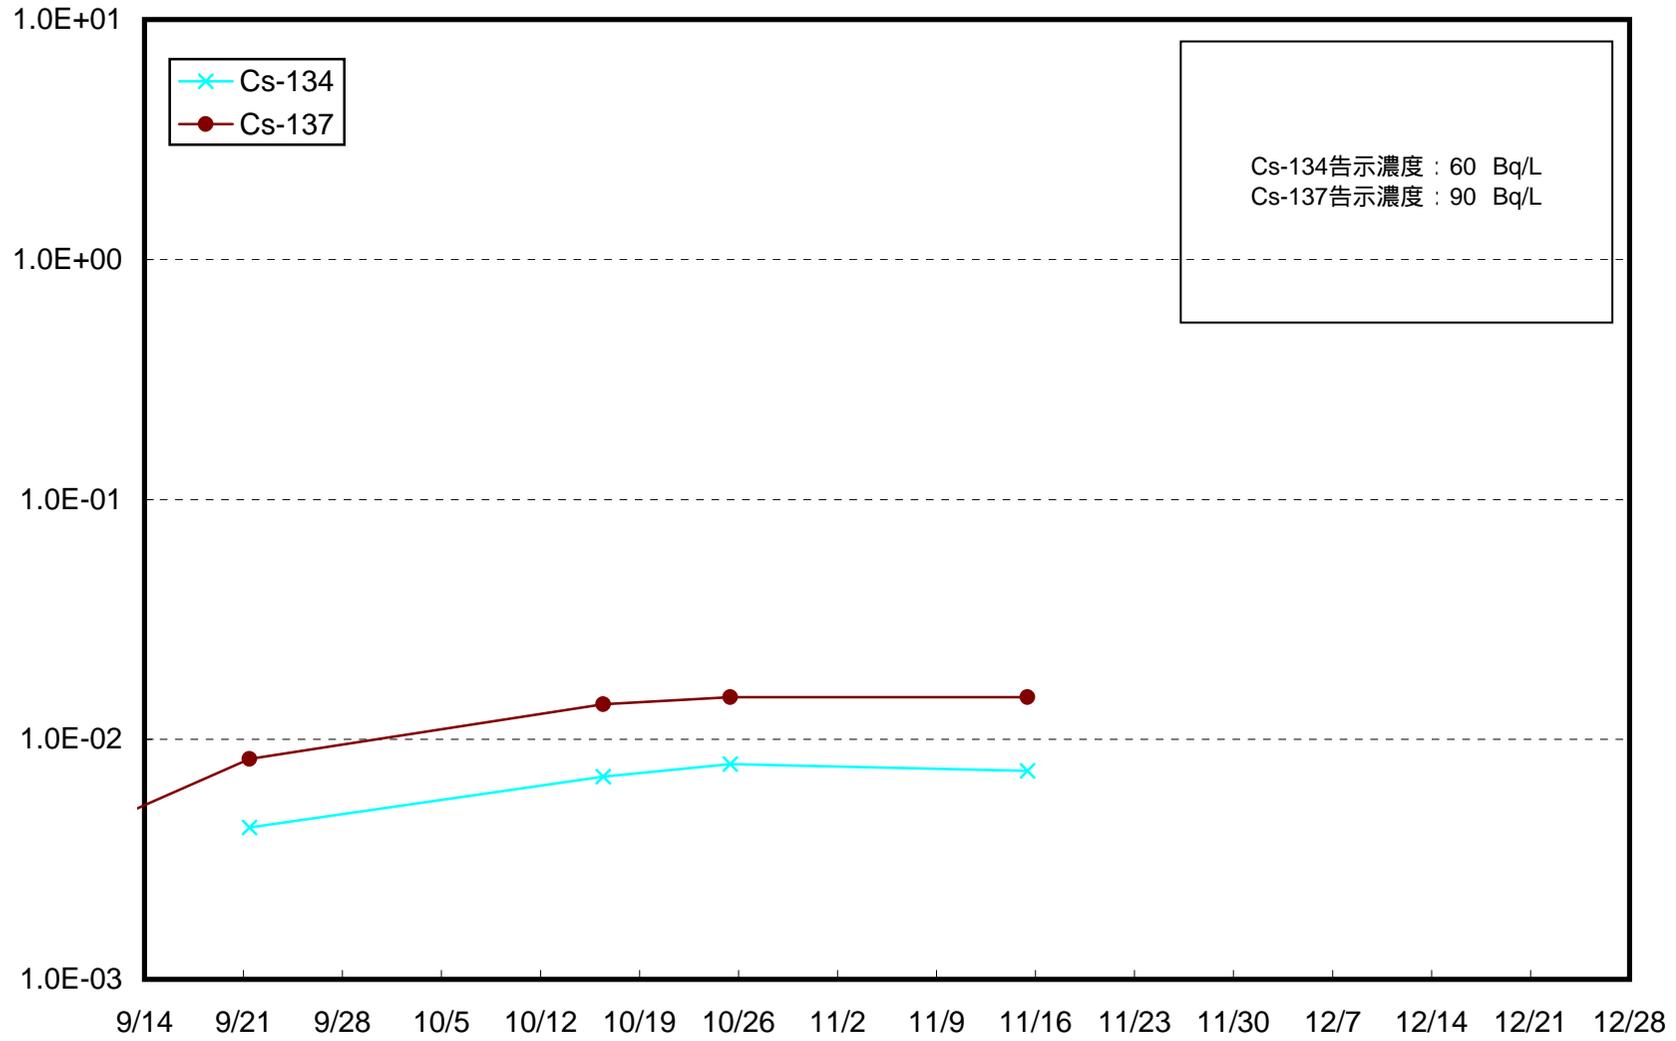


金華山東沖(T-MG2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

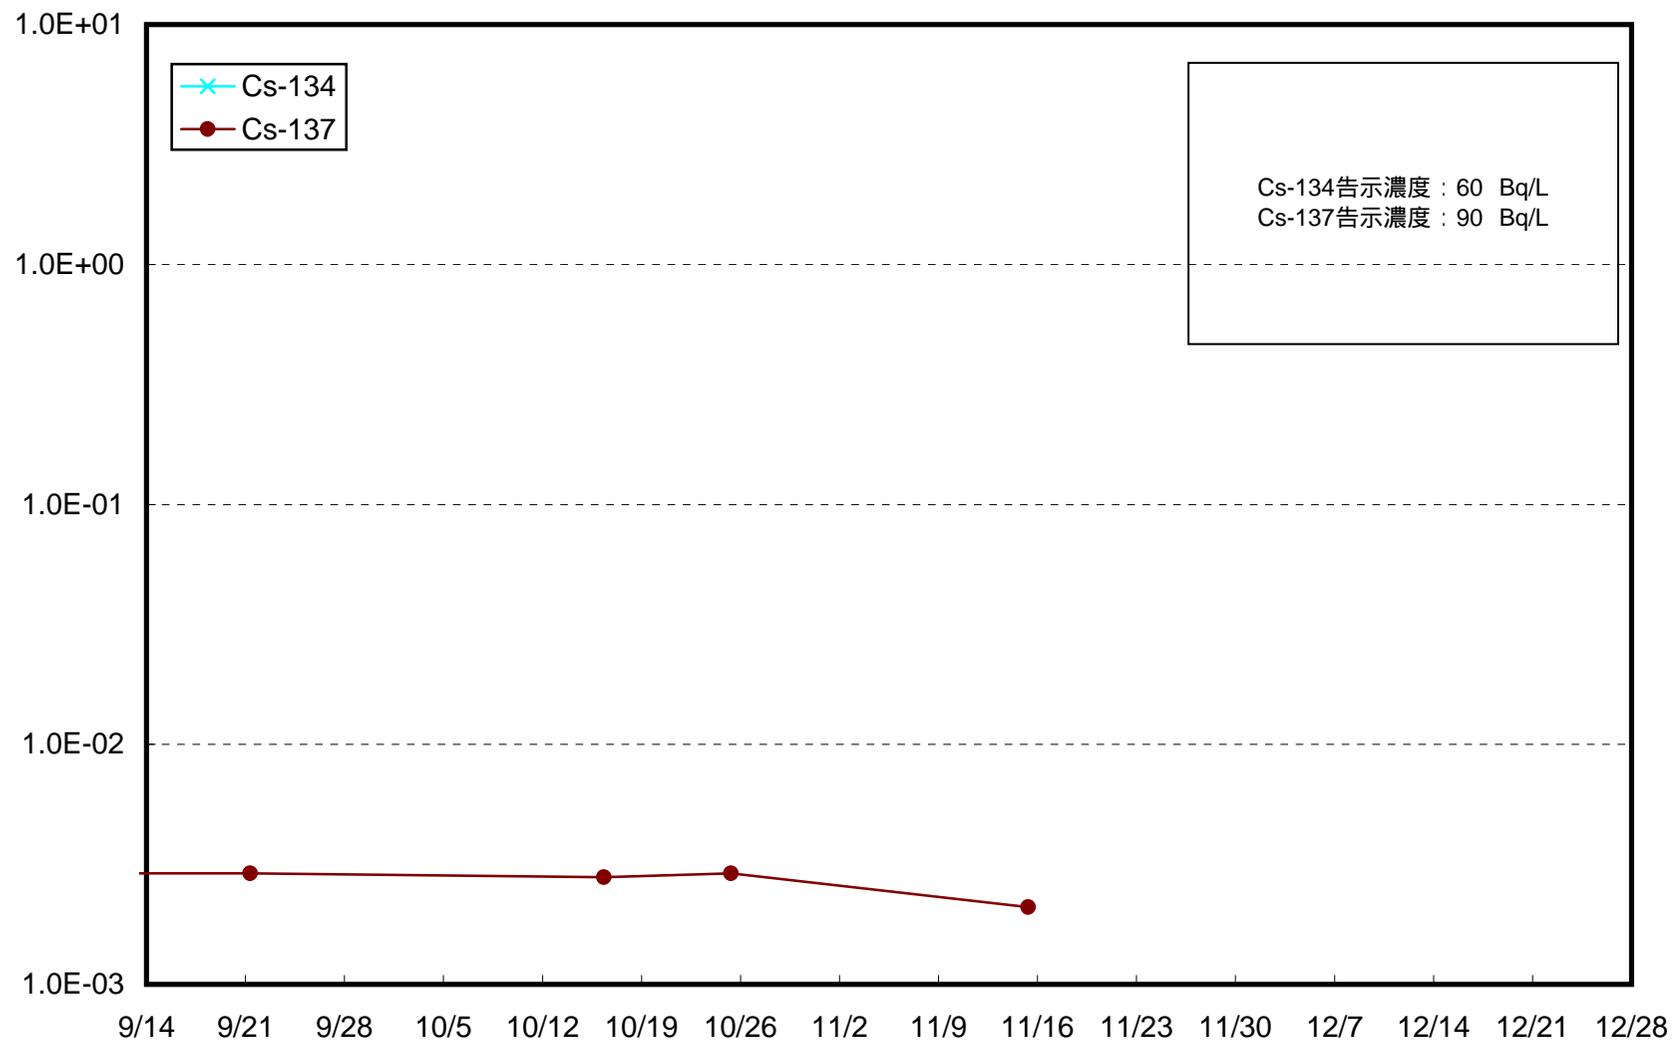


金華山東沖(T-MG2) 中層 海水放射能濃度 (Bq / L)

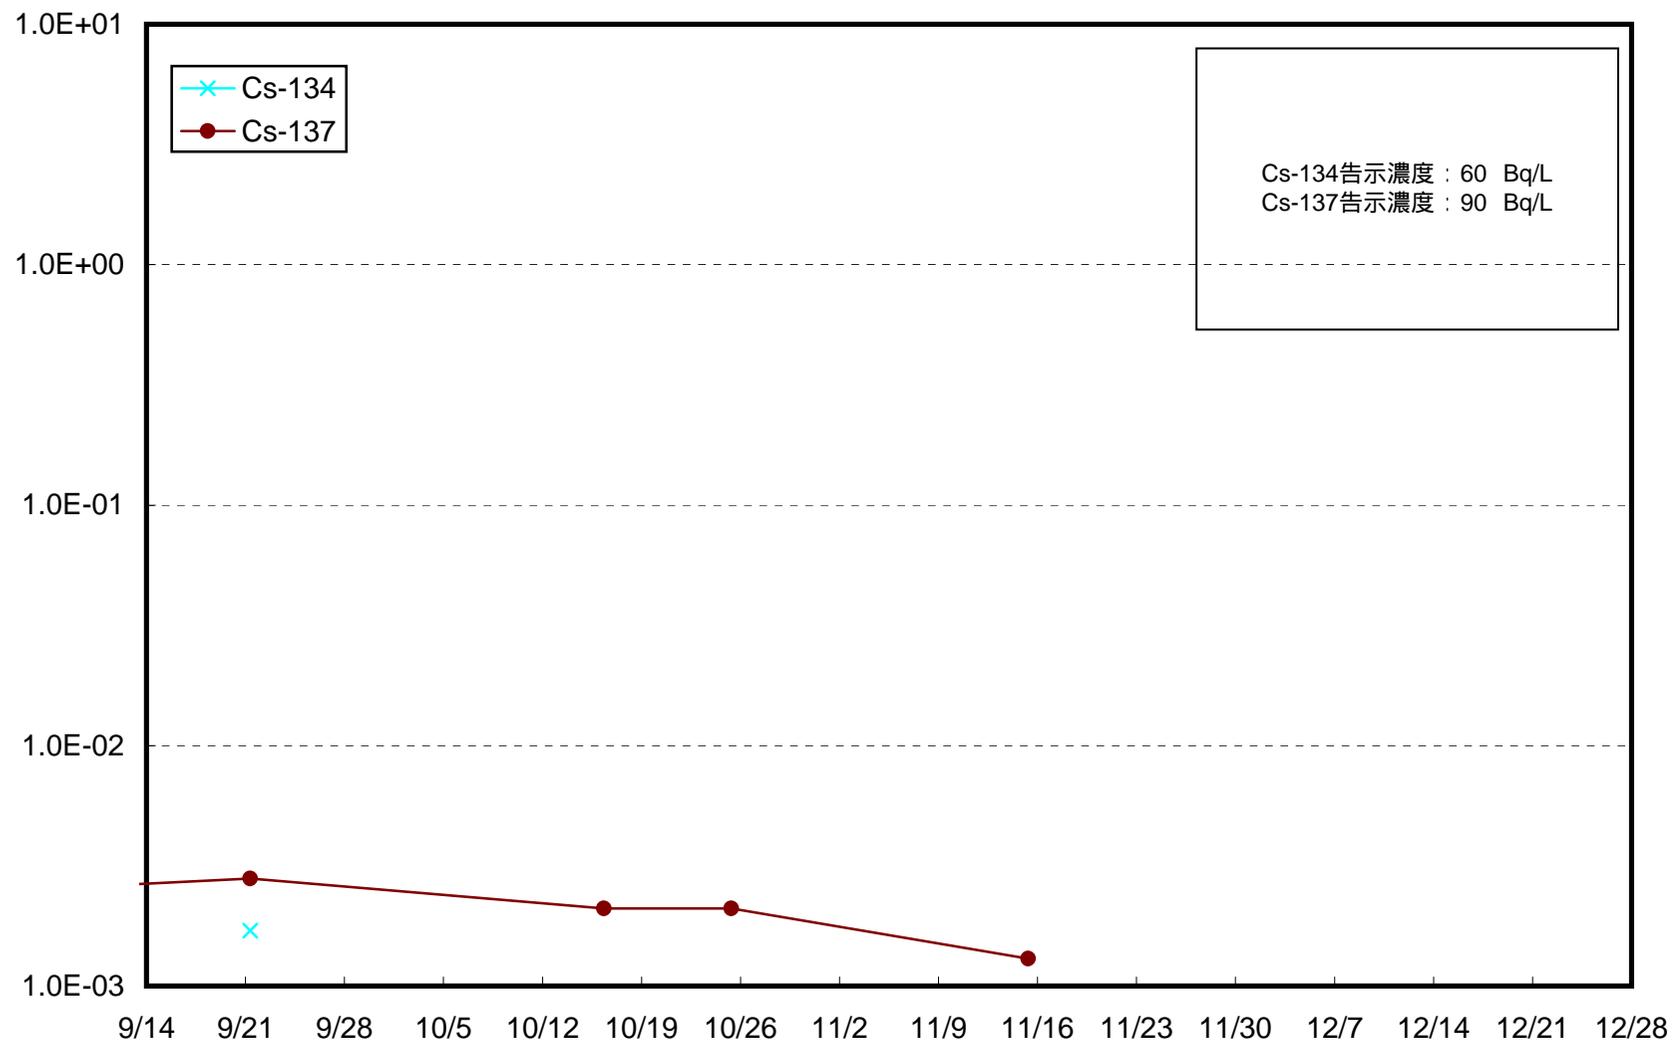


金華山東沖(T-MG2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

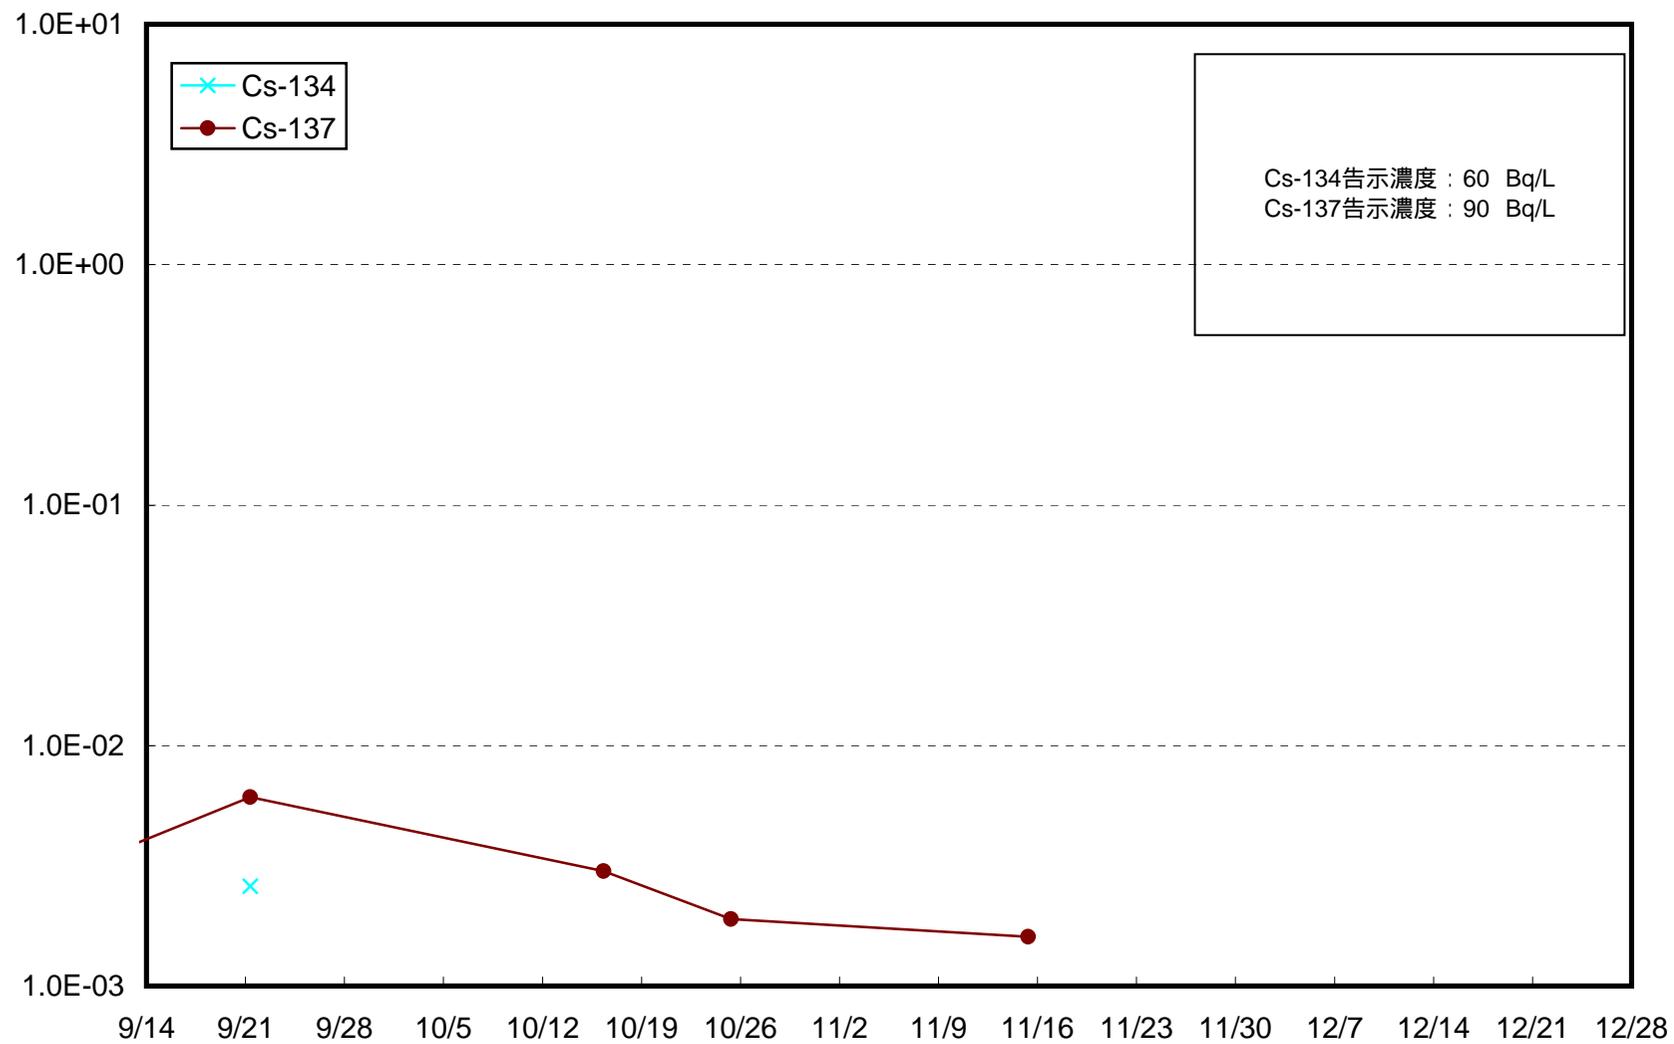


金華山南沖(T-MG3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

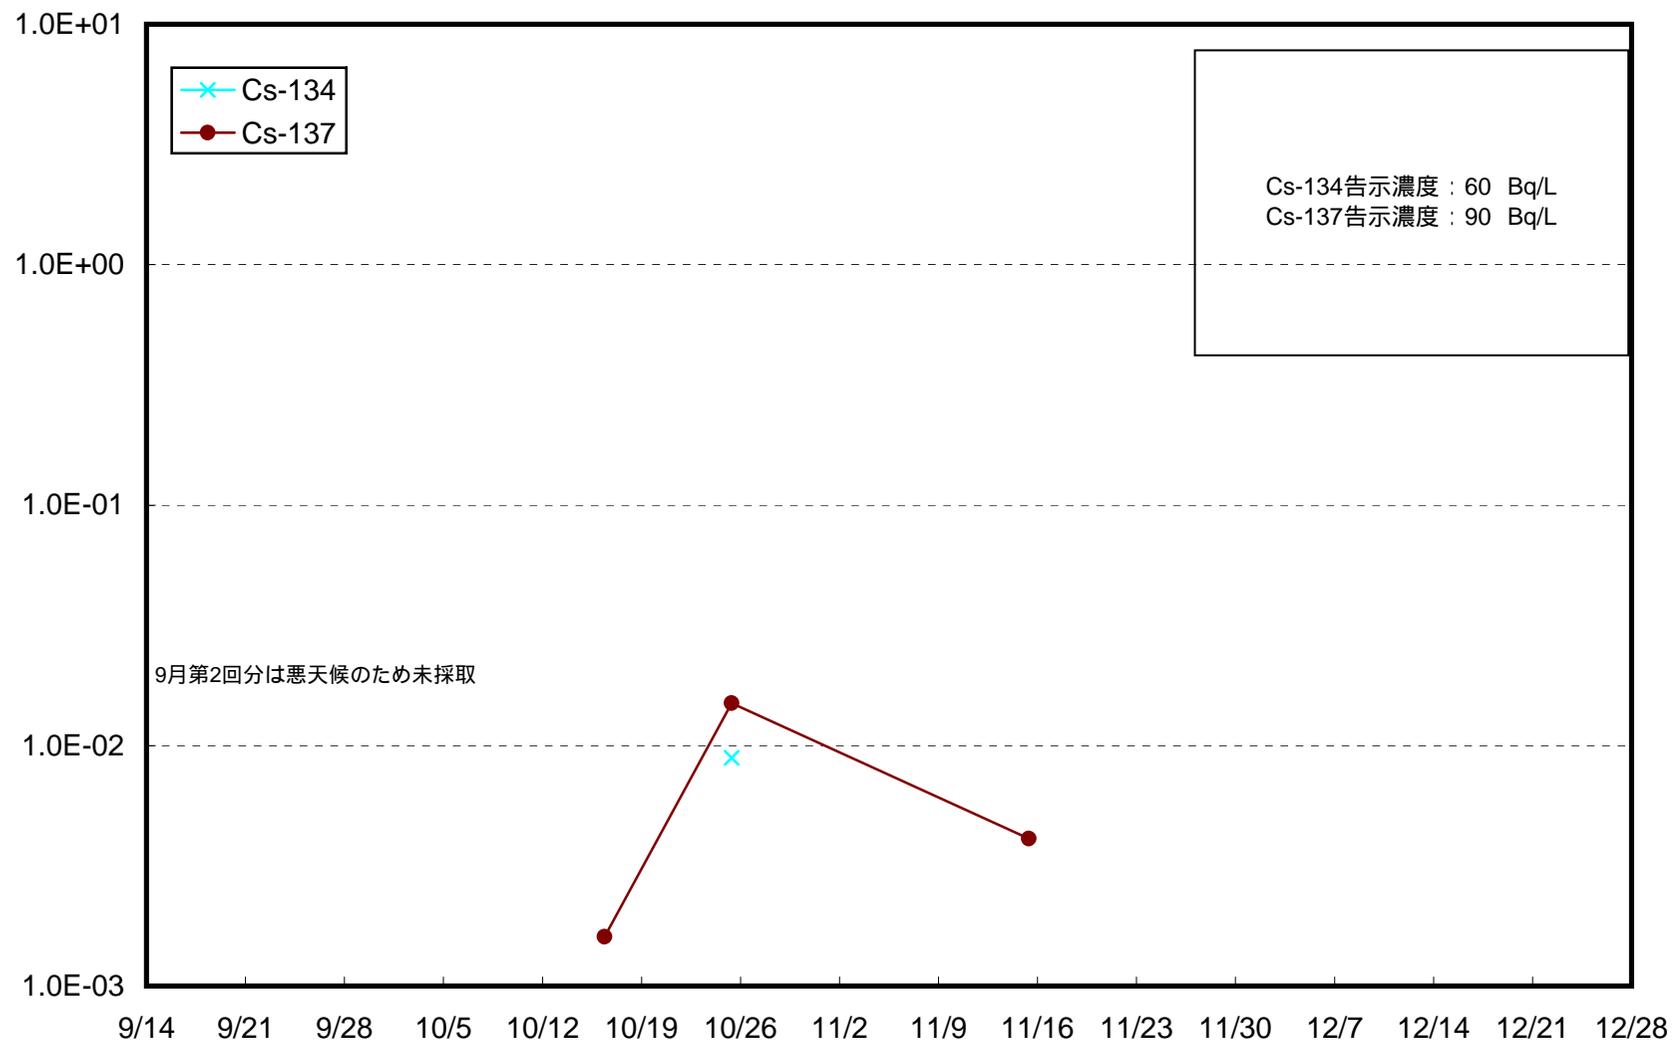


金華山南沖(T-MG3) 中層 海水放射能濃度 (Bq / L)

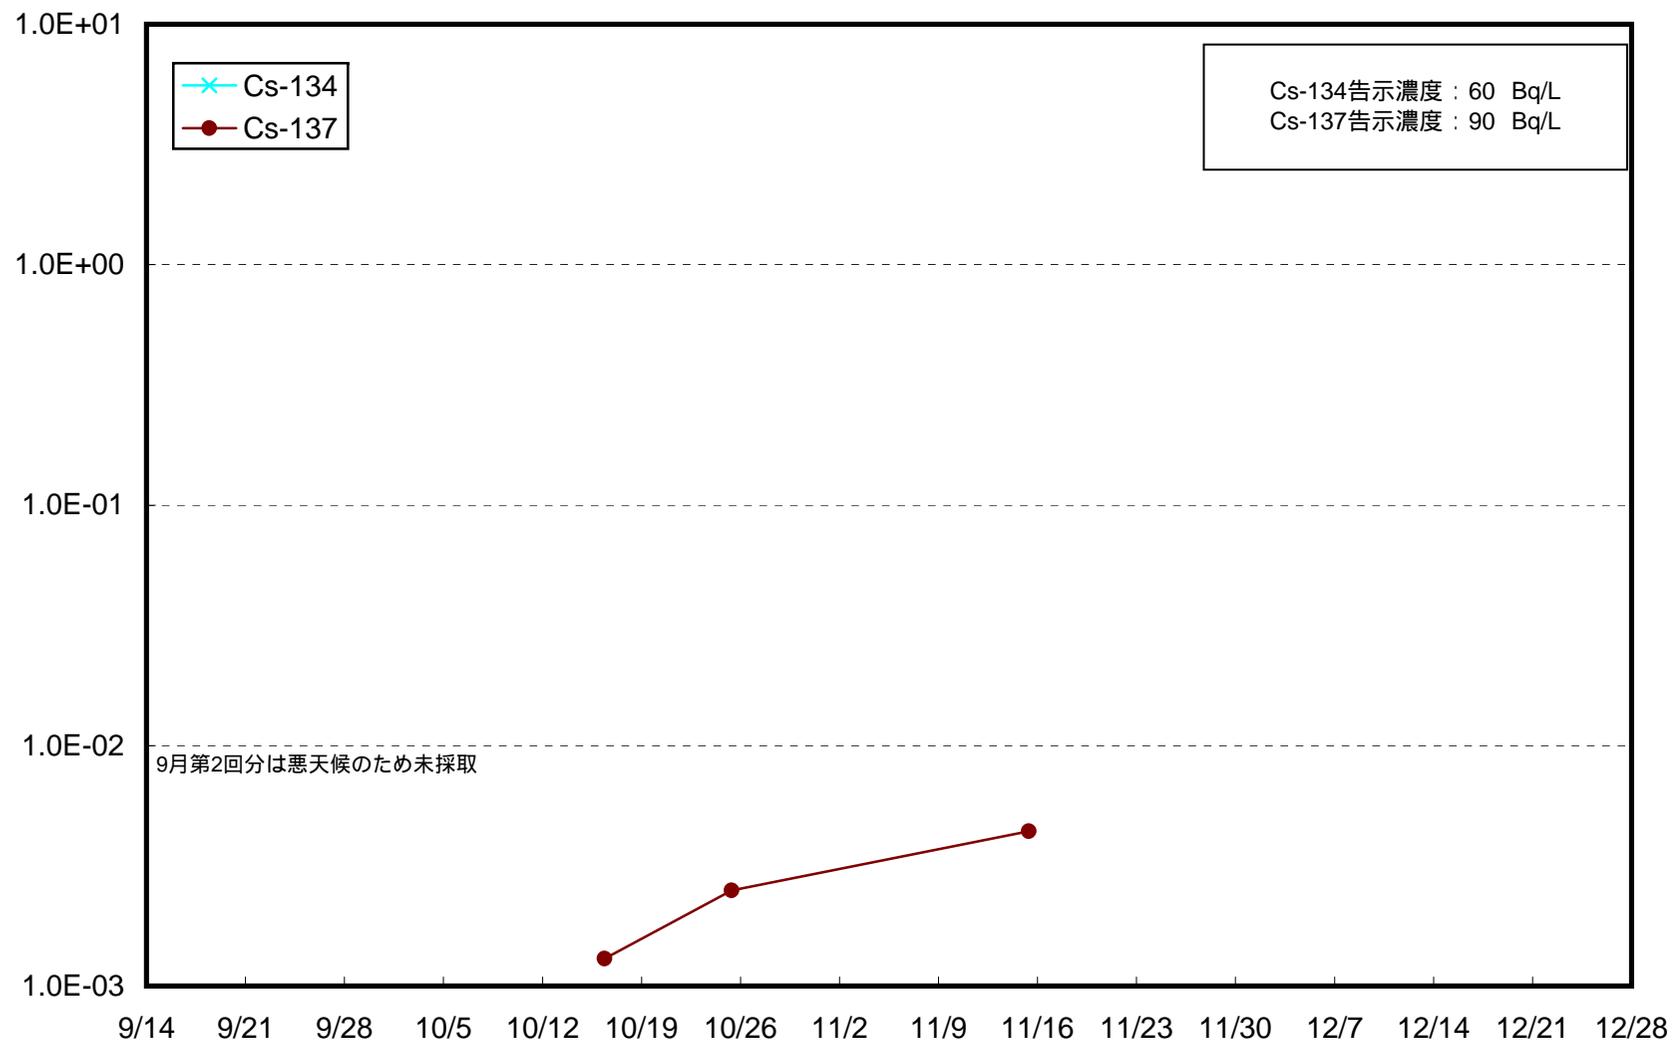


金華山南沖(T-MG3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

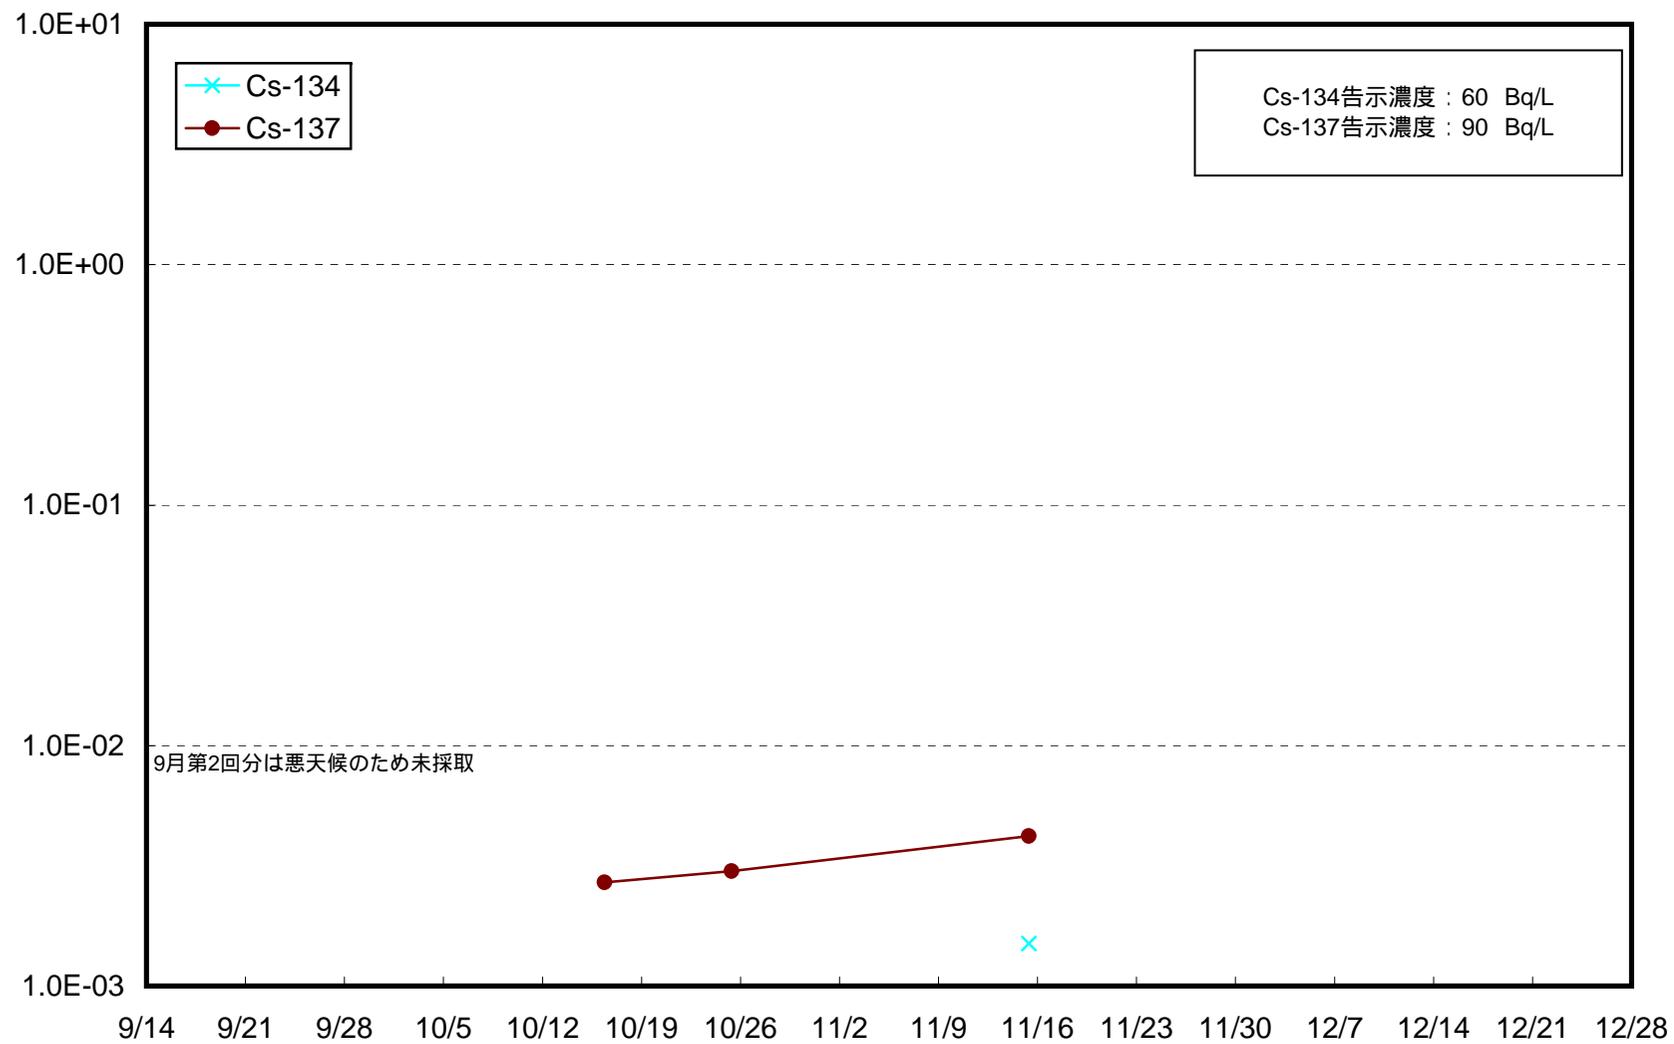


七ヶ浜沖(T-MG4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

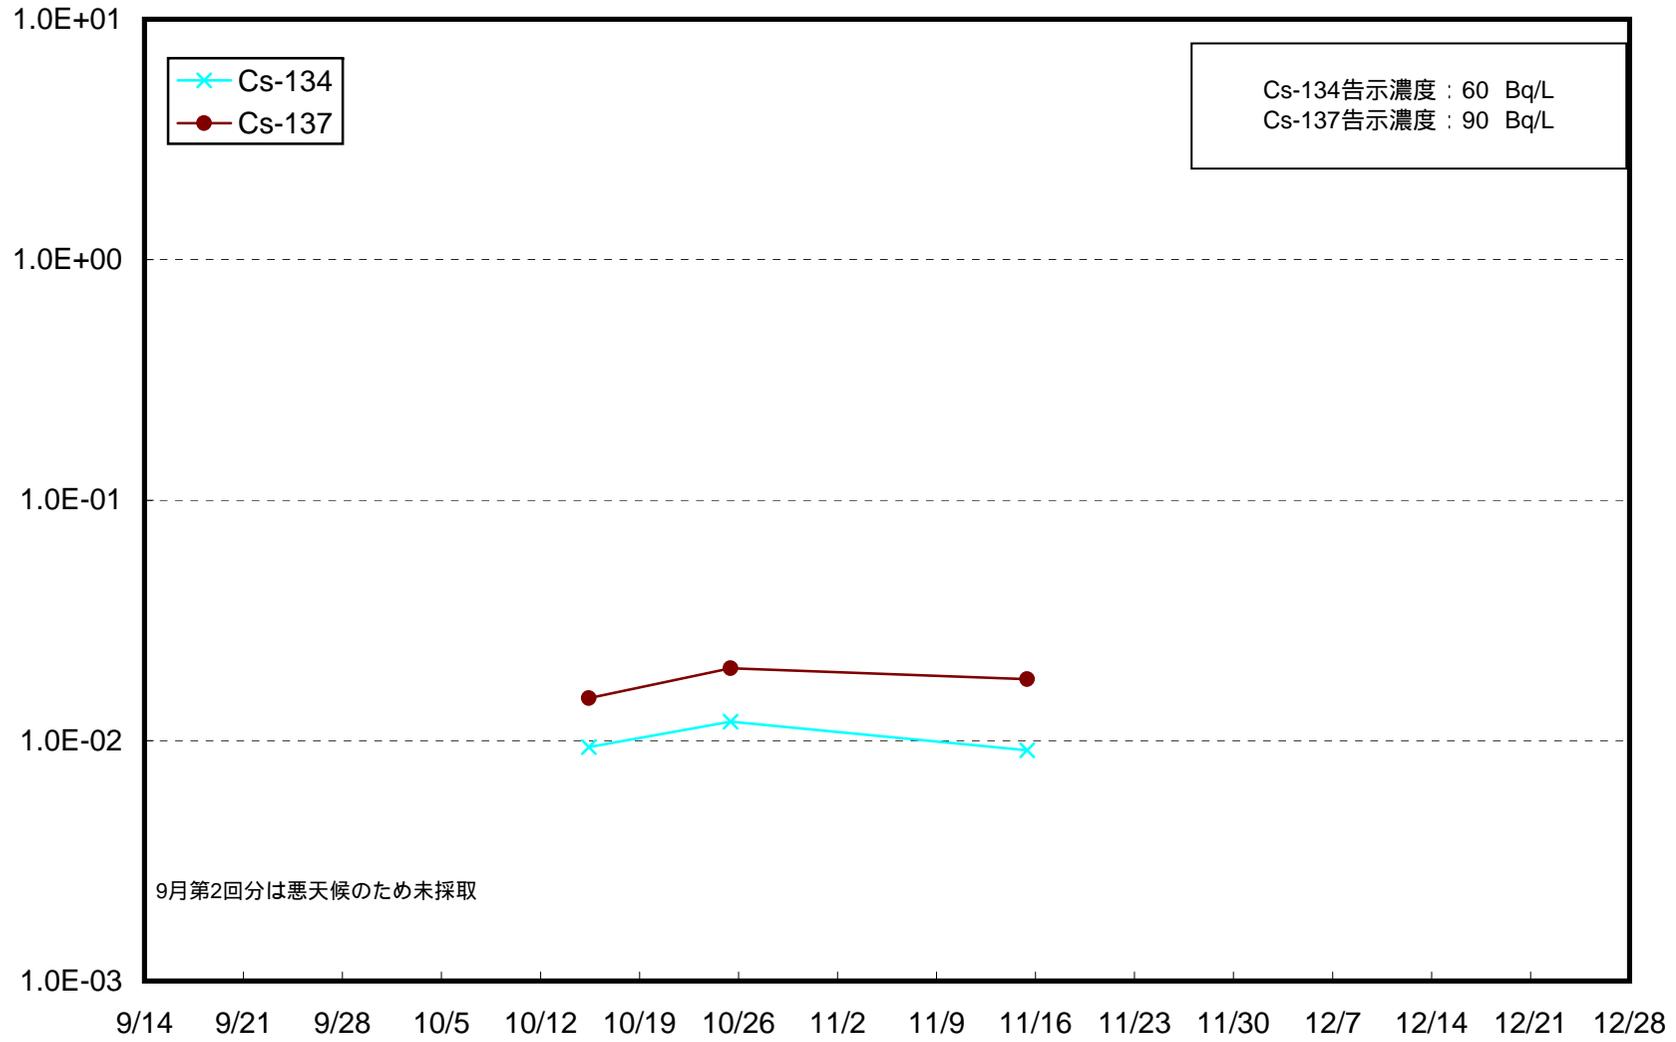


七ヶ浜沖(T-MG4) 中層 海水放射能濃度 (Bq / L)

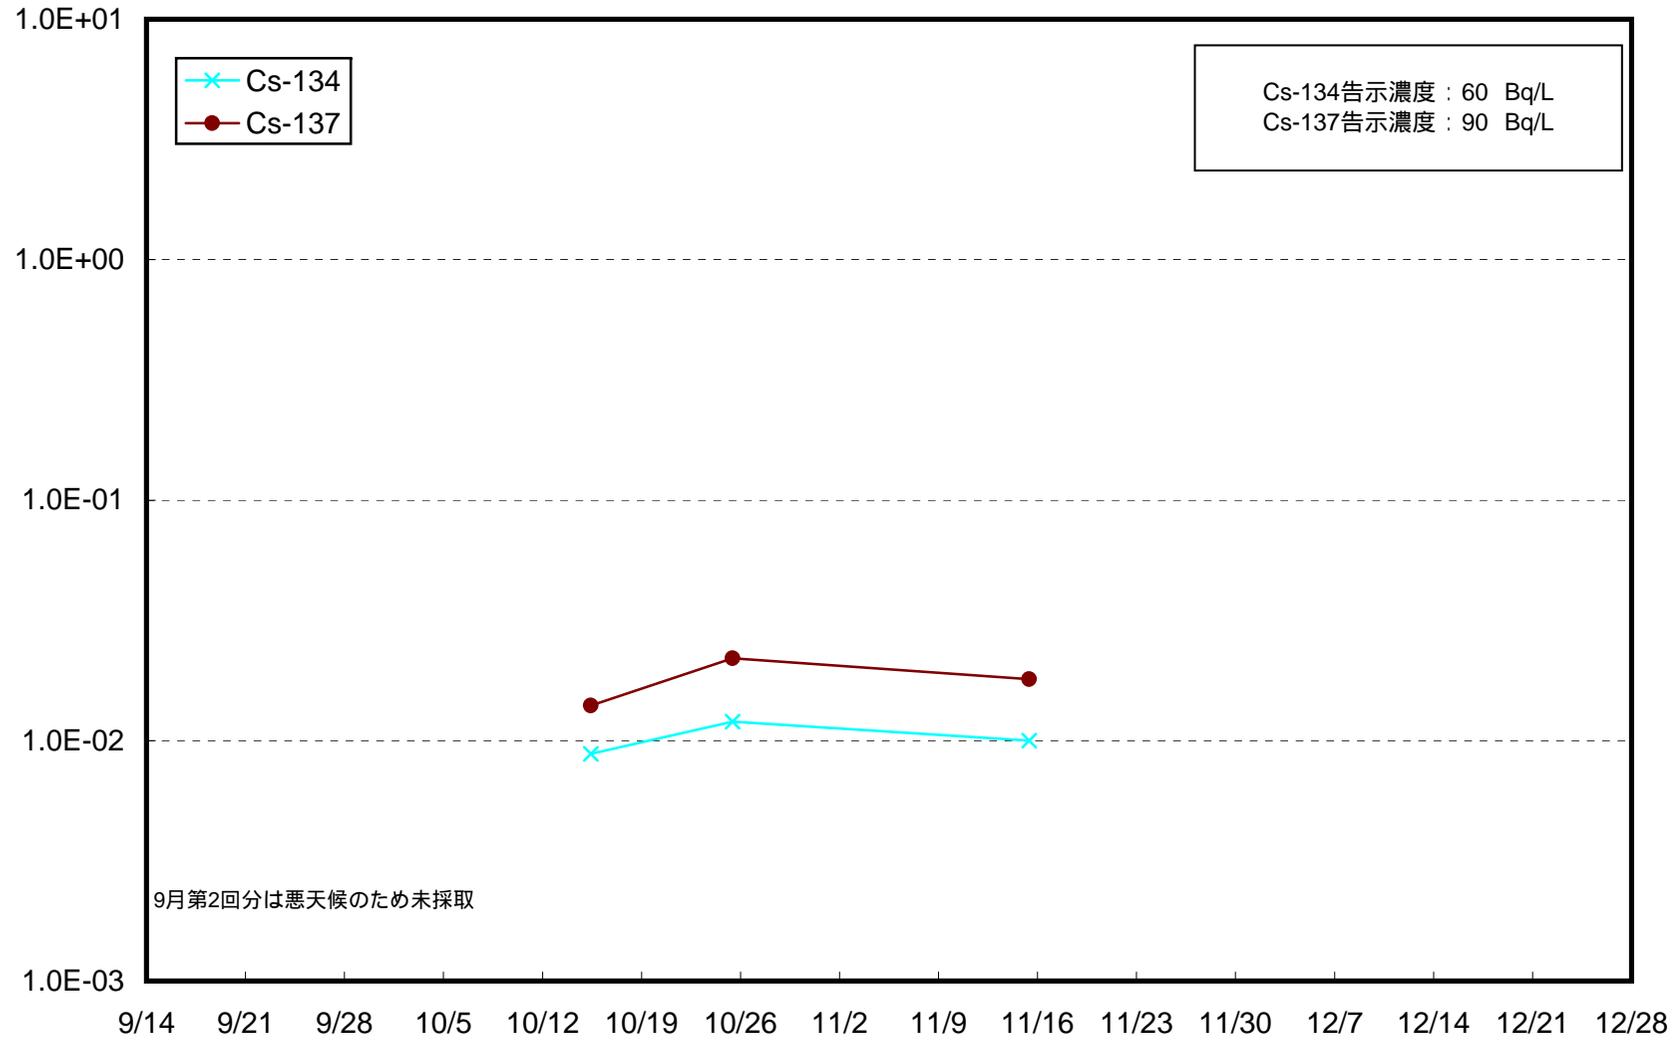


七ヶ浜沖(T-MG4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

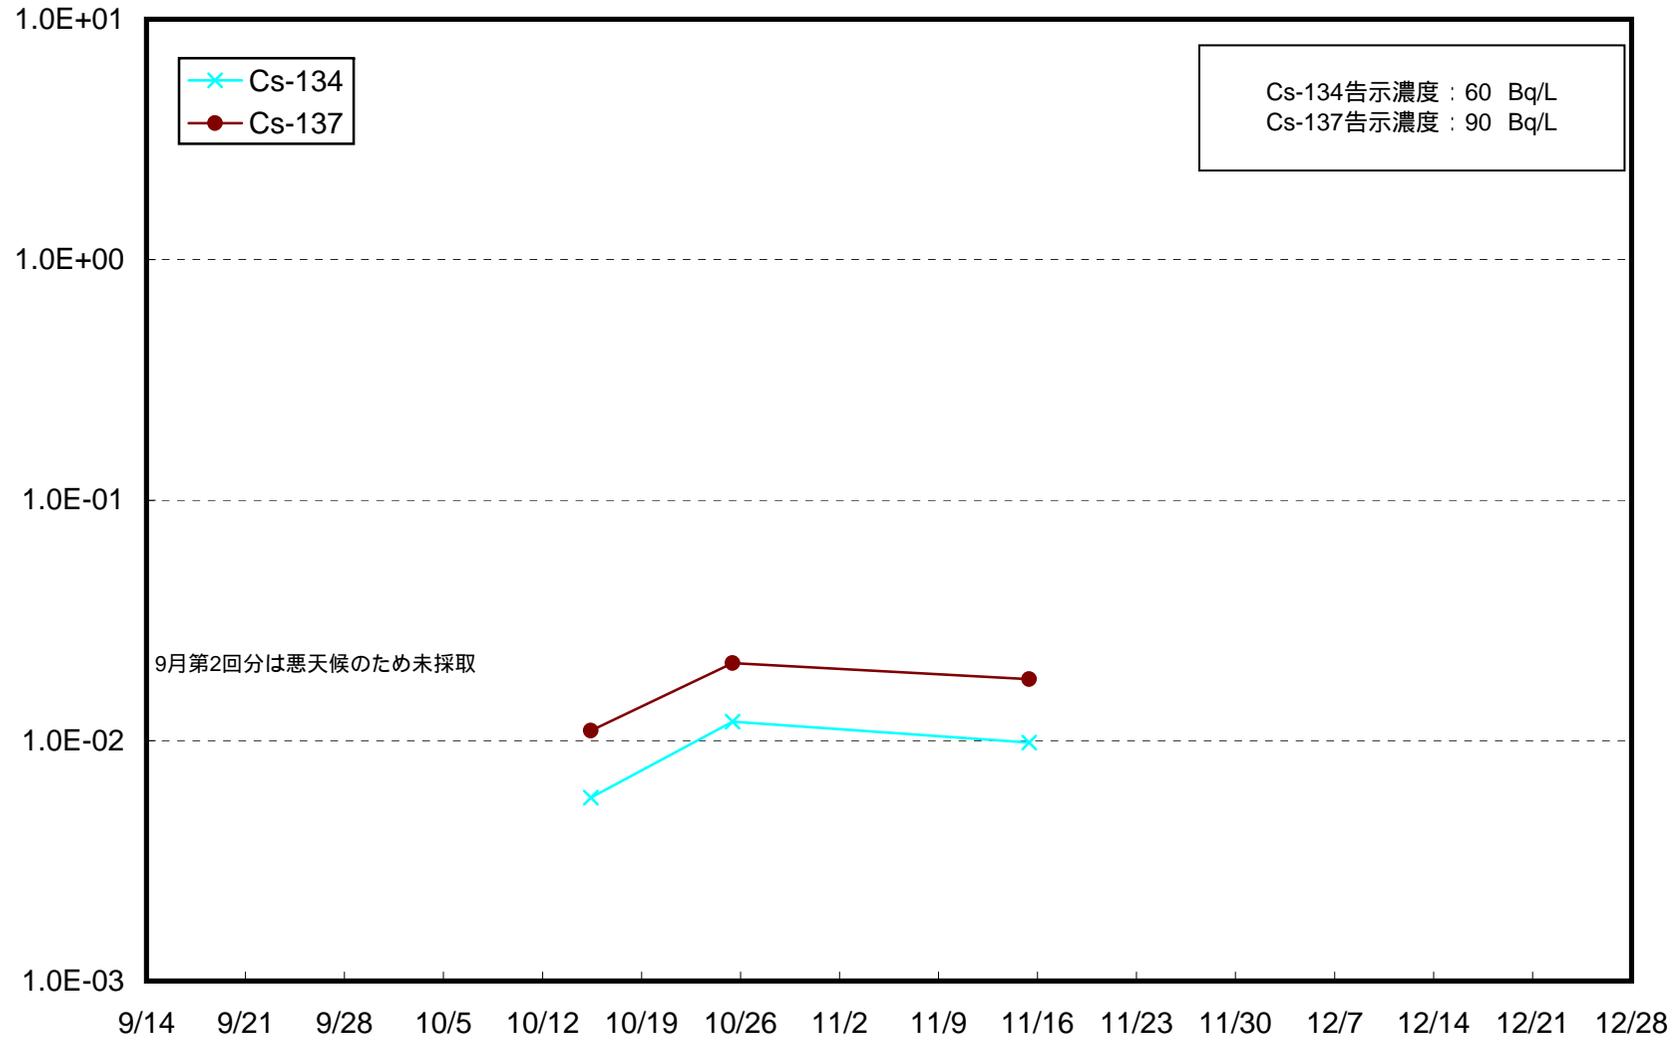


仙台湾中央(T-MG5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

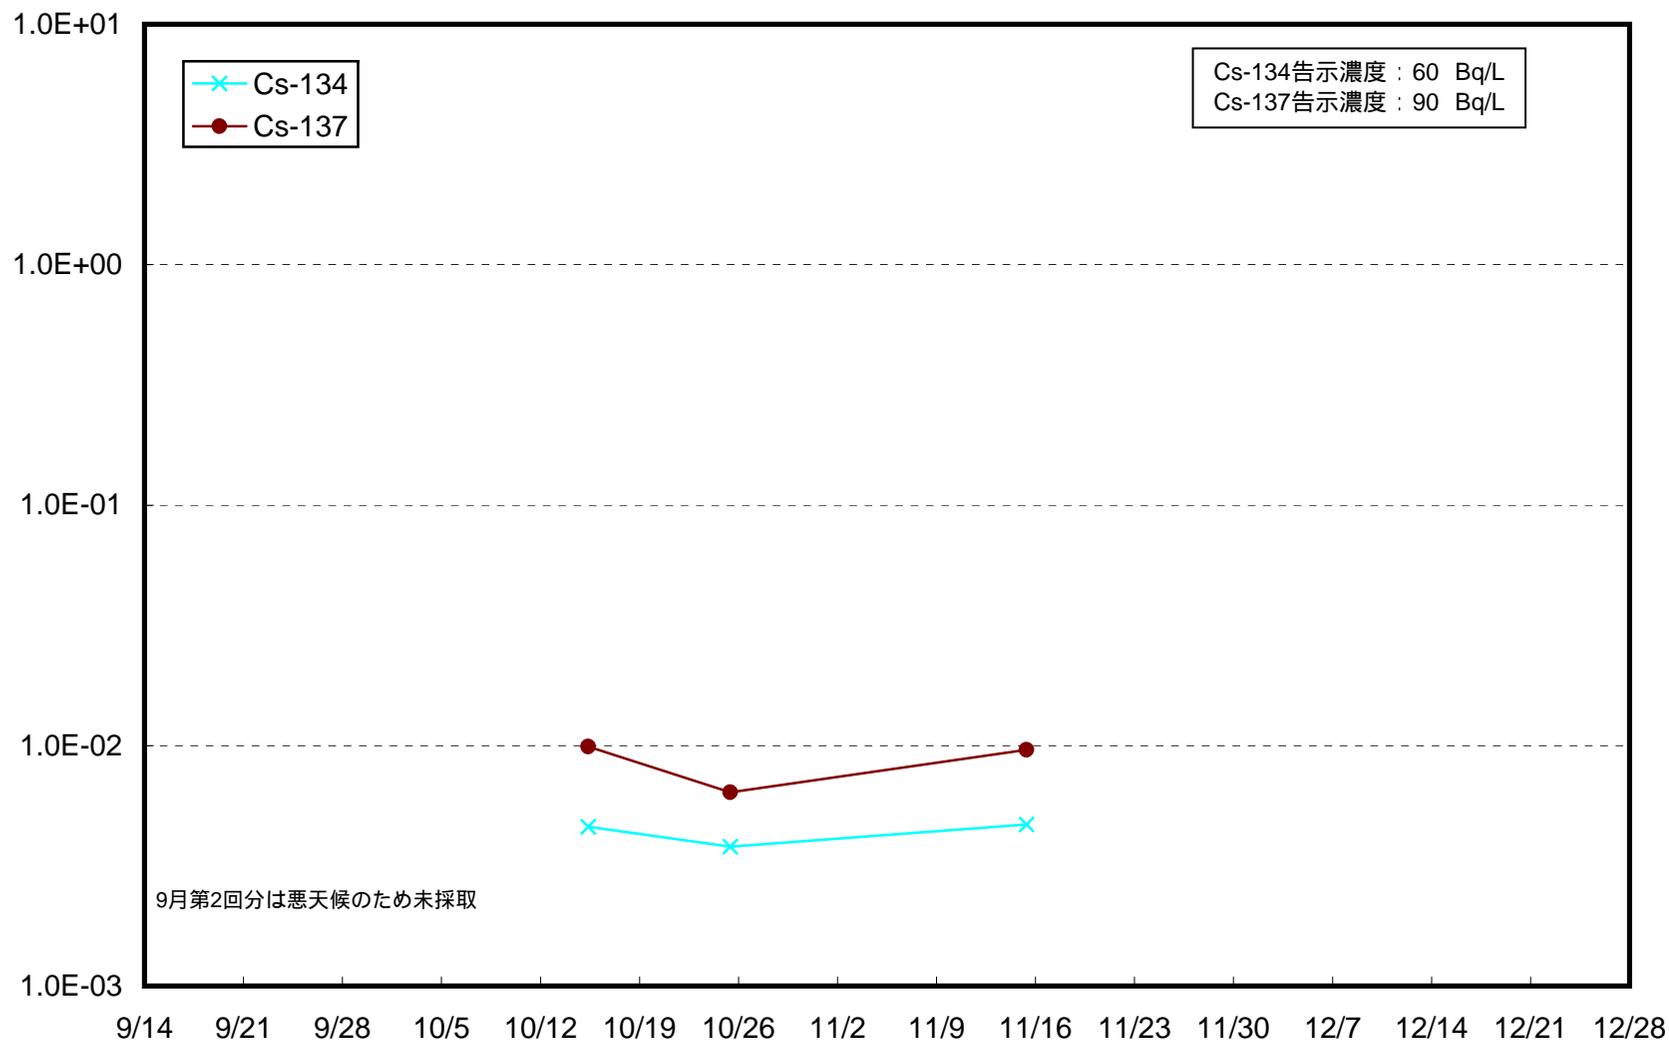


仙台湾中央(T-MG5) 中層 海水放射能濃度 (Bq / L)

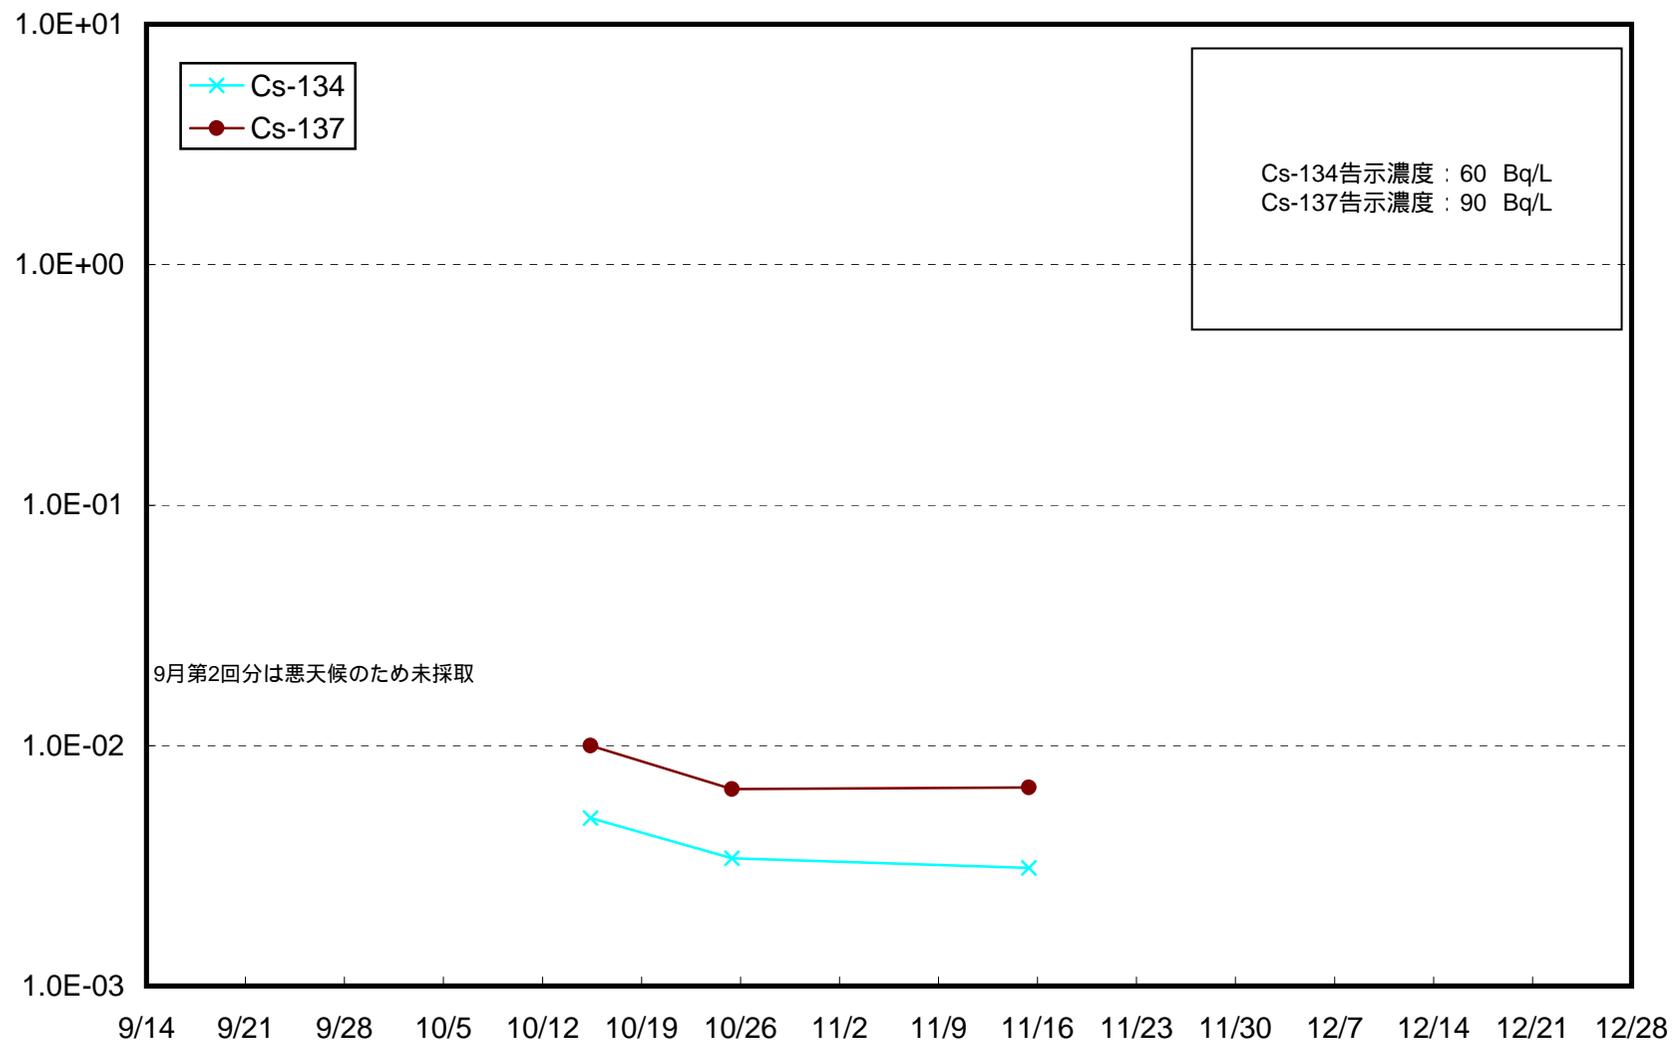


仙台湾中央(T-MG5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

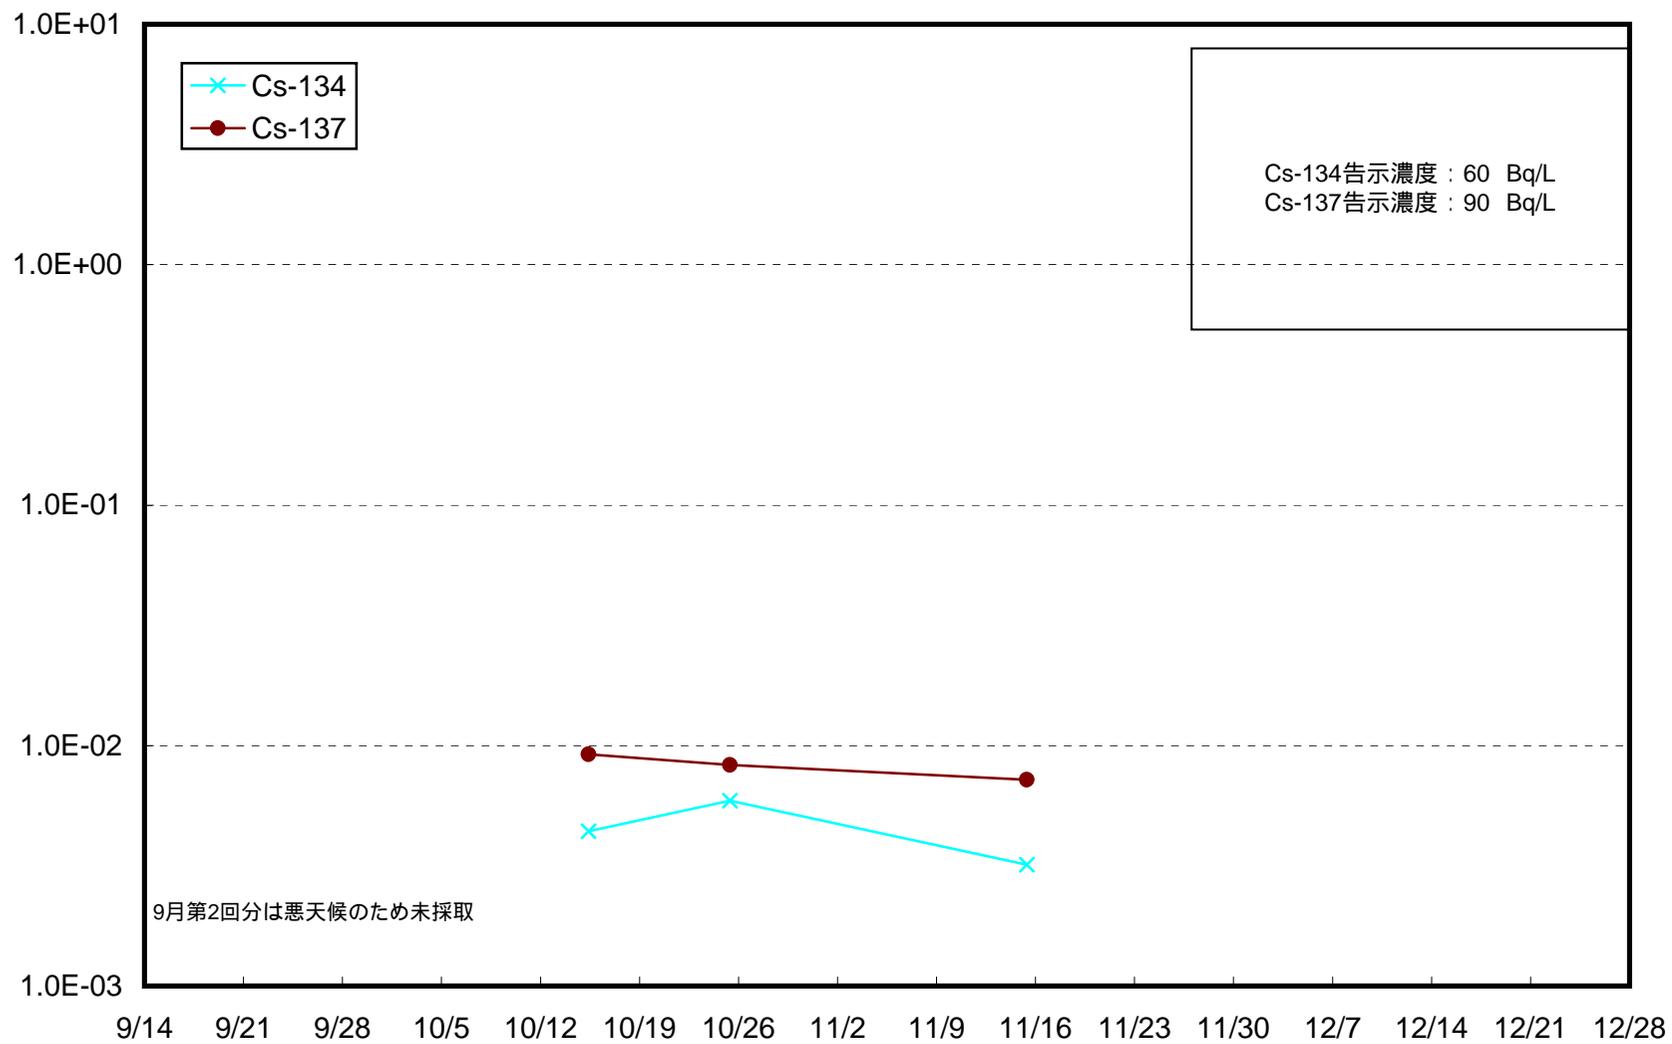

阿武隈川沖(T-MG6) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

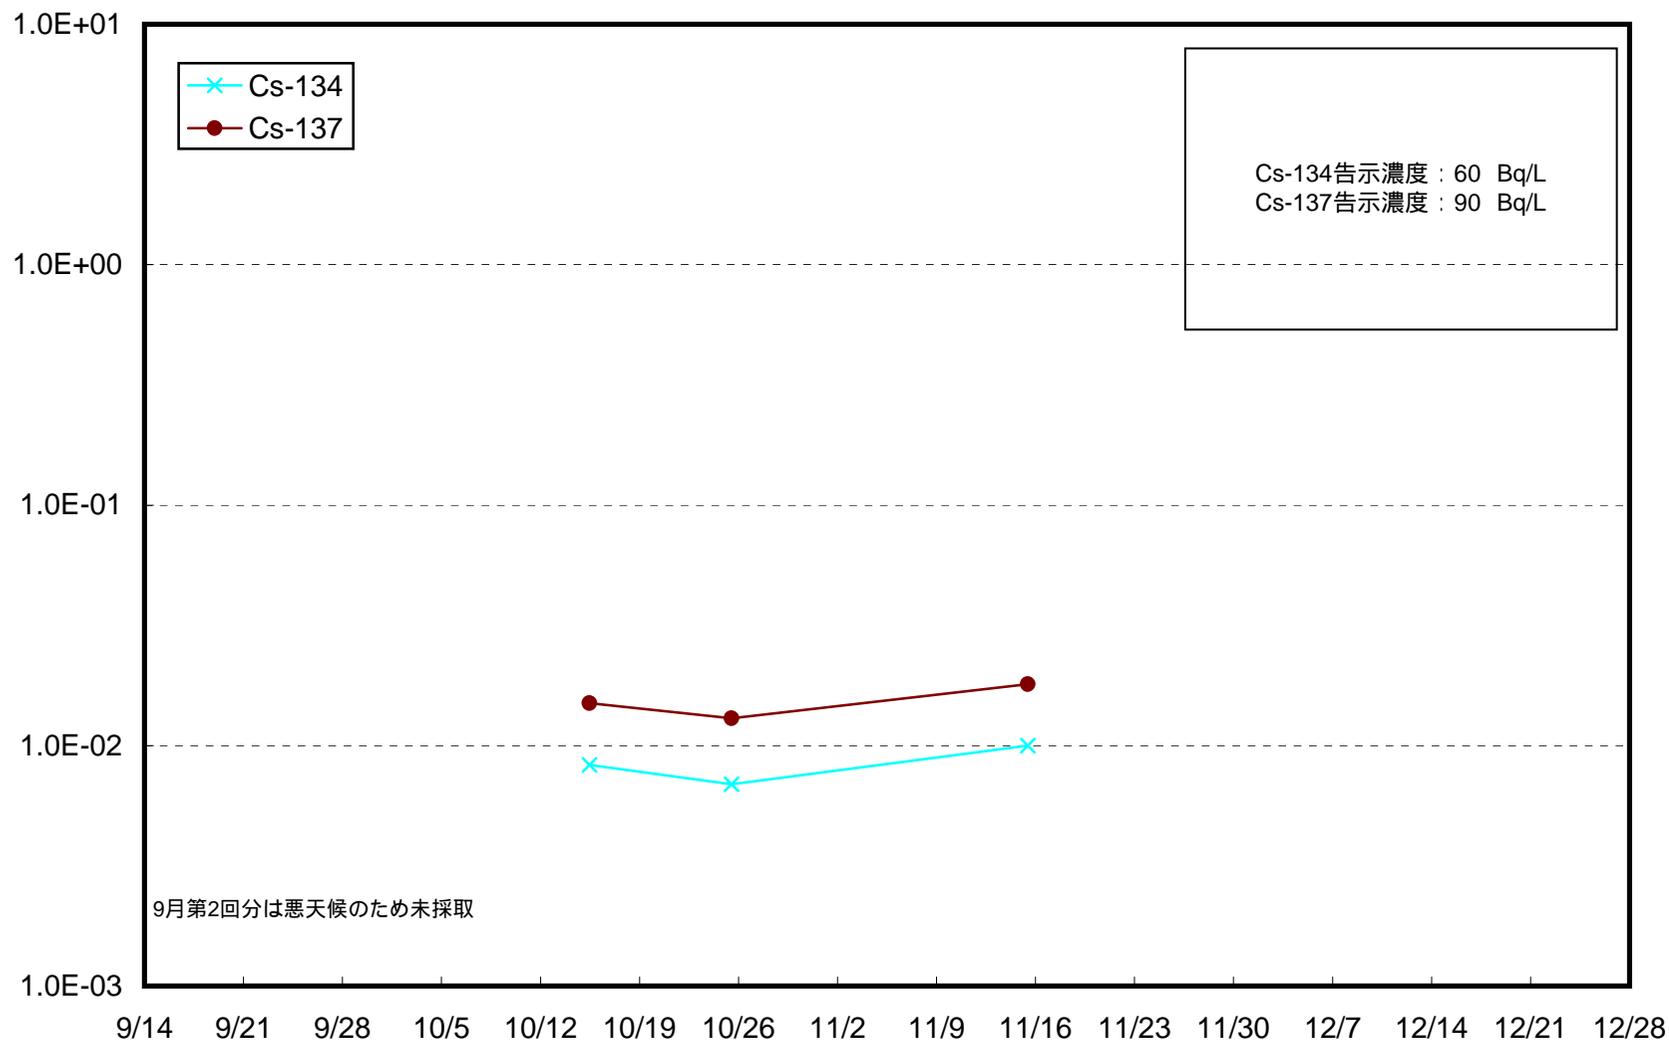

阿武隈川沖(T-MG6) 中層 海水放射能濃度 (Bq / L)

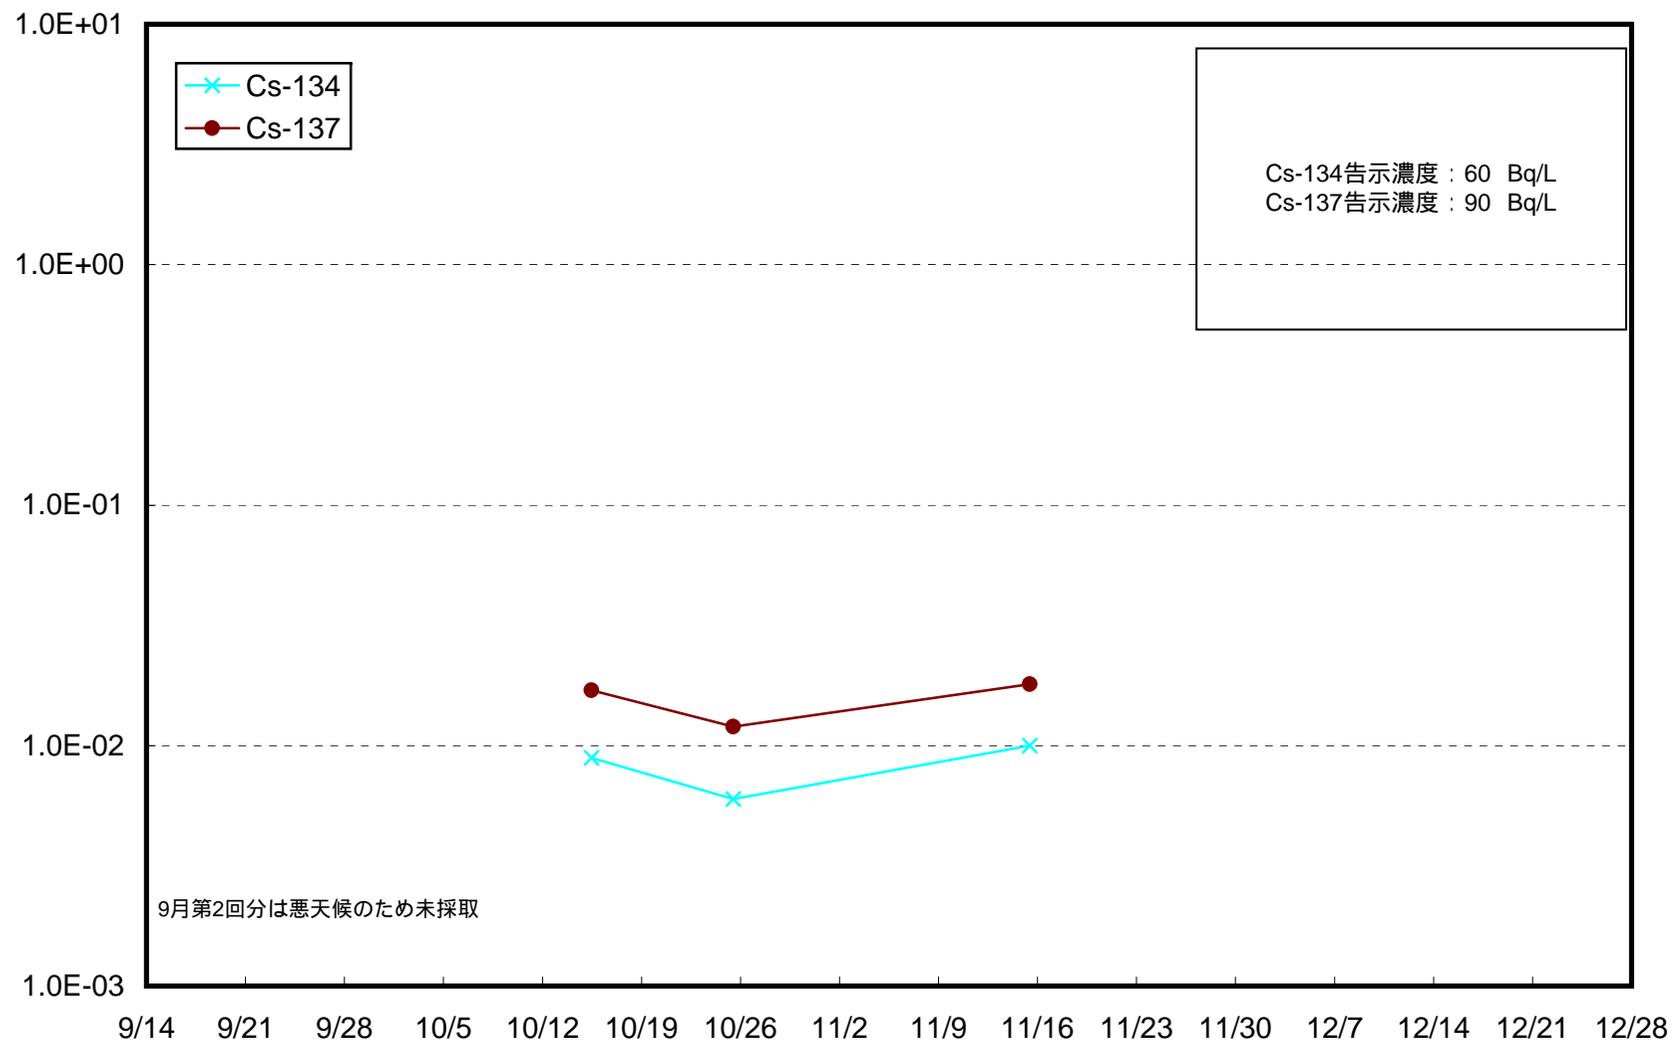

阿武隈川沖(T-MG6) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

