

参考値

福島第一 物揚場前、1～4号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果 <1/2>

(データ集約: 2/5)

採取場所	福島第一 物揚場前海水		福島第一 1～4号機 取水口内北側海水		福島第一 1号機スクリーン海水 (シルトフェンス外側)		福島第一 1号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側)		福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェンス外側)		福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側)		炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成24年2月4日 7時04分		平成24年2月4日 7時11分		平成24年2月4日 7時15分		平成24年2月4日 7時20分		平成24年2月4日 7時25分		平成24年2月4日 7時30分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	60	1.0	44	0.73	50	0.83	47	0.78	58	0.97	60
Cs-137 (約30年)	28	0.31	78	0.87	54	0.60	62	0.69	62	0.69	84	0.93	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約12Bq/L、Cs-134が約21Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

参考値

福島第一 物揚場前、1～4号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果 < 2/2 >

(データ集約: 2/5)

採取場所	福島第一 3号機スクリーン海水 (シルトフェンス外側)		福島第一 3号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側)		福島第一 4号機スクリーン海水 (シルトフェンス外側)		福島第一 4号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側)		福島第一 1～4号機 取水口内南側海水				炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料採取日時刻	平成24年2月4日 7時33分	平成24年2月4日 7時36分	平成24年2月4日 7時40分	平成24年2月4日 7時44分	平成24年2月4日 7時49分	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)			
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-			40
Cs-134 (約2年)	72	1.2	170	2.8	71	1.2	86	1.4	77	1.3			60
Cs-137 (約30年)	80	0.89	200	2.2	120	1.3	130	1.4	72	0.80			90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値


その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。


本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約16Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。


福島第一 物揚場前海水放射能濃度(Bq/L)

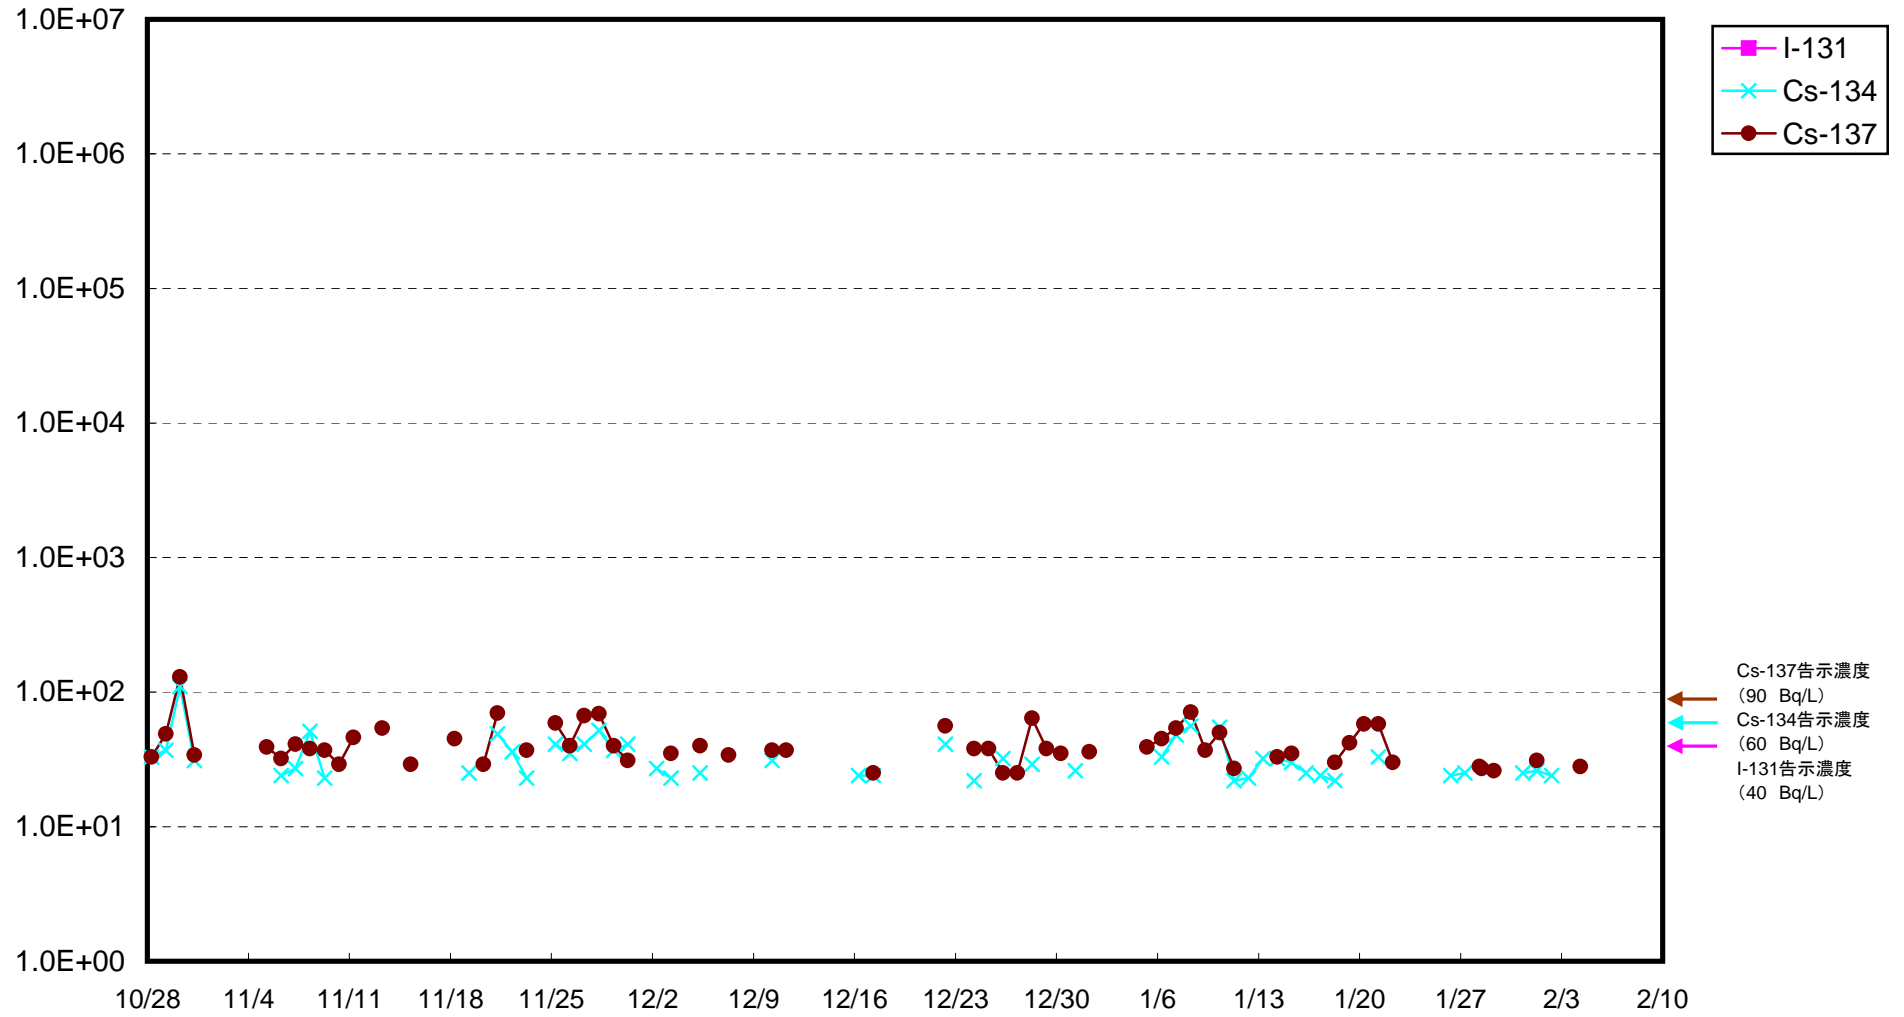


福島第一 1~4号機取水口内北側海水放射能濃度(Bq/L)

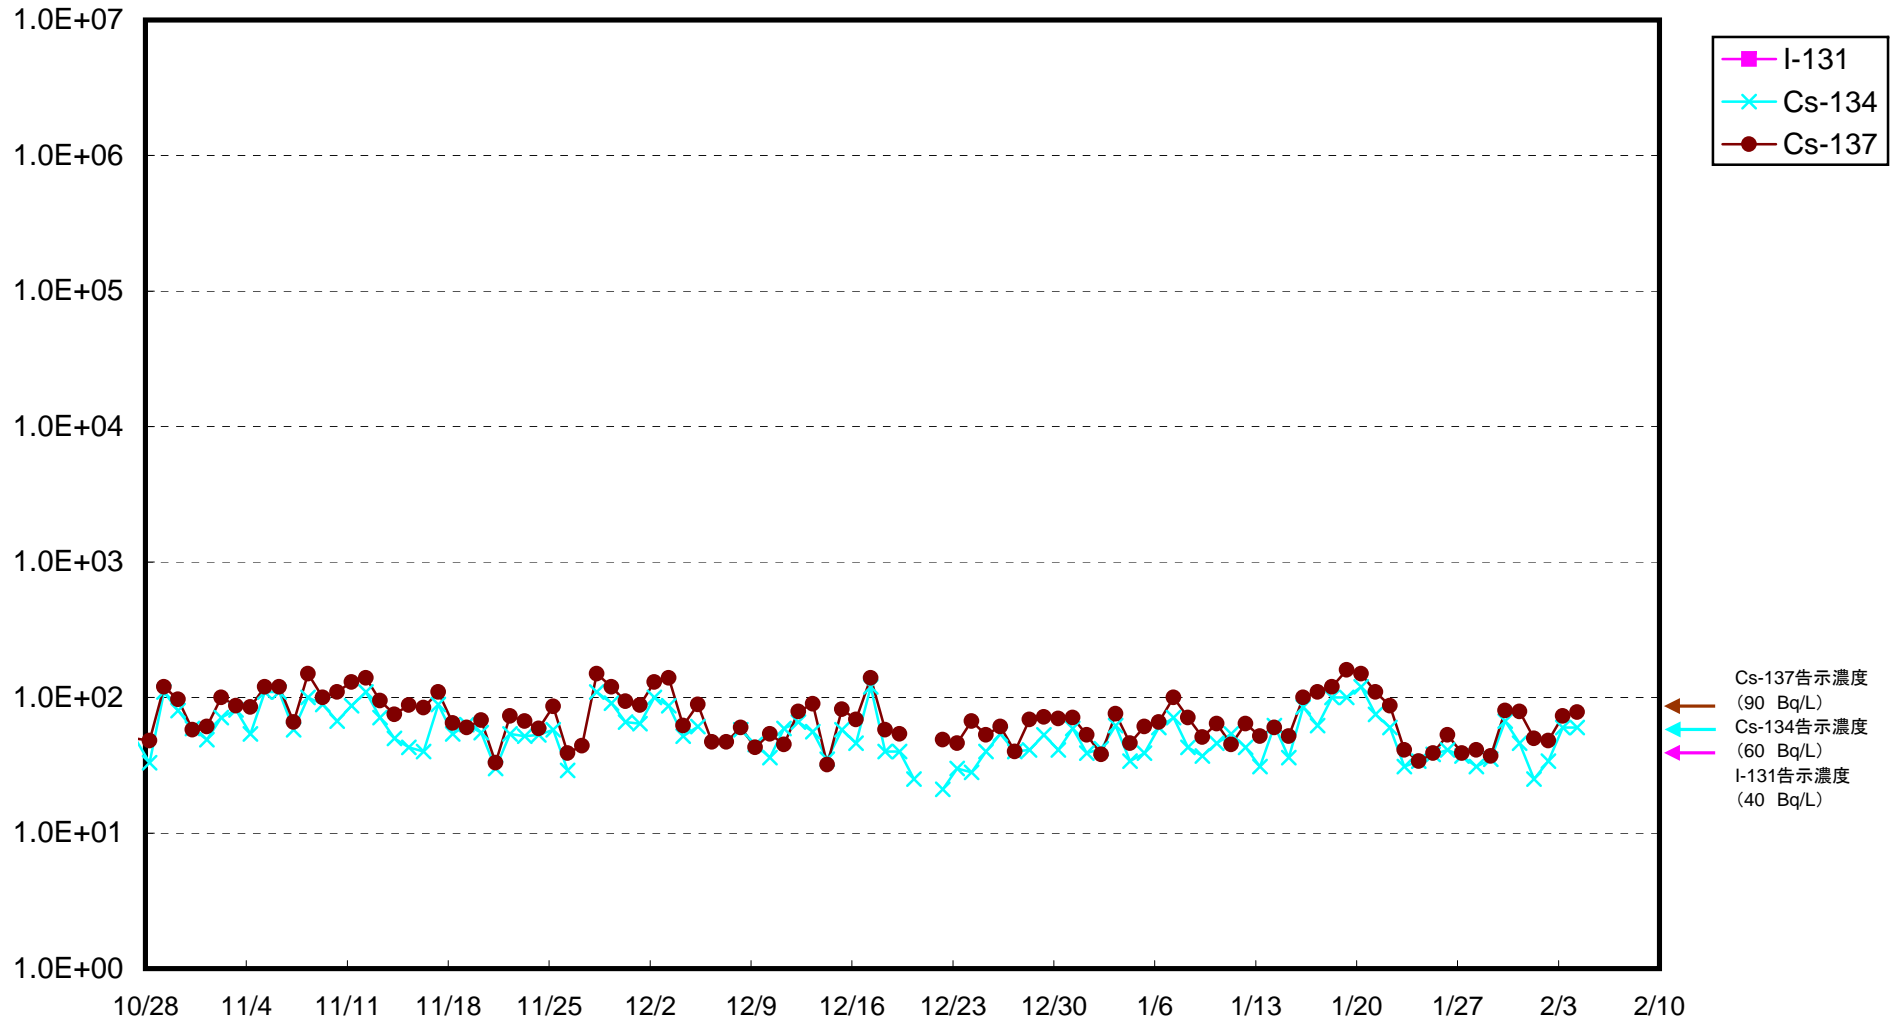


福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)放射能濃度(Bq/L)

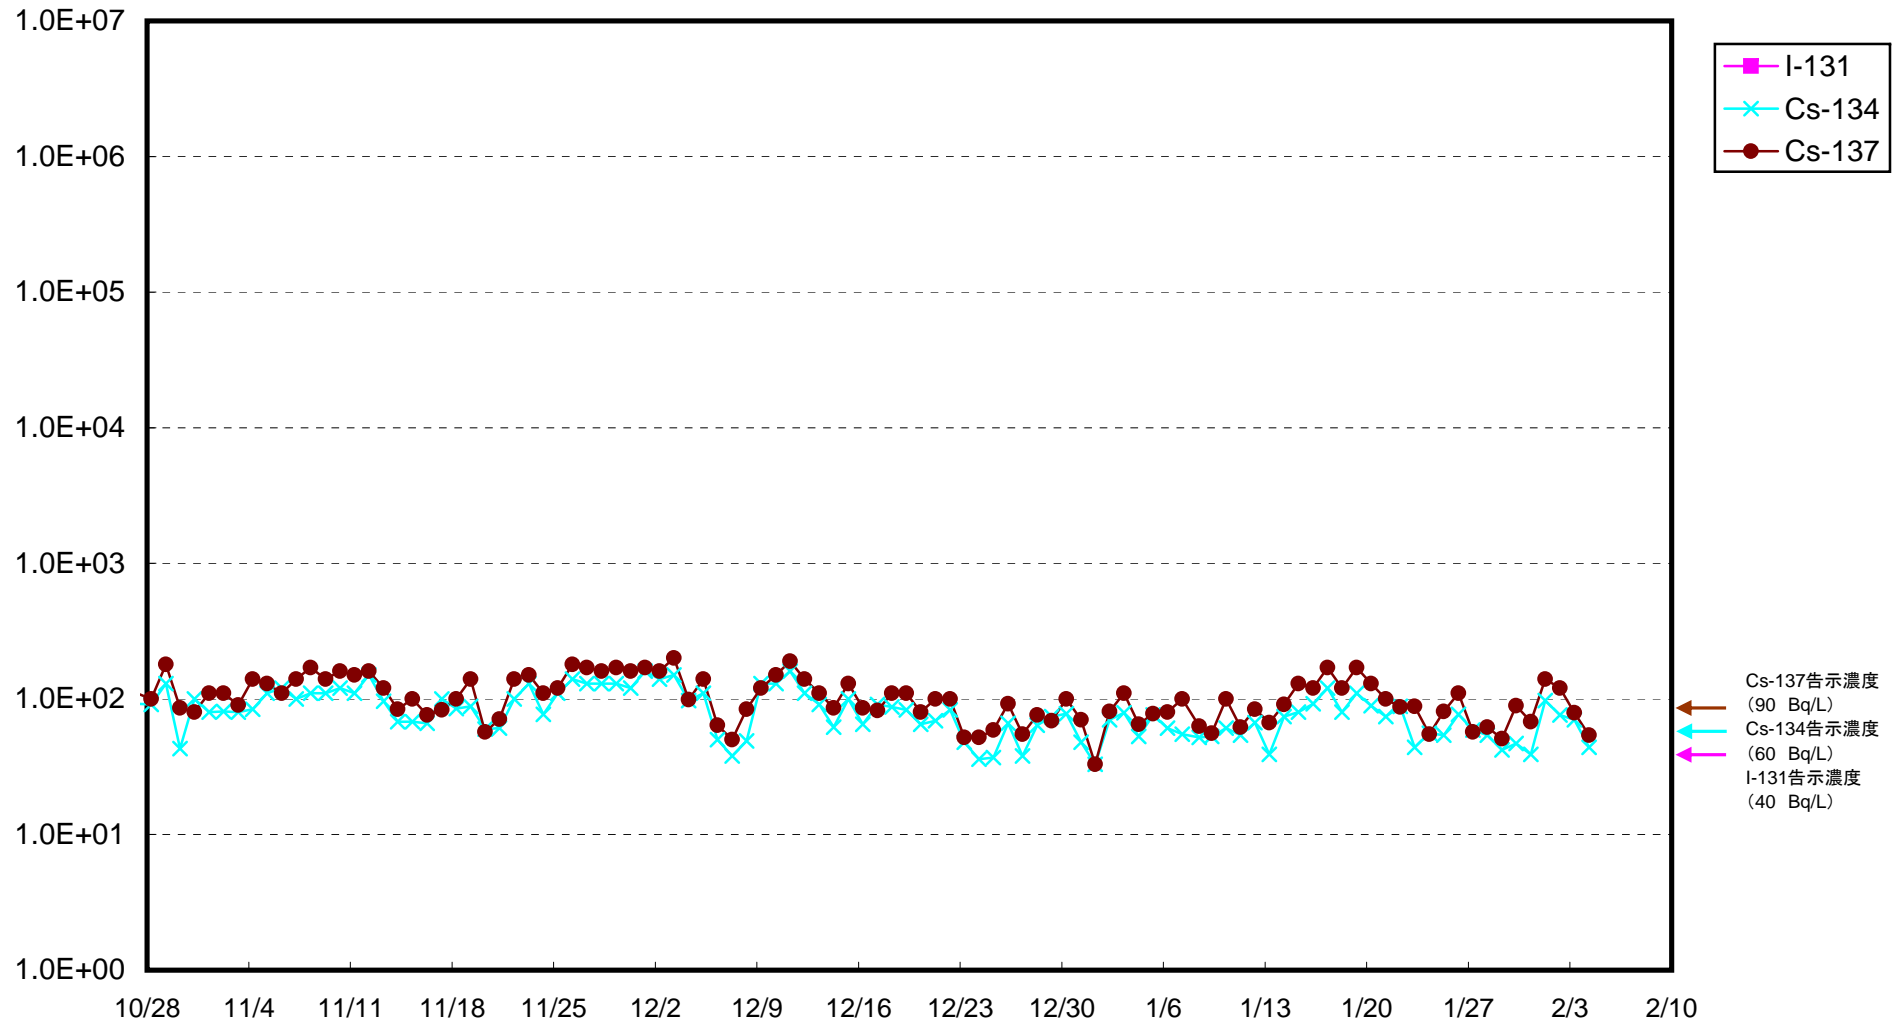


福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)放射能濃度(Bq/L)

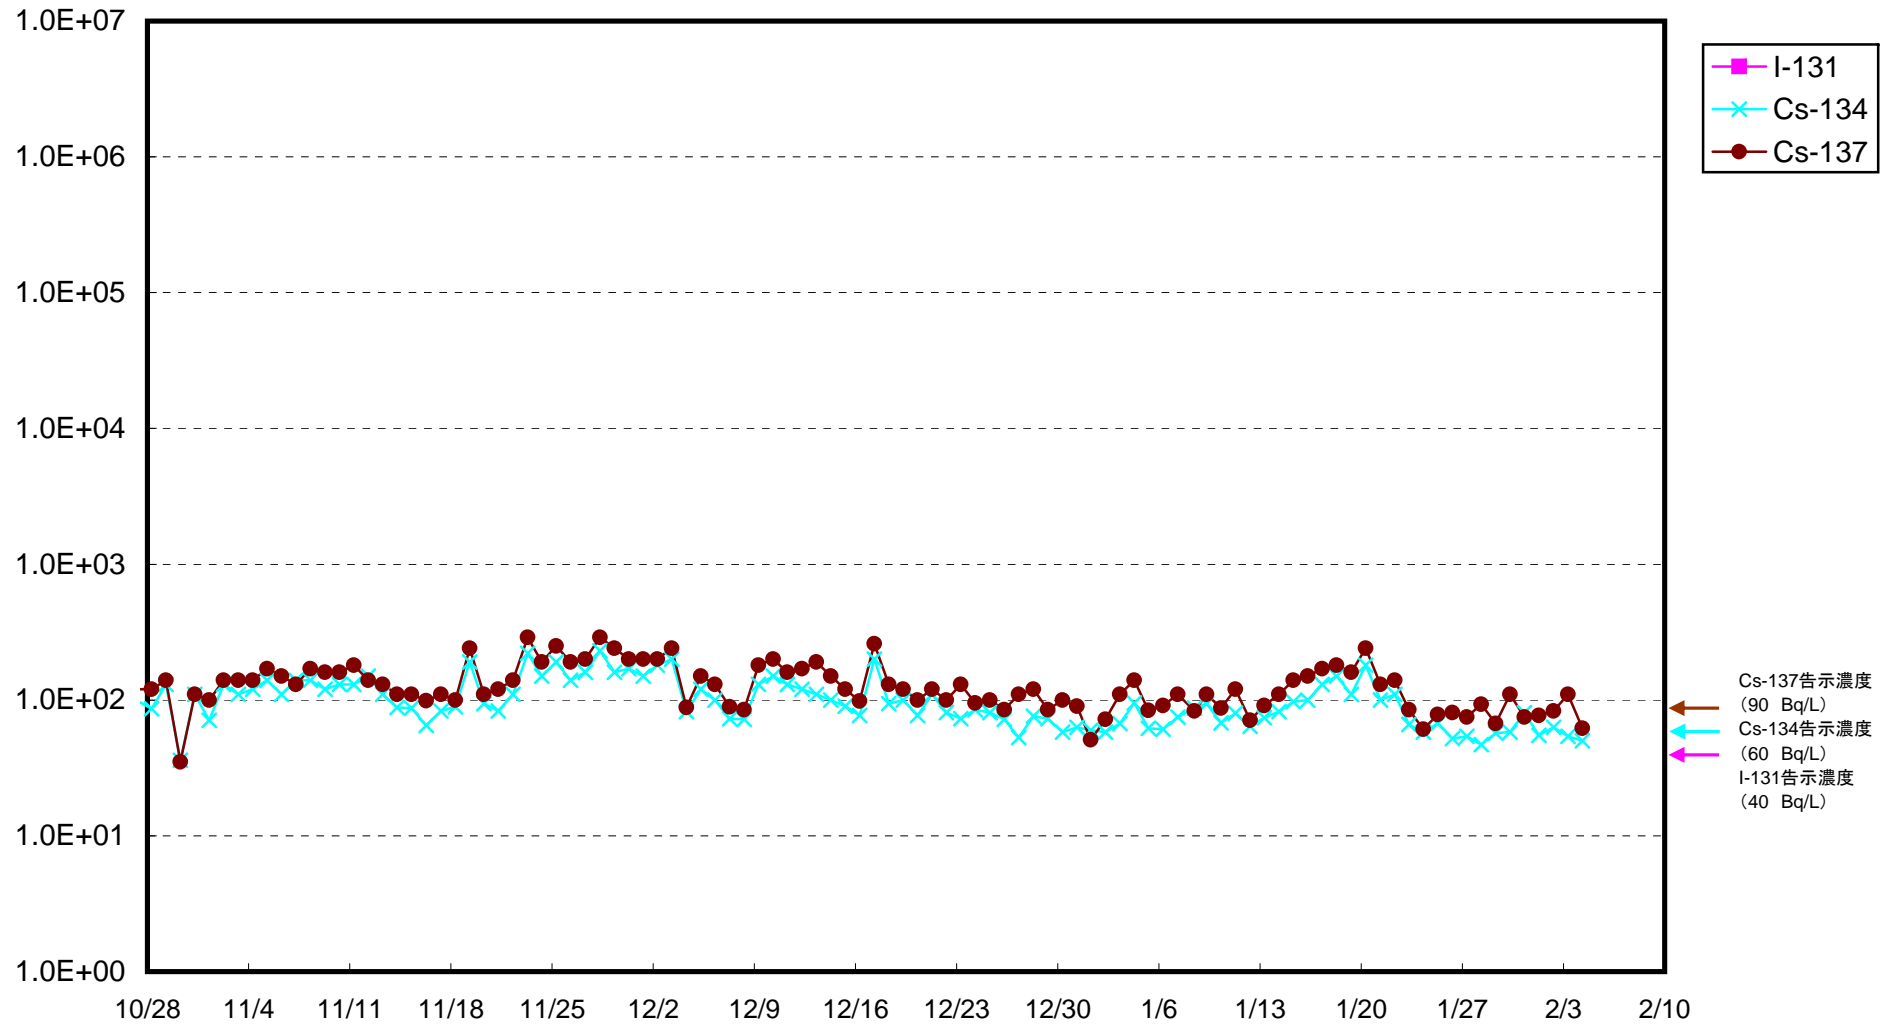


福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)放射能濃度(Bq/L)

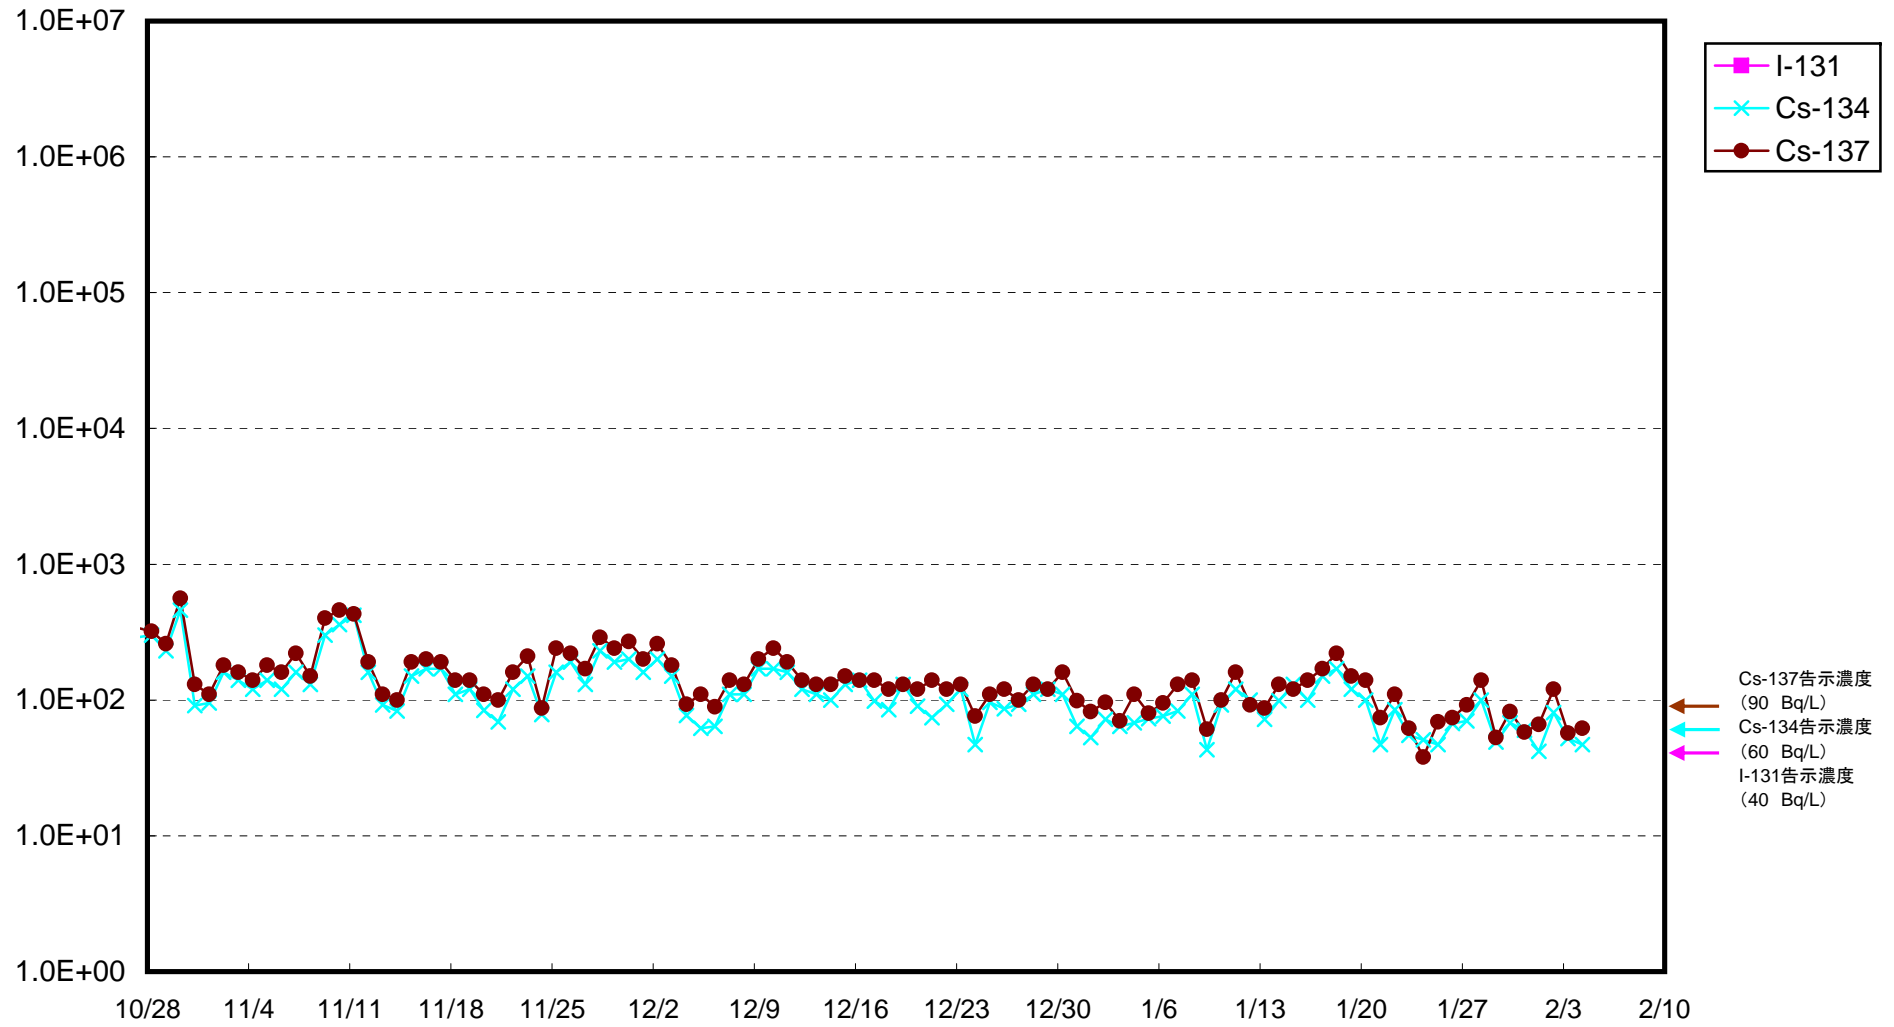


福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)放射能濃度(Bq/L)

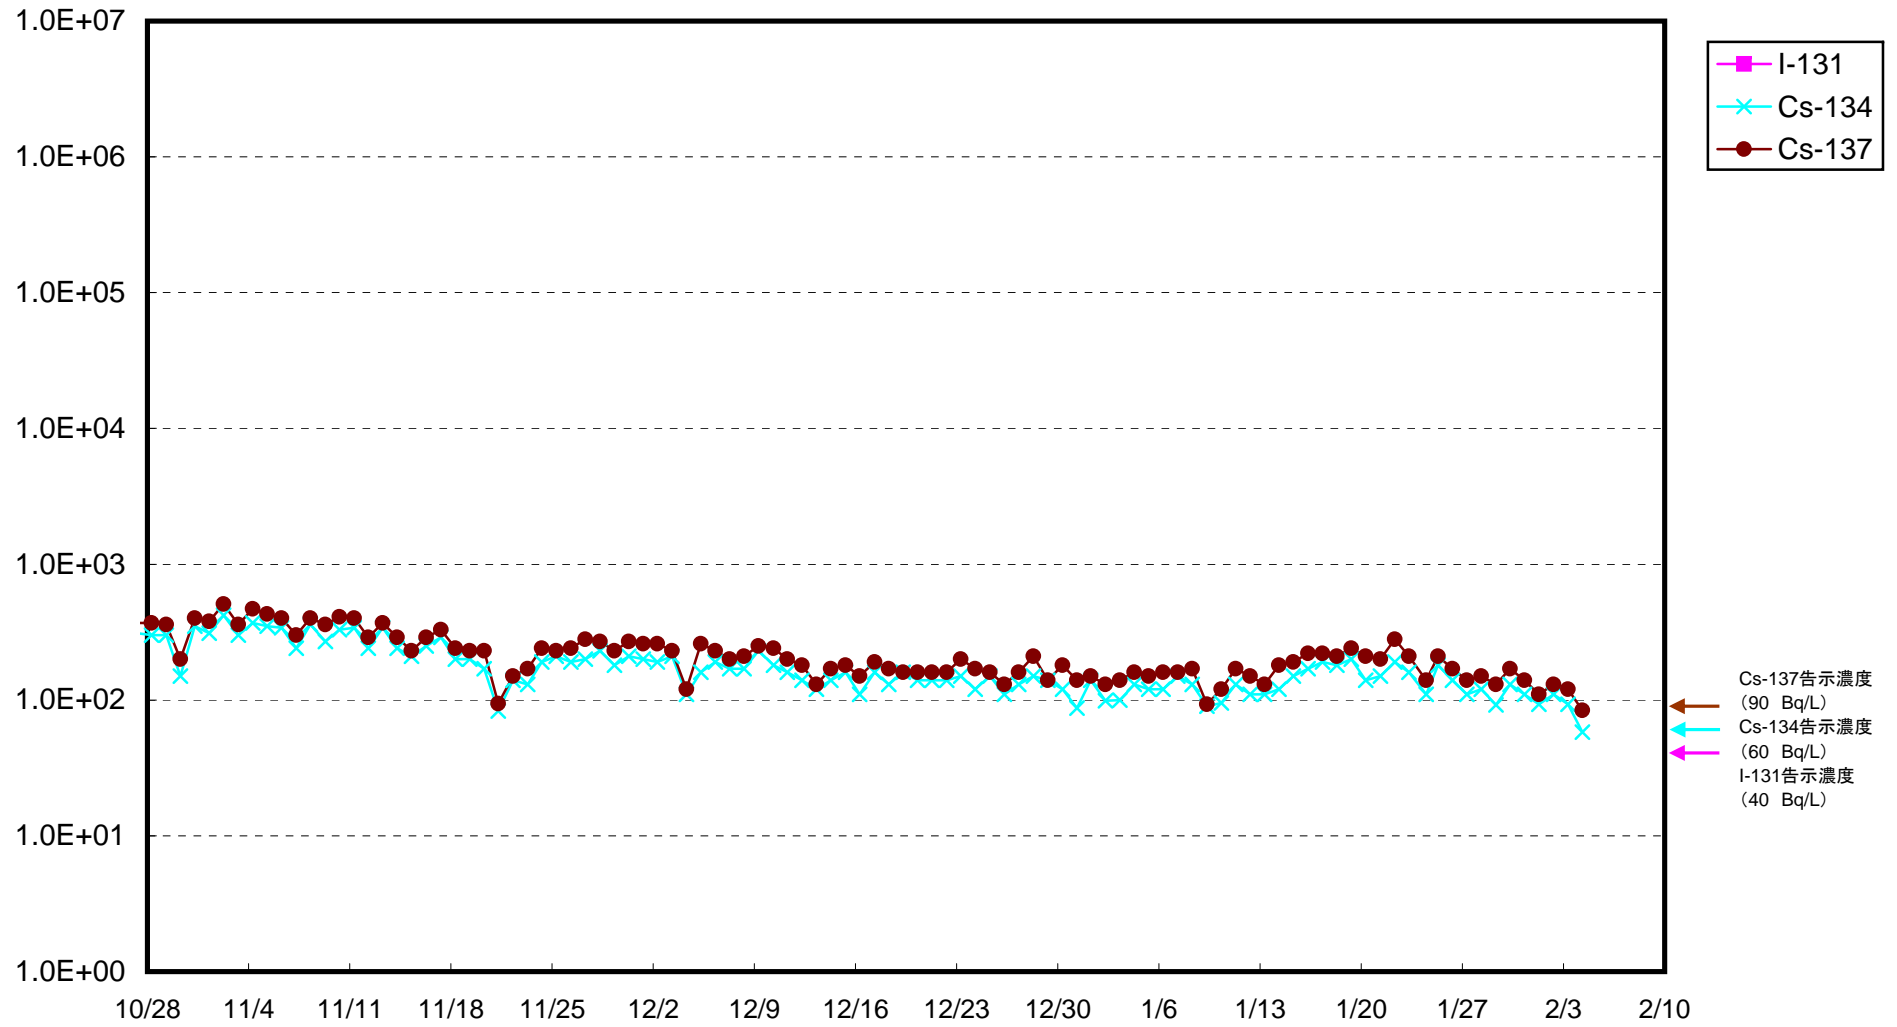


福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)放射能濃度(Bq/L)

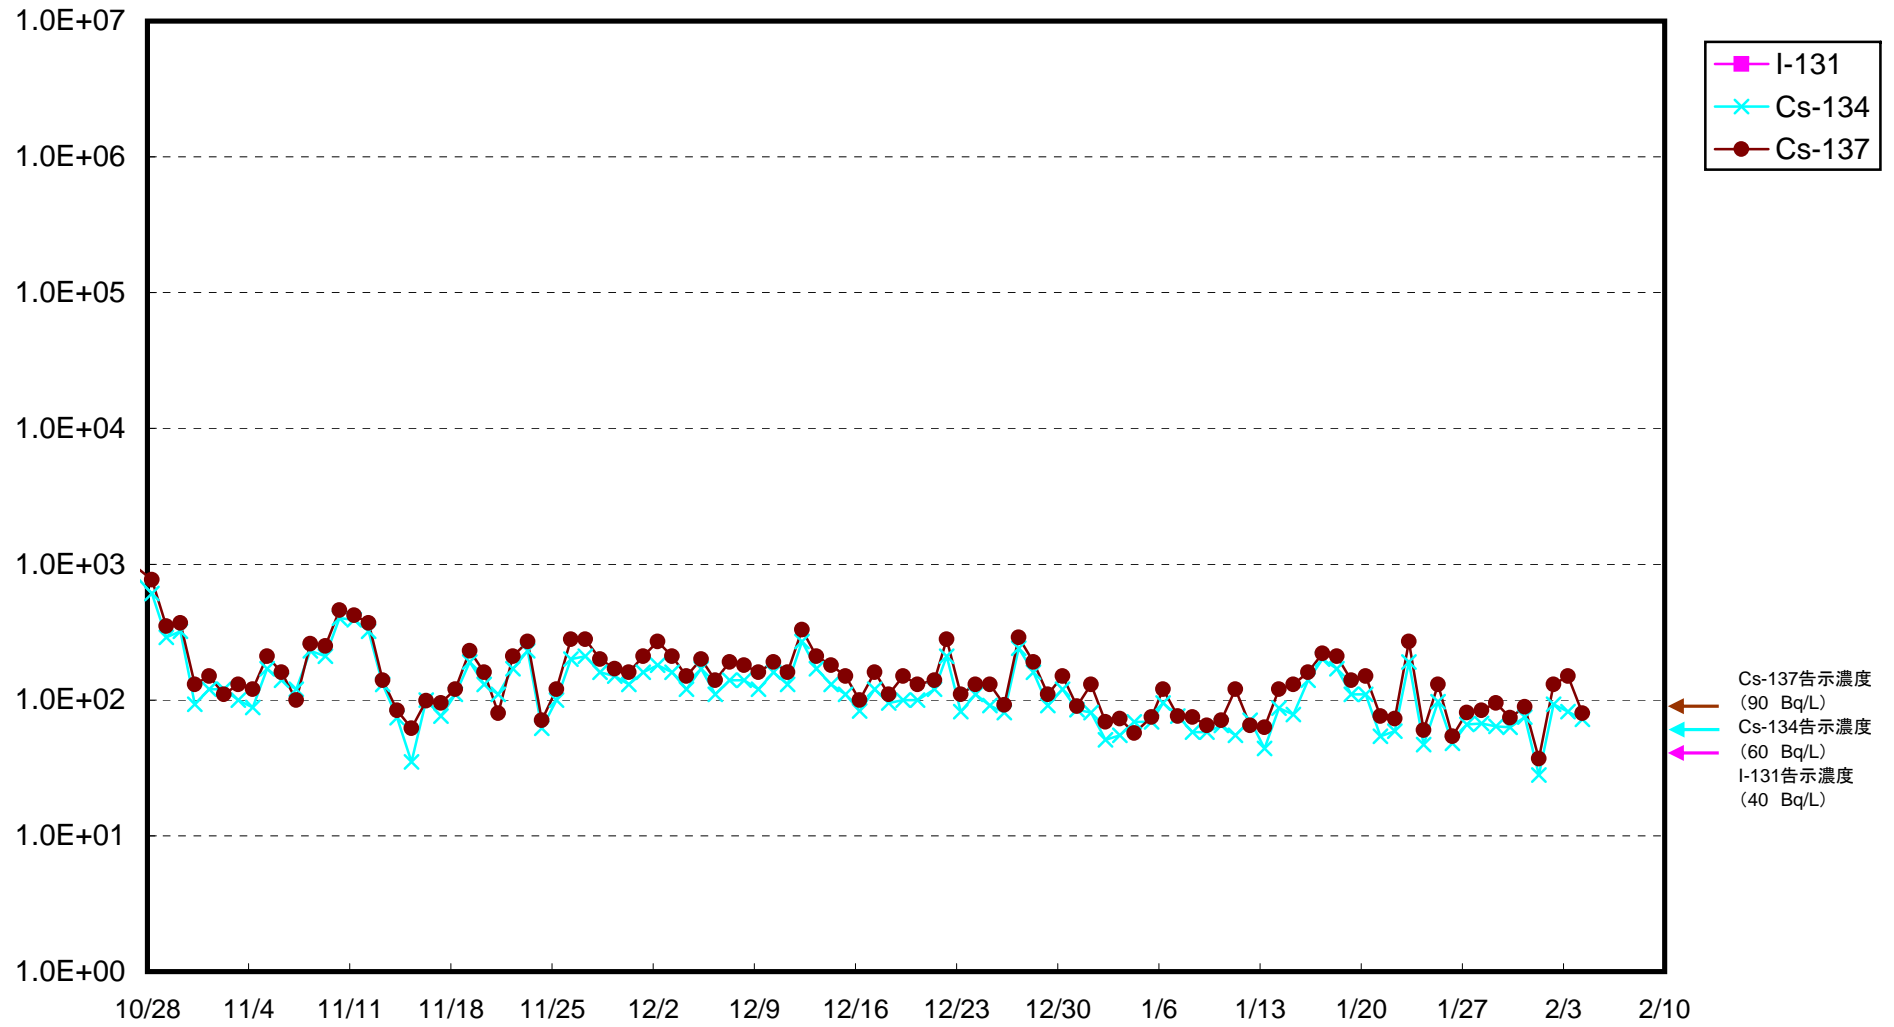


福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)放射能濃度(Bq/L)

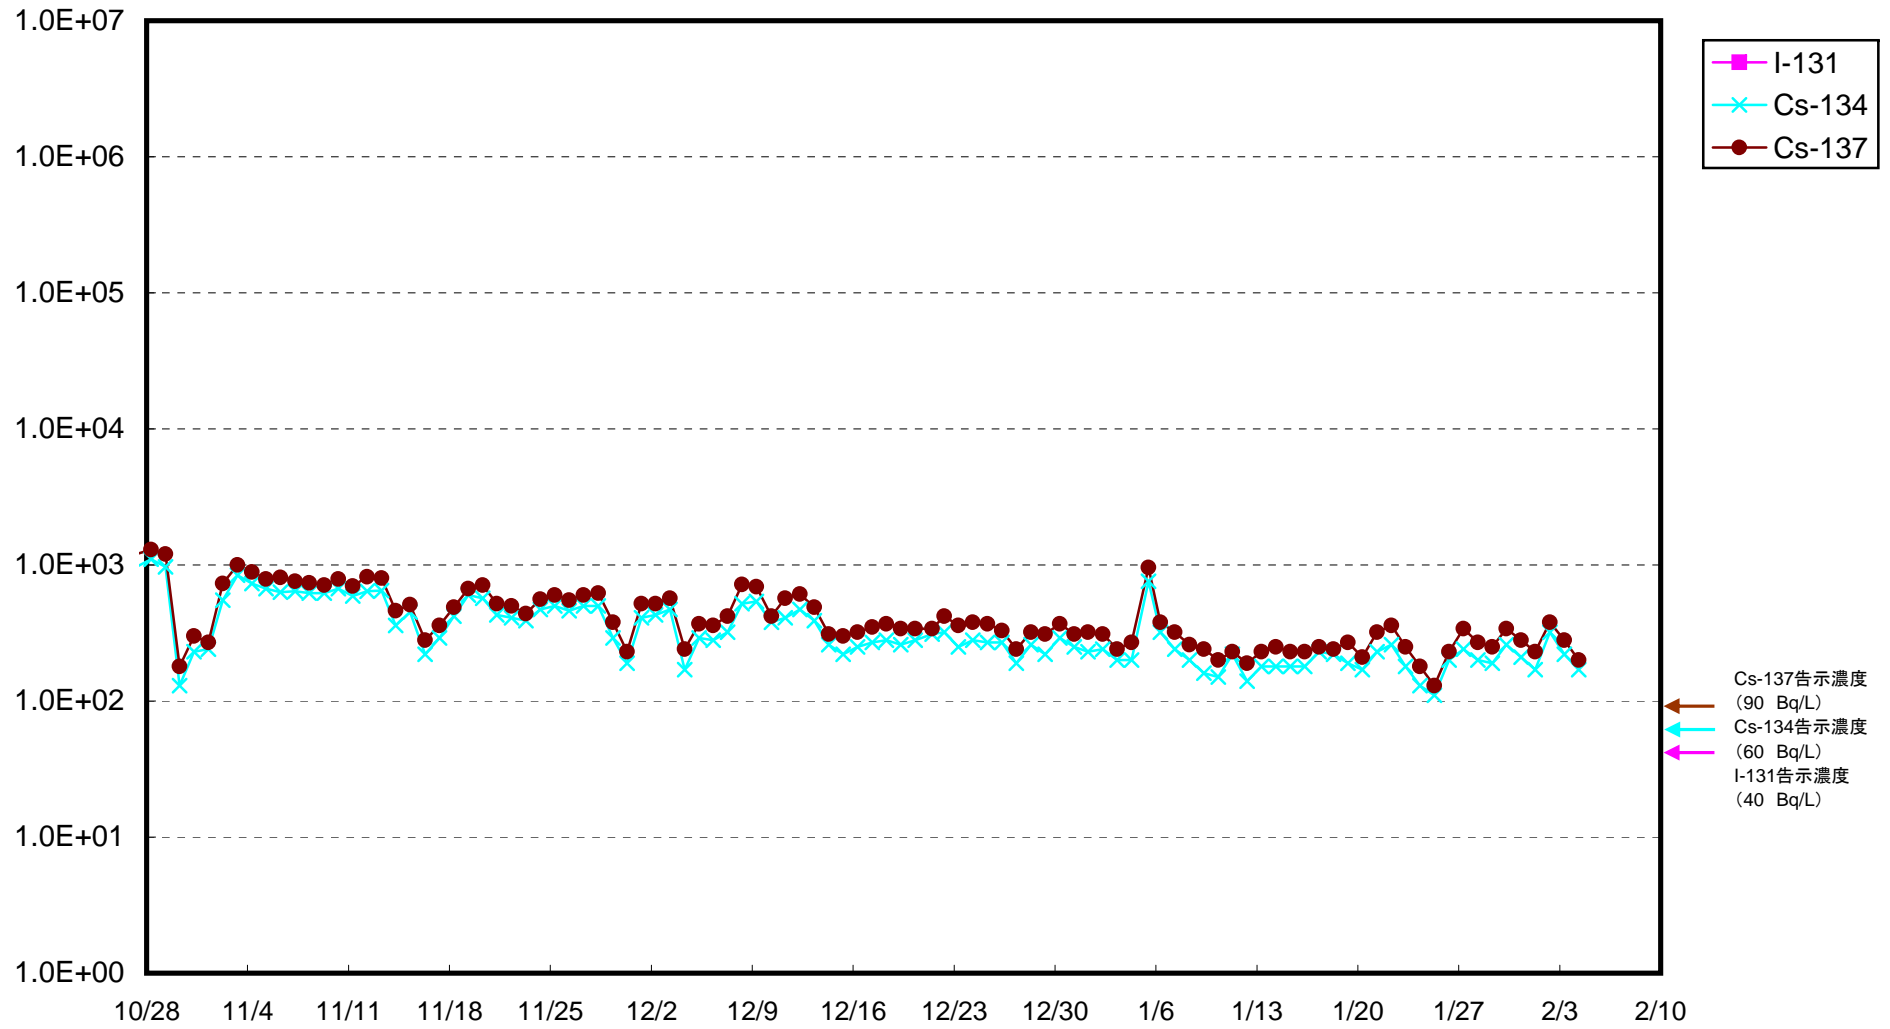

福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)放射能濃度(Bq/L)

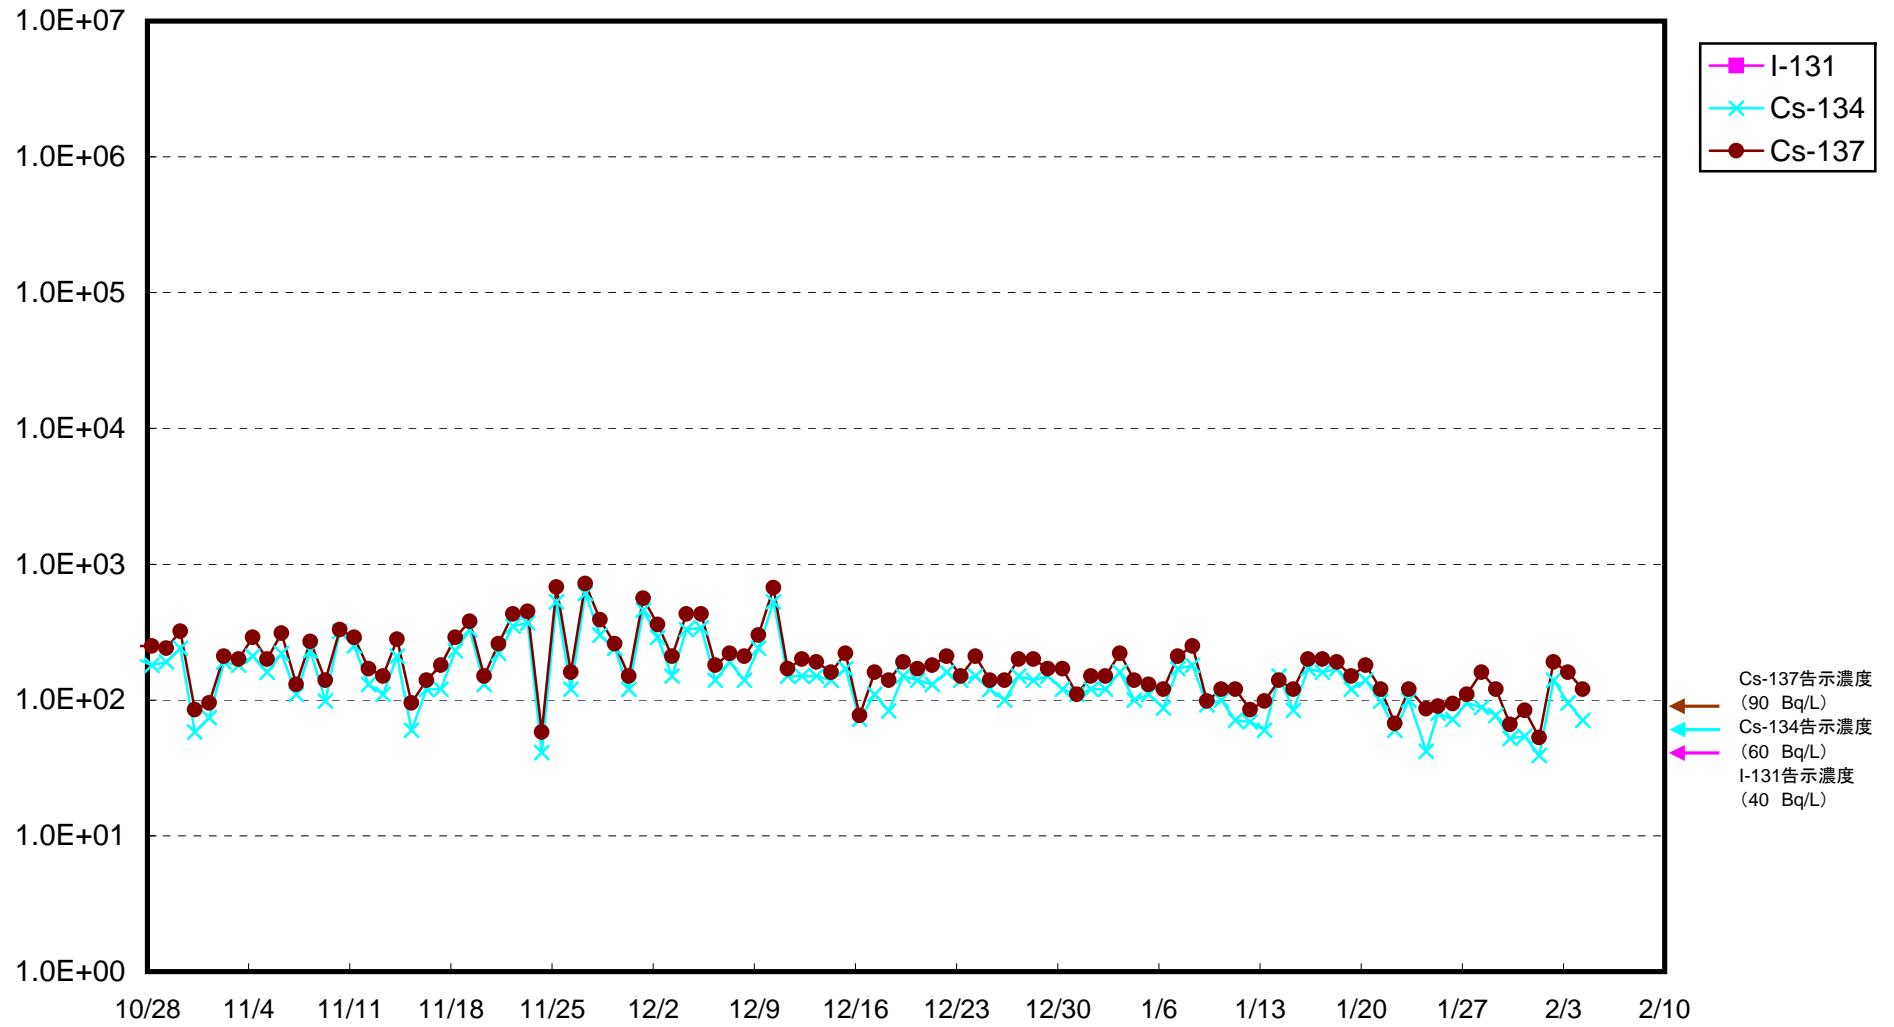

福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)放射能濃度Bq/L

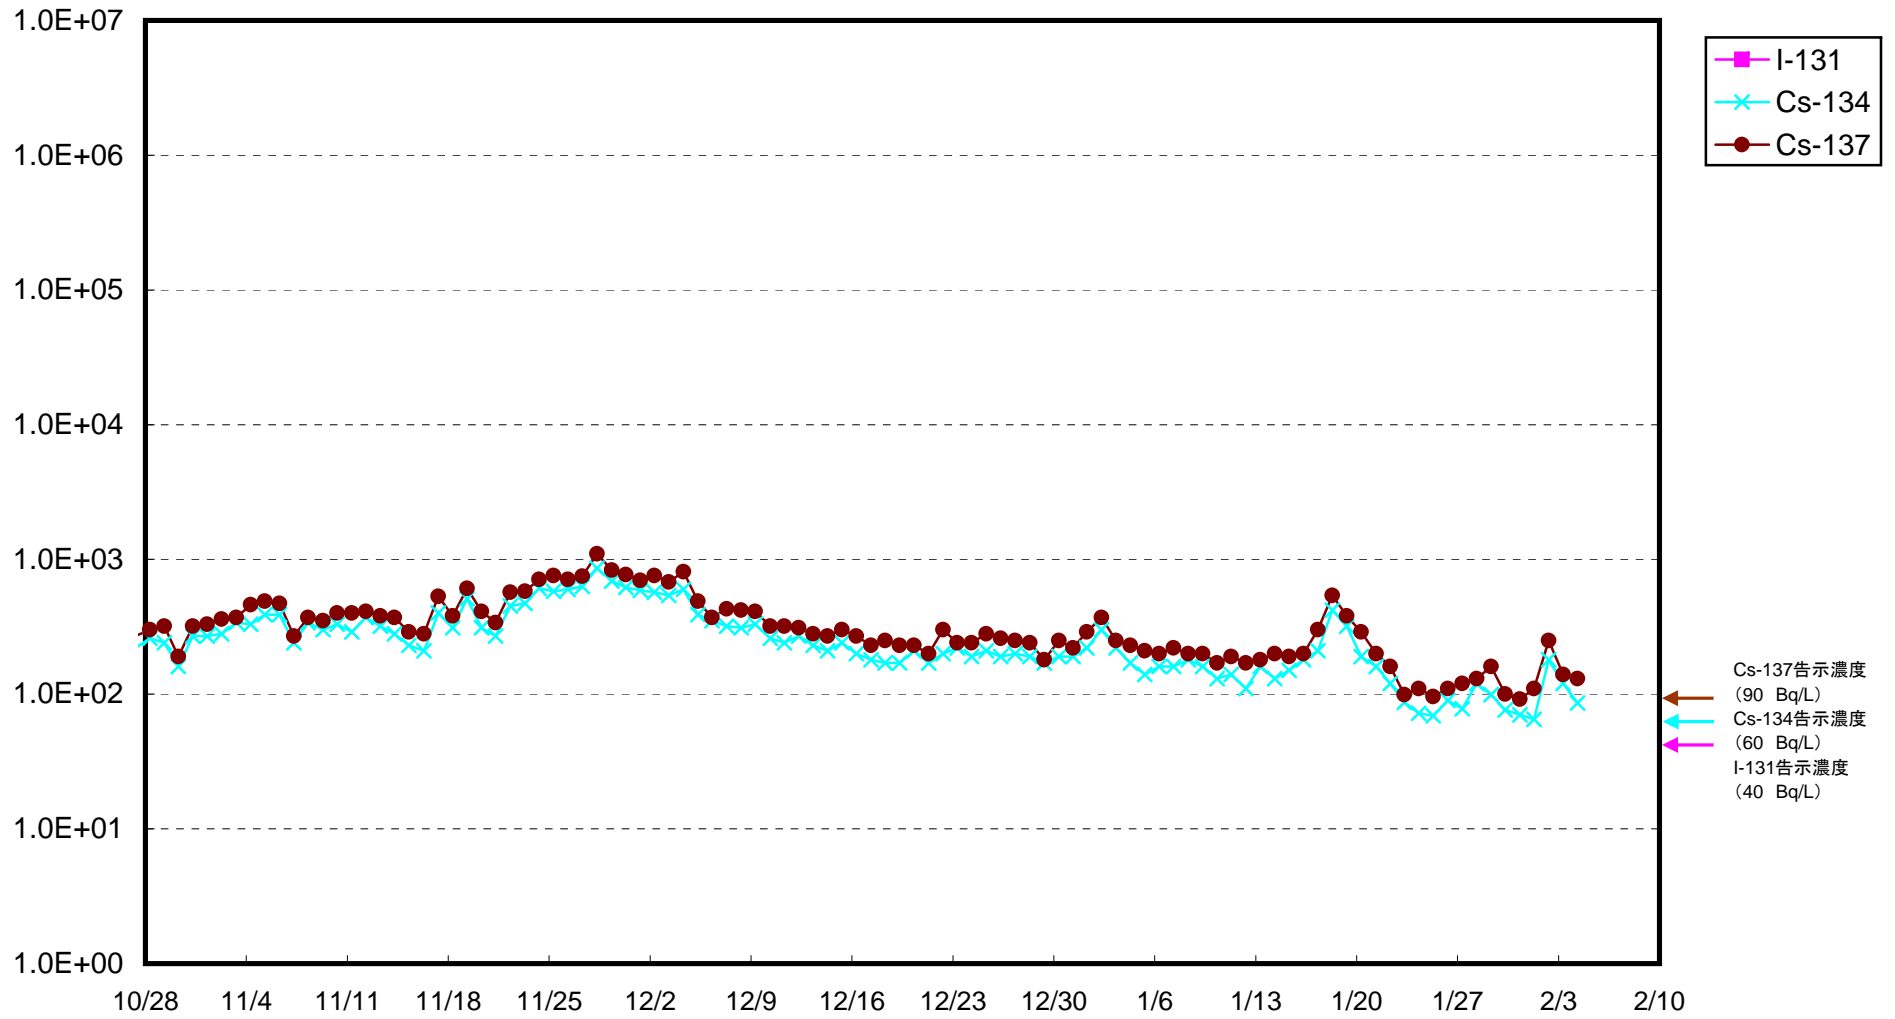

福島第一 1~4号機取水口内南側海水放射能濃度(Bq/L)

