

発電所敷地内における空气中放射性物質の核種分析結果

参考値

(データ集約：4/20)

| 採取場所             | 福島第一 西門                       |             | 福島第二 MP - 1<br>(参考)           |             |                               |             | 炉規則告示濃度限度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> )<br>(別表第2第四欄 放射線<br>業務従事者の呼吸する<br>空气中の濃度限度) |
|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---|
| 試料採取日時時刻         | 平成25年4月19日<br>7時00分～12時00分    |             | 平成25年4月19日<br>9時09分～9時19分     |             |                               |             |   |
| 検出核種<br>(半減期)    | 試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>( / ) | 試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>( / ) | 試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>( / ) |   |
| I-131<br>(約8日)   | ND                            | -           | ND                            | -           |                               |             |   |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND                            | -           | ND                            | -           |                               |             | 2E-03   |
| Cs-137<br>(約30年) | ND                            | -           | ND                            | -           |                               |             | 3E-03   |

試料濃度は、揮発性と粒子状の合計値。

． E - とは、 ． × 1 0 <sup>‐</sup> と同じ意味である。

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を 1 と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。

福島第一 西門における検出限界値は次の通り。

揮発性のI-131が約9E-8Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-134が約2E-7Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-137が約2E-7Bq/cm<sup>3</sup>。


粒子状のI-131が約4E-8Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-134が約1E-7Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-137が約2E-7Bq/cm<sup>3</sup>。

福島第二 MP - 1 における検出限界値は次の通り。

揮発性のI-131が約2E-6Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-134が約2E-6Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-137が約3E-6Bq/cm<sup>3</sup>。

粒子状のI-131が約1E-6Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-134が約2E-6Bq/cm<sup>3</sup>、Cs-137が約2E-6Bq/cm<sup>3</sup>。

福島第一 西門 ダスト核種分析結果(Bq/cm<sup>3</sup>)

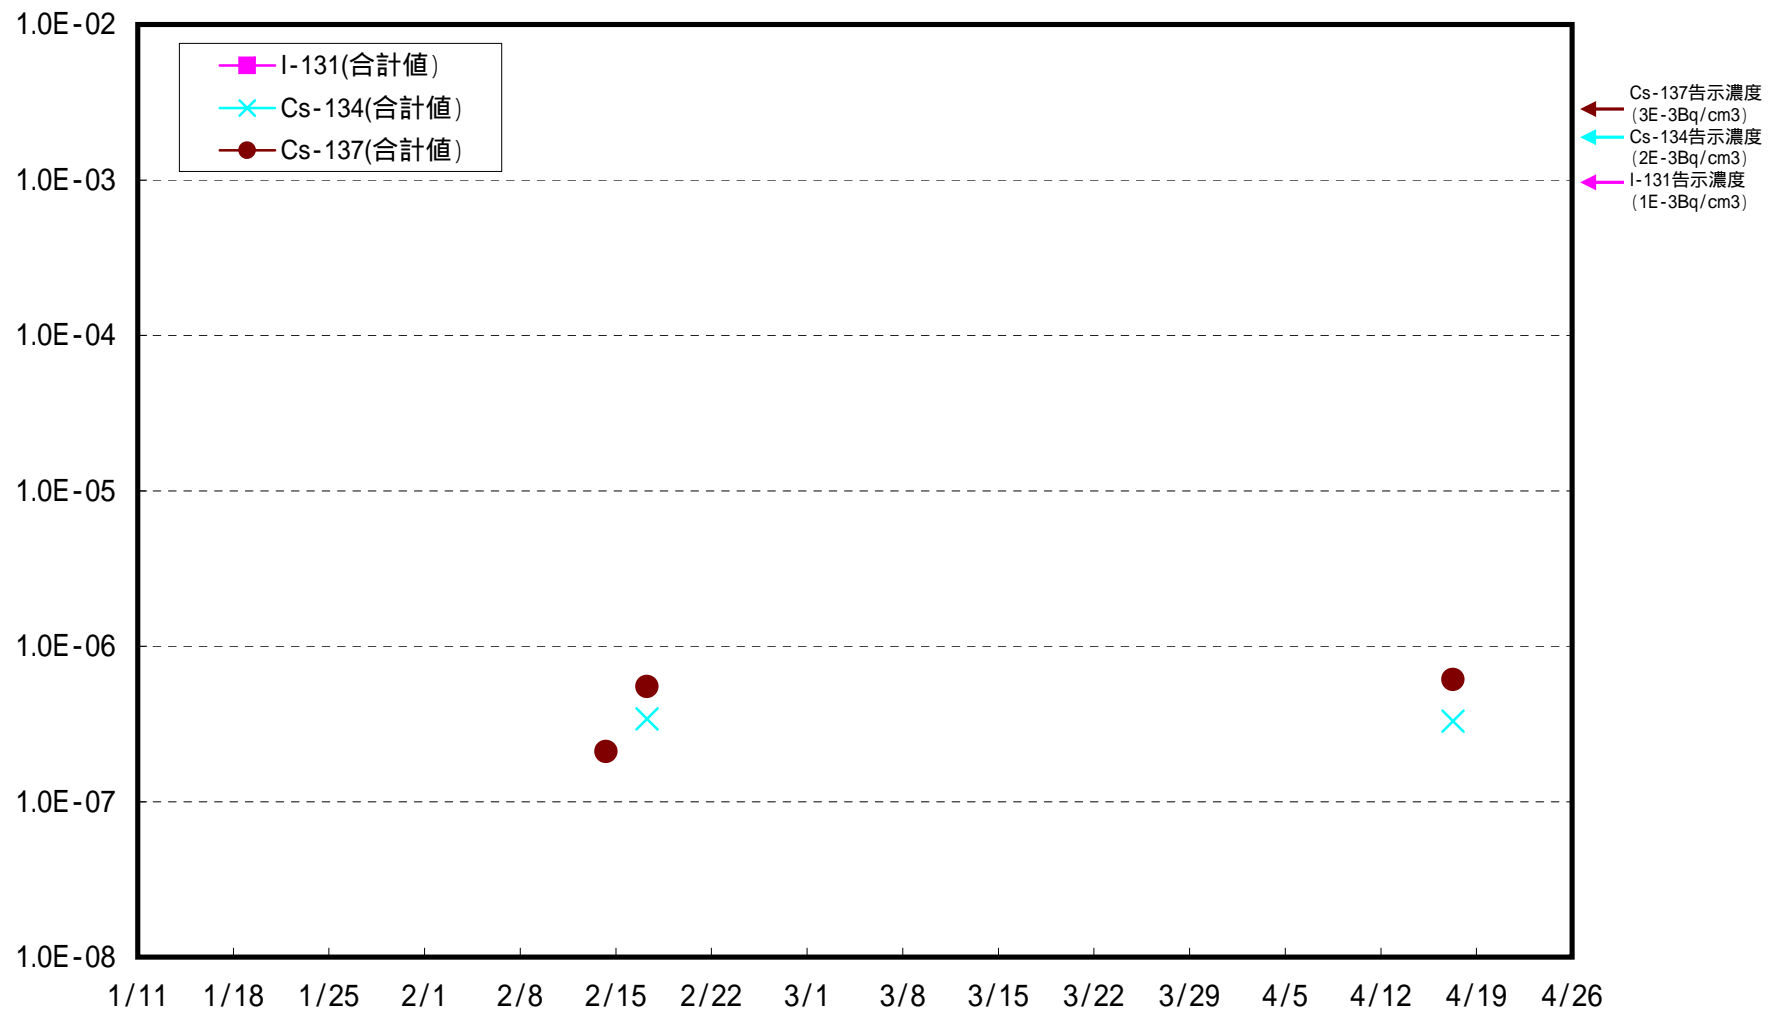

福島第二 MP - 1 (参考) ダスト核種分析結果(Bq/cm<sup>3</sup>)

