

## 海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

( データ集約 : 7/19 )

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時	平成25年7月18日 6時55分		平成25年7月18日 5時15分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	1.2	0.01	1.7	0.02	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約1.2Bq/L、Cs-134が約1.1Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約 : 7/19)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時	平成25年6月17日 7時15分		平成25年6月17日 7時00分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.097	0.00	0.39	0.01	60
Cs-137 (約30年)	0.17	0.00	0.80	0.01	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

## 海水核種分析結果 < 沿岸 福島第二原子力発電所 >

参考値
-----

( データ集約 : 7/19 )

採取場所	福島第二 北放水口付近 ( 3,4号機放水口付近 ) ( 福島第一から約10km地点 )	北迫川南側付近 ( 1,2号機放水口から南側に約11km地点 ) ( 福島第一から約23km地点 )				
試料採取日時刻	平成25年6月18日 10時10分	平成25年6月18日 7時30分				
検出核種 (半減期)	試料濃度 ( Bq/L )	倍率 ( / )	試料濃度 ( Bq/L )	倍率 ( / )	炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)	
Cs-134 (約2年)	0.060	0.00	0.032	0.00		60
Cs-137 (約30年)	0.12	0.00	0.088	0.00		90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を 1 と比較する。

詳細分析 (リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法) による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー (株)

海水核種分析結果 < 沖合 1/3 >

(データ集約 : 7/19)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年6月11日 9時57分		平成25年6月11日 9時57分		平成25年6月20日 9時14分		平成25年6月20日 9時14分		平成25年6月20日 9時40分		平成25年6月20日 9時40分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.0067	0.00	0.0071	0.00	0.0077	0.00	0.015	0.00	0.012	0.00	0.019	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.014	0.00	0.015	0.00	0.016	0.00	0.029	0.00	0.023	0.00	0.039	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*1 1F敷地沖合15km (T-5)				*1 岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年6月20日 10時02分		平成25年6月20日 10時02分		平成25年6月12日 8時30分		平成25年6月12日 8時30分		平成25年6月12日 9時59分		平成25年6月12日 9時59分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.012	0.00	0.0085	0.00	0.0035	0.00	0.0031	0.00	0.027	0.00	0.022	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.021	0.00	0.021	0.00	0.0083	0.00	0.0063	0.00	0.051	0.00	0.047	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関 : \*1 (株)環境総合テクノス、\*2 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/3 >

(データ集約 : 7/19)

採取場所 (地点番号)	いわき市北部沖合3km (T-12)				夏井川沖合1km (T-17-1)				豊間沖合3km (T-20)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年6月8日 6時11分		平成25年6月8日 6時11分		平成25年6月8日 6時46分		平成25年6月8日 6時46分		平成25年6月8日 7時16分		平成25年6月8日 7時16分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.011	0.00	0.024	0.00	0.0051	0.00	0.030	0.00	0.0046	0.00	0.0019	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.022	0.00	0.047	0.00	0.013	0.00	0.058	0.00	0.010	0.00	0.0078	0.00	90

採取場所 (地点番号)	請戸川沖合3km付近 (T-S3)				1F敷地沖合3km付近 (T-S4)				木戸川沖合2km付近 (T-S5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年6月17日 6時19分		平成25年6月17日 6時19分		平成25年6月17日 5時53分		平成25年6月17日 5時53分		平成25年6月14日 6時37分		平成25年6月14日 6時37分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.0073	0.00	0.012	0.00	0.0099	0.00	0.014	0.00	0.023	0.00	0.020	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.016	0.00	0.024	0.00	0.023	0.00	0.031	0.00	0.048	0.00	0.045	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 3/3 >

( データ集約 : 7/19 )

採取場所 (地点番号)	2F敷地沖合2km付近 (T-S7)				1F敷地沖合10km付近 (T-B3)				2F敷地沖合10km付近 (T-B4)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年6月14日 6時13分		平成25年6月14日 6時13分		平成25年6月9日 5時35分		平成25年6月9日 5時35分		平成25年6月9日 6時18分		平成25年6月9日 6時18分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.032	0.00	0.022	0.00	0.0050	0.00	0.0013	0.00	0.0097	0.00	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	0.066	0.00	0.045	0.00	0.012	0.00	0.0060	0.00	0.022	0.00	0.0052	0.00	90

採取場所 (地点番号)													炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻													
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )											
Cs-134 (約2年)													60
Cs-137 (約30年)													90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。


本分析における放射能濃度の検出限界値(Cs-134が約0.0014Bq/L)を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)

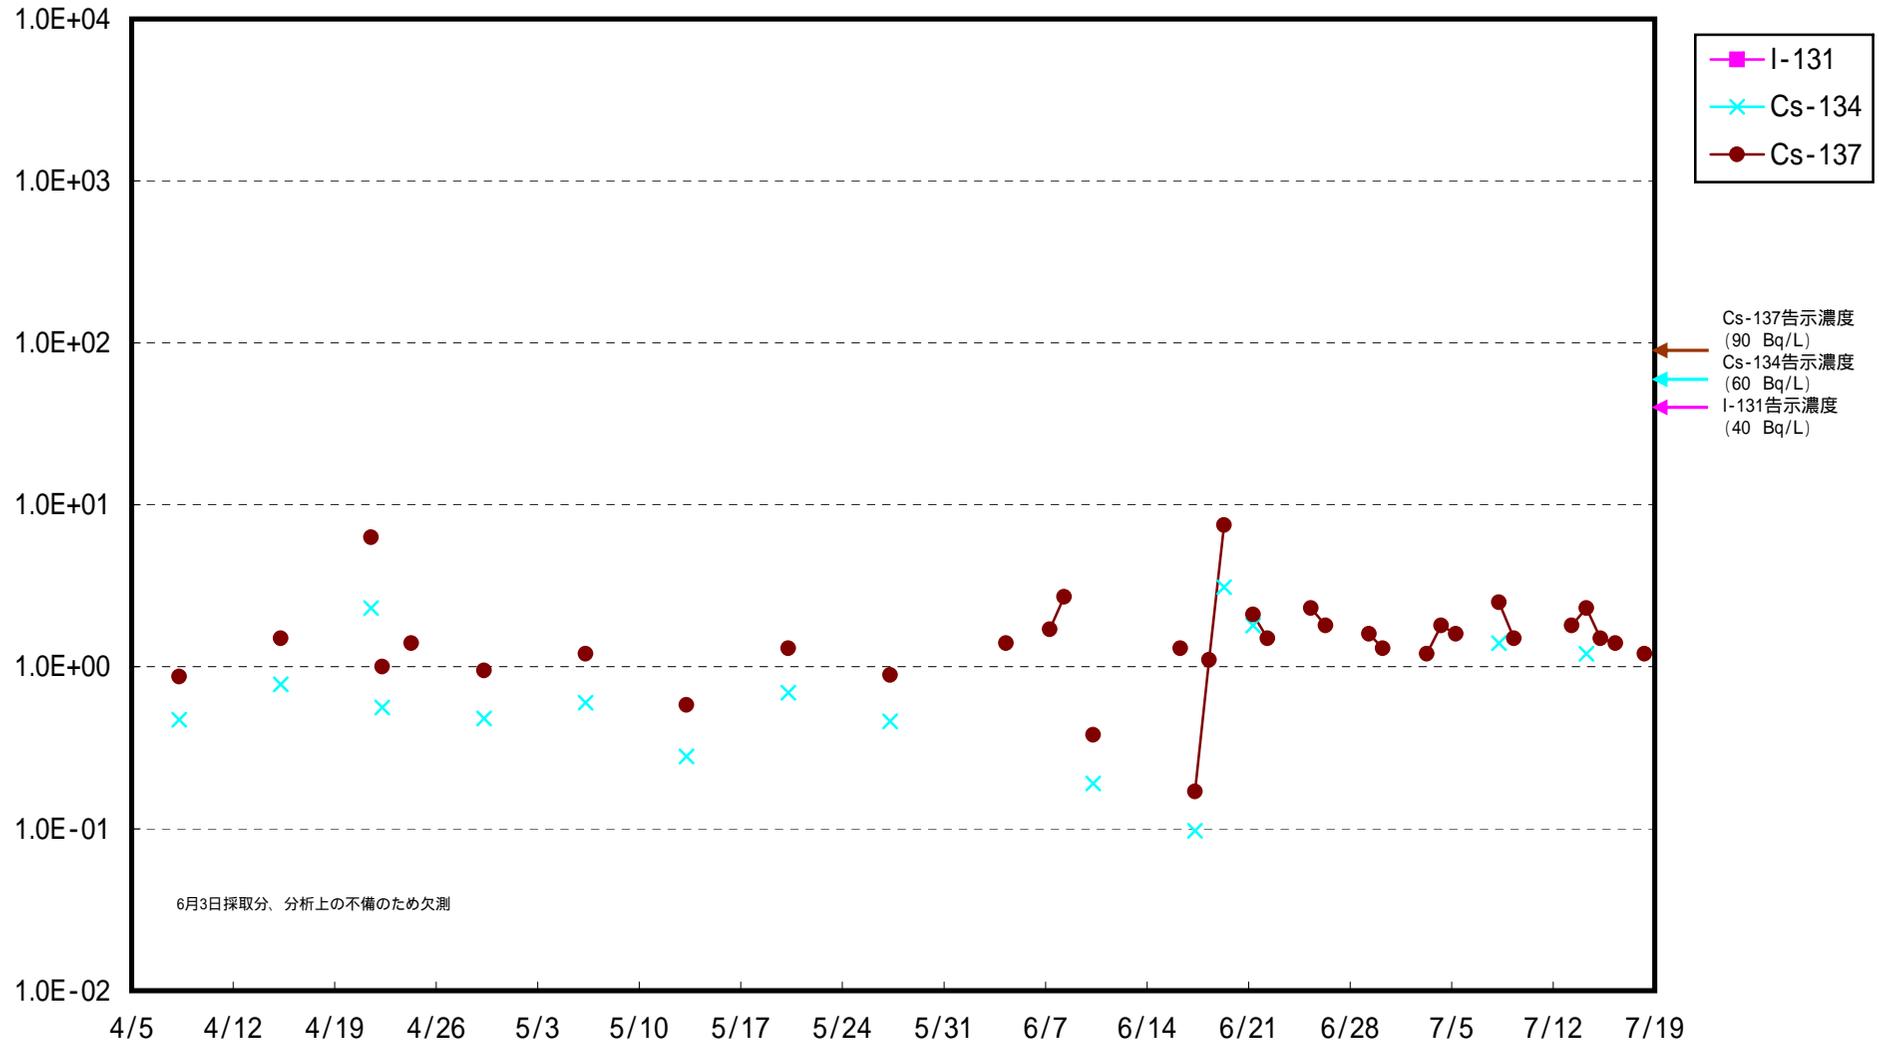


福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

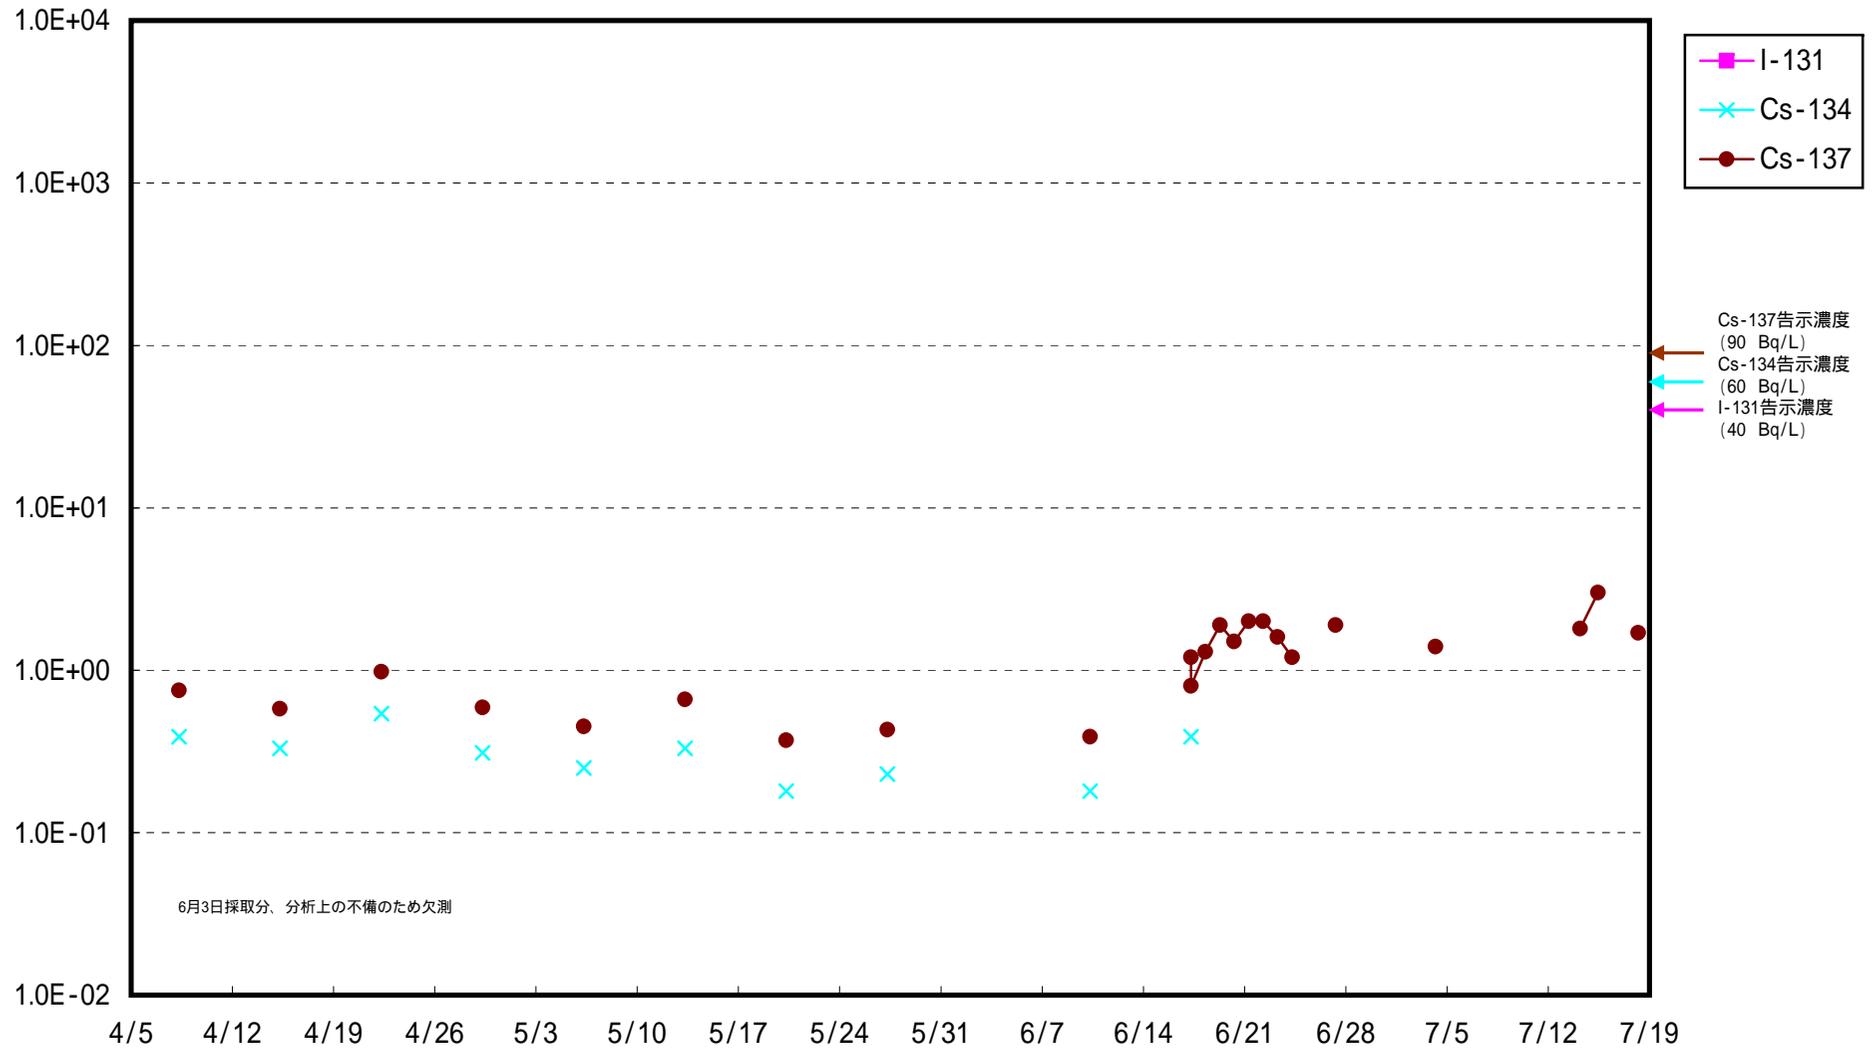


福島第二 北放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

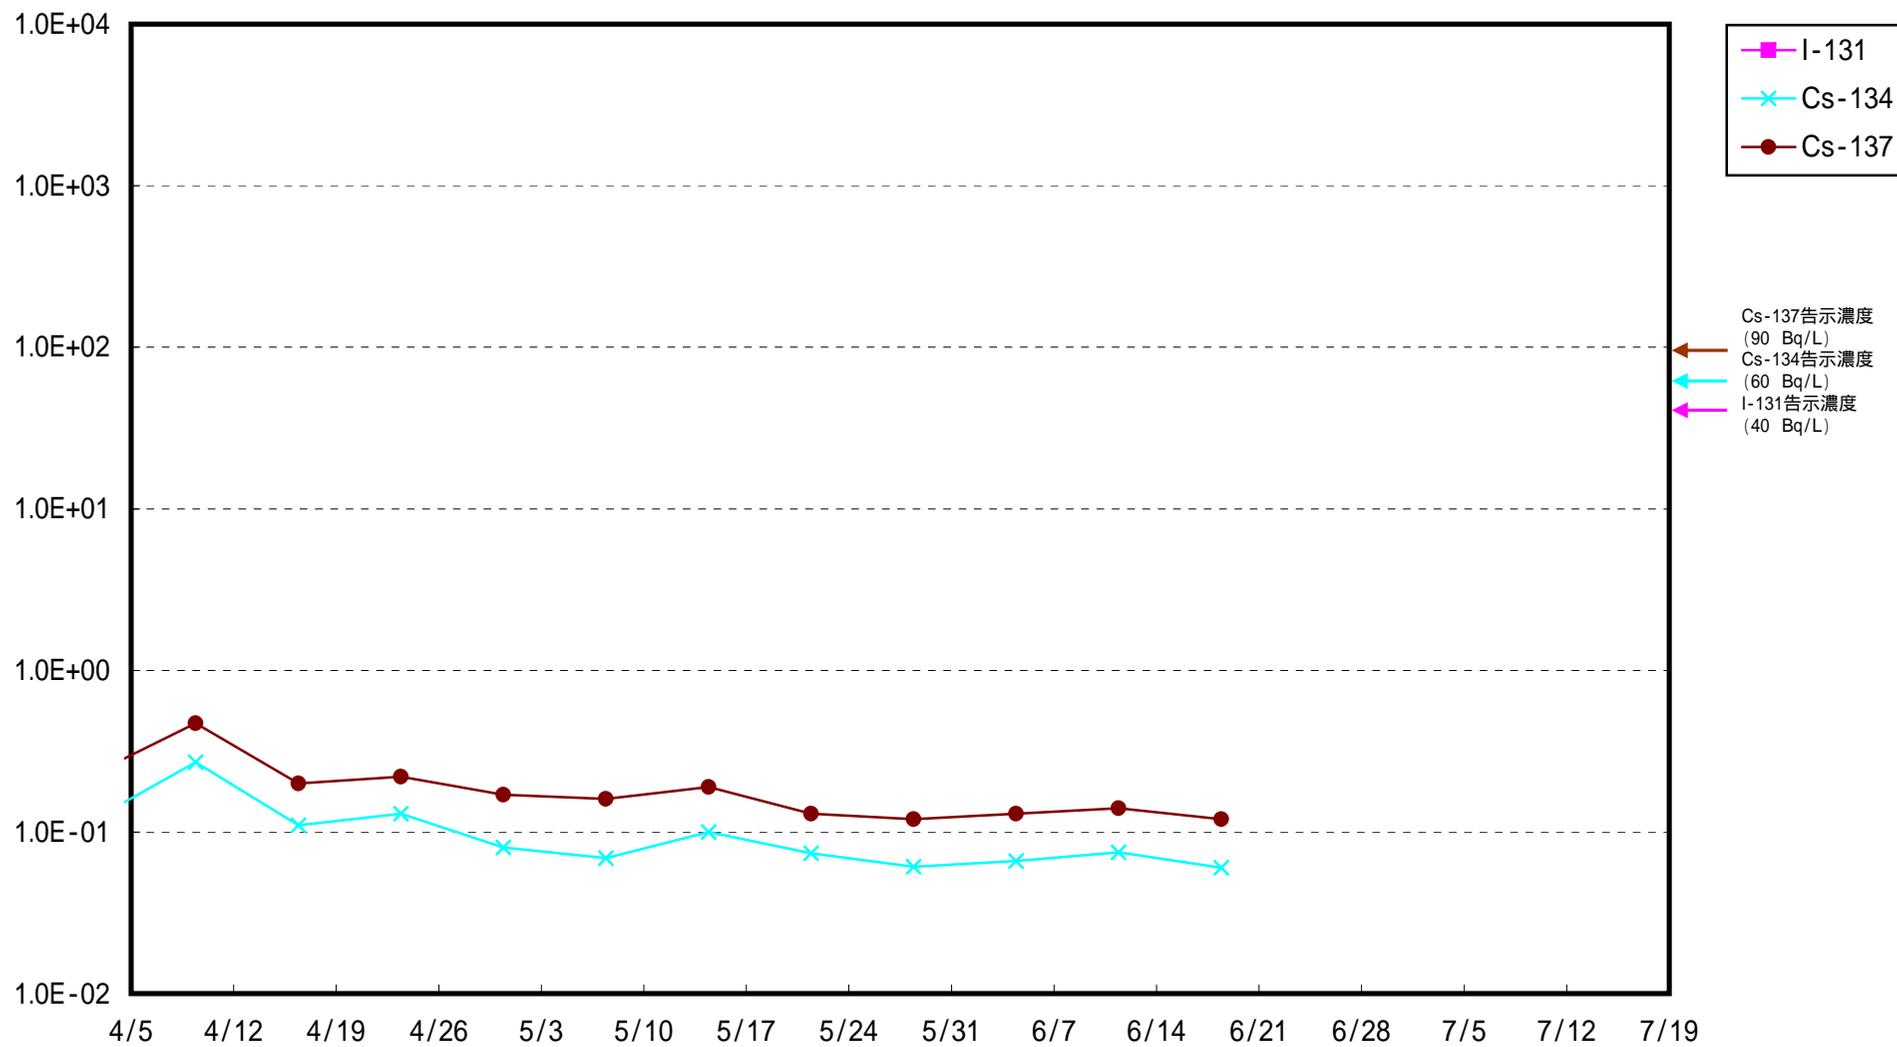


北迫川南側付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

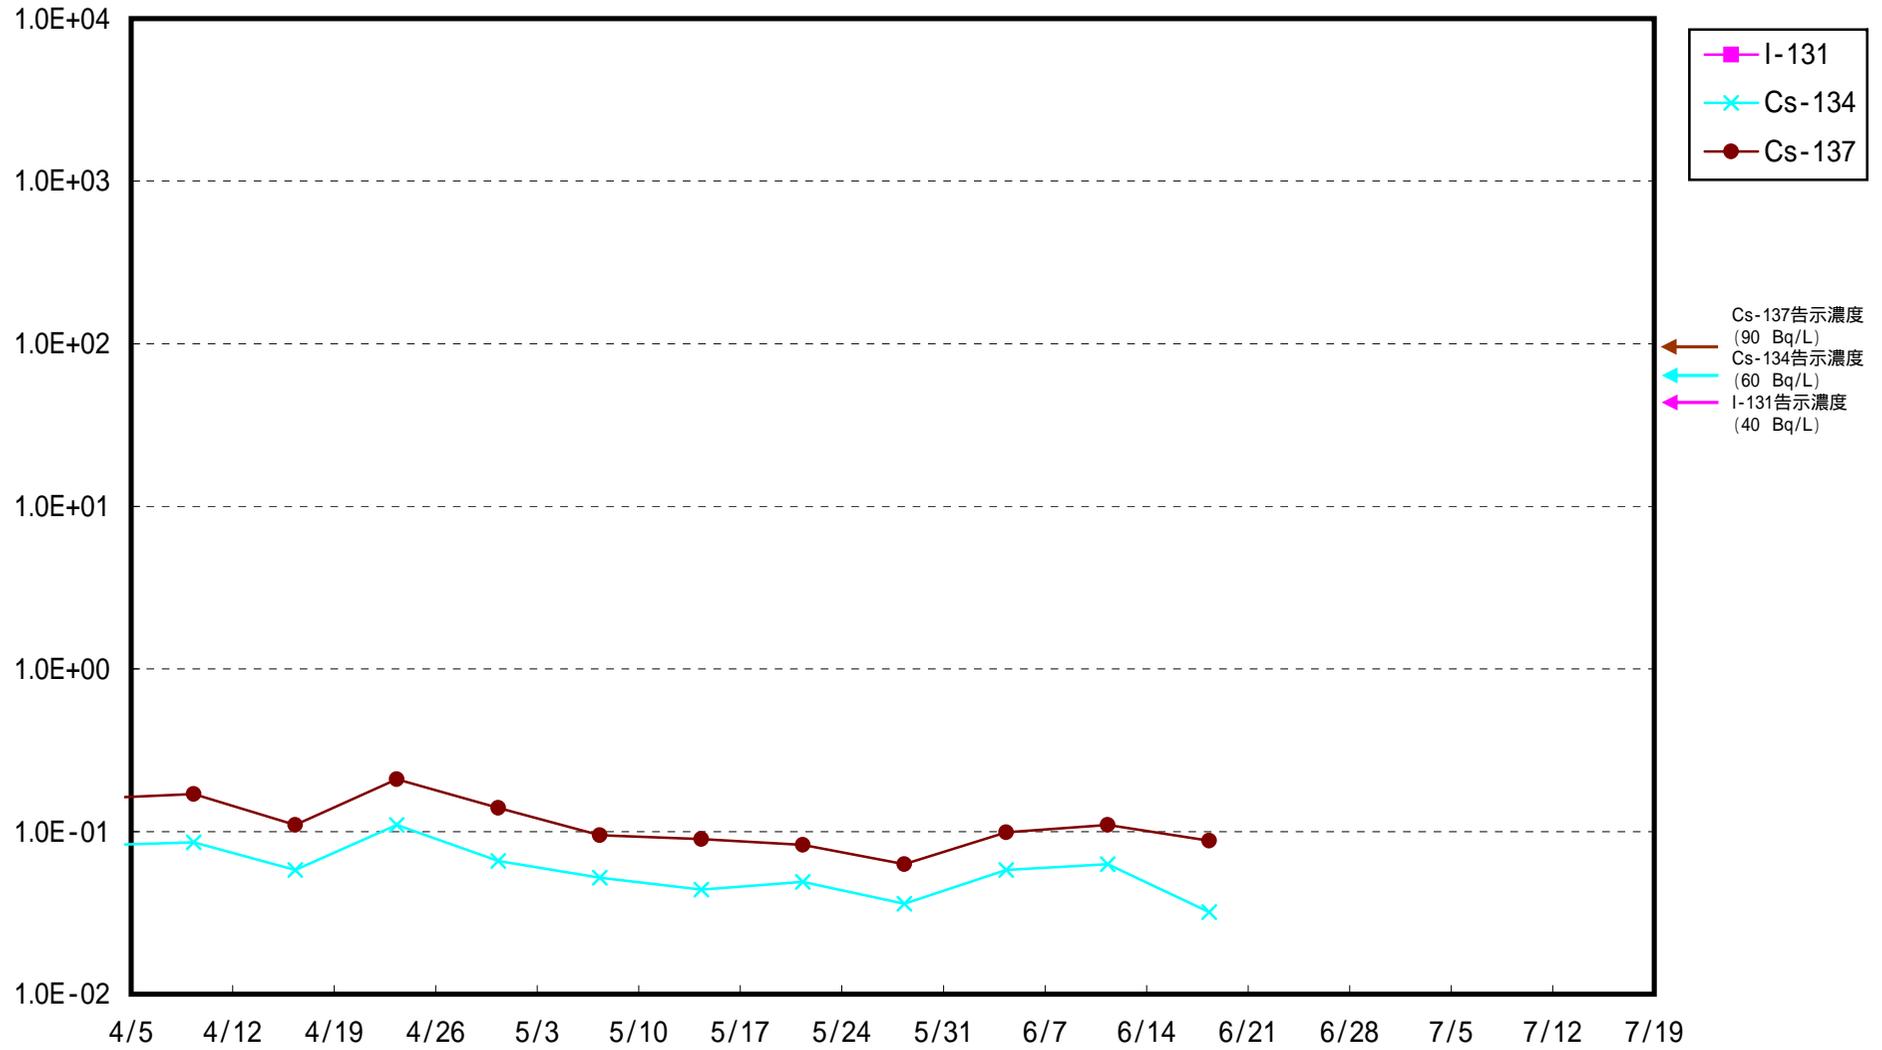


小高区冲合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

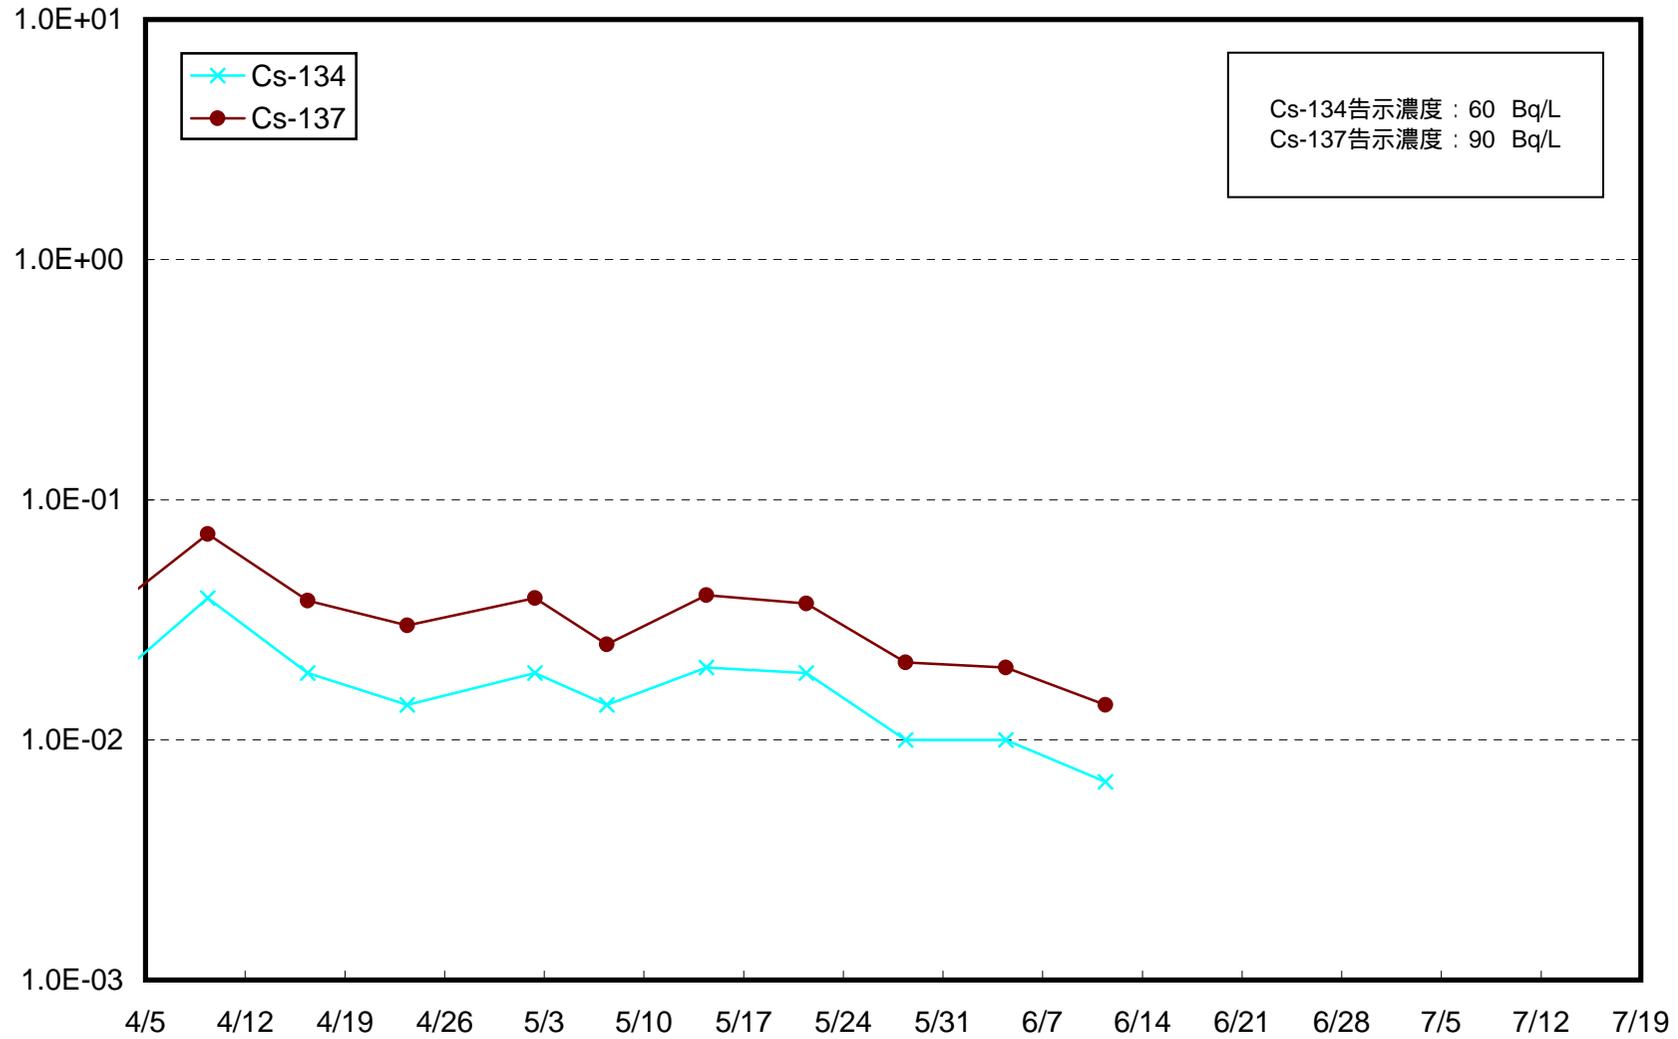


小高区冲合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

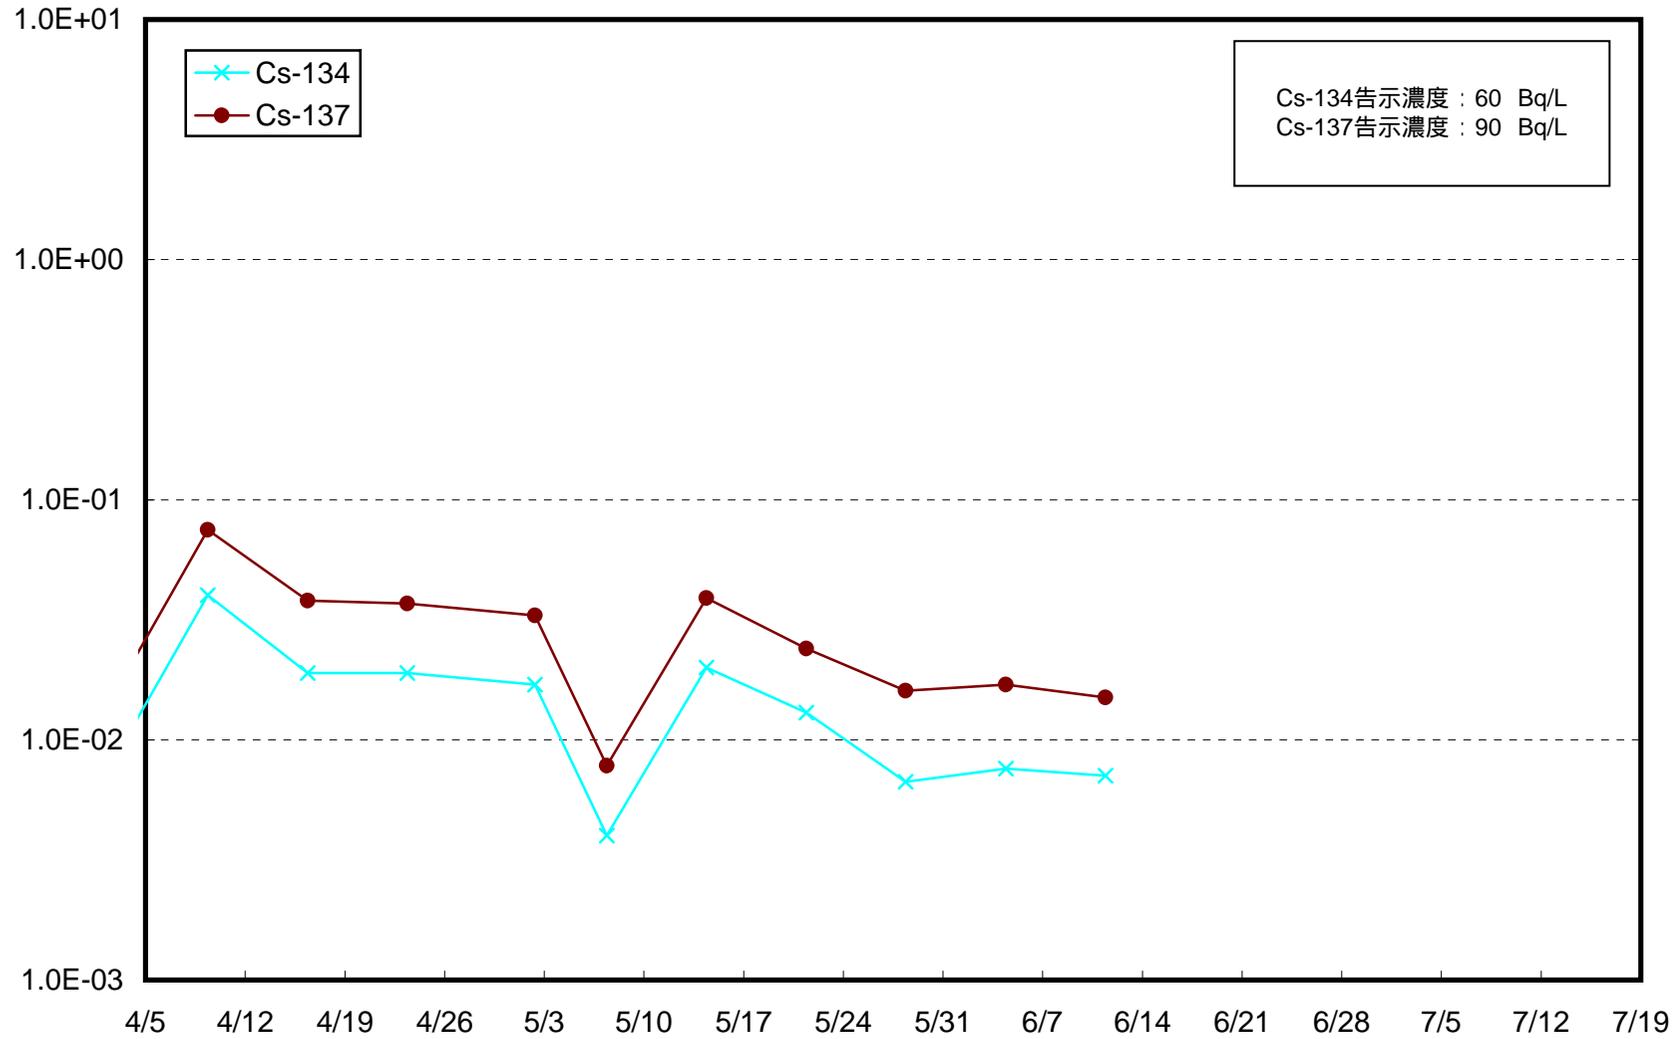


請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

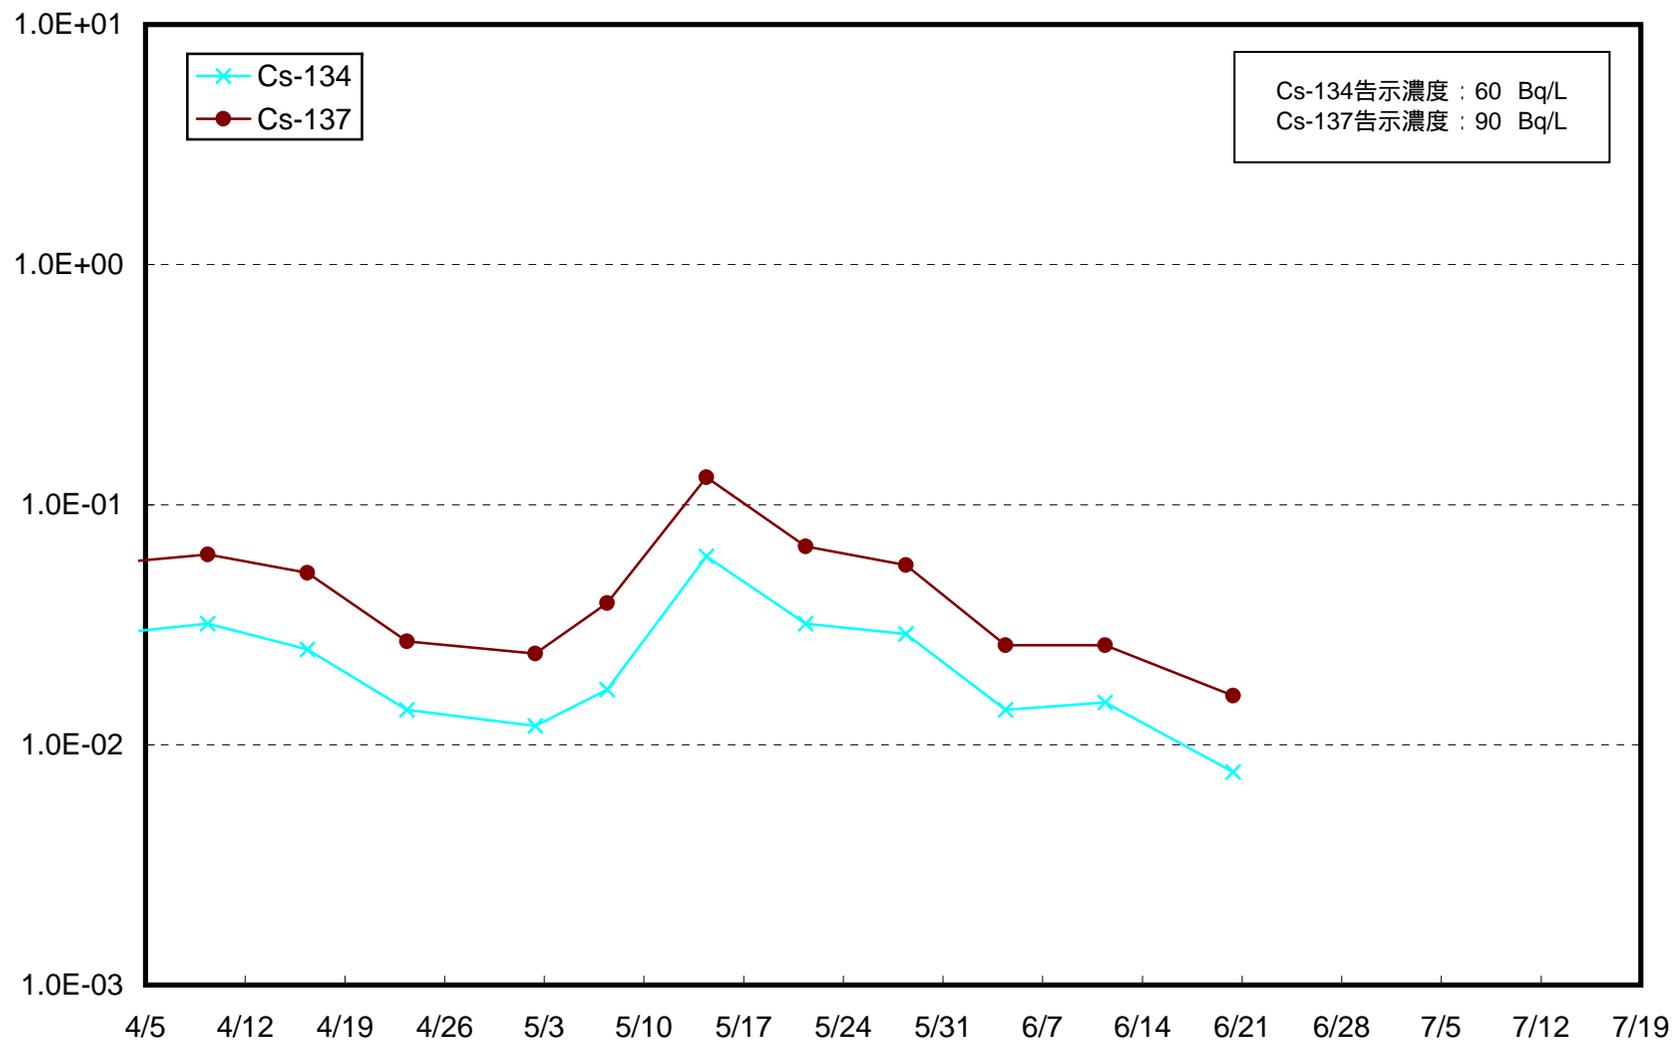


請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

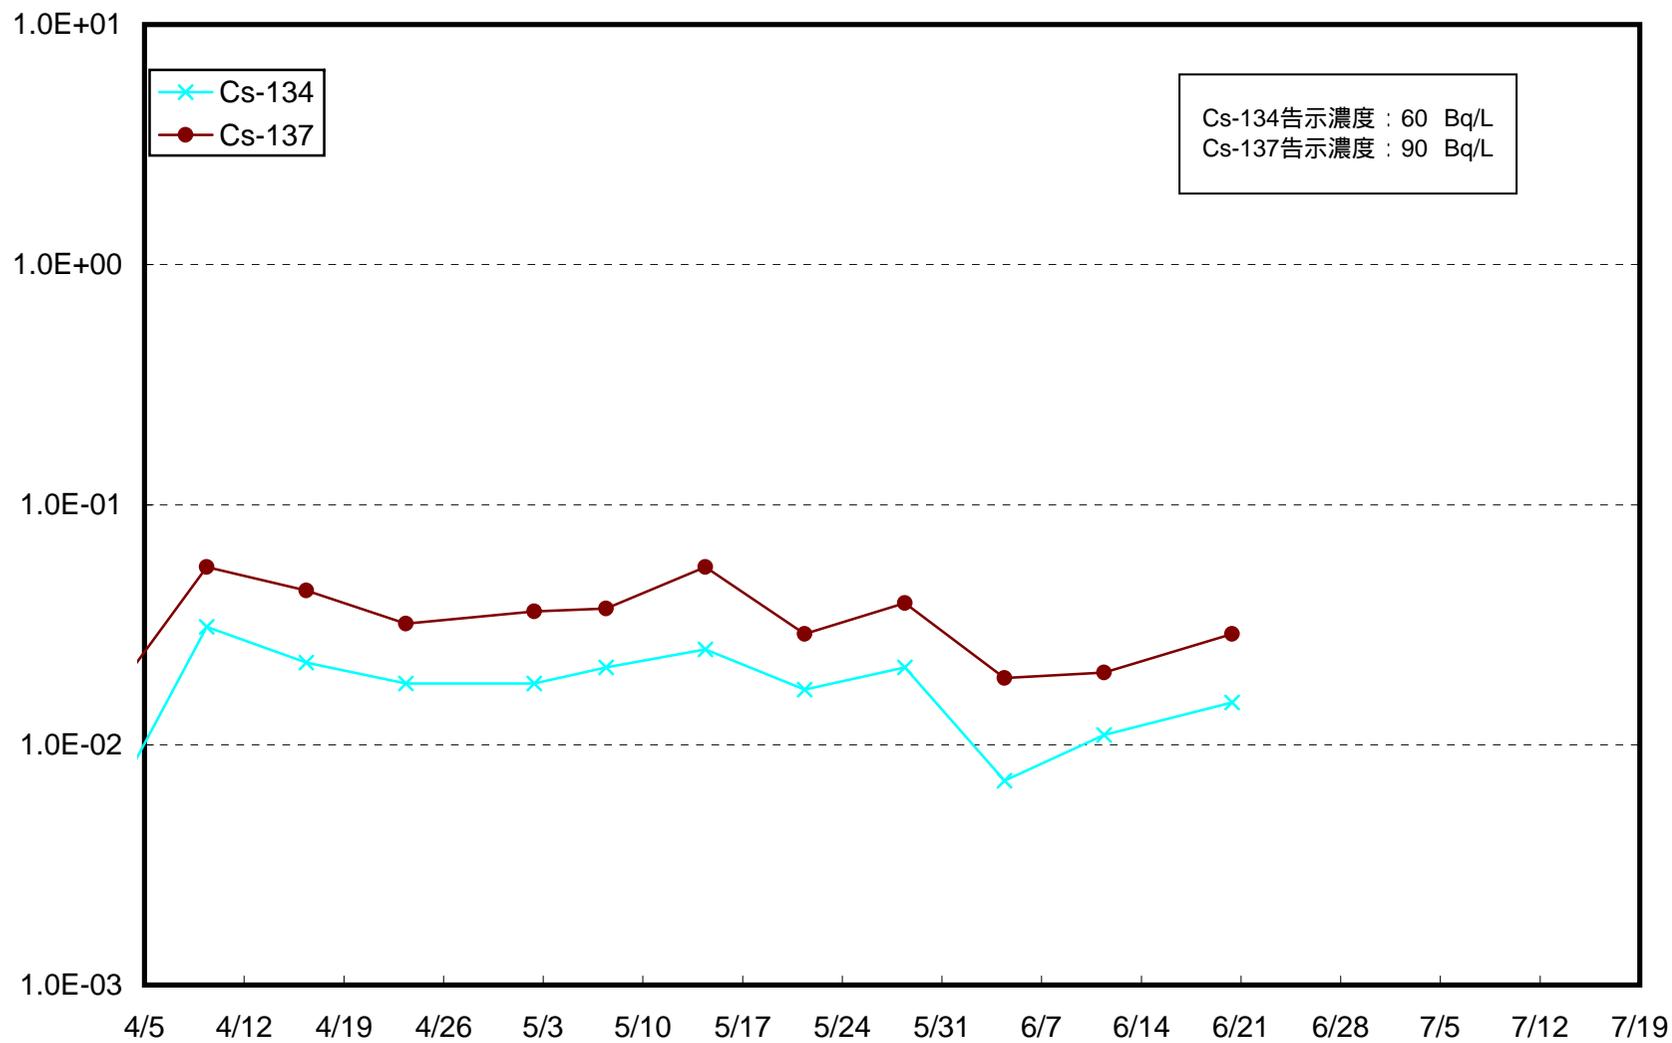


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

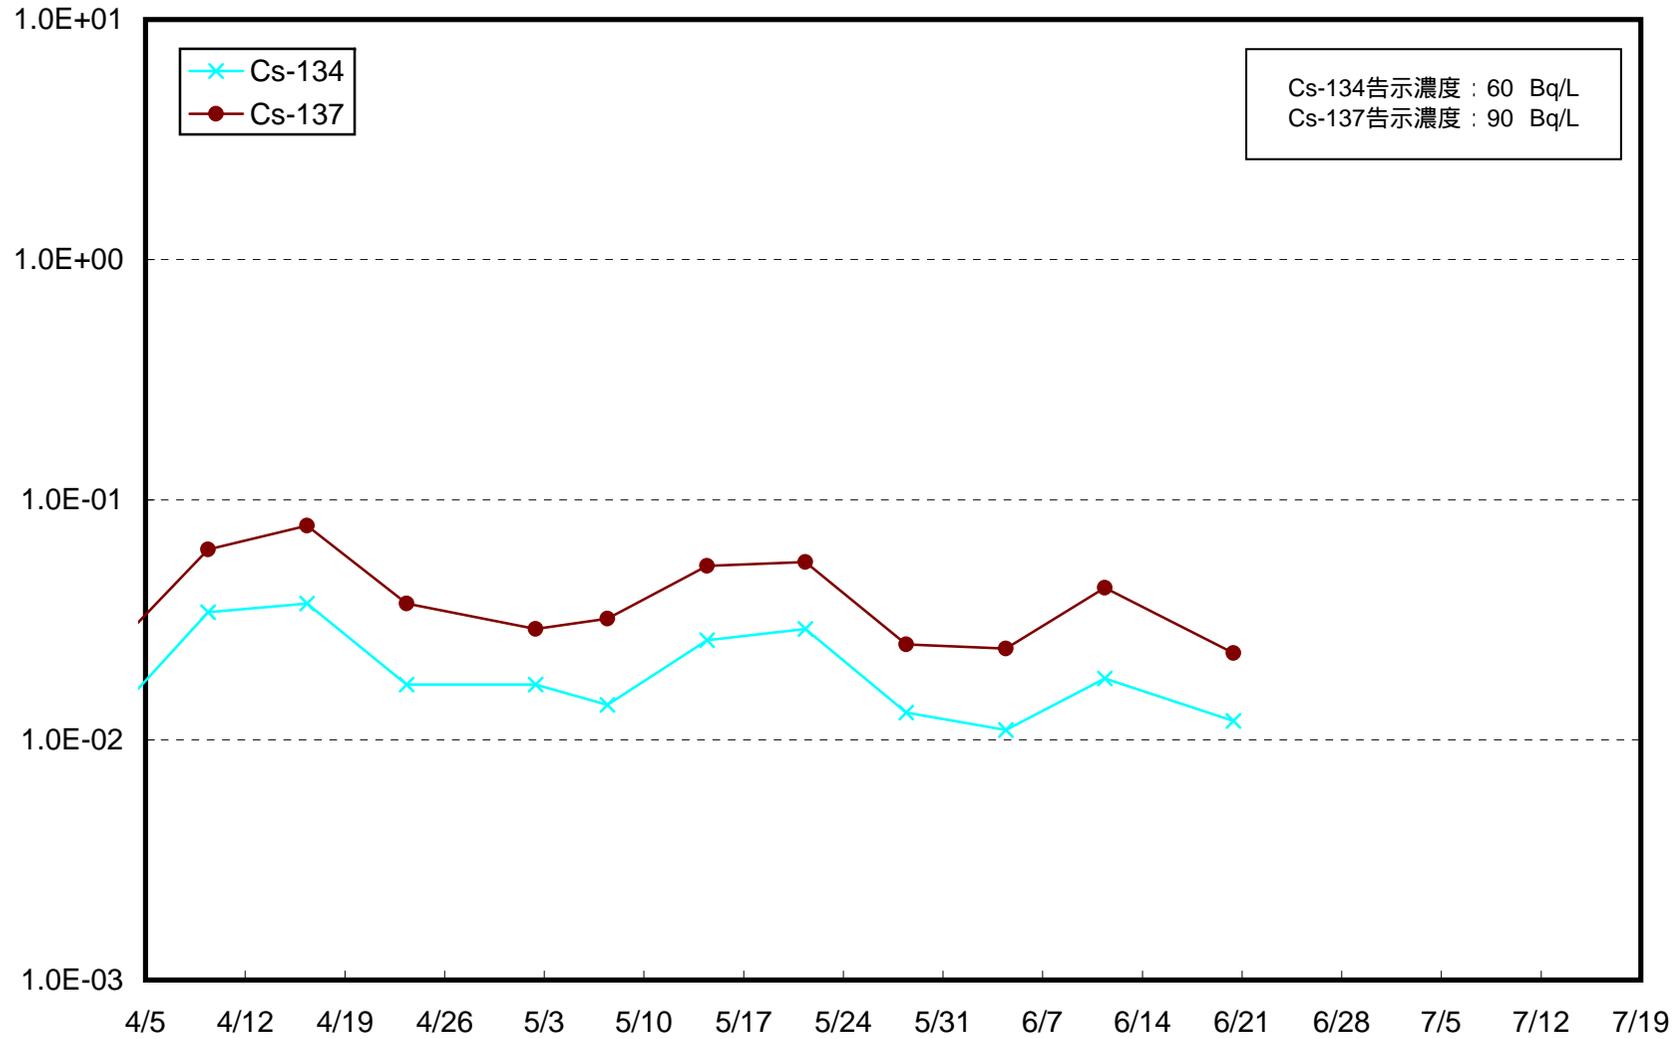


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

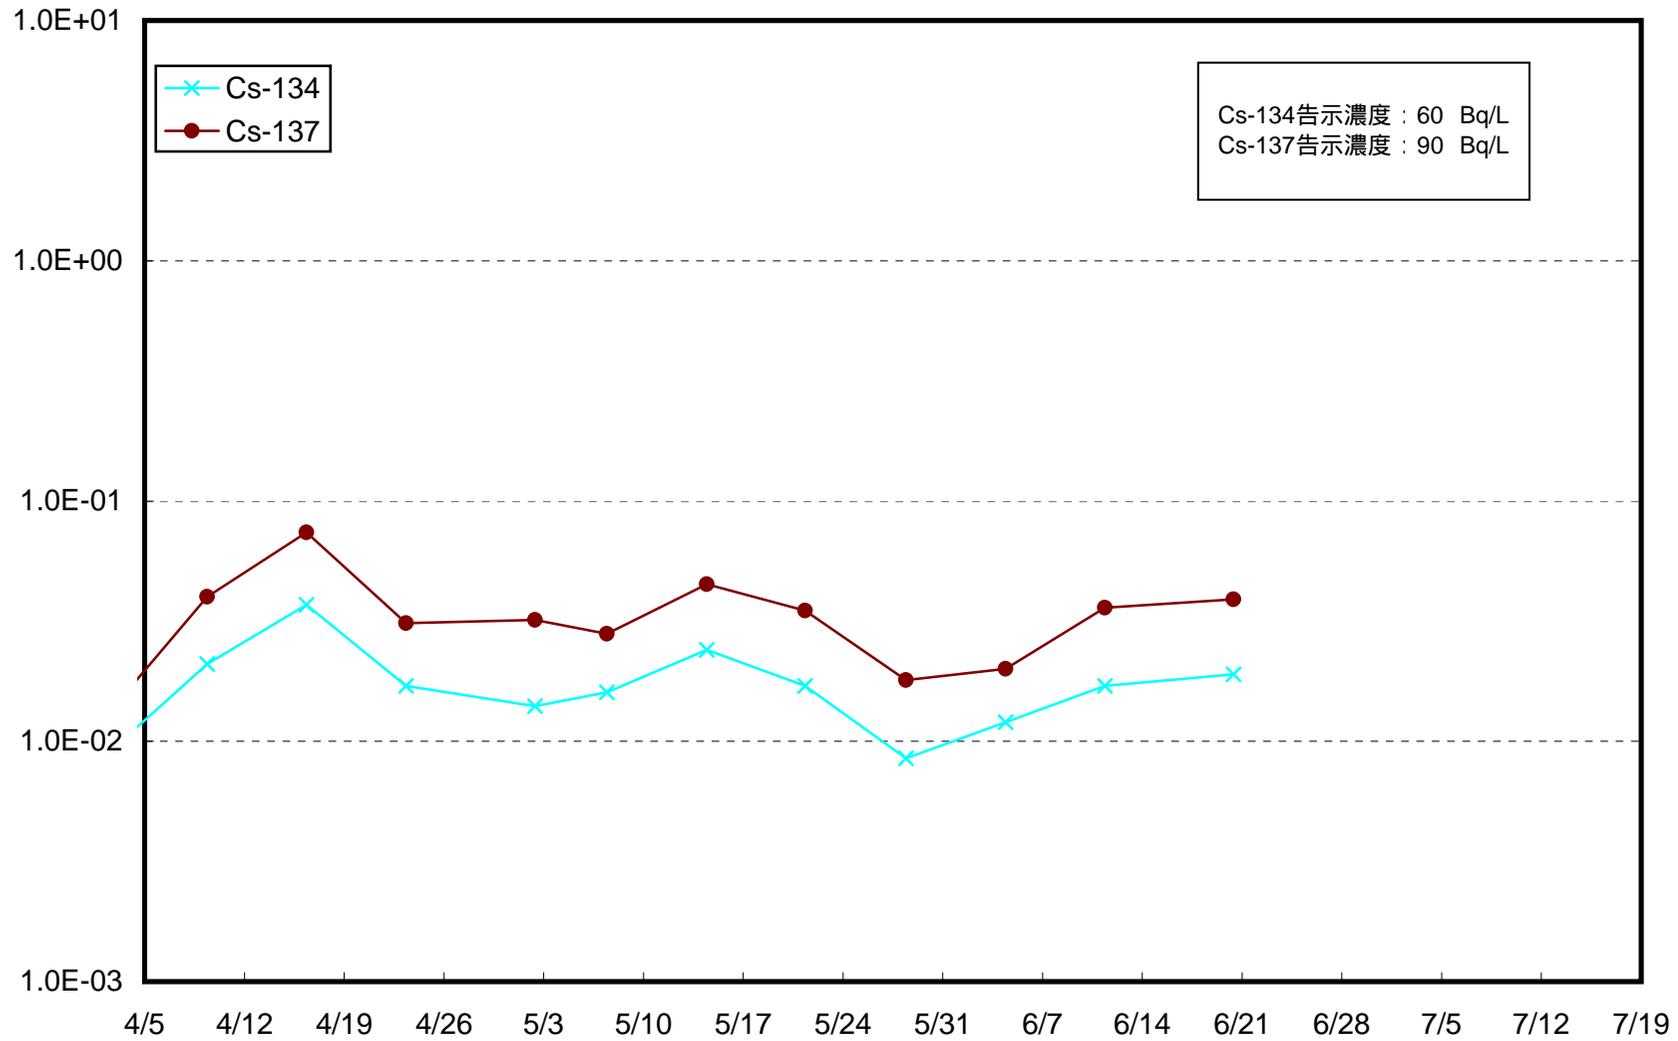


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

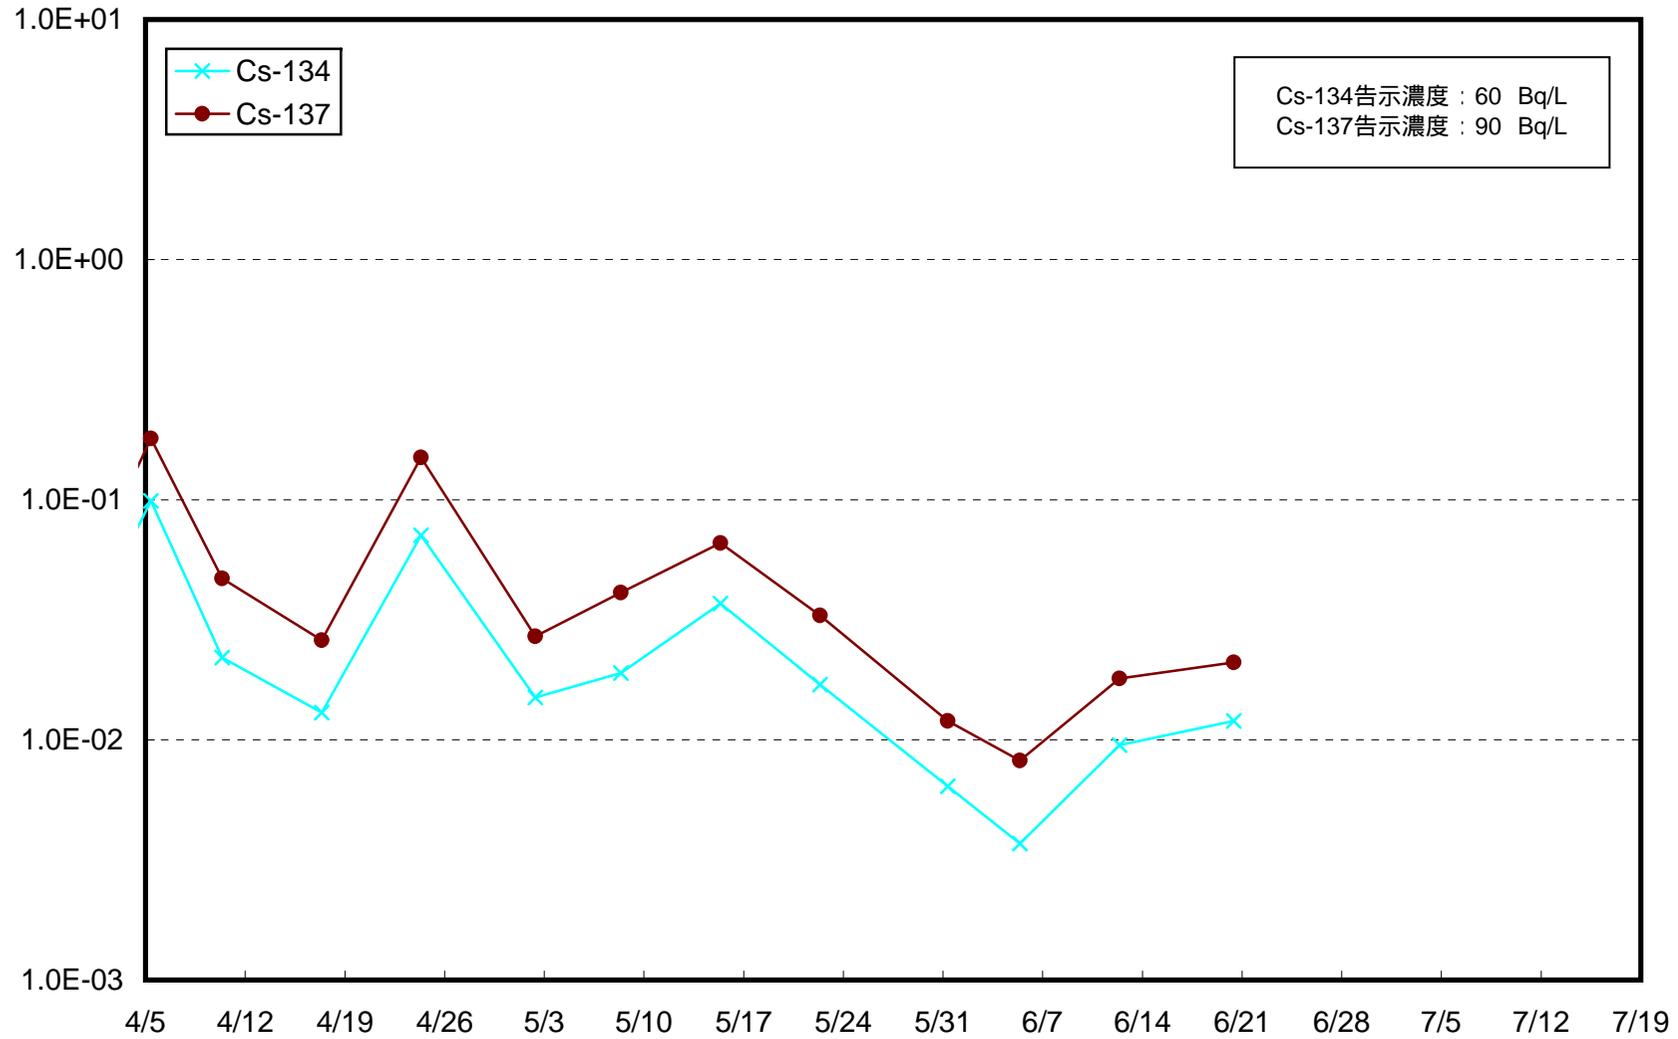


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

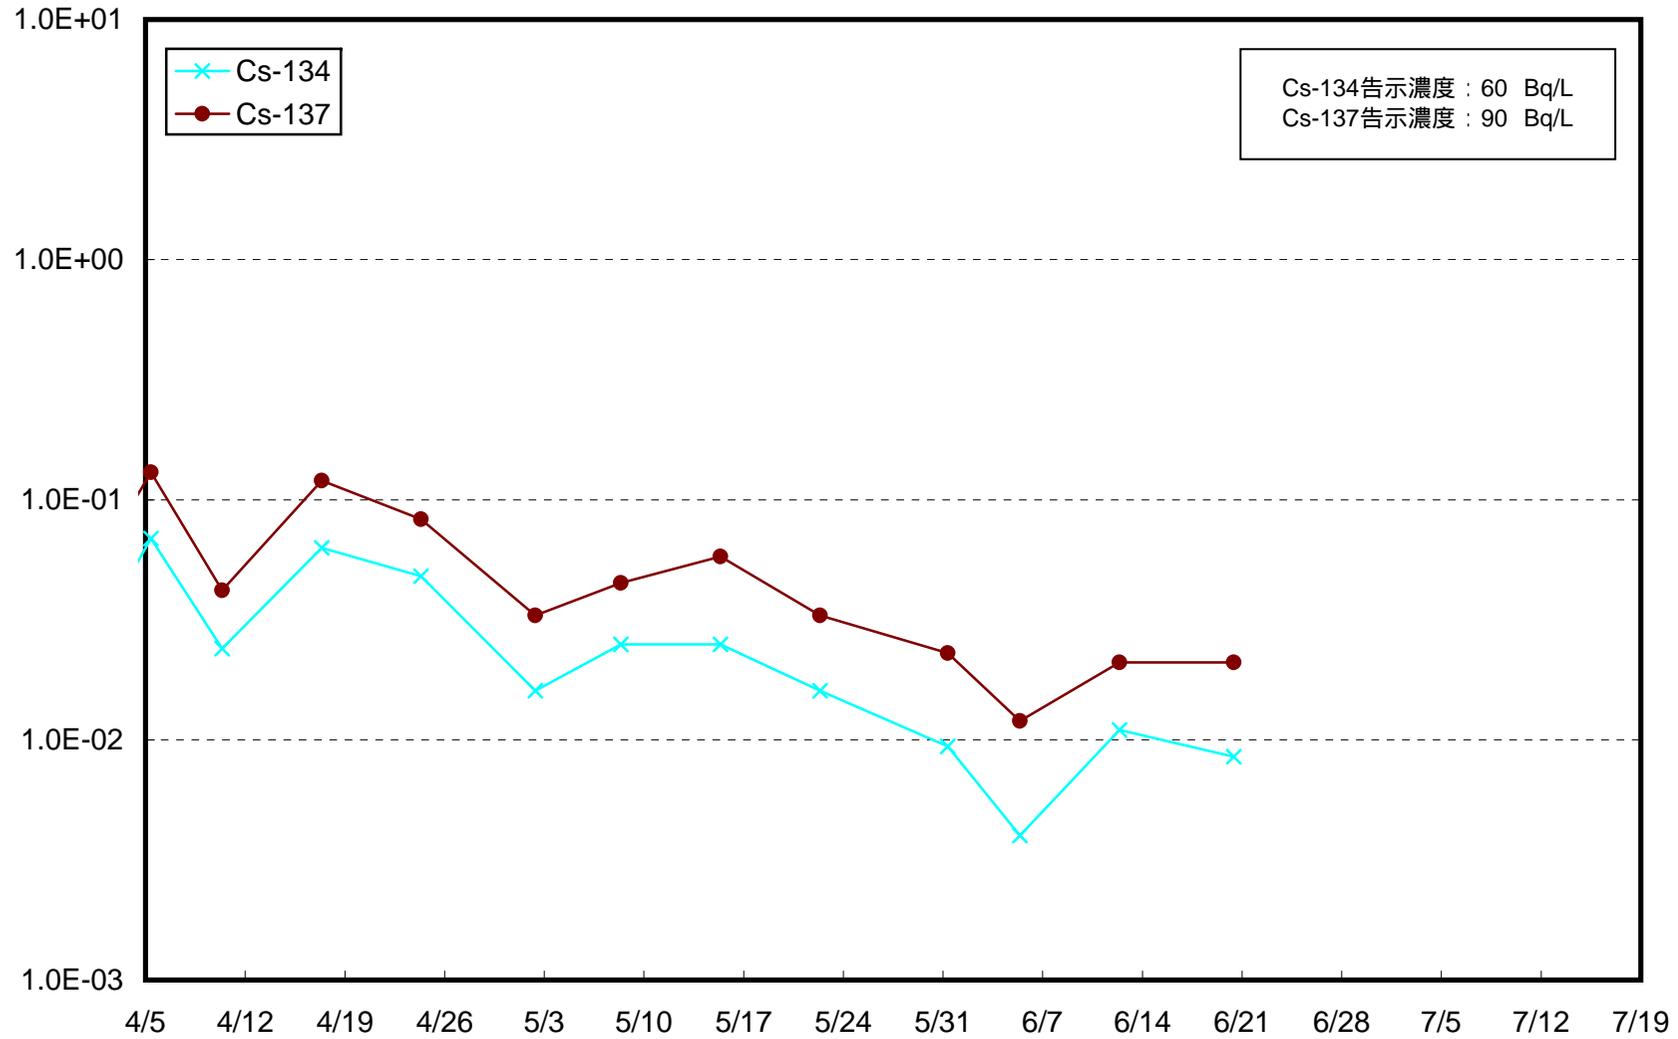


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

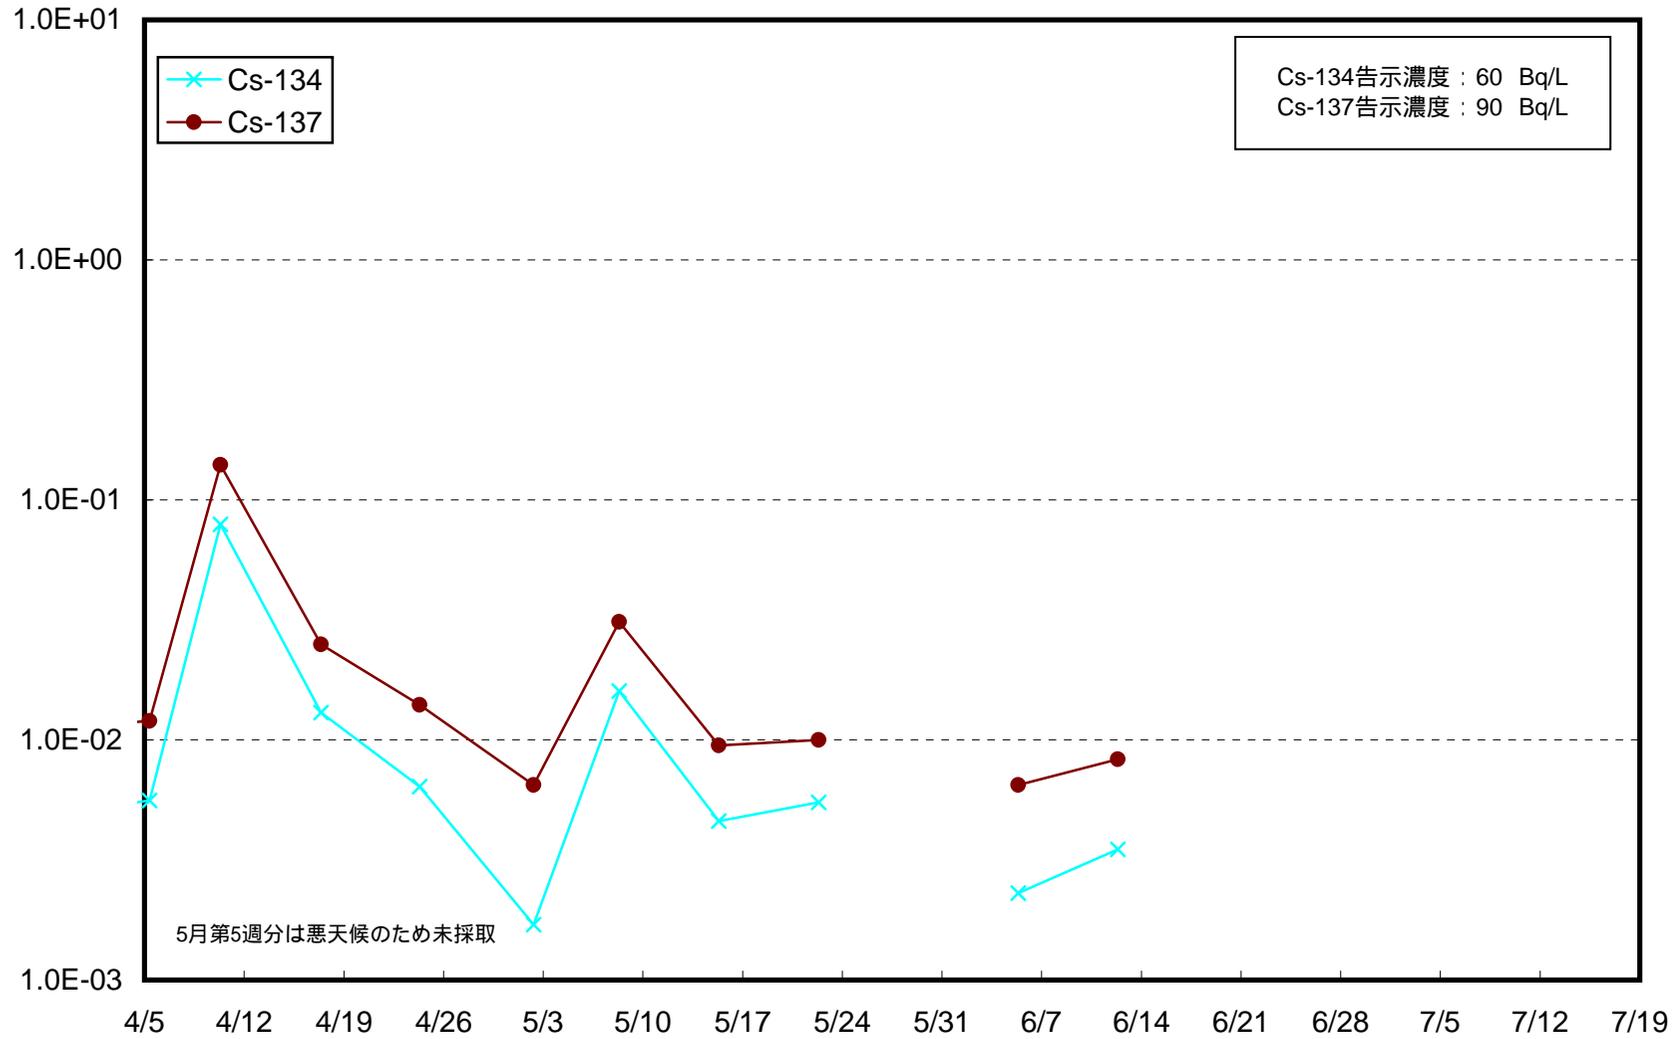


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

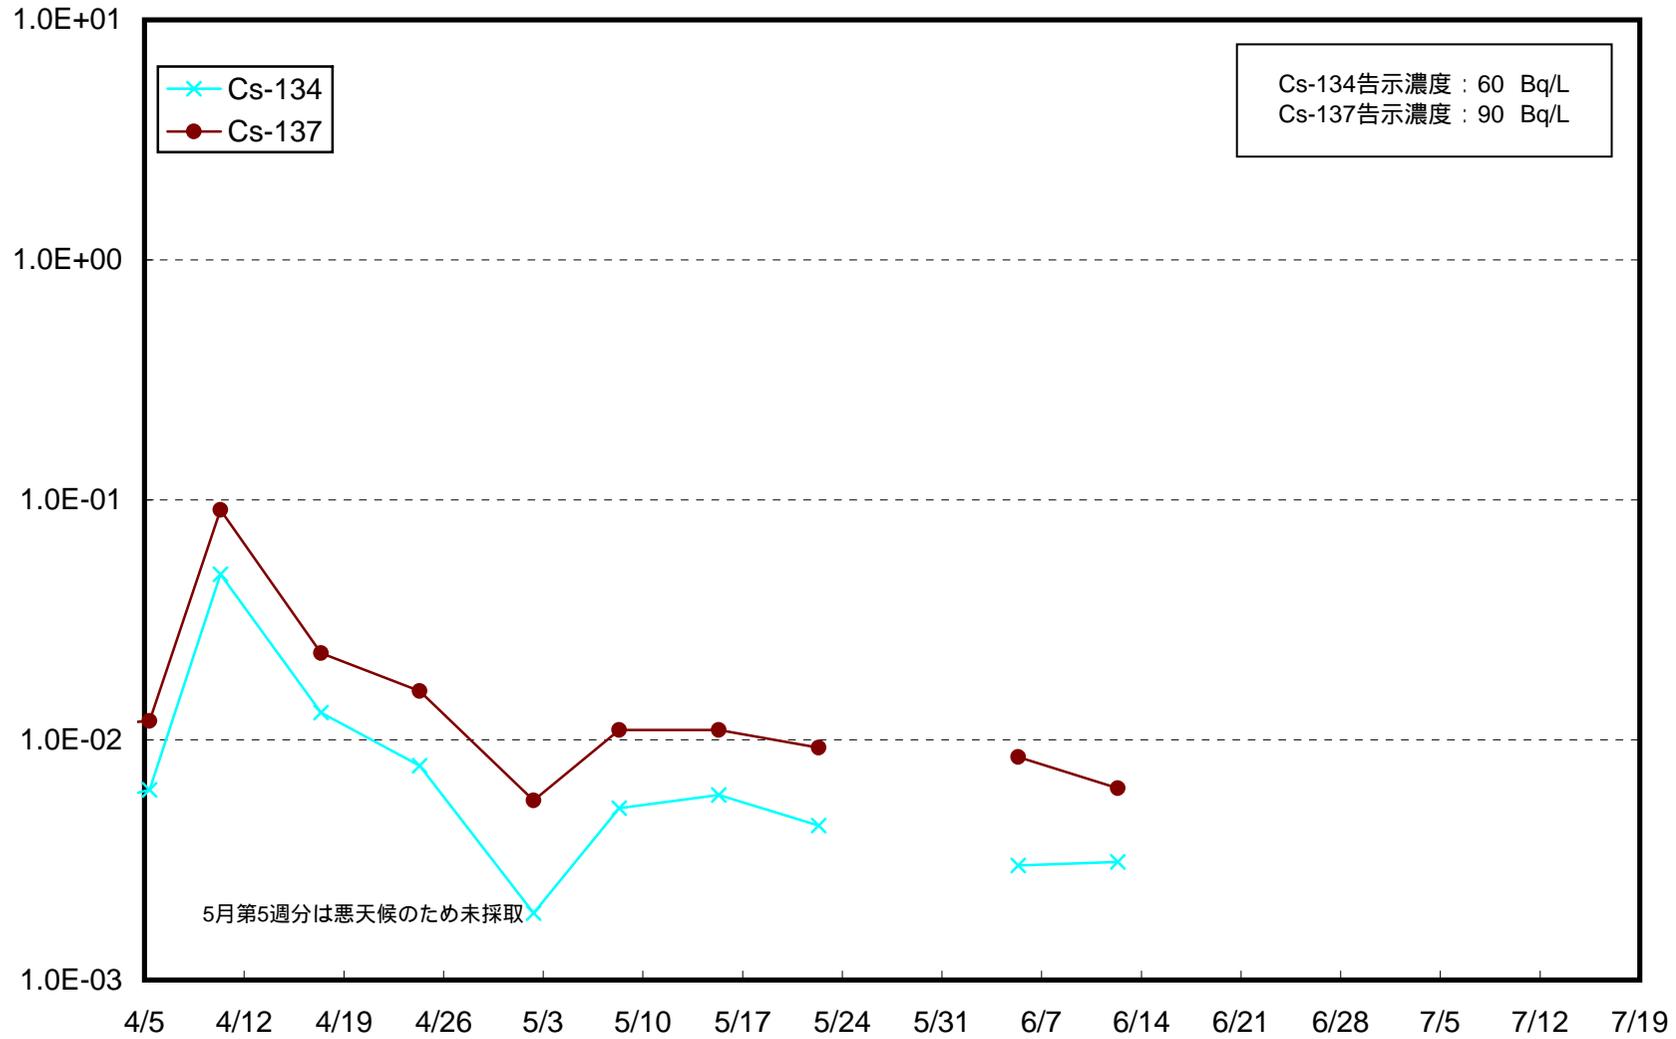


岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

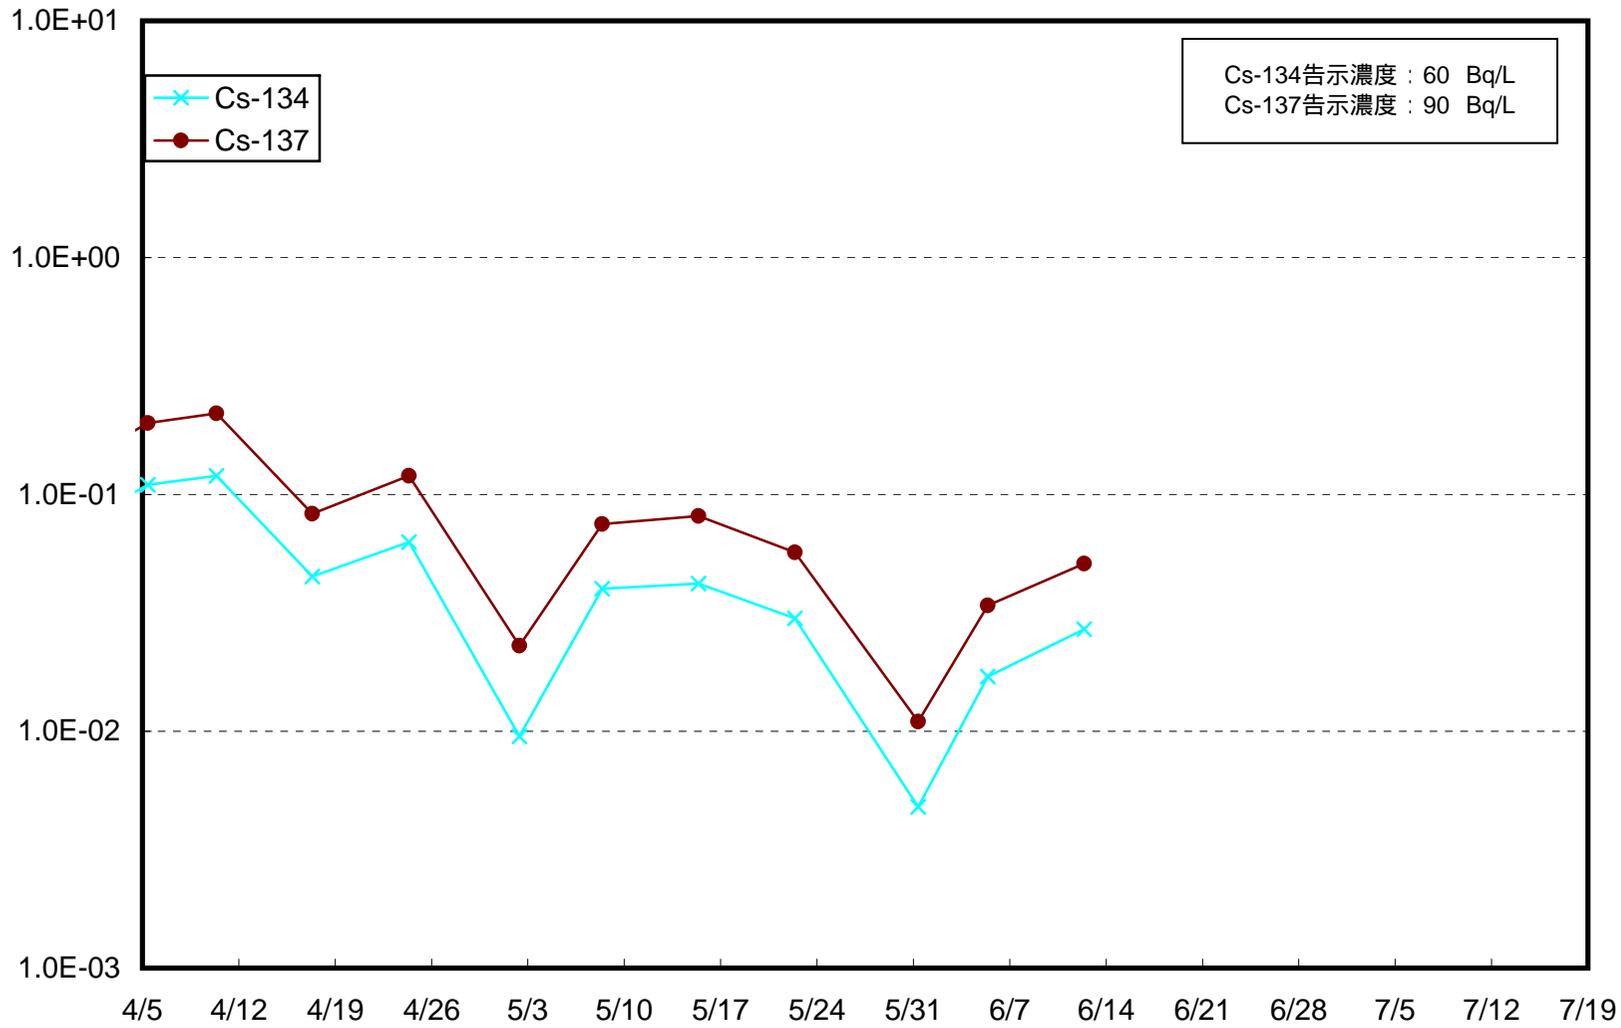


岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

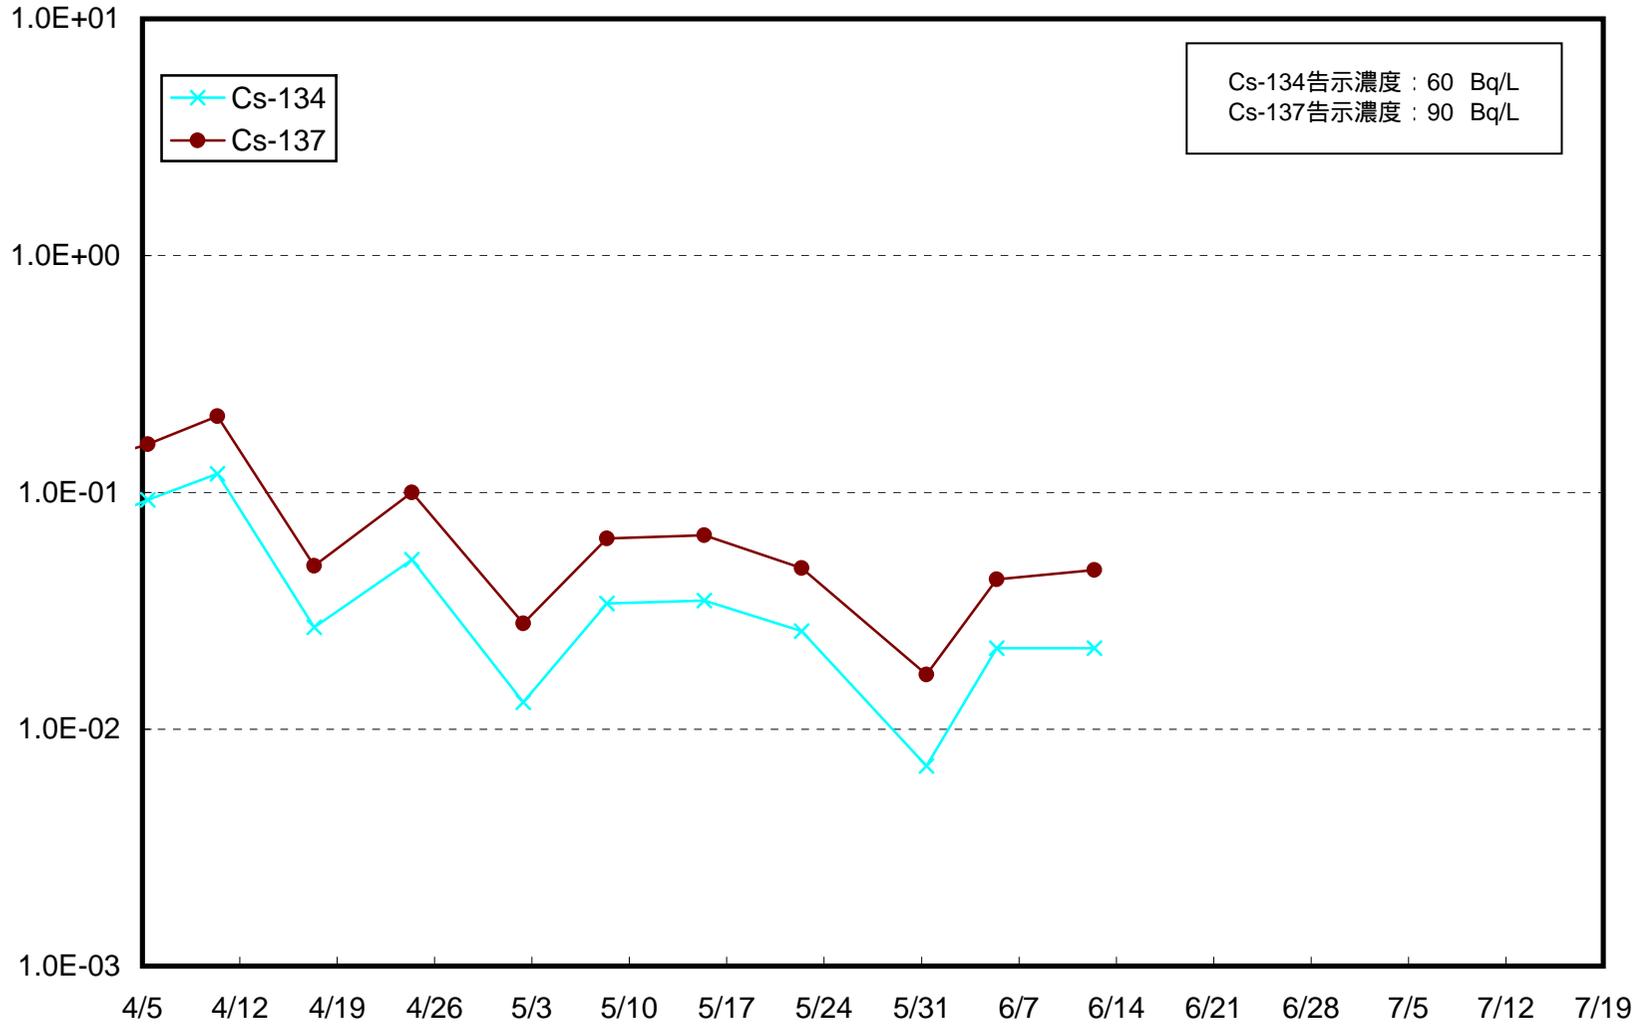


いわき市北部沖合3km(T-12) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

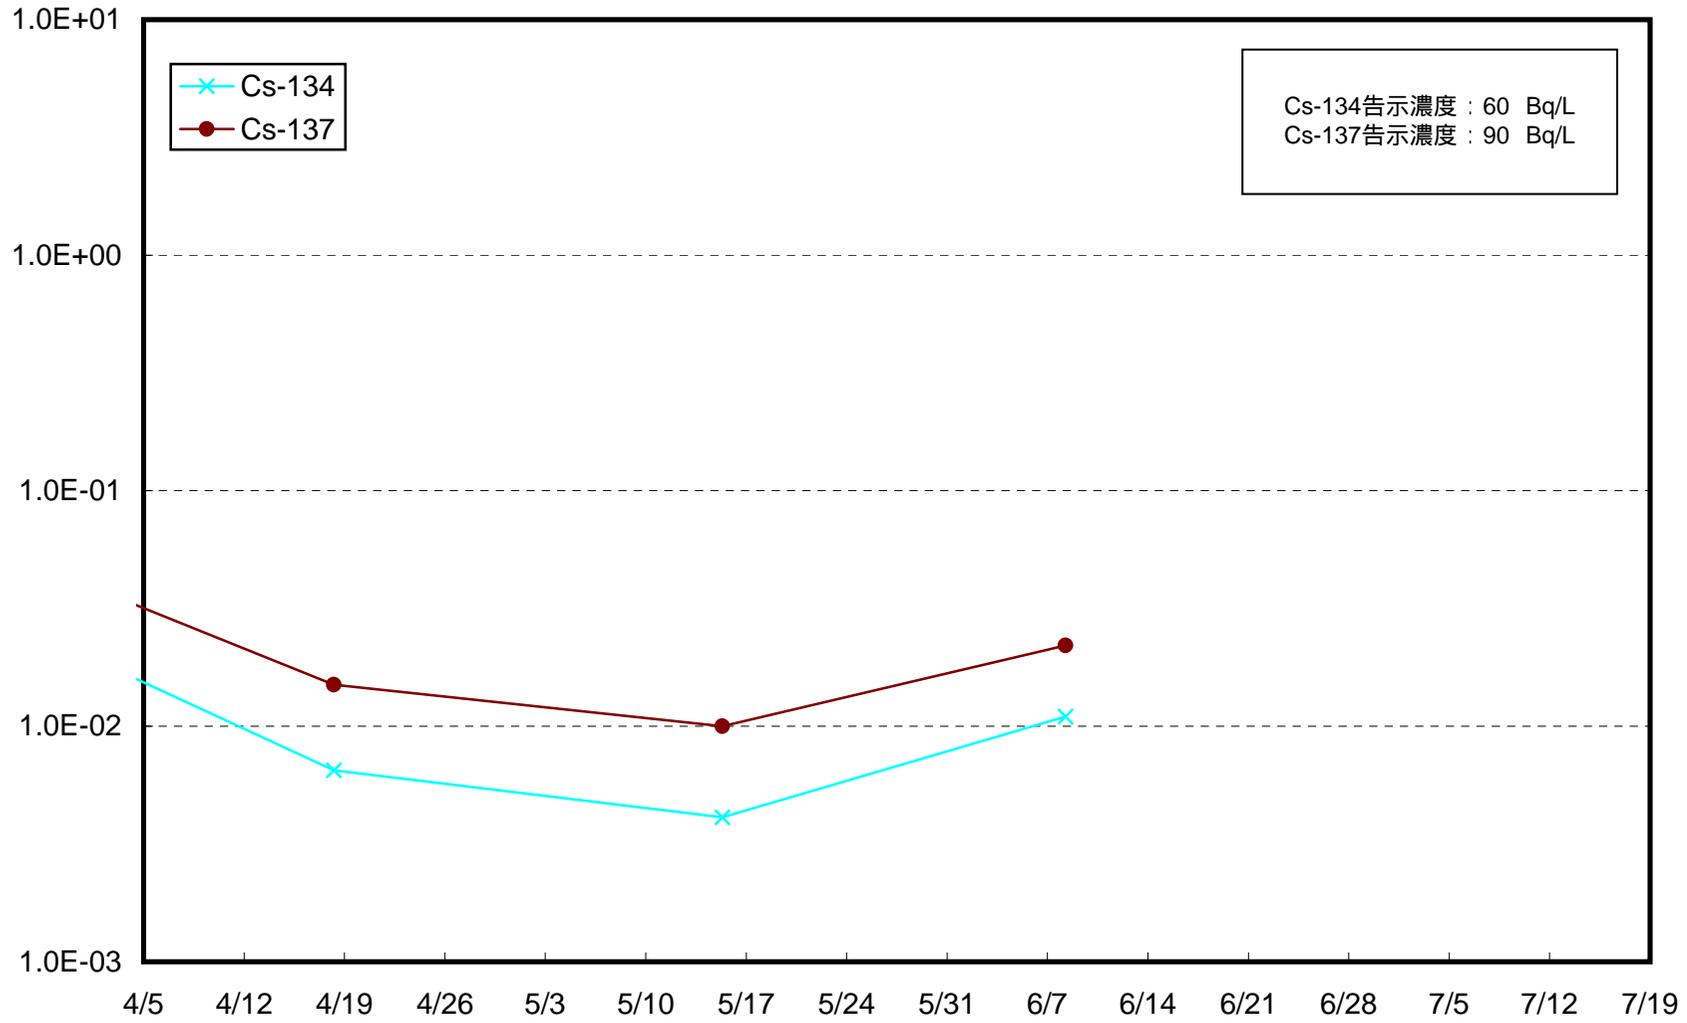


いわき市北部沖合3km(T-12) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

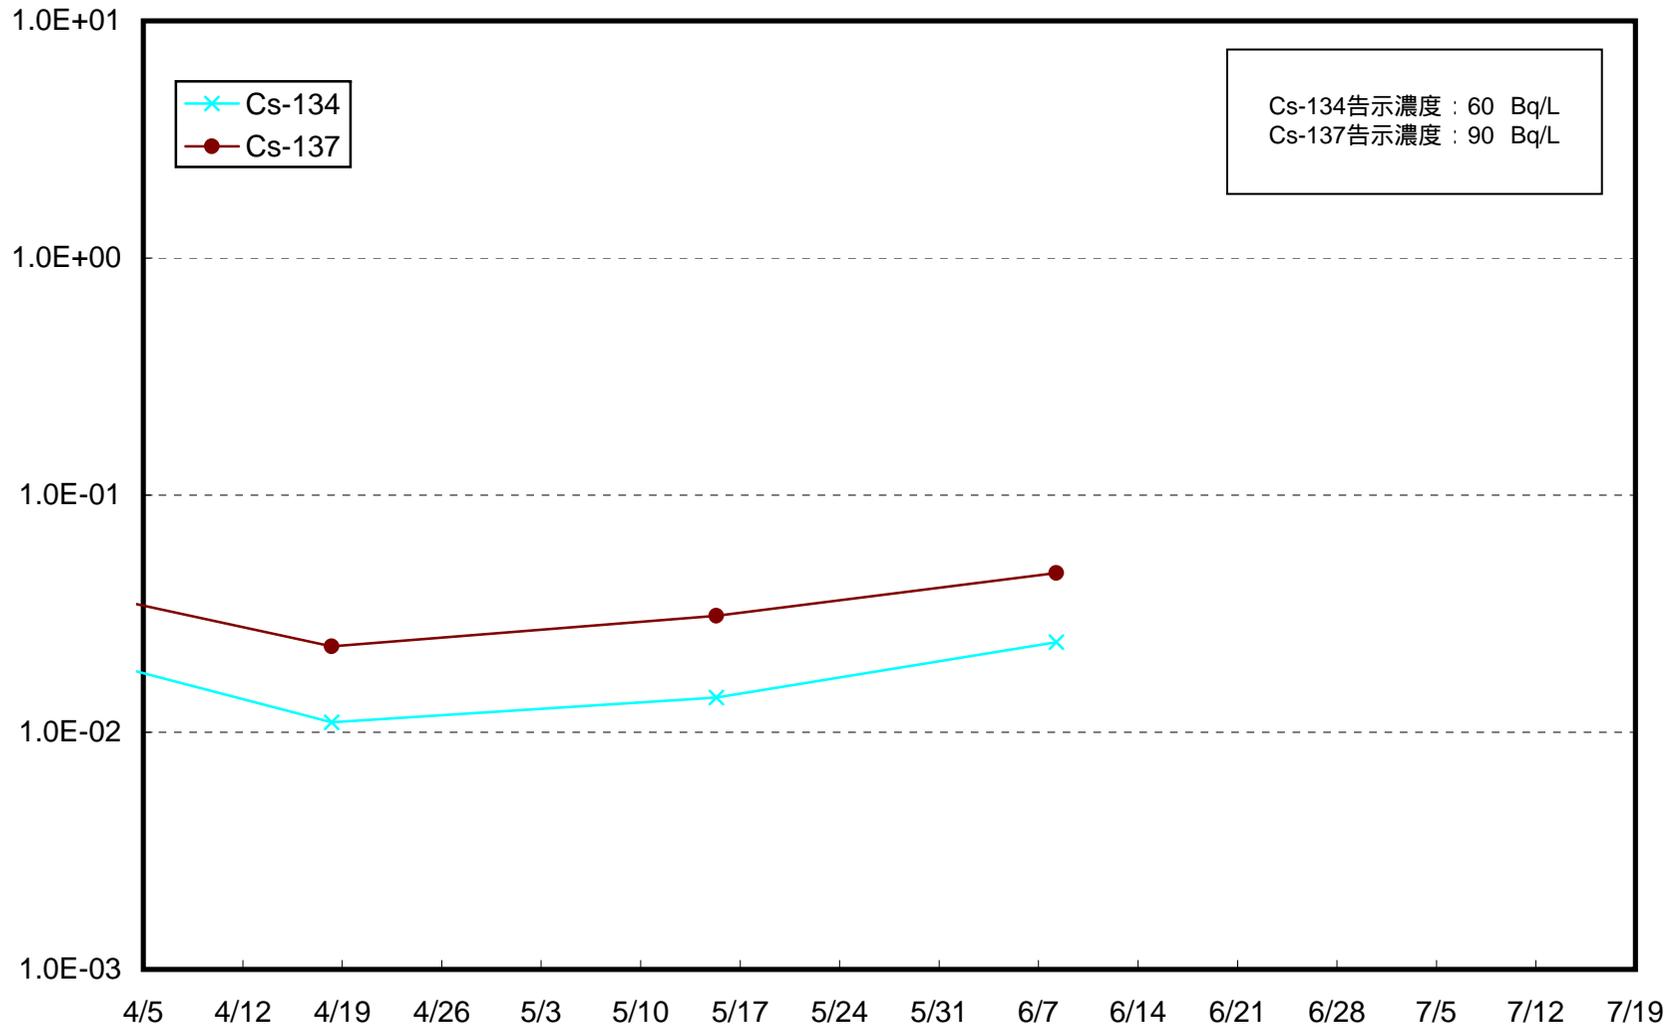


夏井川沖合1km(T-17-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

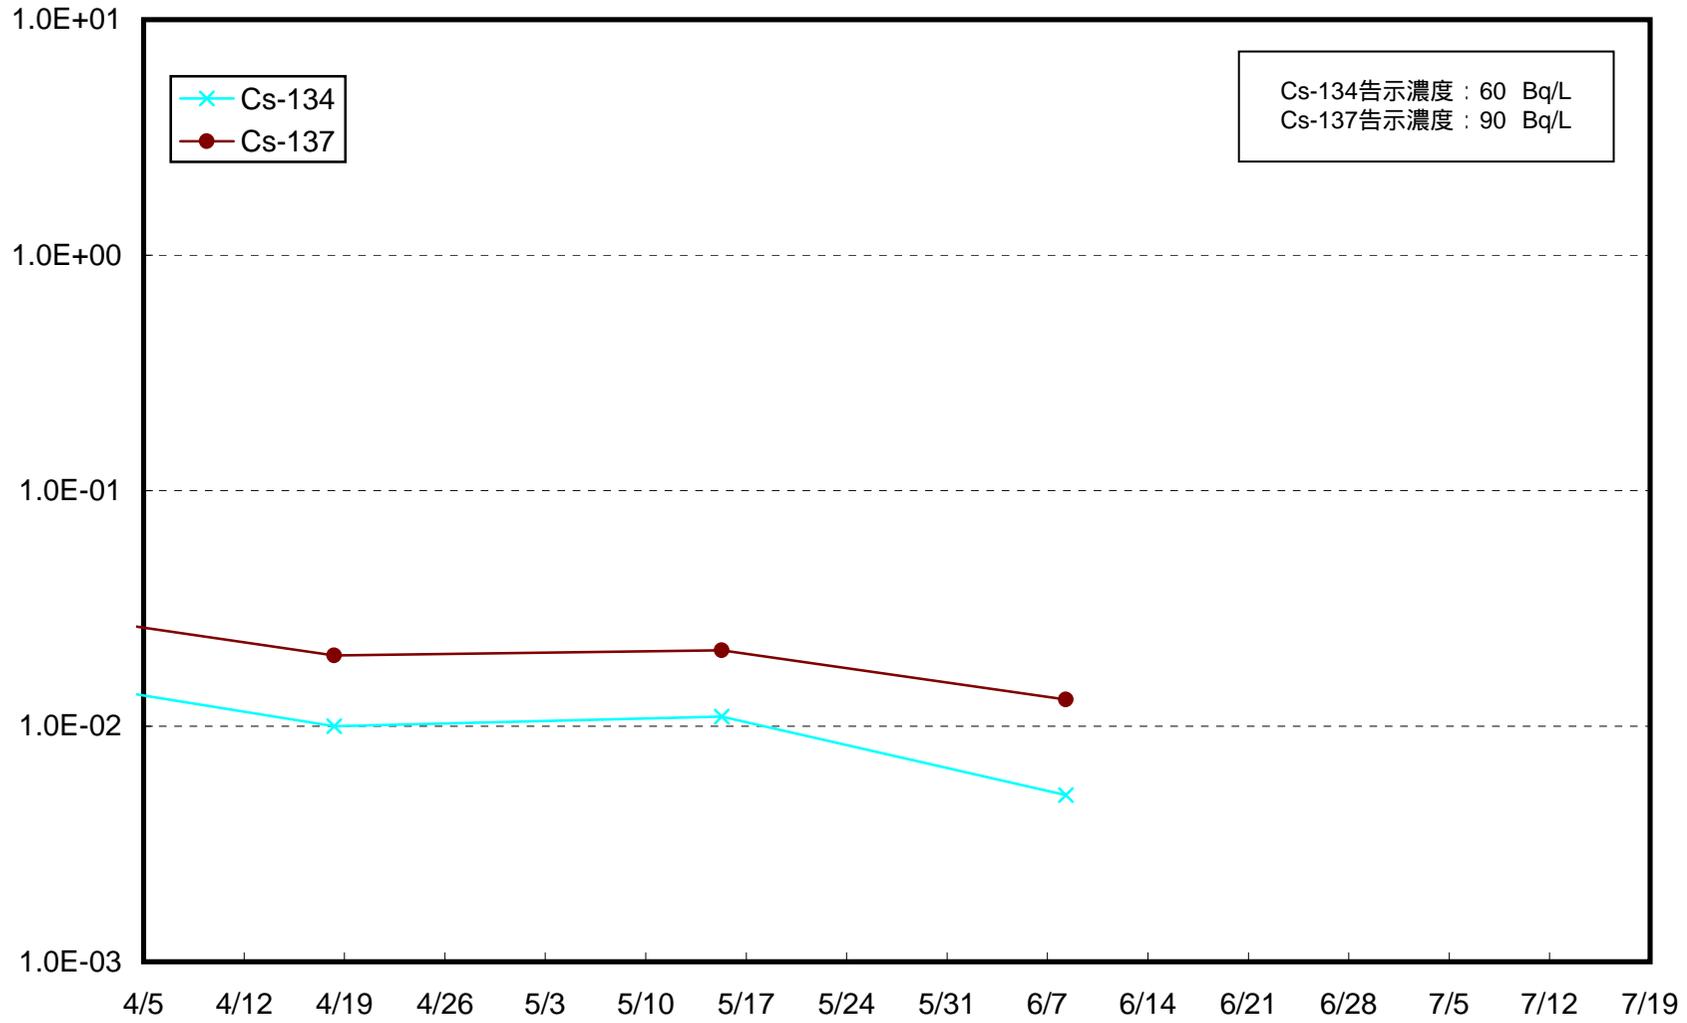


夏井川沖合1km(T-17-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

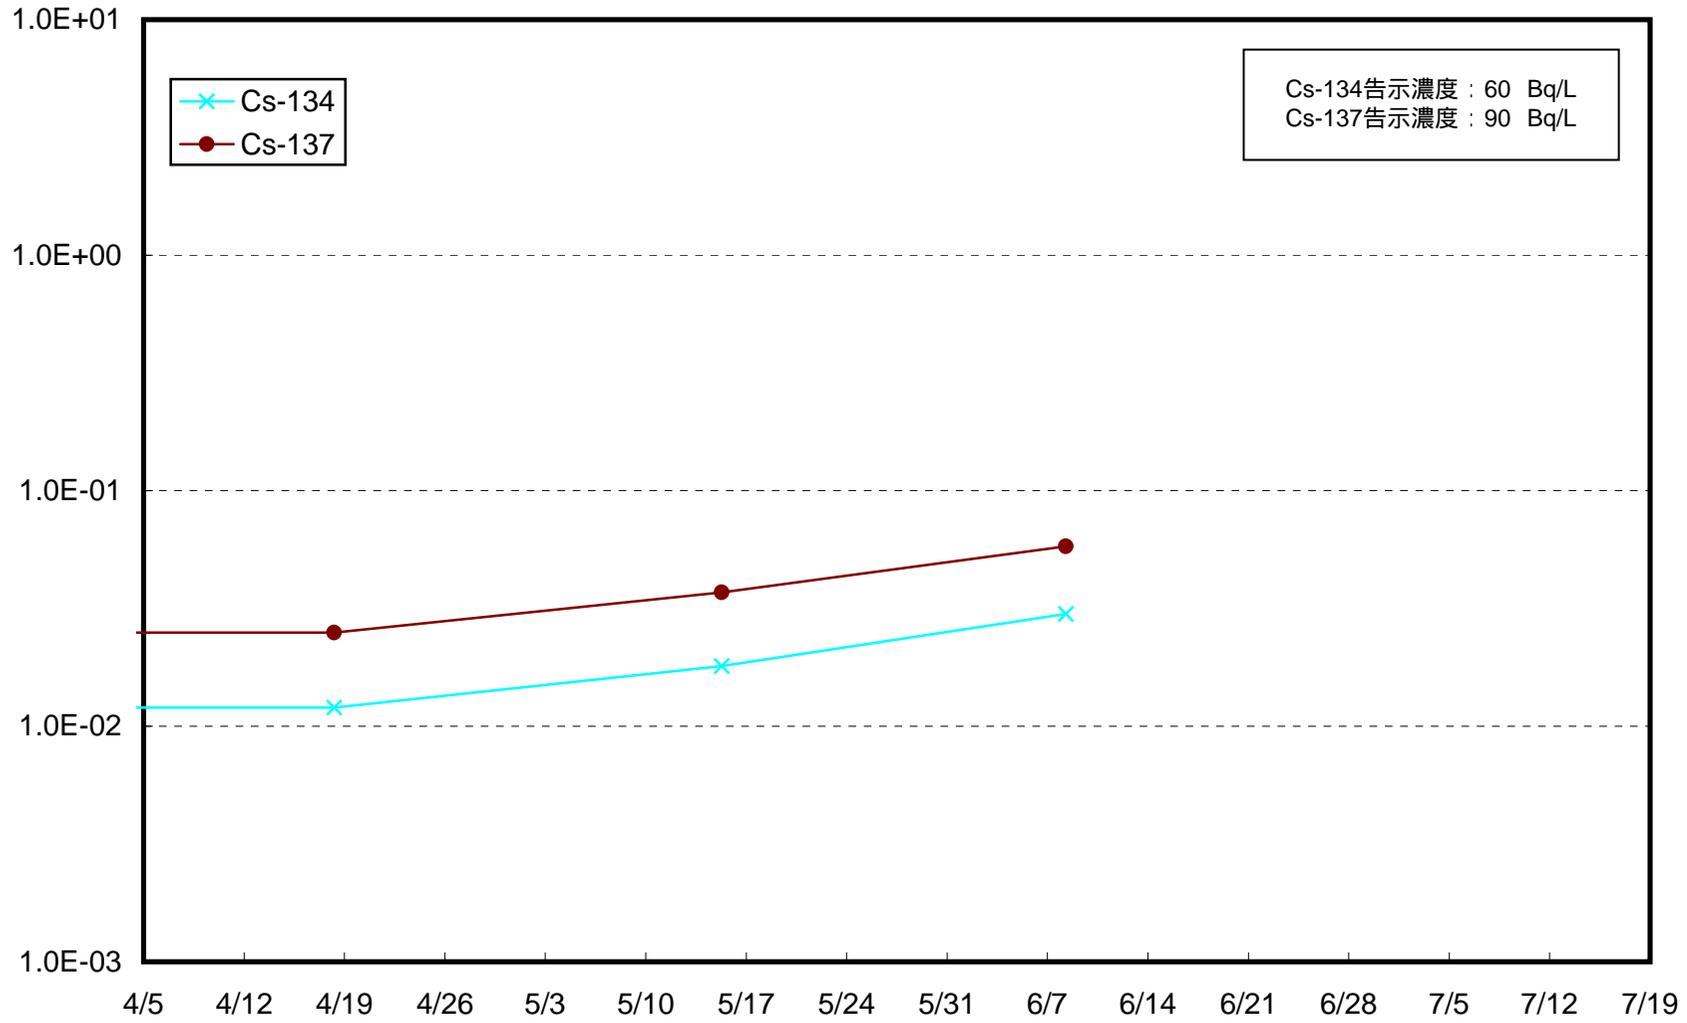


豊間沖合3km(T-20) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

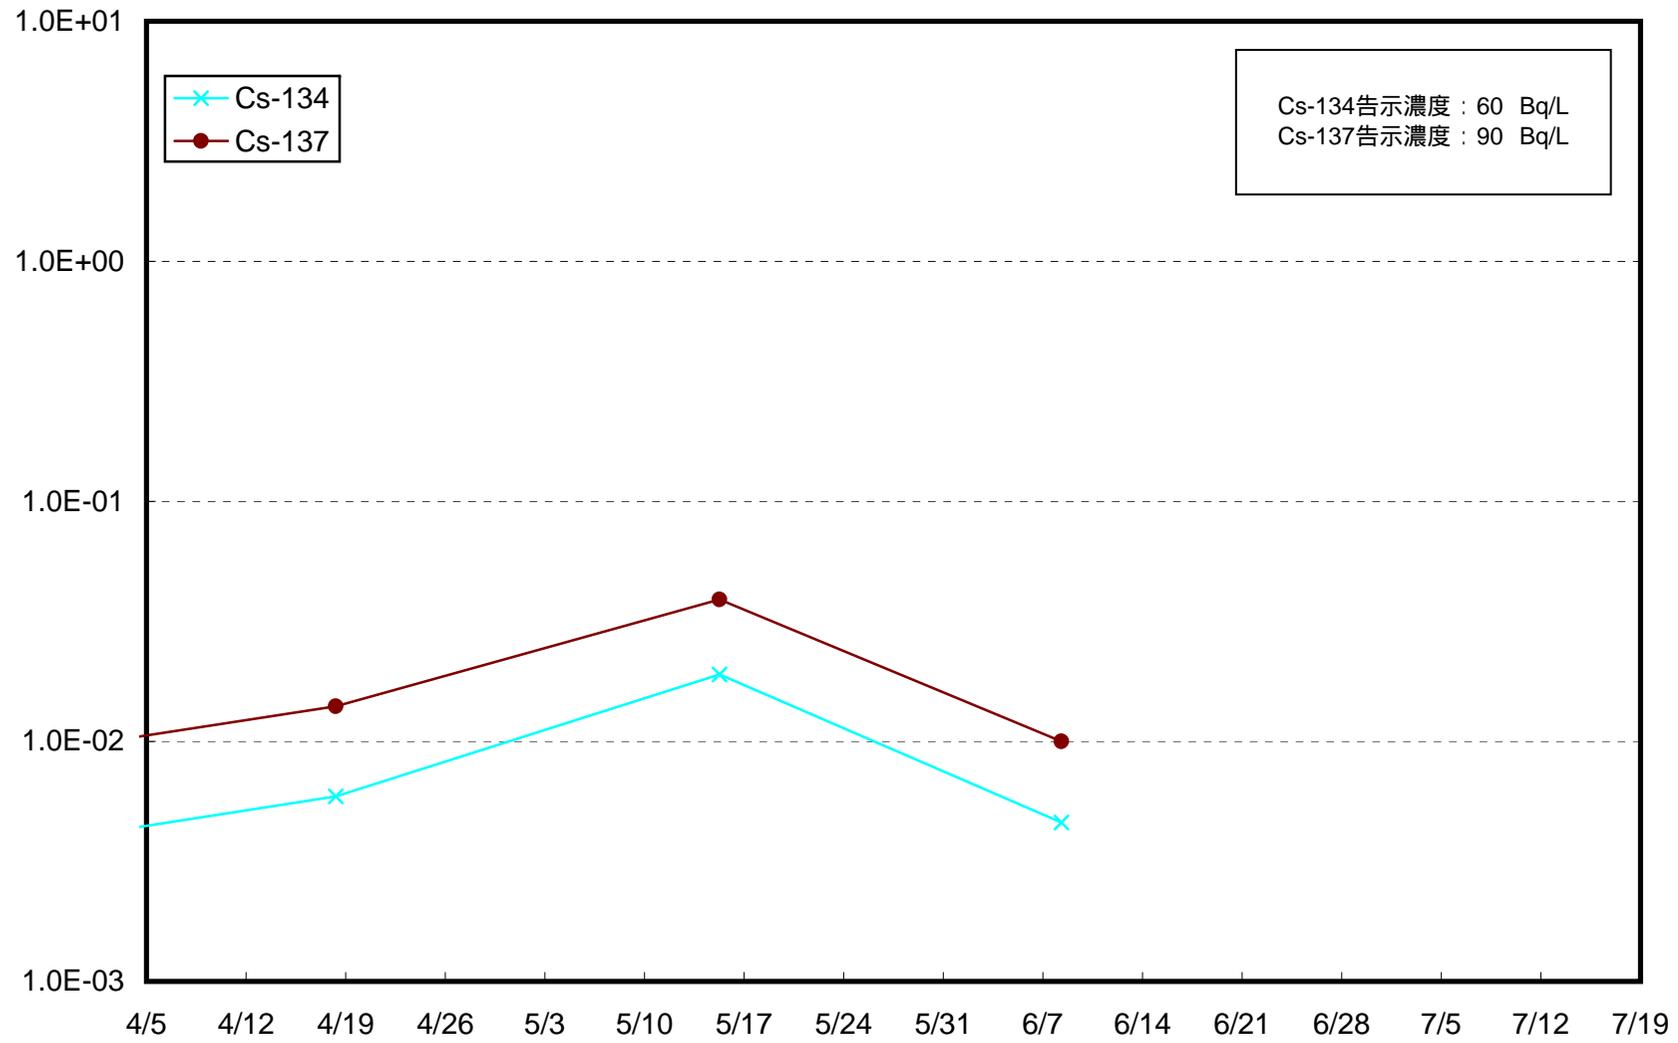


豊間沖合3km(T-20) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

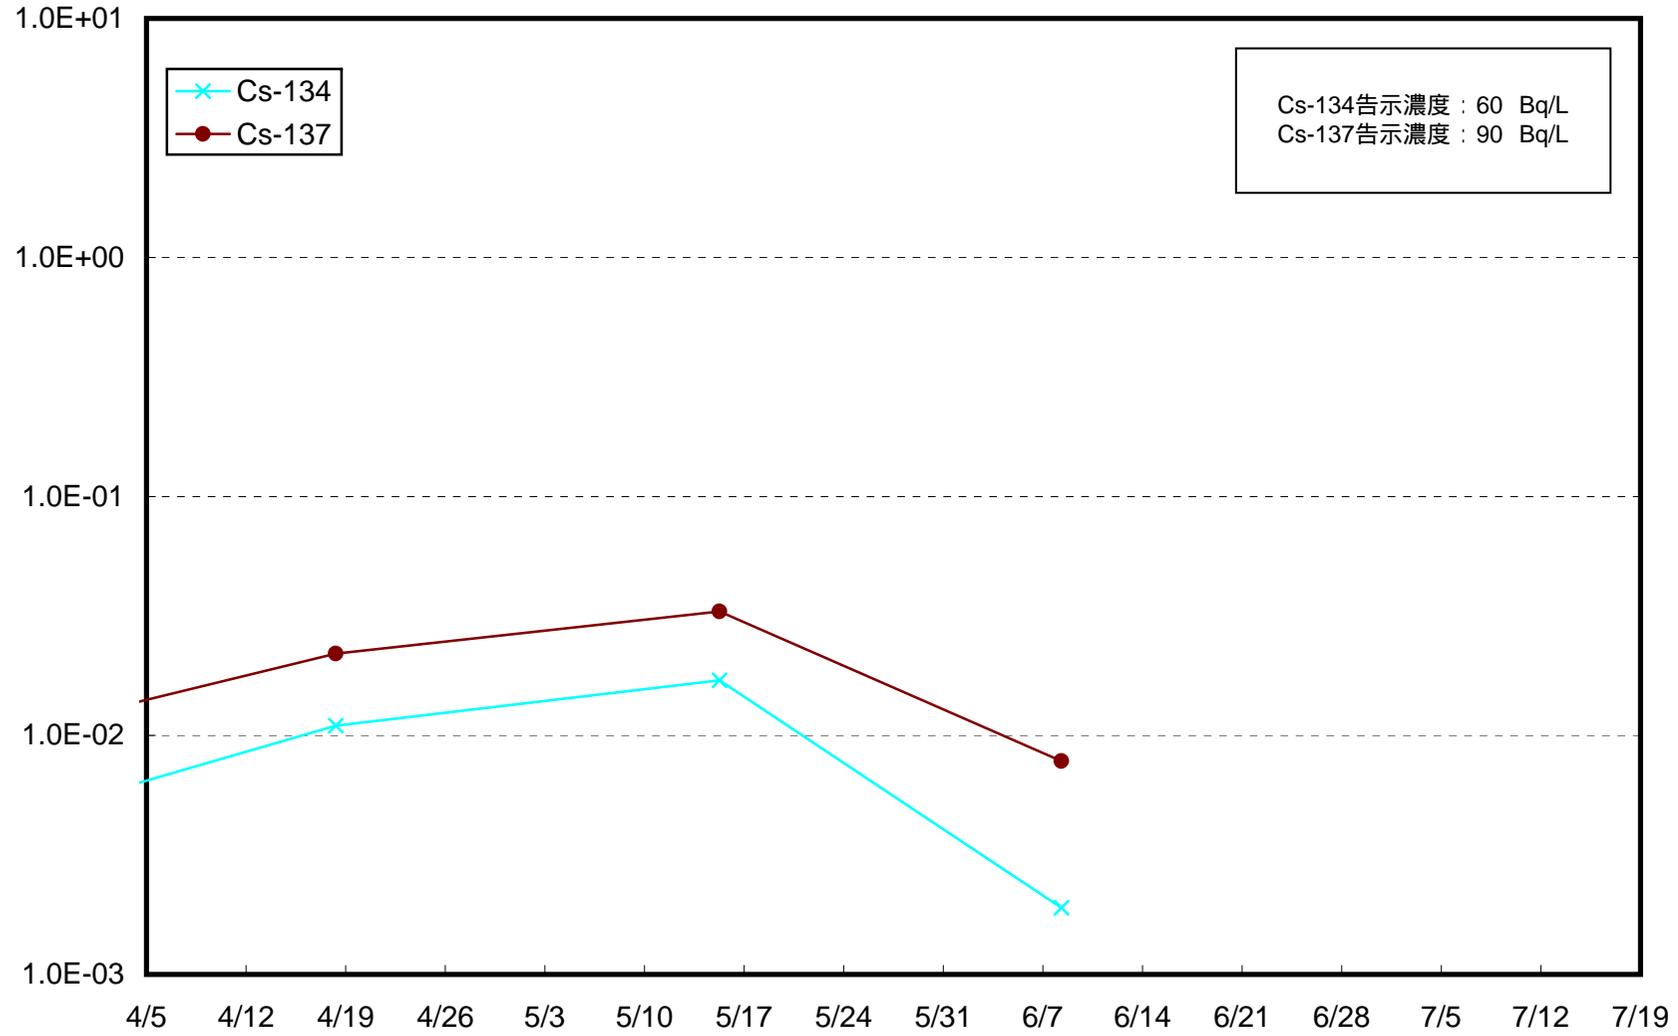


請戸川沖合3km付近(T-S3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

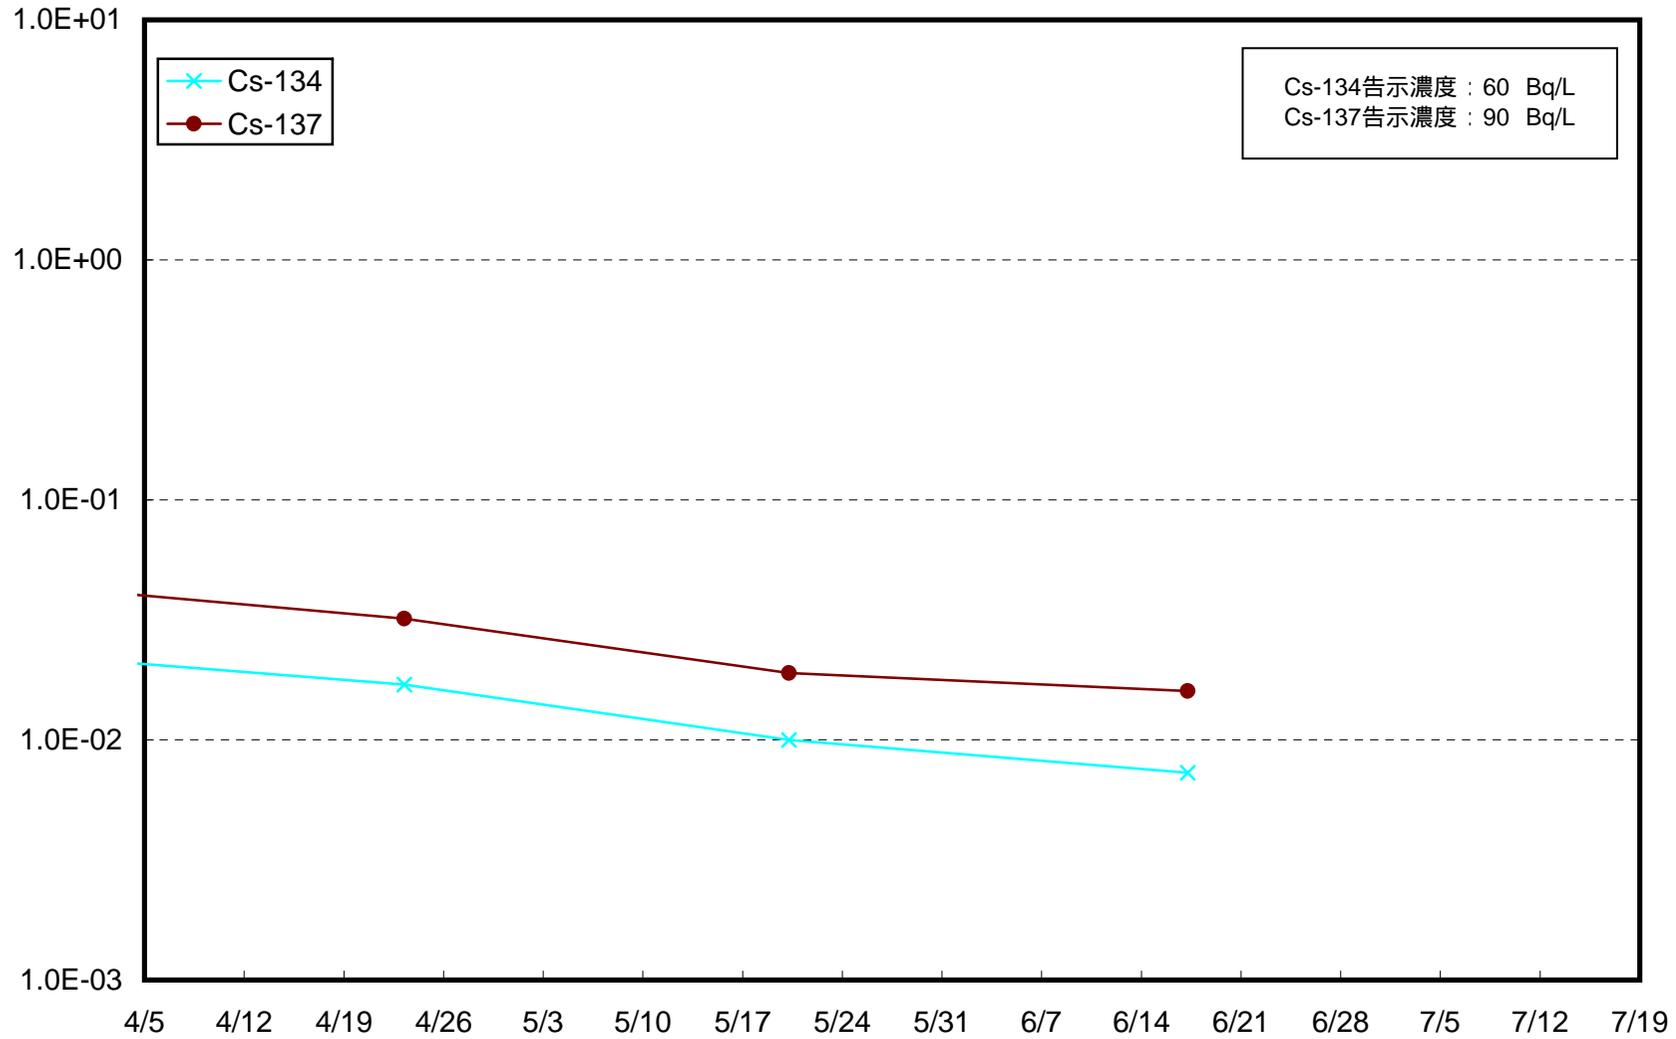


請戸川沖合3km付近(T-S3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

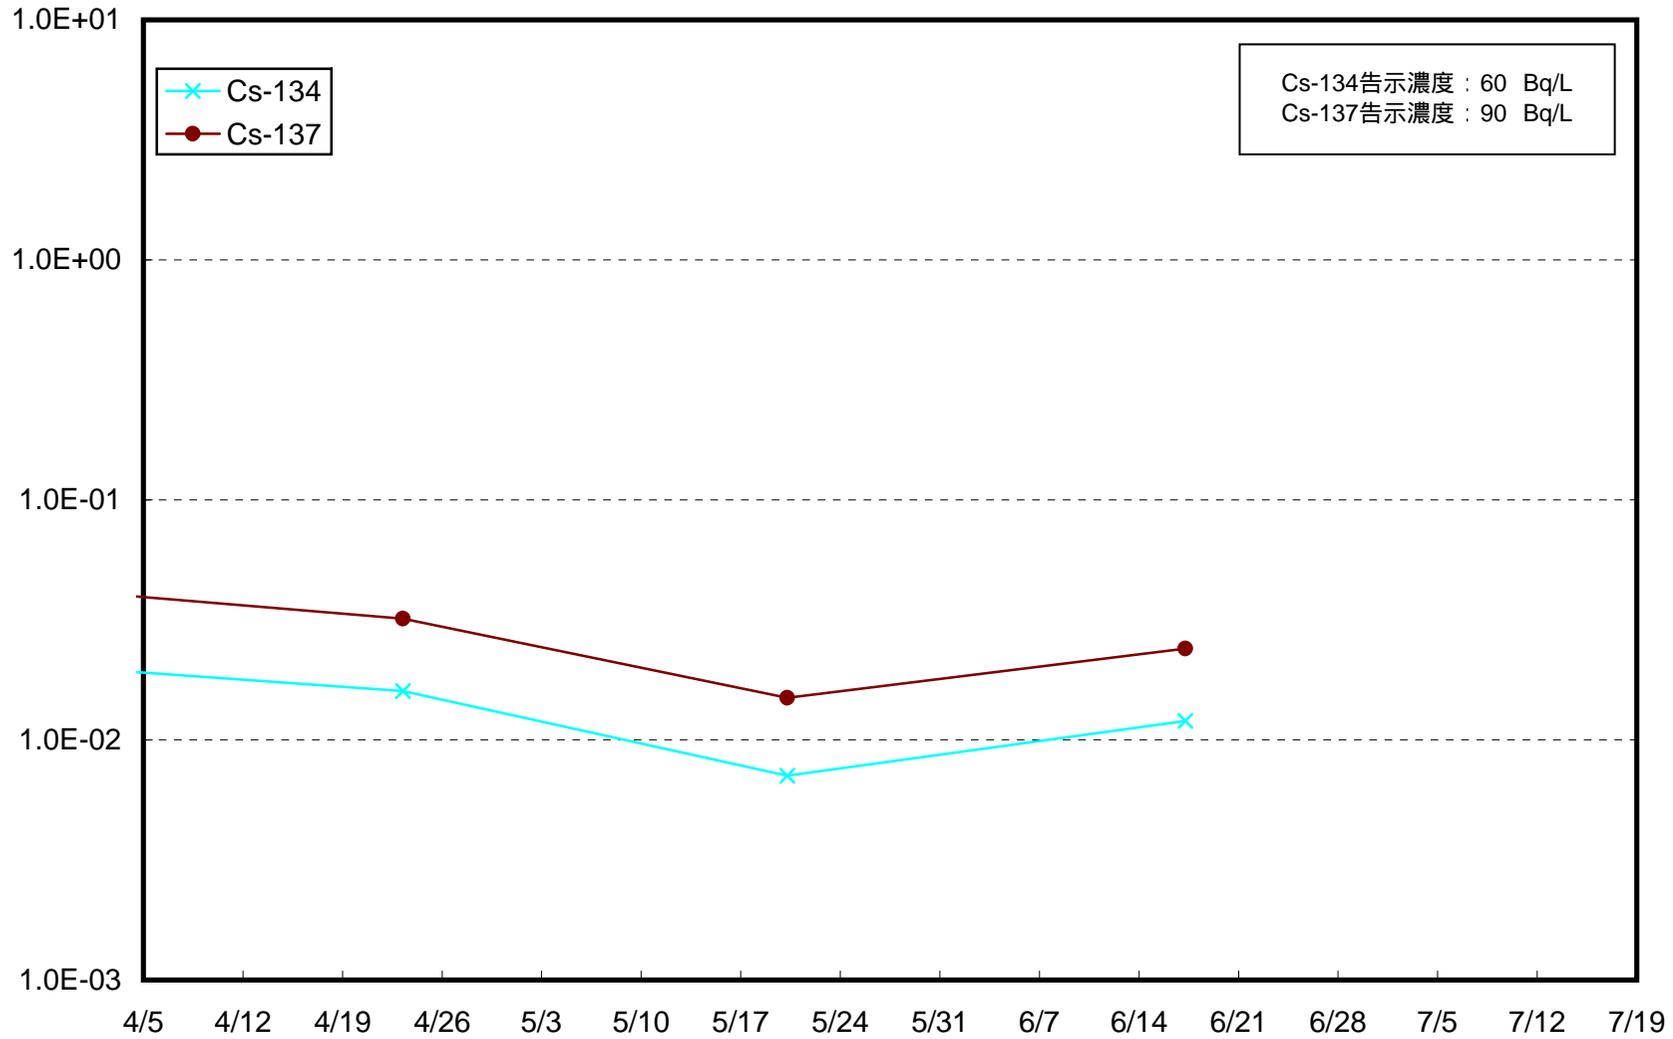


福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)

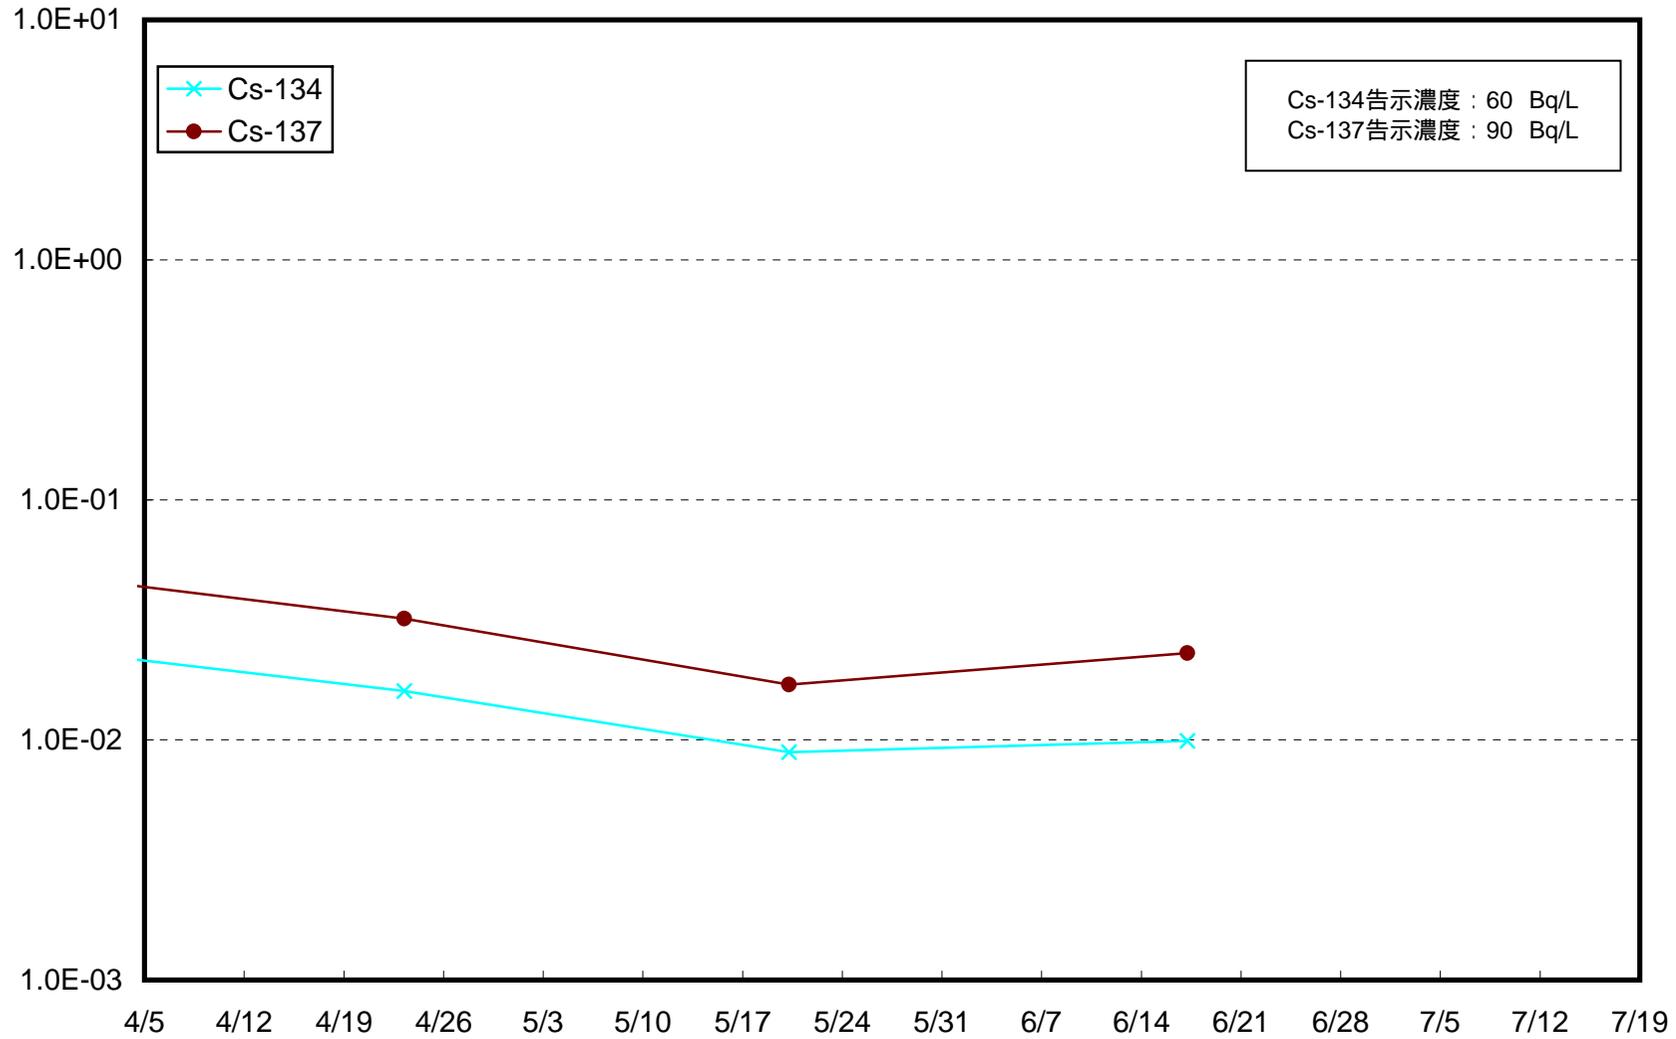


福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

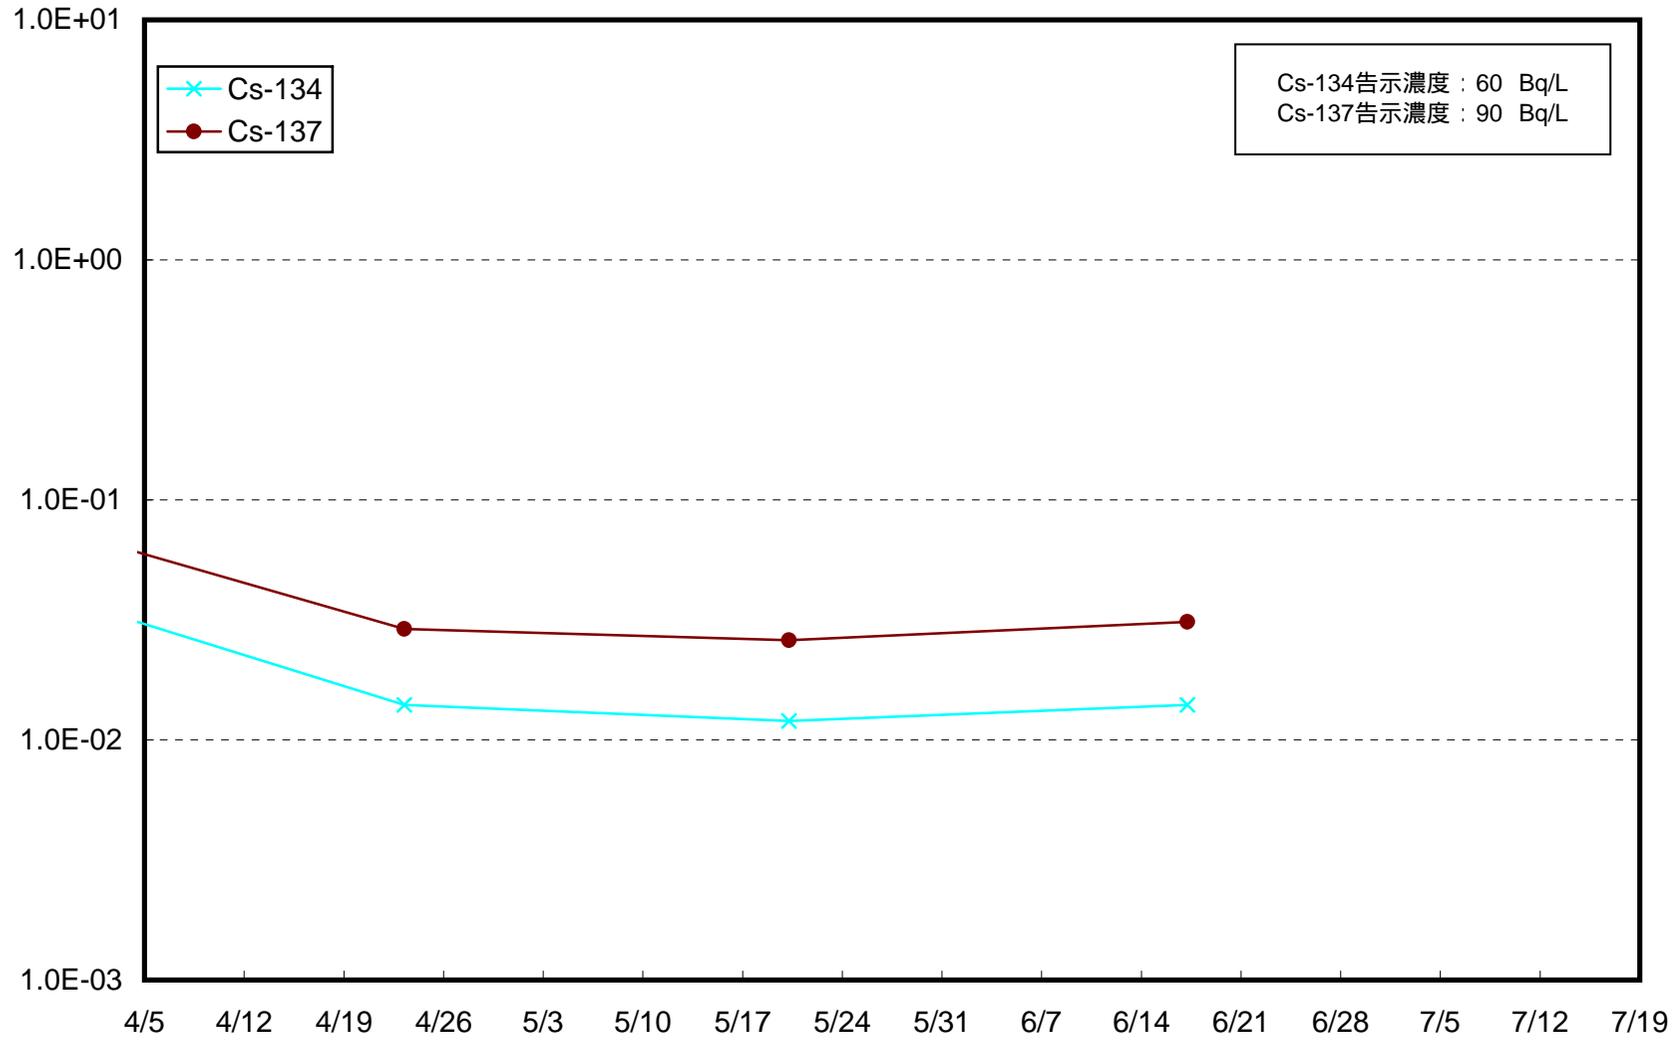


木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

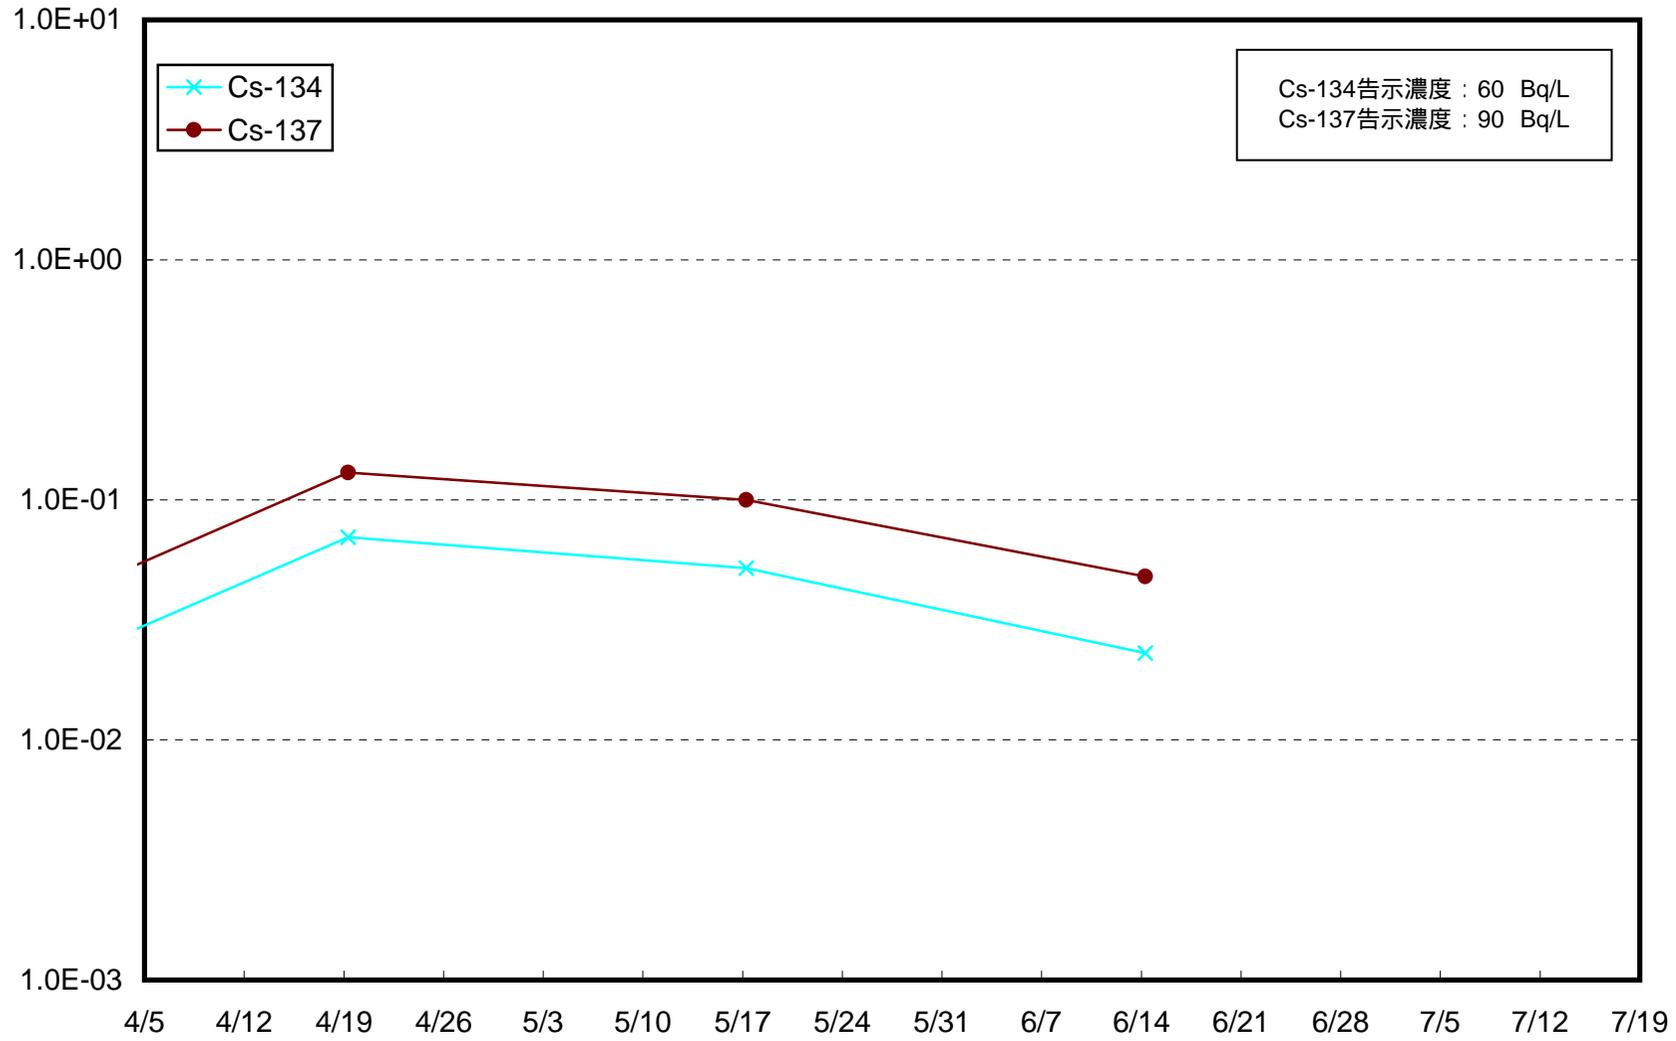


木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

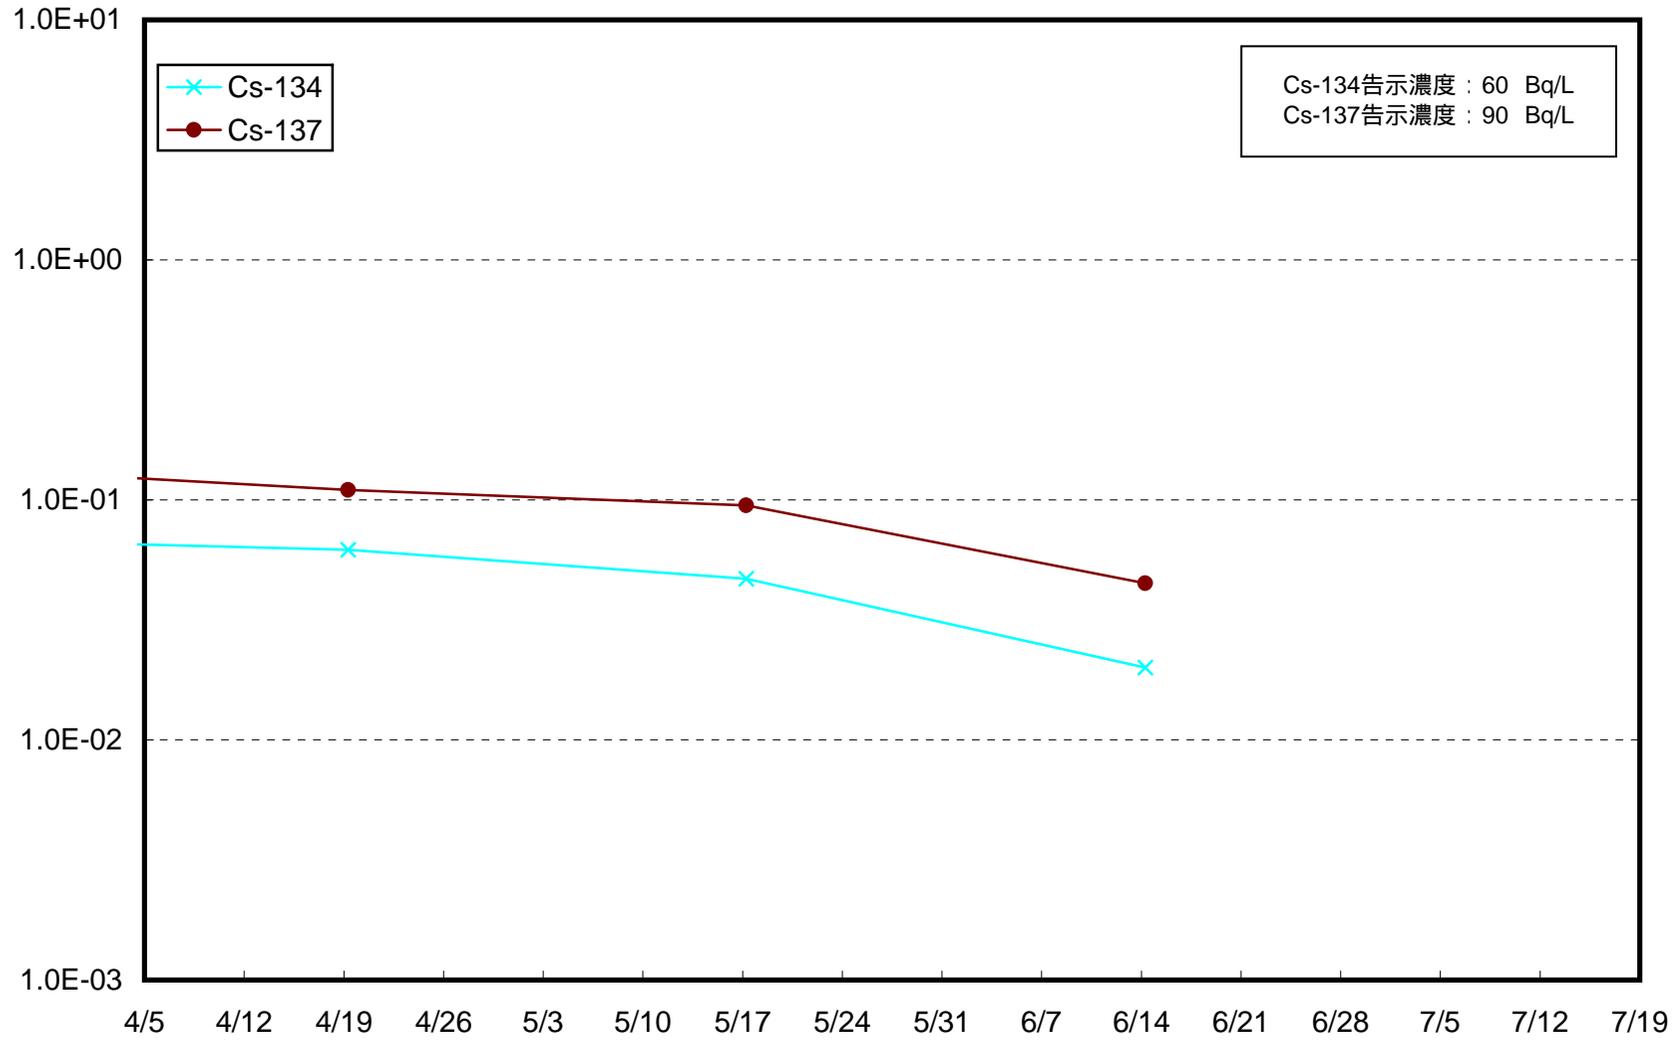


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)

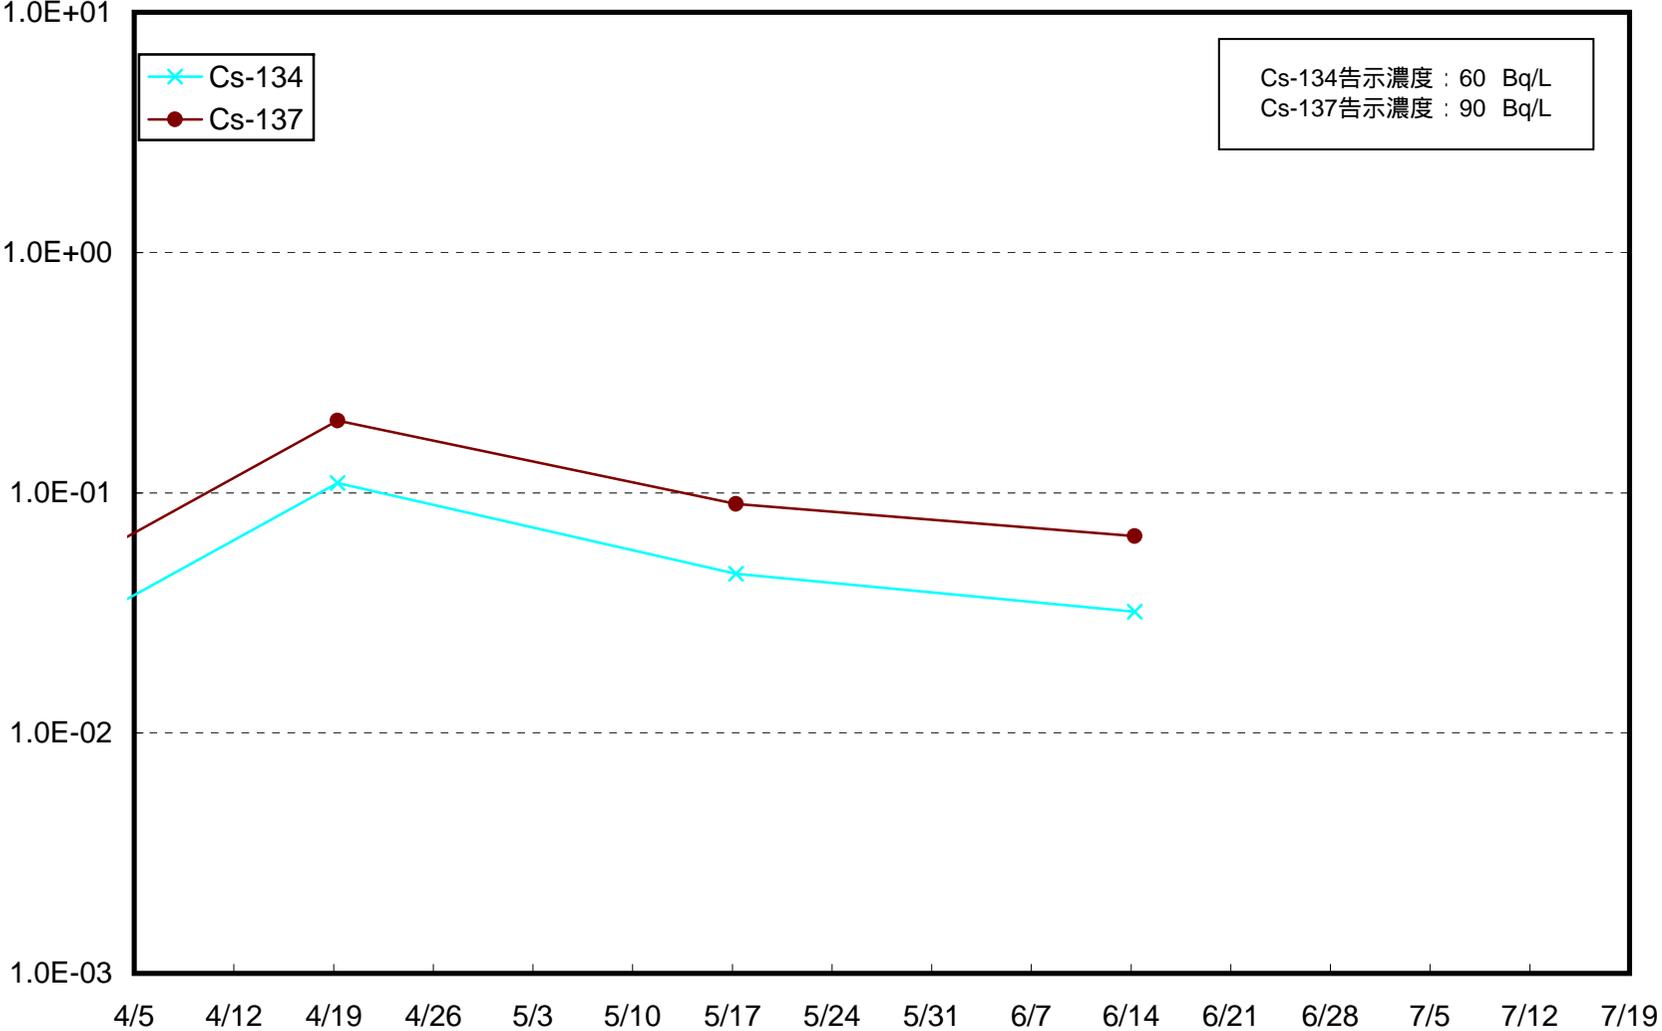


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)

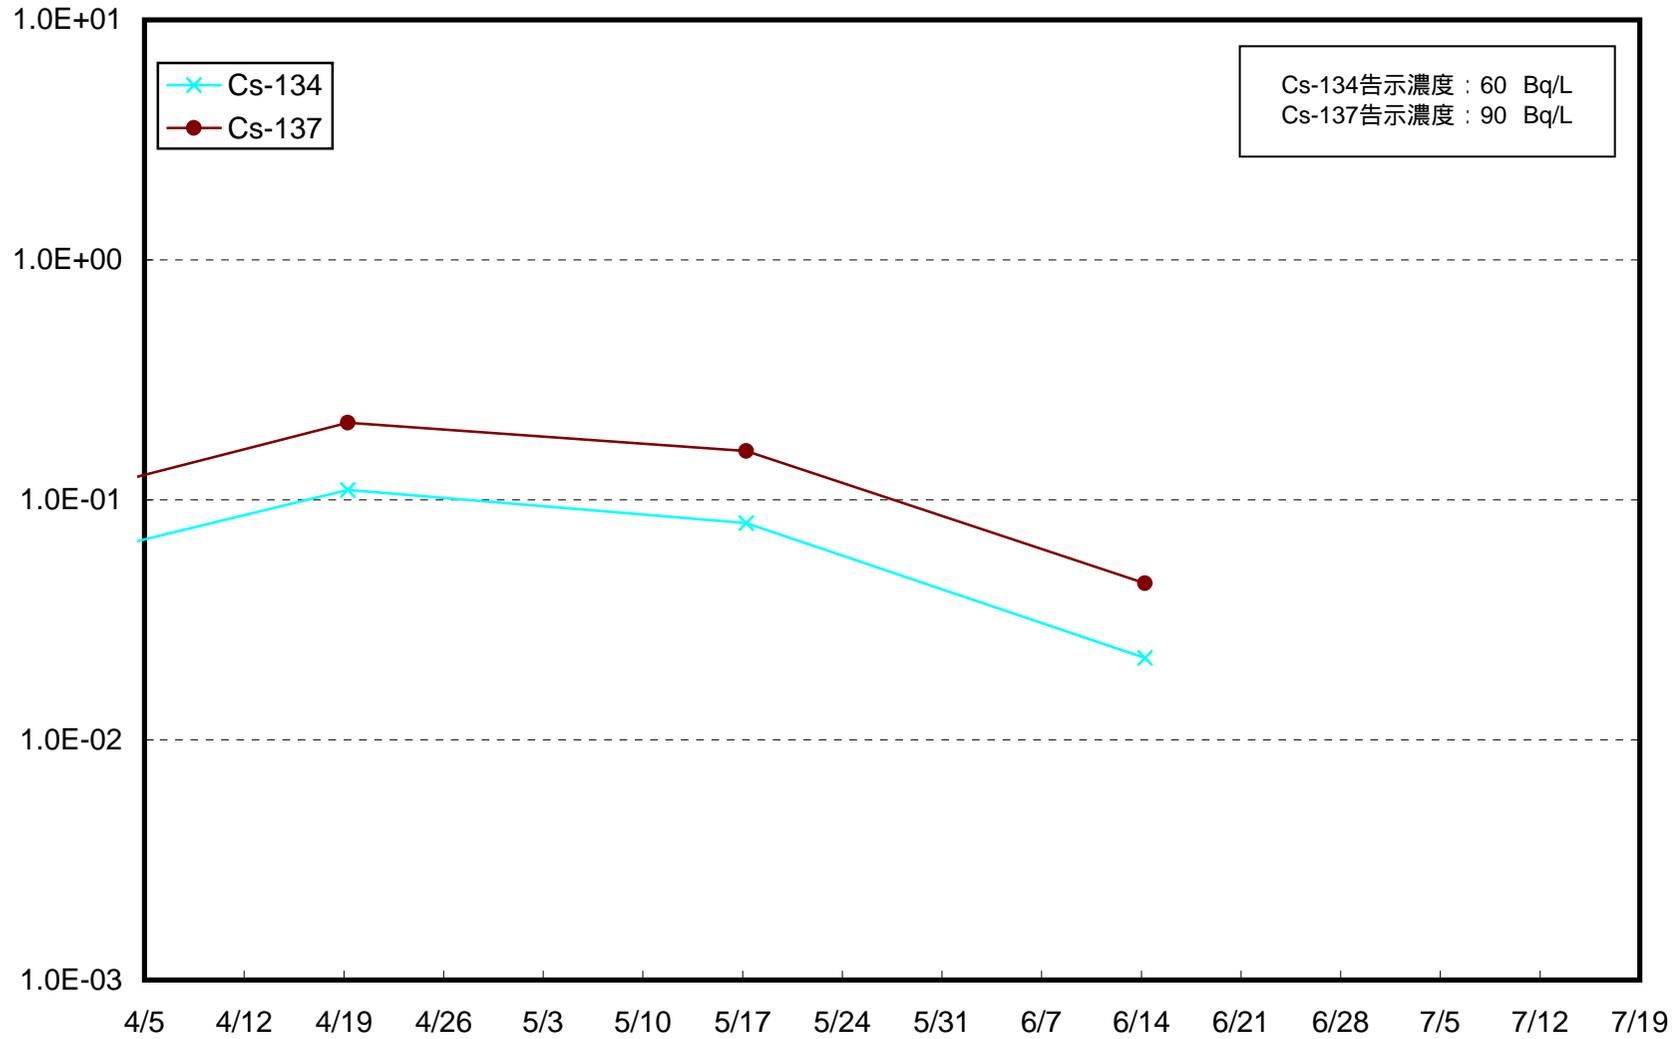


福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

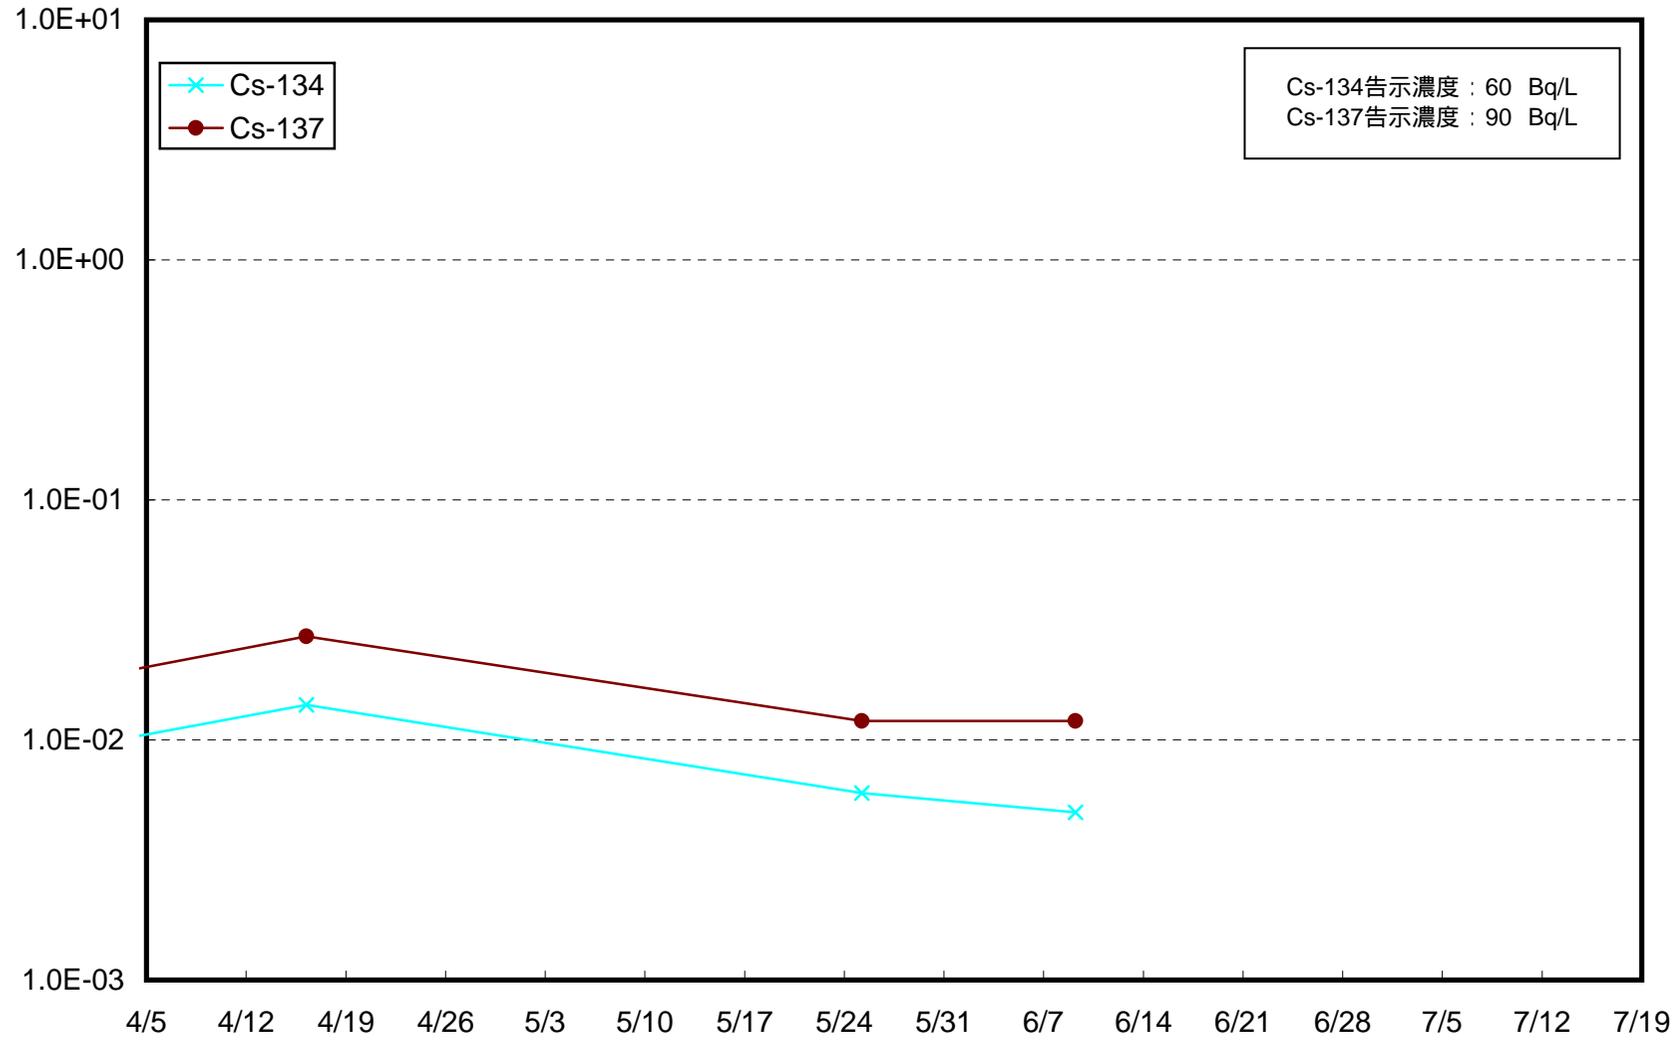

福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

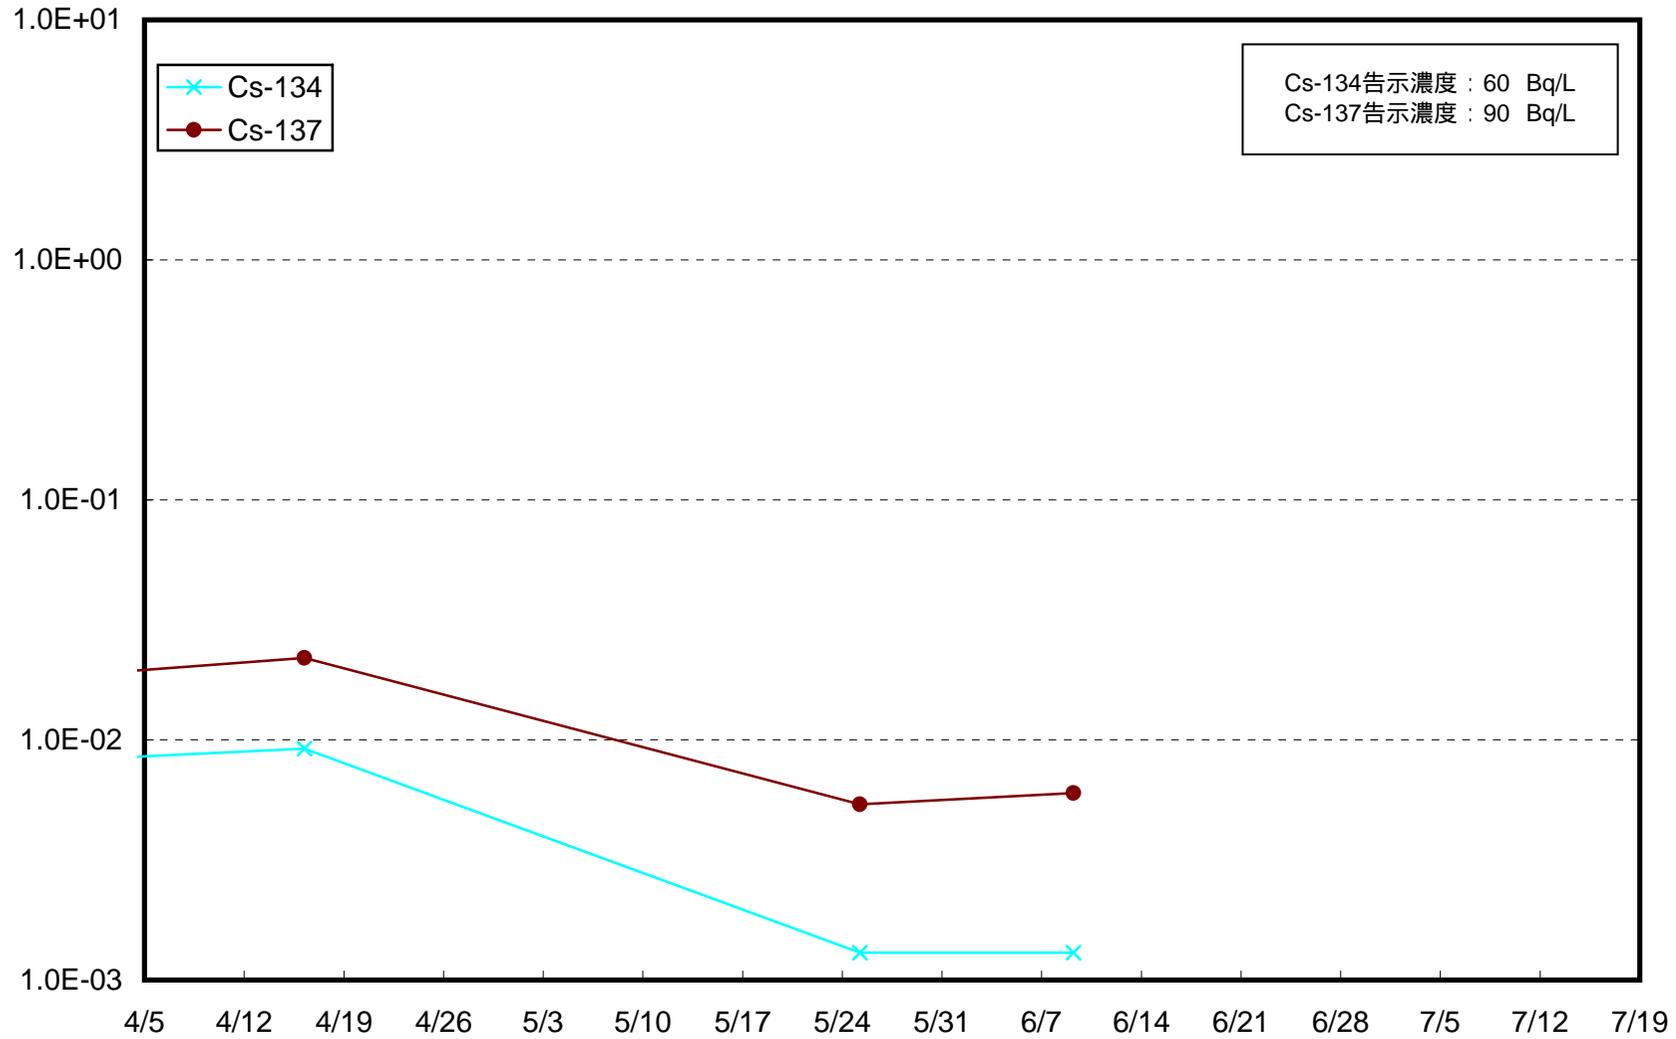

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

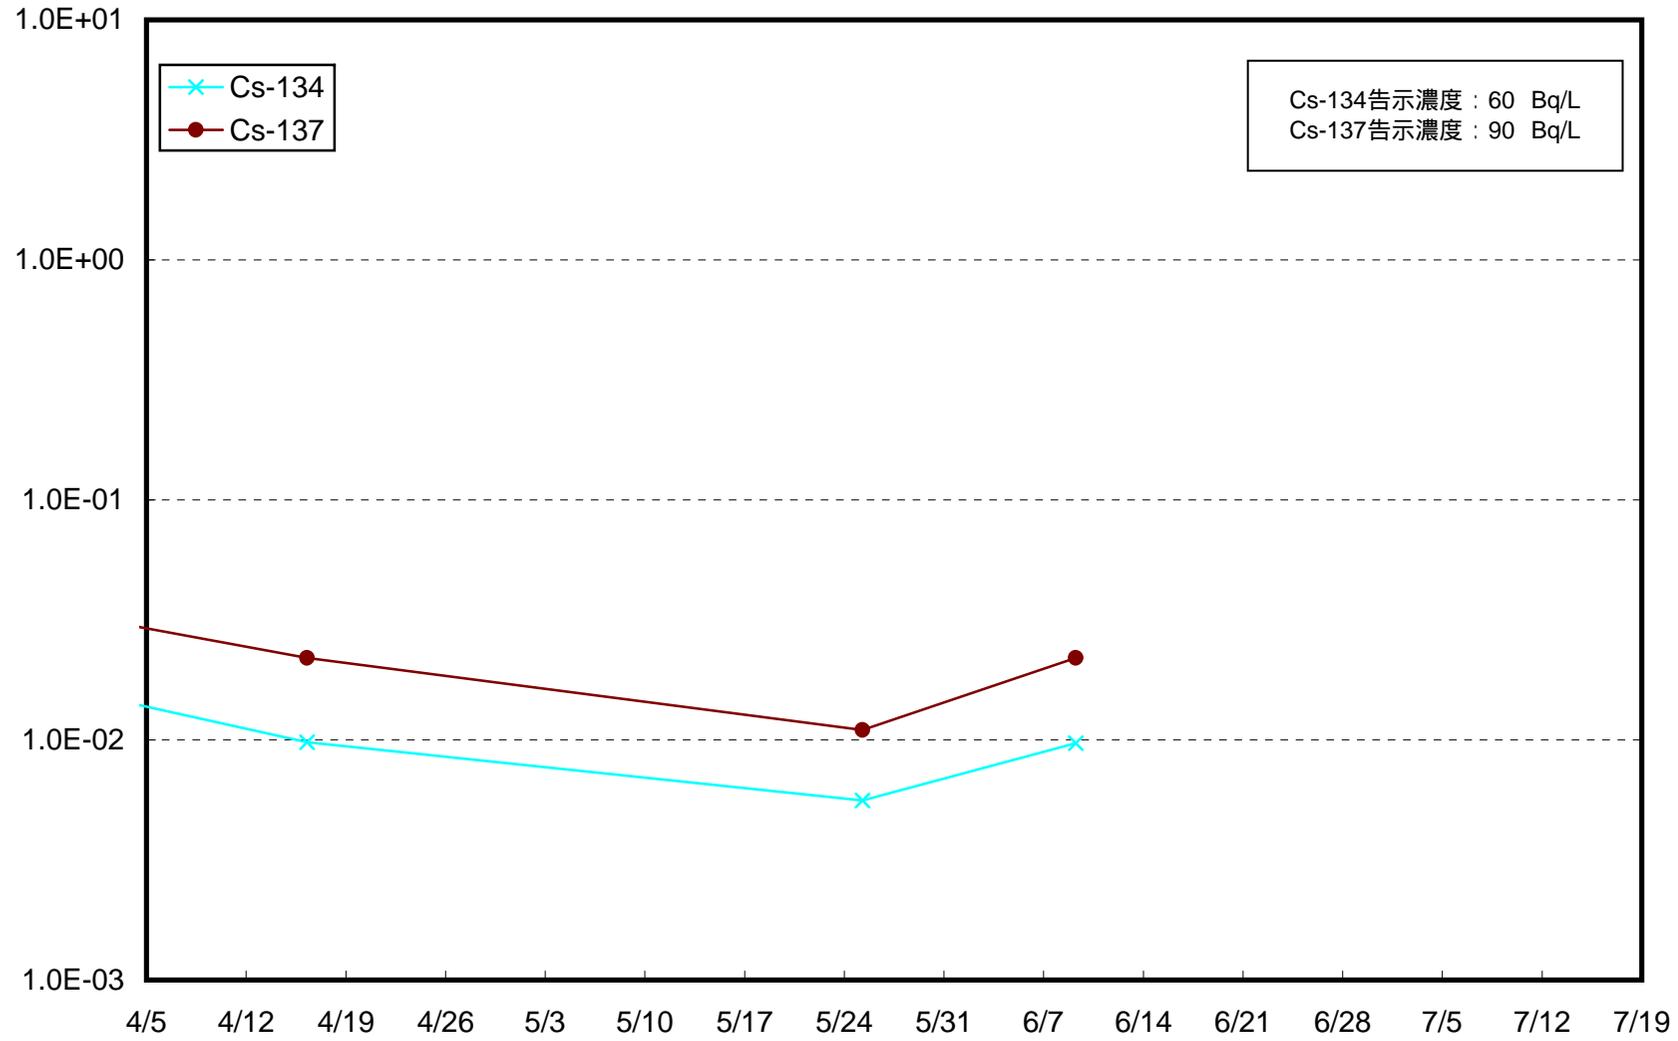

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

