

海水核種分析結果 < 沖合 1/2 >

(データ集約 : 12/12)

採取場所 (地点番号)	請戸川沖合3km (T-D1)				請戸川沖合3km (T-D1)				1F敷地沖合3km (T-D5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年11月7日 8時50分		平成25年11月7日 8時50分		平成25年11月13日 10時05分		平成25年11月13日 10時05分		平成25年11月7日 10時07分		平成25年11月7日 10時07分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.016	0.00	0.0072	0.00	0.0082	0.00	0.0079	0.00	0.012	0.00	0.0038	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.038	0.00	0.014	0.00	0.018	0.00	0.018	0.00	0.035	0.00	0.011	0.00	90

採取場所 (地点番号)	1F敷地沖合3km (T-D5)				2F敷地沖合3km (T-D9)				2F敷地沖合3km (T-D9)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年11月13日 11時01分		平成25年11月13日 11時01分		平成25年11月8日 10時30分		平成25年11月8日 10時30分		平成25年11月13日 10時17分		平成25年11月13日 10時17分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0070	0.00	0.0046	0.00	0.014	0.00	0.0057	0.00	0.0054	0.00	0.0088	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.015	0.00	0.015	0.00	0.031	0.00	0.018	0.00	0.015	0.00	0.020	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/2 >

(データ集約 : 12/12)

採取場所 (地点番号)	岩沢海岸沖合15km (T-7)				小名浜港沖合3km (T-18)				沼の内沖合5km (T-M10)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年11月1日 9時22分		平成25年11月1日 9時22分		平成25年11月1日 6時04分		平成25年11月1日 6時04分		平成25年11月1日 7時09分		平成25年11月1日 7時09分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0031	0.00	0.0023	0.00	0.016	0.00	0.0042	0.00	0.011	0.00	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0091	0.00	0.0043	0.00	0.042	0.00	0.0098	0.00	0.027	0.00	0.0035	0.00	90

採取場所 (地点番号)	上層				下層				上層				下層				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻																	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)																	60
Cs-137 (約30年)																	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値(Cs-134が約0.0013Bq/L)を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関：(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 20km圏内 >

(データ集約 : 12/12)

採取場所	請戸港南側 (5,6号機放水口から北側に約5.5km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成25年11月5日 8時30分		平成25年11月12日 8時40分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.038	0.00	0.048	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.087	0.00	0.10	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 12/12)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時	平成25年12月11日 7時20分		平成25年12月11日 5時40分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	ND	-	ND	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約0.80Bq/L、Cs-134が約0.72Bq/L、Cs-137が約0.78Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載
ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約：12/12)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)				福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成25年11月4日 6時00分		平成25年11月11日 6時05分		平成25年11月4日 5時20分		平成25年11月11日 5時15分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.25	0.00	0.19	0.00	0.14	0.00	0.17	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.59	0.01	0.43	0.00	0.35	0.00	0.37	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第二原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 12/12)

採取場所	福島第二 北放水口付近 (3,4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)				福島第二 岩沢海岸付近 (1,2号機放水口から南側に約7km地点) (福島第一から約16km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成25年11月5日 10時00分		平成25年11月12日 10時10分		平成25年11月5日 11時00分		平成25年11月12日 7時20分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.066	0.00	0.054	0.00	0.063	0.00	0.066	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.16	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00	0.15	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値


その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を 1 と比較する。


詳細分析 (リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法) による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー (株)


請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

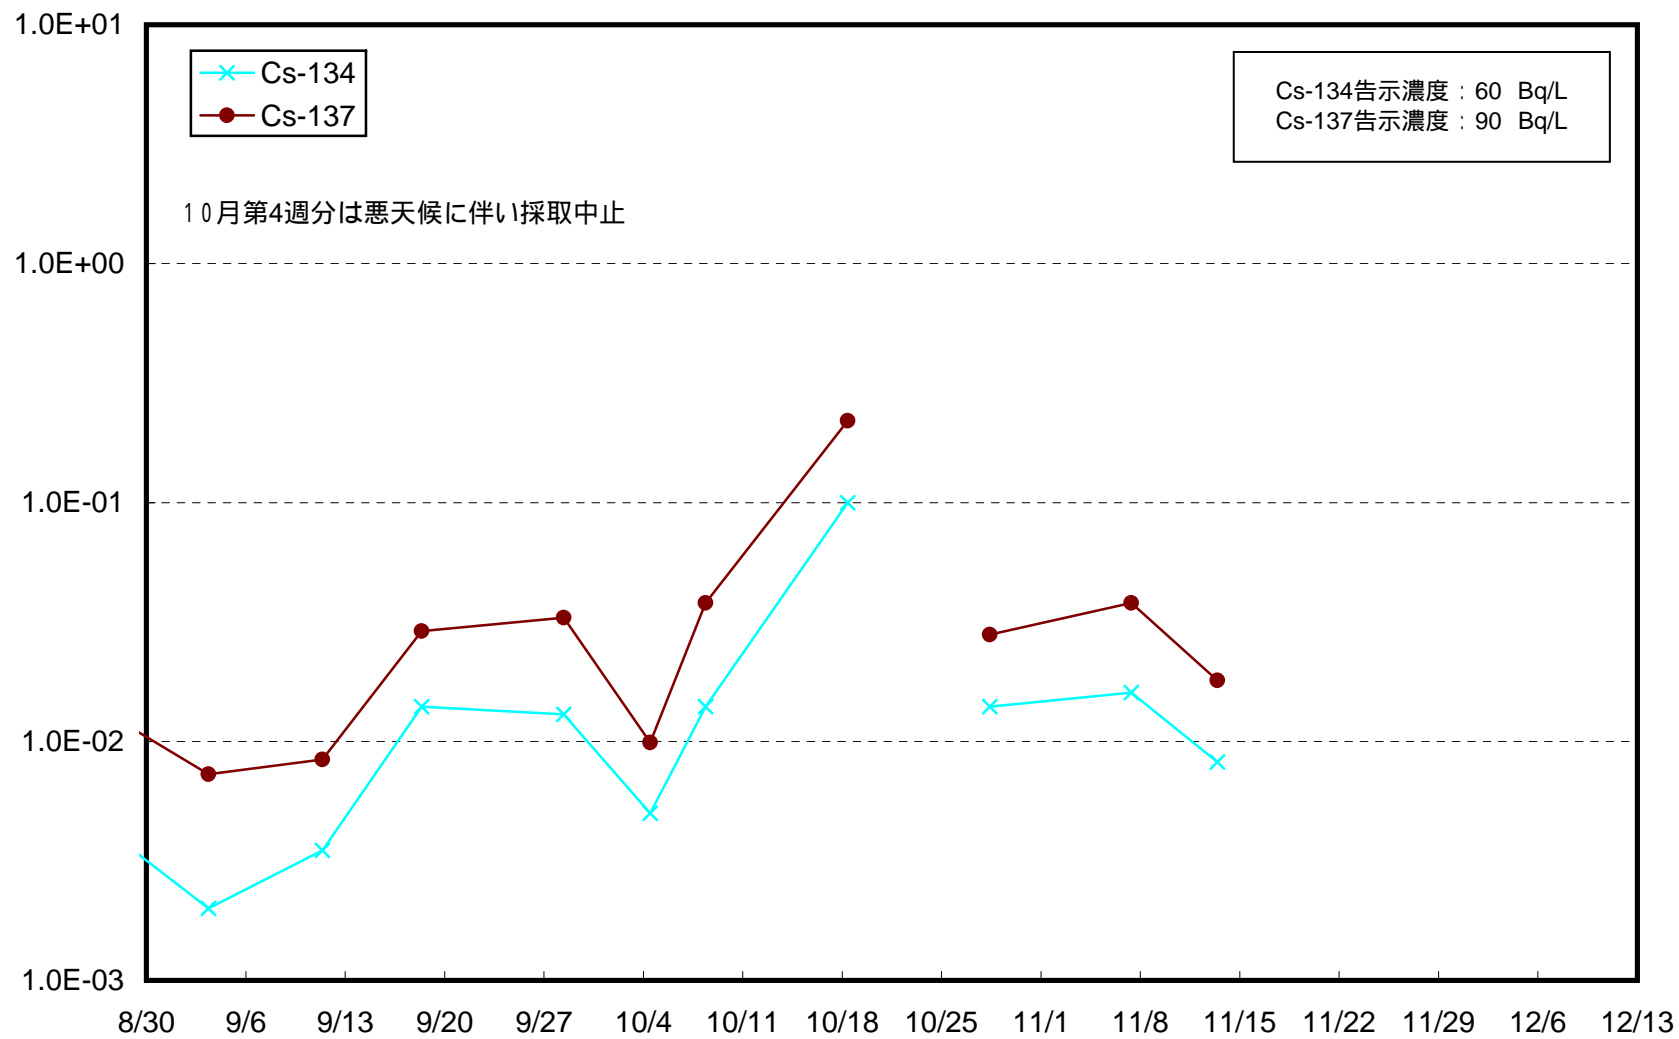


請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

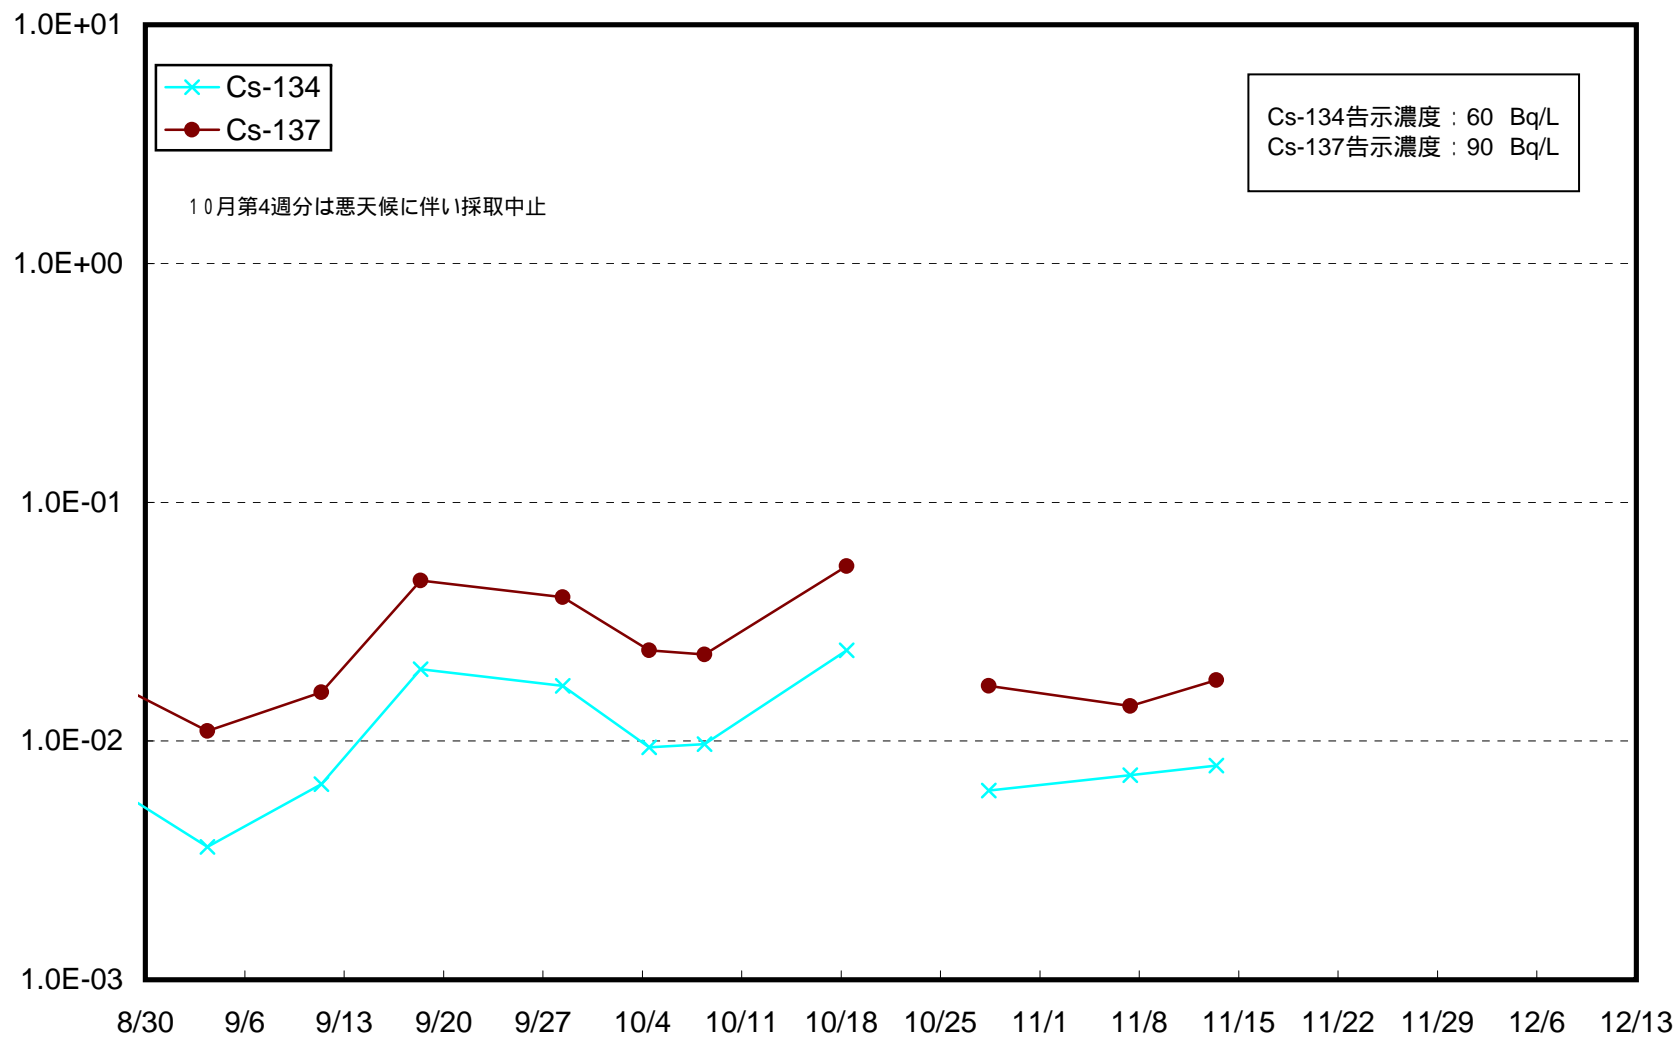


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

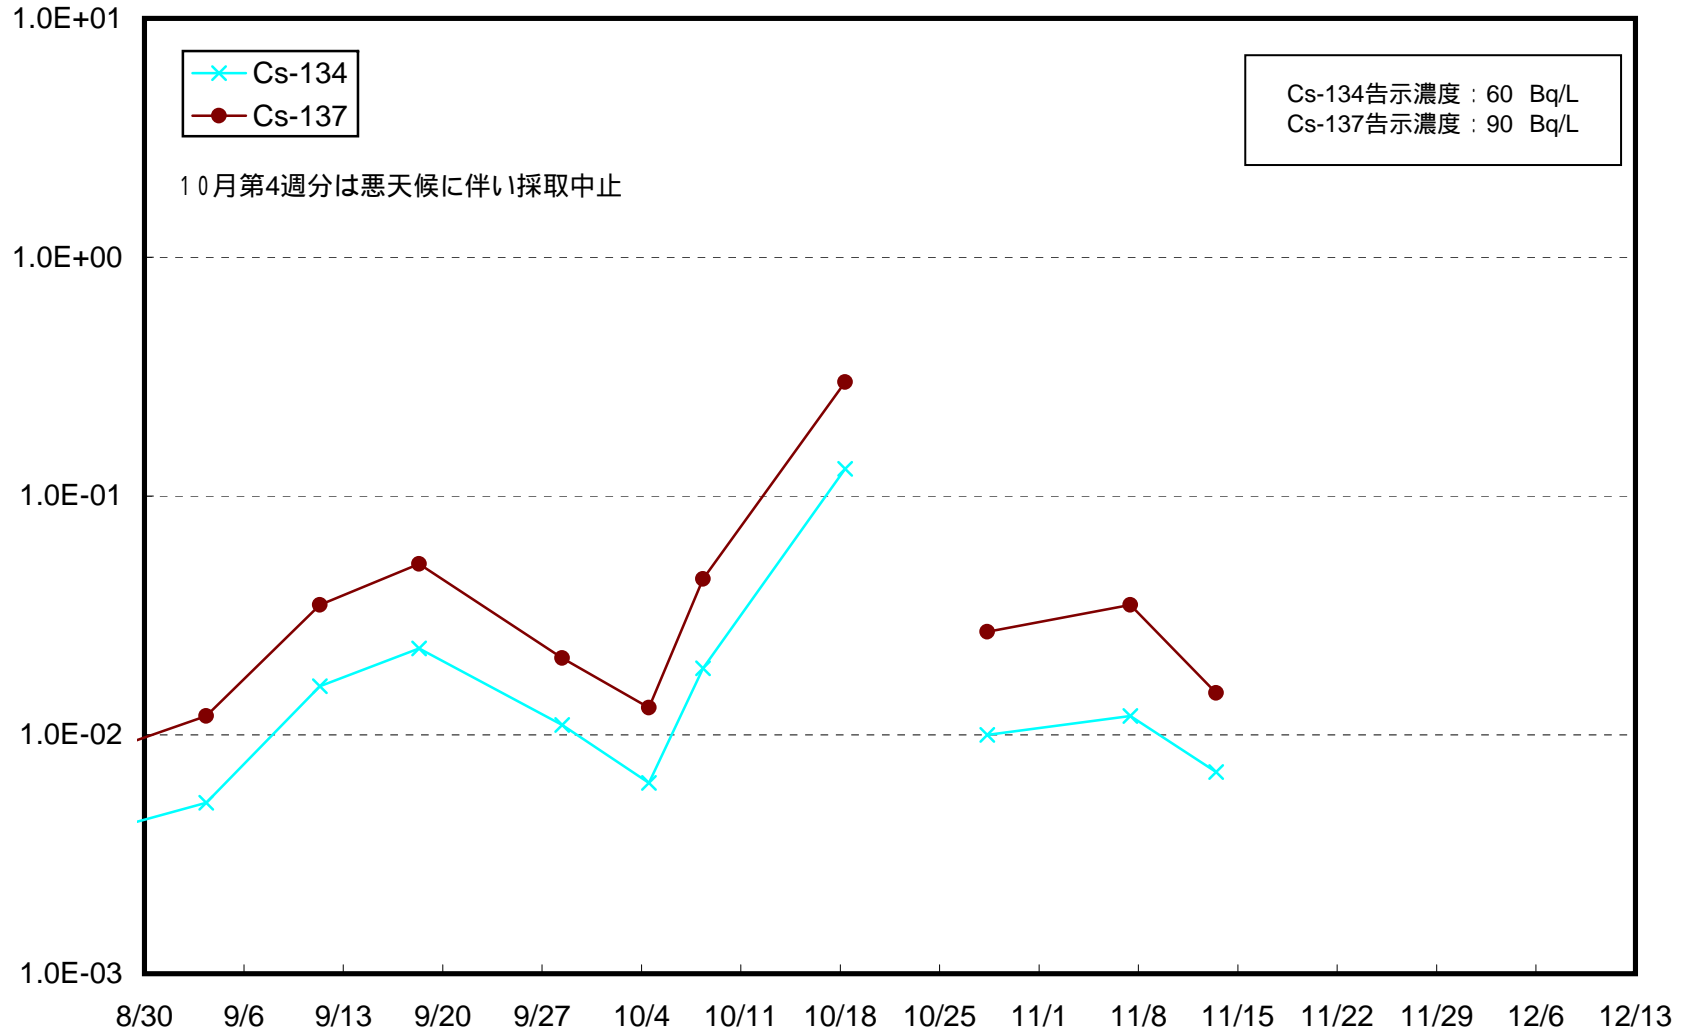


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

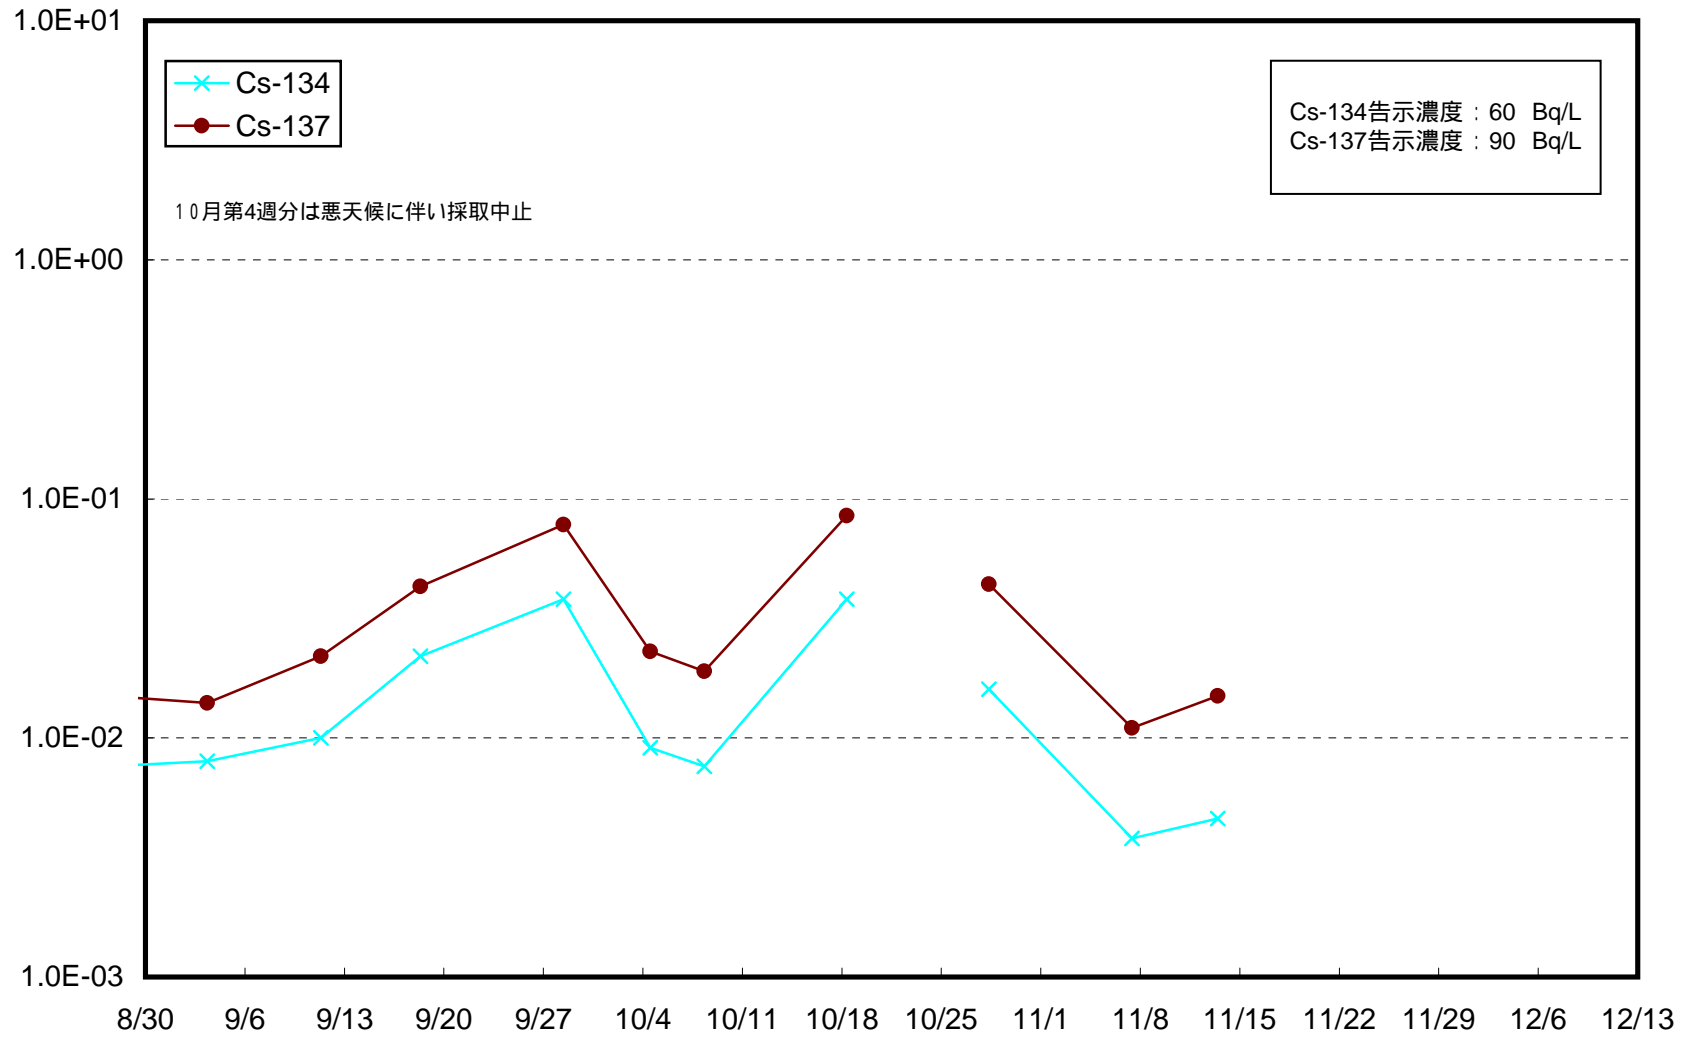


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

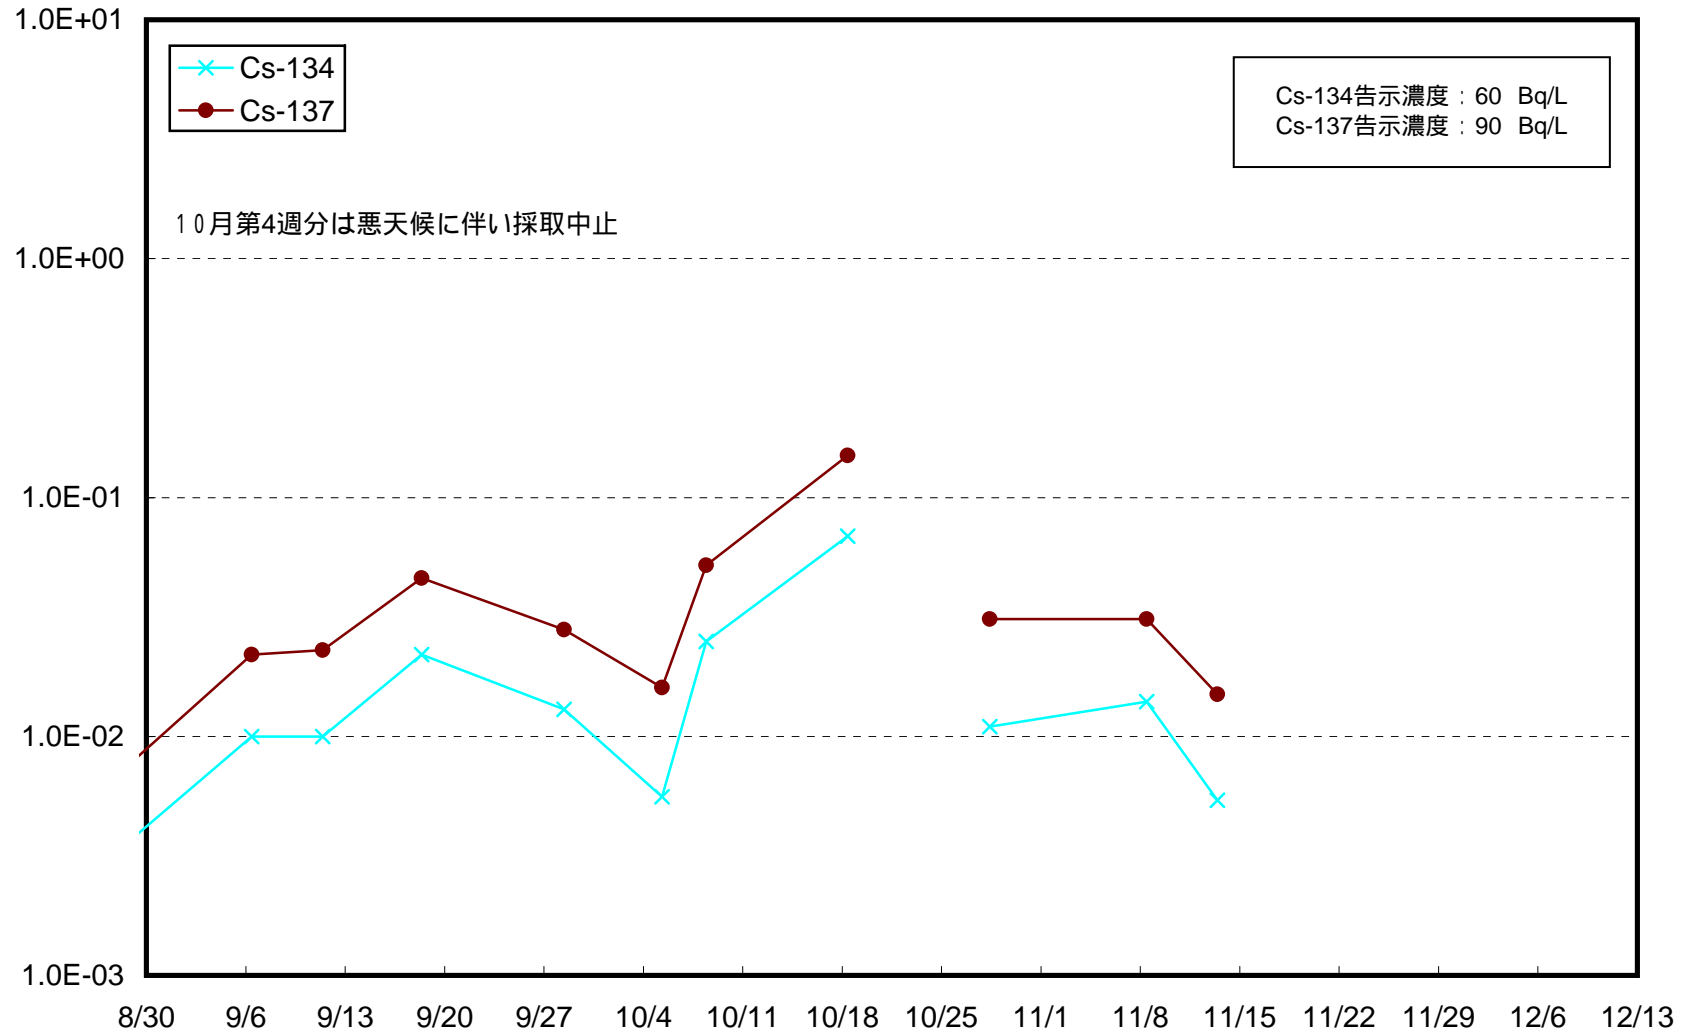


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

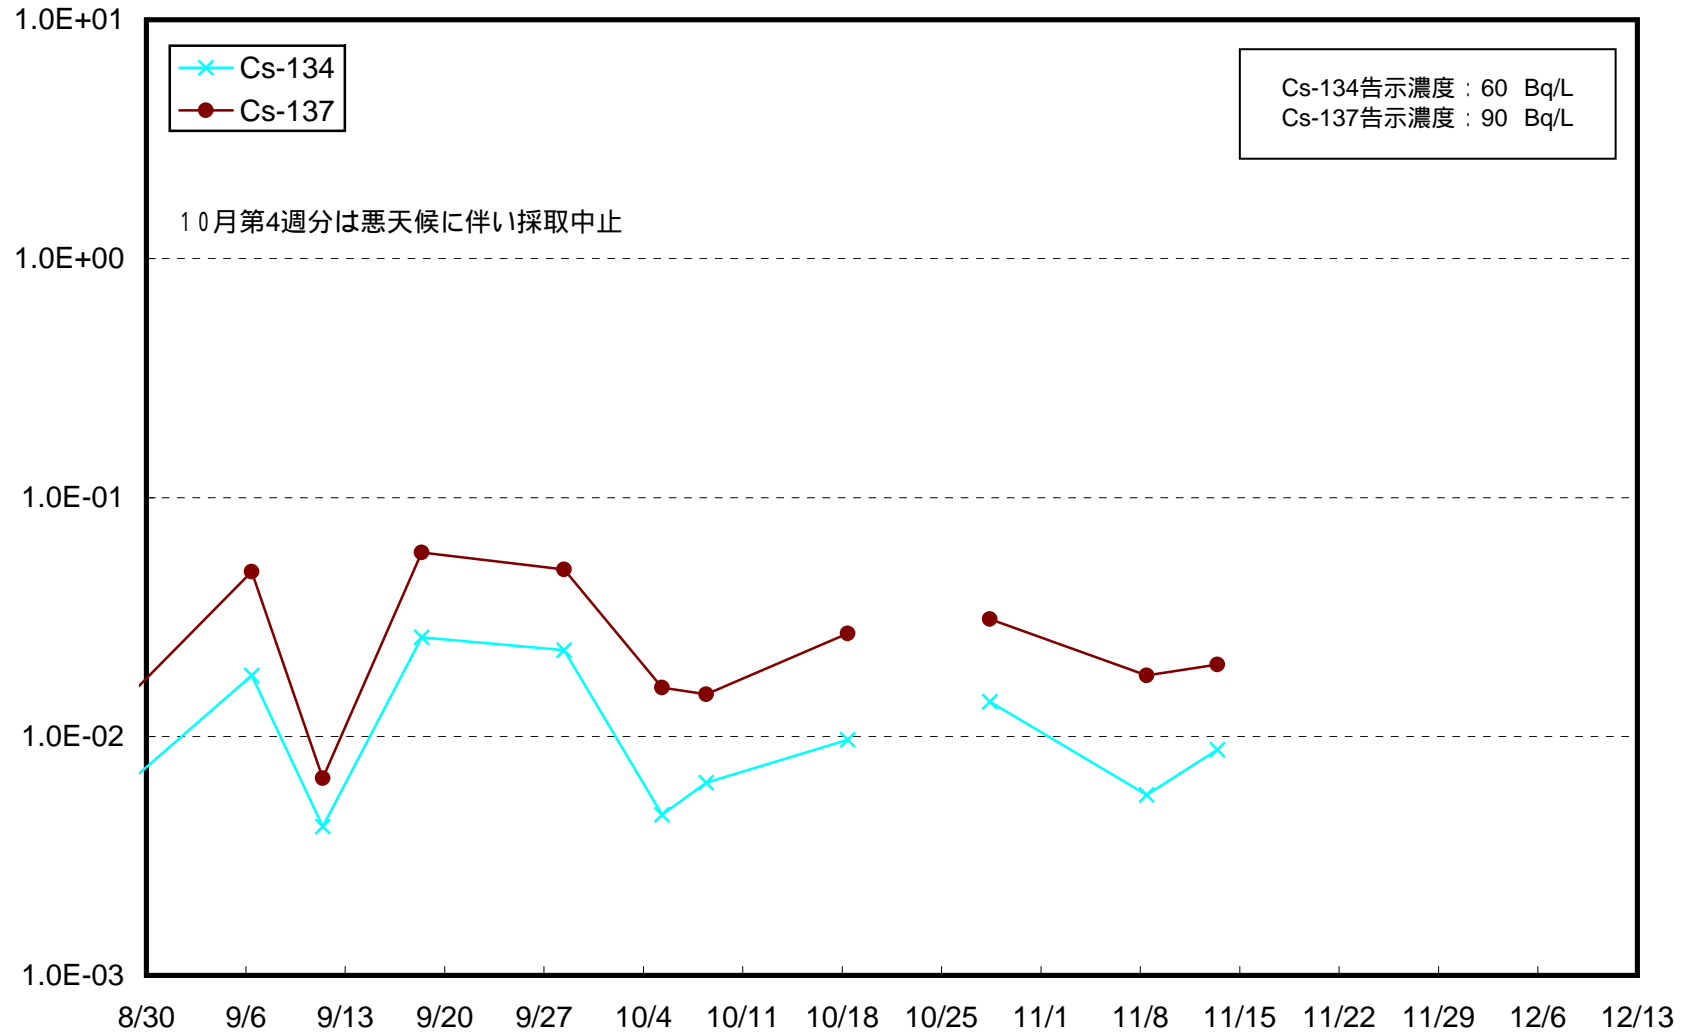


岩沢海岸沖合15km(T-7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

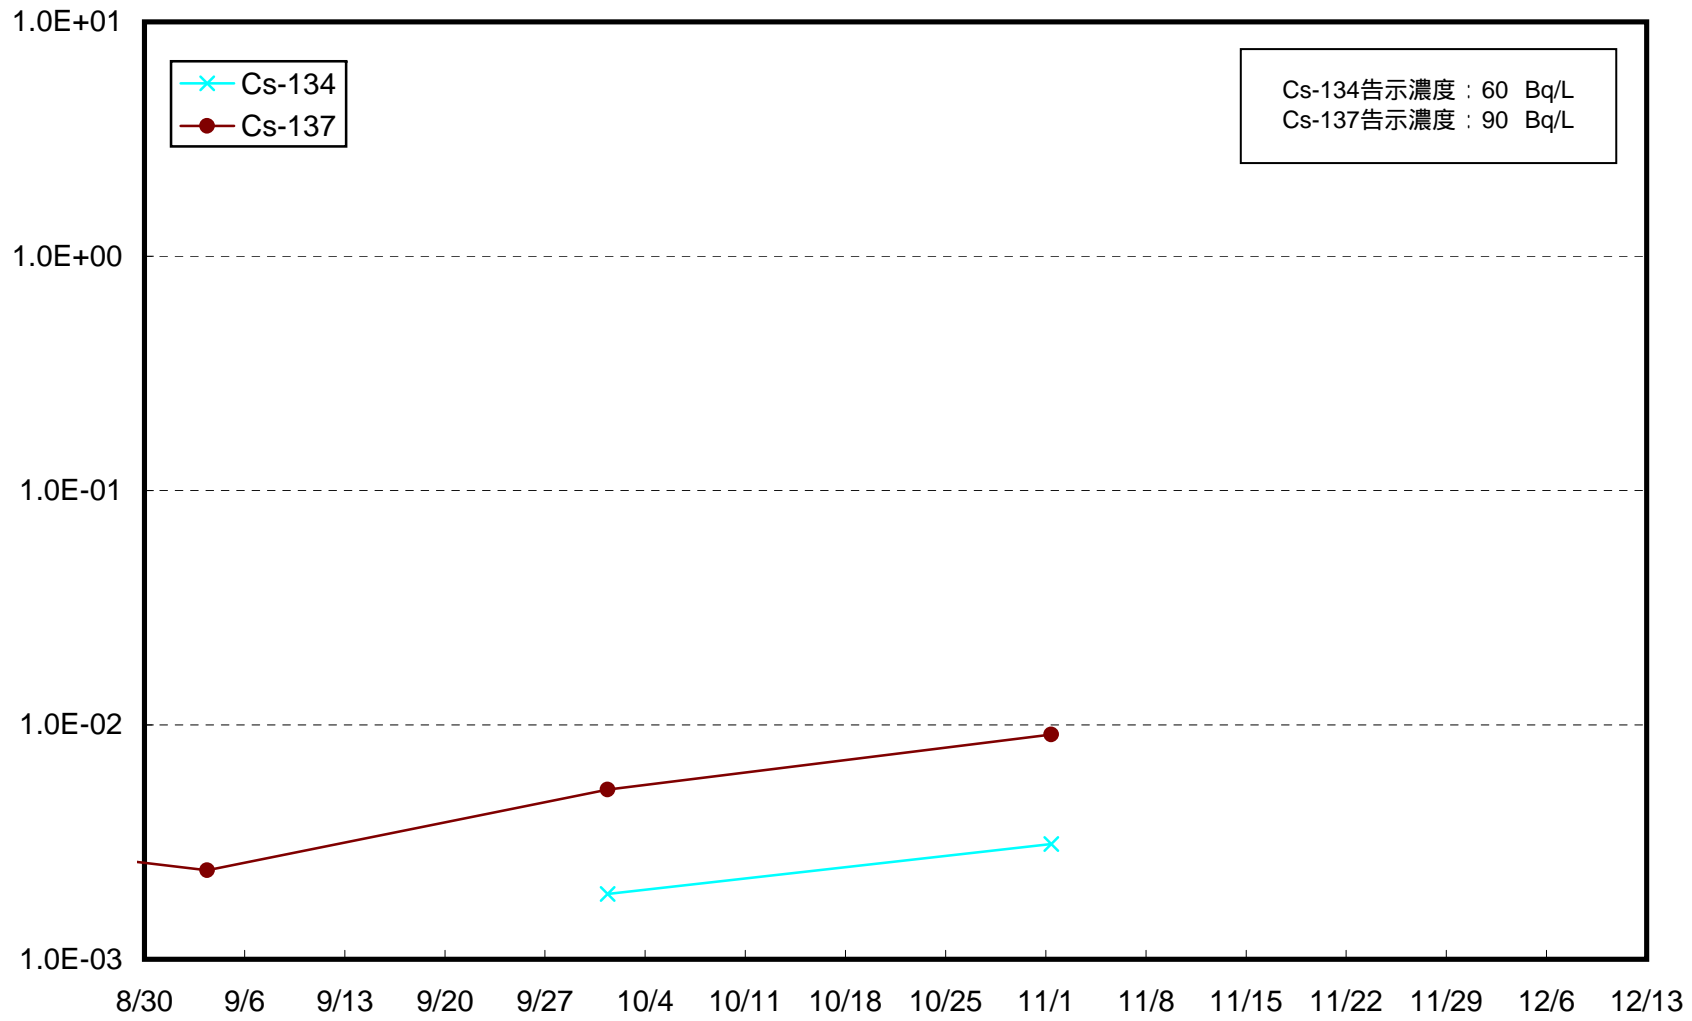


岩沢海岸沖合15km(T-7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

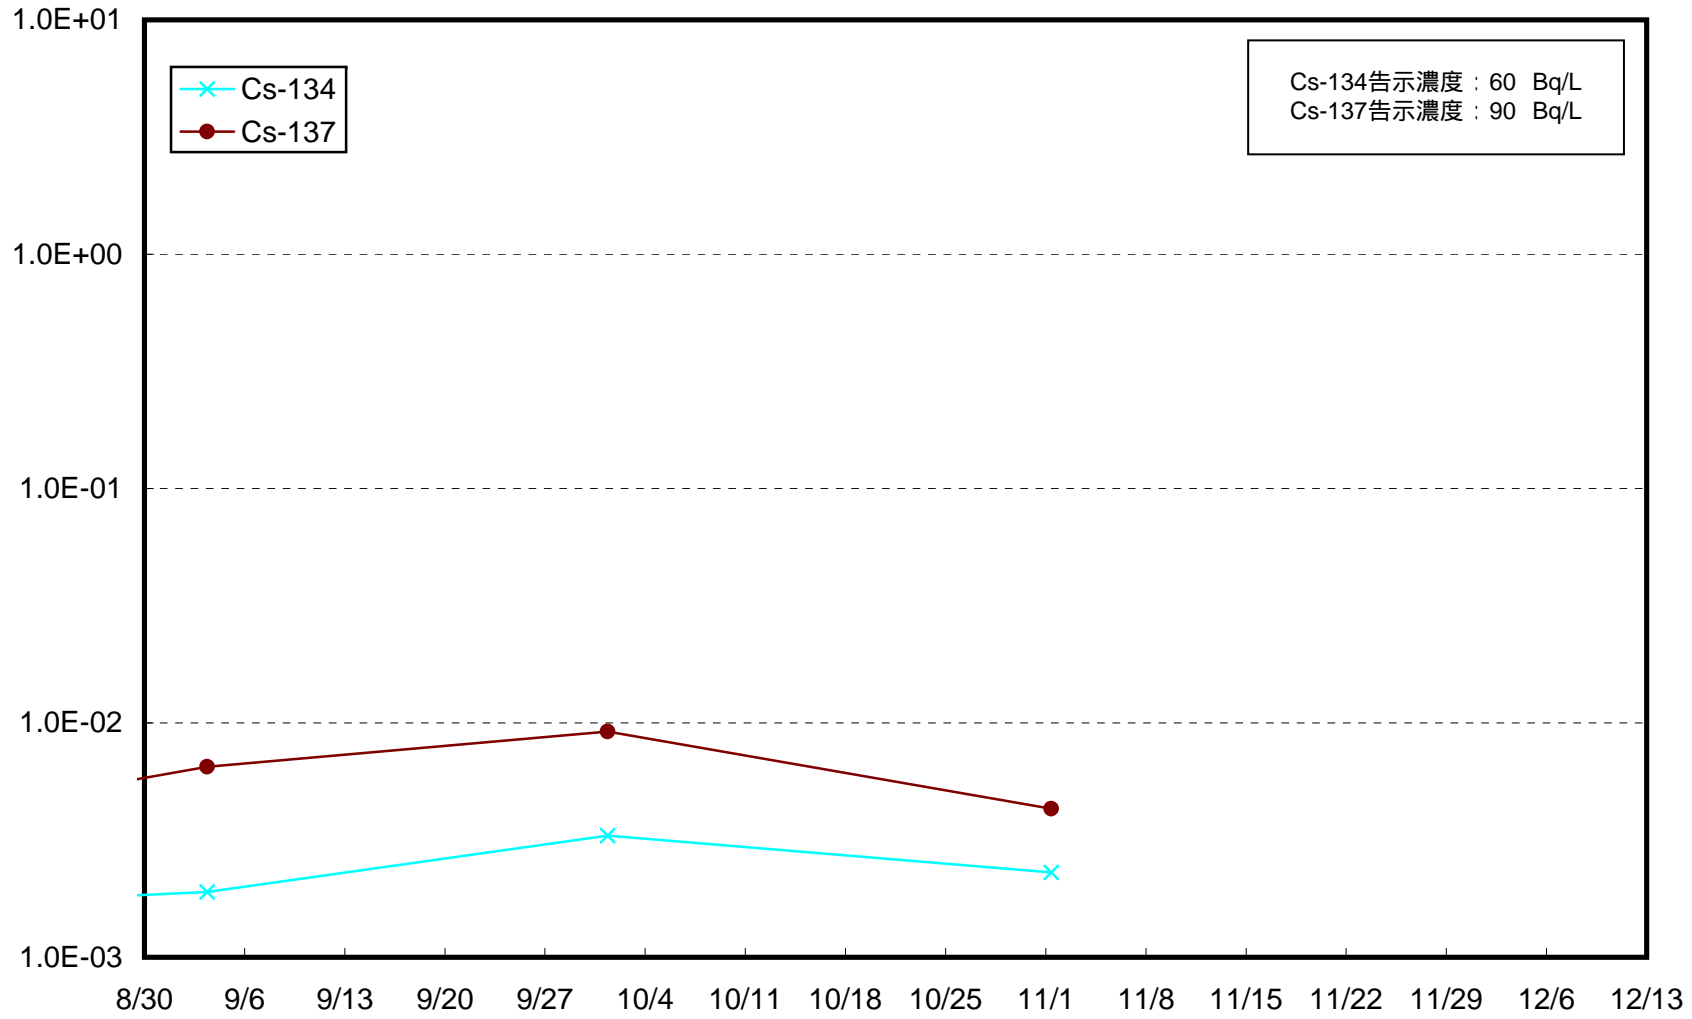


小名浜港沖合3km(T-18) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

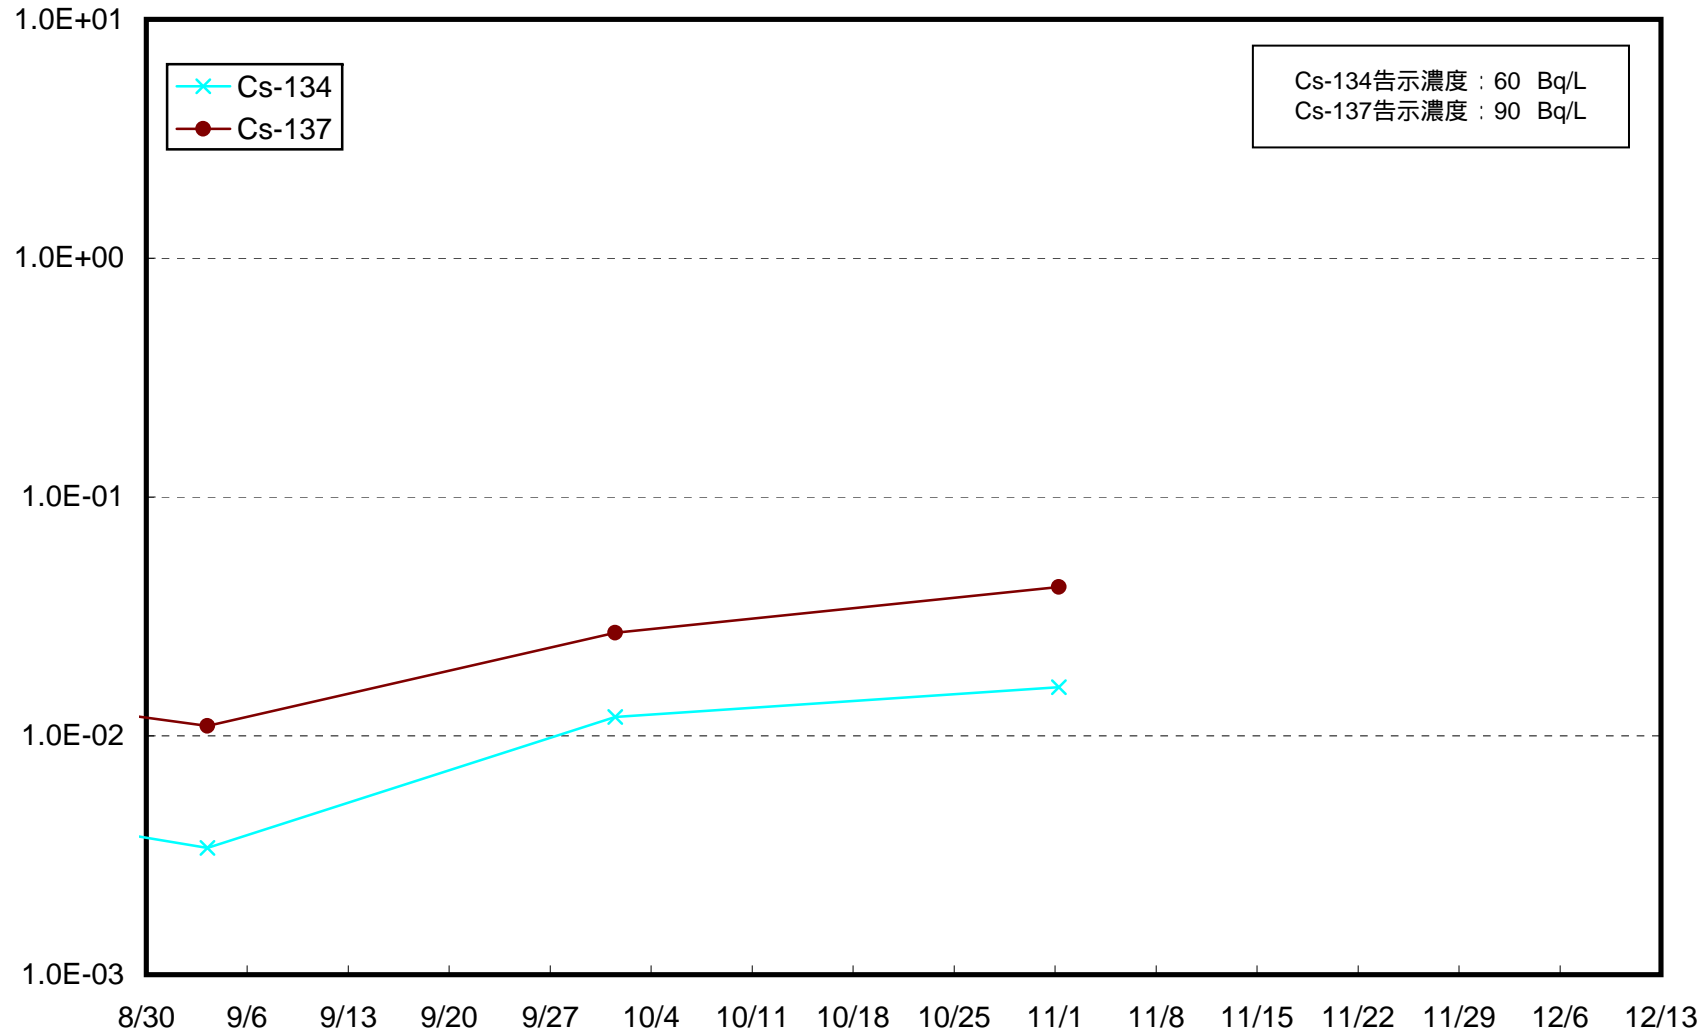


小名浜港沖合3km(T-18) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

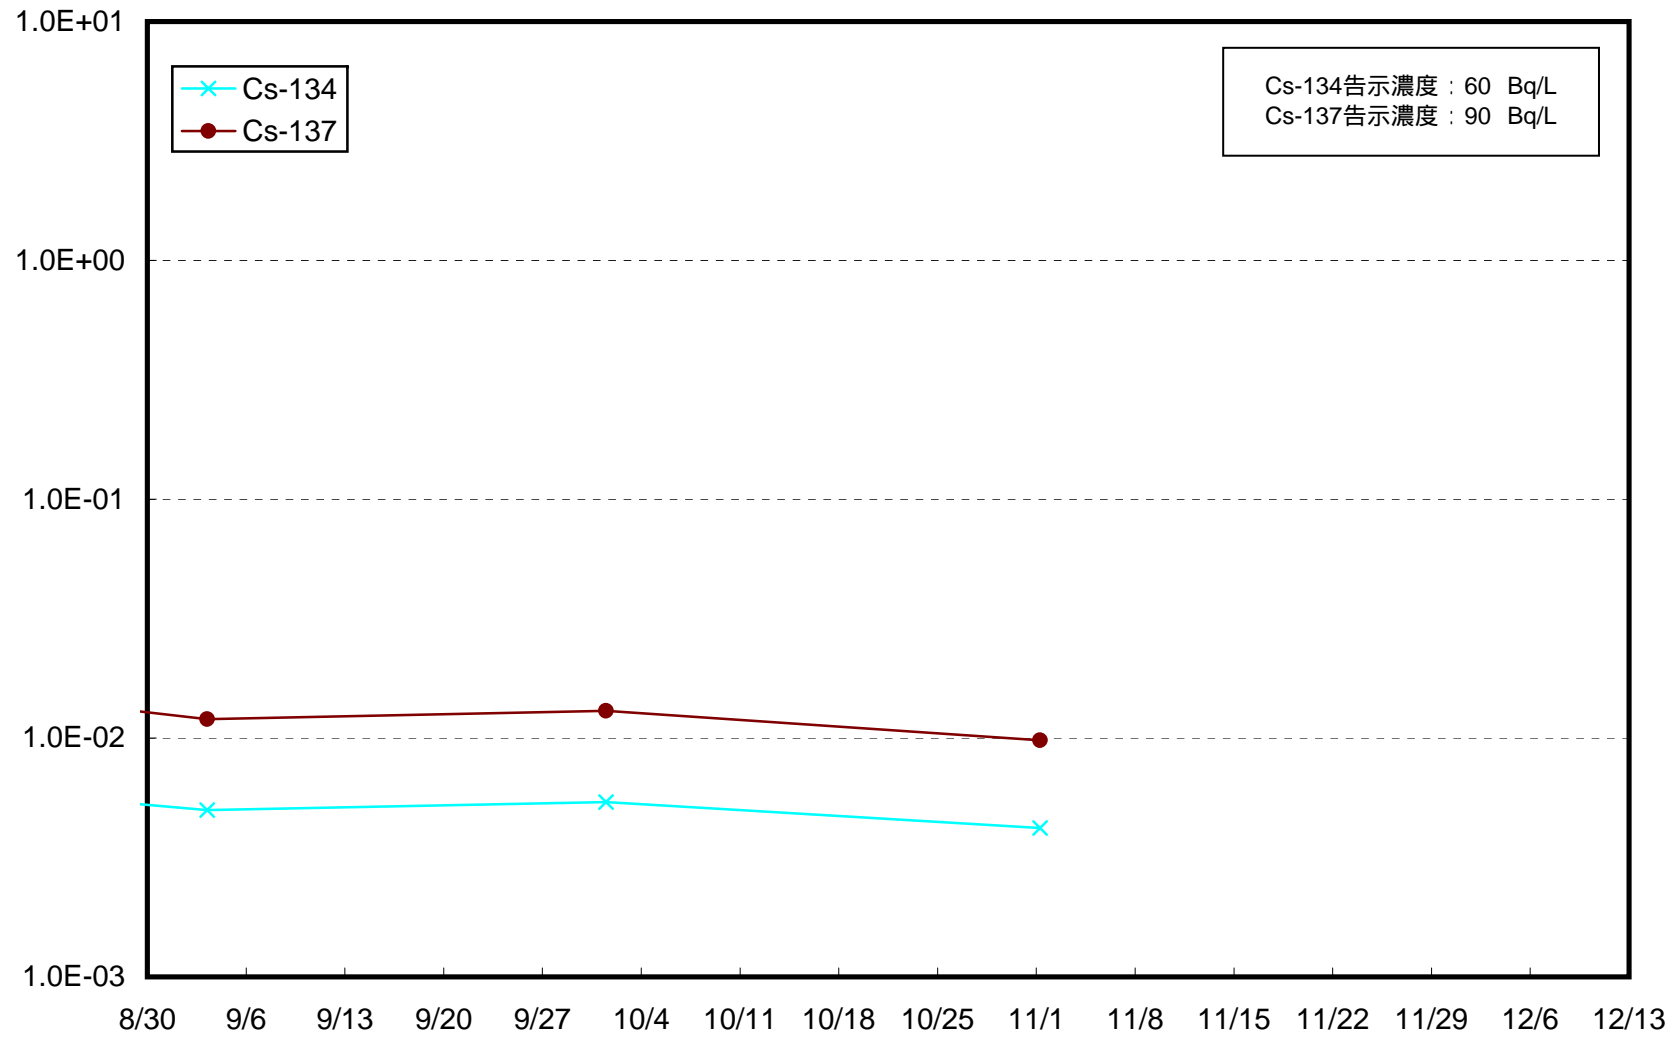


沼の内沖合5km(T-M10) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

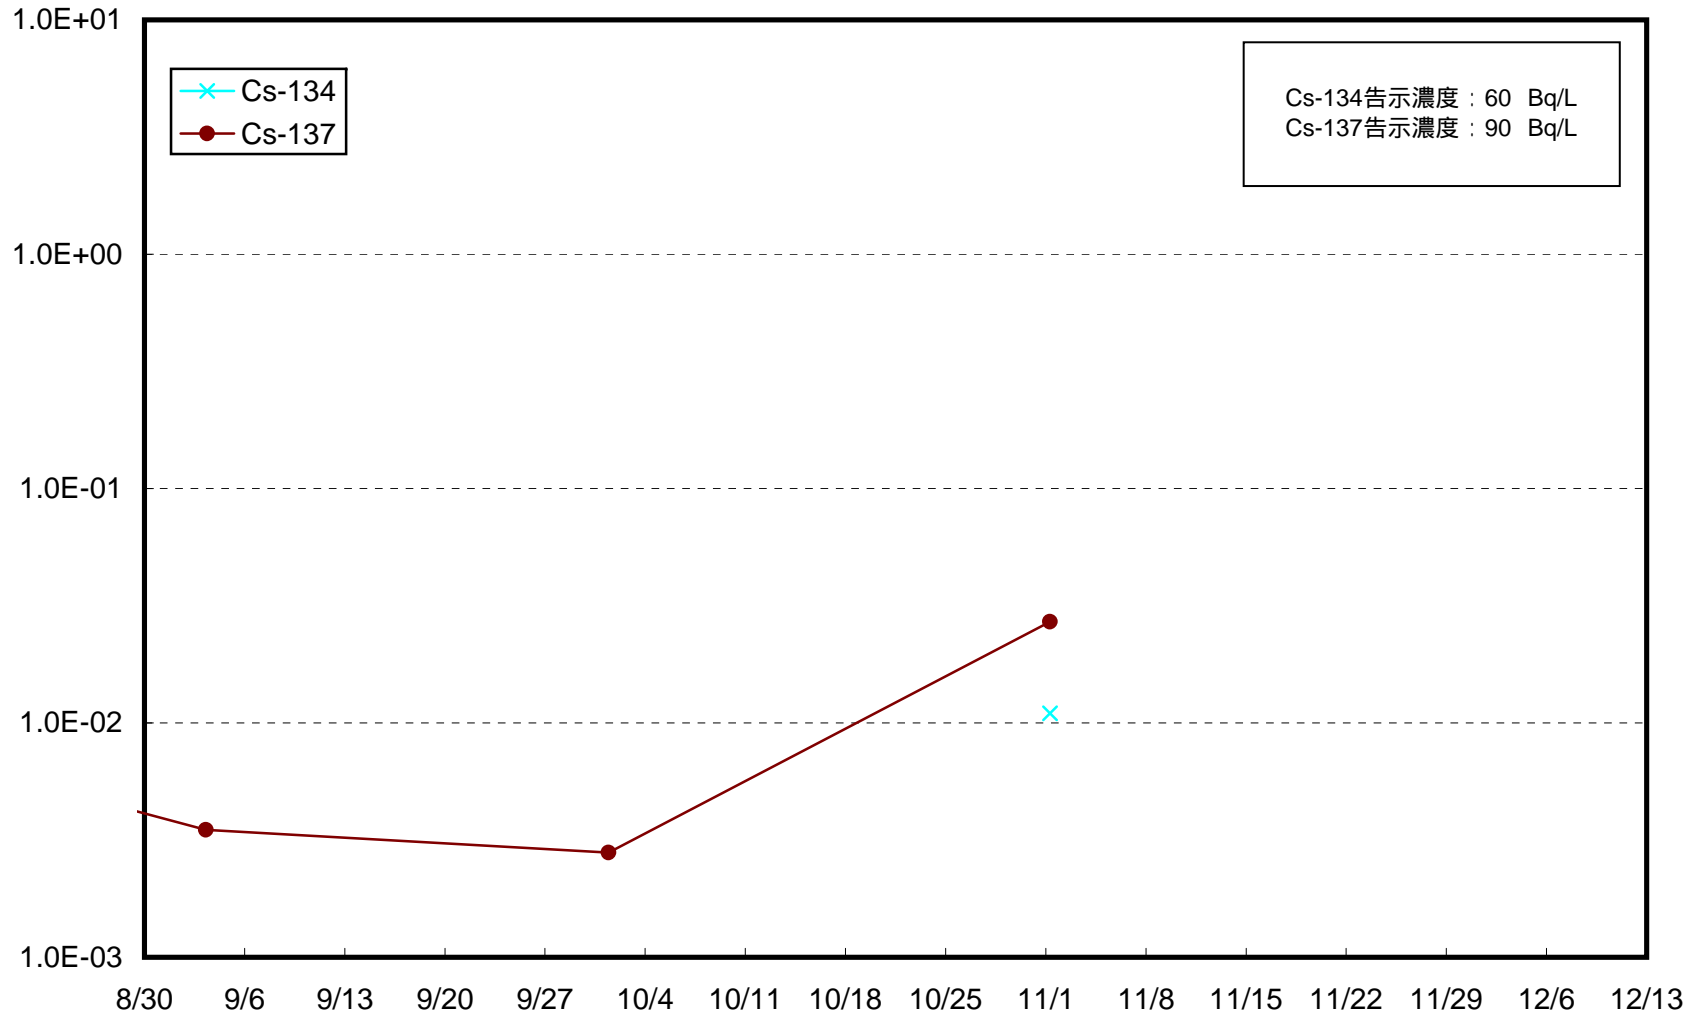


沼の内沖合5km(T-M10) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

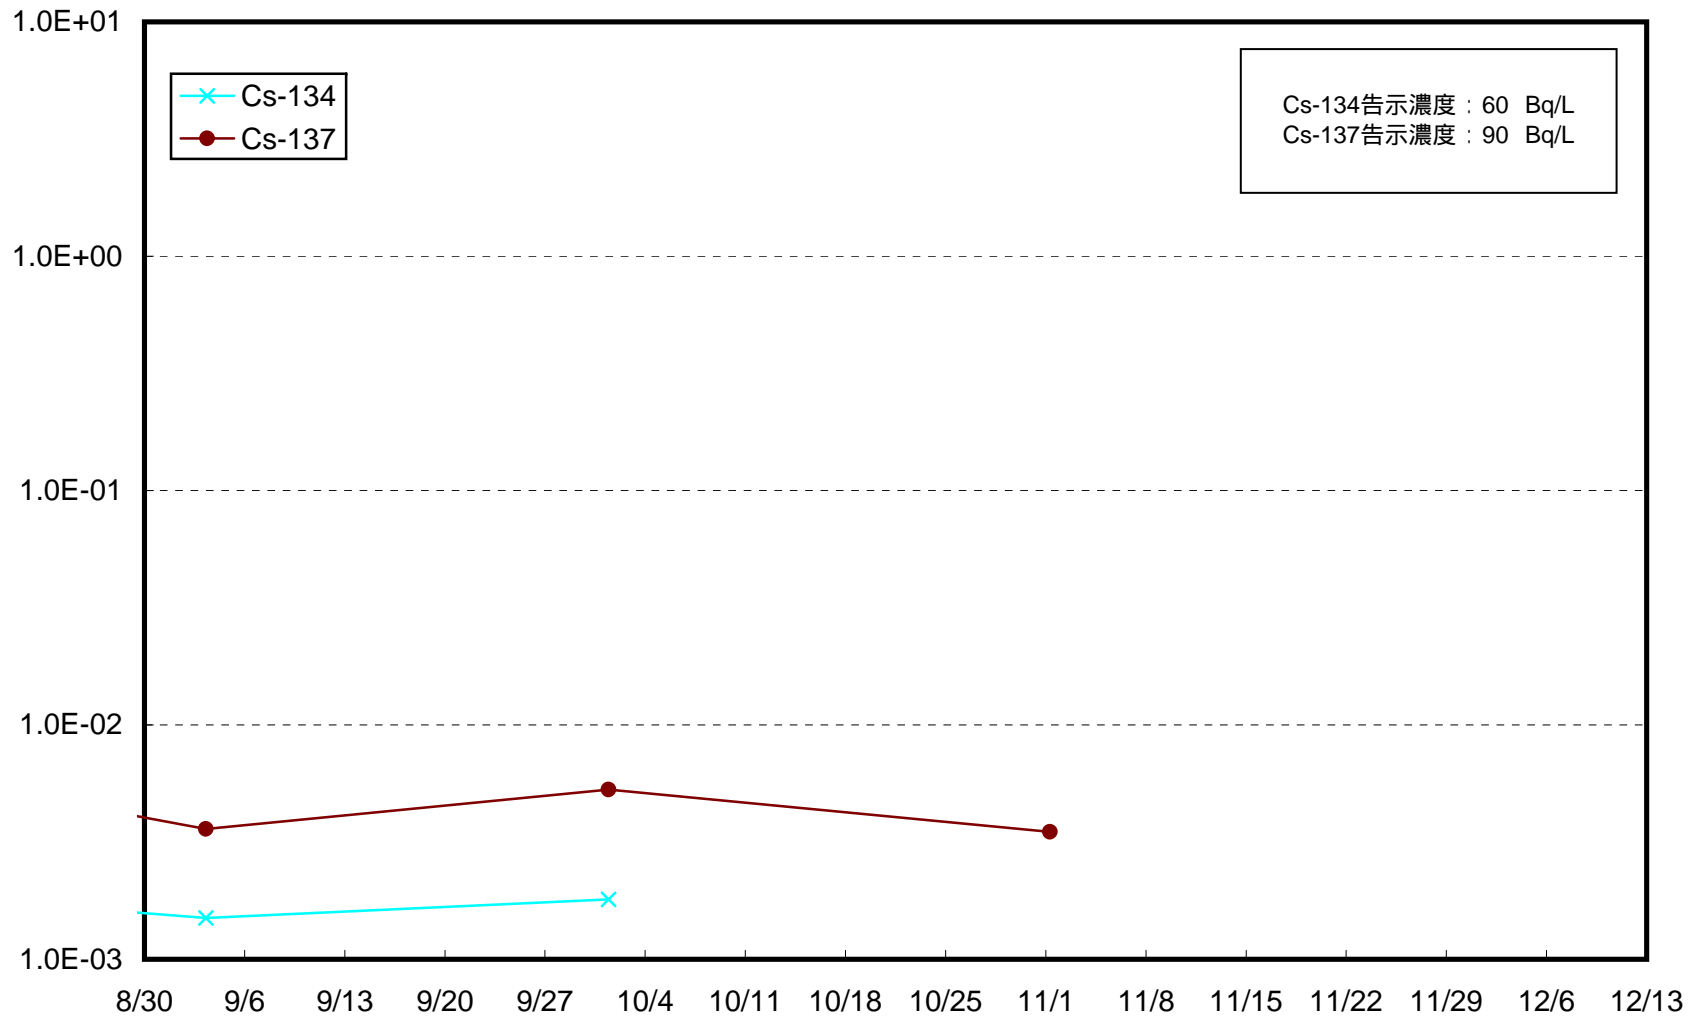


請戶港南側 海水放射能濃度 (Bq / L)

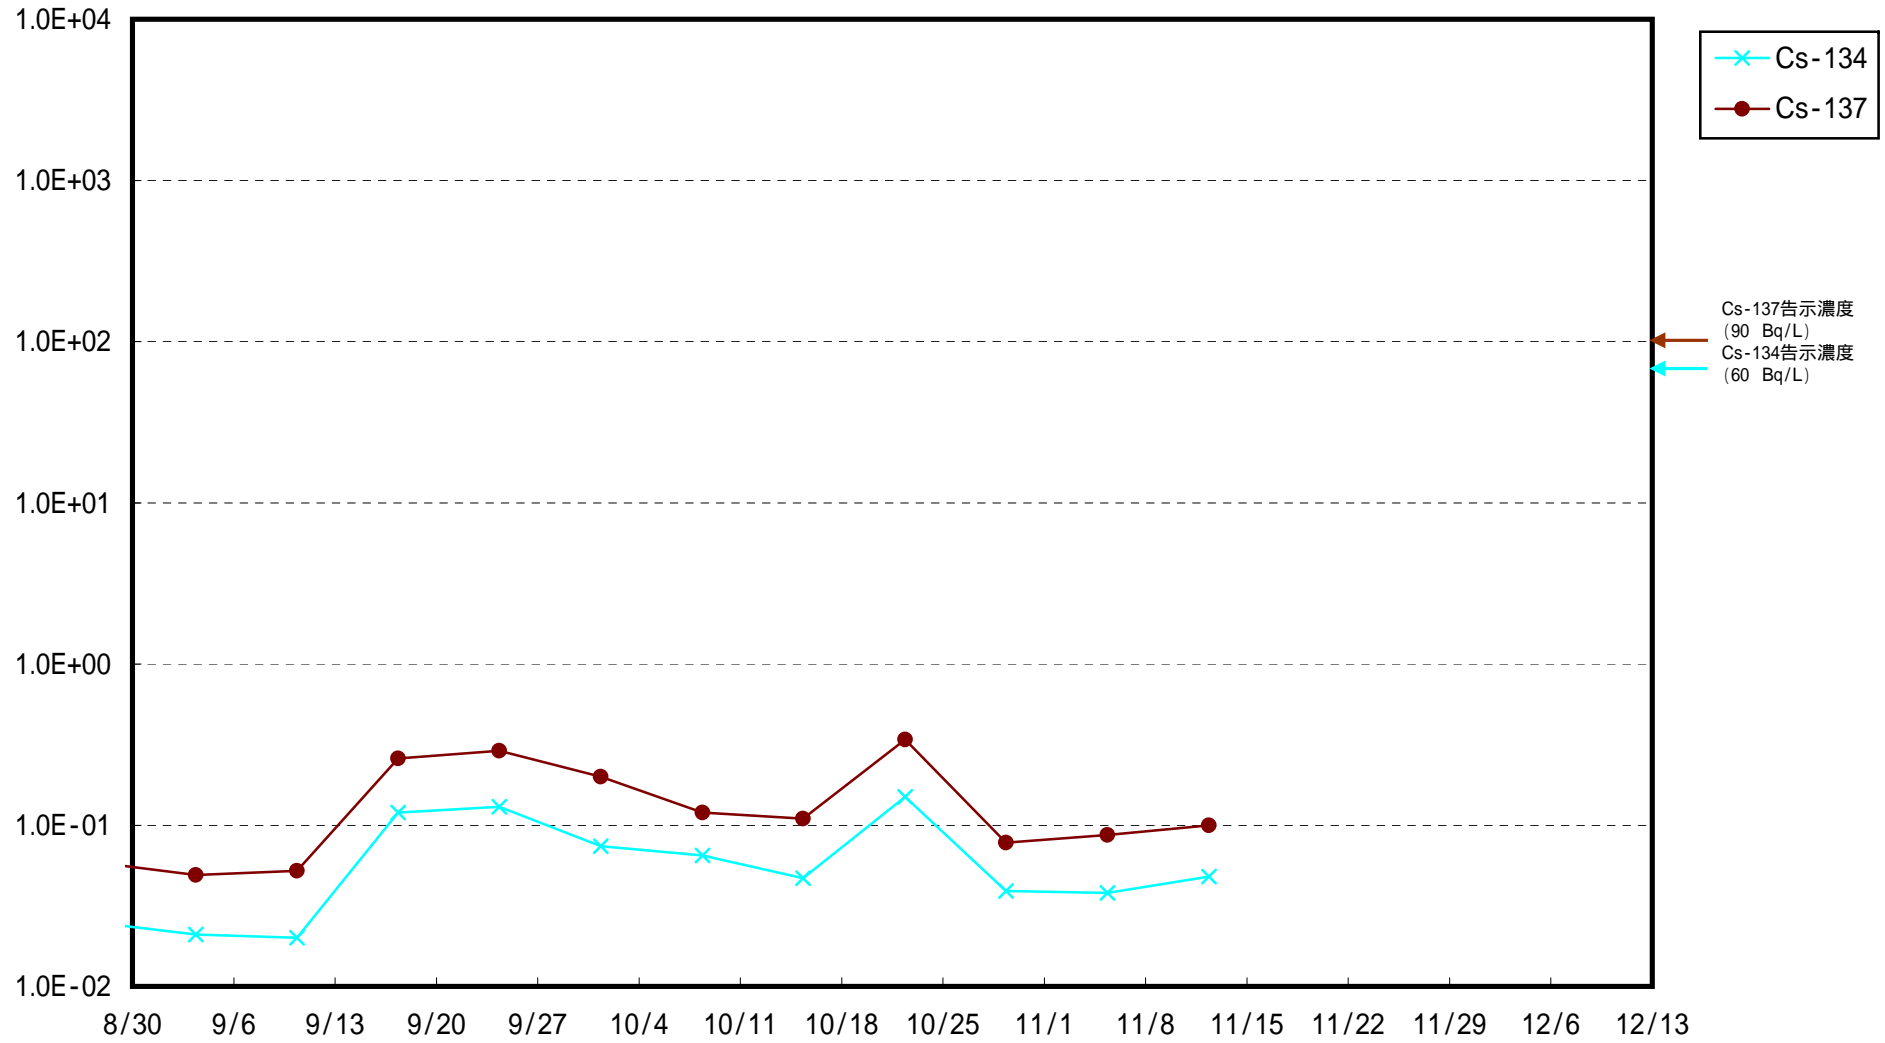


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)

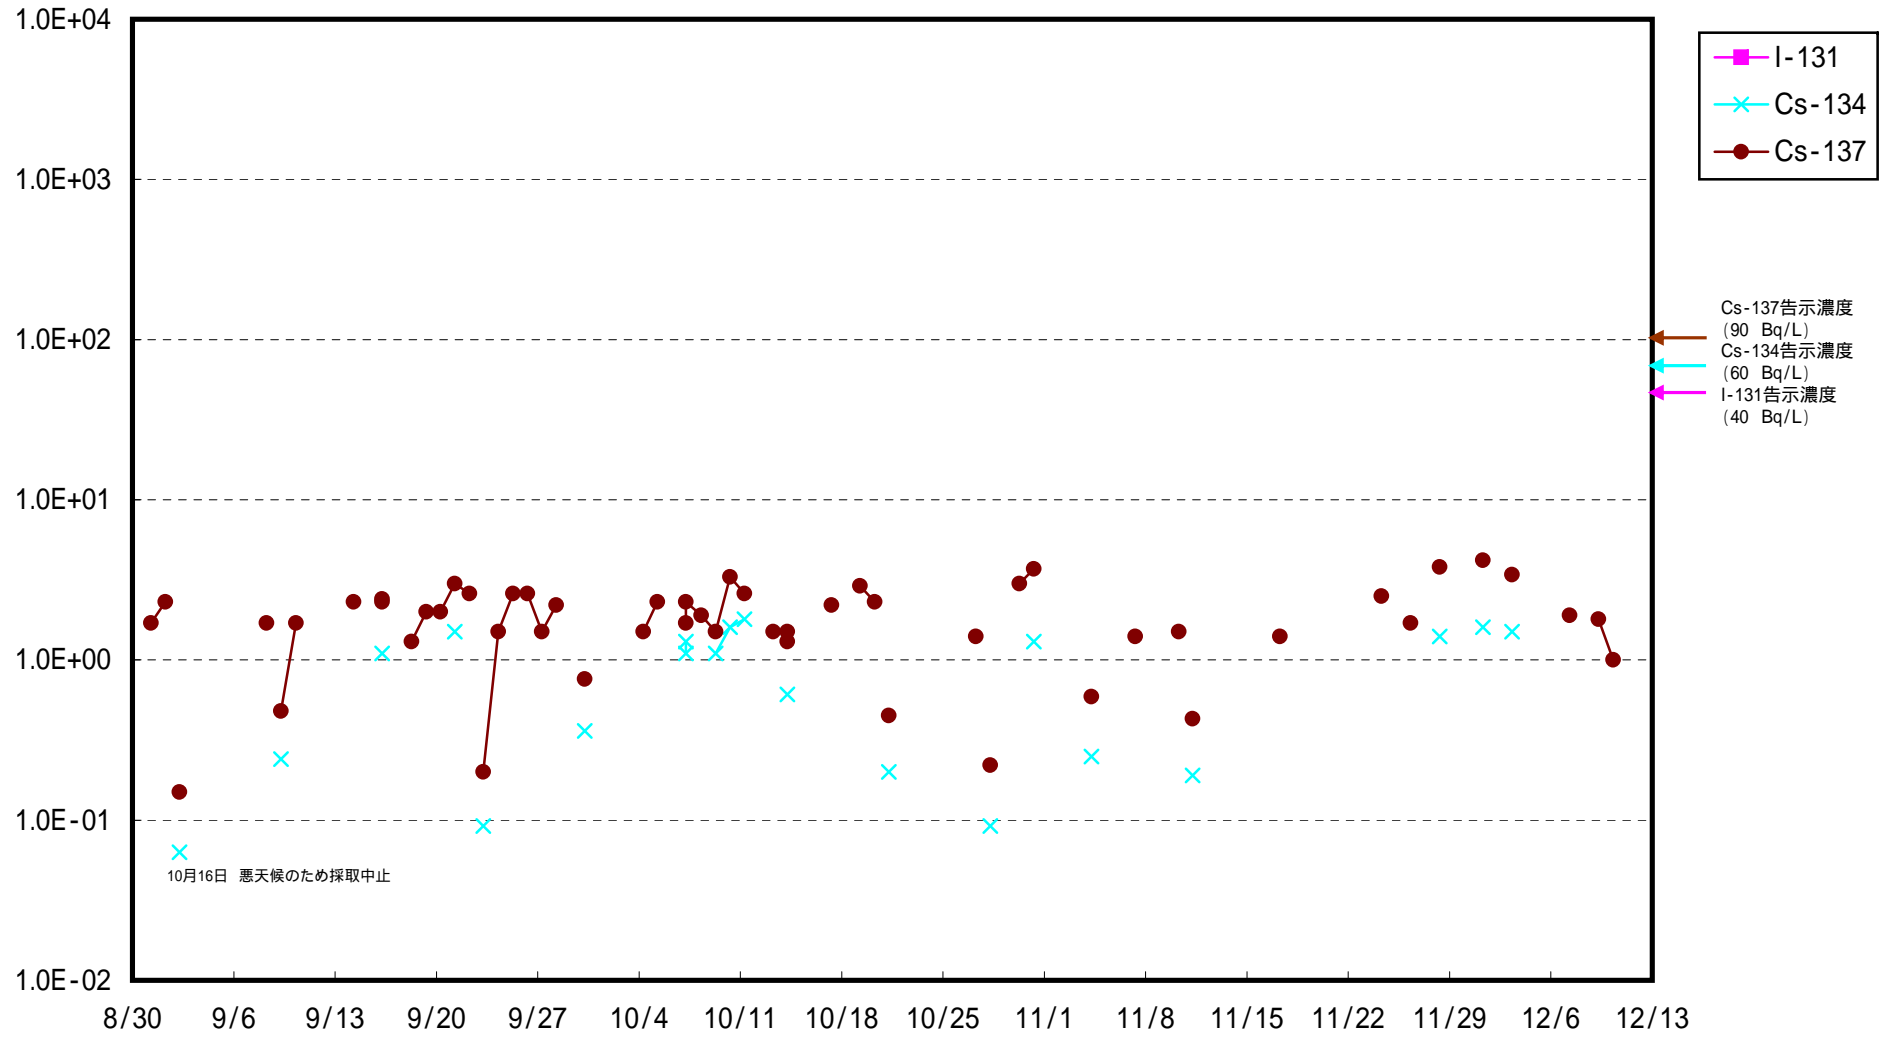

福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

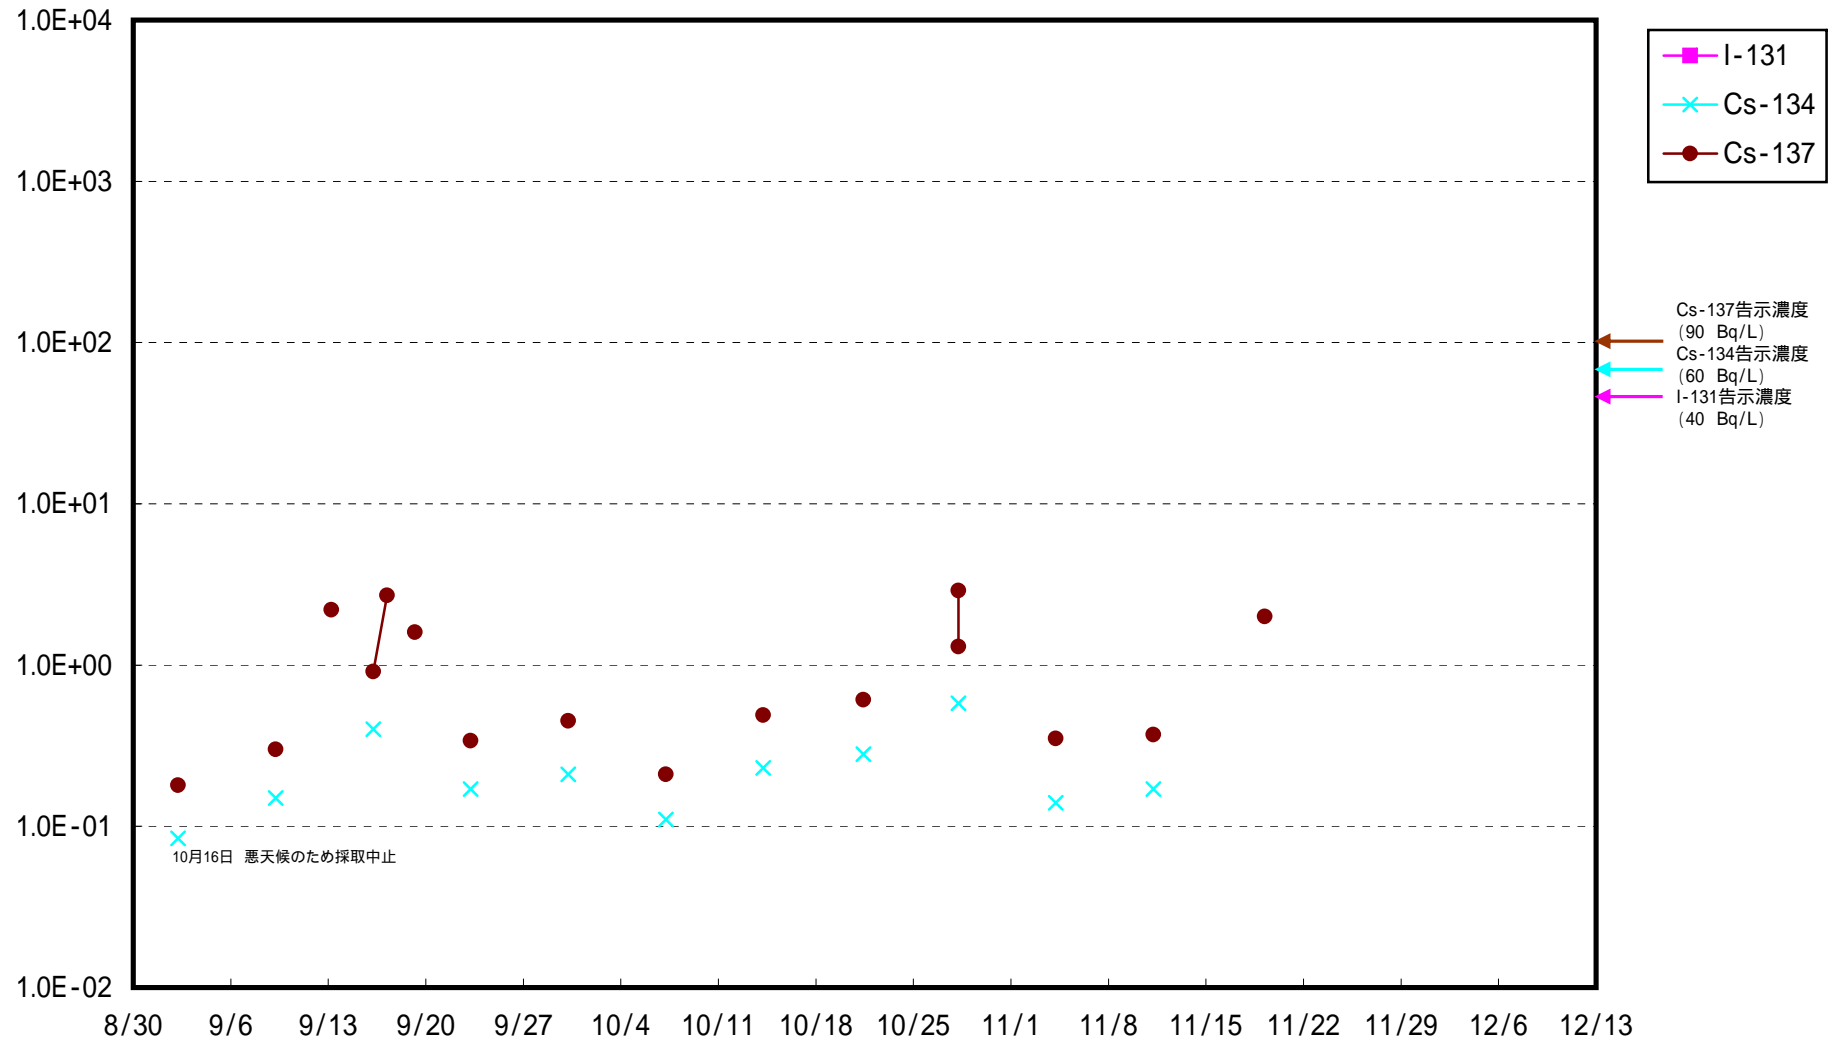

福島第二 北放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

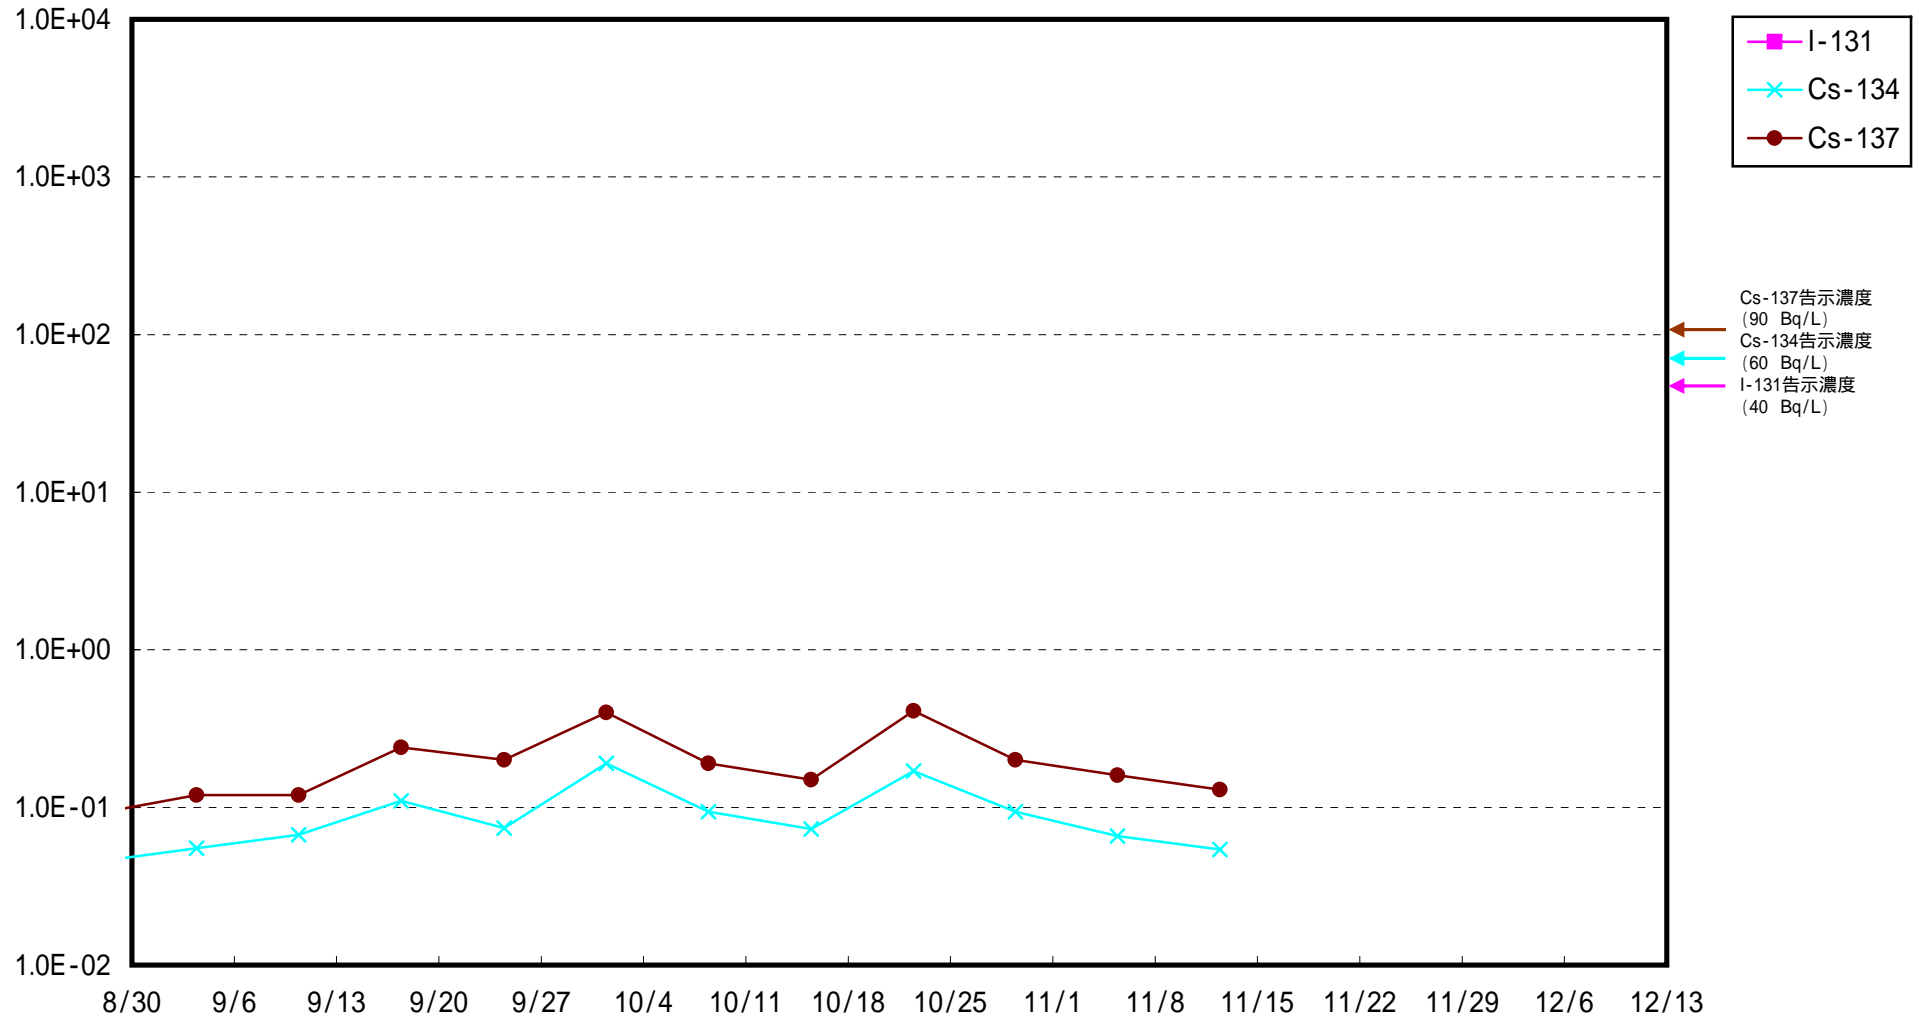

福島第二 岩沢海岸付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

