


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

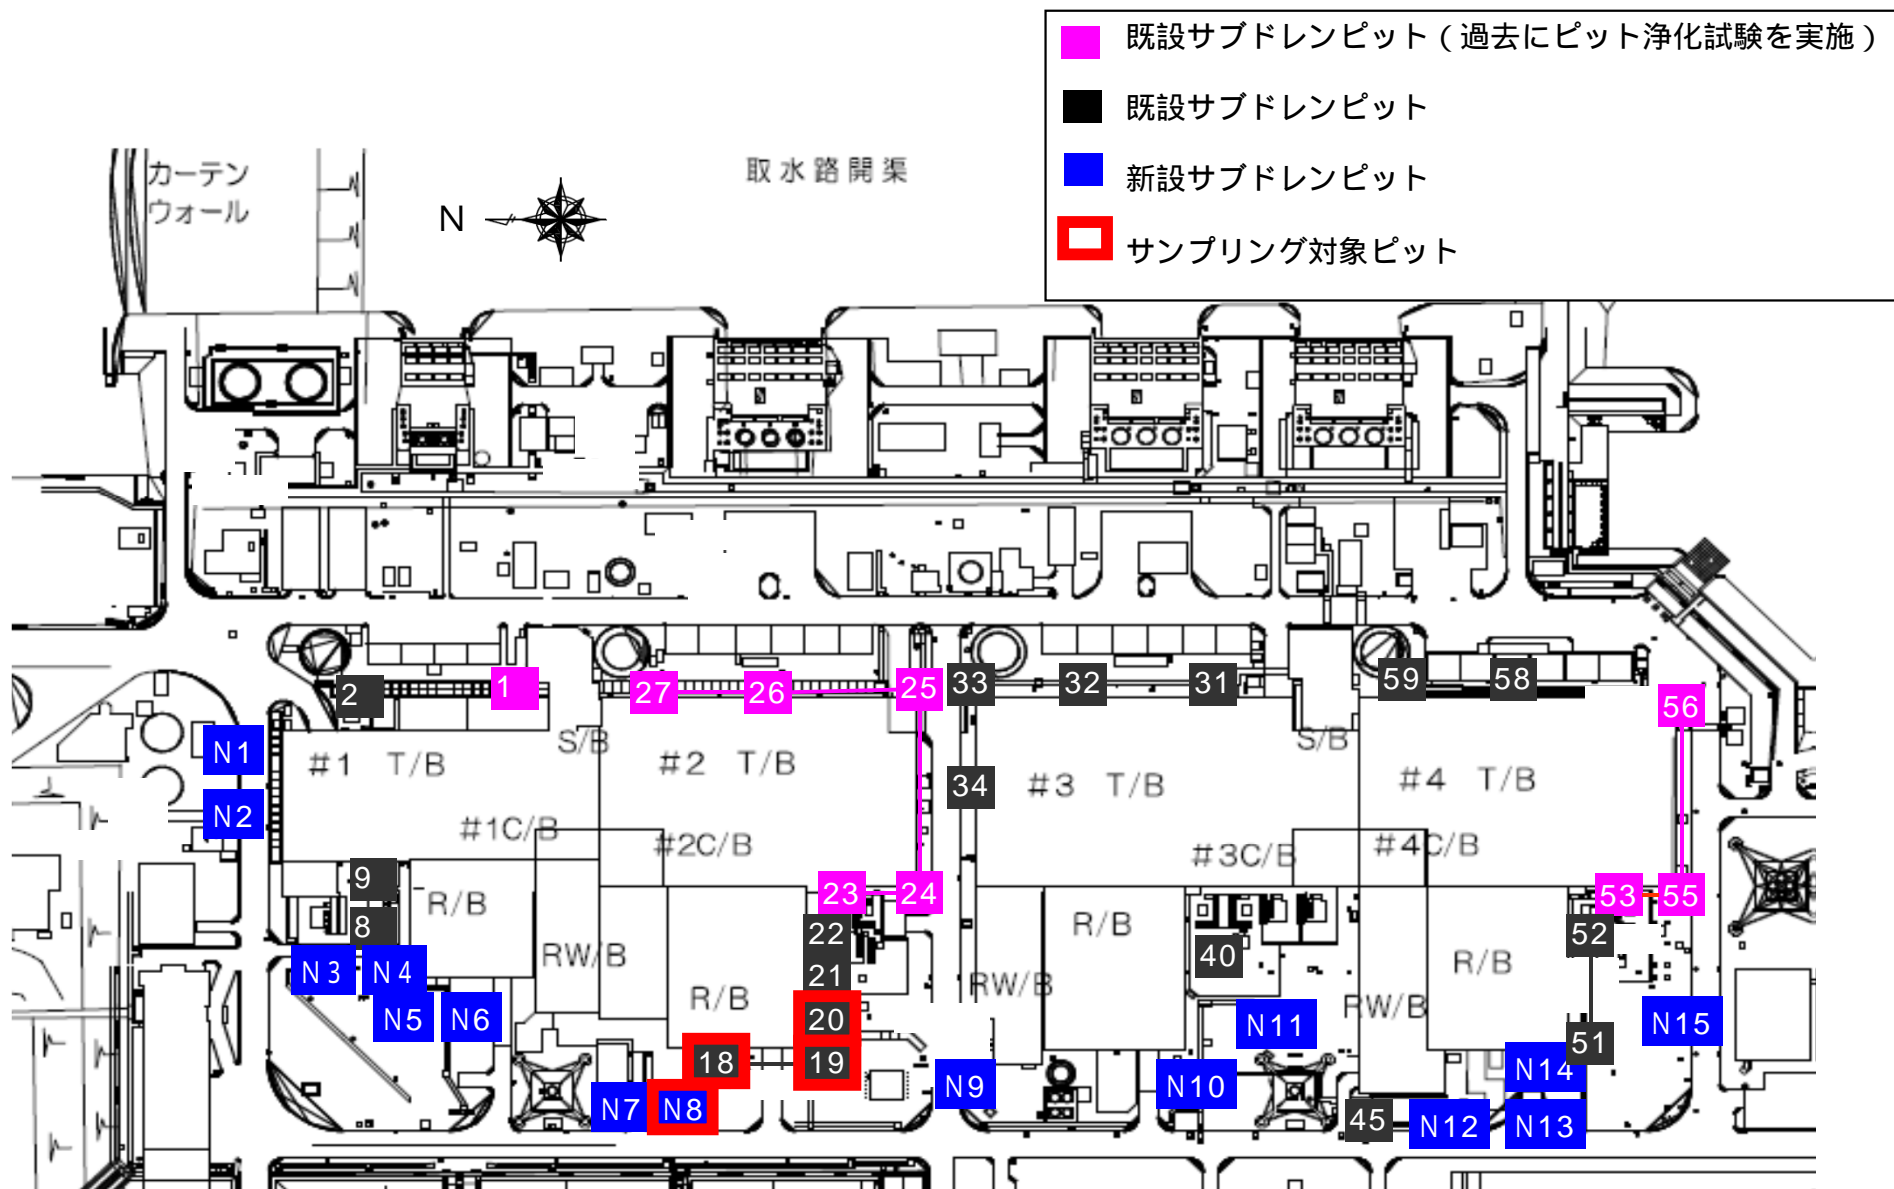

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

		採取地点			
		N8	No.18	No.19	No.20
採取日		10月25日	10月25日	10月25日	10月25日
採取時刻		10:40	10:40	10:40	10:30
Cs-134(約2年)		ND(17)	1,100	110	ND(15)
Cs-137(約30年)		32	3,900	320	37
その他					
全		48	5,000	490	80
H-3(約12年)		ND(110)	1,400	460	1,300

* 太枠内が今回公表データ。他は10月26日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

		採取地点			
		N8	No.18	No.19	No.20
採取日		10月26日	10月26日	10月26日	10月26日
採取時刻		9:50	10:00	10:20	10:10
Cs-134(約2年)		ND(18)	1,000	110	44
Cs-137(約30年)		31	3,700	360	94
その他					
全		70	4,400	490	140
H-3(約12年)		分析中	分析中	分析中	分析中

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。