


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

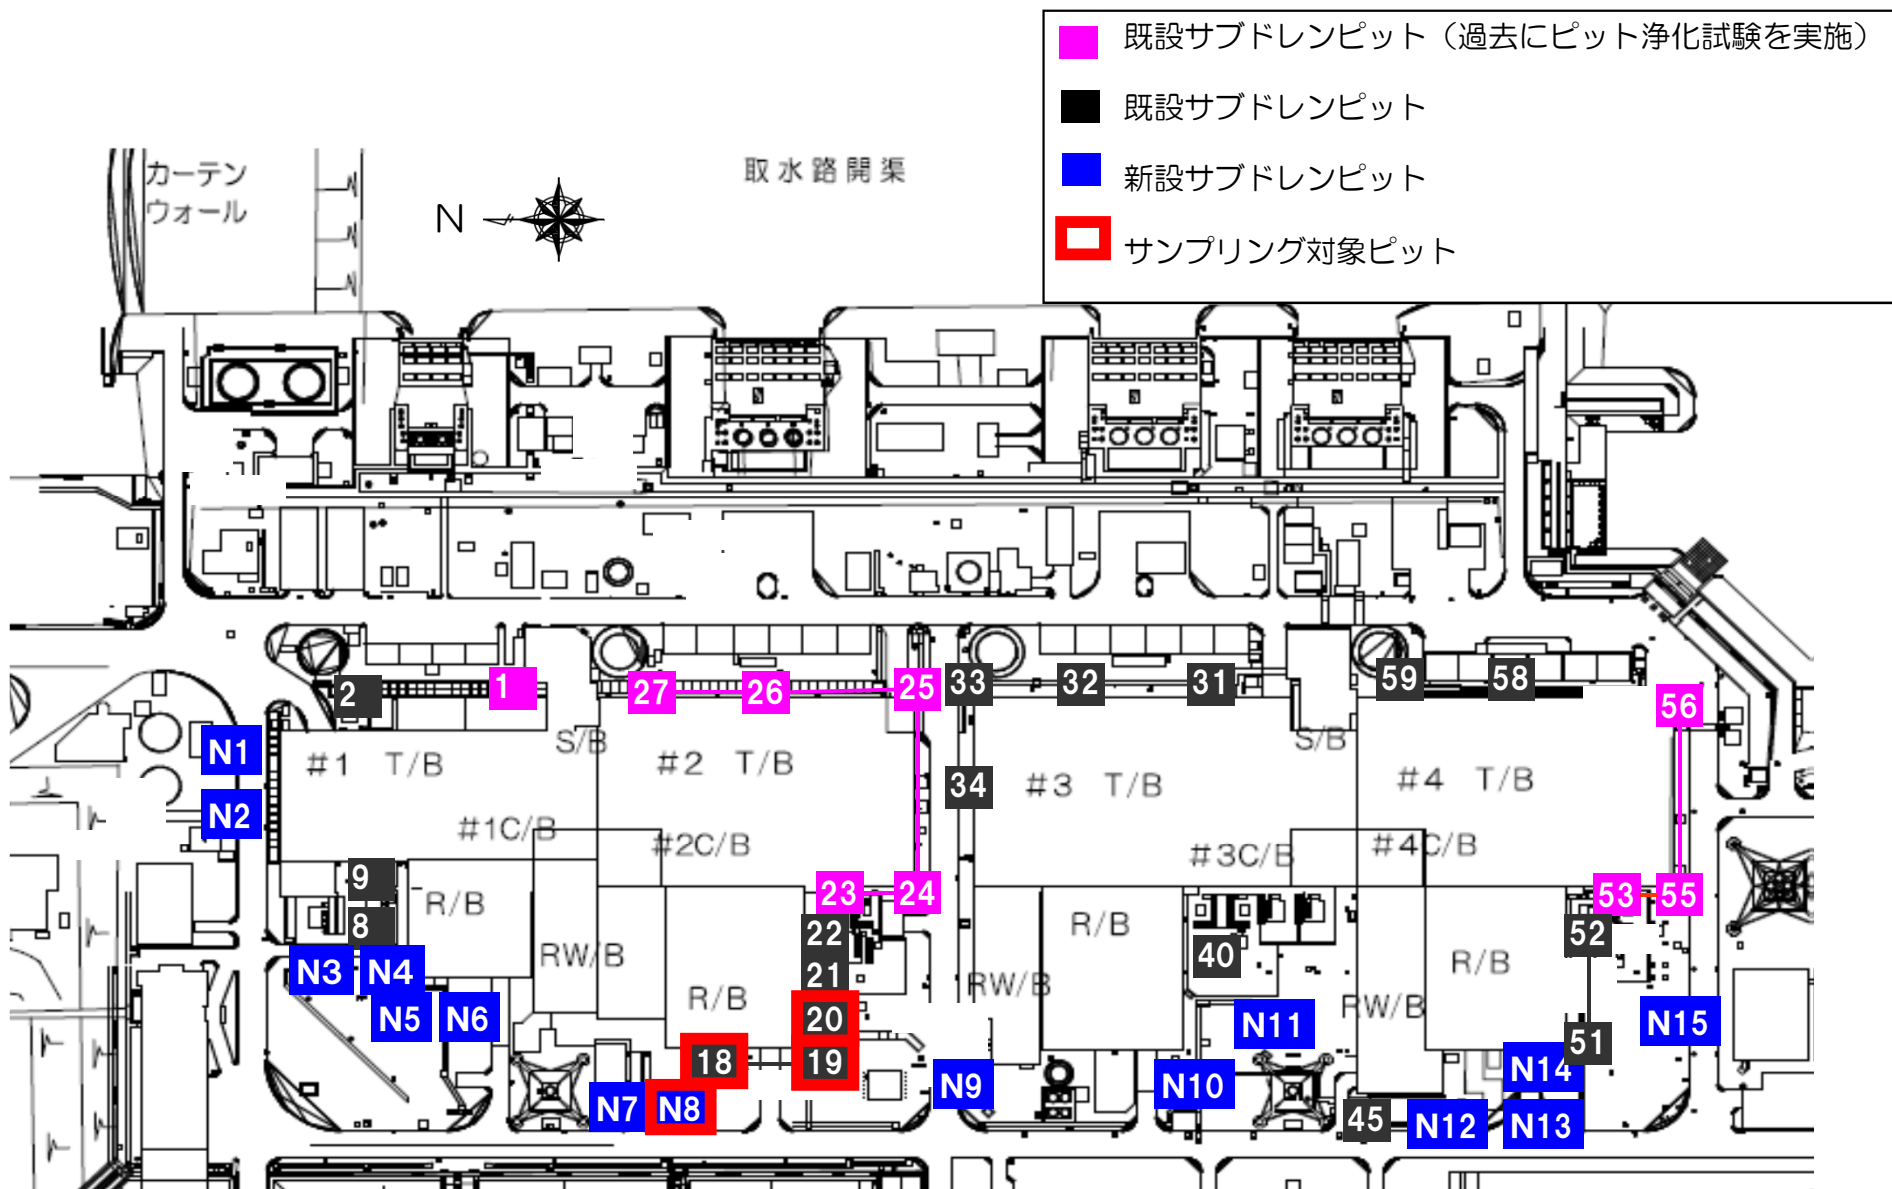

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(1/2)

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日
採取時刻	9:50	10:00	10:20	10:10
Cs-134(約2年)	ND(18)	1,000	110	44
Cs-137(約30年)	31	3,700	360	94
その他 γ				
全β	70	4,400	490	140
H-3(約12年)	ND(110)	1,500	460	1,300

* 太枠内が今回公表データ。他は10月26日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日
採取時刻	10:30	10:40	10:50	10:40
Cs-134(約2年)	ND(8.4)	940	100	22
Cs-137(約30年)	27	3,300	330	43
その他 γ				
全β	53	6,900	480	110
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。