


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

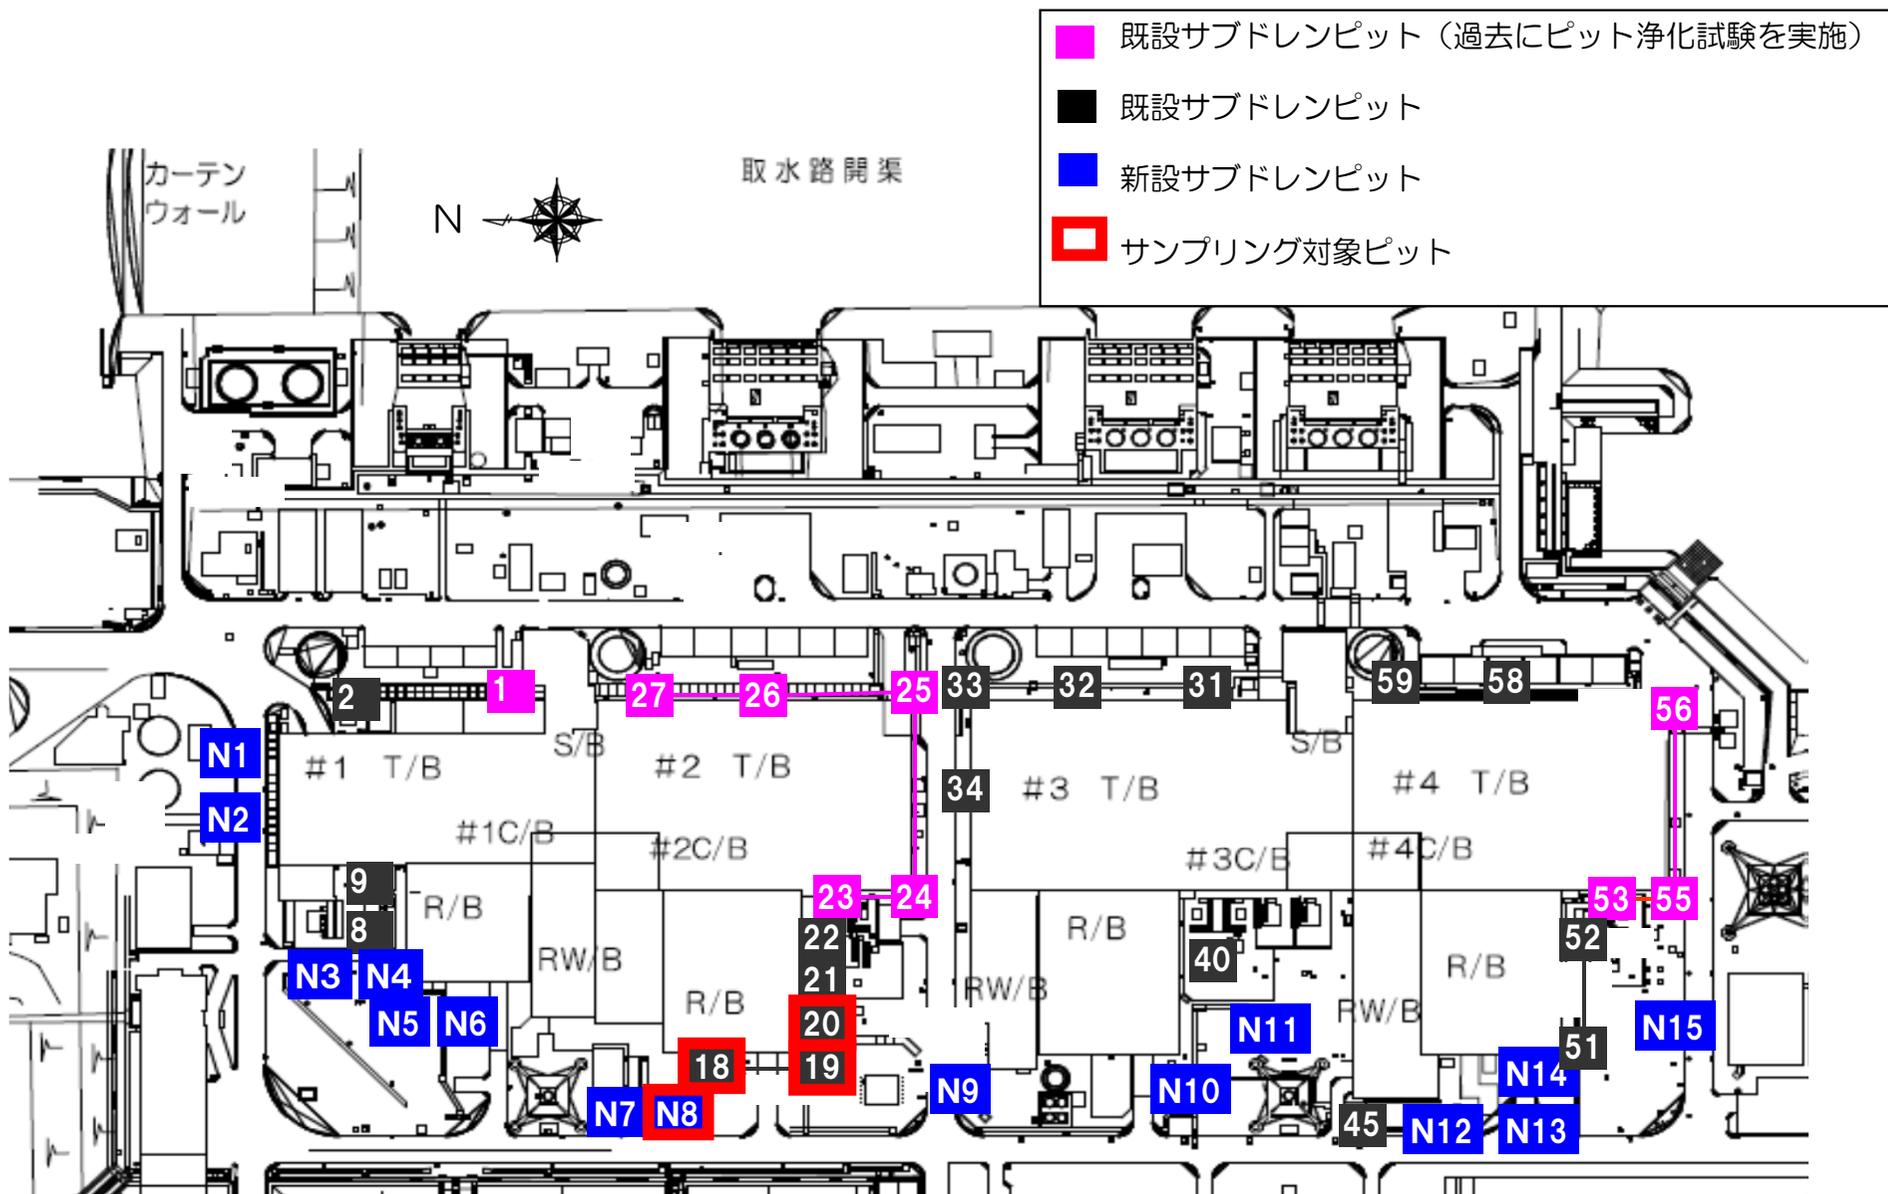

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	11月20日	11月20日	11月20日	11月20日
採取時刻	10:00	10:20	11:00	9:40
Cs-134(約2年)	7.4	3,900	2,100	ND(16)
Cs-137(約30年)	15	14,000	7,500	35
その他 γ				
全β	19	18,000	8,500	67
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。