


## 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

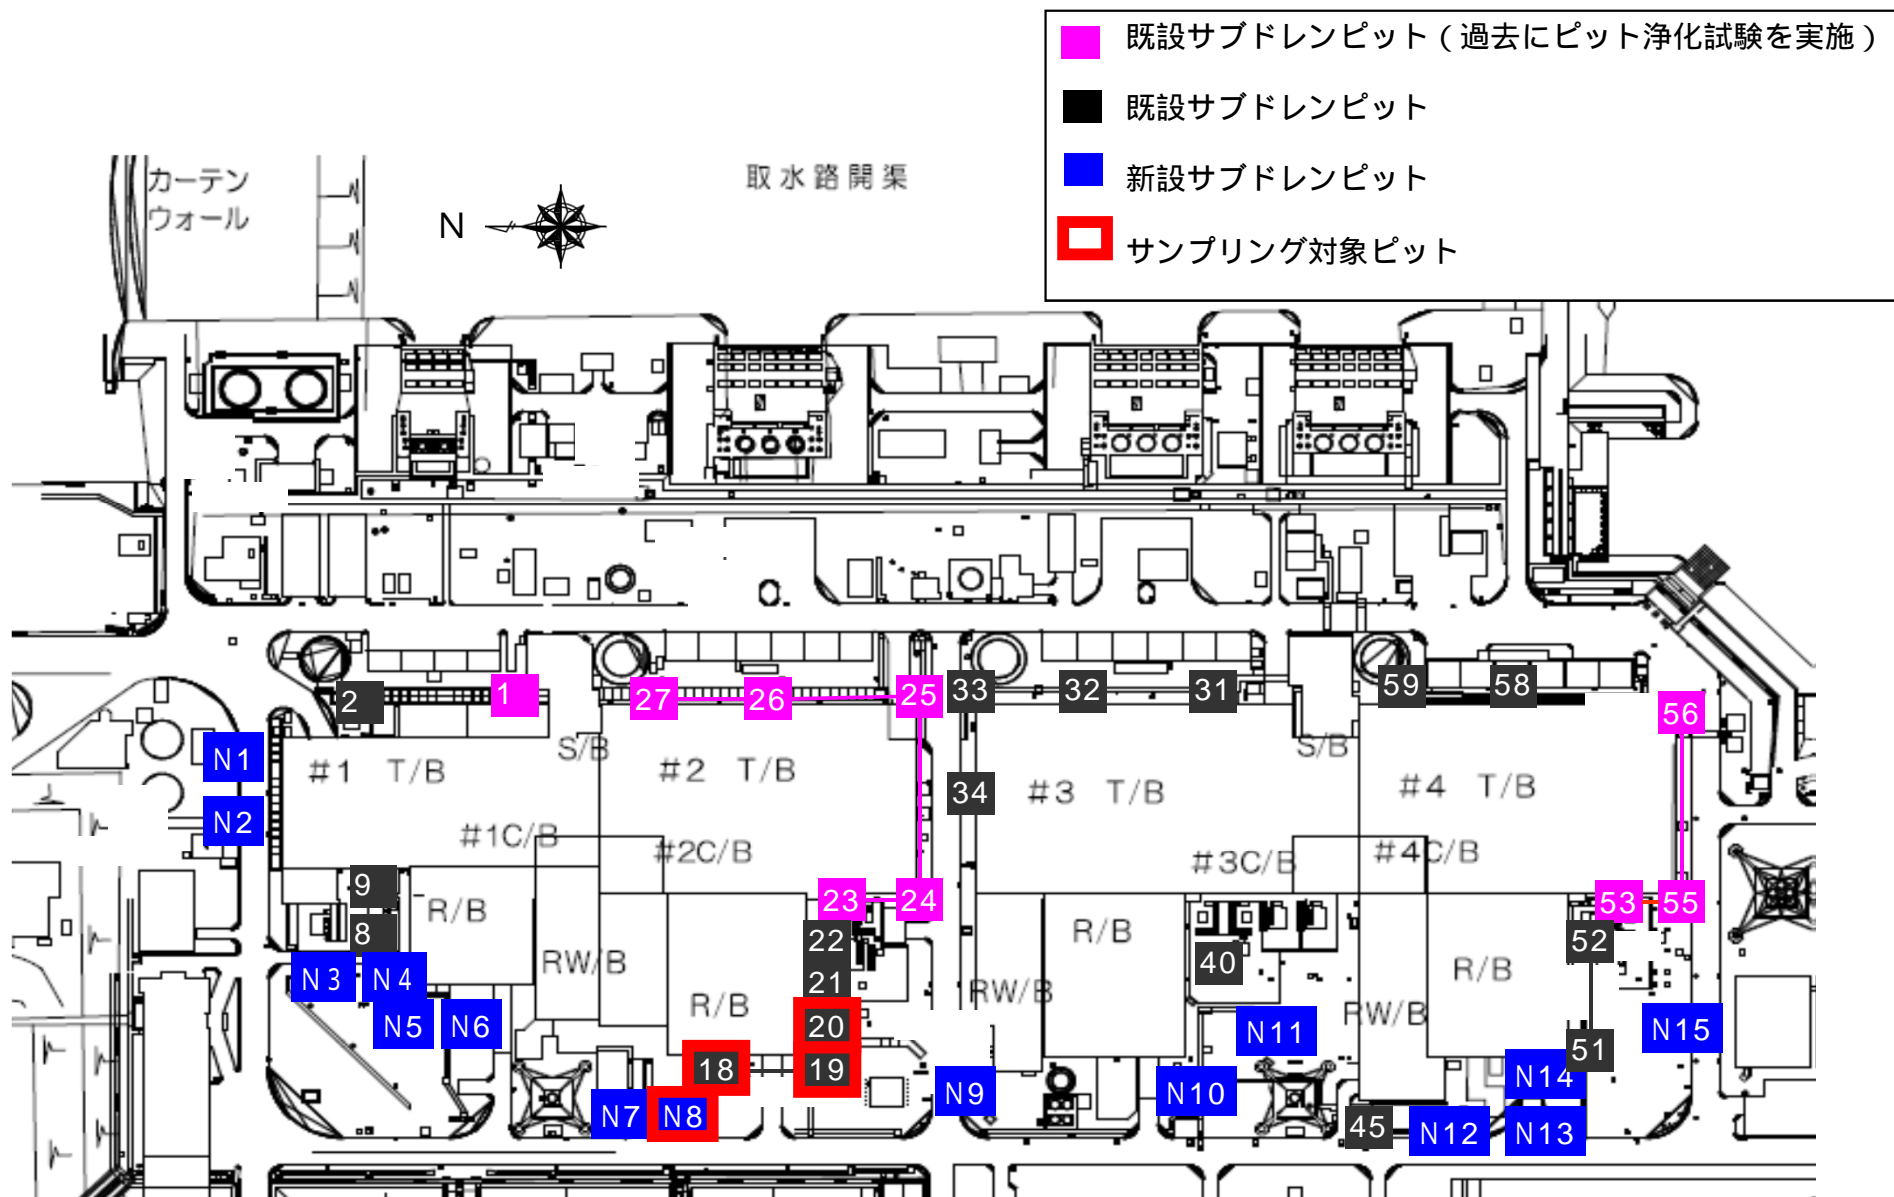

# 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

		採取地点			
		N8	No.18	No.19	No.20
採取日		12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
採取時刻		15:30	15:40	16:10	16:00
Cs-134(約2年)		ND(11)	1,600	930	ND(19)
Cs-137(約30年)		17	5,400	3,400	110
その他	Sb-125(約3年)	ND	ND	ND	47
全		35	6,700	3,700	59
H-3(約12年)		ND(110)	980	1,500	1,000

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き( )内に検出限界値を示す。