


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

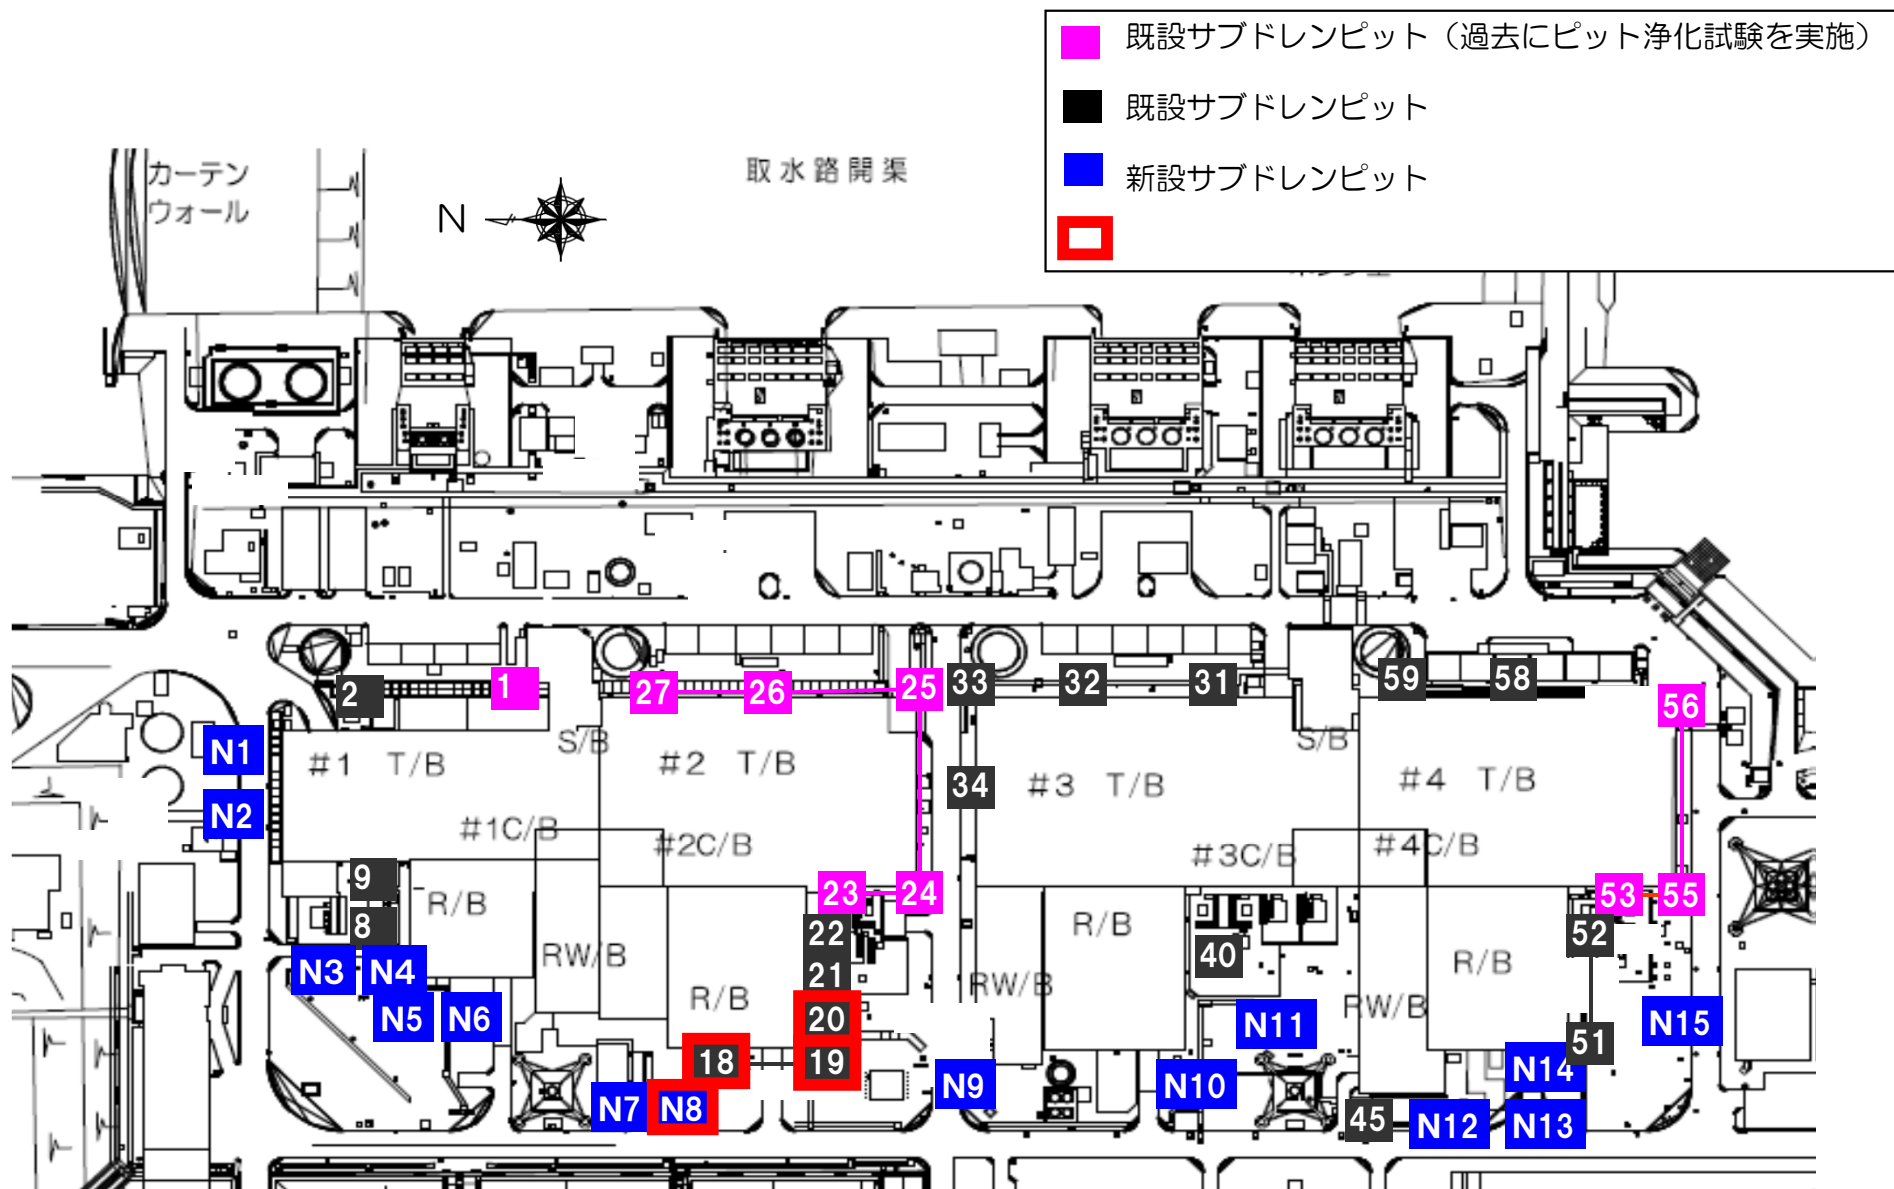

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日
採取時刻	9:00	9:10	8:50	8:40
Cs-134(約2年)	ND(10)	3,300	1,300	ND(19)
Cs-137(約30年)	ND(16)	12,000	4,600	48
その他 γ				
全β	23	15,000	5,700	170
H-3(約12年)	ND(120)	1,200	1,500	1,100

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。