福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について　(H4エリア周辺)

＜参　考　資　料＞
平成26年6月22日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水													
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	ウェルポイント	F-1
採取日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日				6月20日					6月20日
採取時刻	9:24	9:14	9:05	8:57	8:52				9:28					9:18
全β	36,000	ND(15)	19	21	ND(15)				1,600					21
H-3 (約12年)	14,000	200	2,200	760	520				ND(110)					280

＊NDは検出限界値未満を表し、(　)内に検出限界値を示す。

＜参考＞前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7
全β	710,000 〔11/10〕	650 〔9/4〕	570 〔9/18〕	1,300 〔9/15〕	100 〔9/24〕	46 〔9/20〕	50 <5/21>
H-3 (約12年)	790,000 〔10/17〕	530 〔10/5〕 <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 〔11/10,11/13〕	350 〔12/18〕 <1/1>	1,100 <2/19>

	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	ウェルポイント	F-1
全β	26 <6/11>	8,300 <2/28>	160 <4/8>	110 <2/5>	37 <1/23>	16,000 〔11/28〕	28 <4/25>
H-3 (約12年)	2,300 〔11/13〕	51,000 〔11/25〕	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	190,000 〔11/30〕	770 <2/25>
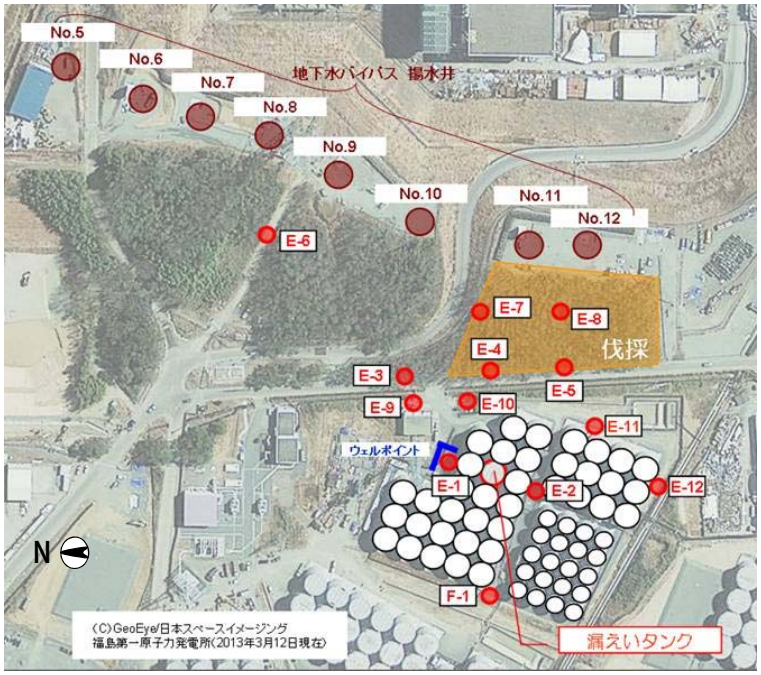
＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔　〕は平成25年、〈　〉は平成26年。