福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について　(H4エリア周辺)

＜参　考　資　料＞
平成26年7月11日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水													
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	ウェルポイント	F-1
採取日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日					
採取時刻	9:29	9:22	9:08	9:04	9:00	9:37	8:44	8:39	9:32					
全β	11,000	22	21	31	28	39	33	24	370					
H-3 (約12年)	15,000	270	3,300	590	500	ND(110)	ND(110)	550	260					

＊NDは検出限界値未満を表し、(　)内に検出限界値を示す。

＜参考＞前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7
全β	710,000 〔11/10〕	650 〔9/4〕	570 〔9/18〕	1,300 〔9/15〕	100 〔9/24〕	46 〔9/20〕	50 <5/21>
H-3 (約12年)	790,000 〔10/17〕	530 〔10/5〕 <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 〔11/10,11/13〕	350 〔12/18〕 <1/1>	1,100 <2/19>

	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	ウェルポイント	F-1
全β	26 <6/11>	8,300 <2/28>	160 <4/8>	110 <2/5>	37 <1/23>	16,000 〔11/28〕	28 <4/25>
H-3 (約12年)	2,300 〔11/13〕	51,000 〔11/25〕	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	190,000 〔11/30〕	770 <2/25>
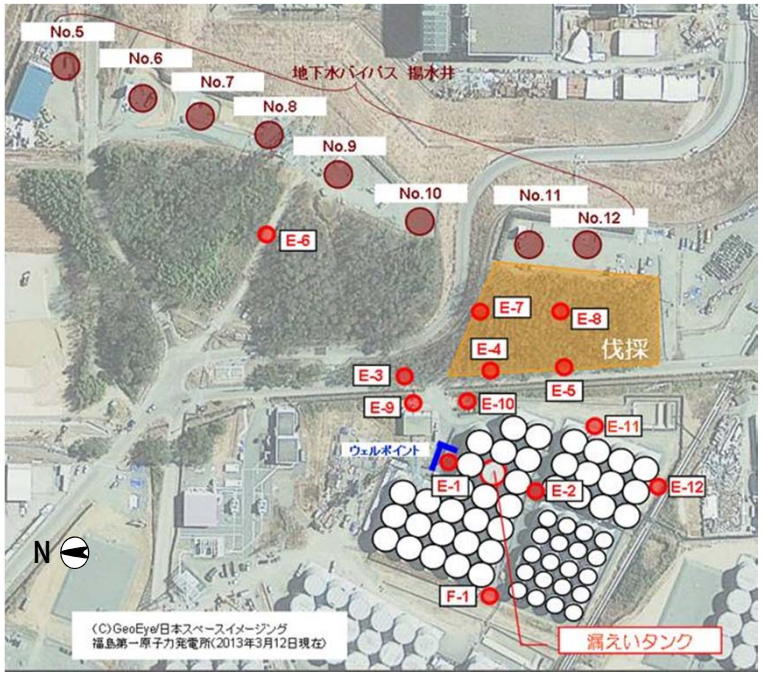
＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔　〕は平成25年、〈　〉は平成26年。