

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 < 1/2 >

(データ集約 : 10/11)

採取場所	福島第一 物揚場前海水 [*]				福島第一 1~4号機 取水口内北側海水 (東波除堤北側)		福島第一 1号機取水口 (遮水壁前)		福島第一 2号機取水口 (遮水壁前)		福島第一 4号機スクリーン海水		炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料採取日時刻	平成26年10月10日 6時57分		平成26年10月10日 12時00分		平成26年10月10日 7時12分		平成26年10月10日 7時01分		平成26年10月10日 7時04分		平成26年10月10日 7時09分	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	6.0	0.10	6.6	0.11	6.4	0.11	37	0.62	60
Cs-137 (約30年)	5.1	0.06	2.6	0.03	21	0.23	22	0.24	20	0.22	120	1.3	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約4Bq/L、Cs-134が約3Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

* シルトフェンス開閉を行った日は、開閉実施後にもサンプリングを実施。

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 < 2/2 >

(データ集約 : 10/11)

採取場所	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)		福島第一 港湾口 *				福島第一 6号機 取水口前海水		福島第一 港湾中央				炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料採取日時刻	平成26年10月10日 7時07分	平成26年10月9日 13時30分	平成26年10月10日 11時10分	平成26年10月10日 6時52分	平成26年10月10日 7時14分	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)			
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-			40
Cs-134 (約2年)	7.3	0.12	ND	-	ND	-	ND	-	7.0	0.12			60
Cs-137 (約30年)	30	0.33	ND	-	2.0	0.02	ND	-	20	0.22			90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。


二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約3Bq/L、Cs-134が約3Bq/L、Cs-137が約2Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。


ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

* 一回/週の頻度でサンプリング実施 (シルトフェンスの開閉、及び港湾内被覆工事を行った日にもサンプリング実施)。


福島第一 物揚場前海水放射能濃度(Bq/L)

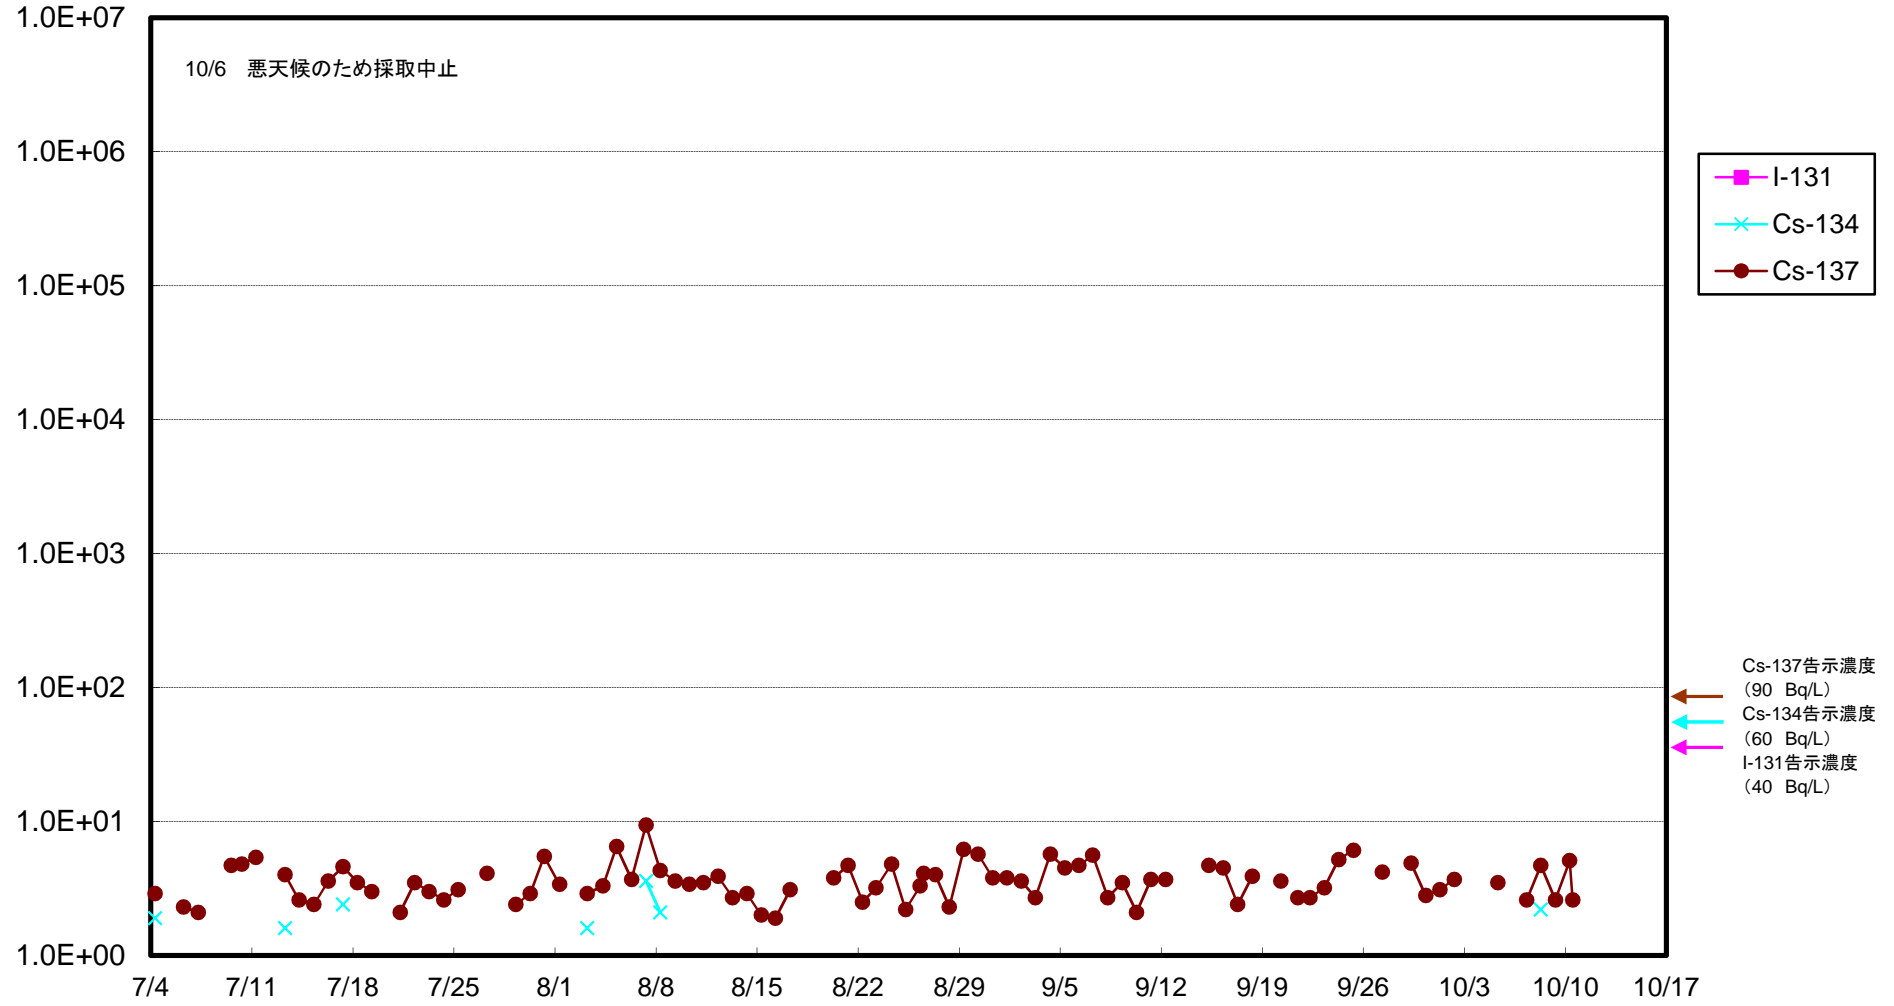


福島第一 1~4号機取水口内北側海水(東波除堤北側)放射能濃度(Bq/L)

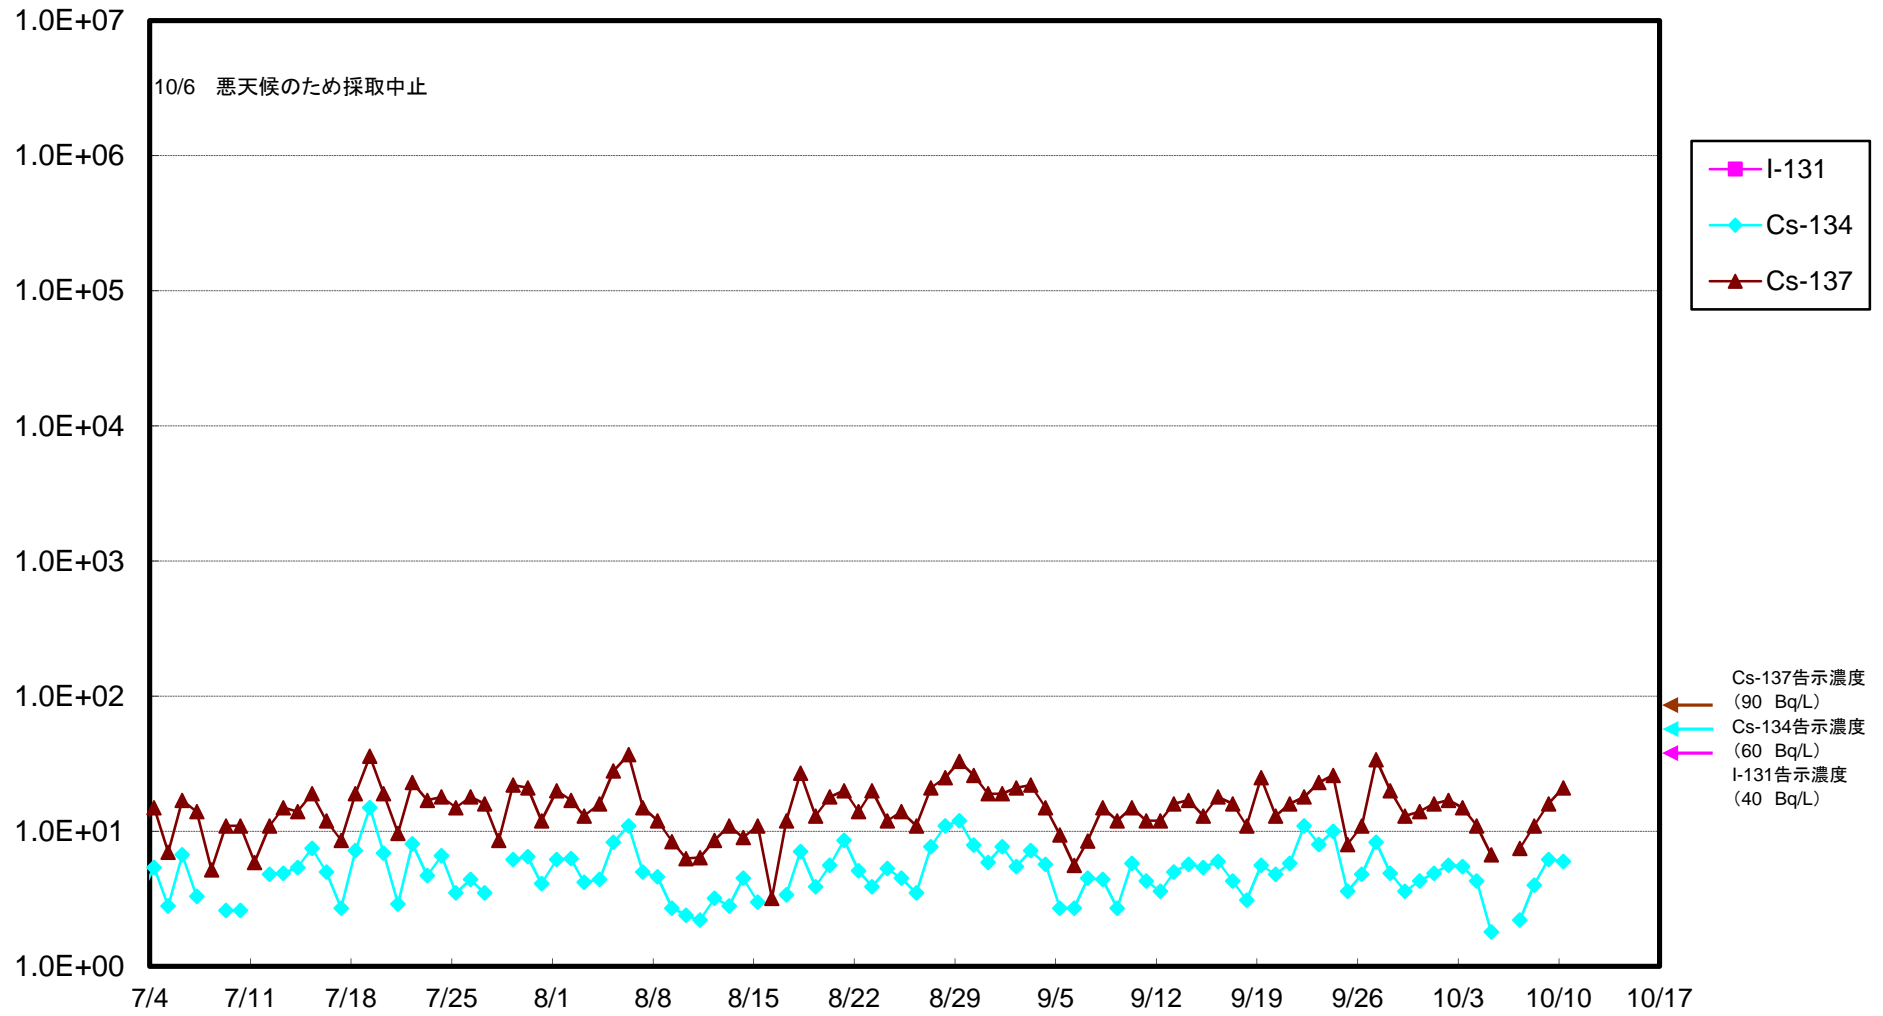


福島第一 1号機取水口(遮水壁前)海水放射能濃度(Bq/L)

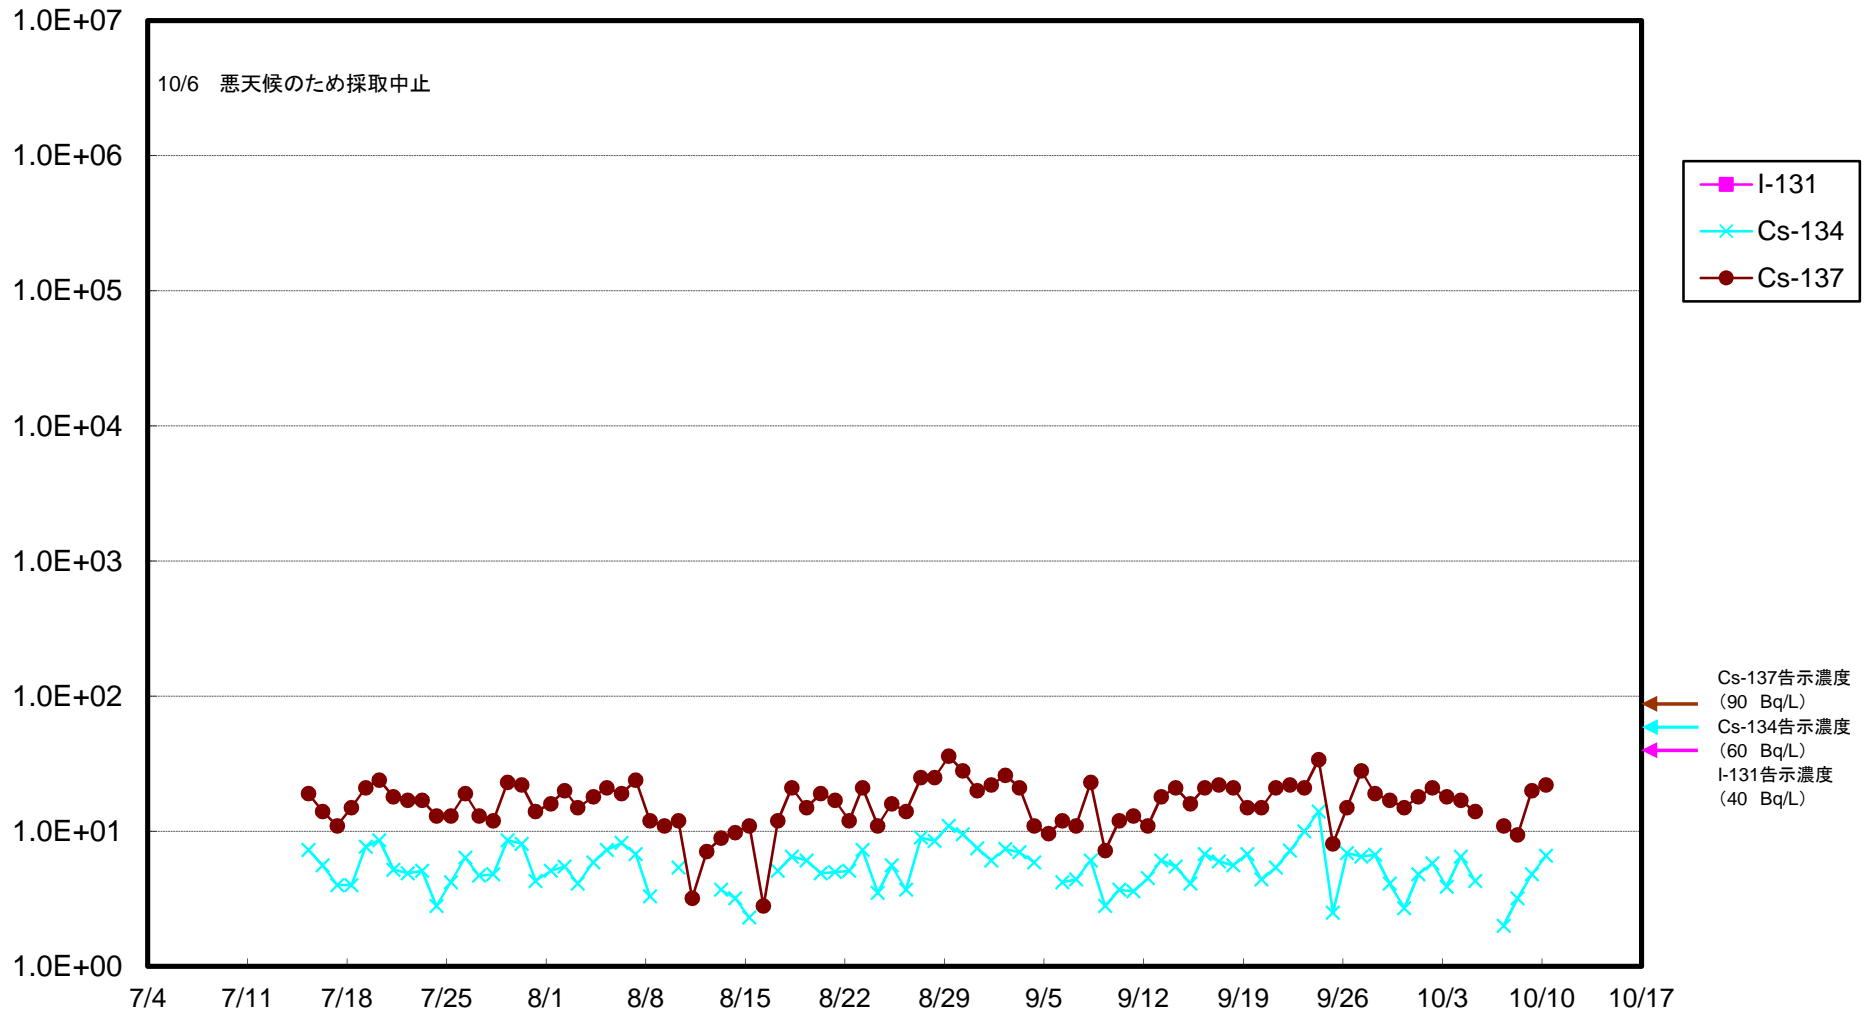


福島第一 2号機取水口(遮水壁前)海水放射能濃度(Bq/L)

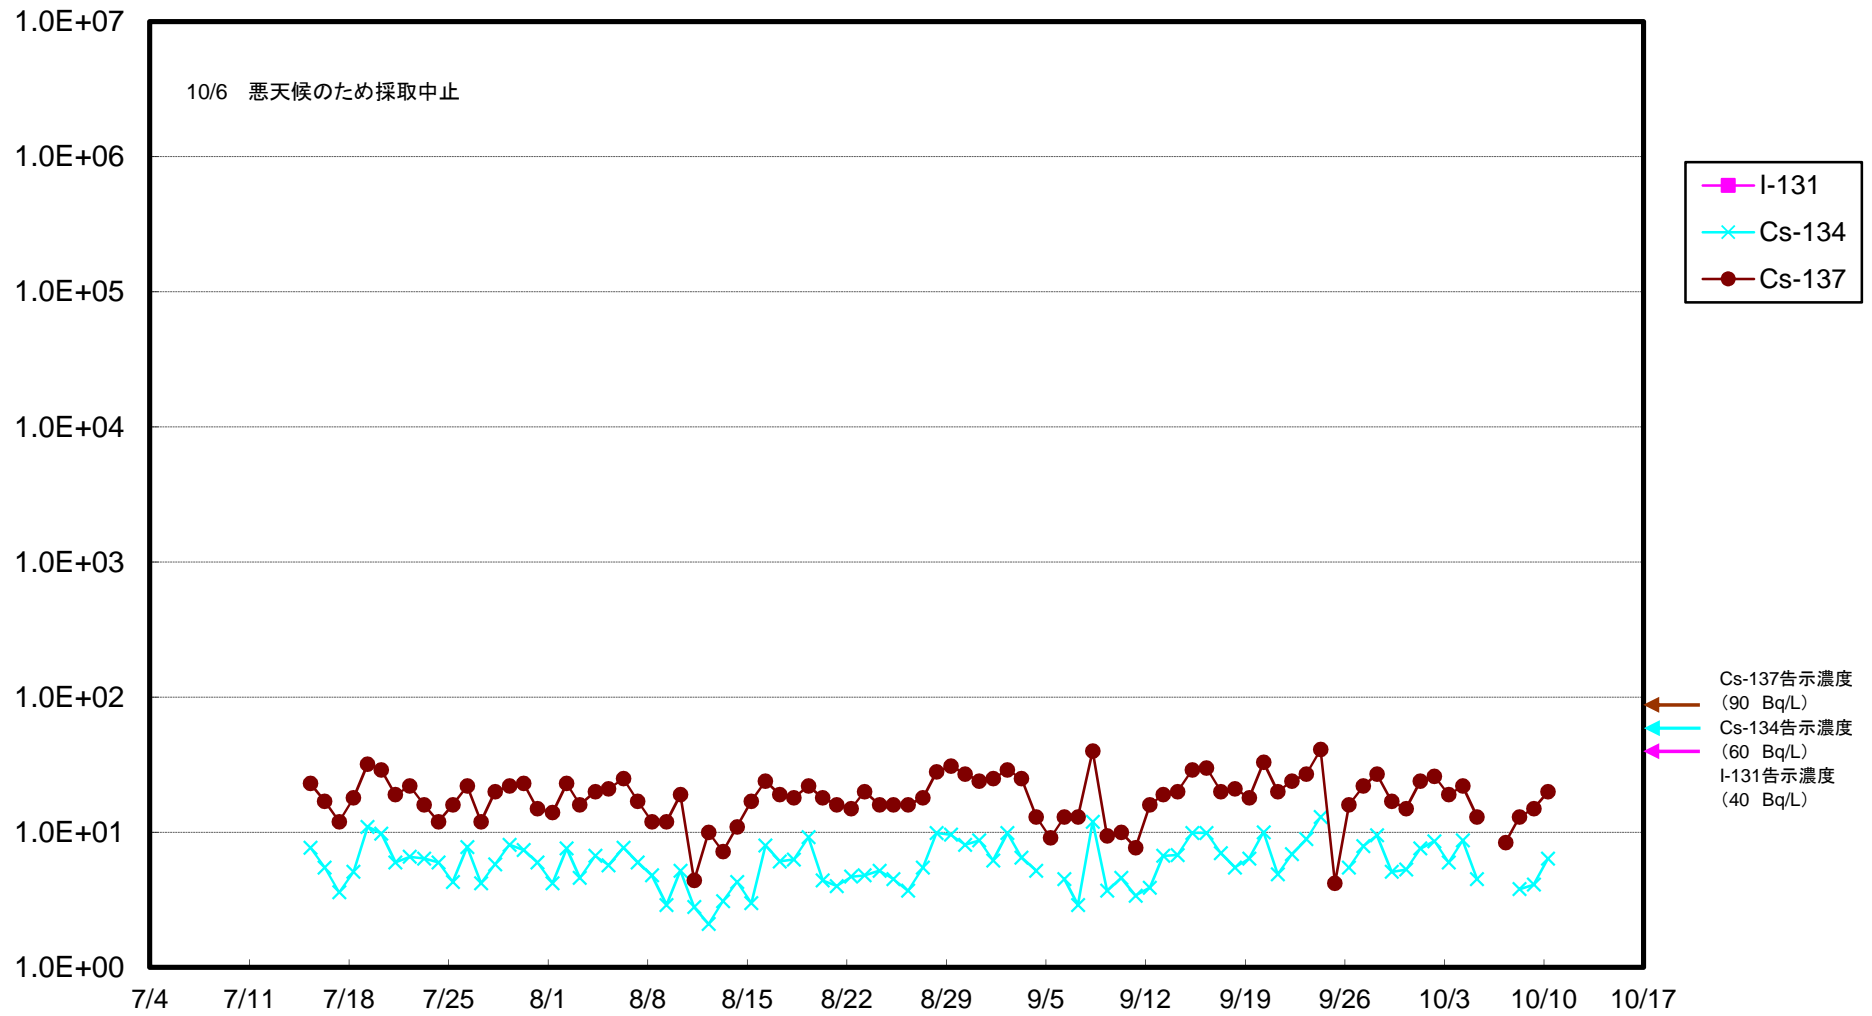


福島第一 4号機スクリーン海水放射能濃度(Bq/L)

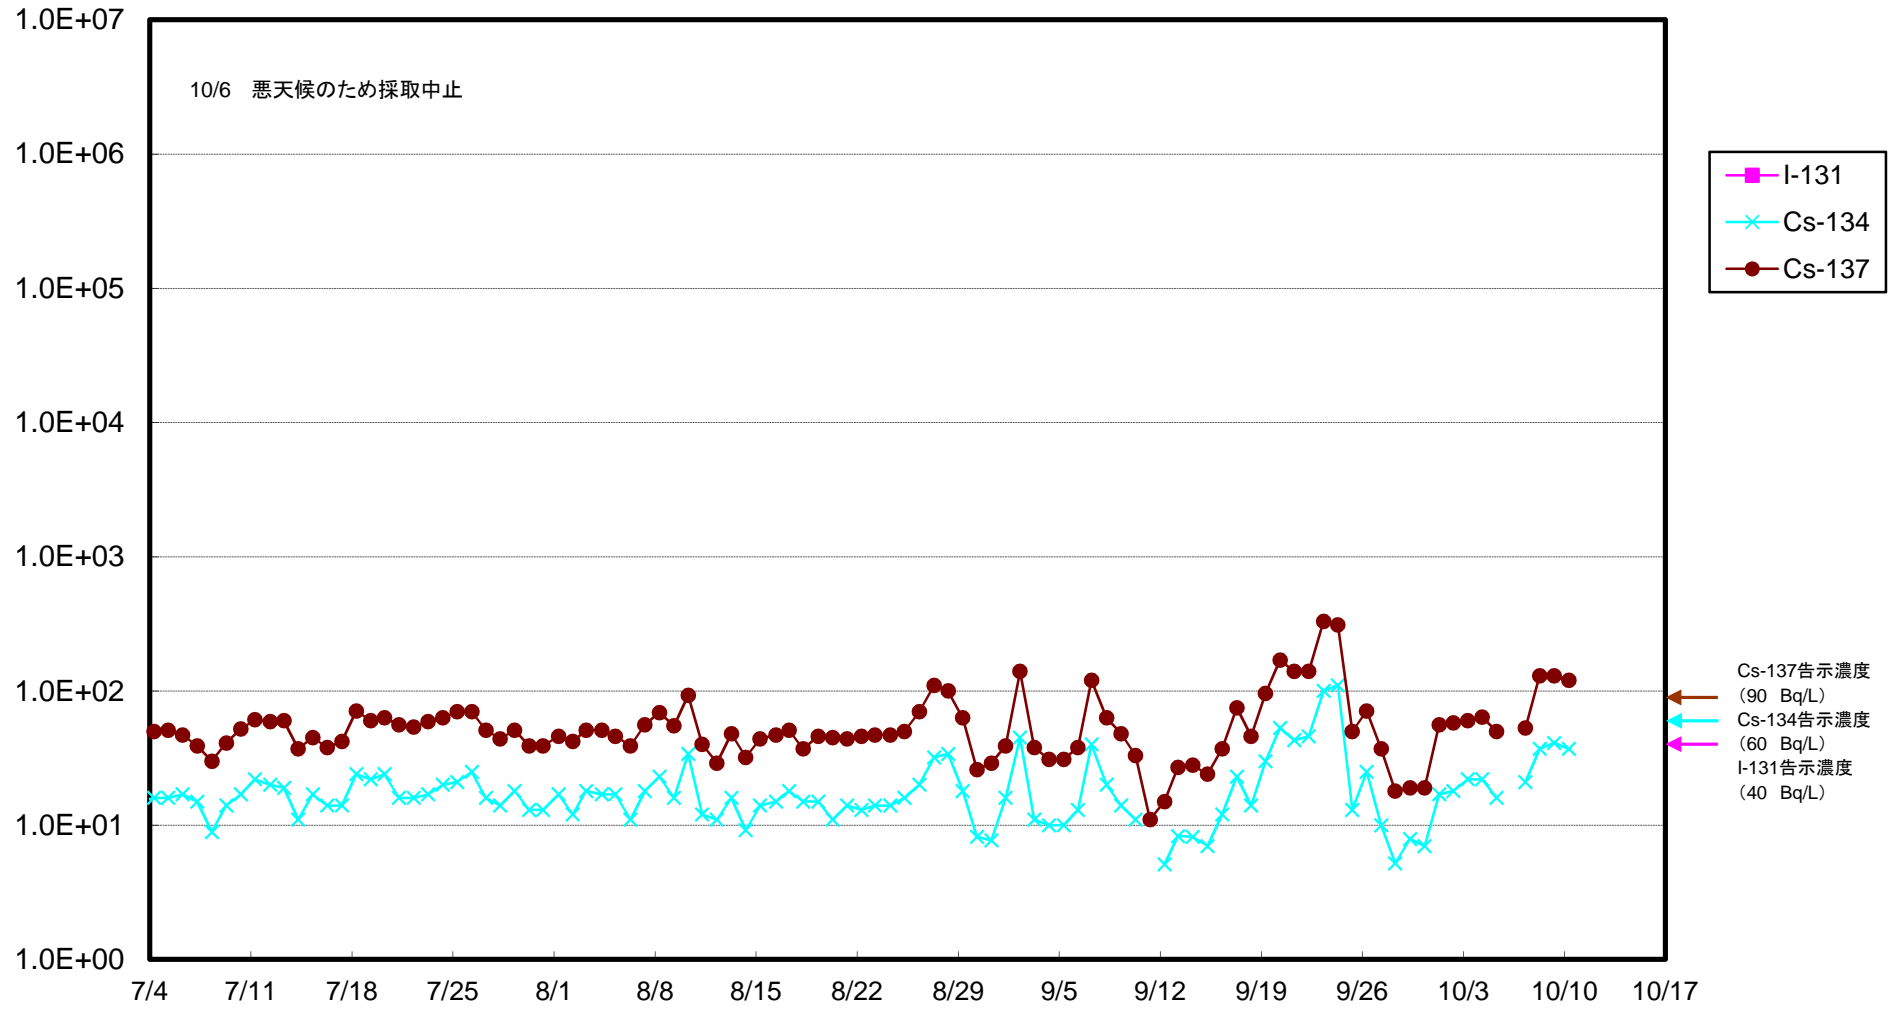


福島第一 1~4号機取水口内南側(遮水壁前)海水放射能濃度(Bq/L)

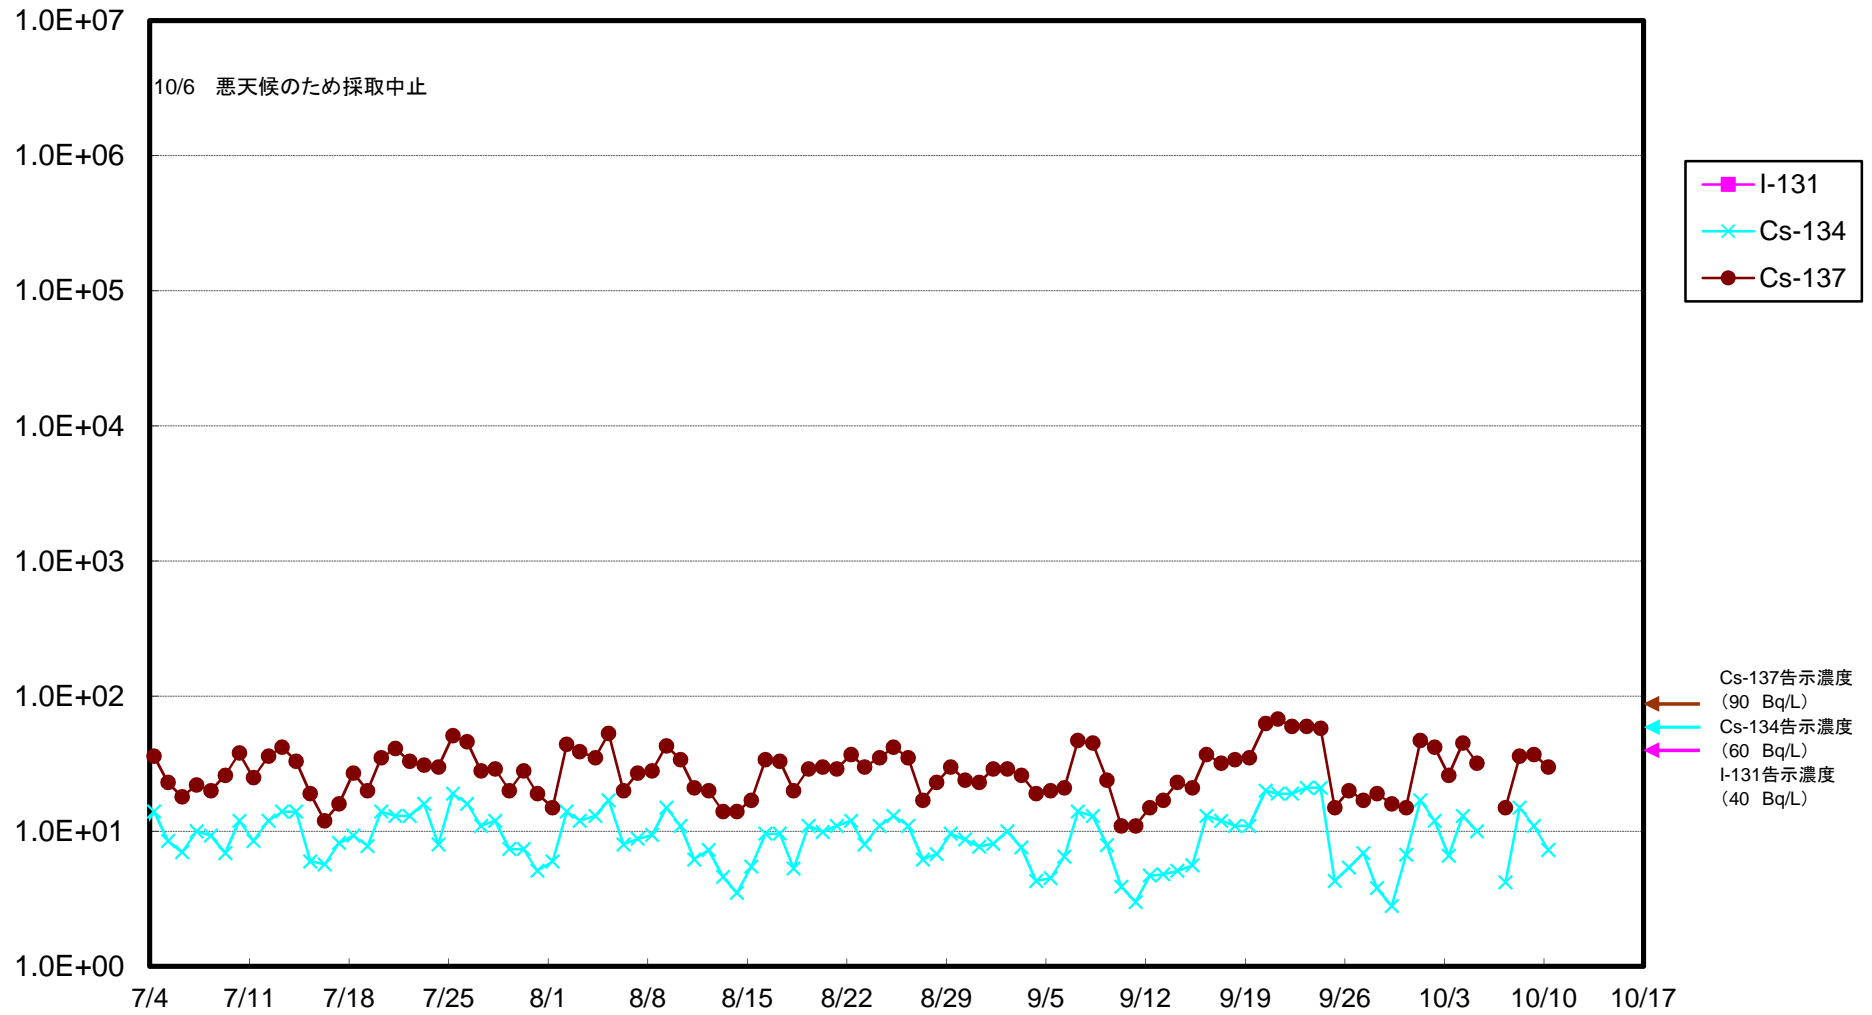

福島第一 港湾口海水放射能濃度(Bq/L)

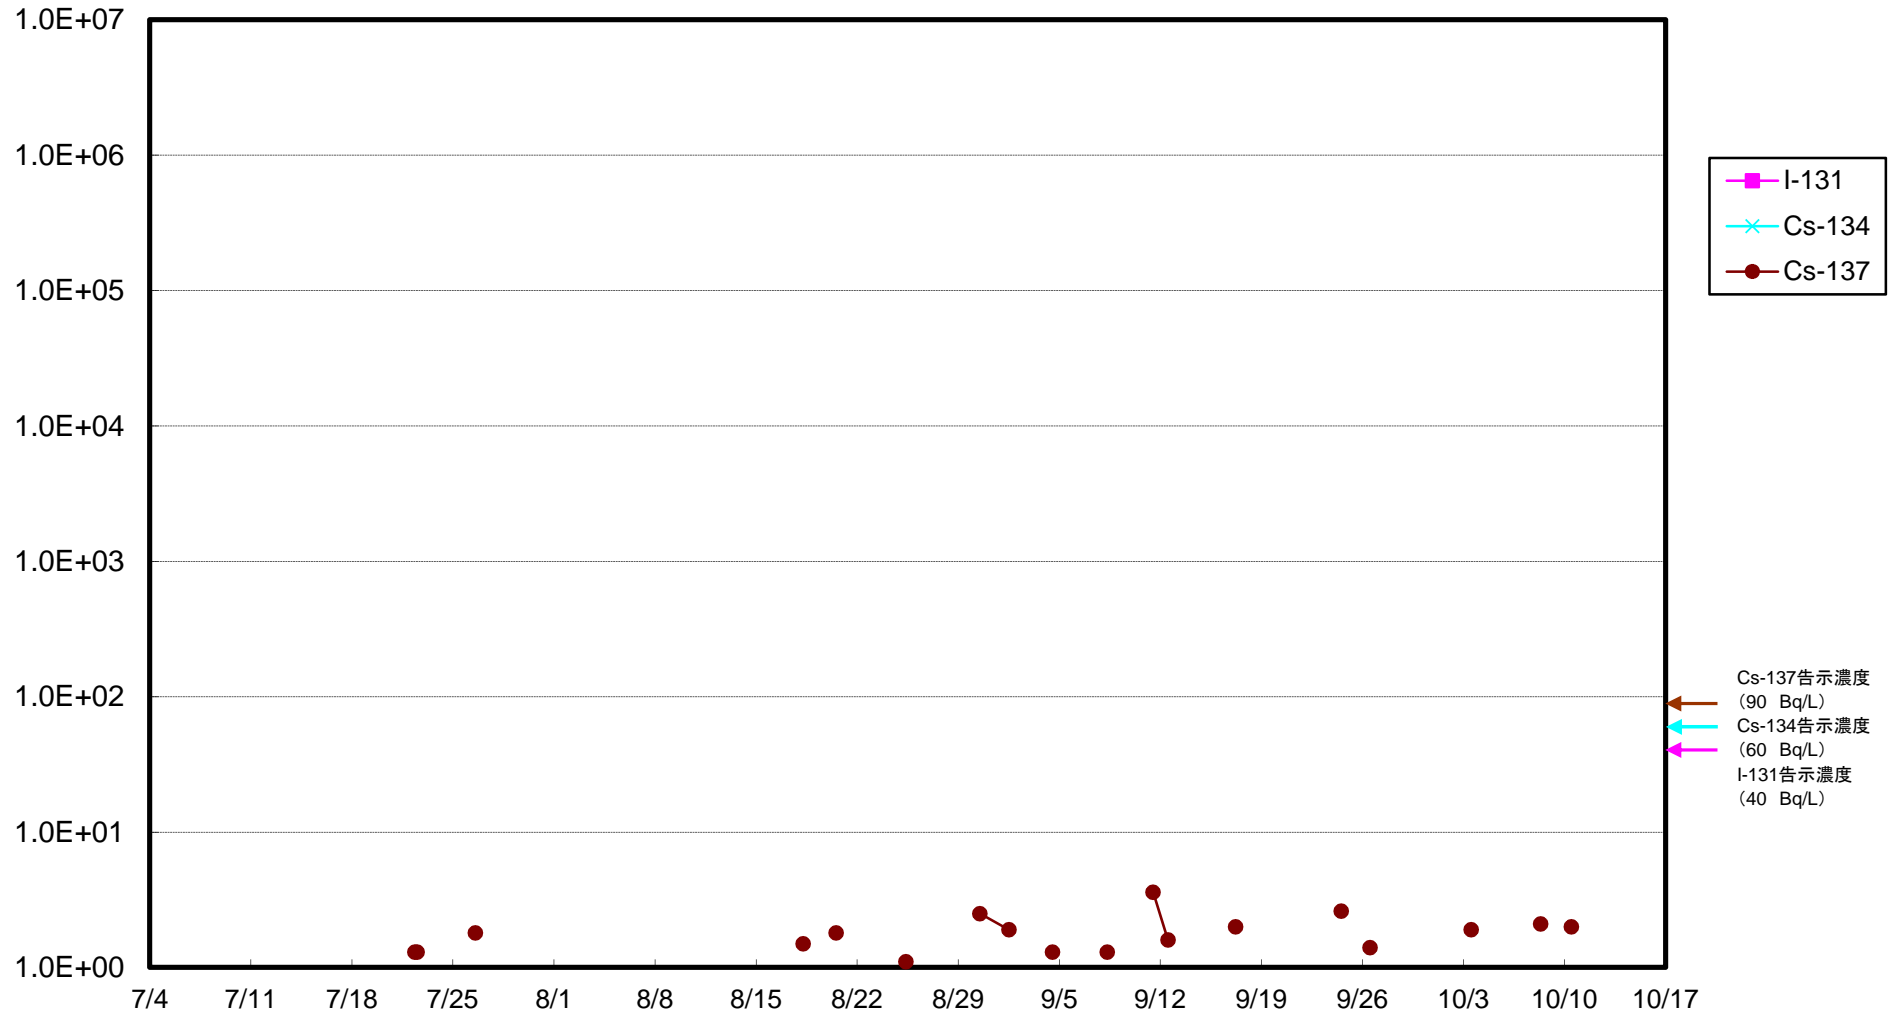

福島第一 6号機取水口前海水放射能濃度(Bq/L)

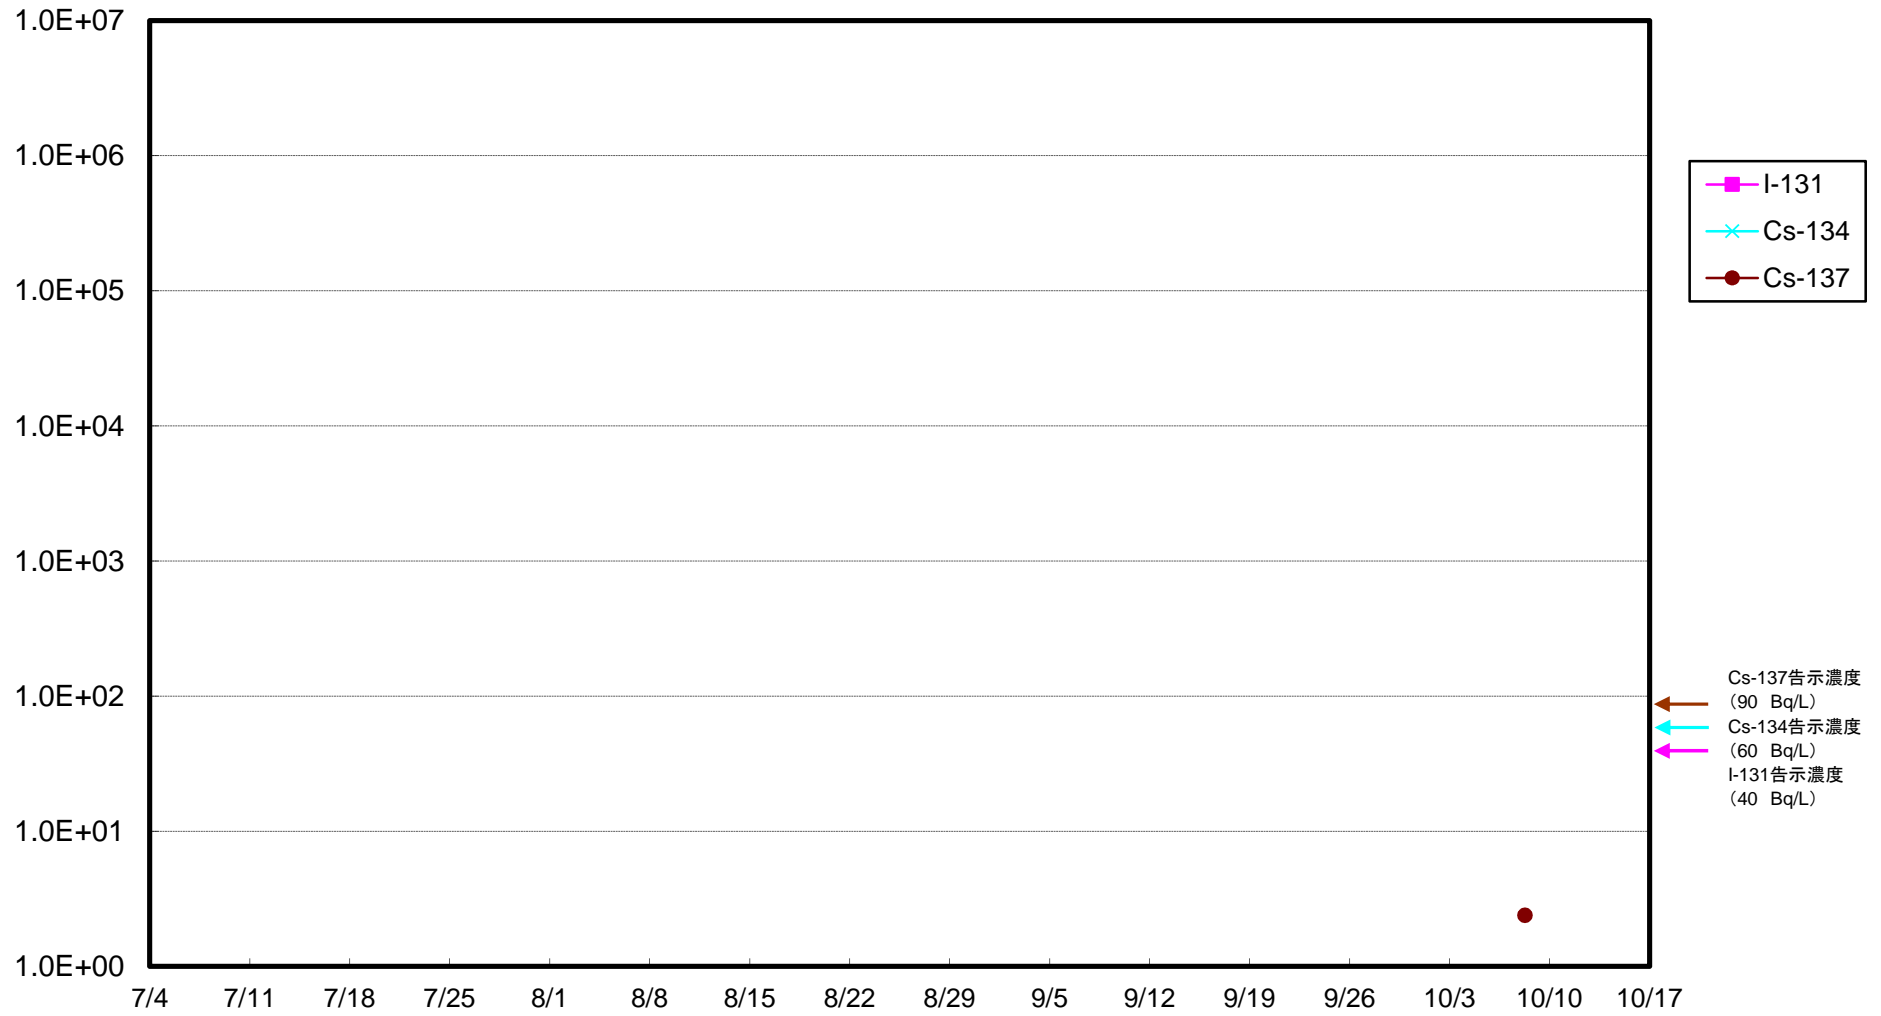

福島第一 港湾中央海水放射能濃度(Bq/L)

