

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 < 1/2 >

(データ集約 : 11/28)

採取場所	福島第一 物揚場前海水 <sup>*</sup>				福島第一 1~4号機 取水口内北側海水 (東波除堤北側)		福島第一 4号機スクリーン海水		福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)		福島第一 6号機 取水口前海水		炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料採取日時刻	平成26年11月27日 7時00分		対象外		平成26年11月27日 7時20分		平成26年11月27日 7時13分		平成26年11月27日 7時15分		対象外	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	ND	-	-	-	ND	-	ND	-	ND	-	-	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	-	-	3.2	0.05	4.0	0.07	3.0	0.05	-	-	60
Cs-137 (約30年)	3.0	0.03	-	-	9.5	0.11	12	0.13	9.1	0.10	-	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値  
 その他の核種については評価中。  
 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。  
 本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約2Bq/L、Cs-134が約2Bq/L)を下回る場合は、「ND」と記載。  
 ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

\* シルトフェンス開閉を行った日は、開閉実施後にもサンプリングを実施。

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 <2/2>

(データ集約: 11/28)

採取場所	福島第一 港湾口 <sup>*</sup>												炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	対象外		対象外										
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	-	-	-	-									40
Cs-134 (約2年)	-	-	-	-									60
Cs-137 (約30年)	-	-	-	-									90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値  
その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

\* 一回/週の頻度でサンプリング実施(シルトフェンスの開閉, 及び港湾内被覆工事を行った日にもサンプリング実施)。

福島第一 1～4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約：11/28)

採取場所	福島第一 1～4号機 取水口内北側海水(東波除堤北側)		炉規則告示濃度限度 Bq/L (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日	平成26年10月7日		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	2.2	0.04	60
Cs-137 (約30年)	7.5	0.08	90
H-3 (約12年)	ND	-	60,000
全	ND	-	-
全	44	-	-
Sr-90 (約29年)	32	1.1	30

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

I-131, Cs-134, Cs-137, 全 については10月8日公表。H-3については10月10日, Sr-90については11月21日公表。


本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。検出限界値は次のとおり。

I-131が約1.4Bq/L, H-3が約100Bq/L, 全 が約2.5Bq/L。


(評価)

全 放射能, Sr-90が検出されており, 今回の事故による影響と考えられる。


福島第一 物揚場前海水放射能濃度(Bq/L)

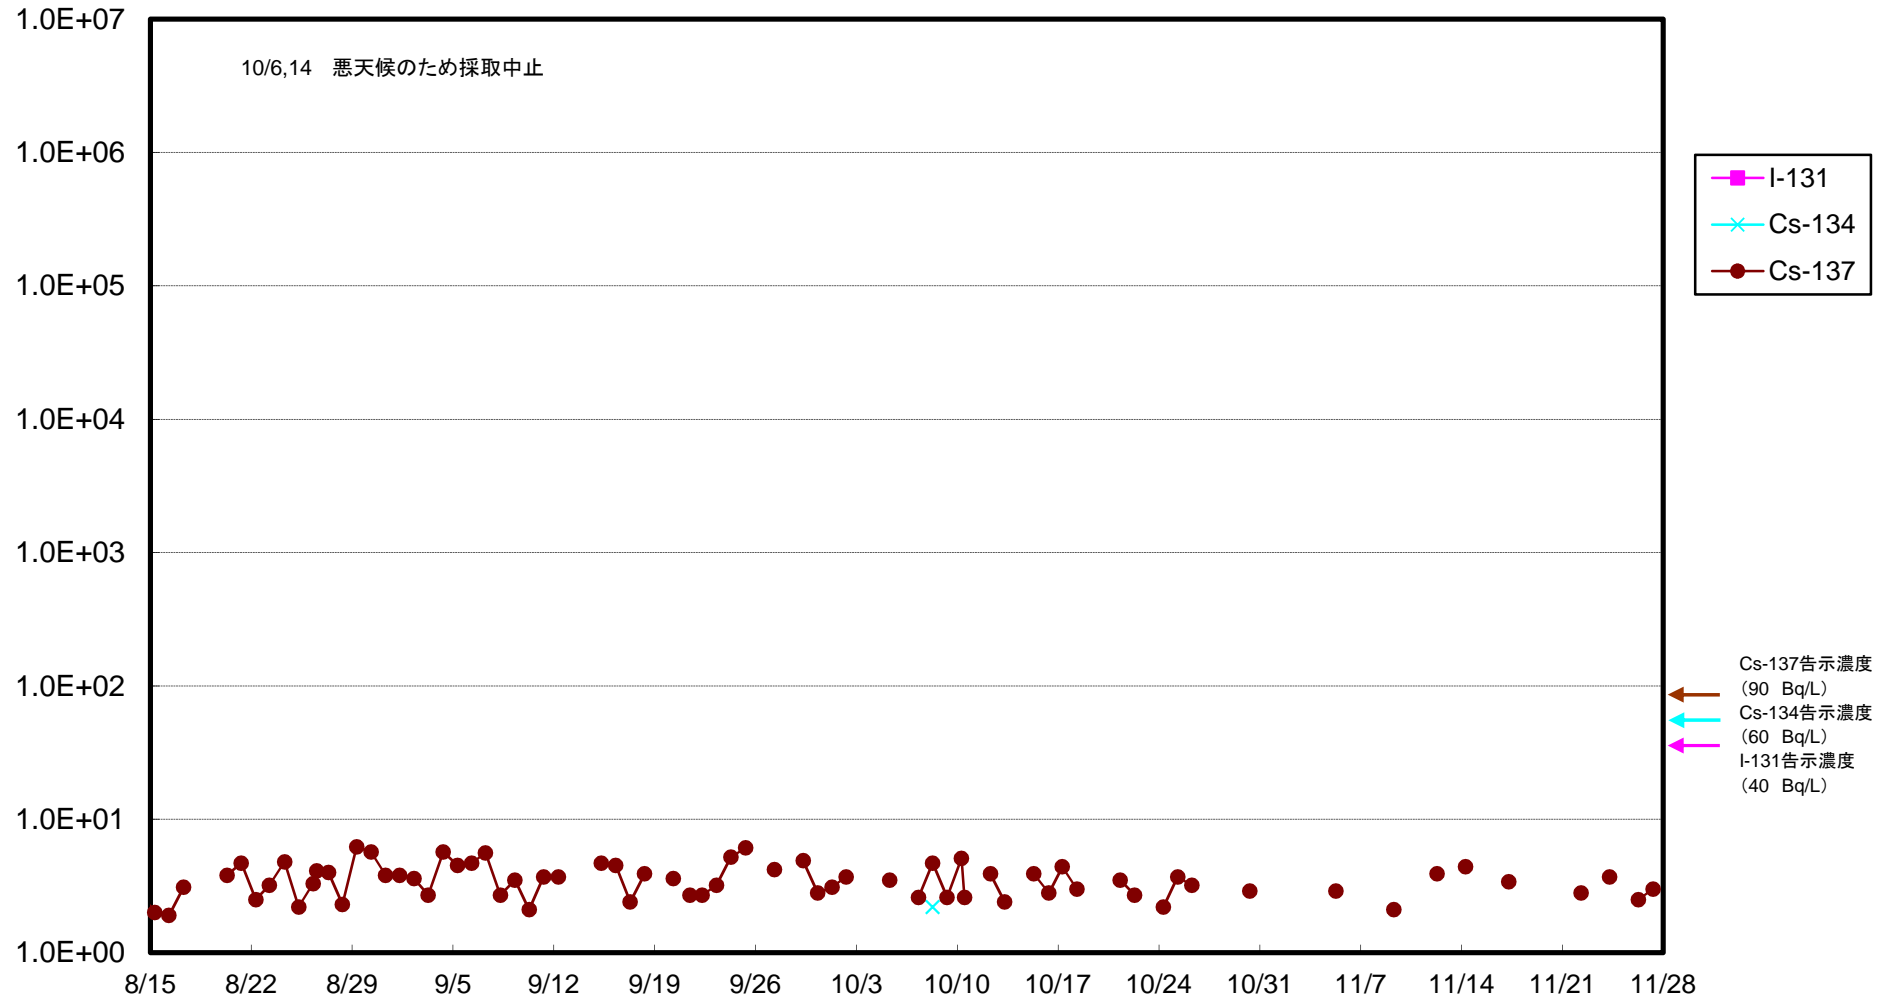

福島第一 1~4号機取水口内北側海水(東波除堤北側)放射能濃度(Bq/L)

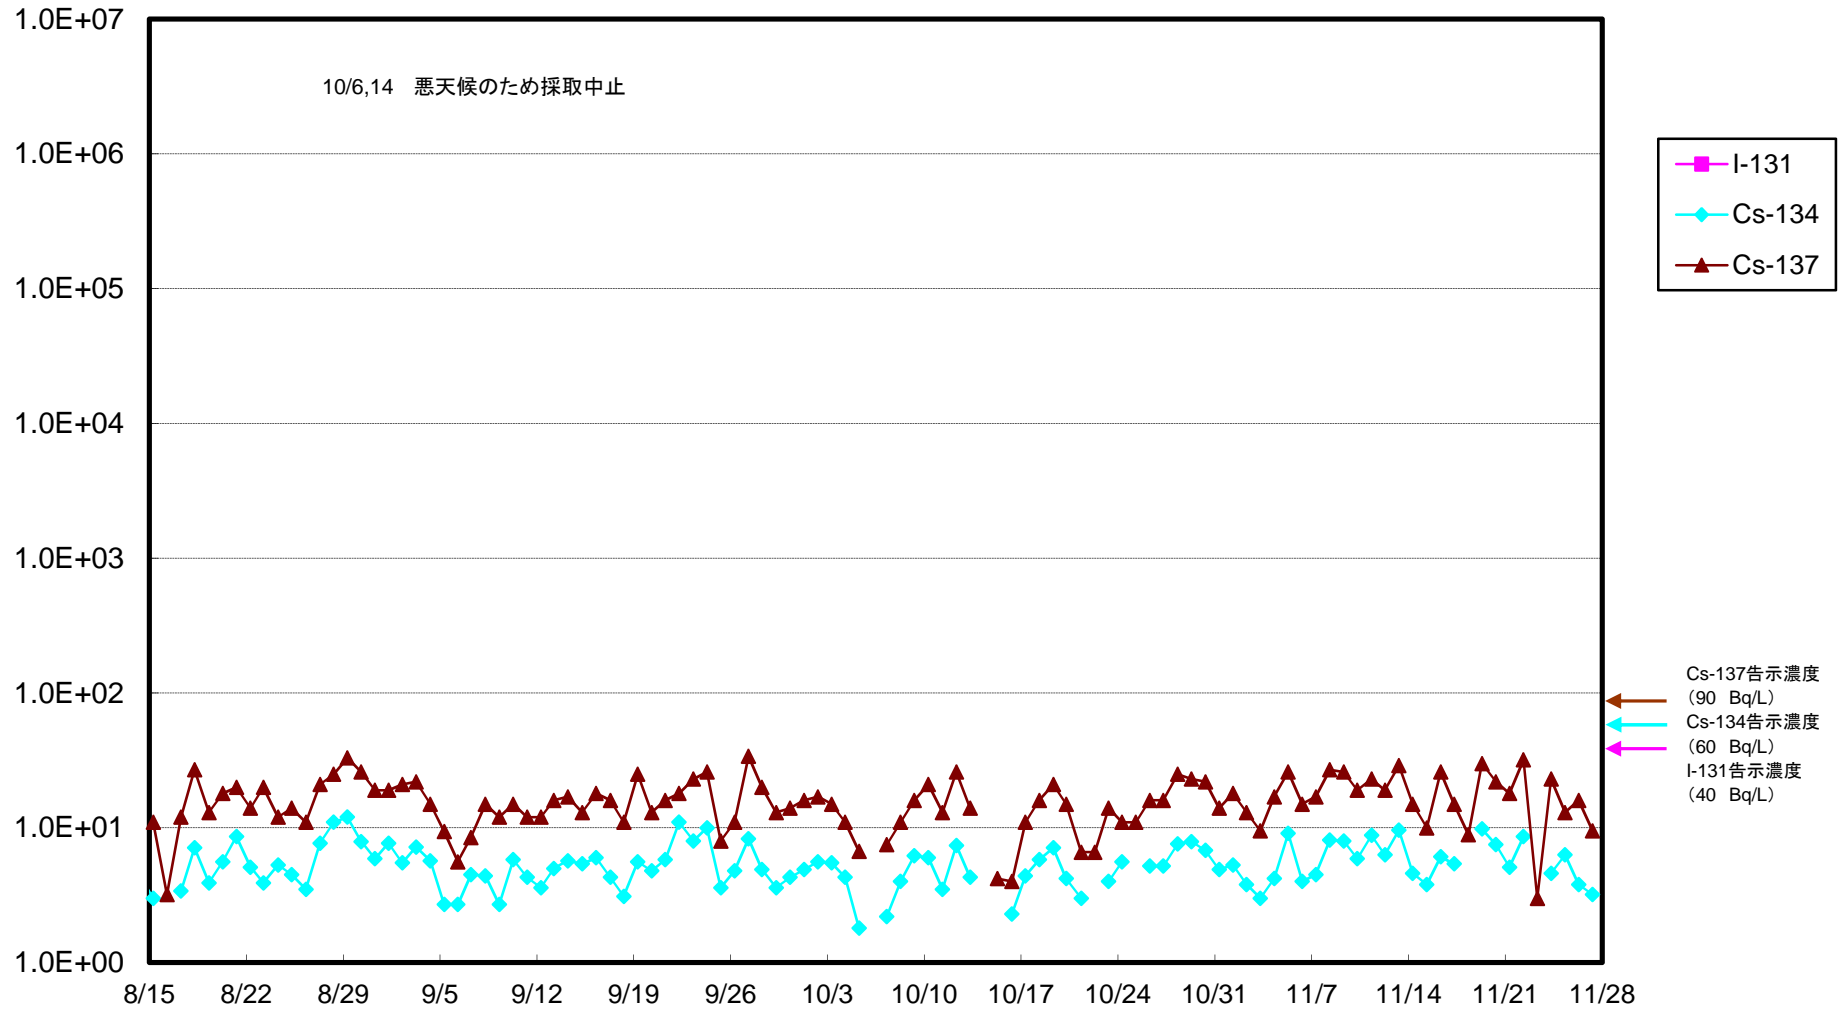

福島第一 4号機スクリーン海水放射能濃度(Bq/L)

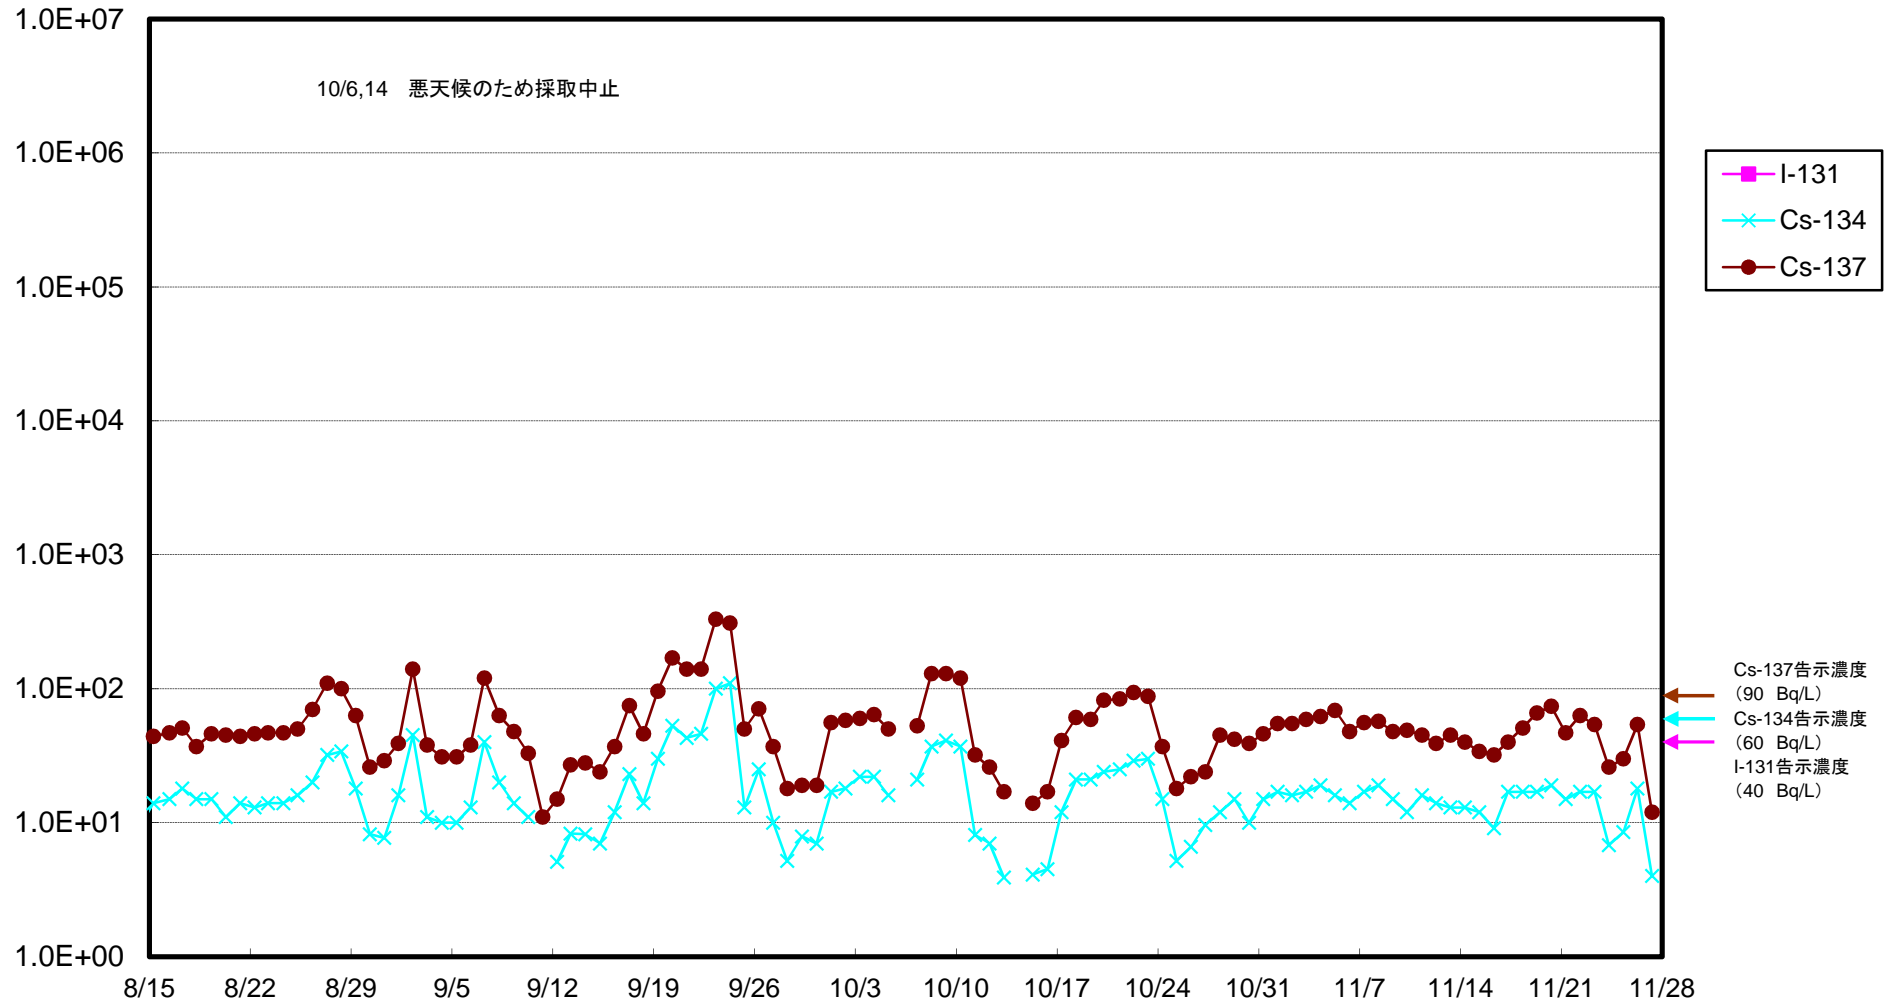

福島第一 1~4号機取水口内南側(遮水壁前)海水放射能濃度(Bq/L)

