


# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について（揚水井）

< 参考資料 >  
平成26年4月3日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
採取時刻	11:02	11:06	11:11	11:14	11:18	11:21	11:32	11:35
全	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)
H-3(約12年)	46	200	620	51	69	150	340	1,200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

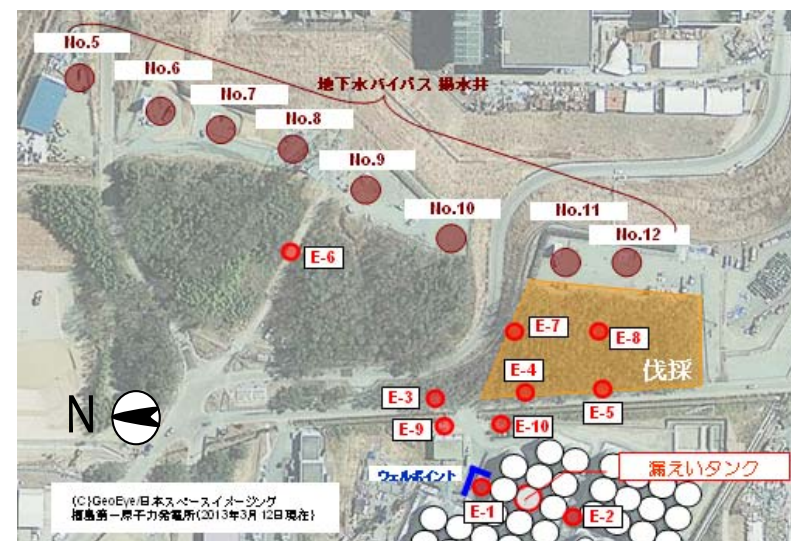

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.5	No.6	No.7	No.8
全	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	48 <3/25>	210 <3/25>	620 [11/19]	97 [11/26]

	No.9	No.10	No.11	No.12
全	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	100 [11/26,12/3]	330 [9/1,9/2]	480 [10/22,11/5]	1,200 <3/4,3/11,3/25>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、< >は平成26年。