

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 5/21)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時時刻	平成26年5月20日 7時30分		平成26年5月20日 5時40分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND(0.72)	-	ND(0.58)	-	40
Cs-134 (約2年)	ND(0.76)	-	ND(0.76)	-	60
Cs-137 (約30年)	1.0	0.01	ND(0.78)	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約 : 5/21)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)				福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成26年4月14日 6時10分		平成26年4月21日 6時30分		平成26年4月14日 5時30分		平成26年4月21日 5時40分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.13	0.00	0.079	0.00	0.11	0.00	0.078	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.34	0.00	0.23	0.00	0.28	0.00	0.22	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第二原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 5/21)

採取場所	福島第二 北放水口付近 (3,4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)				福島第二 岩沢海岸付近 (1,2号機放水口から 南側に約7km地点) (福島第一から約16km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成26年4月15日 9時40分		平成26年4月22日 10時00分		平成26年4月15日 7時20分		平成26年4月22日 7時30分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.032	0.00	0.020	0.00	0.021	0.00	0.023	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.092	0.00	0.060	0.00	0.060	0.00	0.061	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析 (リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法) による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー (株)

海水核種分析結果 < 沖合 1/4 >

(データ集約 : 5/21)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年4月17日 9時04分		平成26年4月17日 9時04分		平成26年4月23日 9時32分		平成26年4月23日 9時32分		平成26年4月23日 10時36分		平成26年4月23日 10時36分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0051	0.00	0.0055	0.00	0.0083	0.00	0.0035	0.00	0.0089	0.00	0.0033	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.016	0.00	0.017	0.00	0.019	0.00	0.0093	0.00	0.025	0.00	0.010	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*1 1F敷地沖合15km (T-5)				*1 岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年4月23日 9時17分		平成26年4月23日 9時17分		平成26年4月17日 8時32分		平成26年4月17日 8時32分		平成26年4月17日 10時03分		平成26年4月17日 10時03分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.010	0.00	0.0052	0.00	0.0027	0.00	0.0028	0.00	0.0048	0.00	0.0053	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.027	0.00	0.011	0.00	0.0075	0.00	0.0077	0.00	0.015	0.00	0.016	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関 : *1 (株)環境総合テクノス、*2 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/4 >

(データ集約 : 5/21)

採取場所 (地点番号)	いわき市北部沖合3km (T-12)				夏井川沖合1km (T-17-1)				豊間沖合3km (T-20)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年4月9日 6時19分		平成26年4月9日 6時19分		平成26年4月9日 6時43分		平成26年4月9日 6時43分		平成26年4月9日 7時05分		平成26年4月9日 7時05分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.013	0.00	0.0083	0.00	0.014	0.00	0.011	0.00	0.0075	0.00	0.010	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.034	0.00	0.020	0.00	0.039	0.00	0.028	0.00	0.020	0.00	0.030	0.00	90

採取場所 (地点番号)	新田川沖合1km (T-13-1)				相馬沖合3km (T-22)				鹿島沖合5km (T-MA)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年4月10日 6時45分		平成26年4月10日 6時45分		平成26年4月10日 5時31分		平成26年4月10日 5時31分		平成26年4月10日 5時57分		平成26年4月10日 5時57分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0040	0.00	0.0048	0.00	0.0050	0.00	0.0048	0.00	0.0039	0.00	0.0024	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.011	0.00	0.014	0.00	0.013	0.00	0.015	0.00	0.011	0.00	0.0080	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 3/4 >

(データ集約 : 5/21)

採取場所 (地点番号)	太田川沖合1km付近 (T-S1)				小高区沖合3km付近 (T-S2)				木戸川沖合2km付近 (T-S5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年4月15日 6時42分		平成26年4月15日 6時42分		平成26年4月15日 6時00分		平成26年4月15日 6時00分		平成26年4月13日 6時54分		平成26年4月13日 6時54分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.011	0.00	0.0036	0.00	0.0071	0.00	0.0060	0.00	0.0025	0.00	0.0059	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.030	0.00	0.0089	0.00	0.021	0.00	0.016	0.00	0.0094	0.00	0.014	0.00	90

採取場所 (地点番号)	2F敷地沖合2km付近 (T-S7)				熊川沖合4km付近 (T-S8)				小高区沖合15km付近 (T-B1)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年4月13日 6時30分		平成26年4月13日 6時30分		平成26年4月19日 6時16分		平成26年4月19日 6時16分		平成26年4月22日 5時38分		平成26年4月22日 5時38分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0047	0.00	0.0067	0.00	0.0077	0.00	0.0062	0.00	0.0046	0.00	0.0022	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.015	0.00	0.017	0.00	0.025	0.00	0.016	0.00	0.013	0.00	0.0080	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 4/4 >

(データ集約 : 5/21)

採取場所 (地点番号)	1F敷地沖合10km付近 (T-B3)				2F敷地沖合10km付近 (T-B4)						炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)		
	上層		下層		上層		下層		上層	下層			
試料採取日時刻	平成26年4月12日 5時29分		平成26年4月12日 5時29分		平成26年4月12日 6時07分		平成26年4月12日 6時07分						
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0027	0.00	0.0036	0.00	0.0021	0.00	0.0021	0.00					60
Cs-137 (約30年)	0.0082	0.00	0.010	0.00	0.0074	0.00	0.0094	0.00					90

採取場所 (地点番号)													炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻													
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)													60
Cs-137 (約30年)													90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 20km圏内 >

(データ集約 : 5/21)

採取場所	請戸港南側 (5,6号機放水口から北側に約5.5km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成26年4月15日 8時30分		平成26年4月22日 8時00分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.040	0.00	0.018	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.11	0.00	0.053	0.00	90


炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を 1 と比較する。


詳細分析 (リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法) による分析結果を記載。

分析機関 : 東京パワーテクノロジー (株)


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)

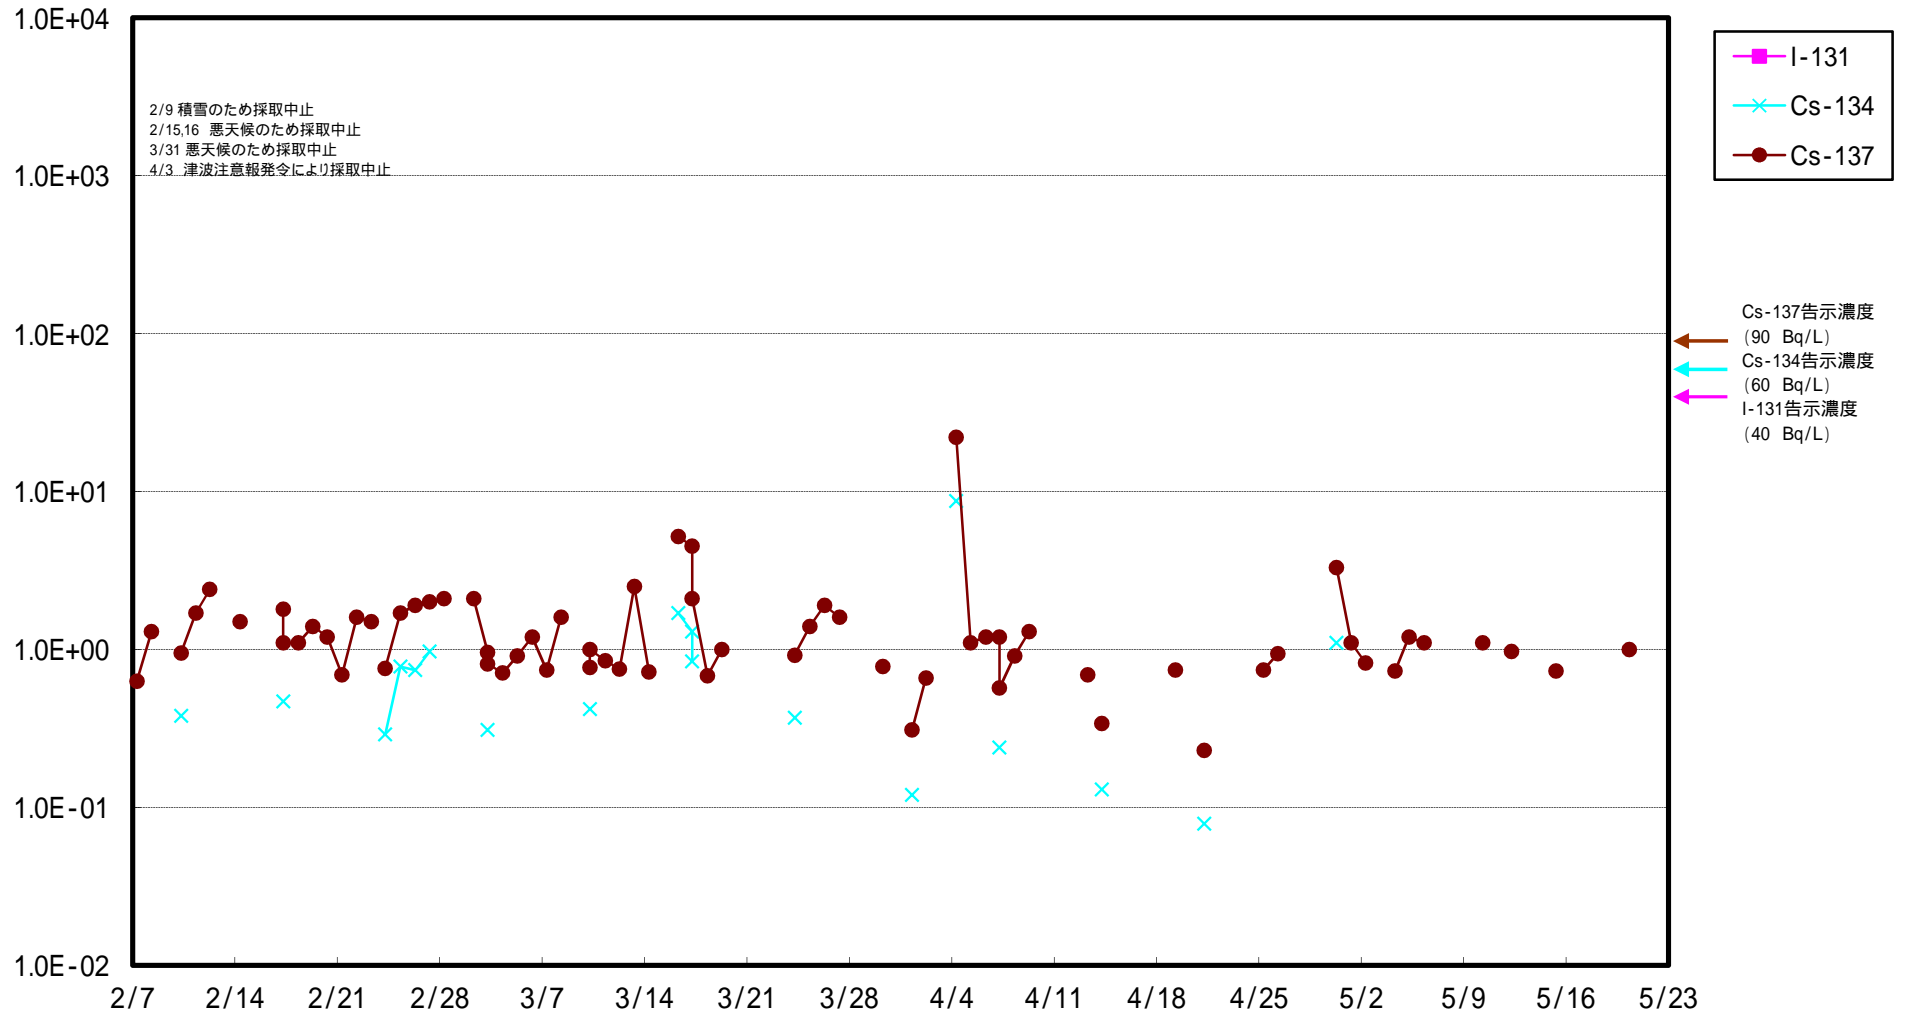


福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

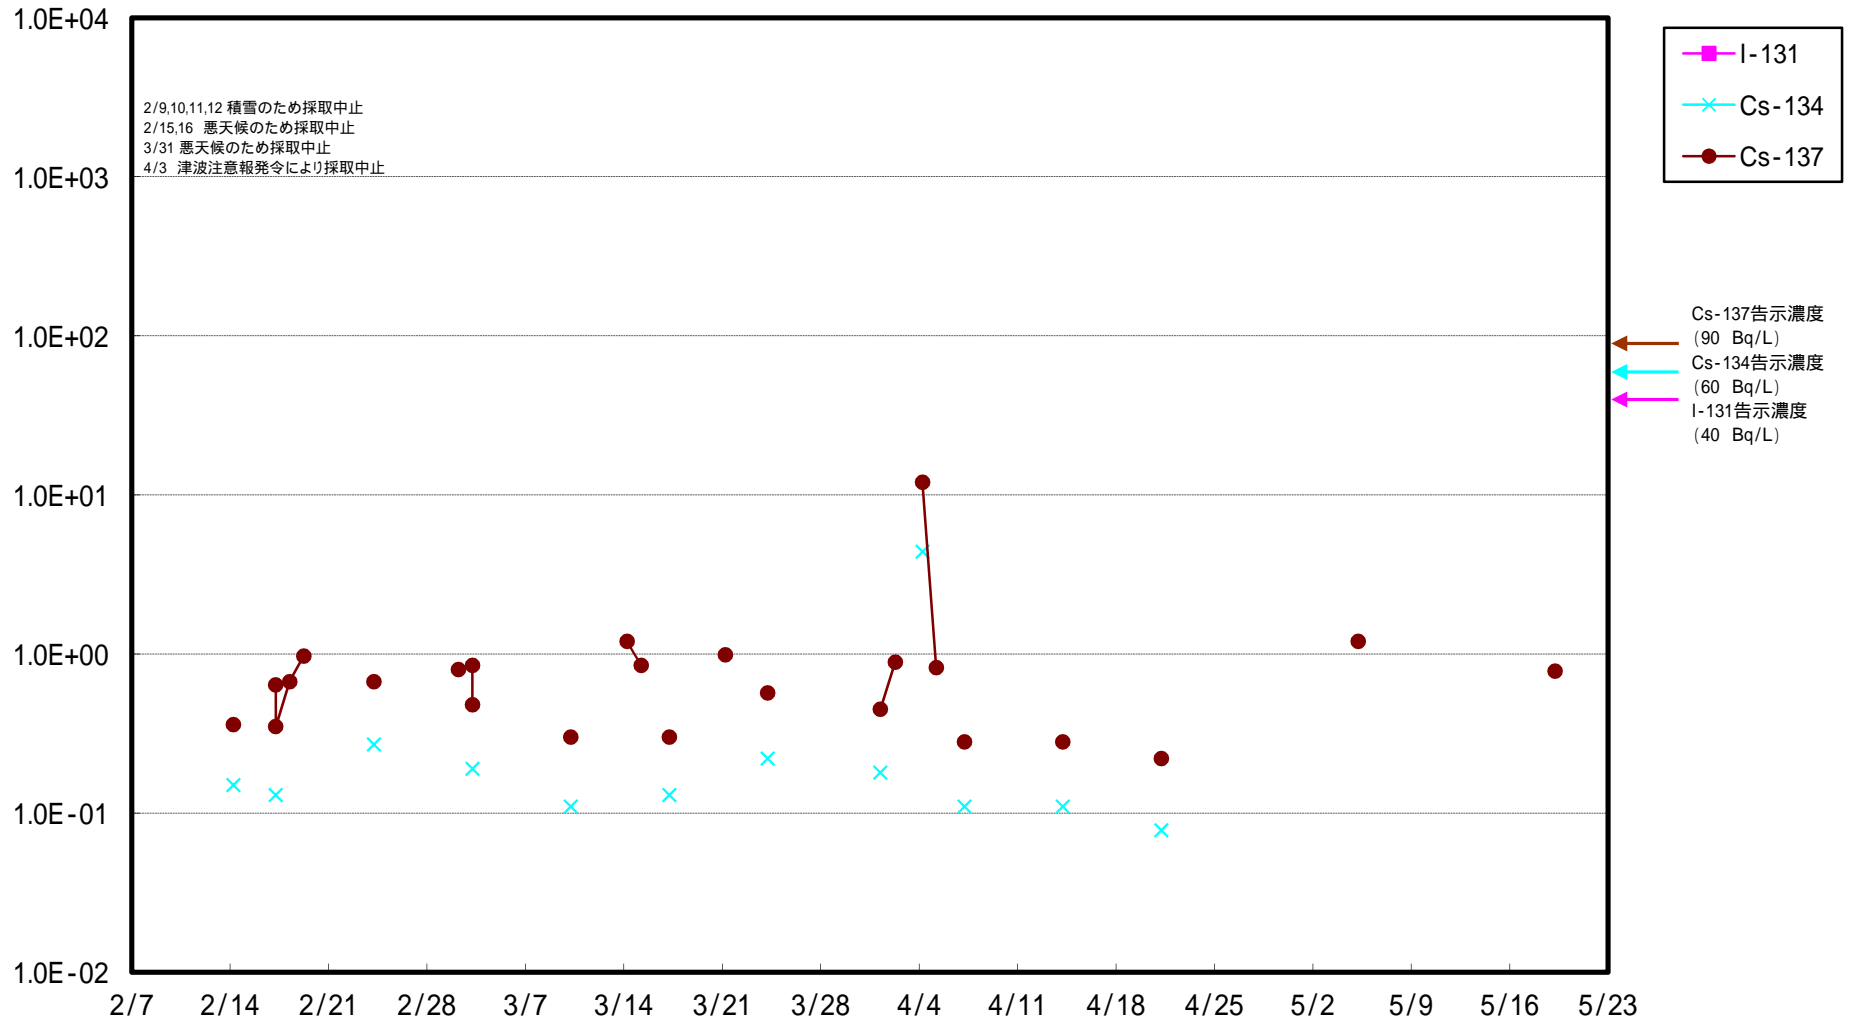


福島第二 北放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

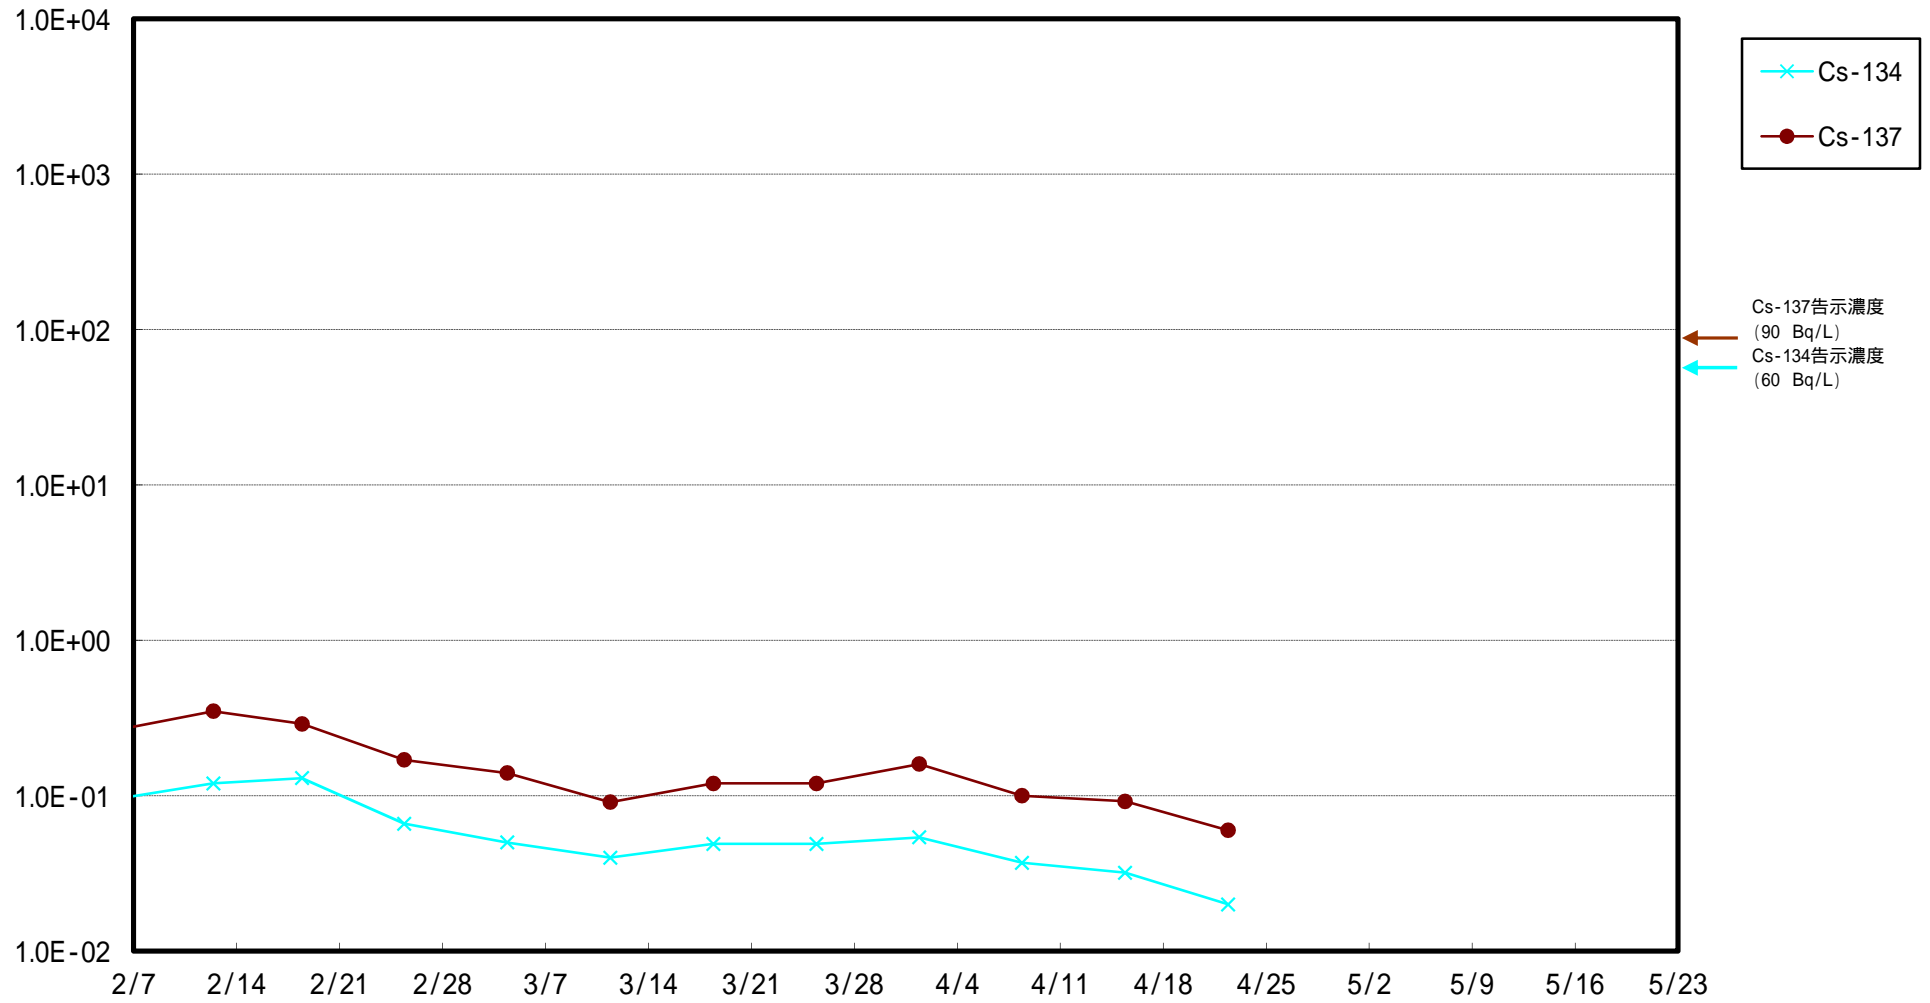


福島第二 岩沢海岸付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

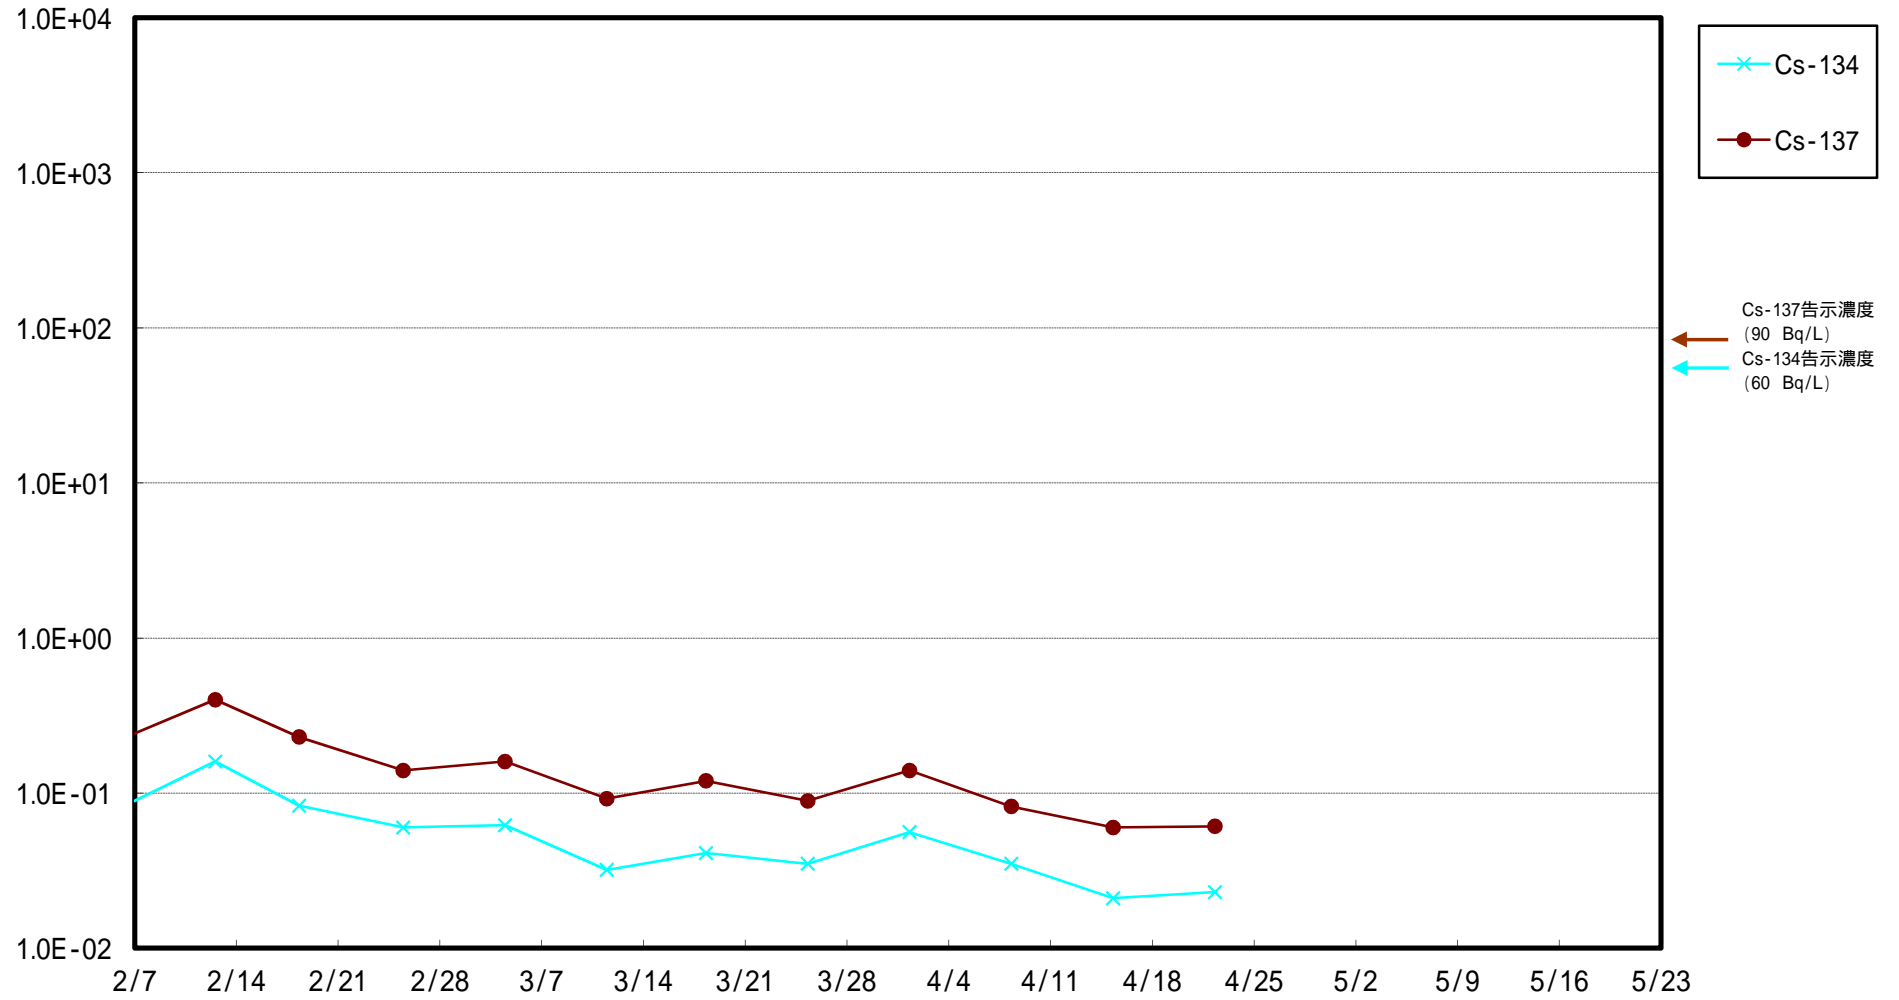


請戶港南側 海水放射能濃度 (Bq / L)

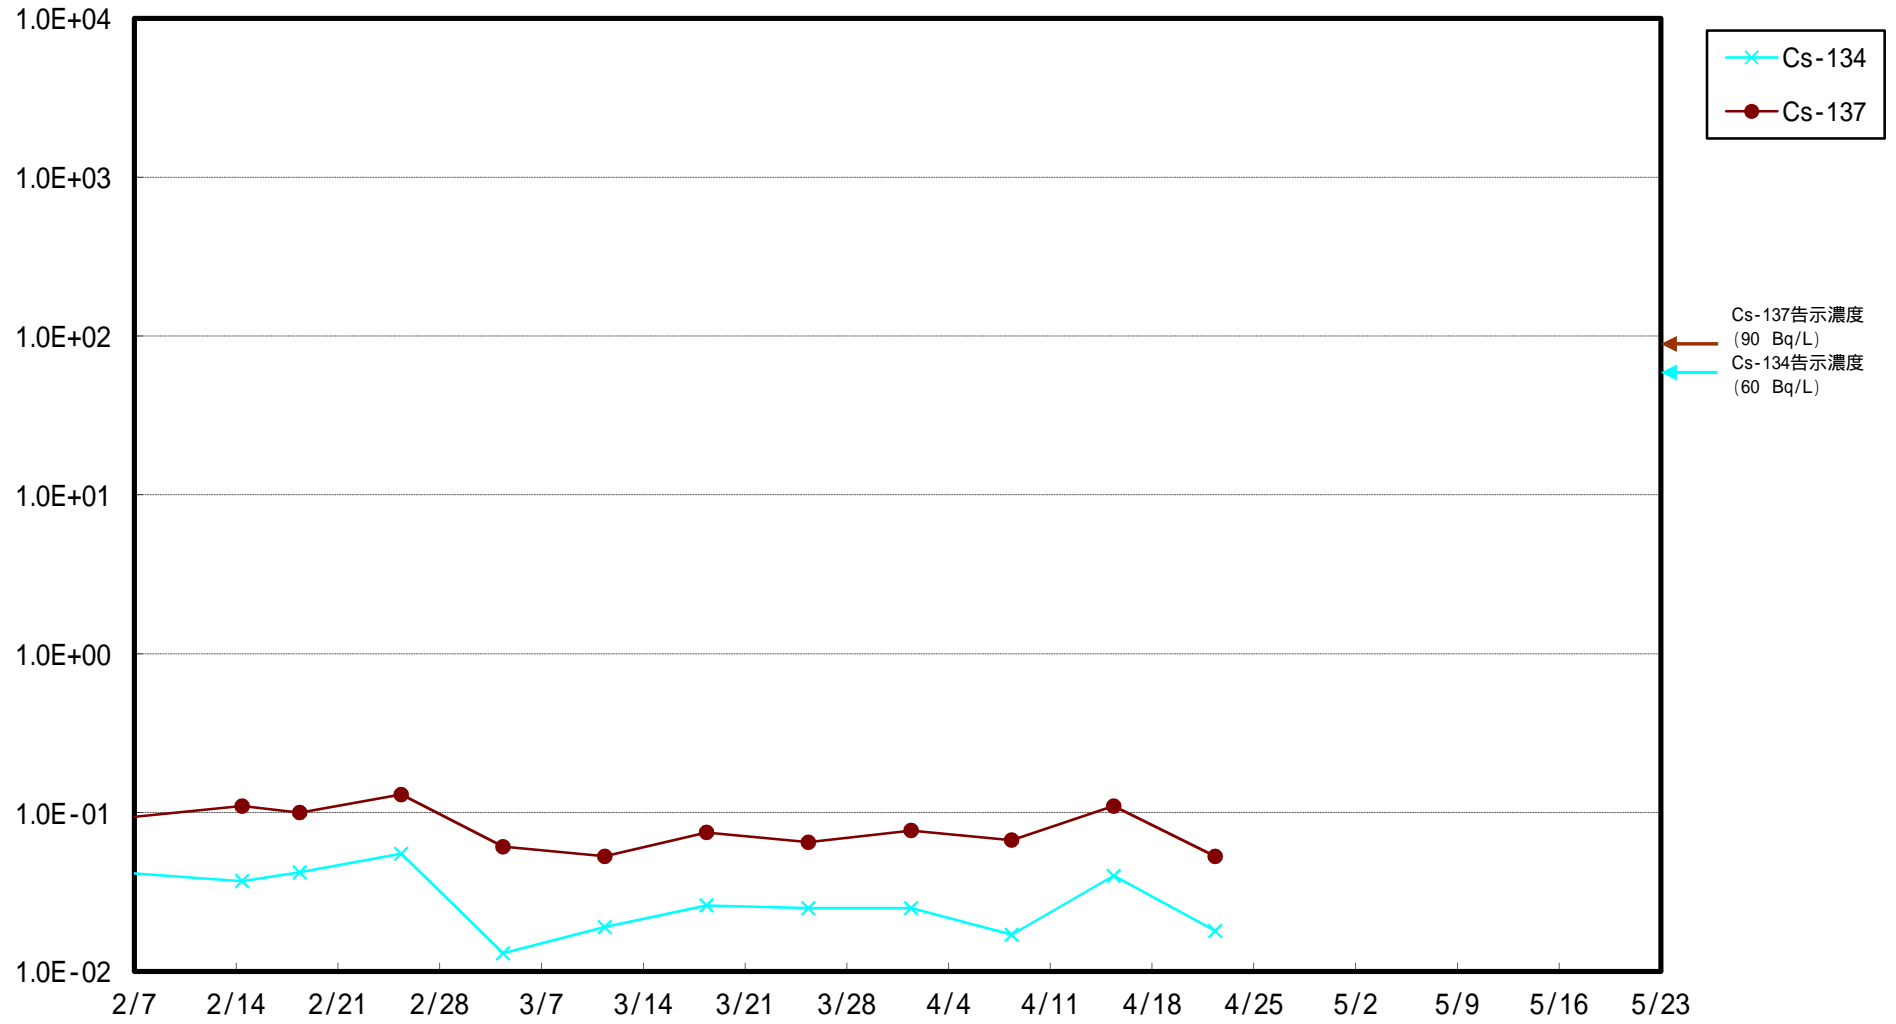


小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

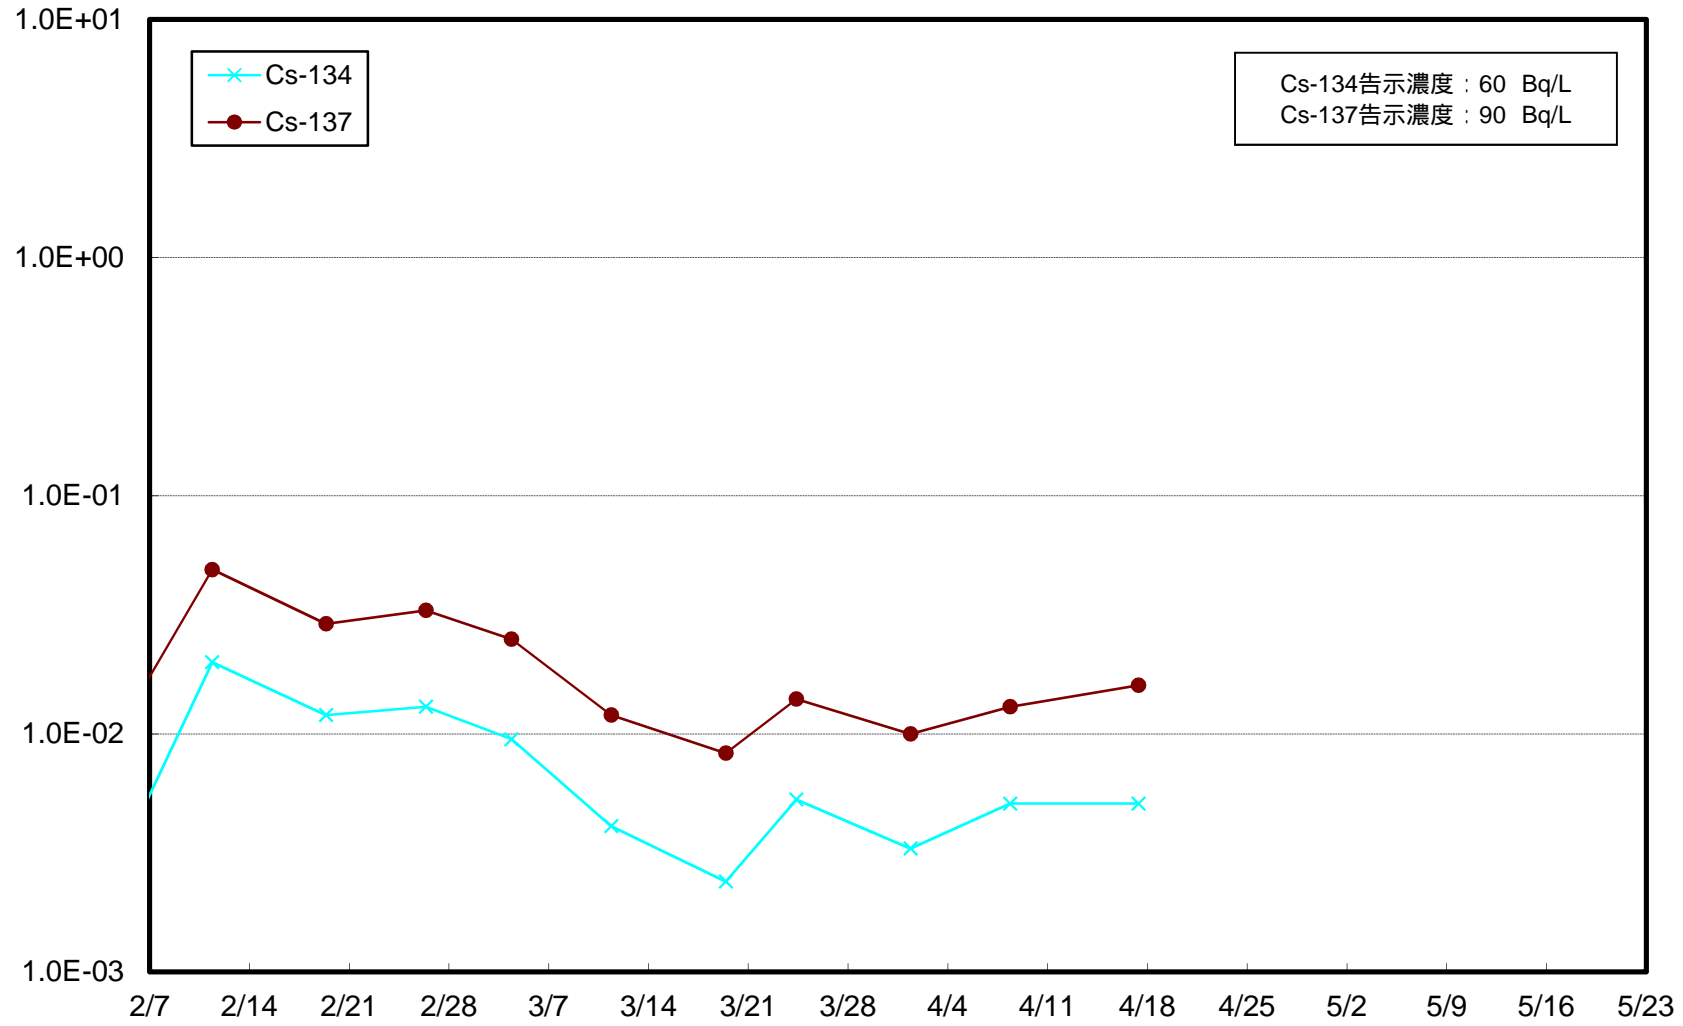


小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

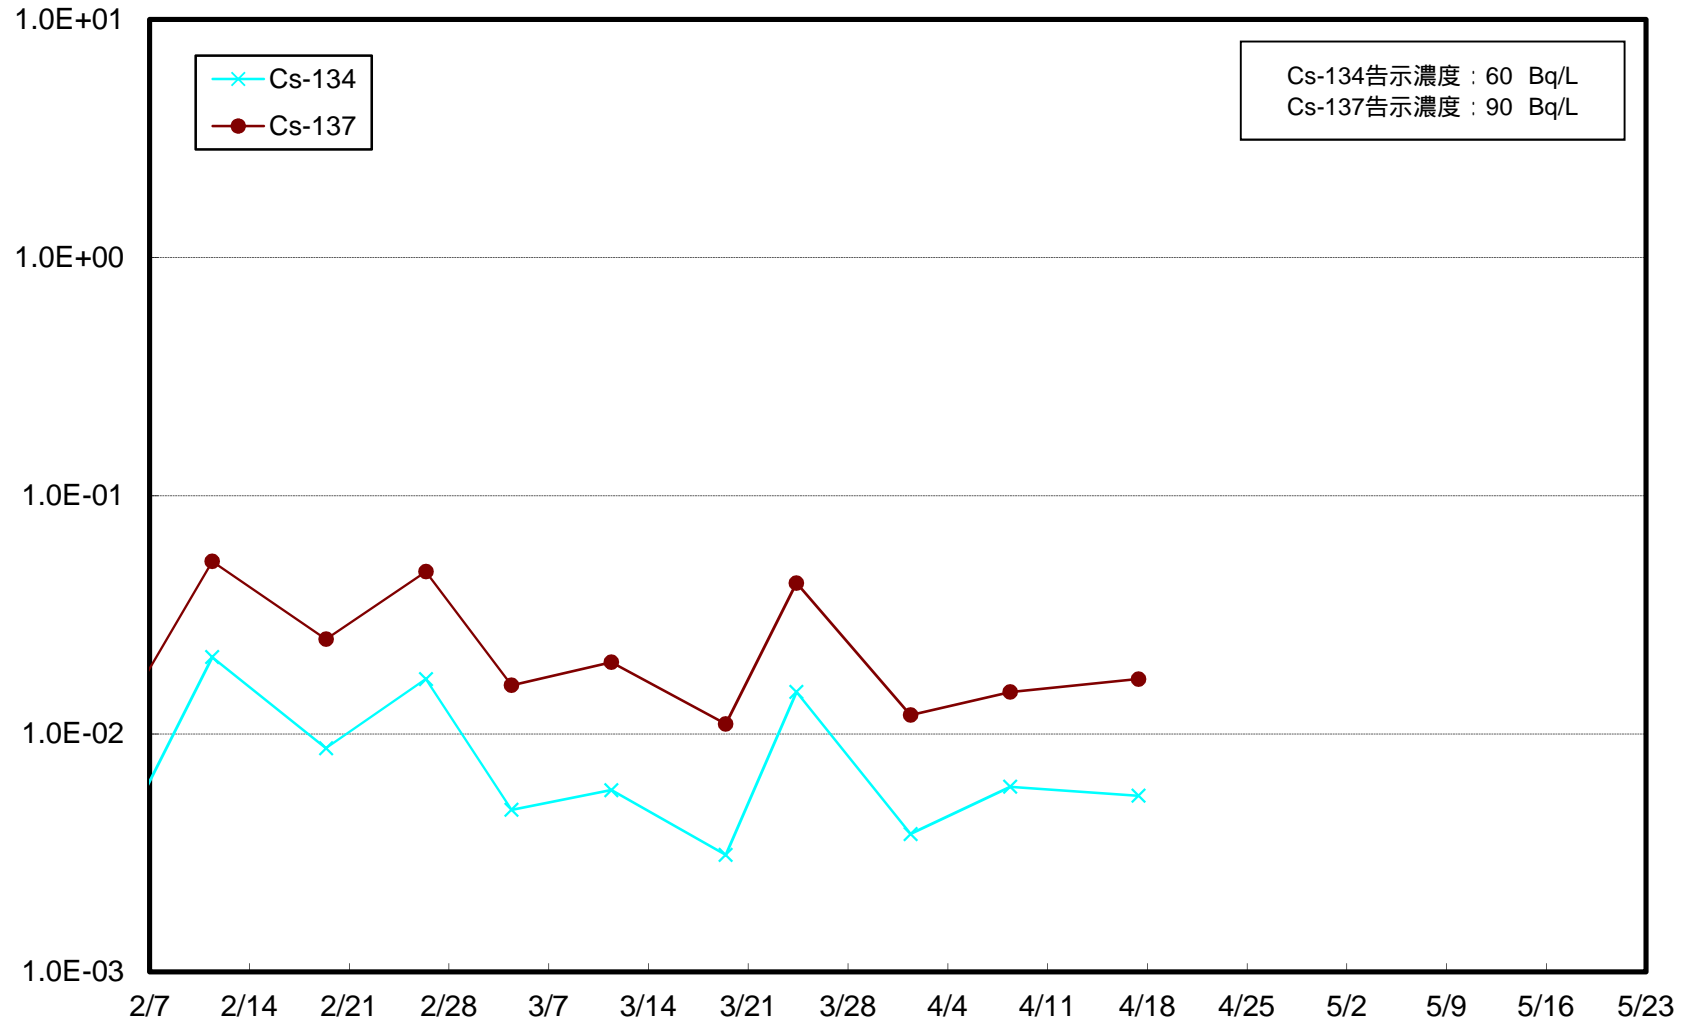


請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

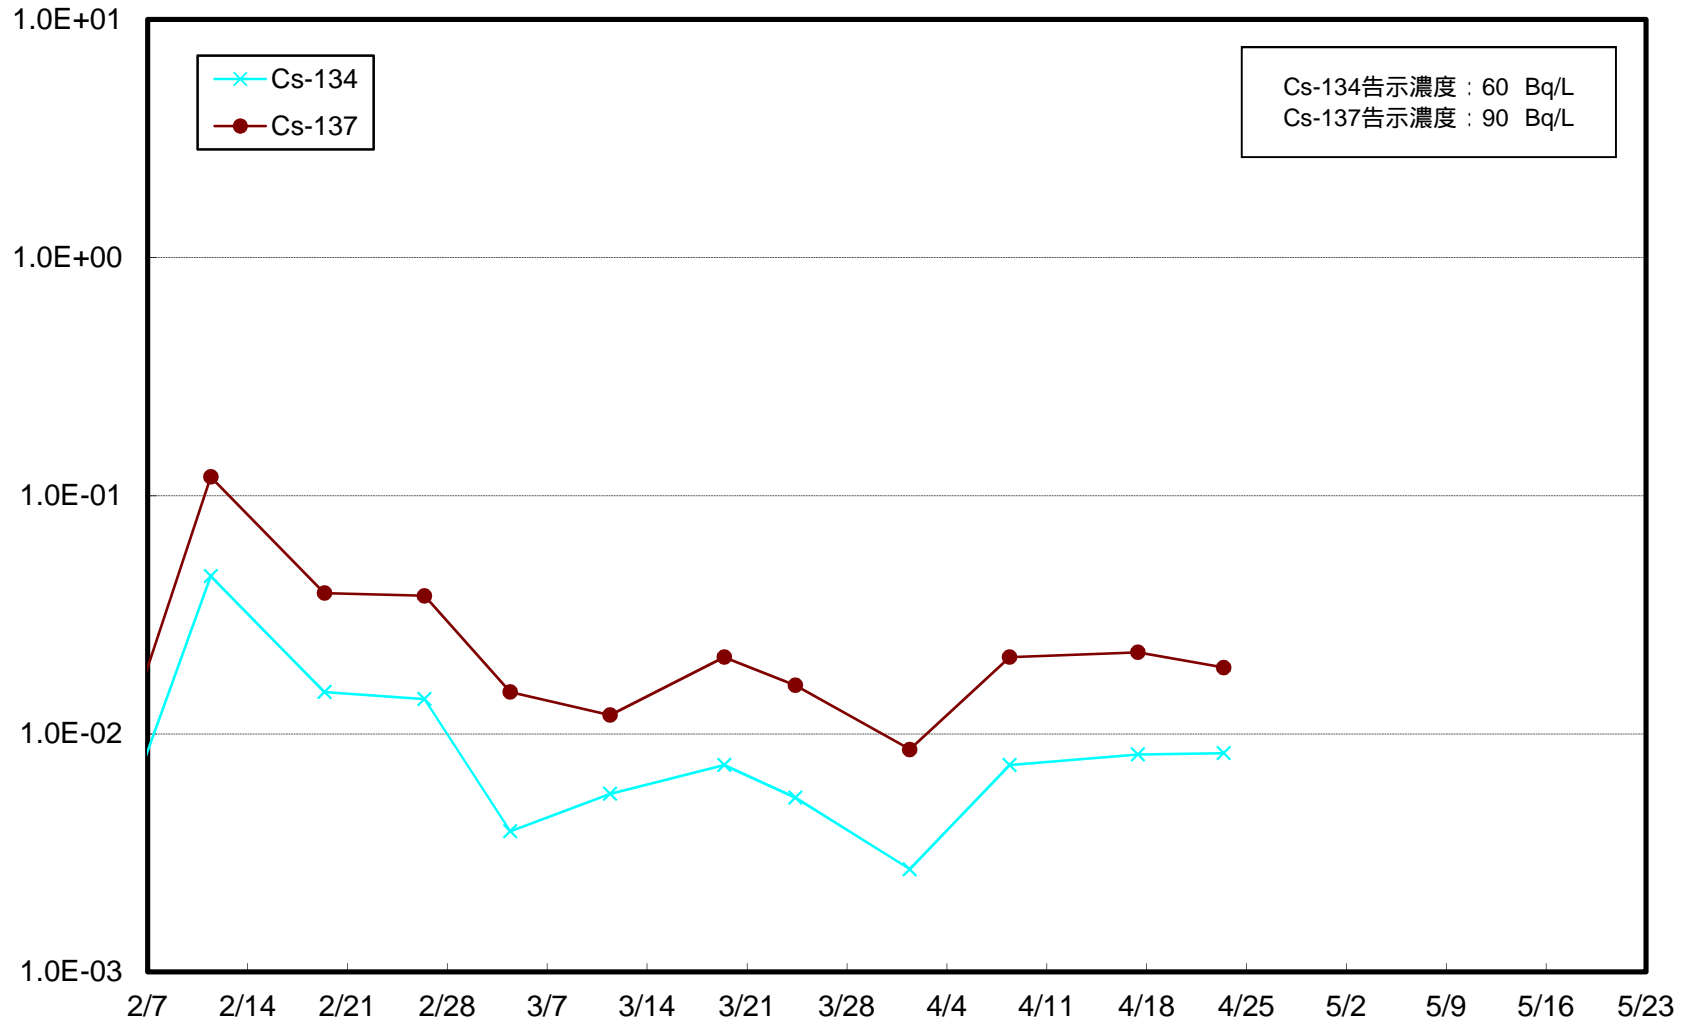


請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

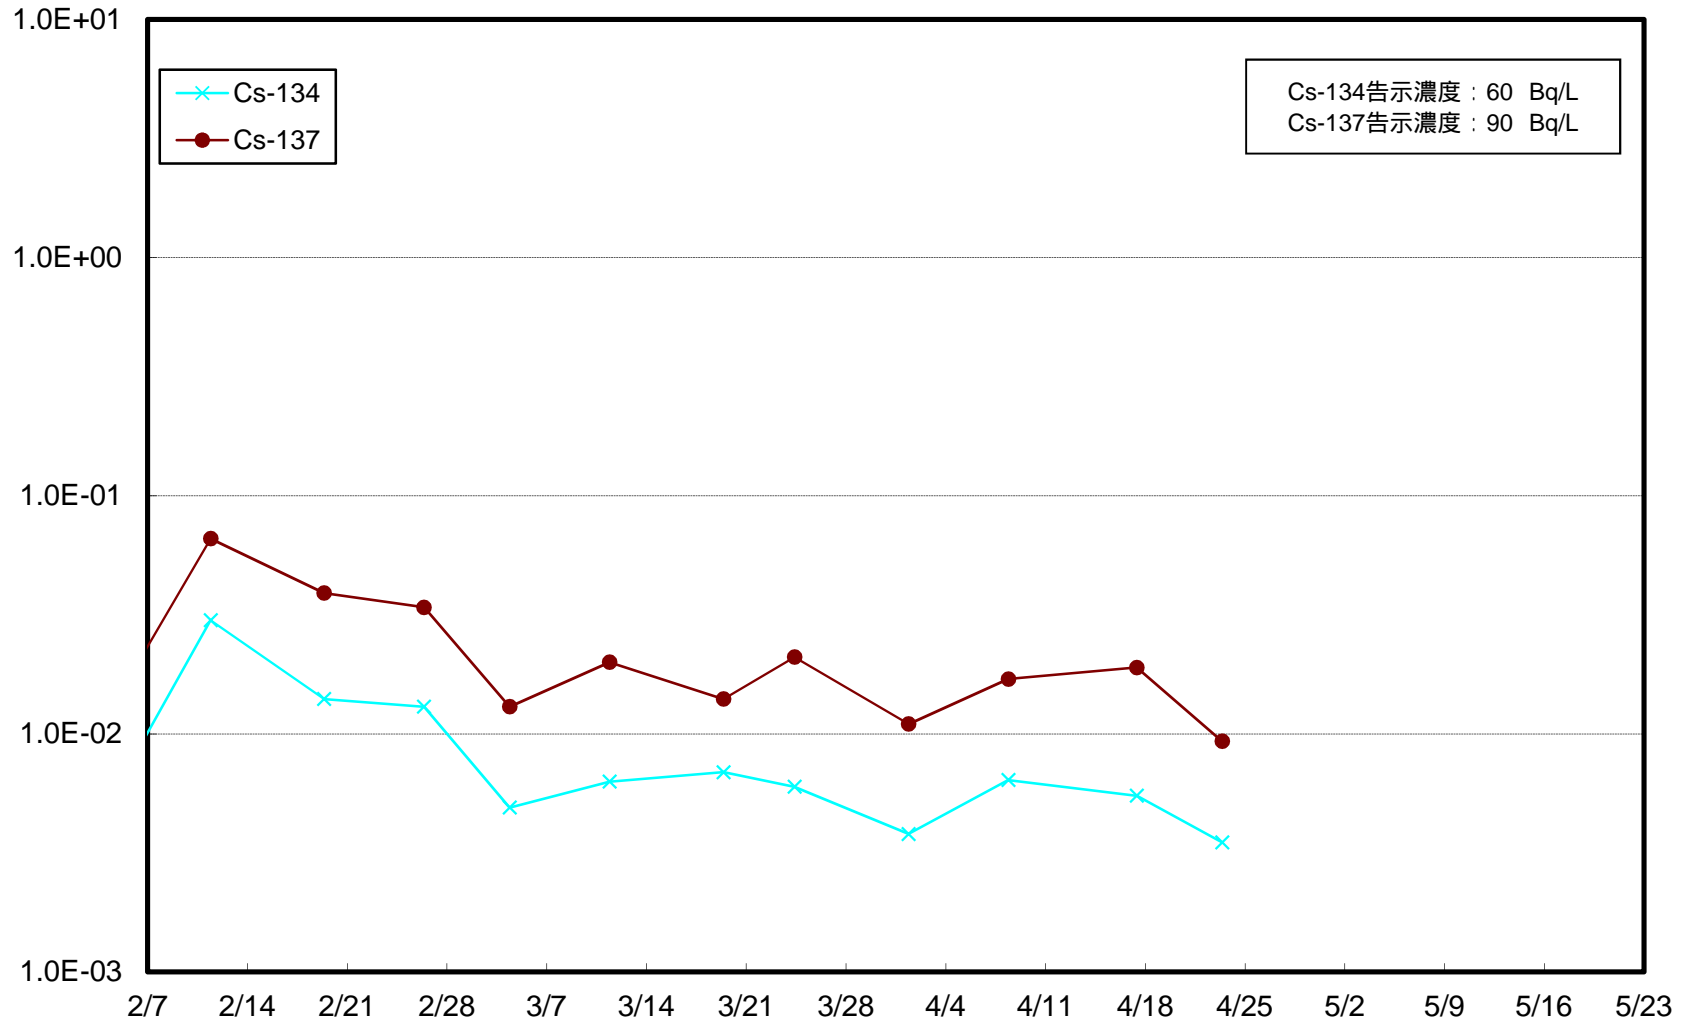


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

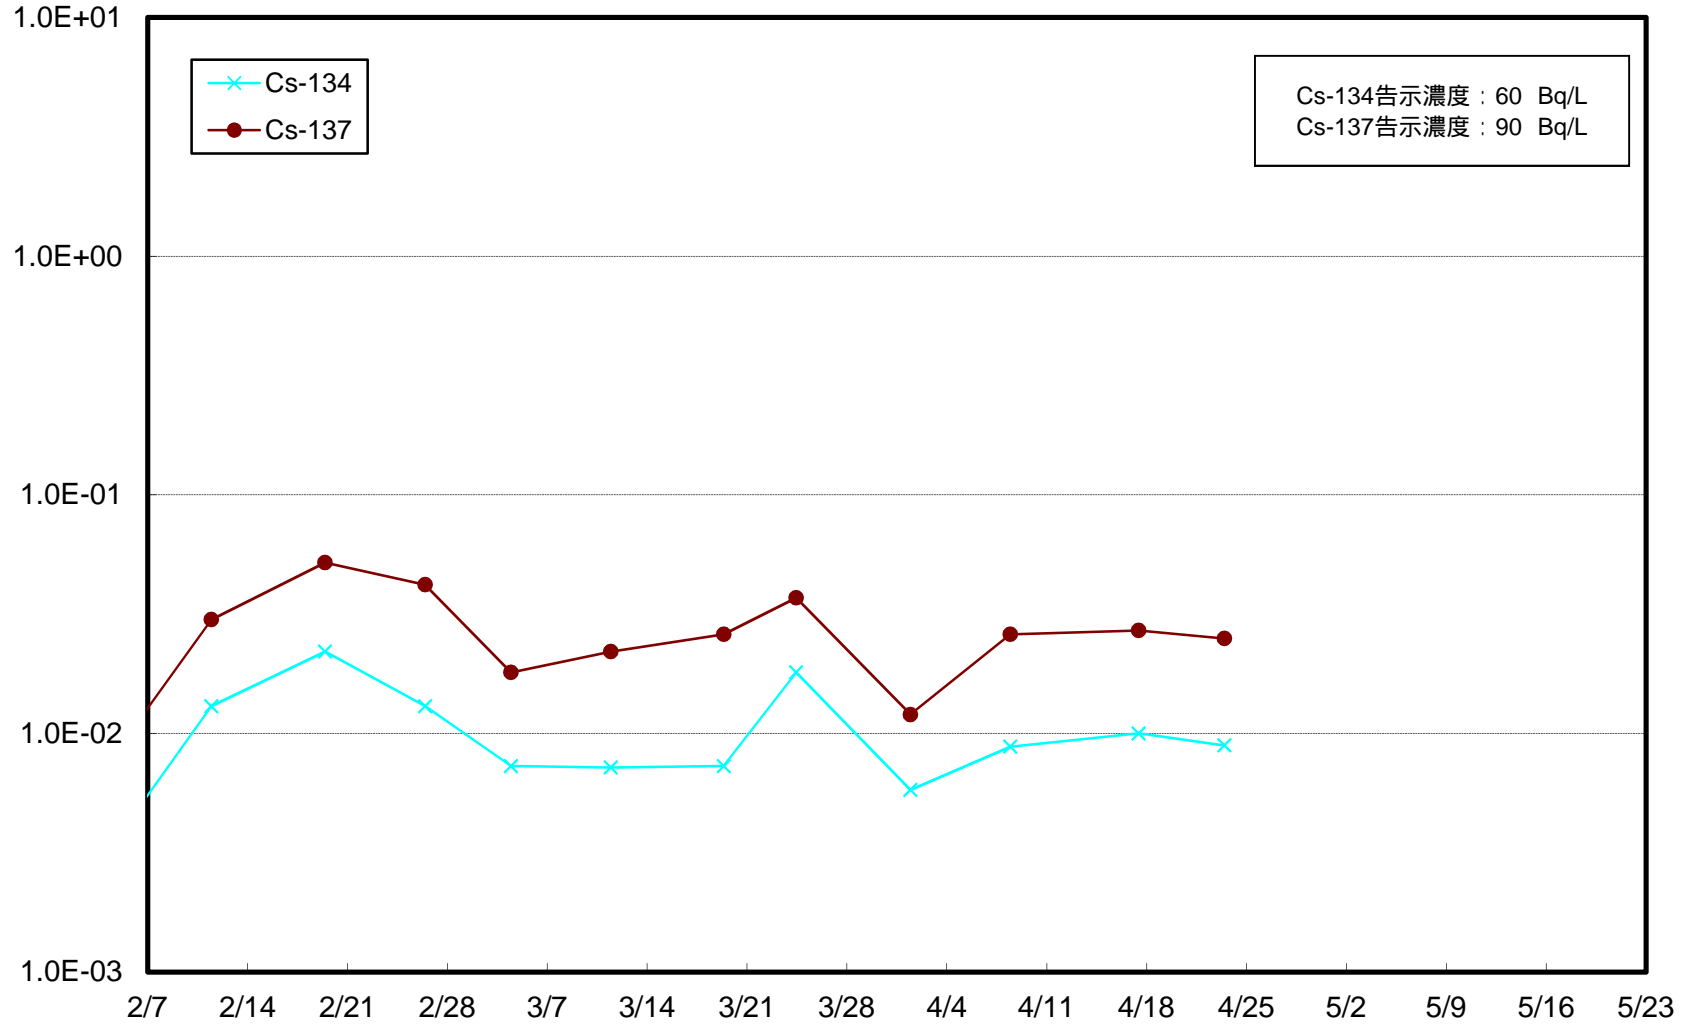


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

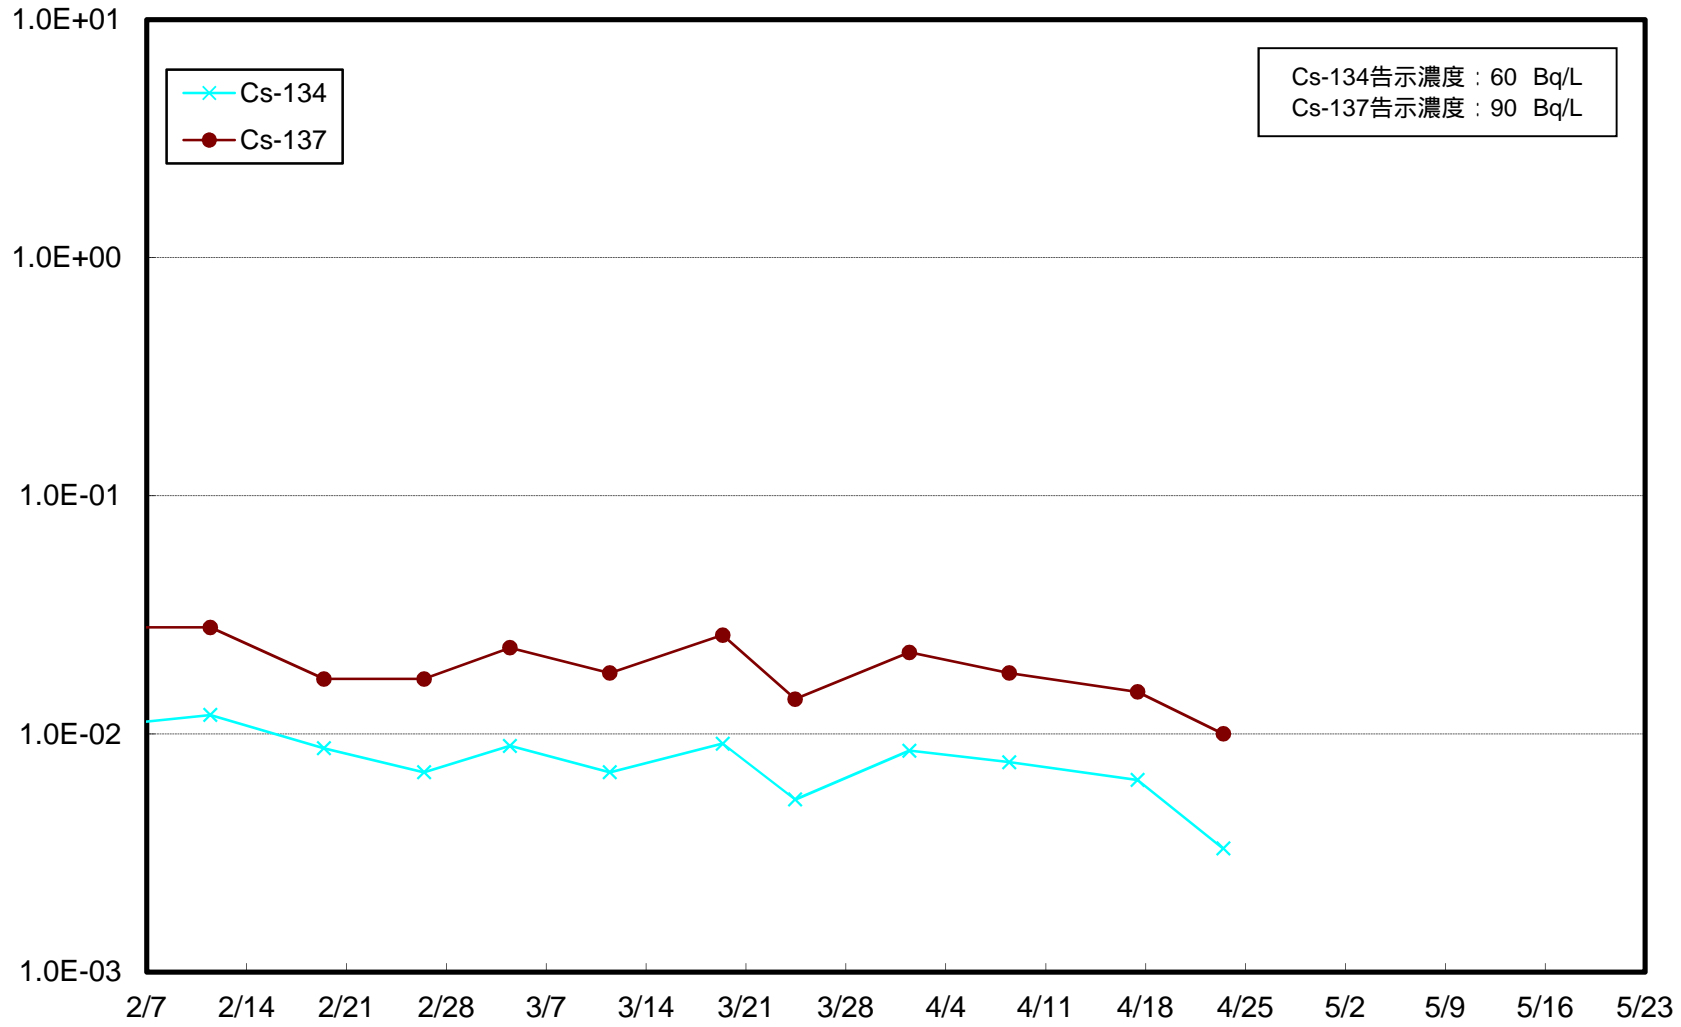


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

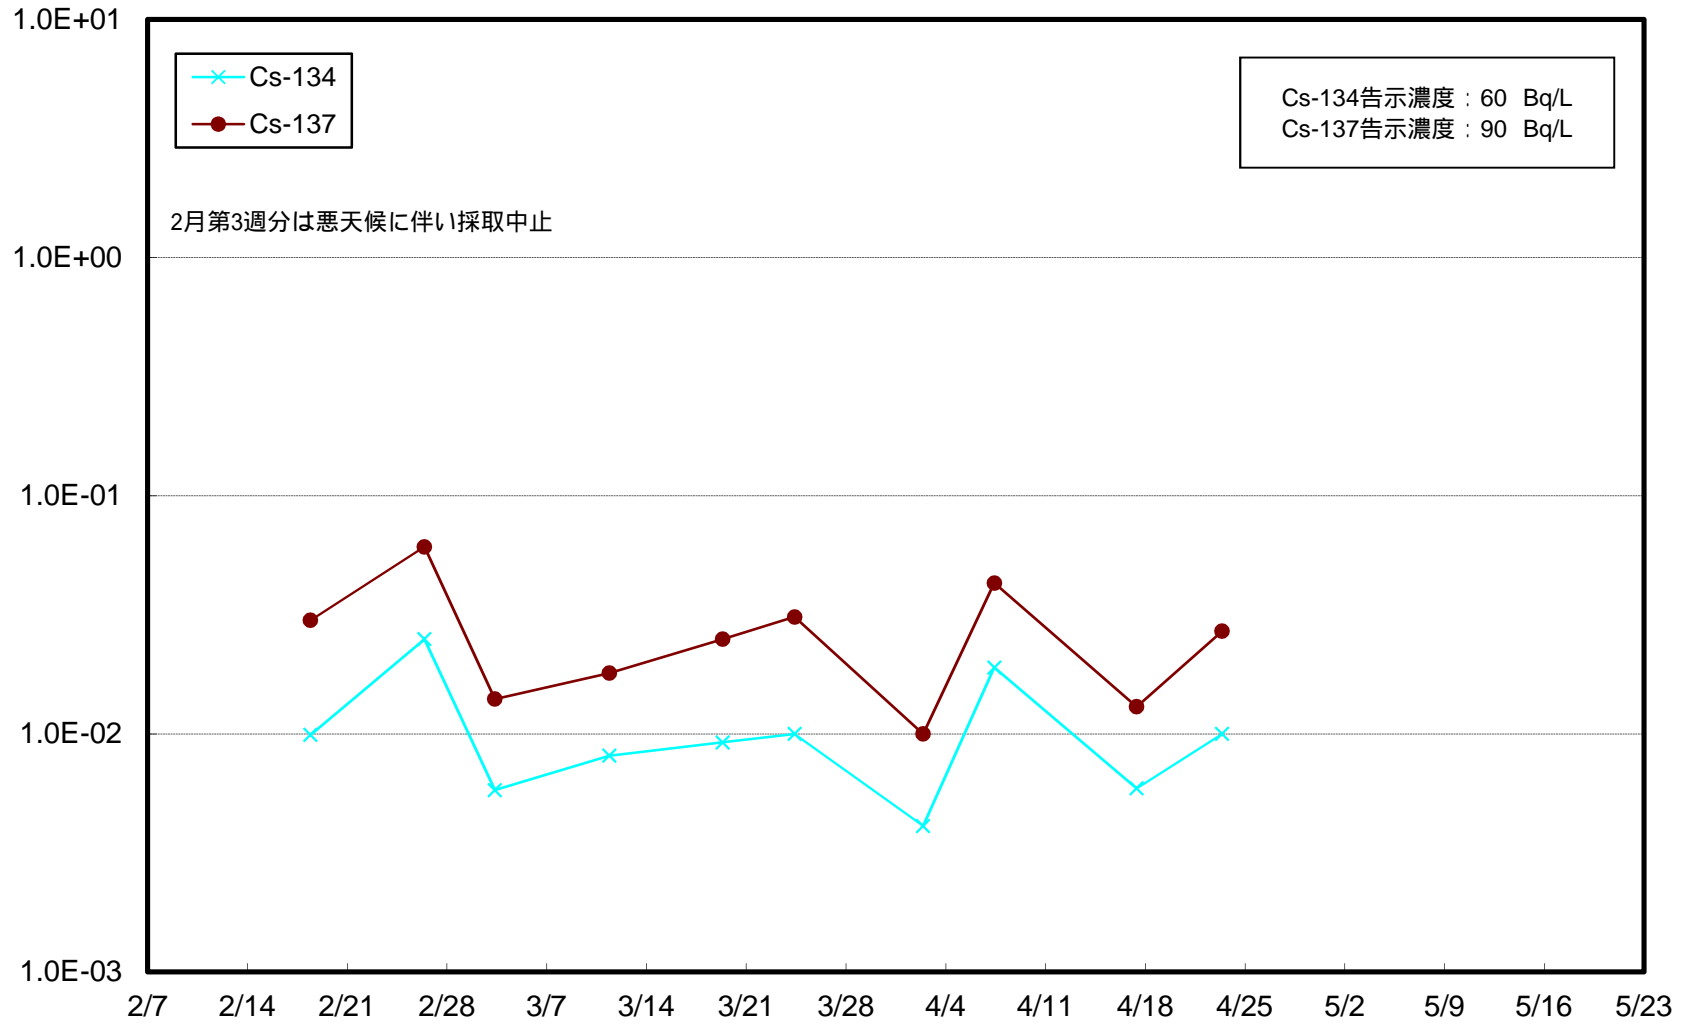


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

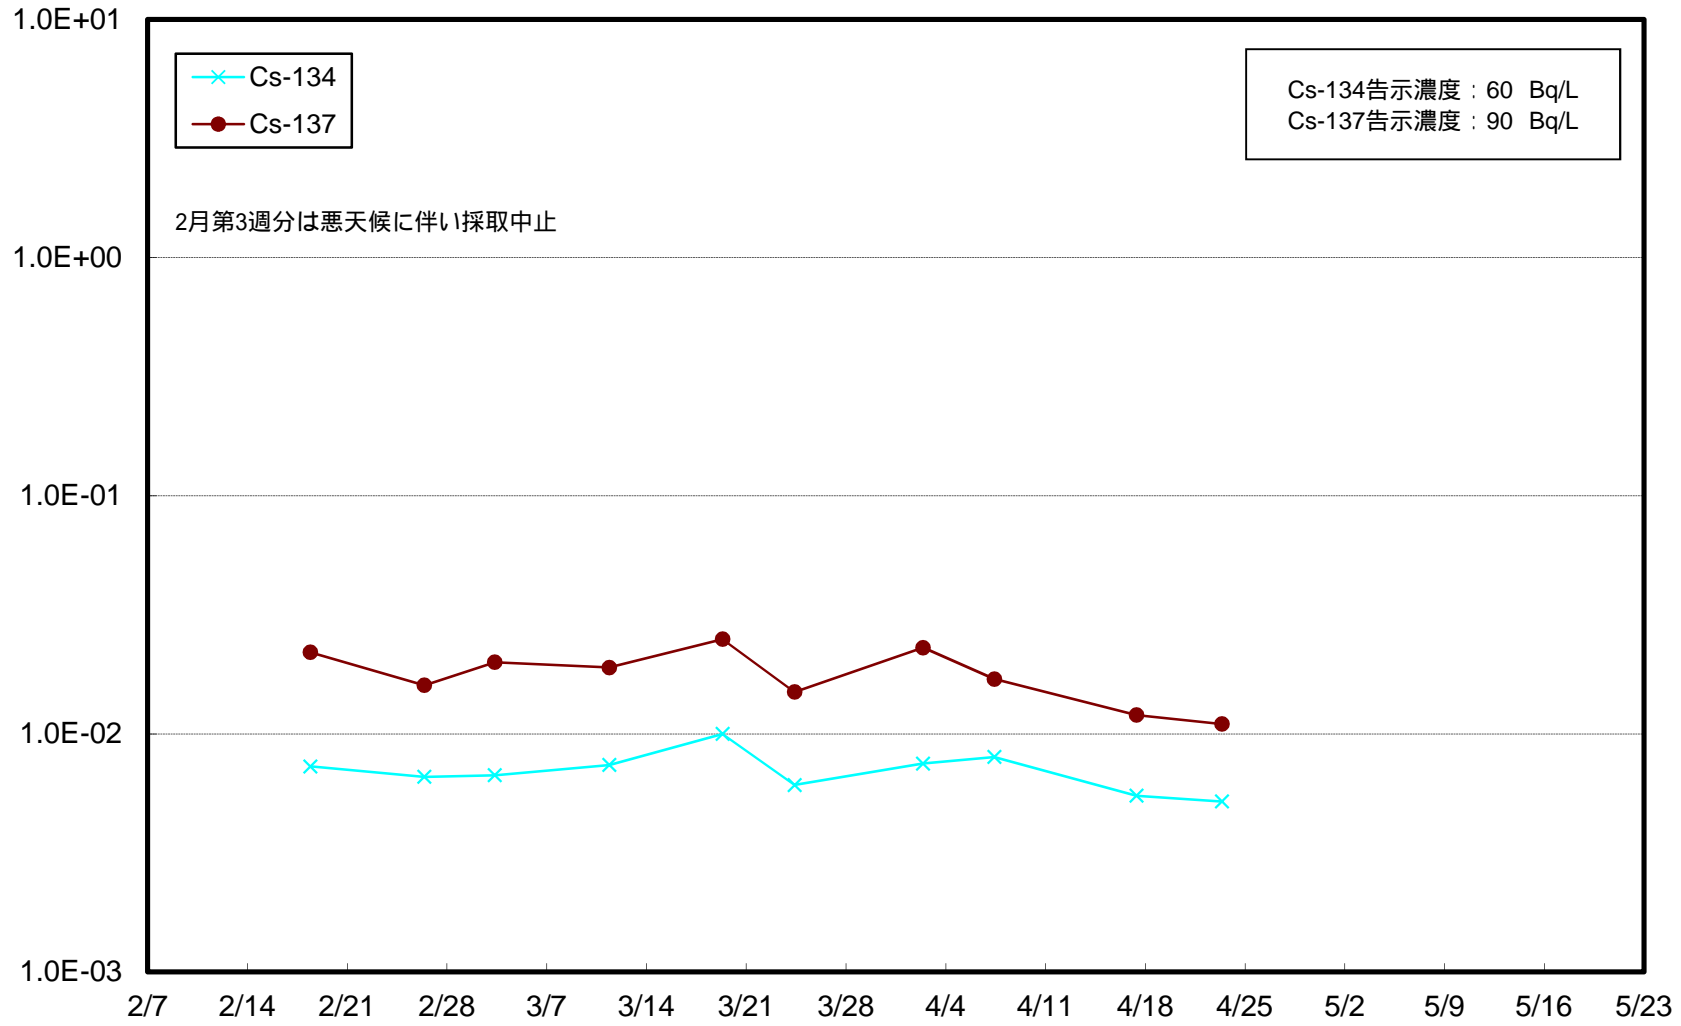


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

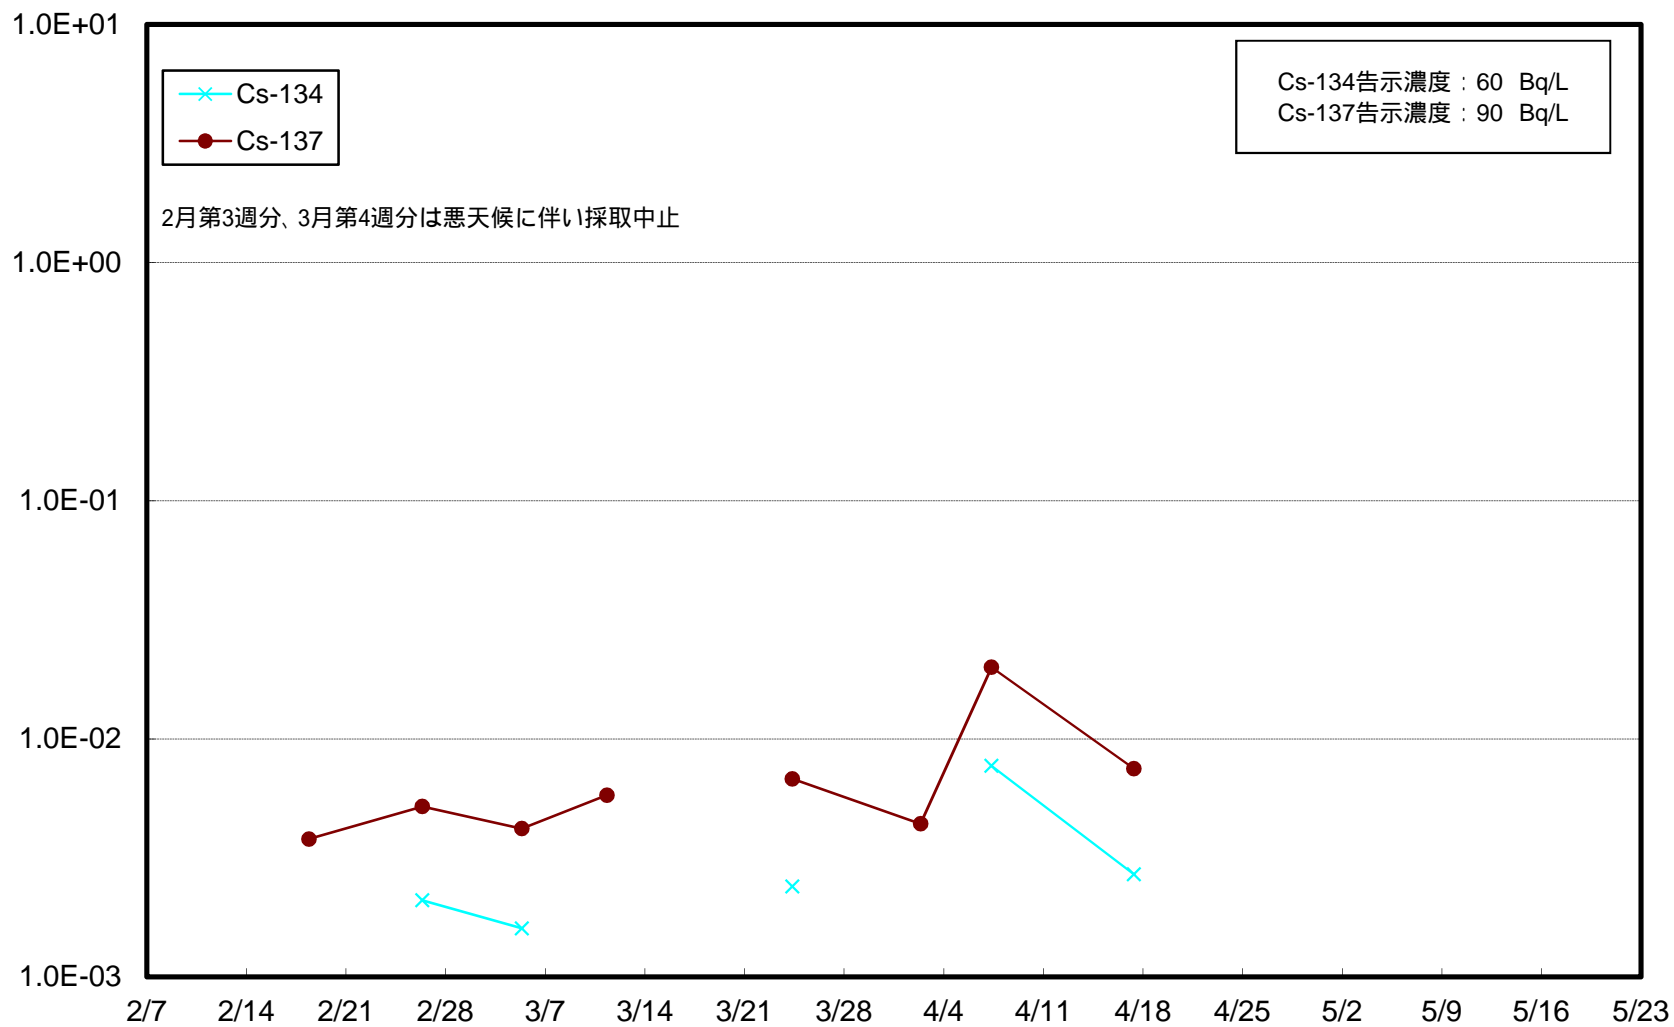


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

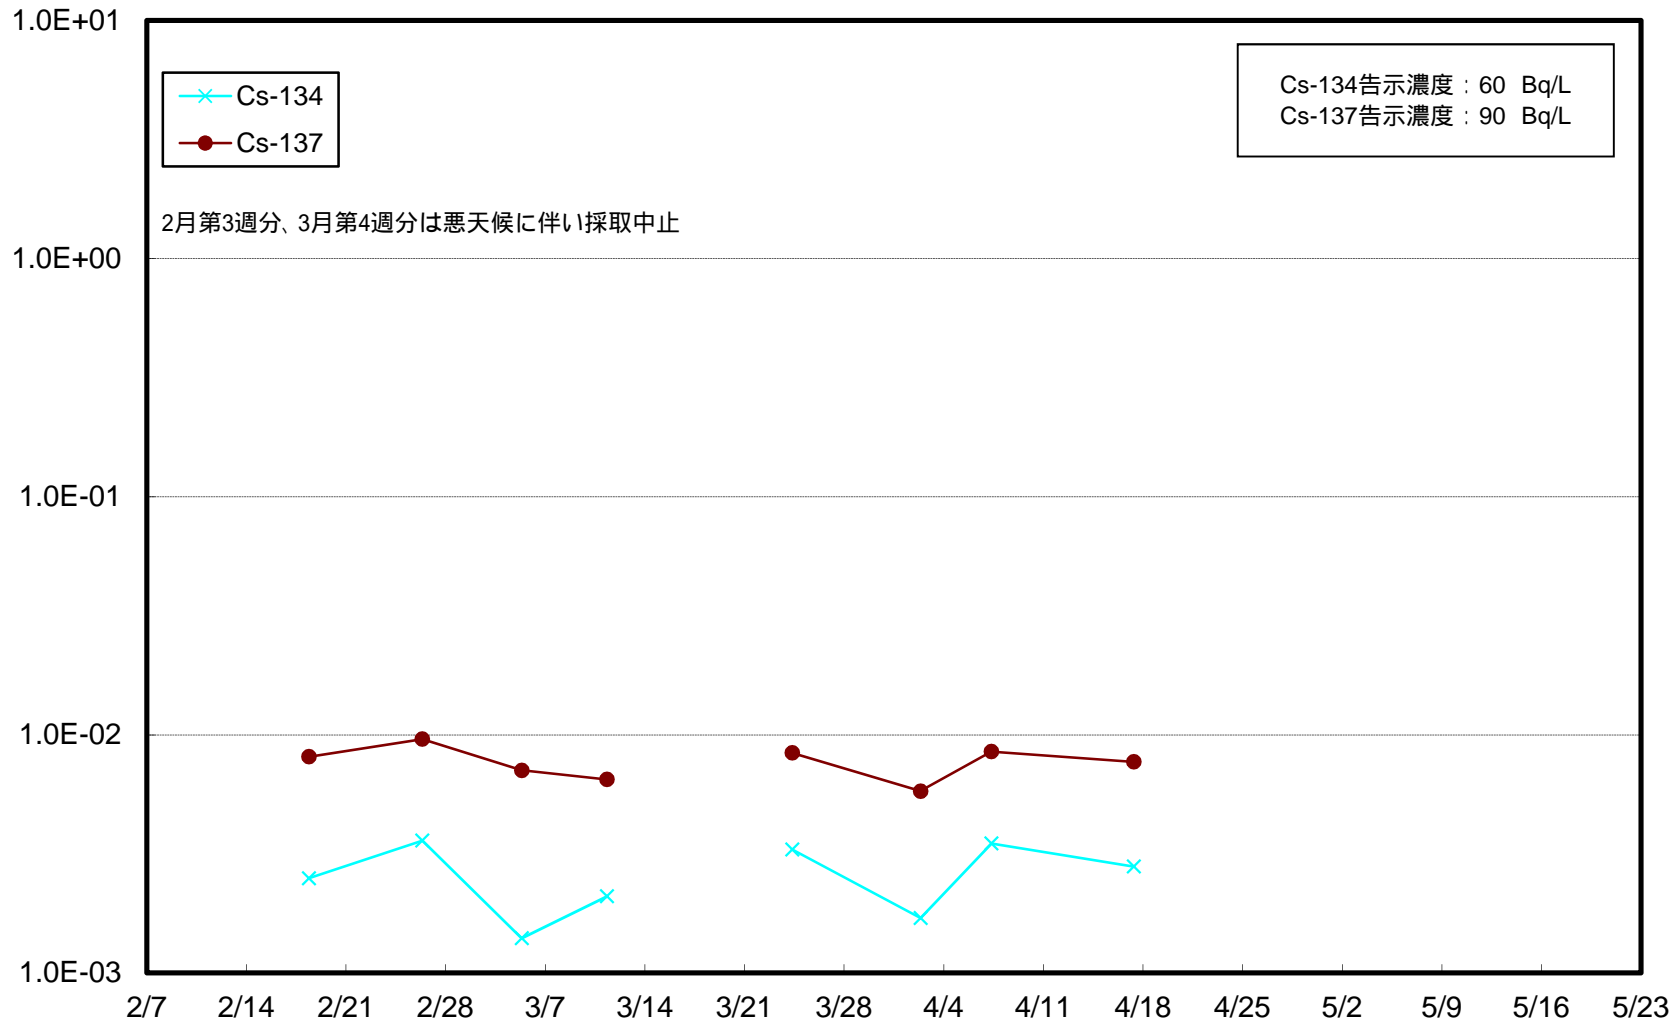


岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

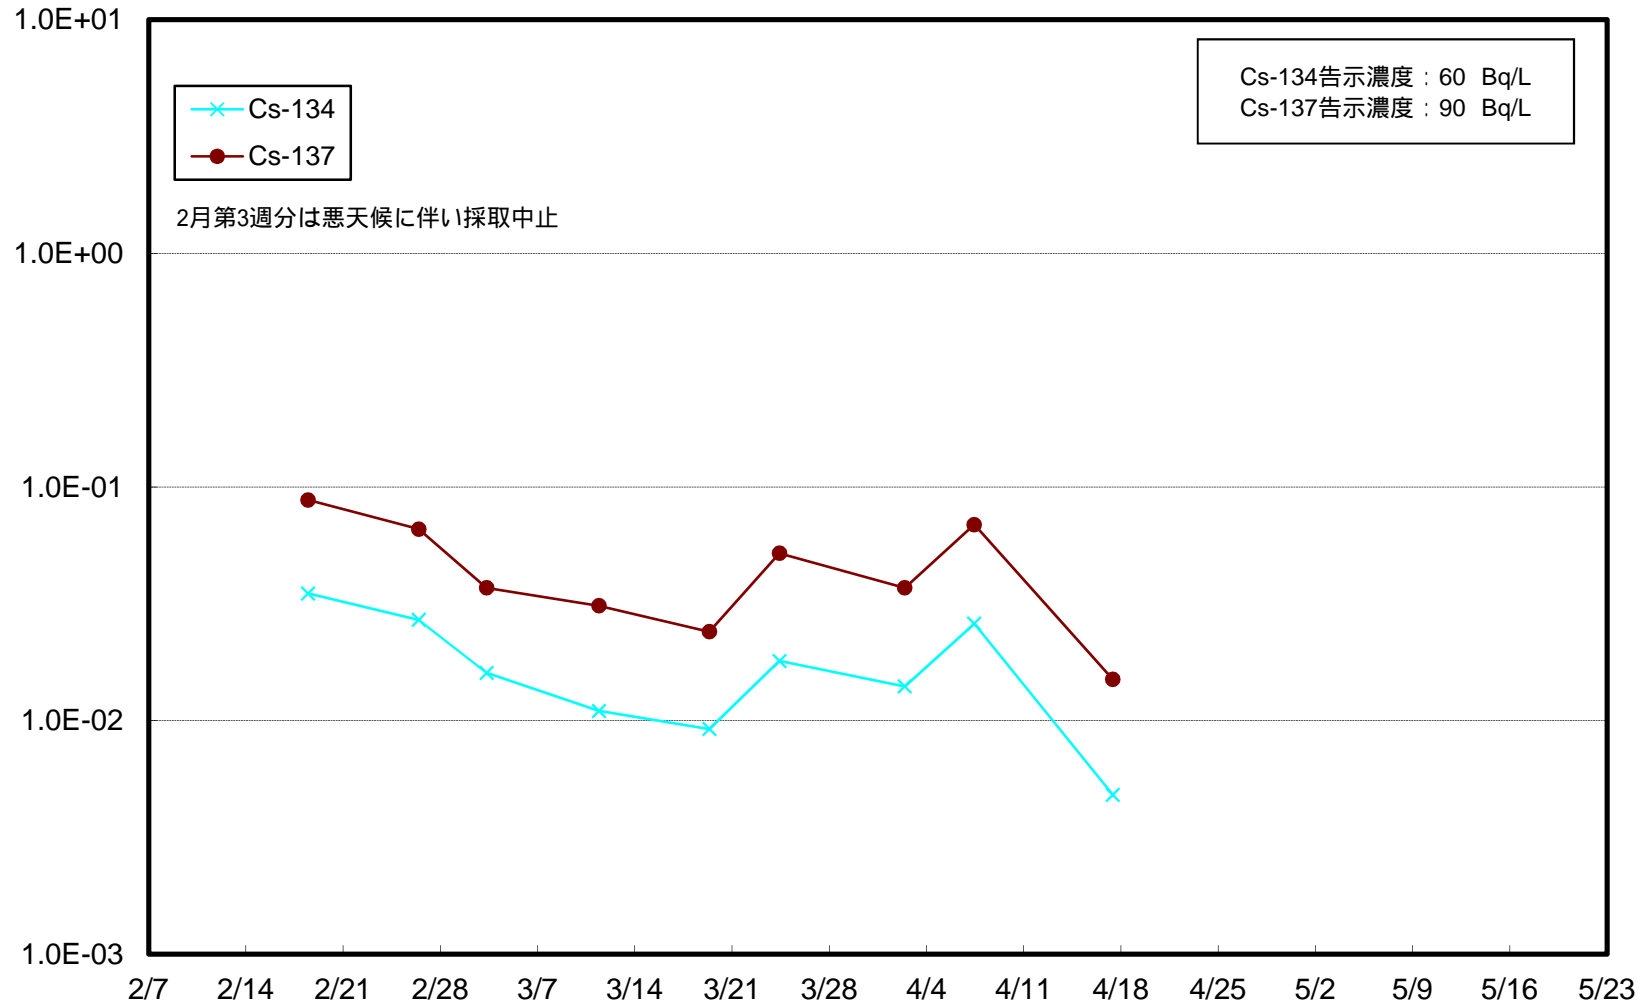


岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

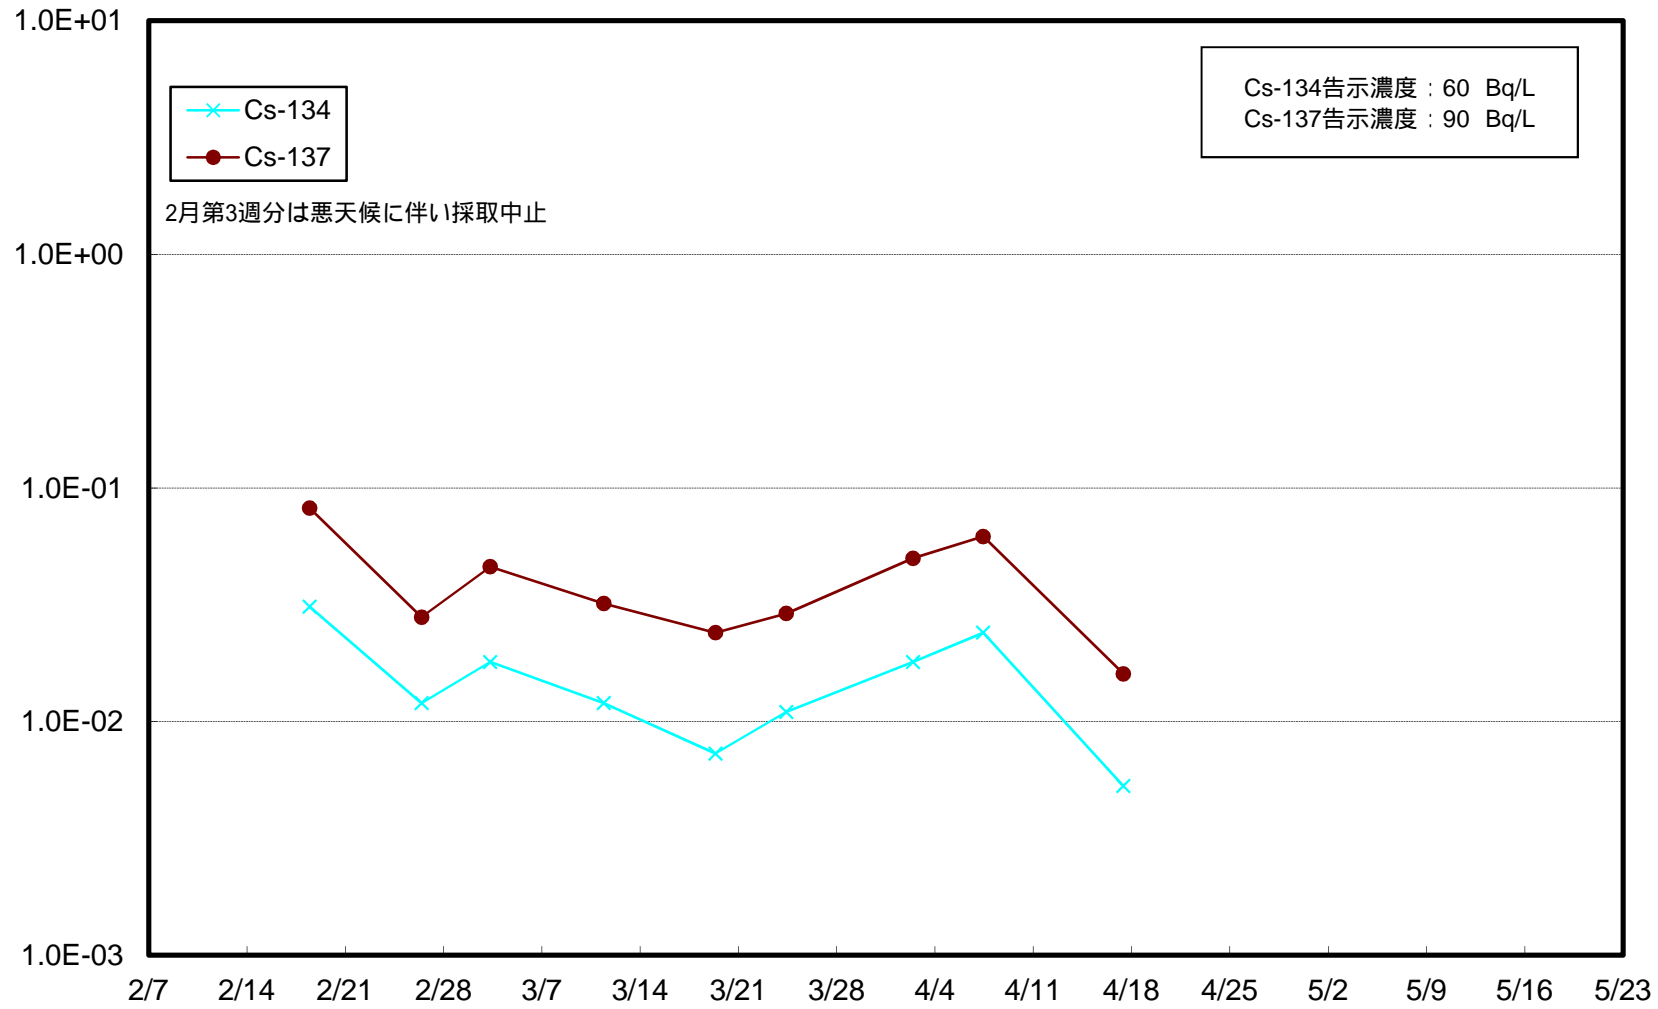


いわき市北部沖合3km(T-12) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

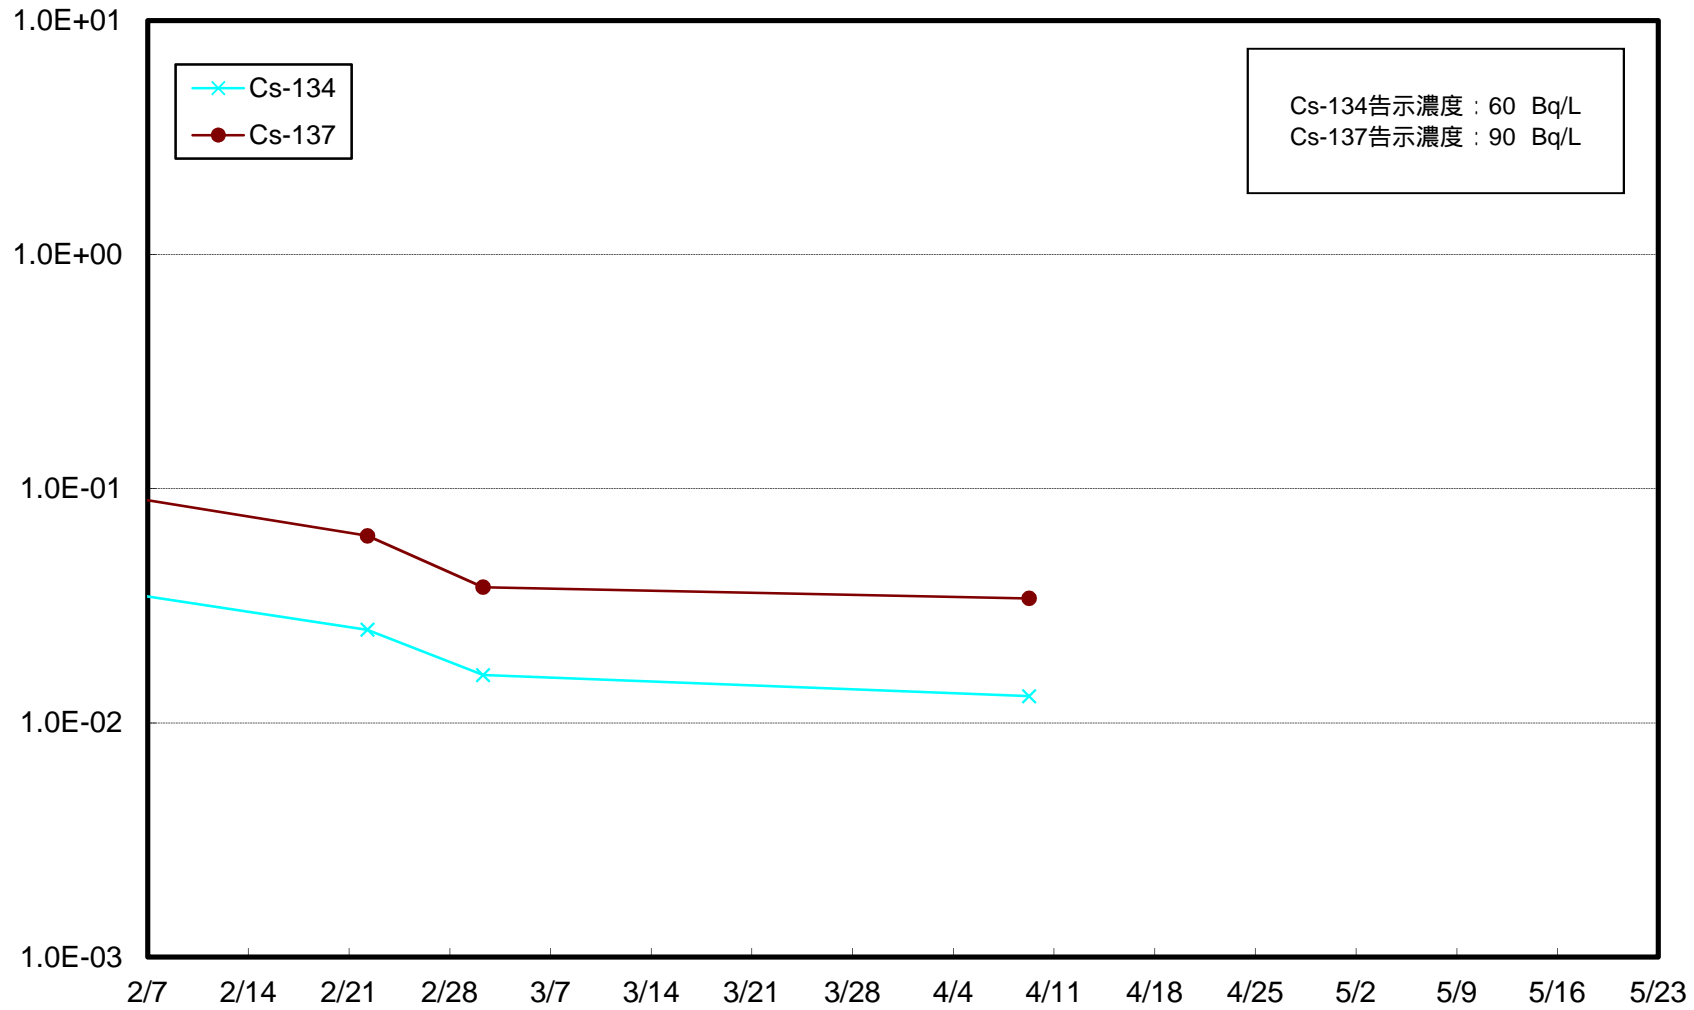


いわき市北部沖合3km(T-12) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

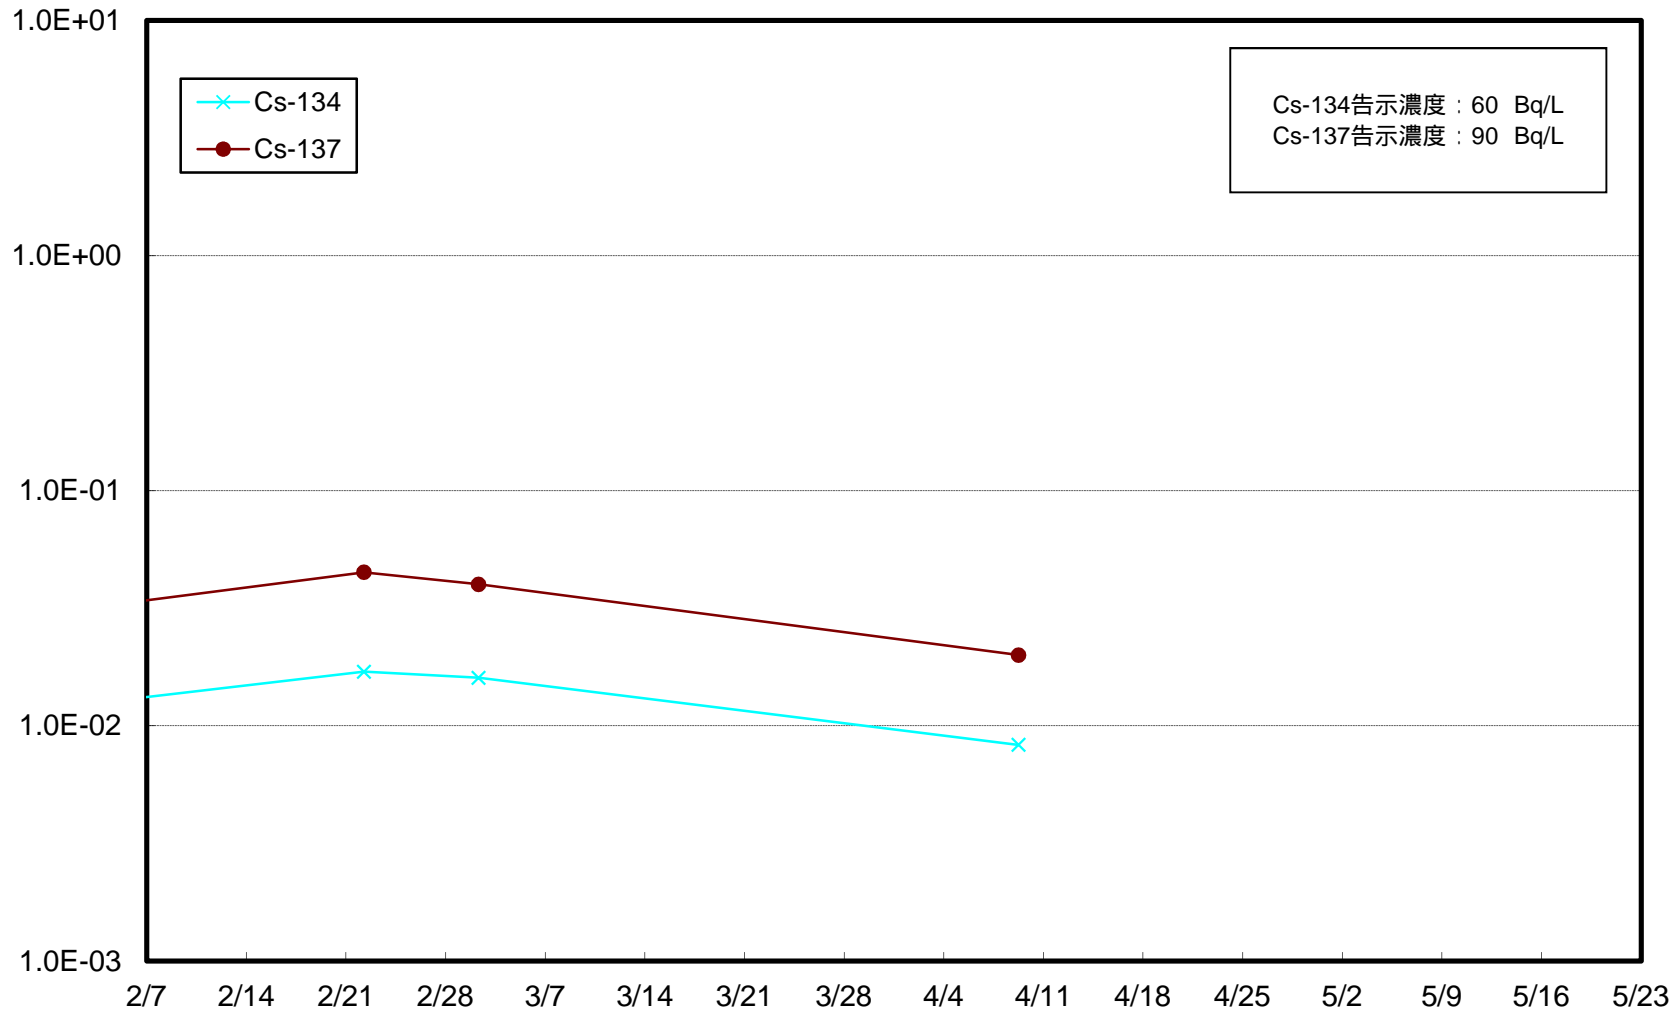


夏井川沖合1km(T-17-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

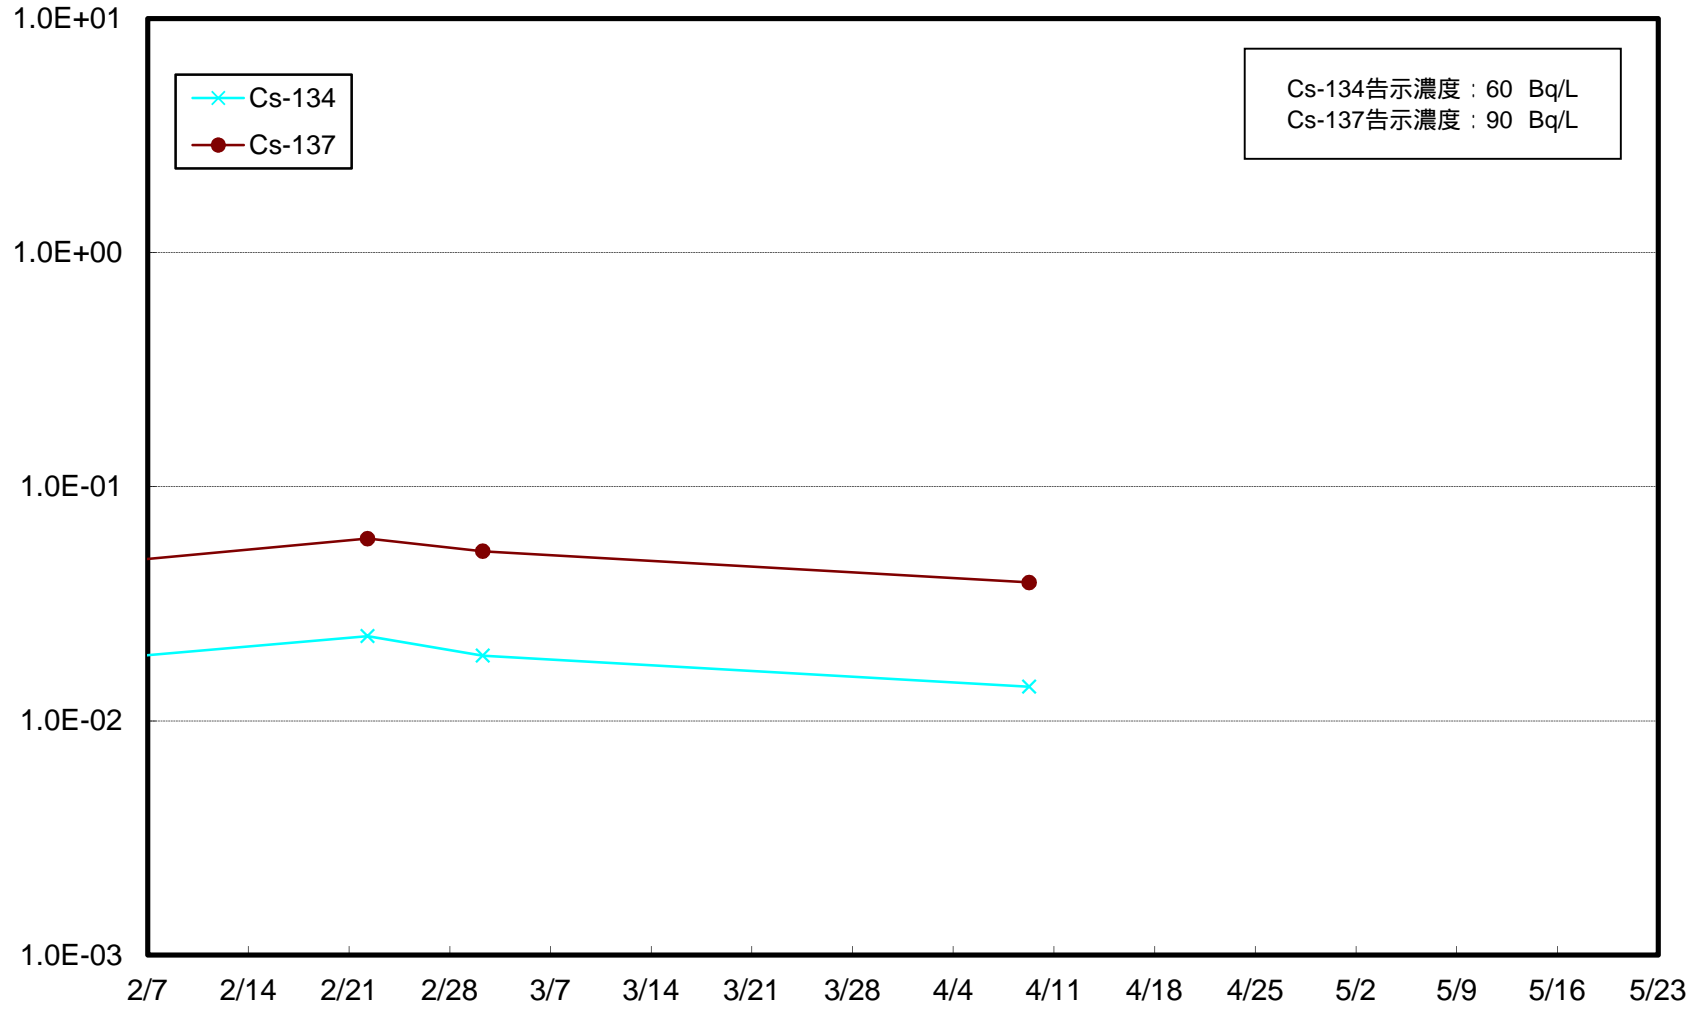


夏井川沖合1km(T-17-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

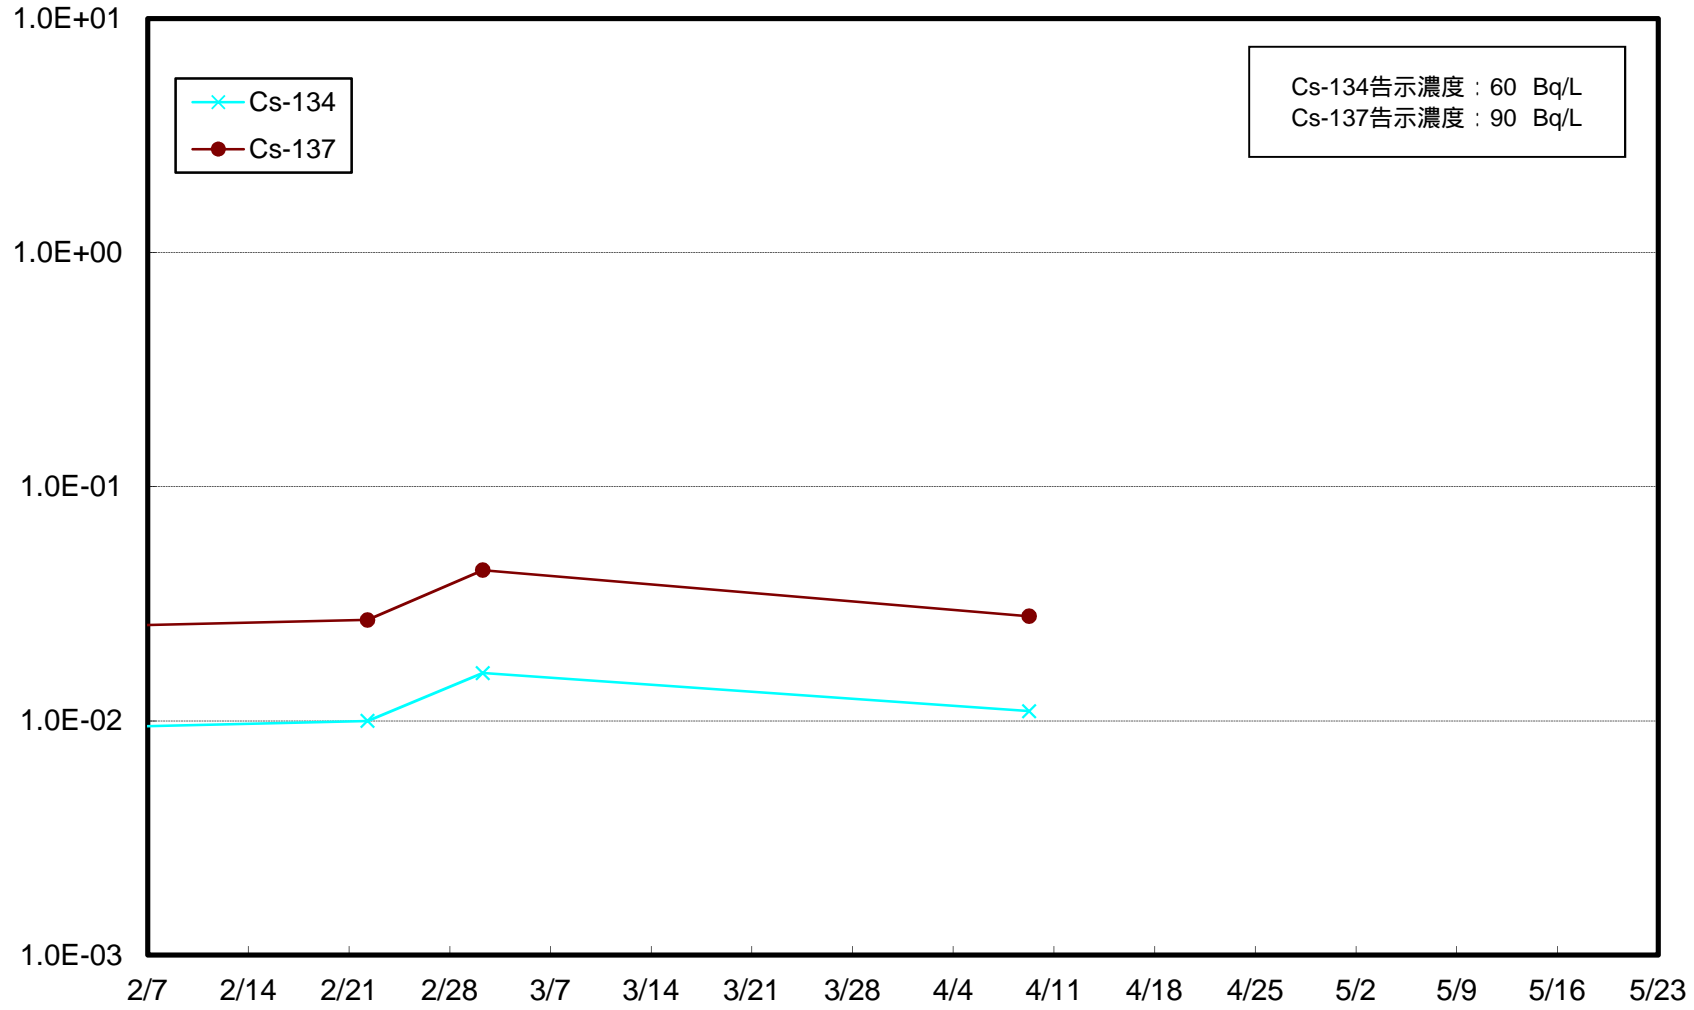


豊間沖合3km(T-20) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

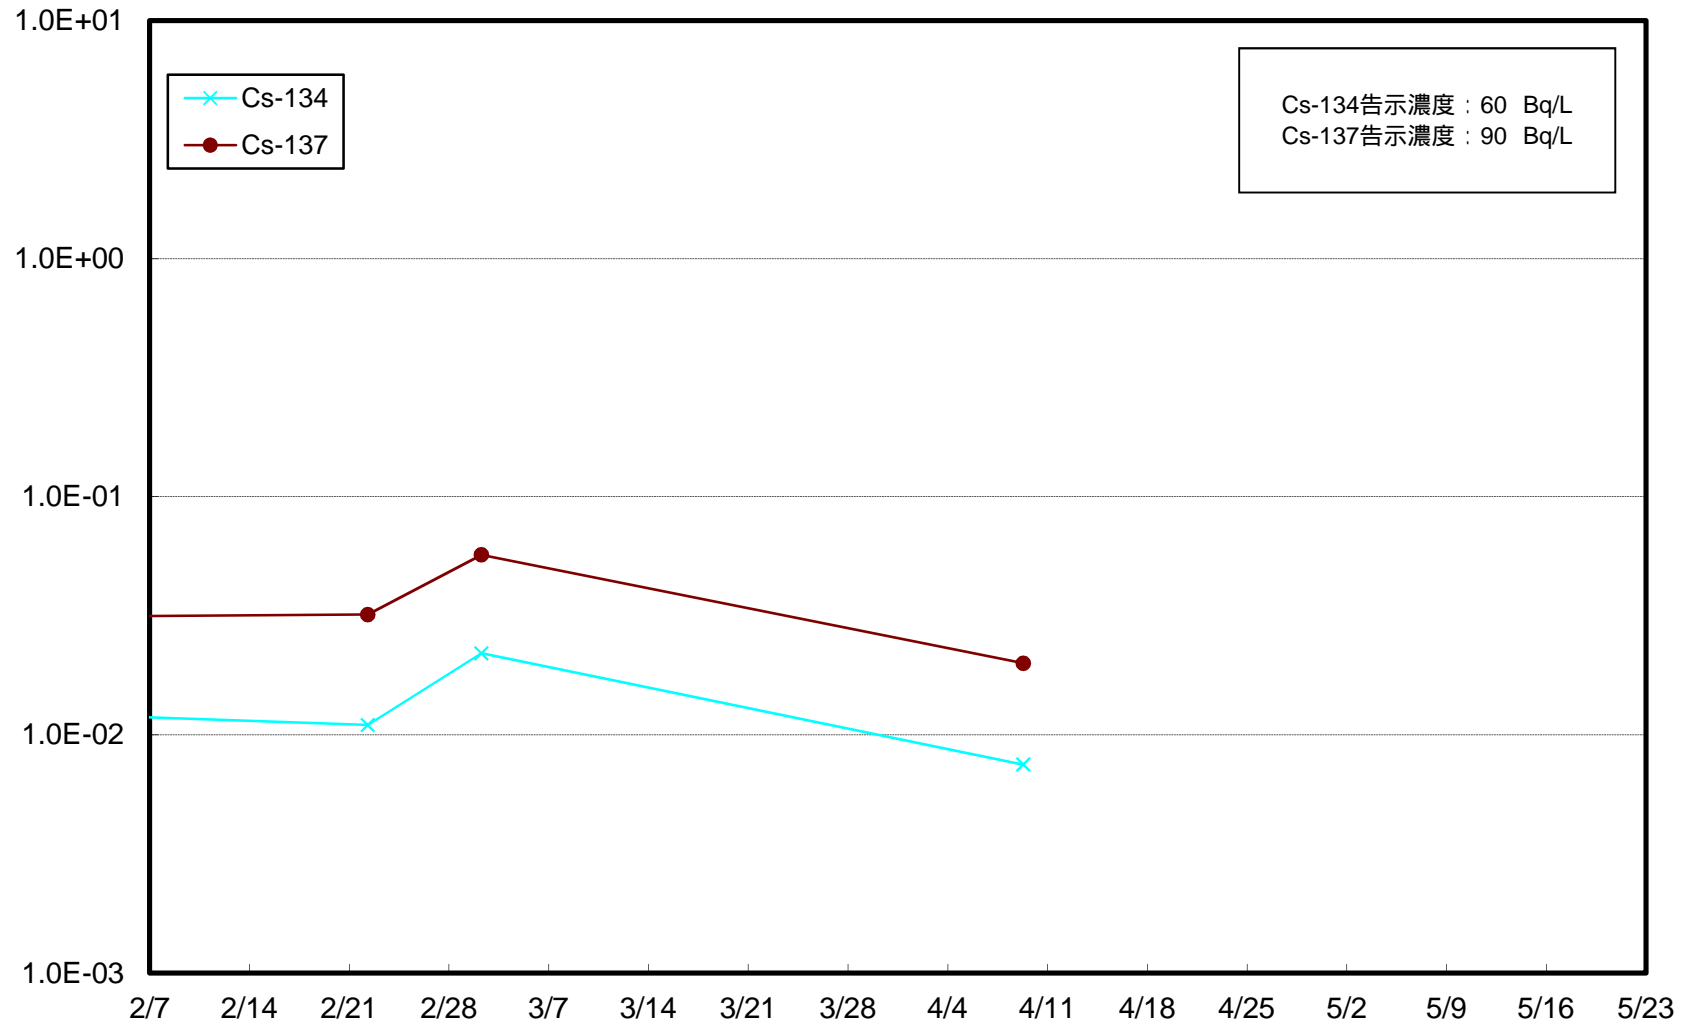


豊間沖合3km(T-20) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

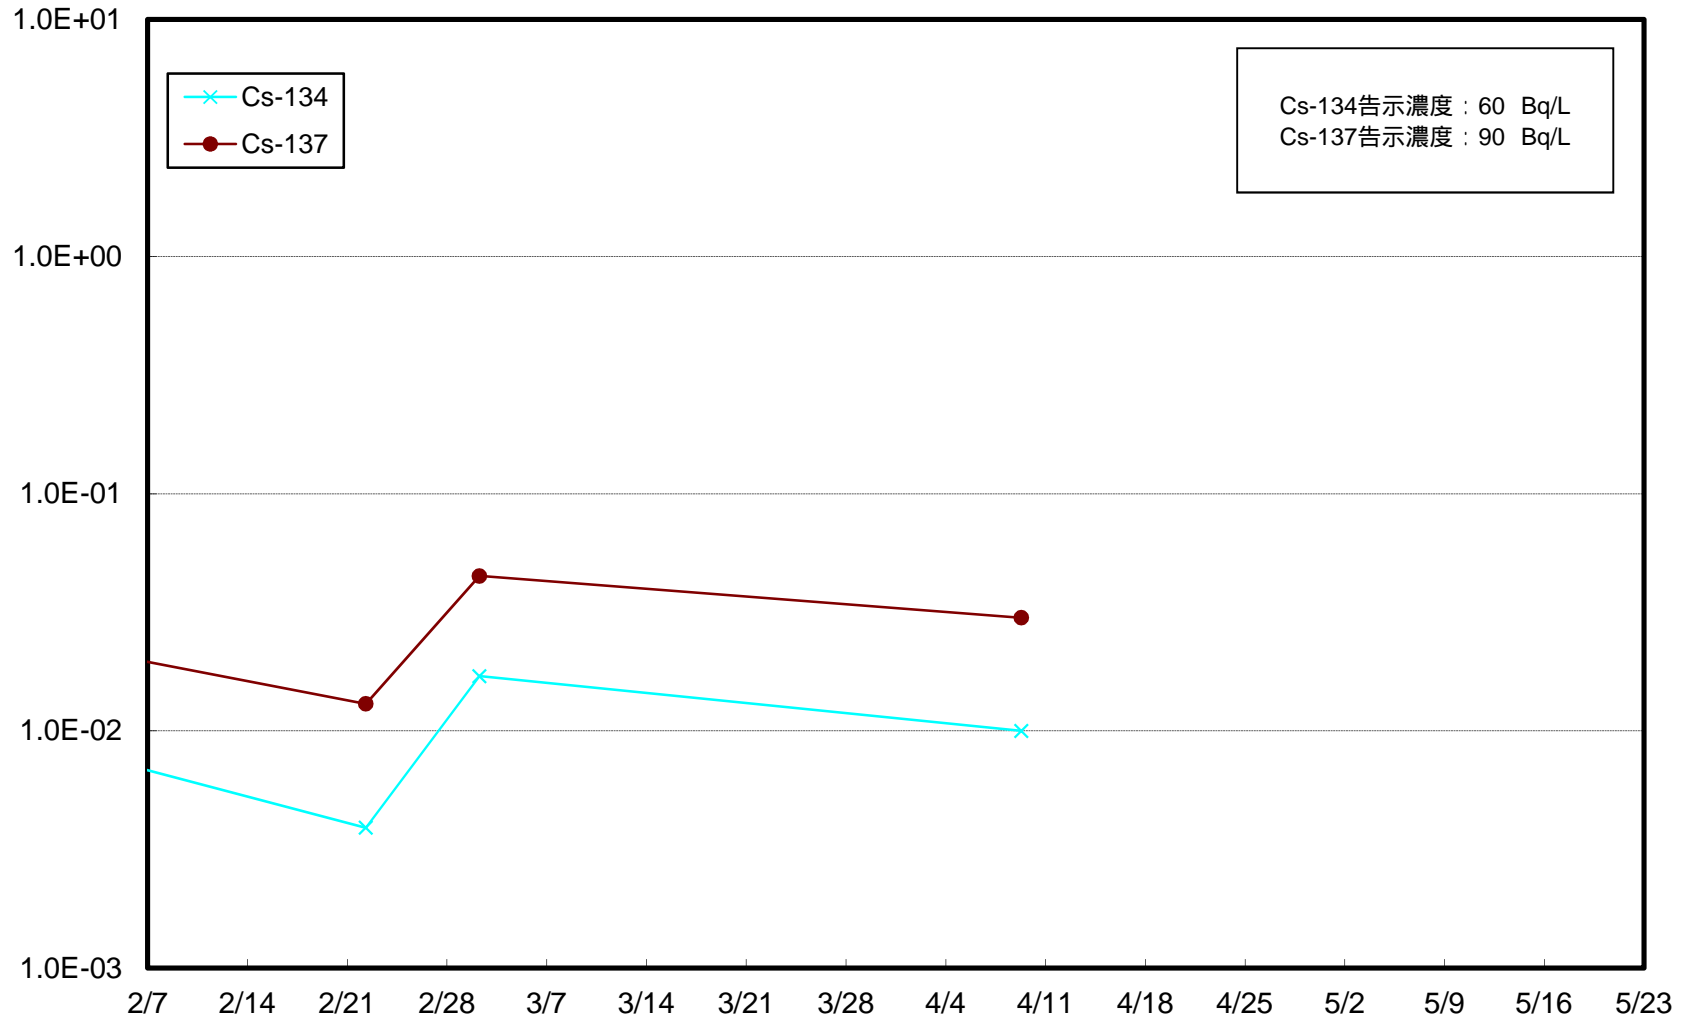


新田川沖合1km(T-13-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

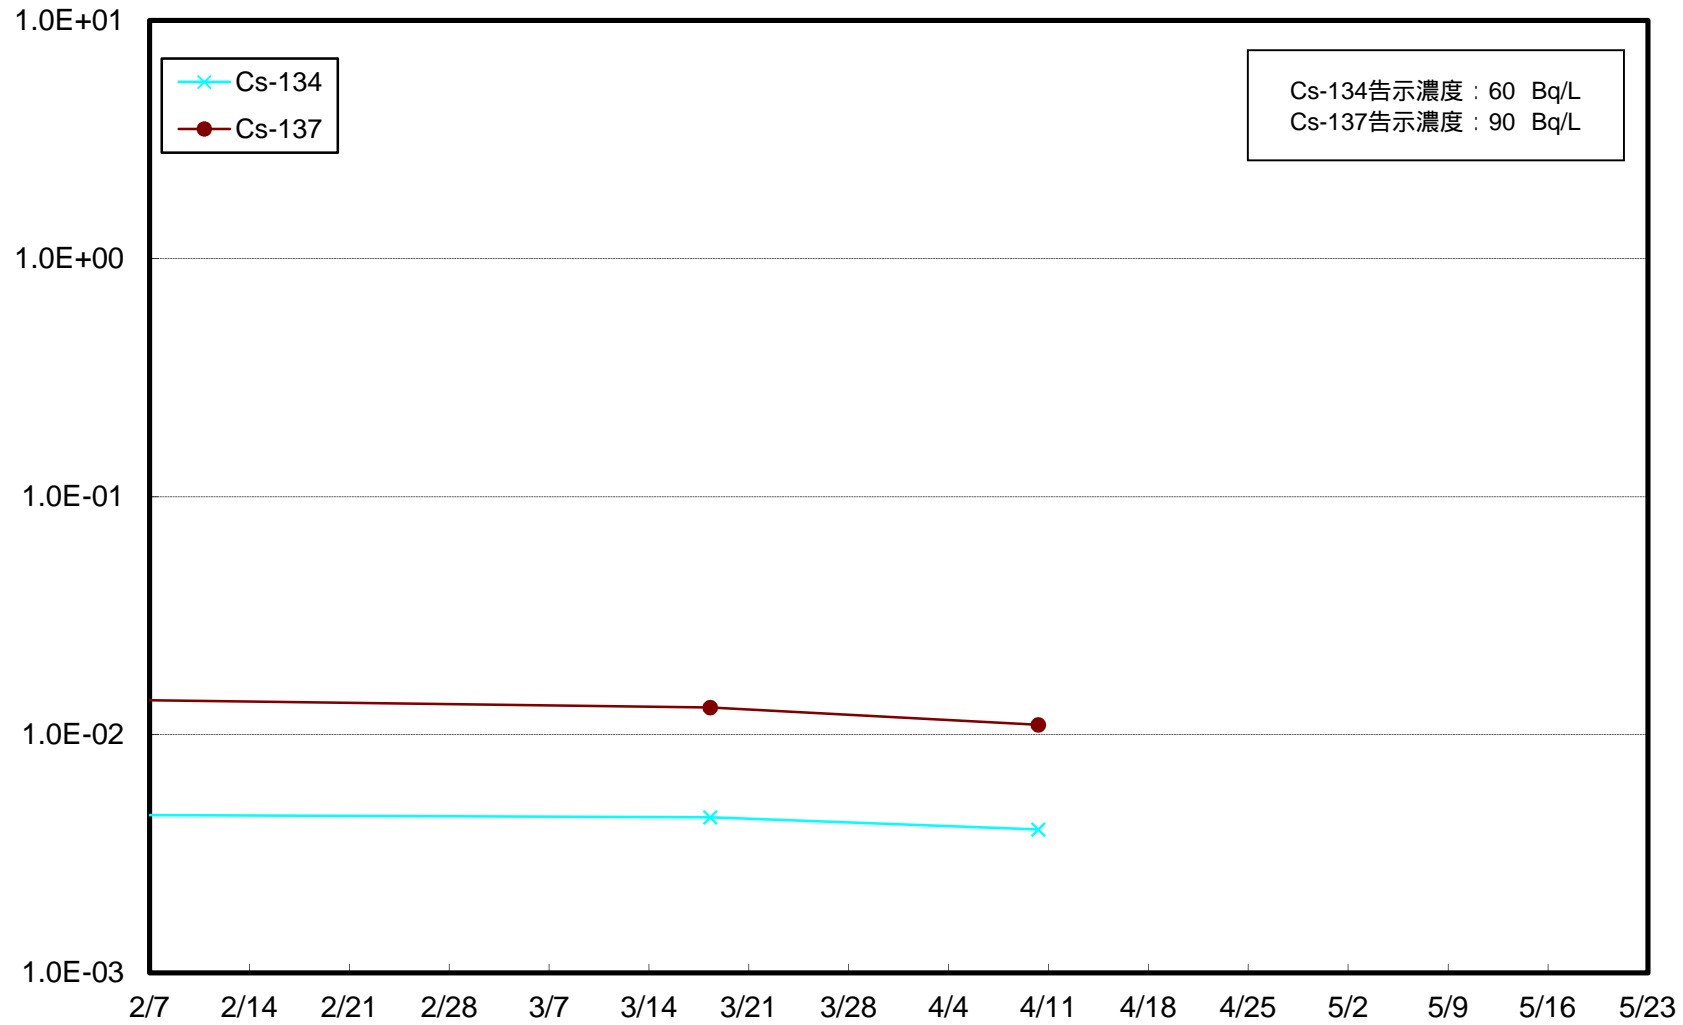


新田川沖合1km(T-13-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

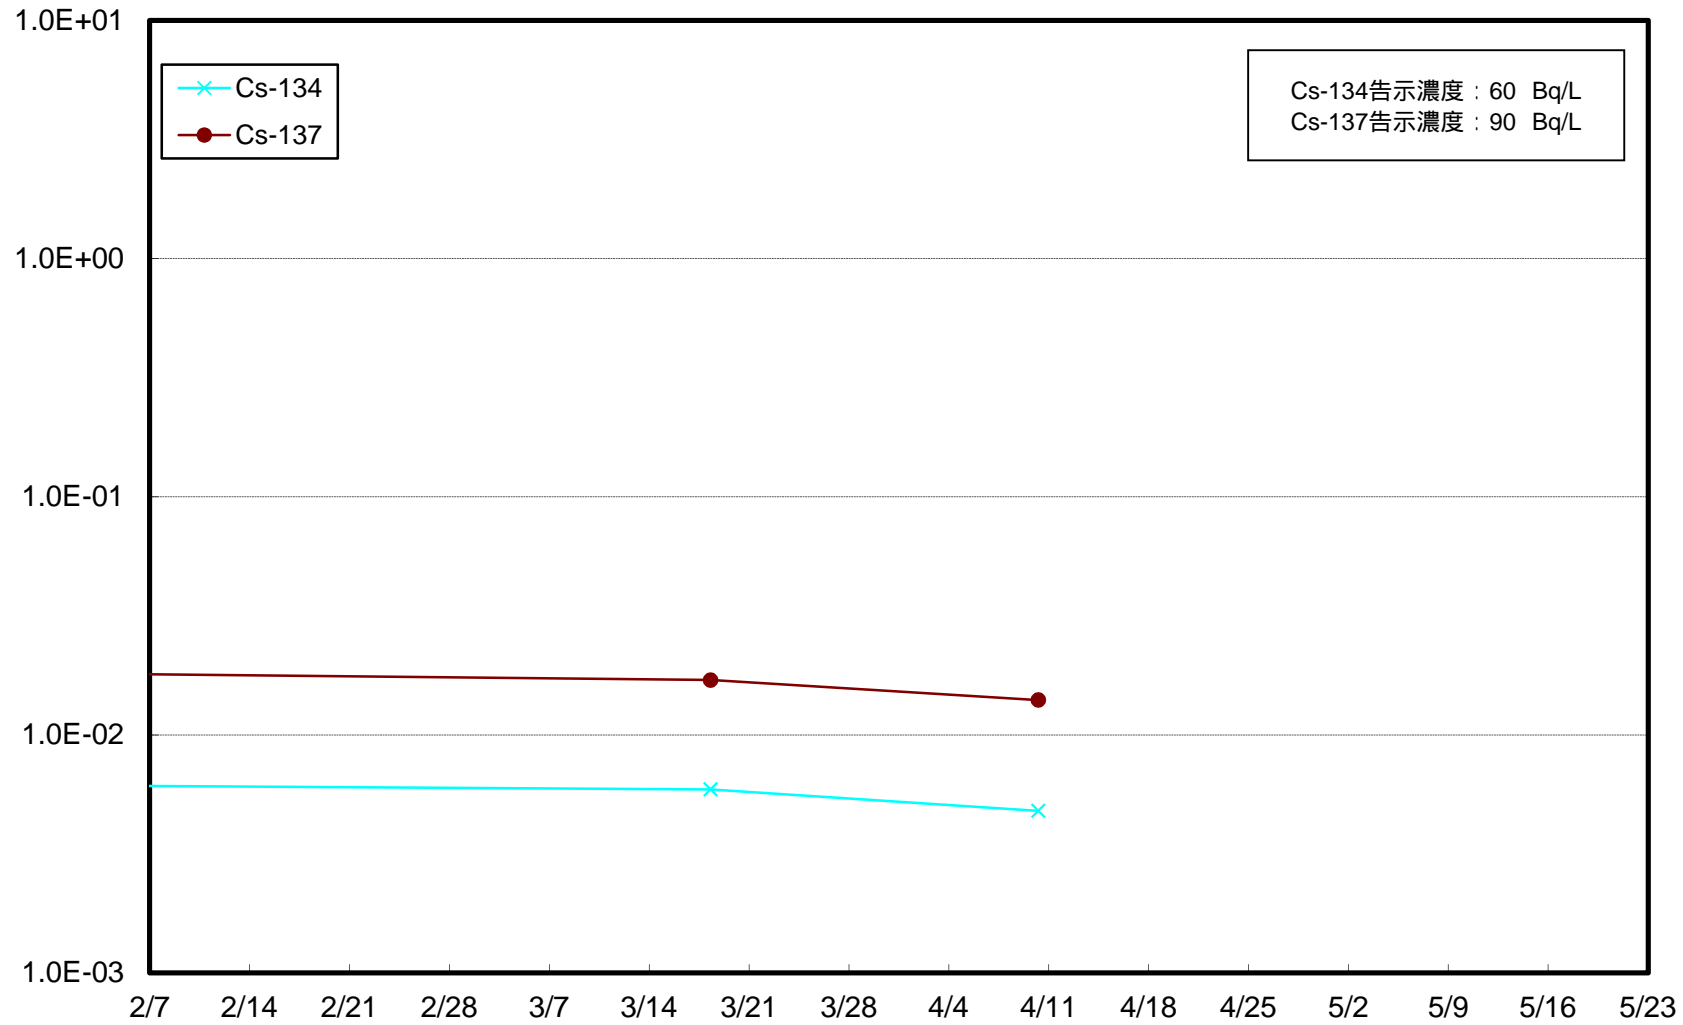


相馬沖合 3km(T-22) 上層 海水放射能濃度(Bq / L)

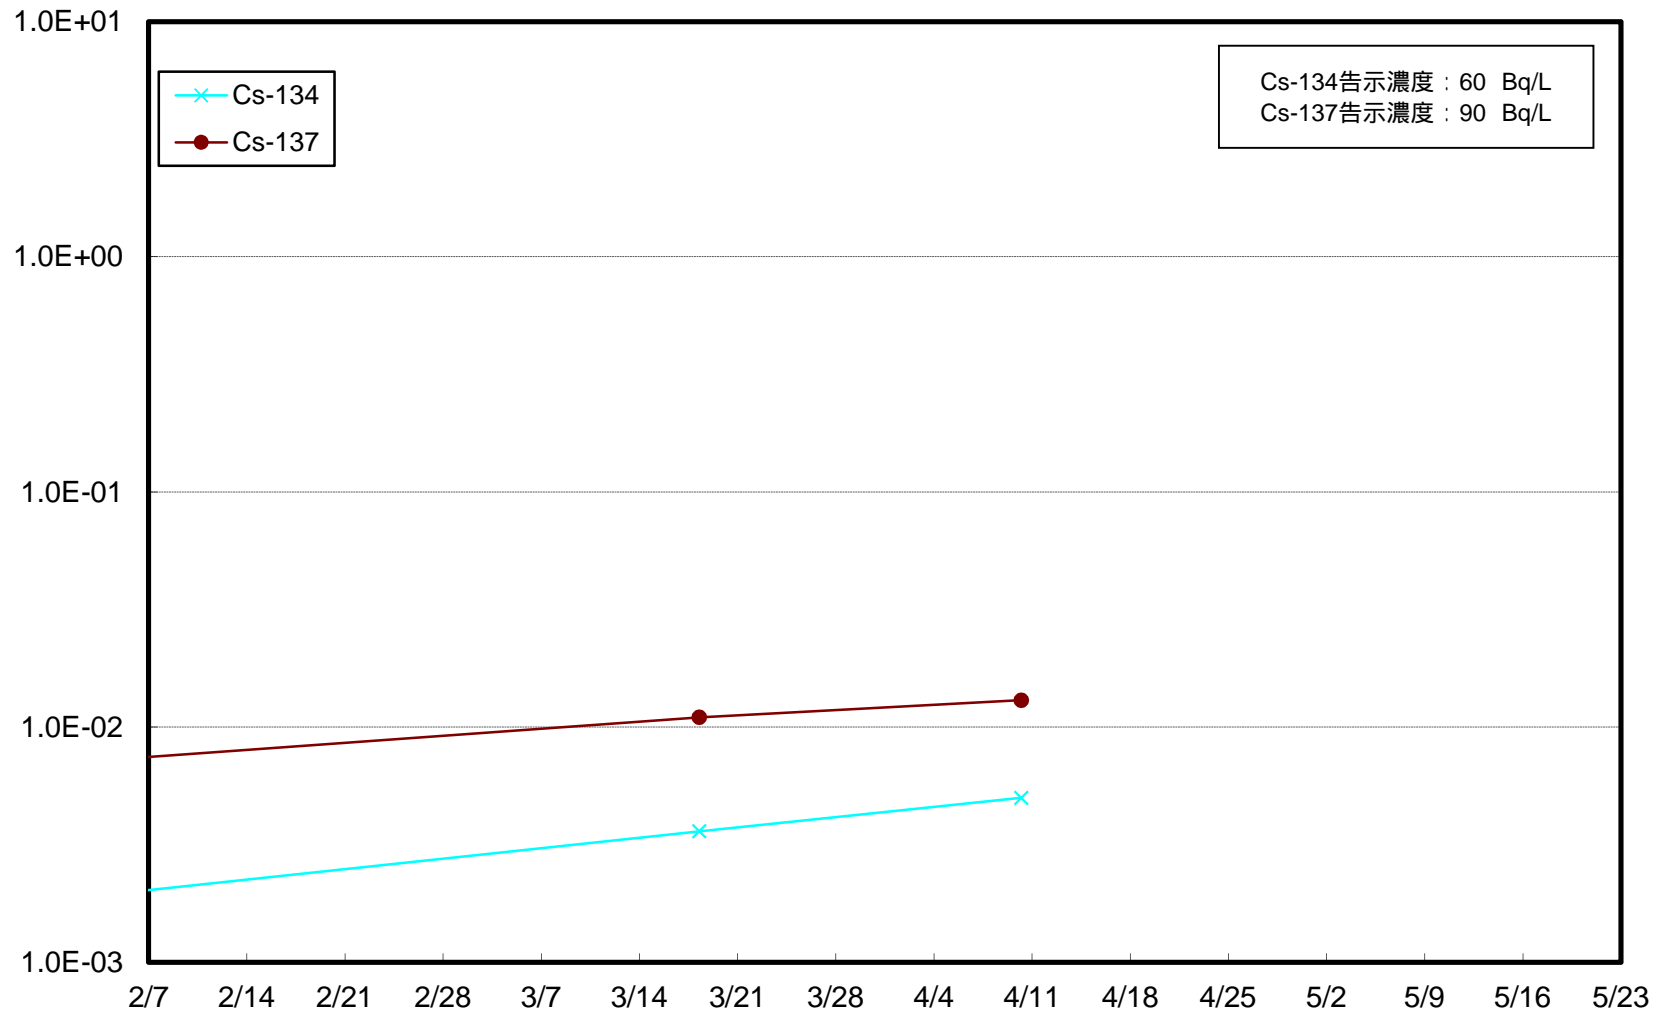


相馬沖合3km(T-22) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)

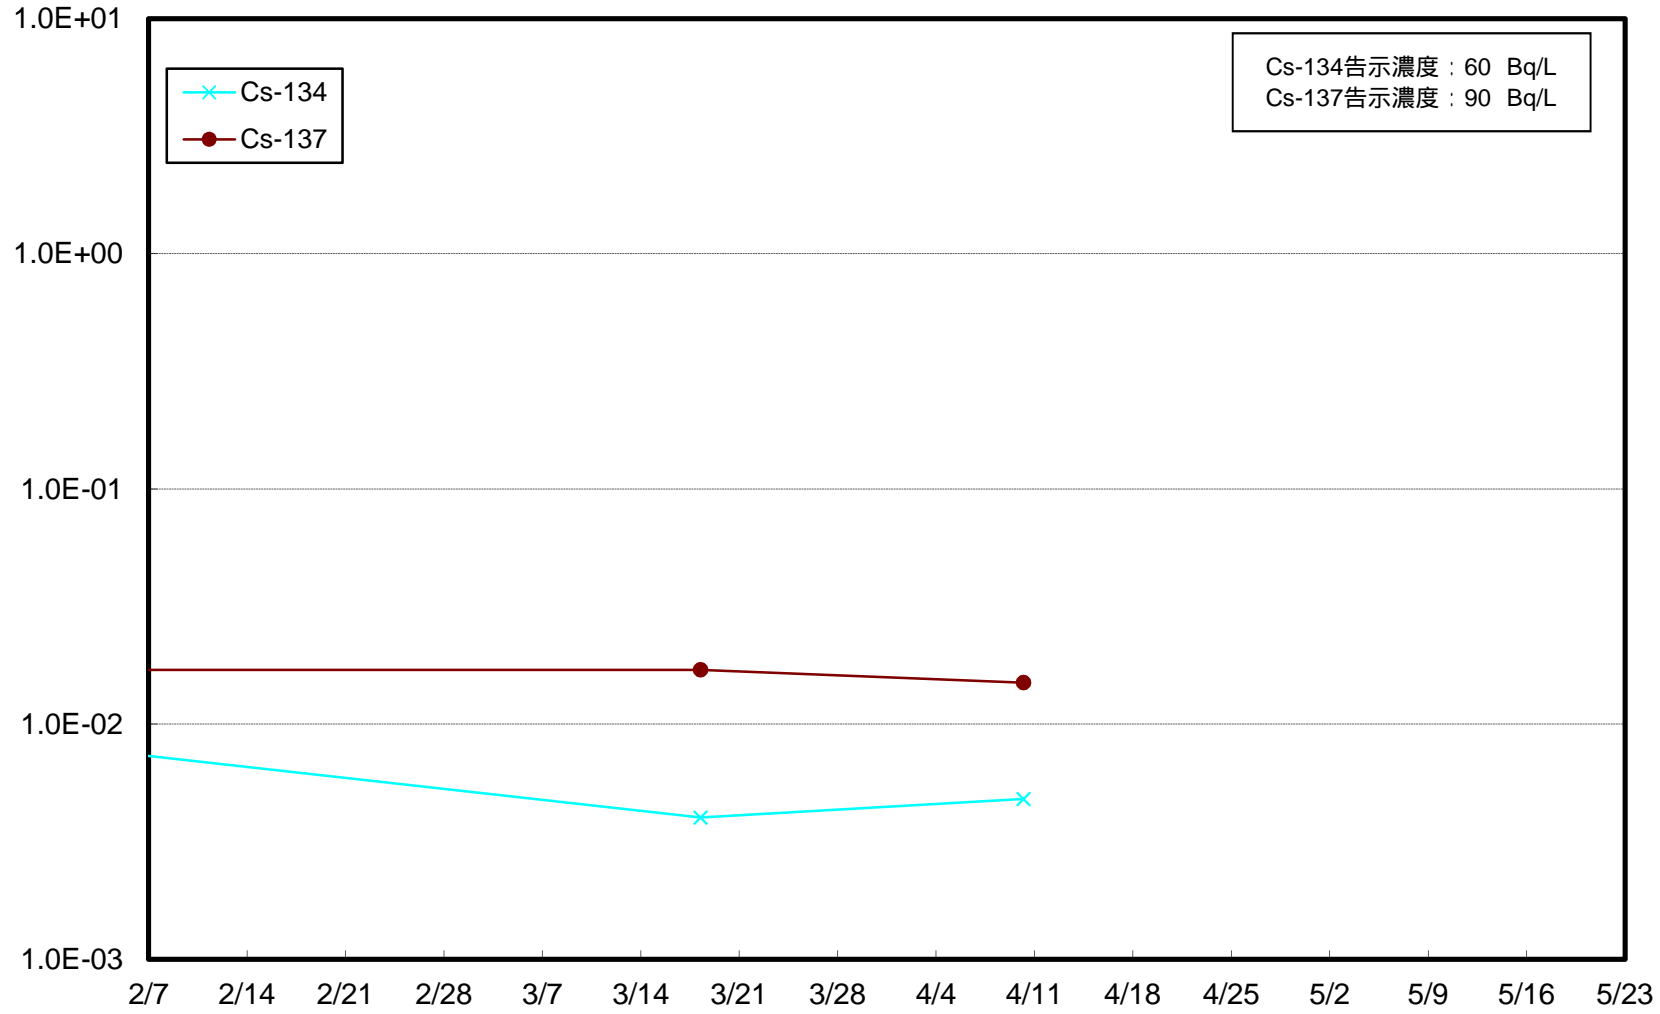


鹿島沖合 5 km (T-MA) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

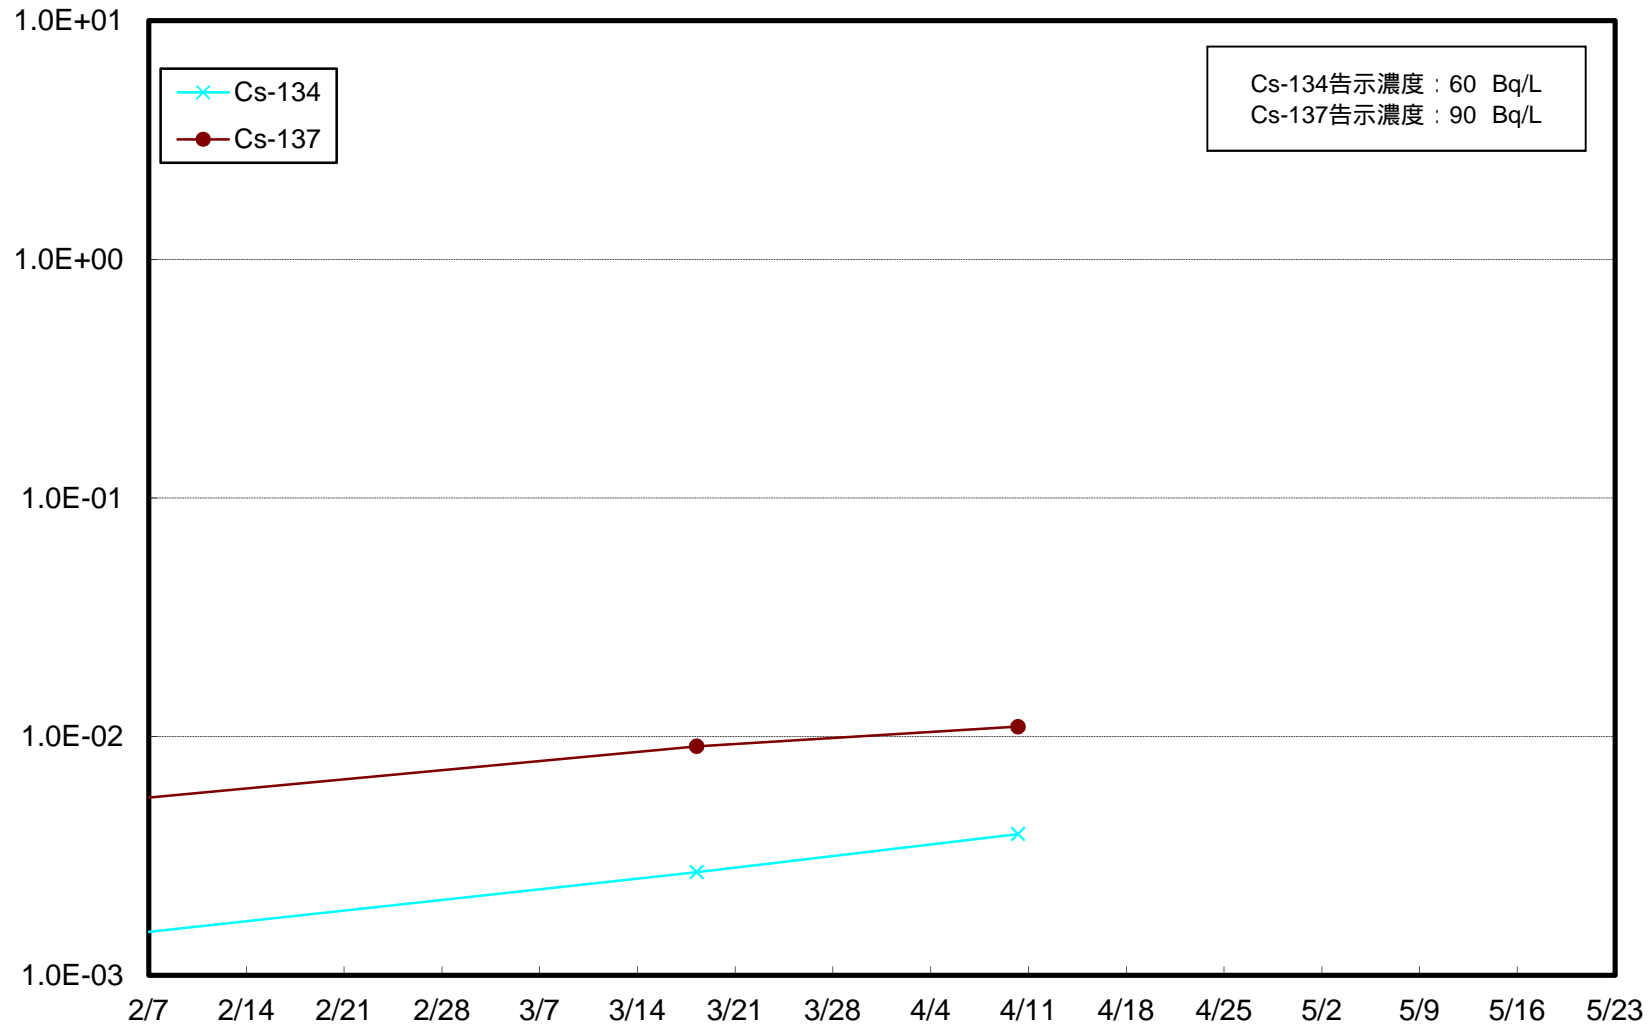


鹿島沖合 5 km (T-MA) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

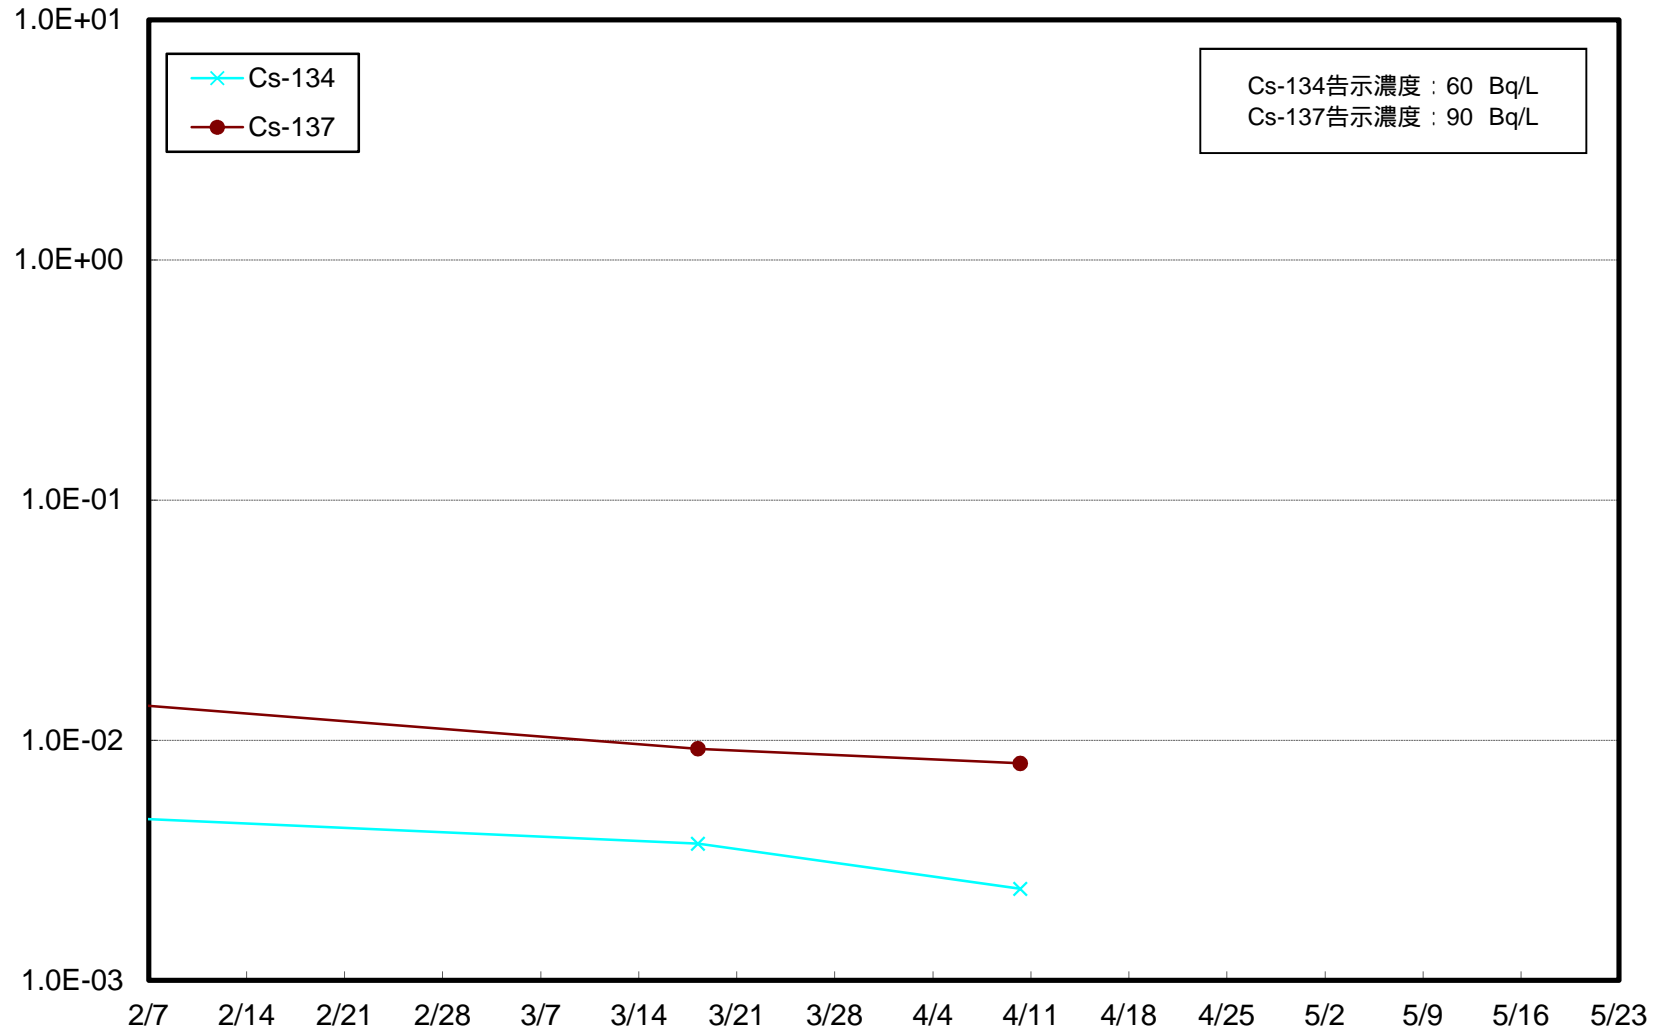


太田川沖合1km付近(T-S1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

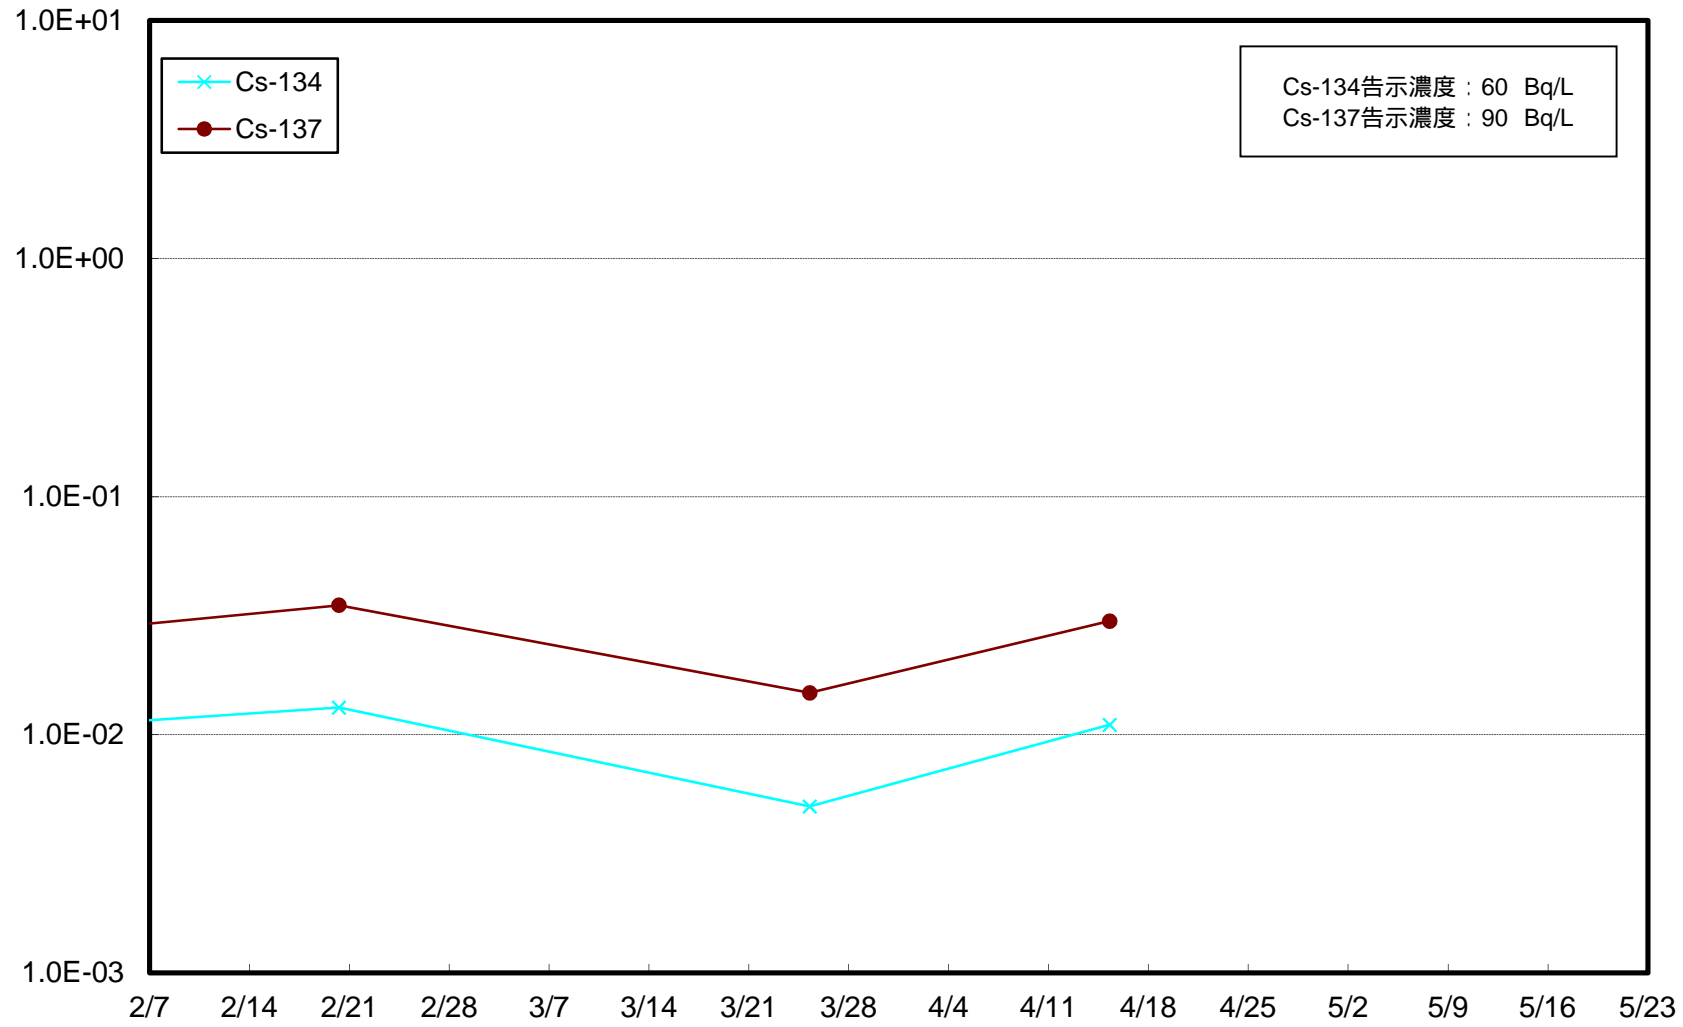


太田川沖合1km付近(T-S1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

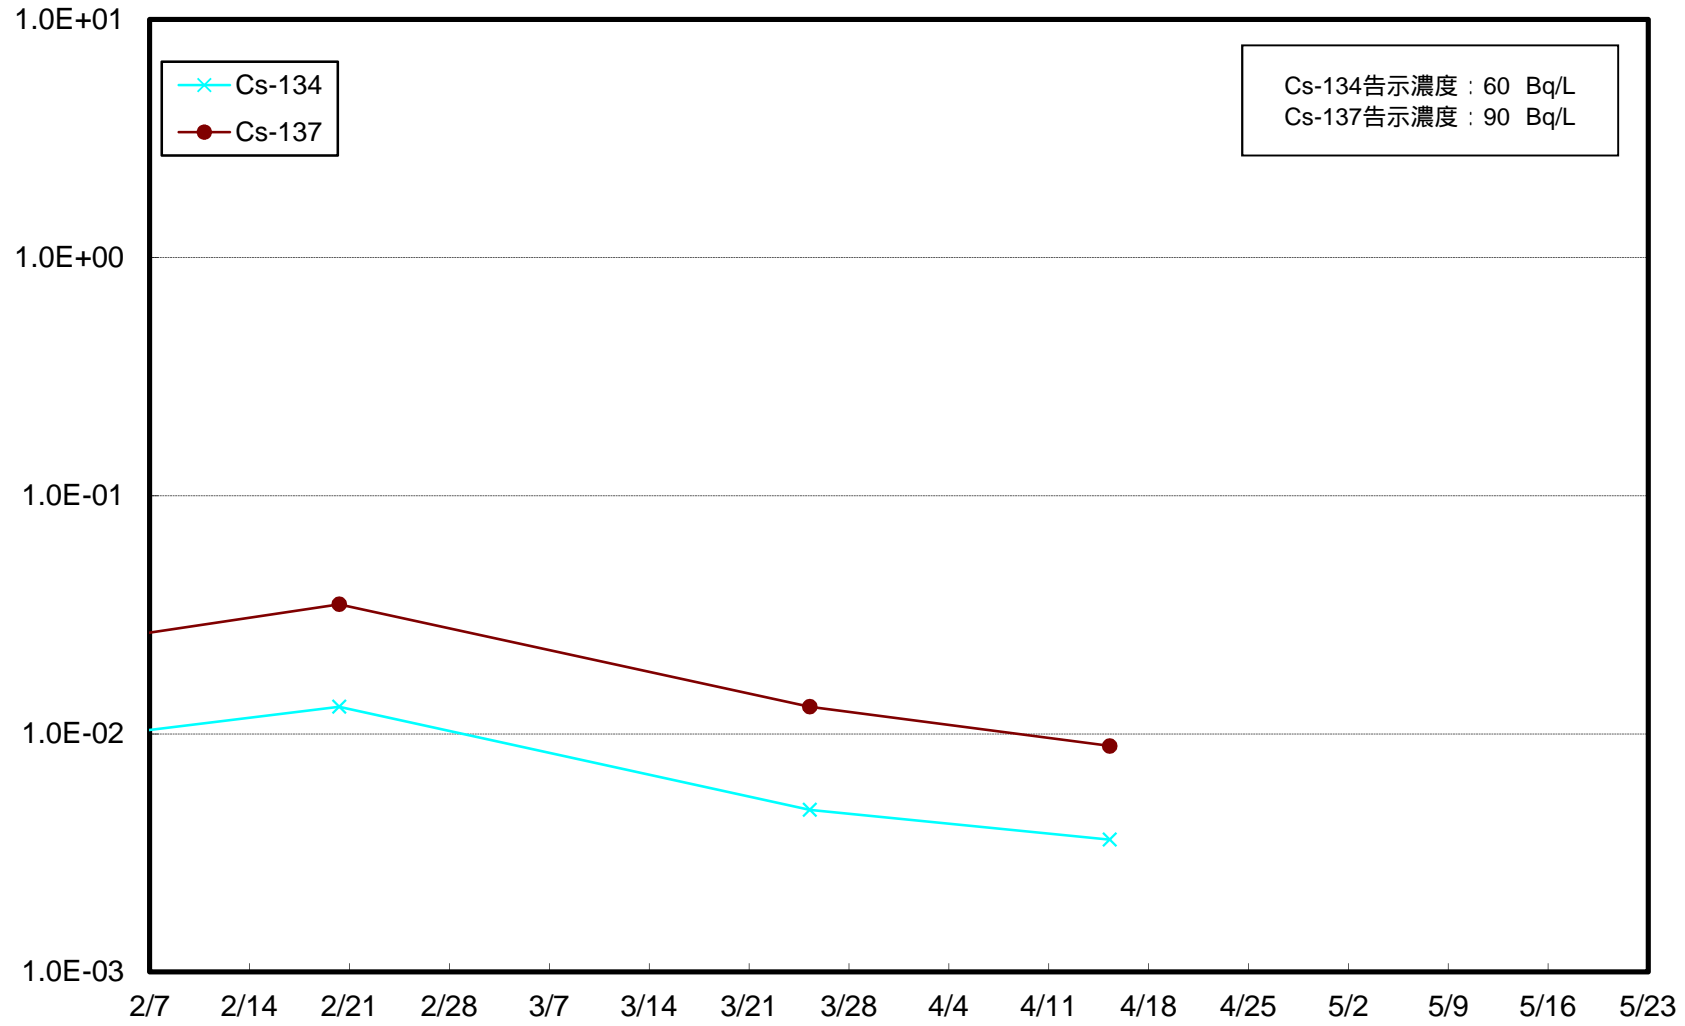


小高区沖合3km付近(T-S2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

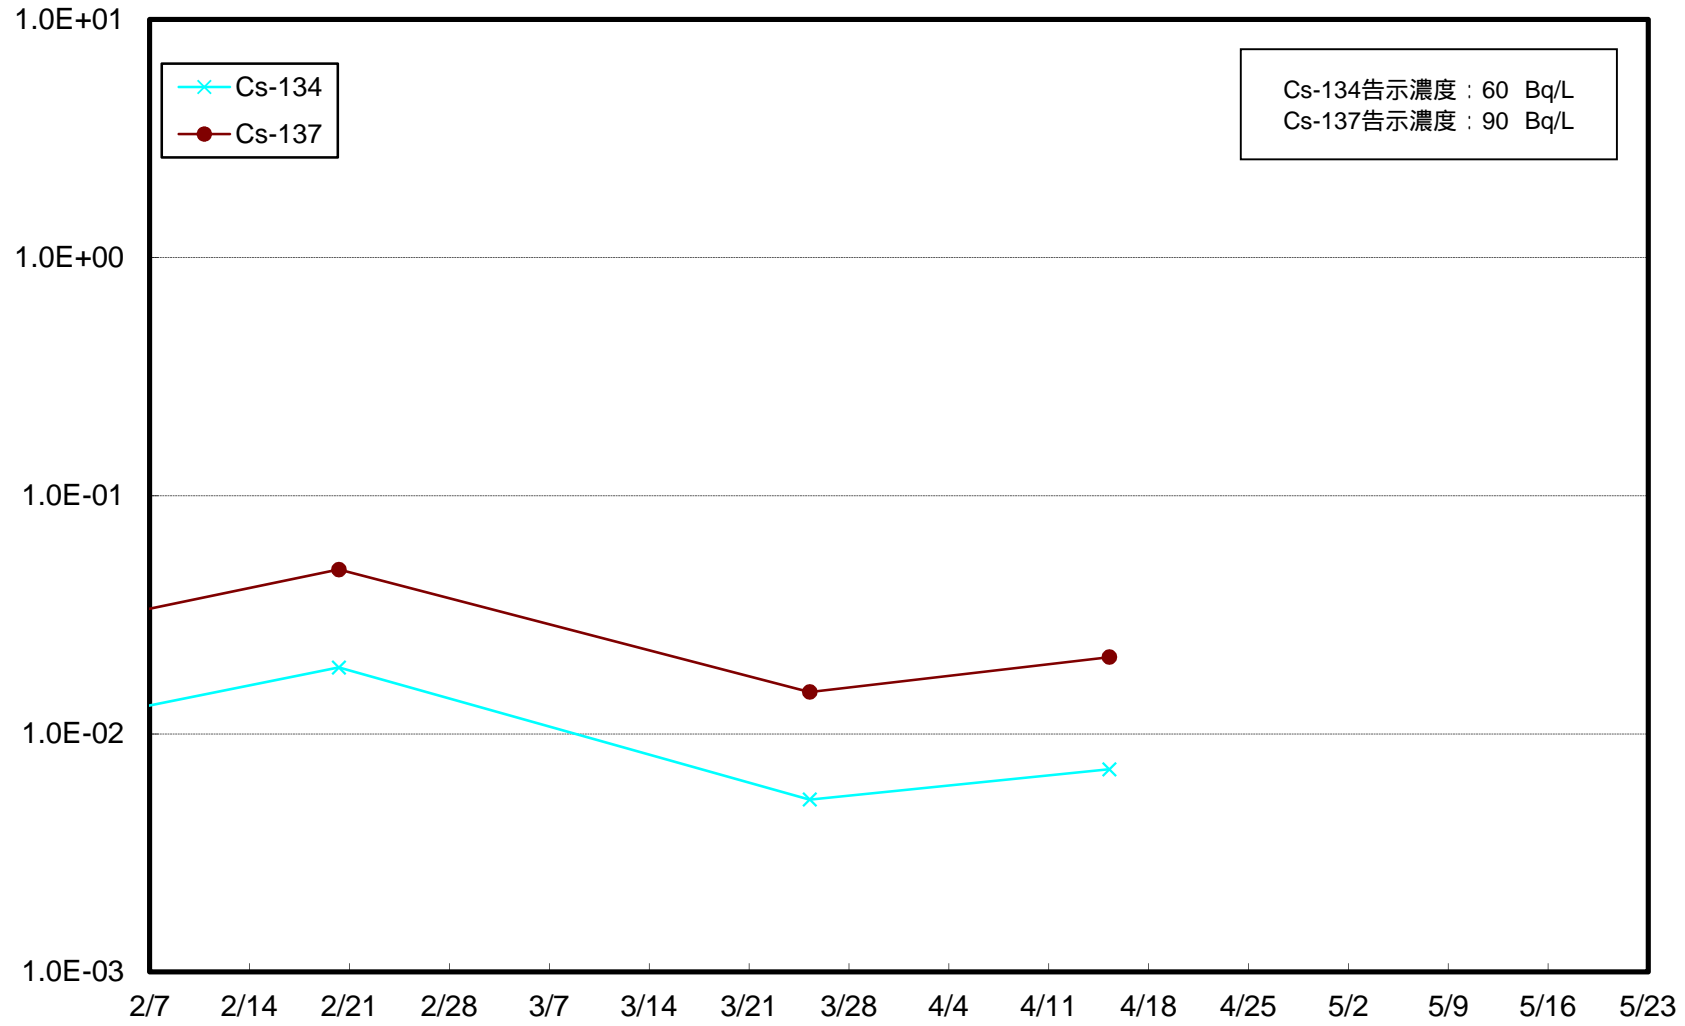


小高区沖合3km付近(T-S2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

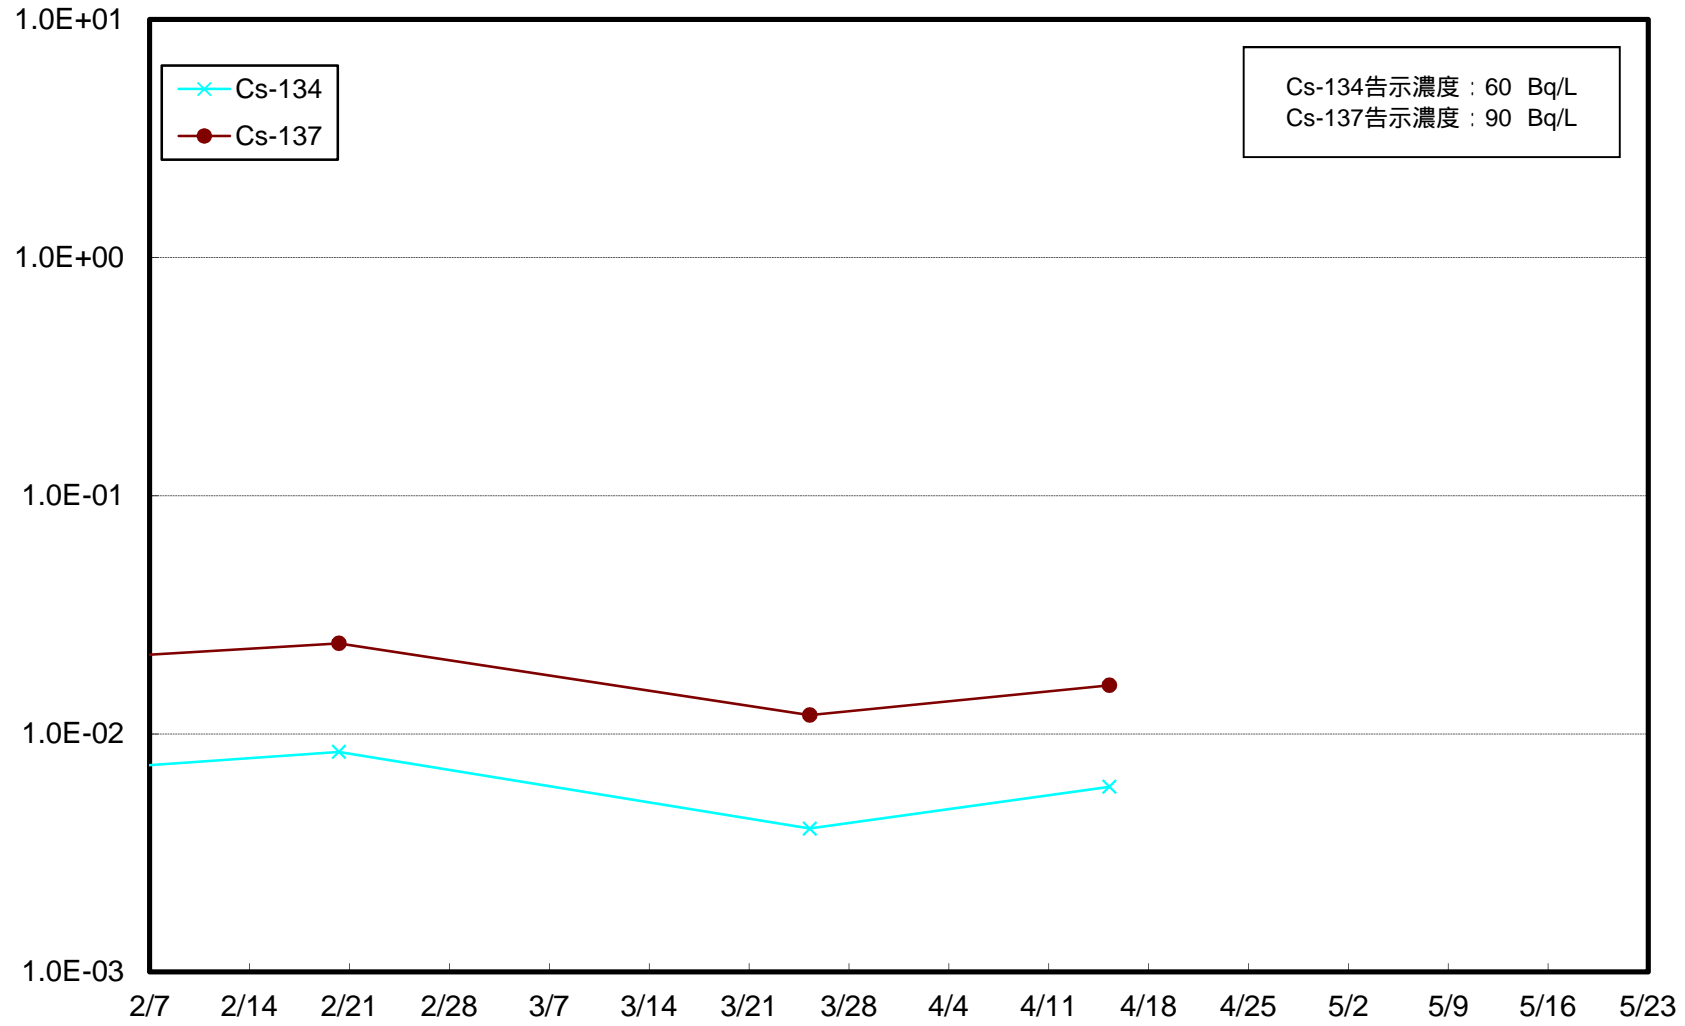


木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

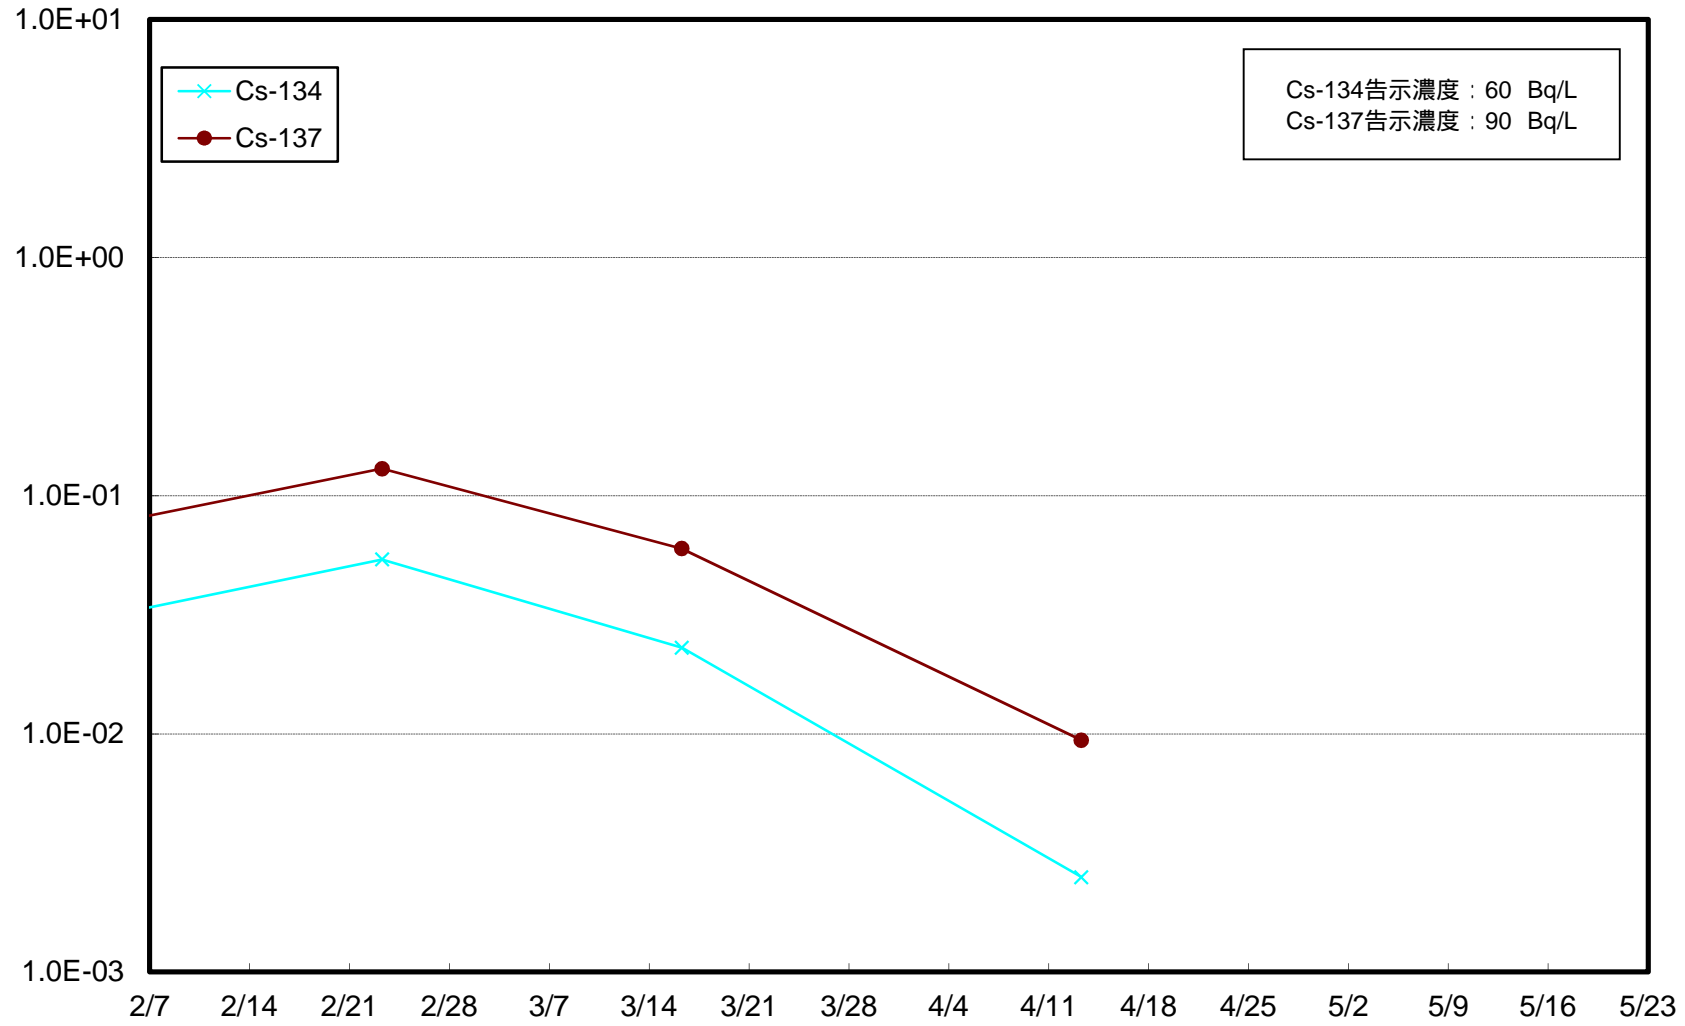


木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

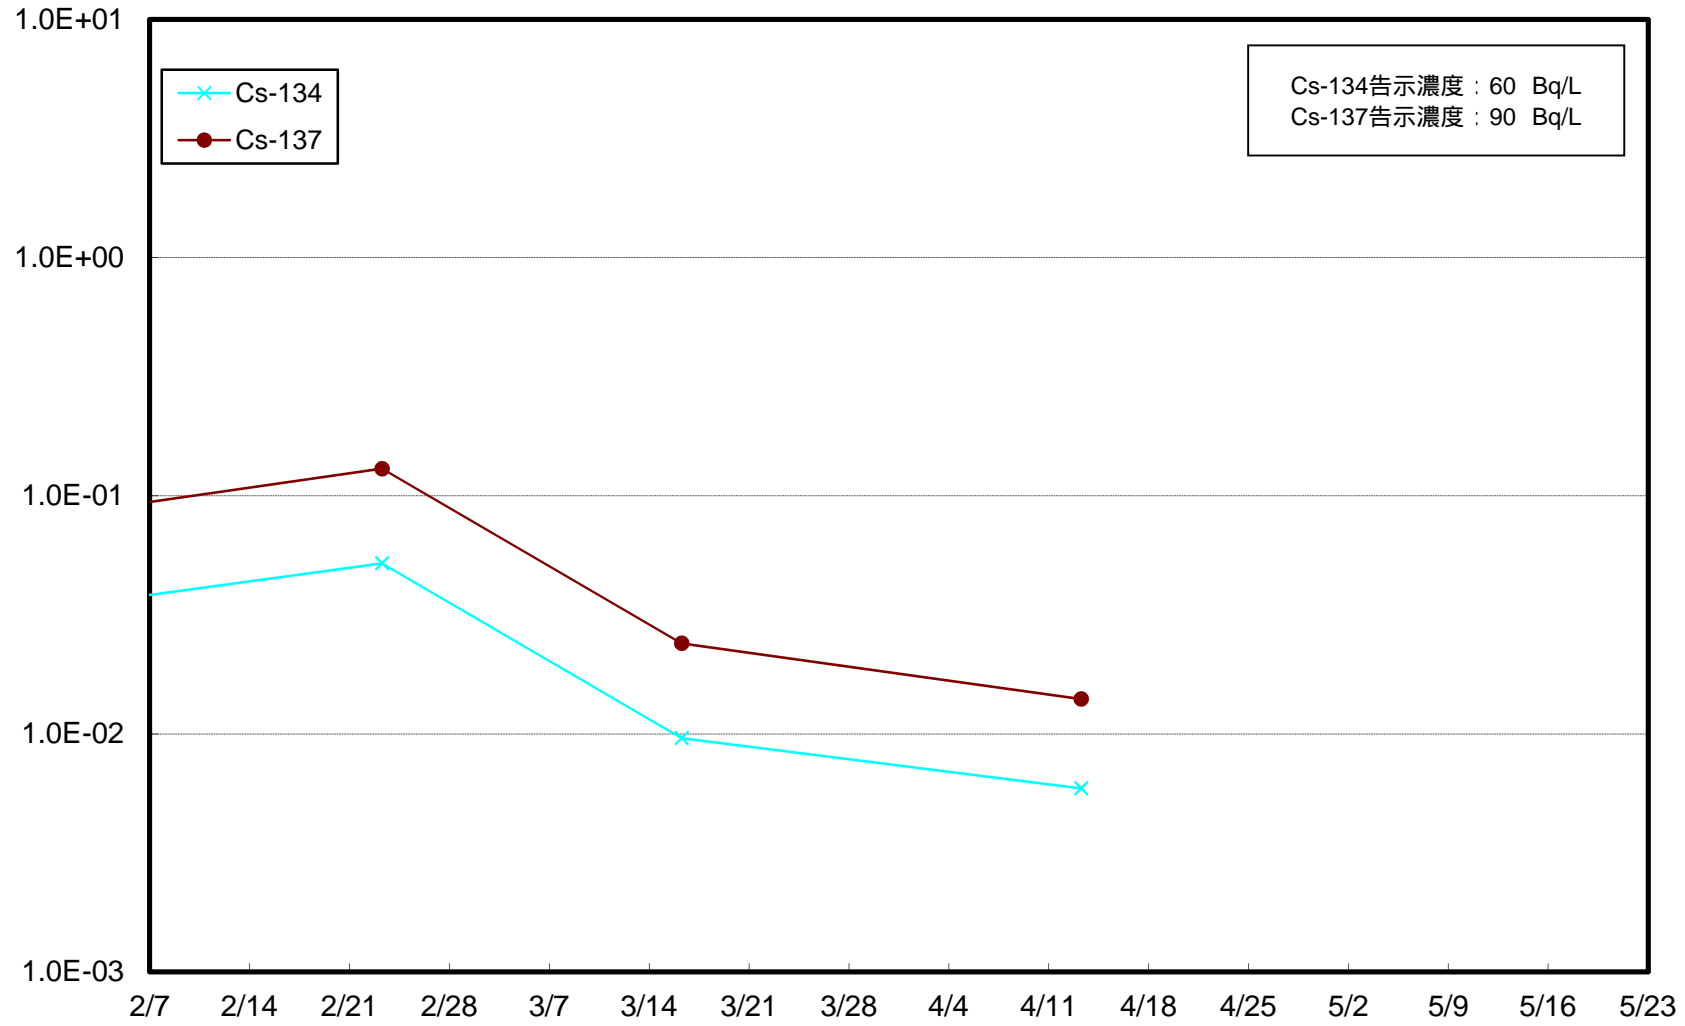


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

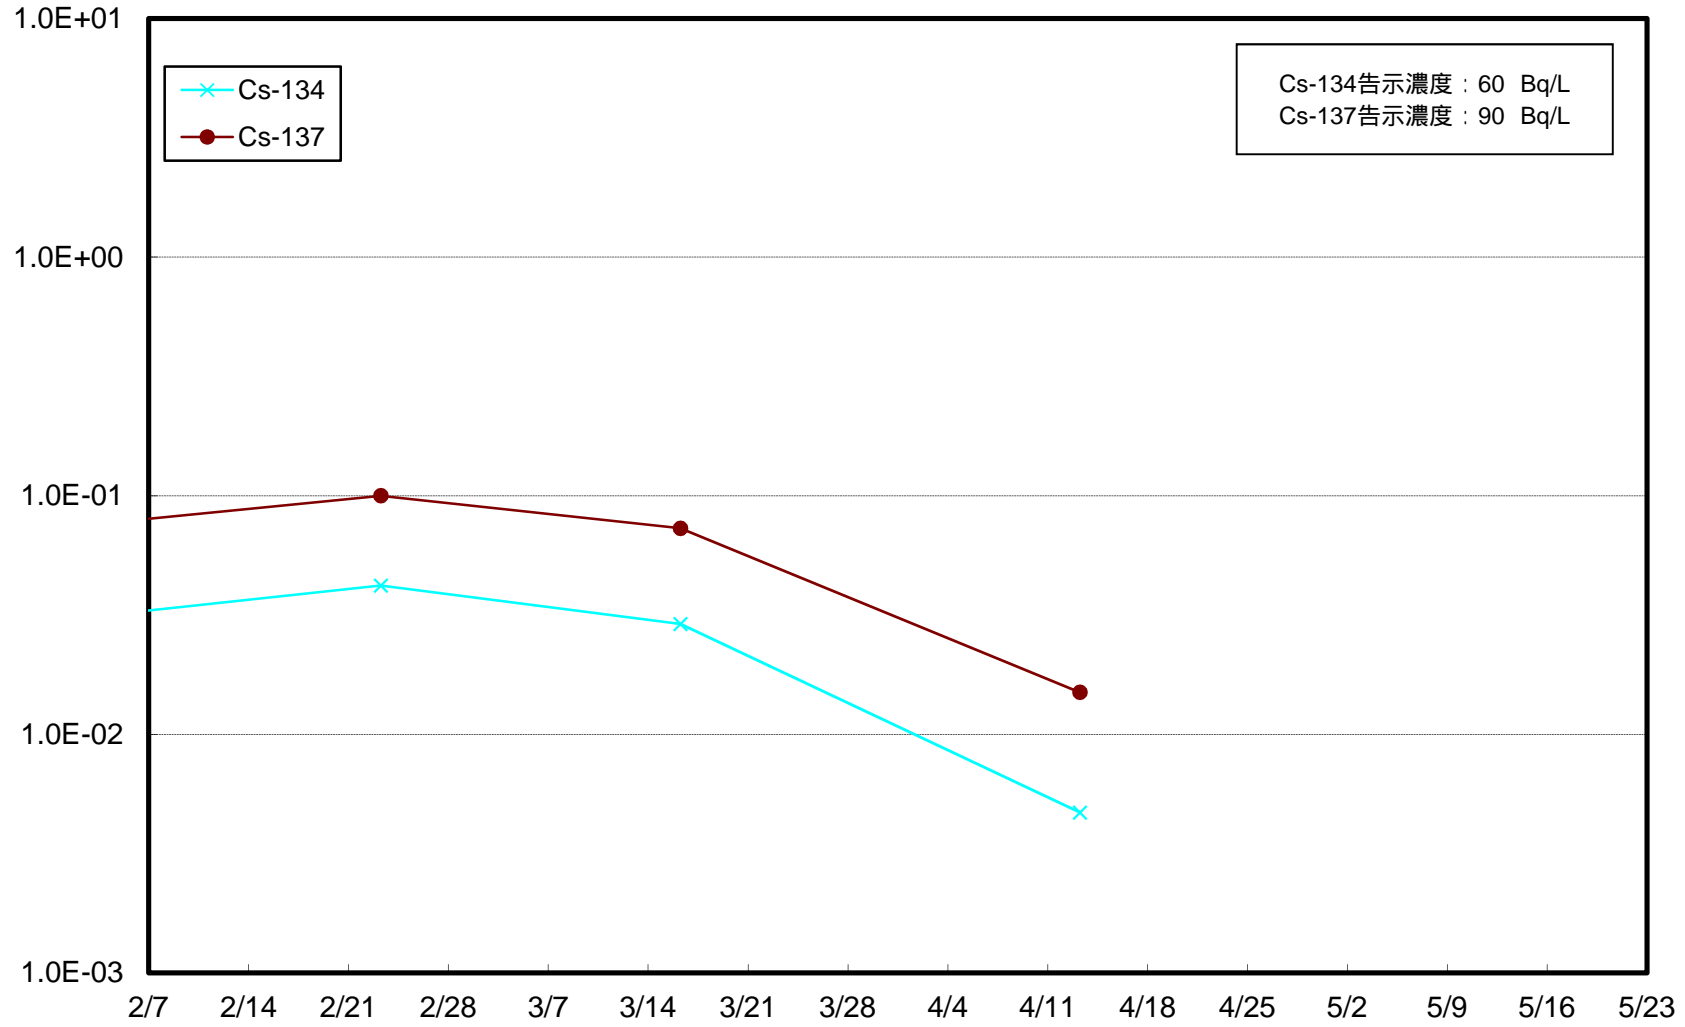


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

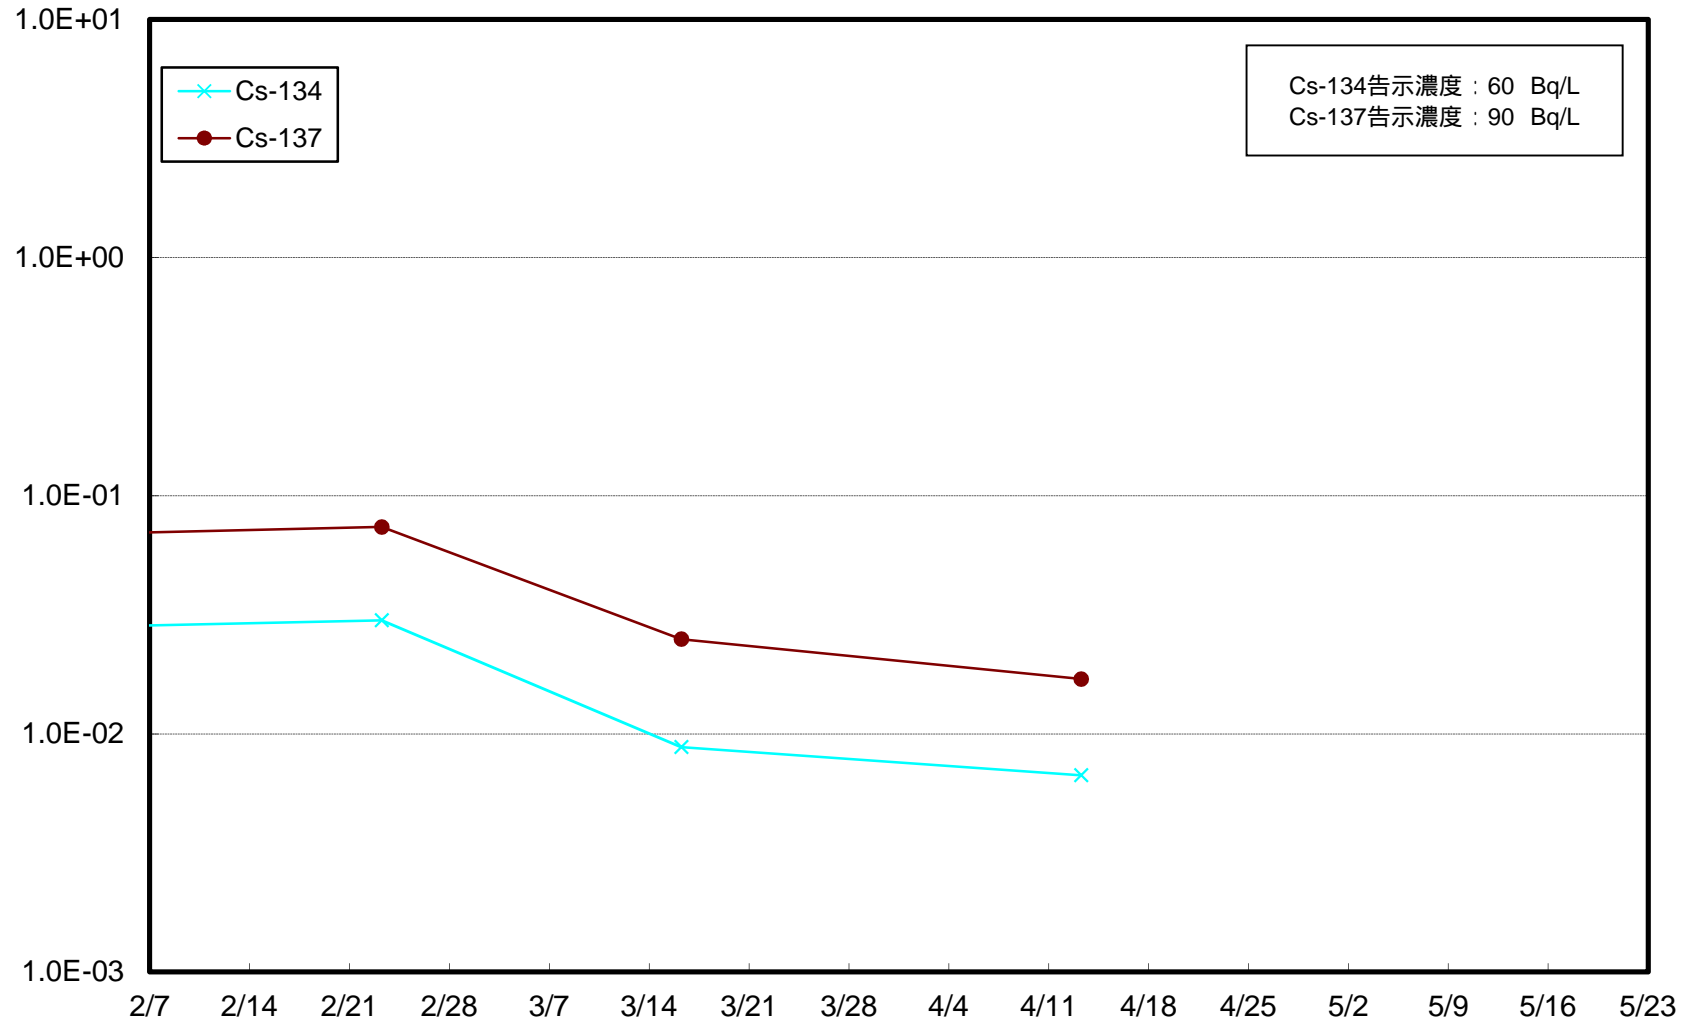


熊川沖合4km付近(T-S8) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

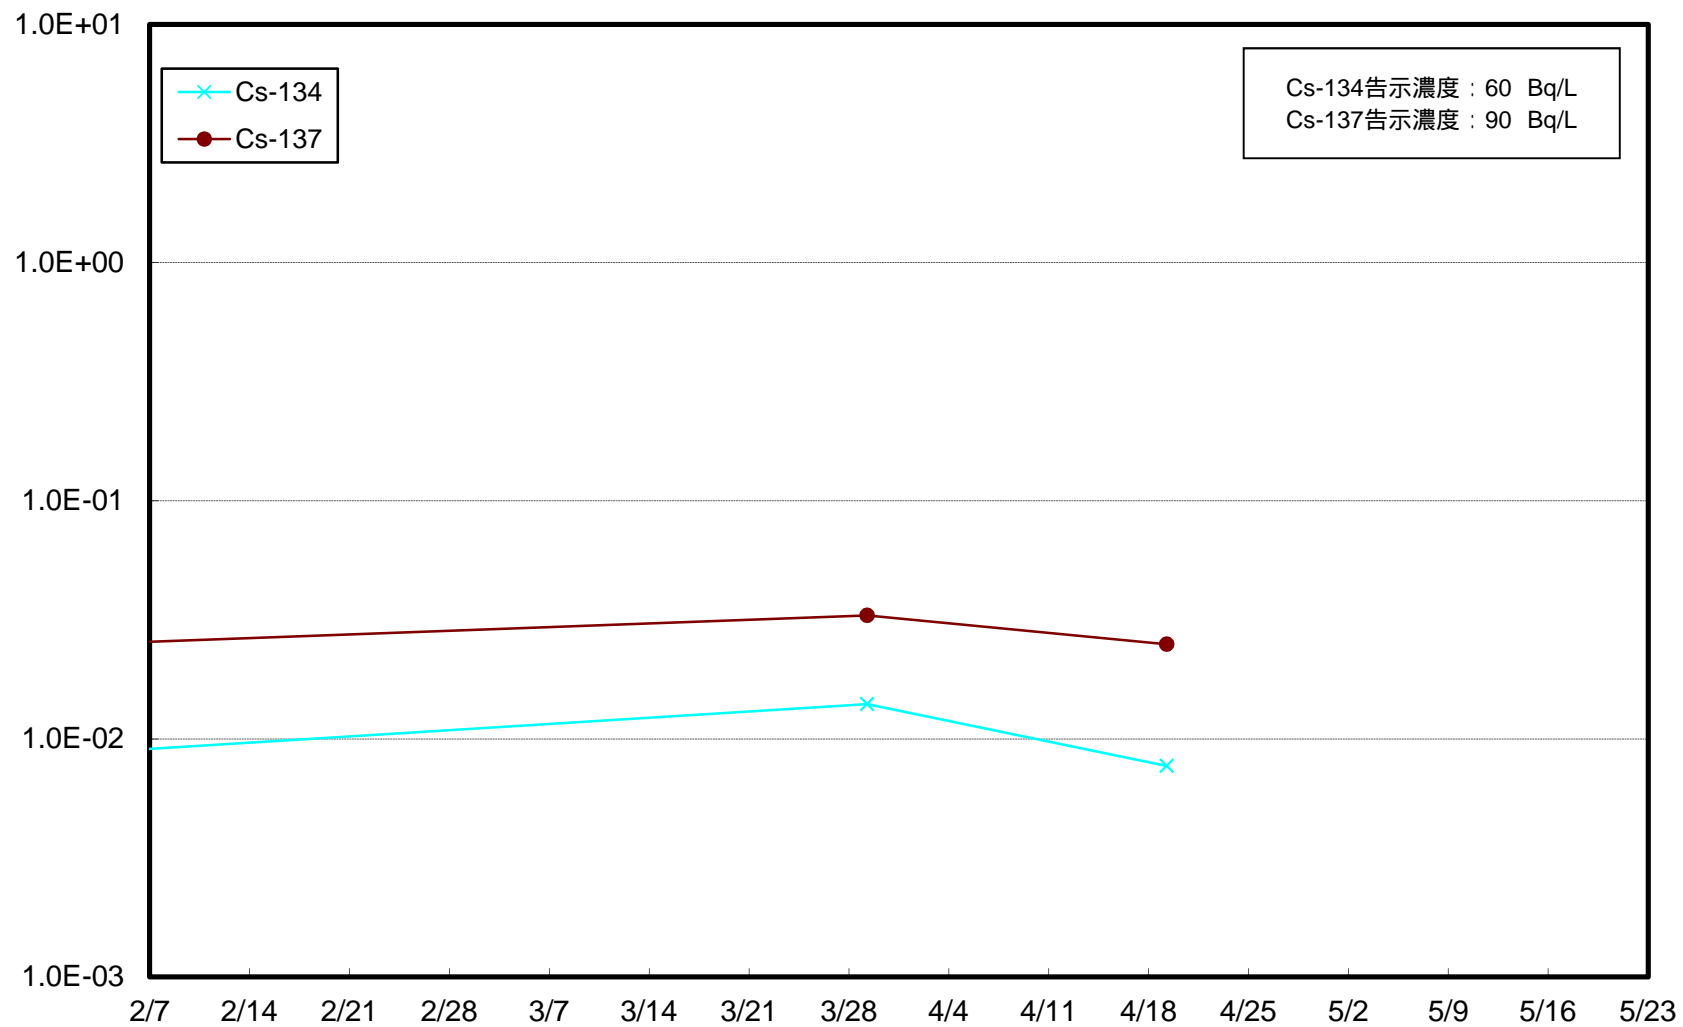


熊川沖合4km付近(T-S8) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

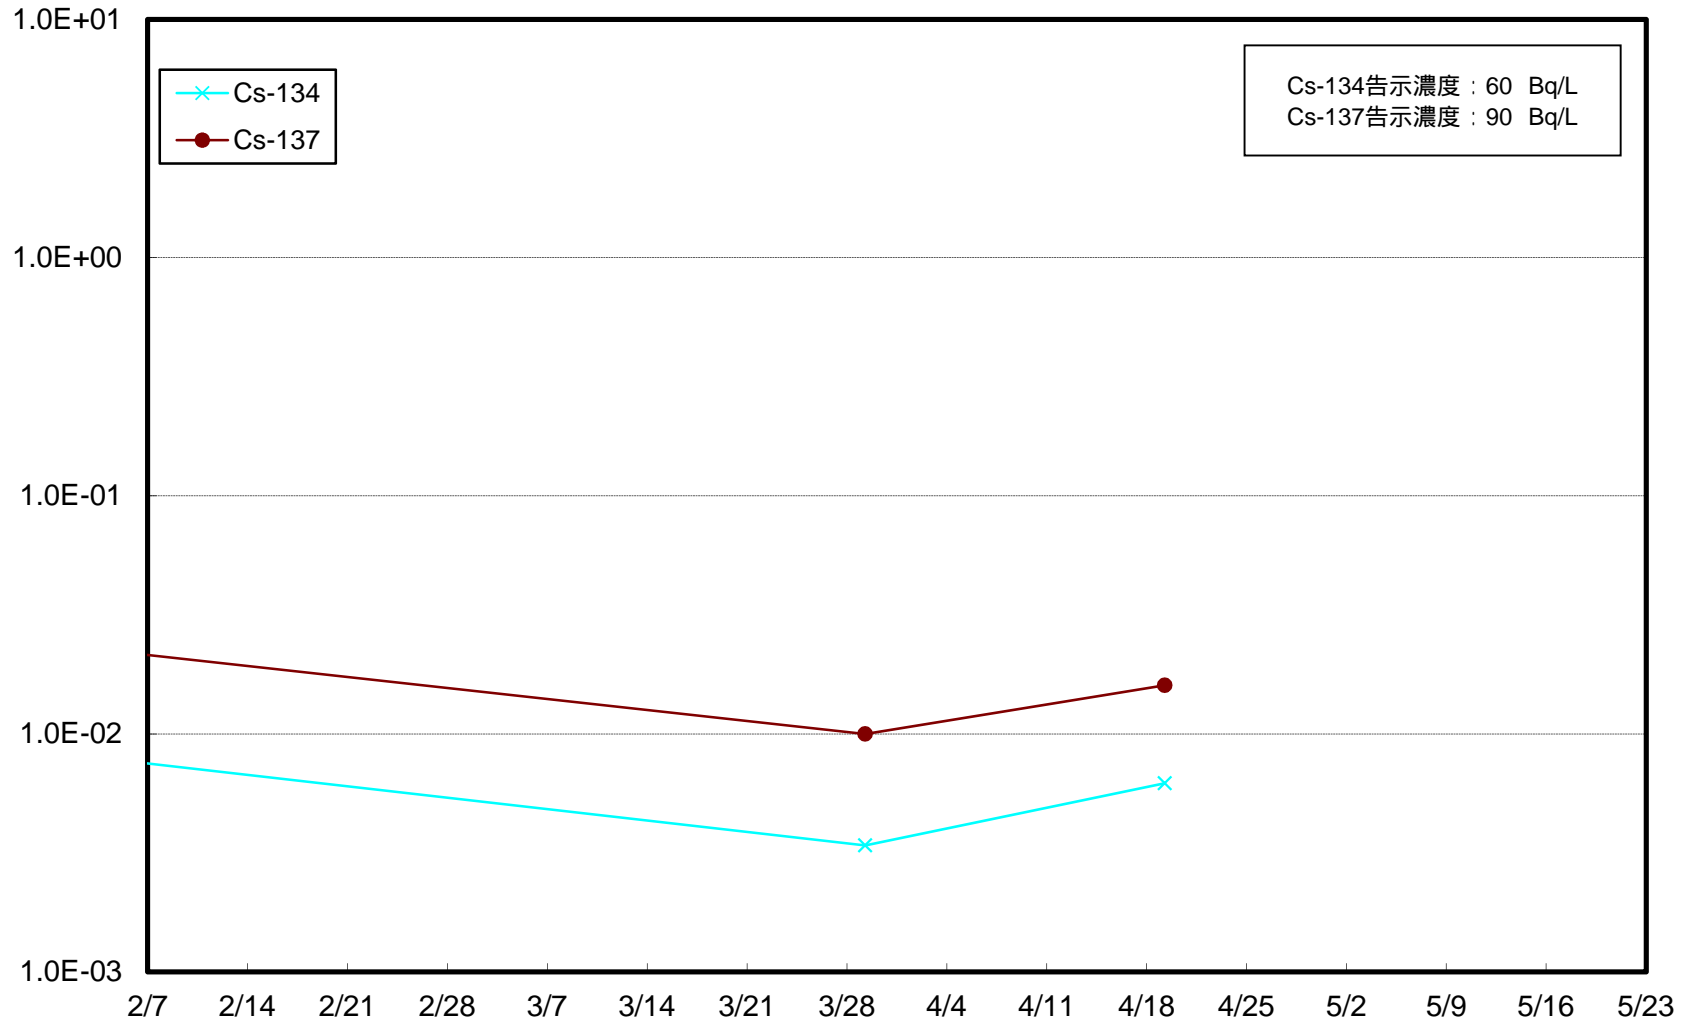


小高区冲合15km付近(T-B1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

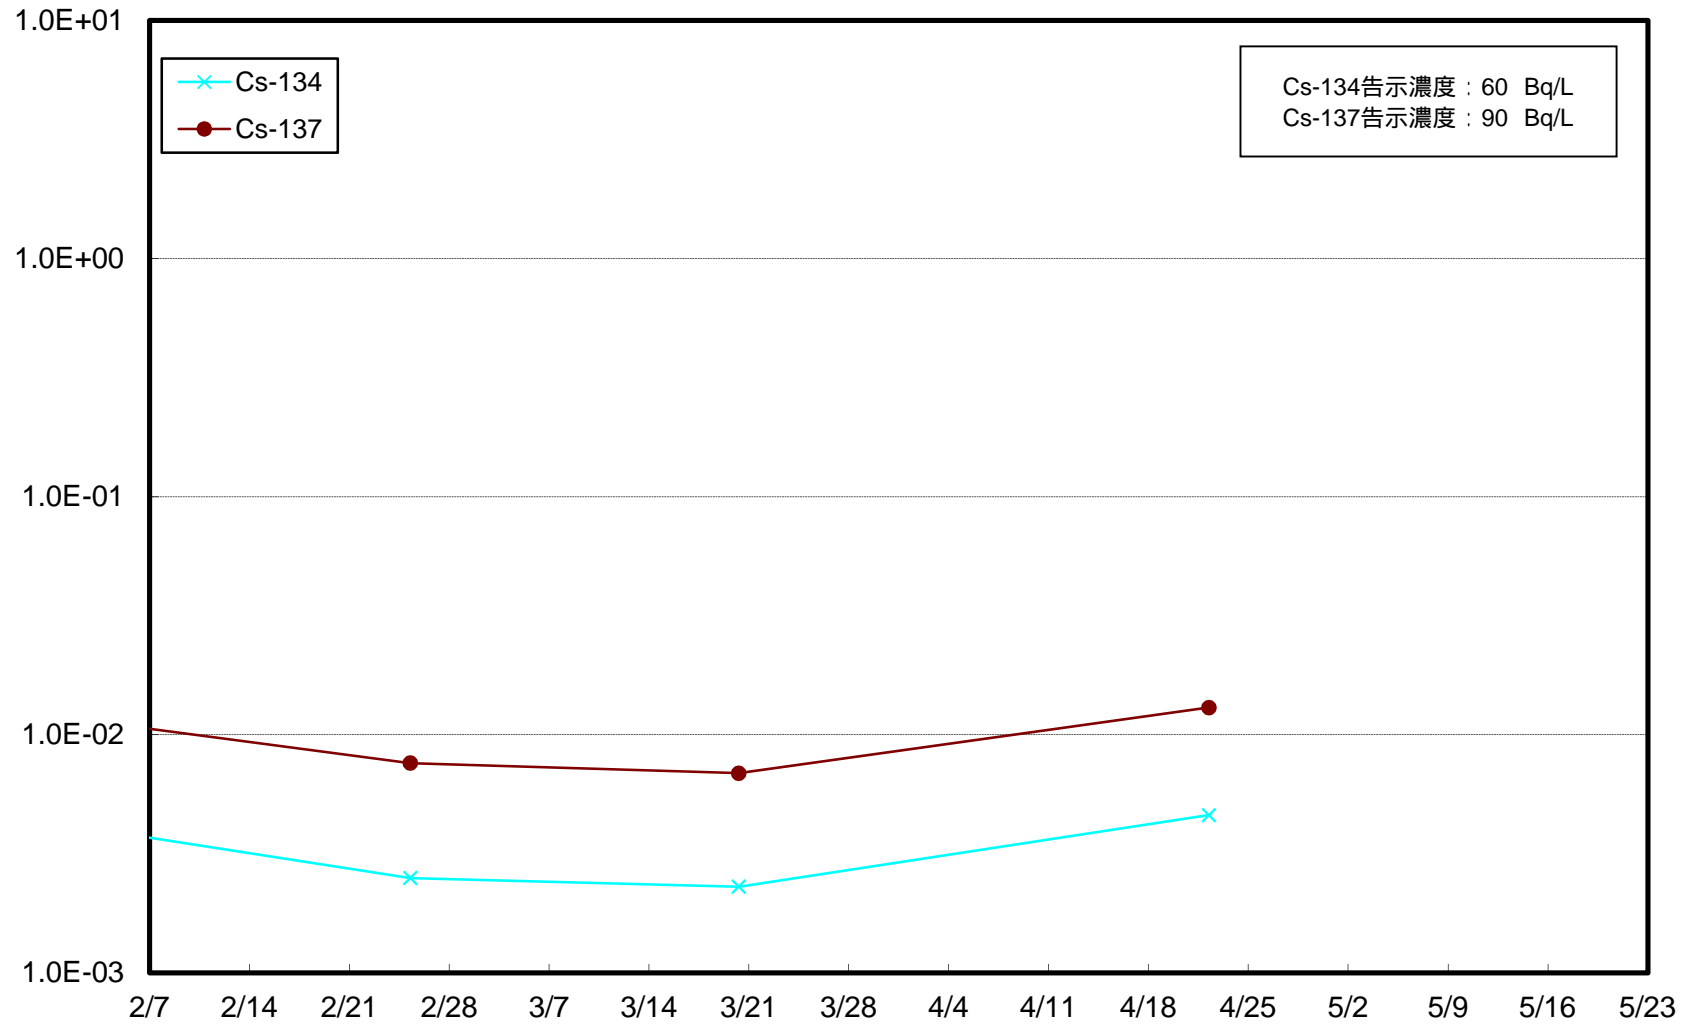


小高区冲合15km付近(T-B1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

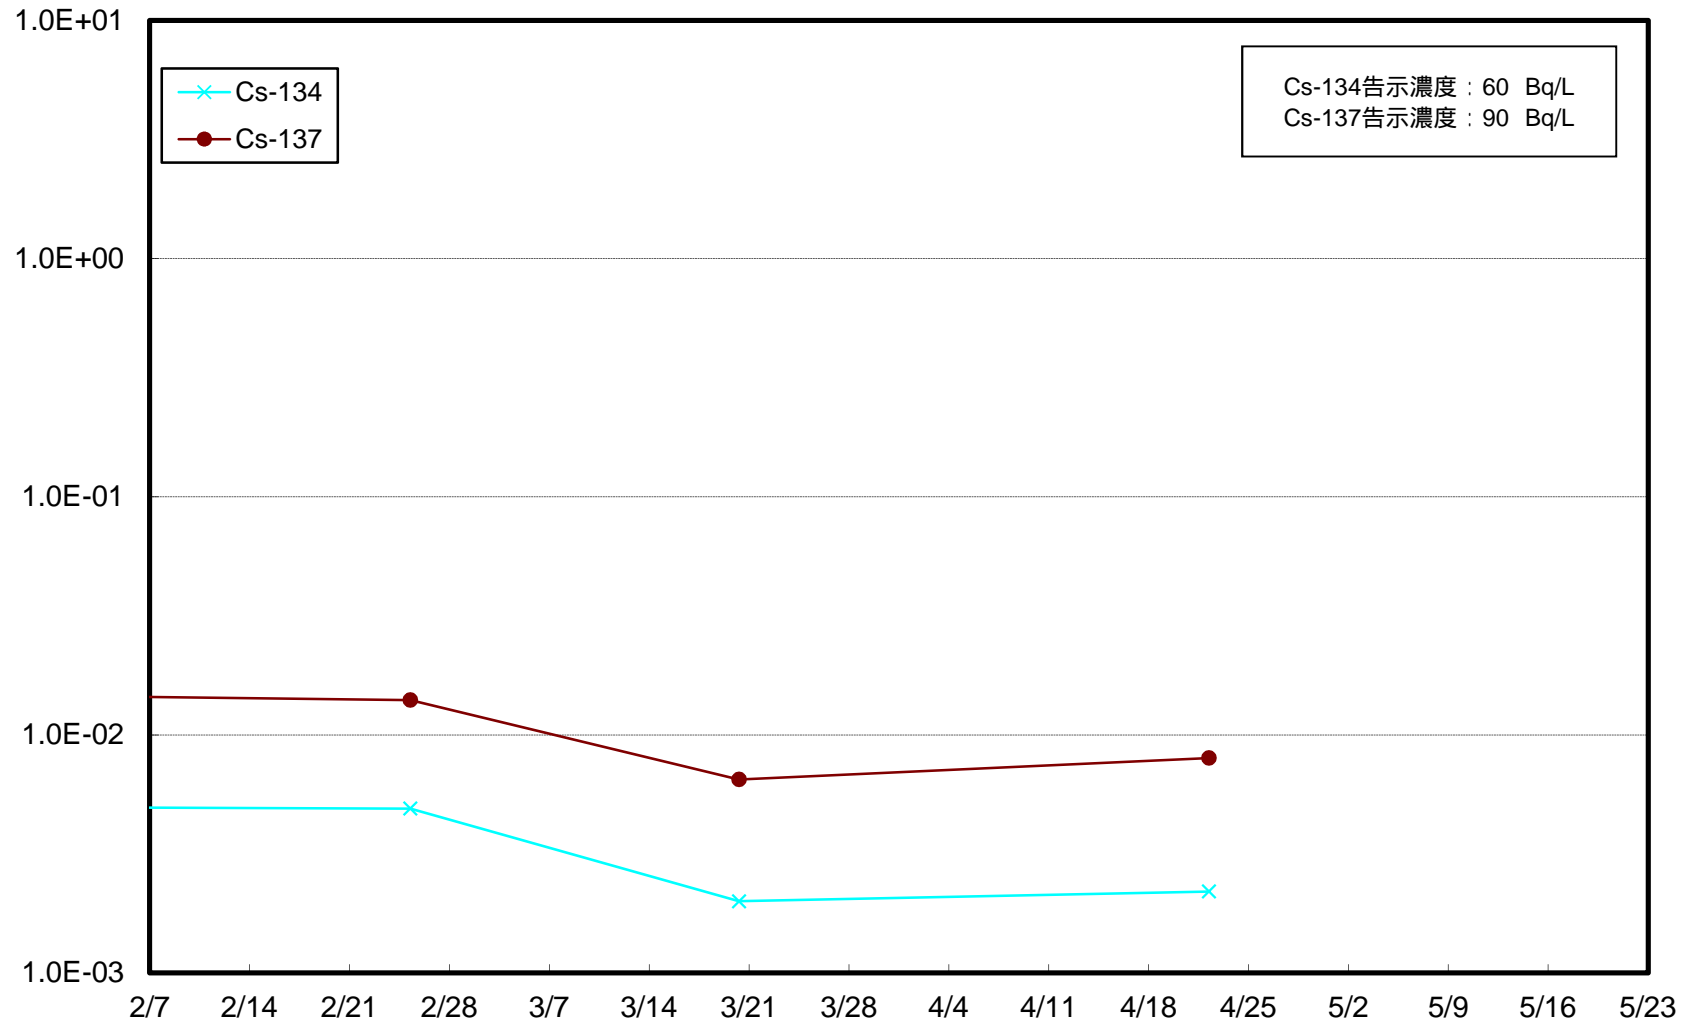


福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

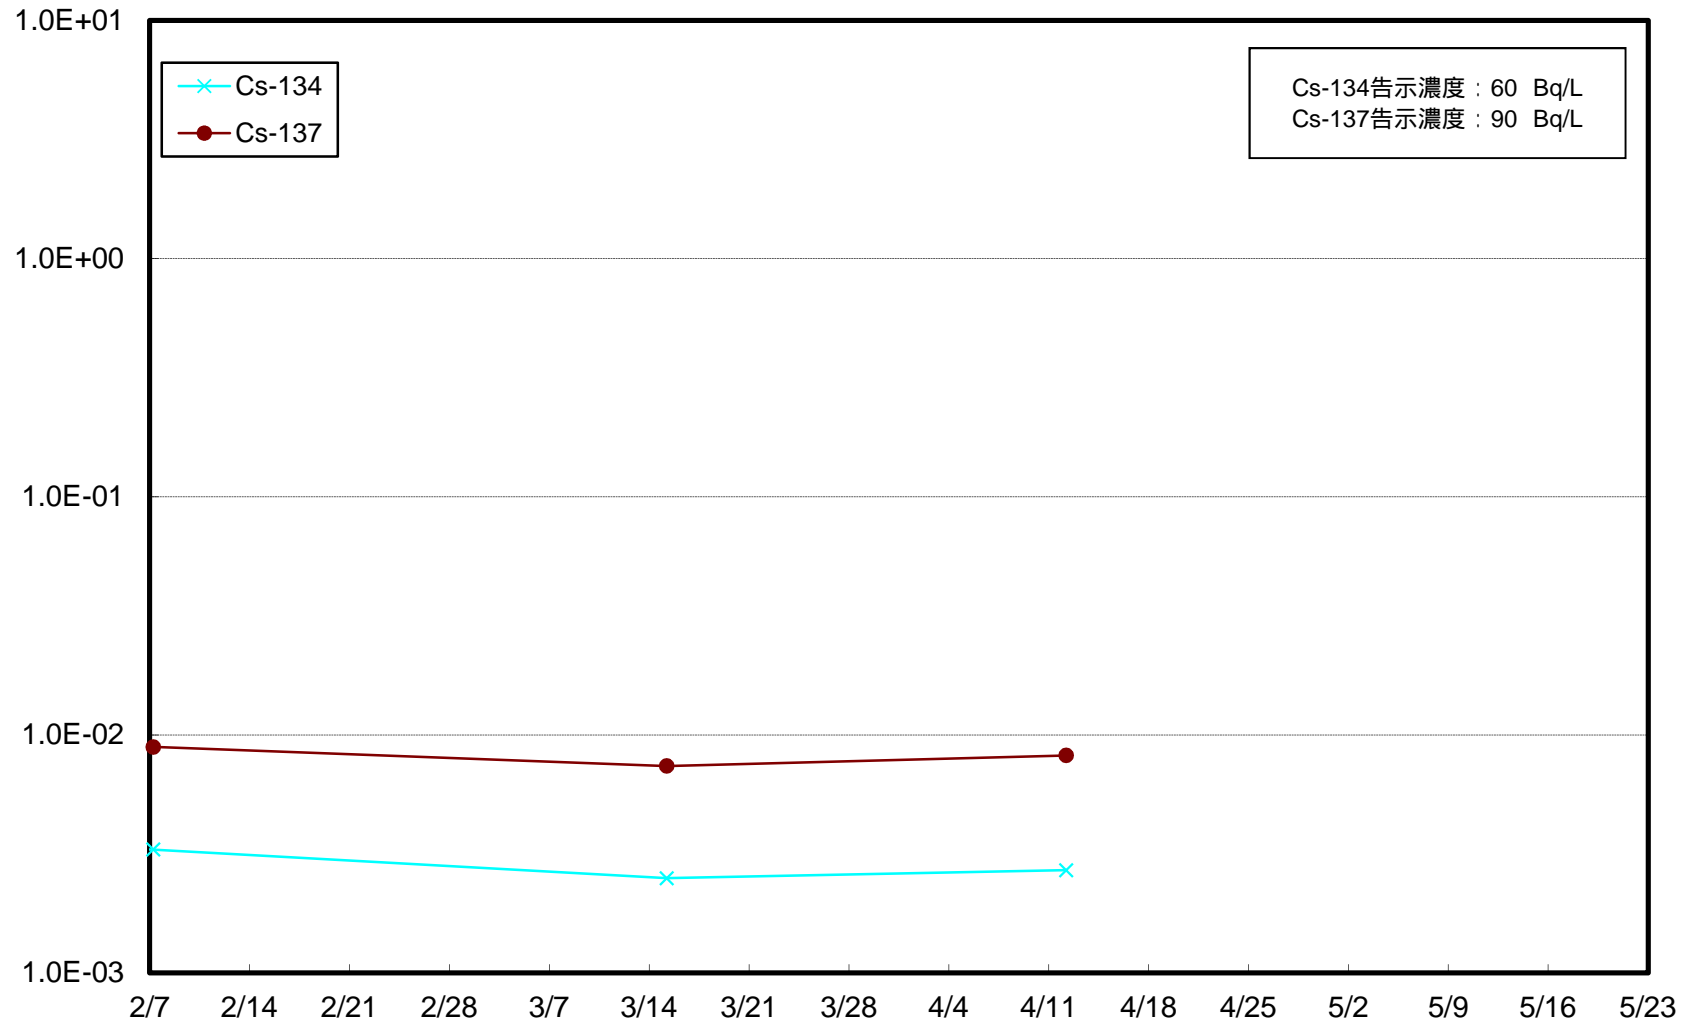

福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

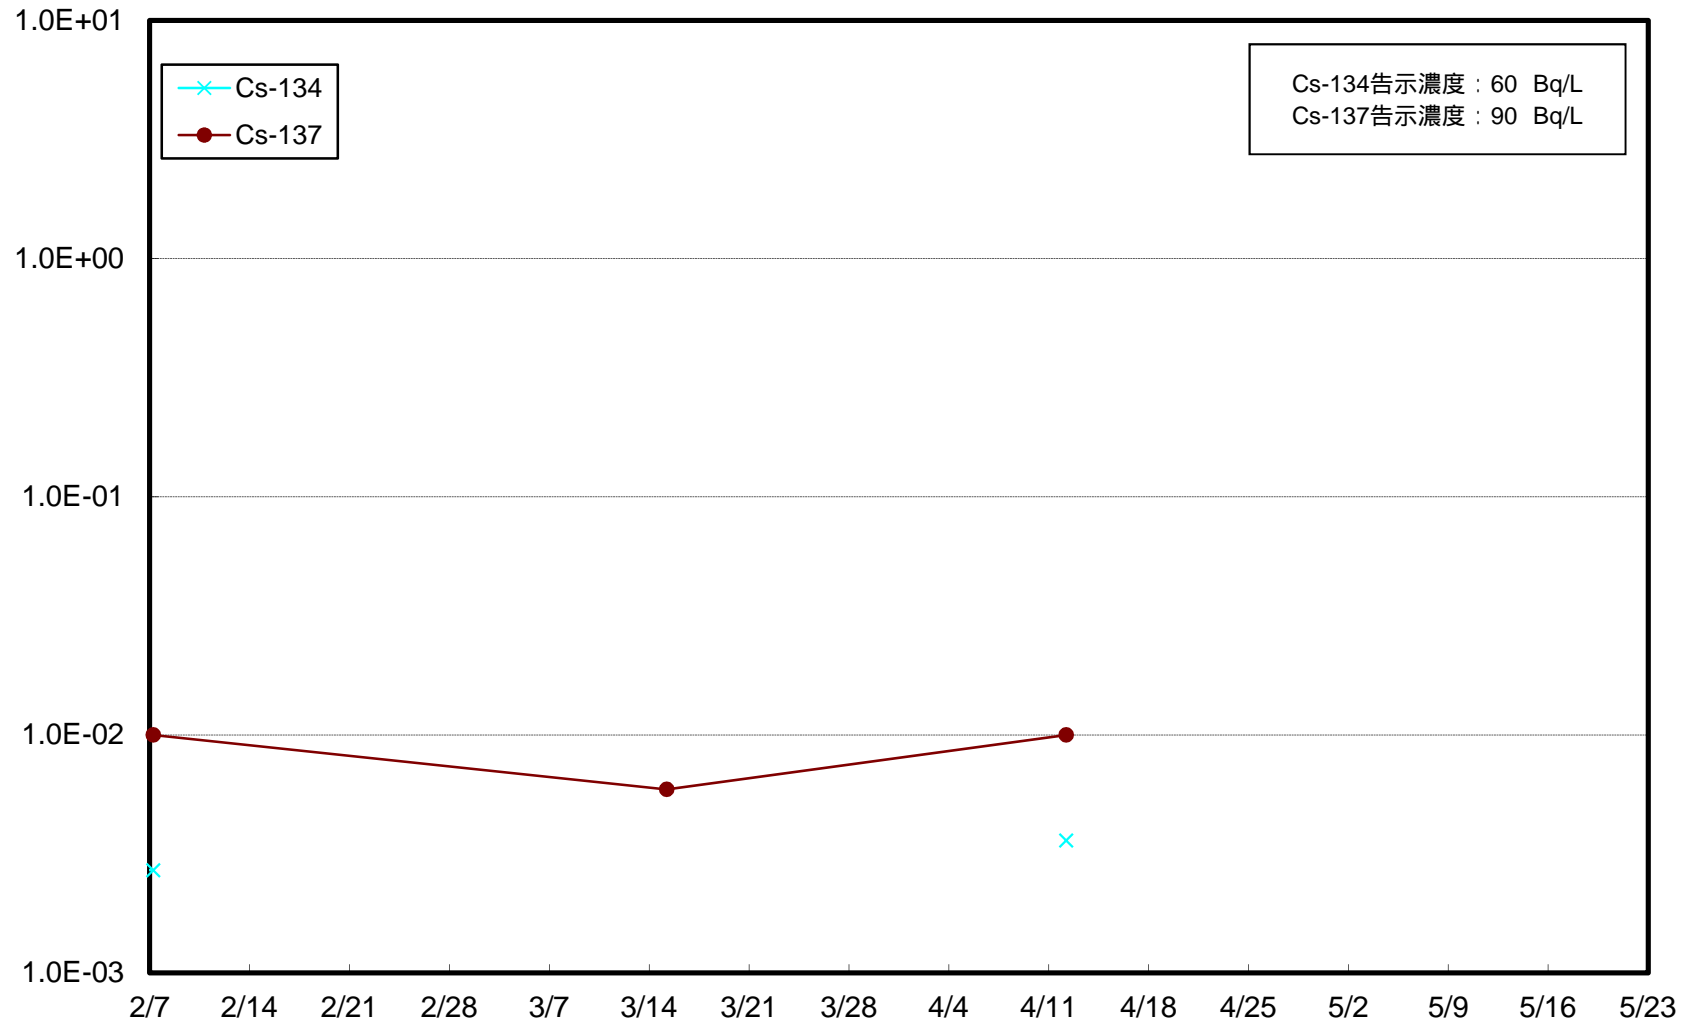

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

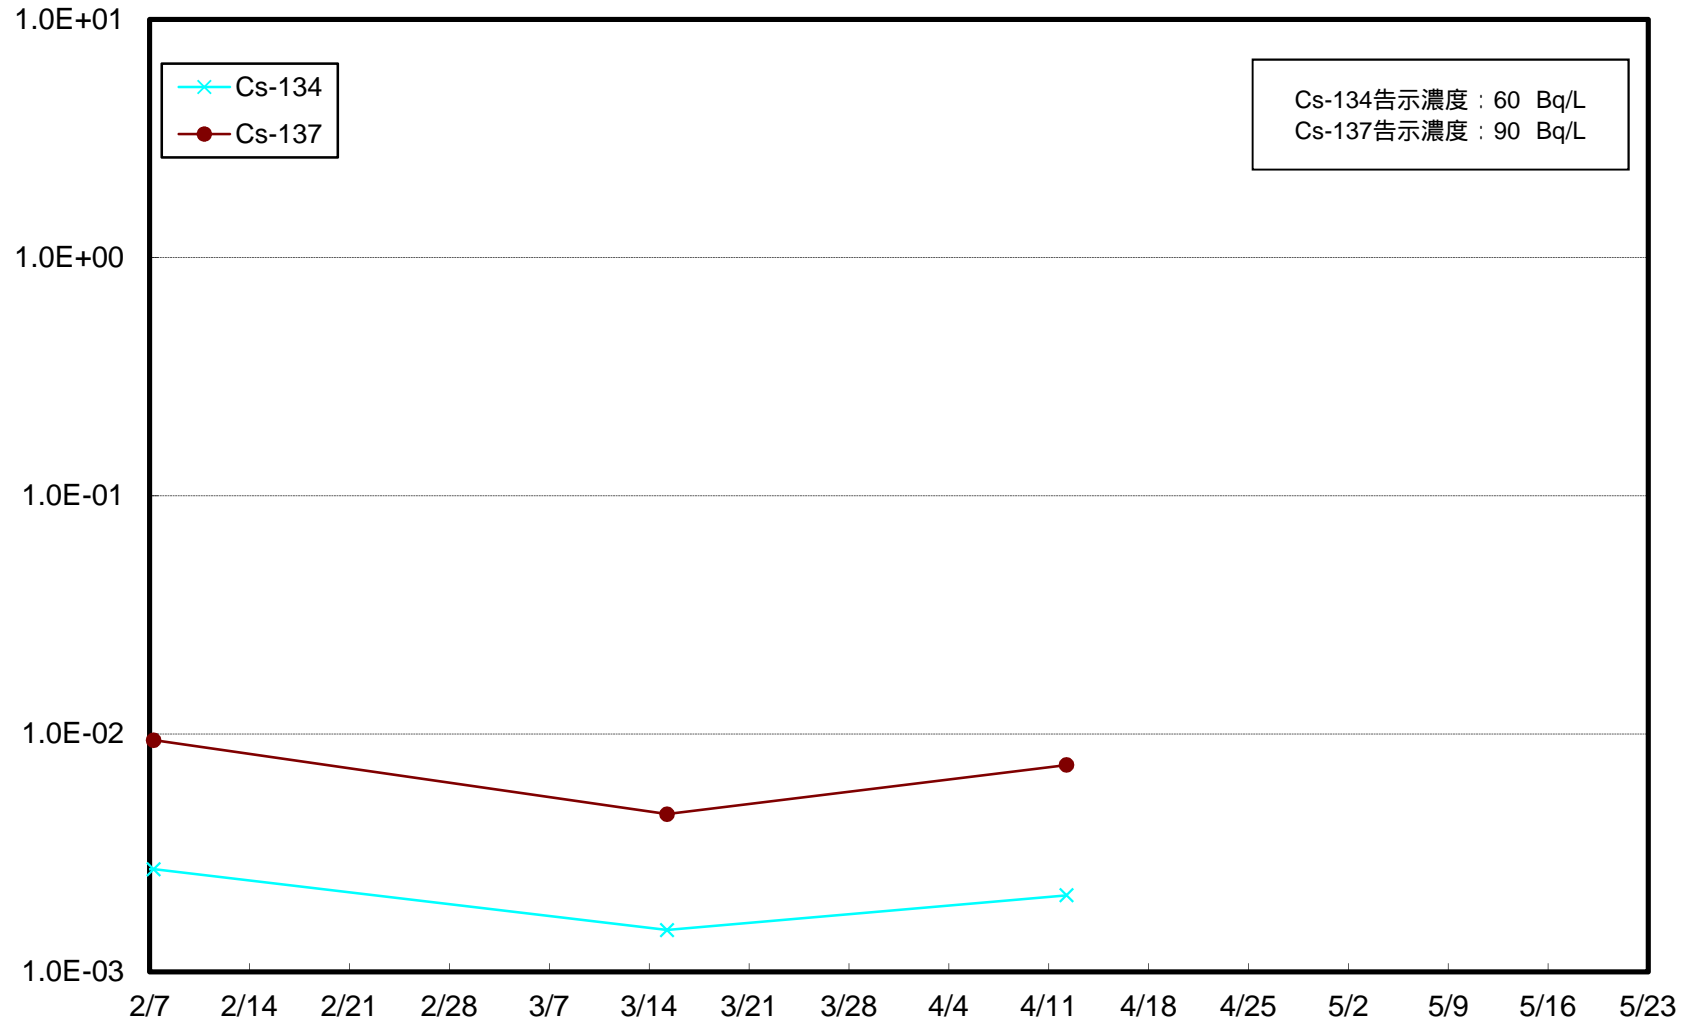

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

