＜参　考　資　料＞
平成27年2月26日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について　(H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水															
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
採取日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日		2月24日			2月24日	2月24日		2月24日
採取時刻	10:05	10:00	9:45	9:39	9:33	9:55	10:22	10:28		9:50			10:11	10:32		9:56
全β	5,600	39	35	ND(19)	28	ND(19)	ND(19)	ND(19)		ND(19)			ND(19)	ND(19)		ND(19)
H-3 (約12年)	1,400	150	330	330	150	ND(110)	ND(110)	190		22,000			1,000	120		170

＊NDは検出限界値未満を表し、〔 〕内に検出限界値を示す。

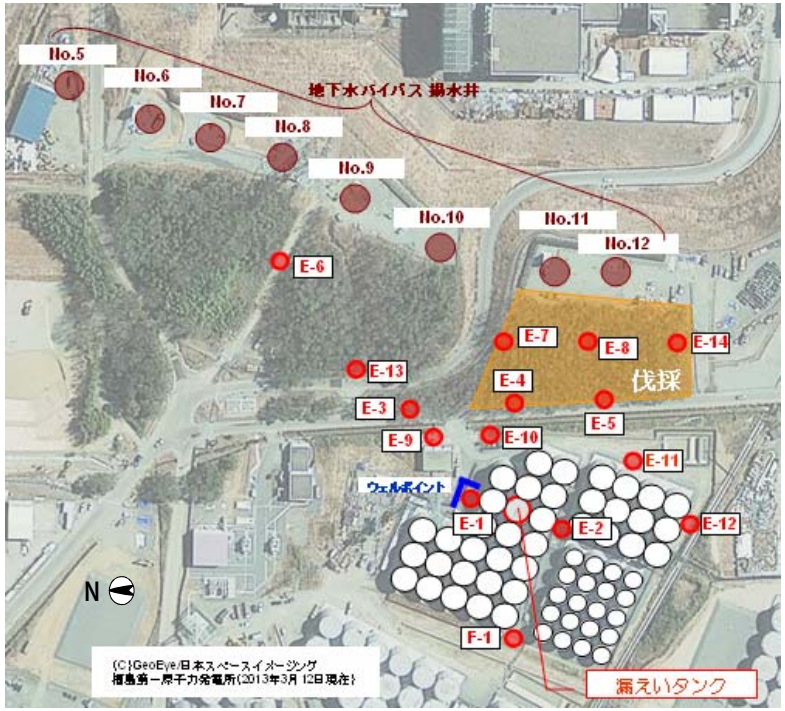

＜参考＞前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
全β	710,000 〔11/10〕	650 〔9/4〕	570 〔9/18〕	1,300 〔9/15〕	100 〔9/24〕	63 <9/9>	60 <8/13>	26 <6/11>
H-3 (約12年)	790,000 〔10/17〕	530 〔10/5〕 <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 〔11/10,11/13〕	350 〔12/18〕 <1/1>	1,100 <2/19>	2,300 〔11/13〕

	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全β	14,000 <10/8>	160 <4/8>	110 <2/5>	37 <1/23>	21 〔1/6〕	40 <8/20>	16,000 〔11/28〕	36 <8/19>
H-3 (約12年)	51,000 〔11/25〕	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	1,000 〔2/12〕	640 <8/26>	190,000 〔11/30〕	770 <2/25>

＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔 〕は平成25年、〈 〉は平成26年、【 】は平成27年。