＜参　考　資　料＞
2015年4月30日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について　(H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水															
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
採取日	4月28日	4月28日	4月28日	4月28日	4月28日	4月28日	4月28日	4月28日		4月28日			4月28日	4月28日		4月28日
採取時刻	8:56	8:48	8:10	8:21	8:26	8:51	8:15	8:31		8:44			9:04	8:35		8:51
全β	4,900	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)		ND(17)			ND(17)	ND(17)		ND(17)
H-3 (約12年)	1,100	180	140	260	200	ND(100)	ND(100)	230		13,000			1,300	230		170

＊NDは検出限界値未満を表し、〔 〕内に検出限界値を示す。

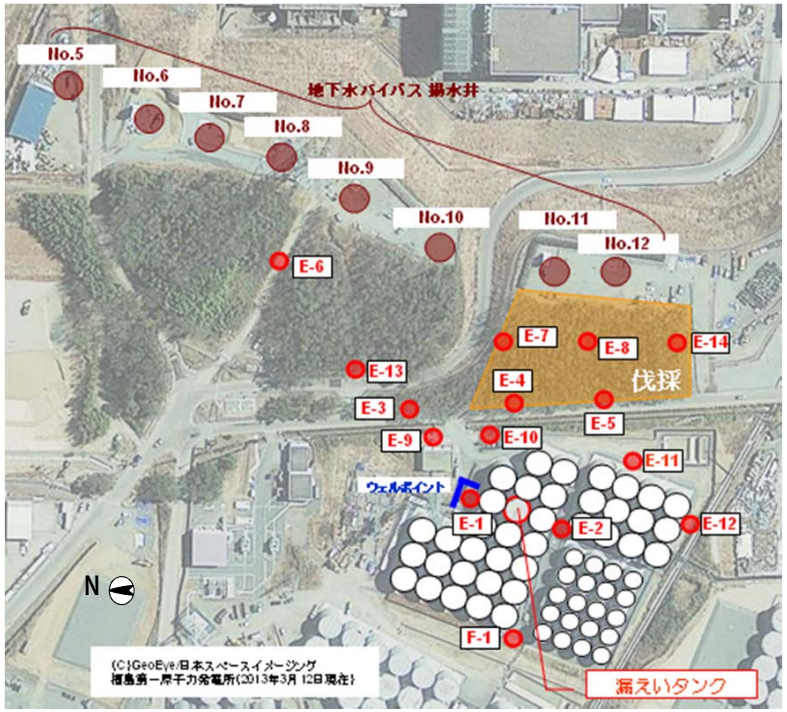

＜参考＞前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
全β	710,000 〔11/10〕	650 〔9/4〕	570 〔9/18〕	1,300 〔9/15〕	100 〔9/24〕	63 <9/9>	60 <8/13>	36 【3/10】
H-3 (約12年)	790,000 〔10/17〕	530 〔10/5〕 <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 〔11/10,11/13〕	350 〔12/18〕 <1/1>	1,100 <2/19>	2,300 〔11/13〕

	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全β	14,000 <10/8>	160 <4/8>	170 【3/11】	37 <1/23>	21 【1/6】	40 <8/20>	16,000 〔11/28〕	36 <8/19>
H-3 (約12年)	51,000 〔11/25〕	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	1,800 【4/14】	640 <8/26>	190,000 〔11/30〕	770 <2/25>

＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔 〕は2013年、〈 〉は2014年、【 】は2015年。