＜参　考　資　料＞
２０１５年８月８日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について （H4エリア周辺）

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水															
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
採取日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日					8月6日						
採取時刻	8:05	8:00	7:41	7:46	7:51					7:55						
全β	3,100	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)					ND(17)						
H-3（約12年）	820	130	150	250	140					6,400						

＊NDは検出限界値未満を表し、（ ）内に検出限界値を示す。

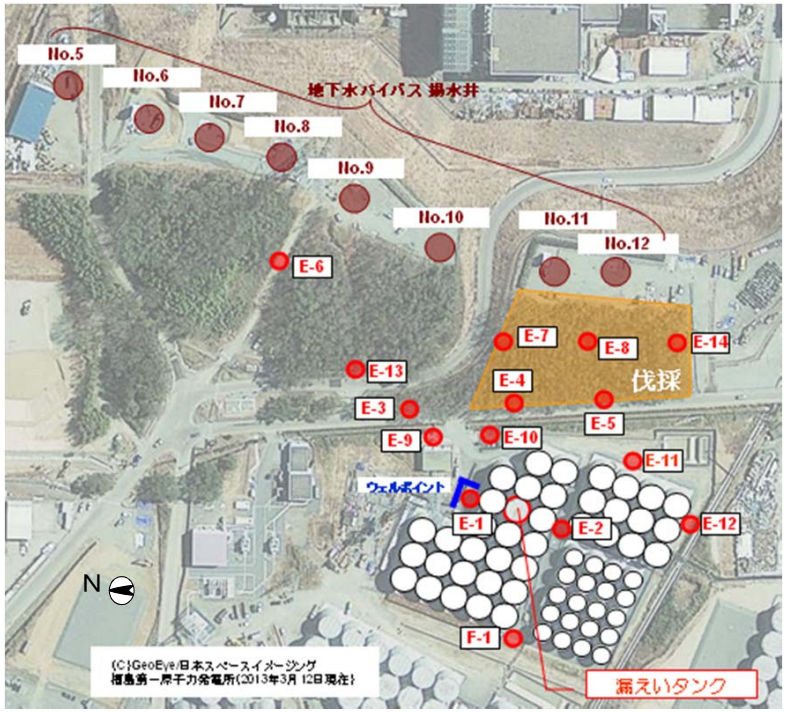

＜参考＞前回公表までの最高値

単位：Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
全β	710,000 〔11/10〕	650 〔9/4〕	570 〔9/18〕	1,300 〔9/15〕	100 〔9/24〕	63 〈9/9〉	60 〈8/13〉	36【3/10】
H-3（約12年）	790,000 〔10/17〕	530 〔10/5〕〈1/3〉	7,700〈4/28〉	2,600 〈2/18,3/1〉	3,100 〔11/10,11/13〕	350 〔12/18〕〈1/1〉	1,100 〈2/19〉	2,300 〔11/13〕

	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全β	20,000【5/20】	160 〈4/8〉	170【3/11】	37 〈1/23〉	21 【1/6】	40 〈8/20〉	16,000 〔11/28〕	36 〈8/19〉
H-3（約12年）	51,000 〔11/25〕	54,000 〈1/21〉	1,000 〈2/12〉	2,900 〈2/12〉	1,800 【4/14】	640 〈8/26〉	190,000 〔11/30〕	770 〈2/25〉

＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔 〕は2013年、〈 〉は2014年、【 】は2015年。