


## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
採取時刻	11:50	11:25	11:10	11:30
Cs-134(約2年)	7,800	870	140	41
Cs-137(約30年)	29,000	3,000	510	130
全	36,000	6,600	3,900	180
H-3(約12年)	170	1,600	ND(110)	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

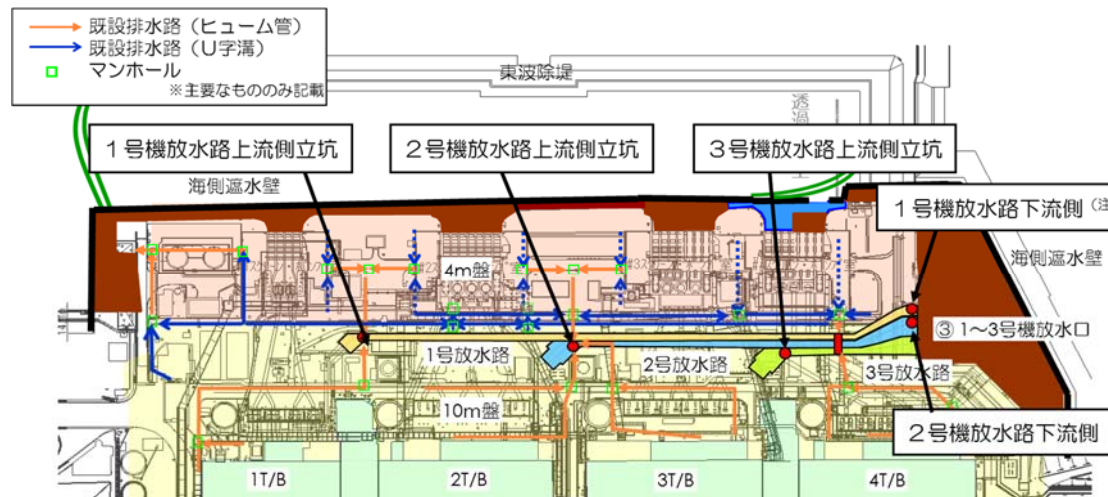

注：ゼオライト土の設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水