


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日
採取時刻	12:25	12:05	12:15	12:00
Cs-134(約2年)	6,100	590	840	59
Cs-137(約30年)	23,000	2,500	3,300	210
全	29,000	5,200	5,300	330
H-3(約12年)	ND(110)	1,200	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

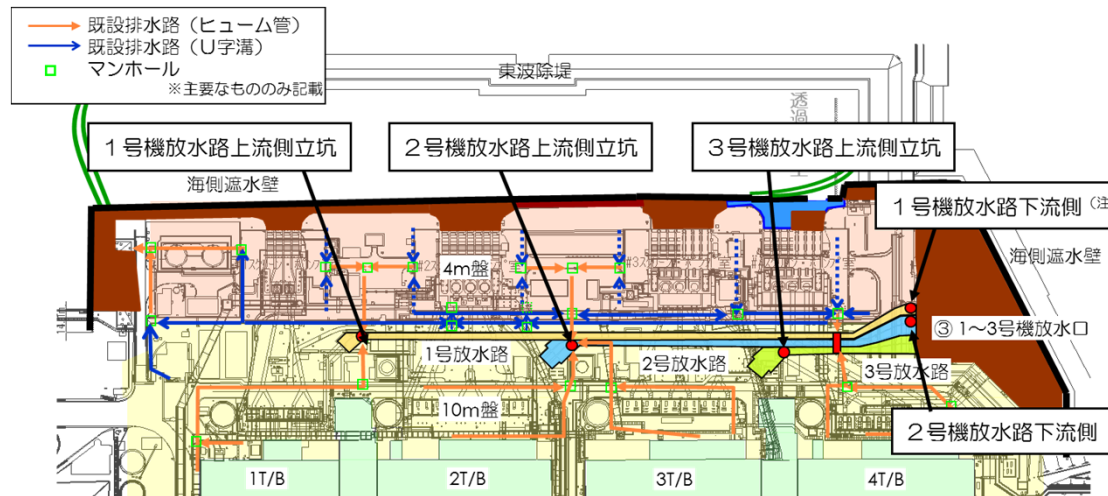

注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水