


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日
採取時刻	10:45	10:15	10:35	10:20
Cs-134(約2年)	7,500	710	410	51
Cs-137(約30年)	28,000	2,700	1,500	180
全	35,000	5,400	2,900	270
H-3(約12年)	130	1,400	ND(110)	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

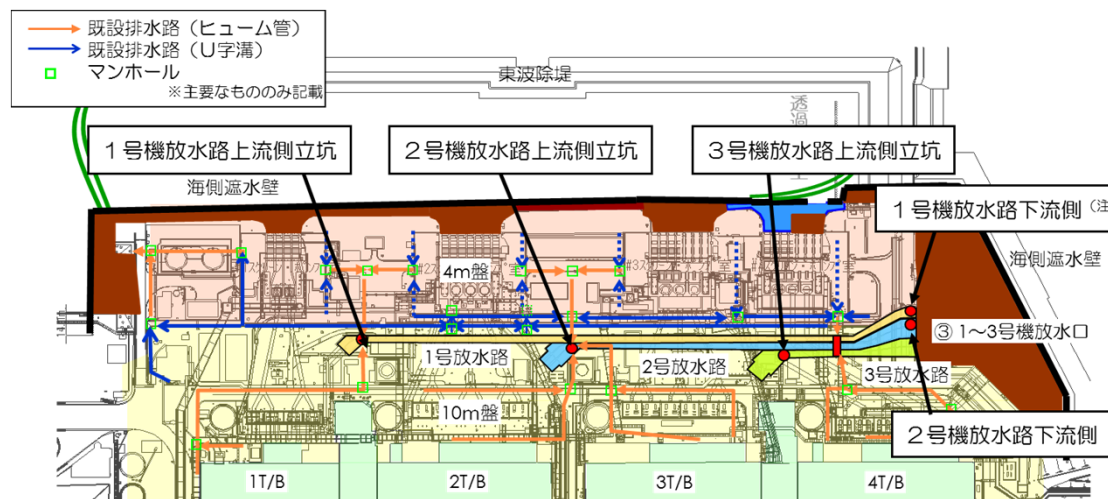

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水