＜参　考　資　料＞
2015年7月19日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日
採取時刻	11:20	10:50	11:10	10:55
Cs-134 (約2年)	7,800	440	550	100
Cs-137 (約30年)	30,000	1,600	2,200	420
全β	38,000	3,500	3,700	560
H-3 (約12年)	ND(110)	950	ND(110)	ND(110)

＊NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

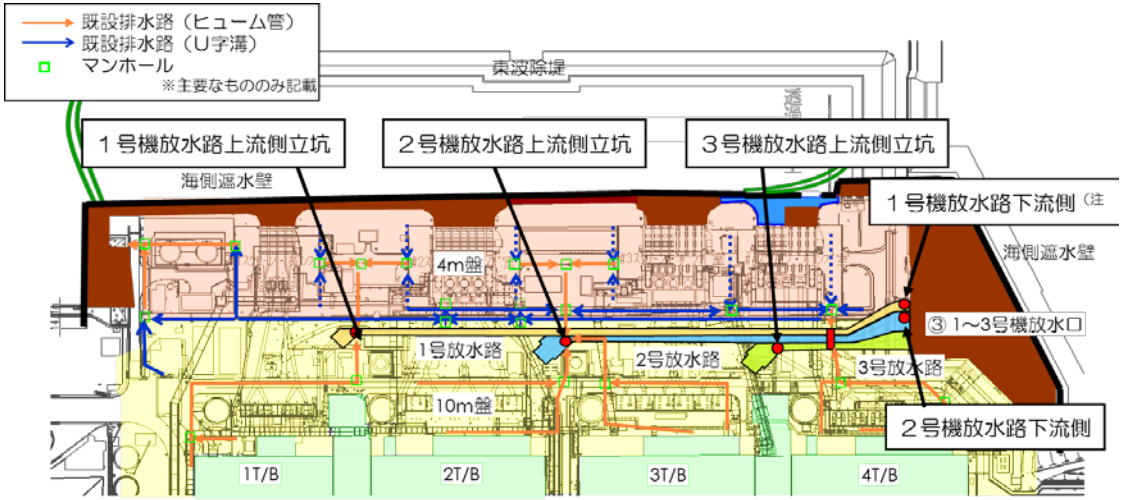

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水