


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日
採取時刻	10:15	9:50	10:05	9:55
Cs-134(約2年)	21,000	470	500	73
Cs-137(約30年)	79,000	2,000	1,900	240
全	94,000	3,800	3,200	310
H-3(約12年)	320	1,400	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

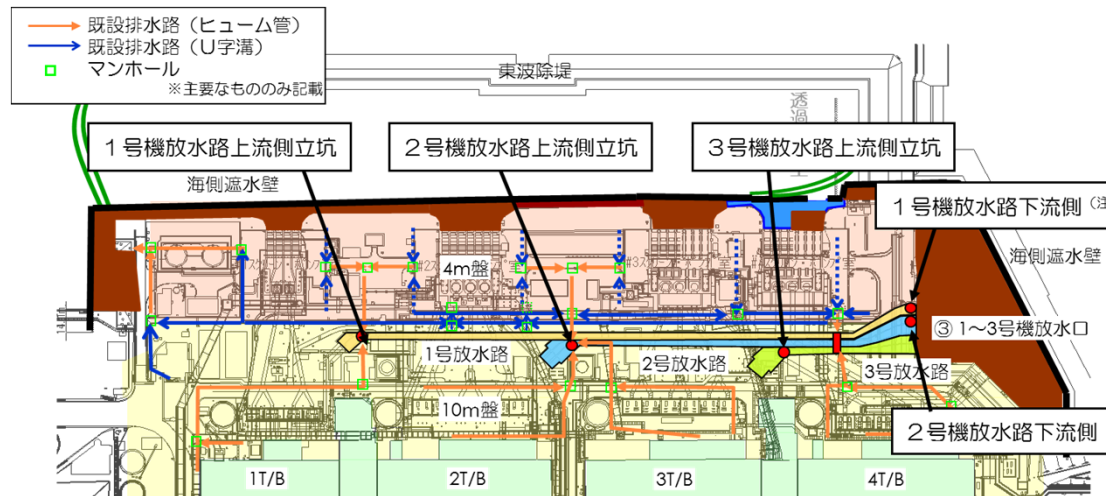

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水