


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日
採取時刻	11:00	10:30	10:50	10:35
Cs-134(約2年)	20,000	1,700	680	64
Cs-137(約30年)	79,000	7,200	3,000	270
全	92,000	12,000	4,800	350
H-3(約12年)	240	1,000	ND(110)	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

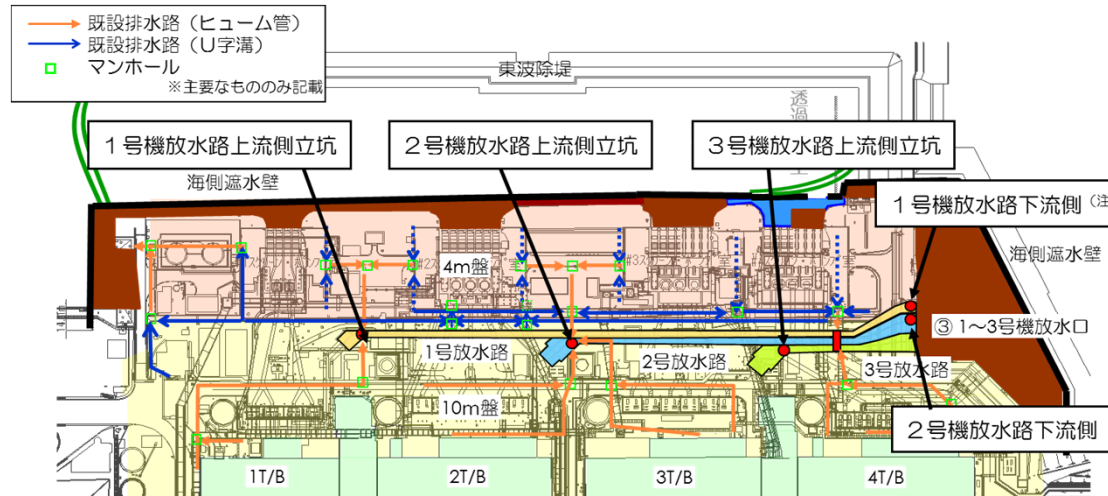

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水