


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
採取時刻	12:00	11:40	11:50	11:45
Cs-134(約2年)	28,000	1,500	1,200	120
Cs-137(約30年)	110,000	6,100	5,100	470
全	130,000	8,600	6,900	570
H-3(約12年)	580	710	ND(82)	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

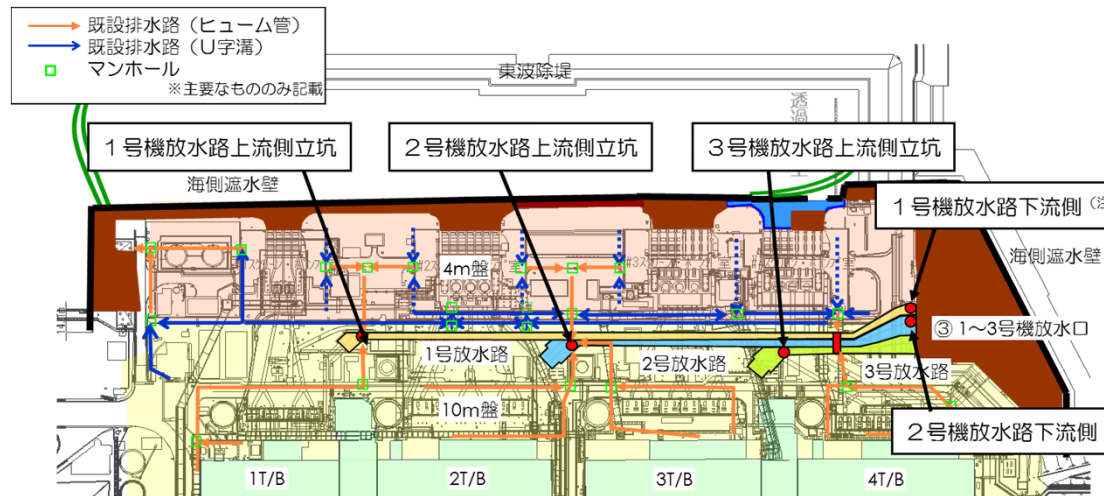

注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水