


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日
採取時刻	10:20	10:00	10:15	10:05
Cs-134(約2年)	38,000	1,700	590	71
Cs-137(約30年)	150,000	6,800	2,500	320
全β	160,000	9,100	3,600	410
H-3(約12年)	960	900	ND(90)	150

* 太枠内が今回公表データ。他は9月3日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

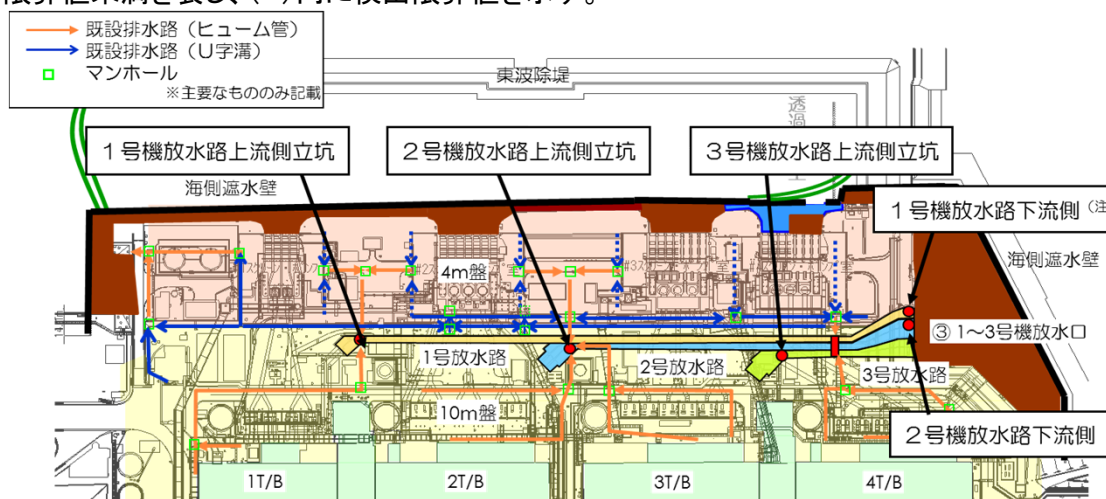

注：ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水