


## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日
採取時刻	12:50	12:30	12:45	12:35
Cs-134(約2年)	8,400	1,800	670	100
Cs-137(約30年)	34,000	7,500	2,900	400
全	42,000	11,000	3,900	590
H-3(約12年)	240	910	ND(92)	110

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

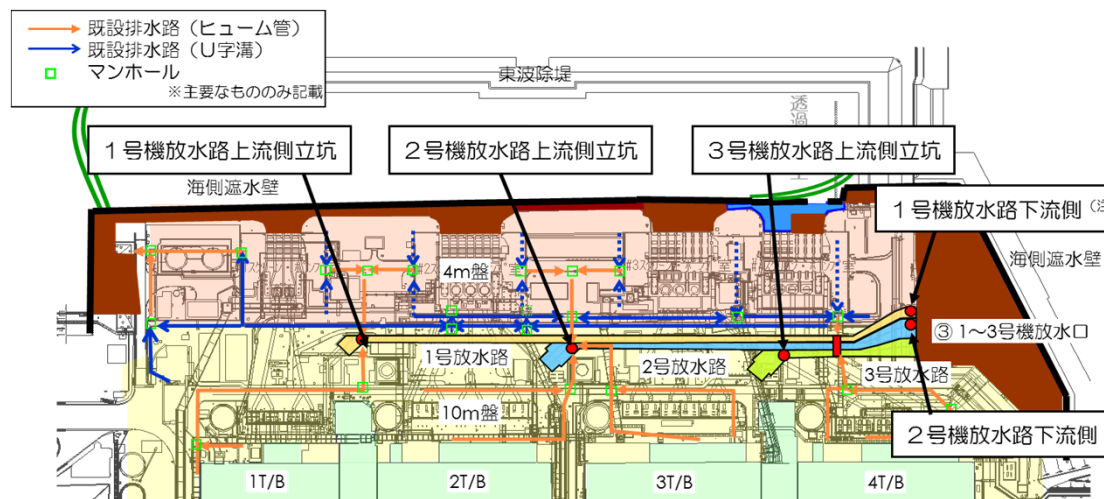

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水