


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日
採取時刻	11:10	10:40	10:55	10:45
Cs-134(約2年)	20,000	5,000	290	79
Cs-137(約30年)	80,000	20,000	1,300	300
全	110,000	29,000	2,100	400
H-3(約12年)	1,800	1,000	ND(91)	99

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

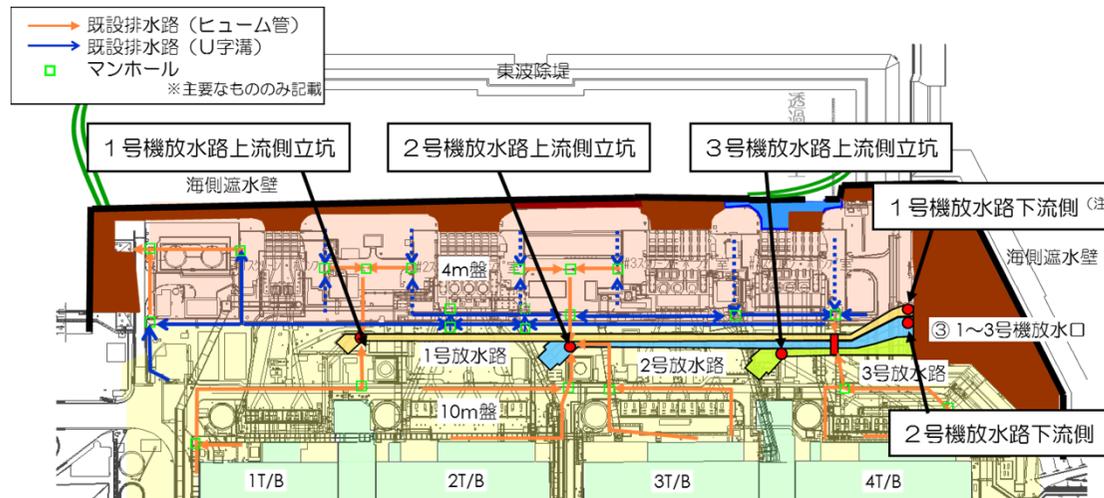

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水