


## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月22日	9月22日	9月22日	9月22日
採取時刻	11:35	11:20	11:25	11:15
Cs-134(約2年)	28,000	3,500	110	100
Cs-137(約30年)	110,000	14,000	480	350
全	130,000	21,000	2,000	430
H-3(約12年)	2,500	1,100	260	ND(92)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

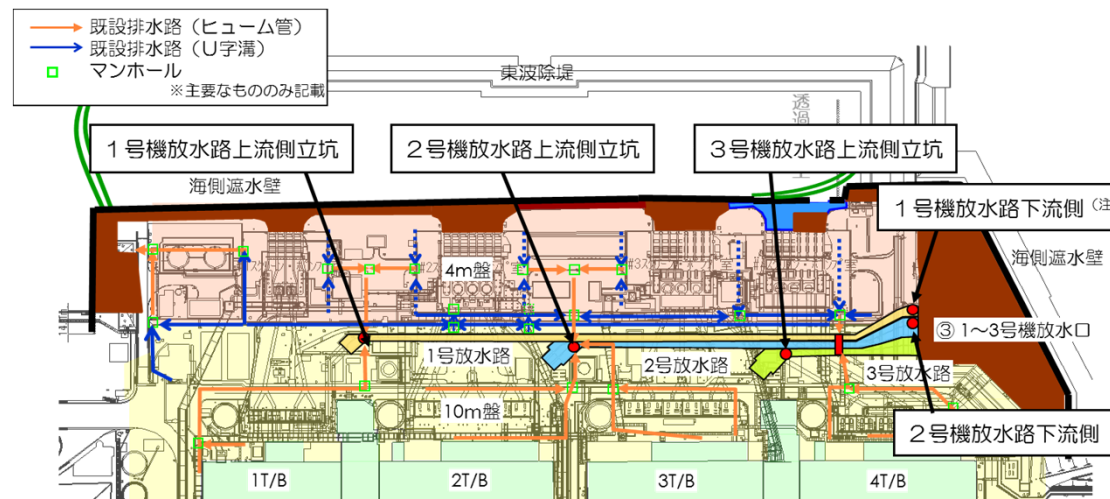

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水