


## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月9日	10月9日	10月9日	10月9日
採取時刻	11:00	10:35	10:55	10:40
Cs-134(約2年)	9,000	4,400	61	41
Cs-137(約30年)	38,000	18,000	310	150
全β	54,000	27,000	1,800	240
H-3(約12年)	2,000	1,500	200	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

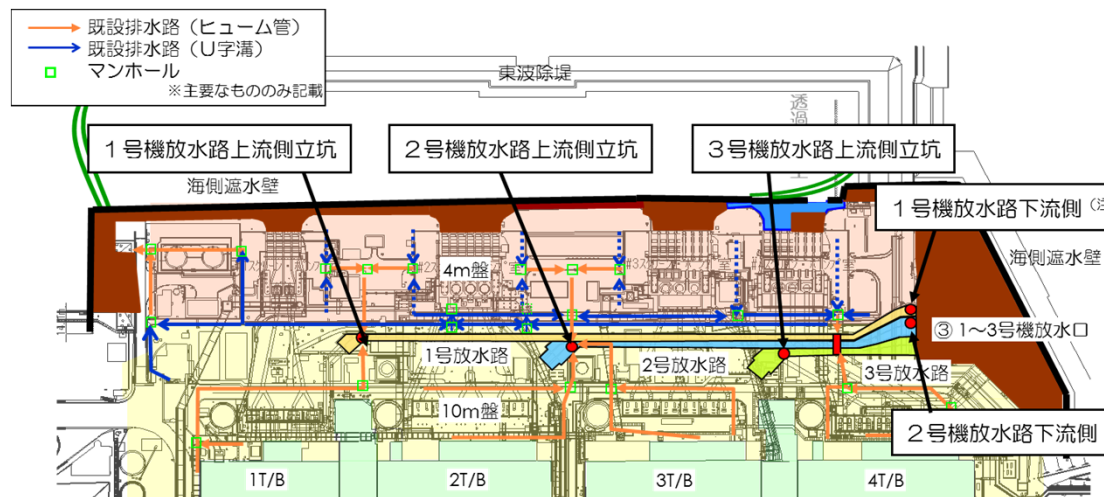

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水