


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日
採取時刻	11:50	11:25	11:40	11:30
Cs-134(約2年)	14,000	4,600	75	44
Cs-137(約30年)	60,000	19,000	330	190
全	77,000	28,000	1,500	230
H-3(約12年)	1,900	1,400	180	ND(91)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

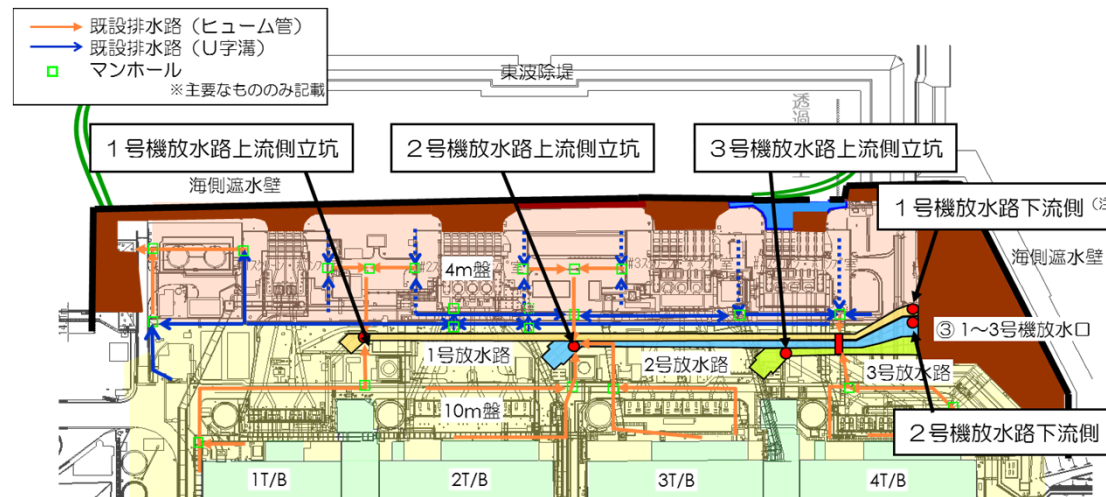

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水