＜参　考　資　料＞
2015年10月16日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日
採取時刻	11:20	10:45	11:10	10:50
Cs-134 (約2年)	9,800	4,000	96	30
Cs-137 (約30年)	40,000	17,000	420	91
全β	56,000	23,000	1,700	140
H-3 (約12年)	1,600	1,500	170	ND(93)

＊NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

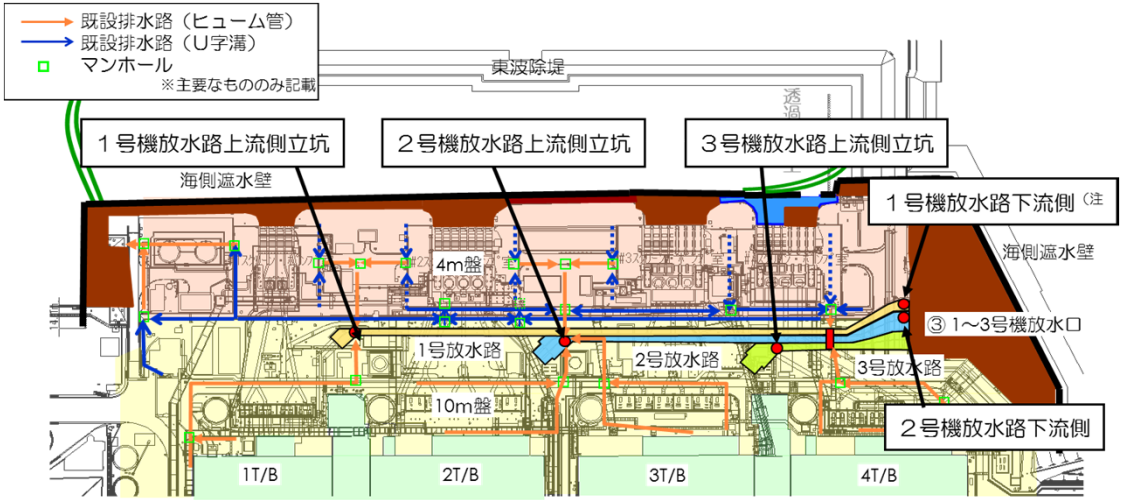

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水