


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月23日	10月23日	10月23日	10月23日
採取時刻	10:40	10:20	10:35	10:25
Cs-134(約2年)	8,000	4,300	65	26
Cs-137(約30年)	33,000	18,000	270	110
全β	46,000	27,000	1,100	150
H-3(約12年)	1,400	1,500	190	ND(90)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

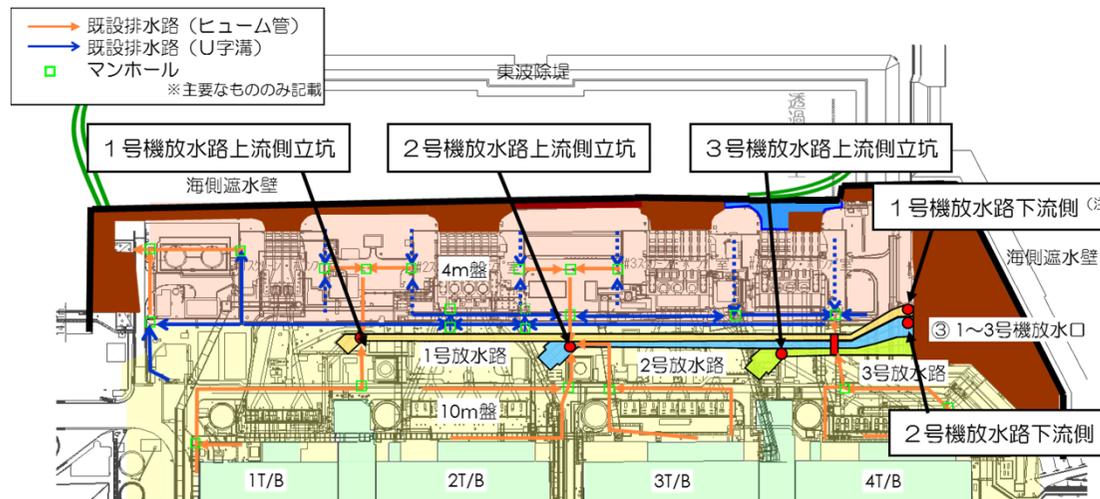

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水