＜参　考　資　料＞
2015年11月6日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日
採取時刻	11:05	12:05	11:35	12:10
Cs-134 (約2年)	6,100	3,200	100	45
Cs-137 (約30年)	26,000	14,000	450	160
全β	35,000	20,000	1,200	250
H-3 (約12年)	1,400	1,200	150	110

＊NDは検出限界値未満を表し、（ ）内に検出限界値を示す。

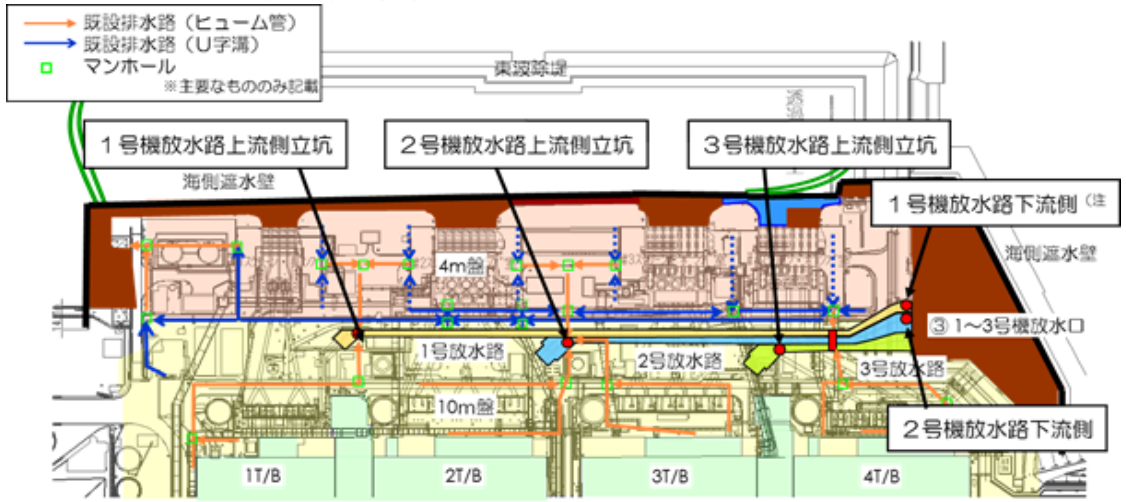

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水