


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

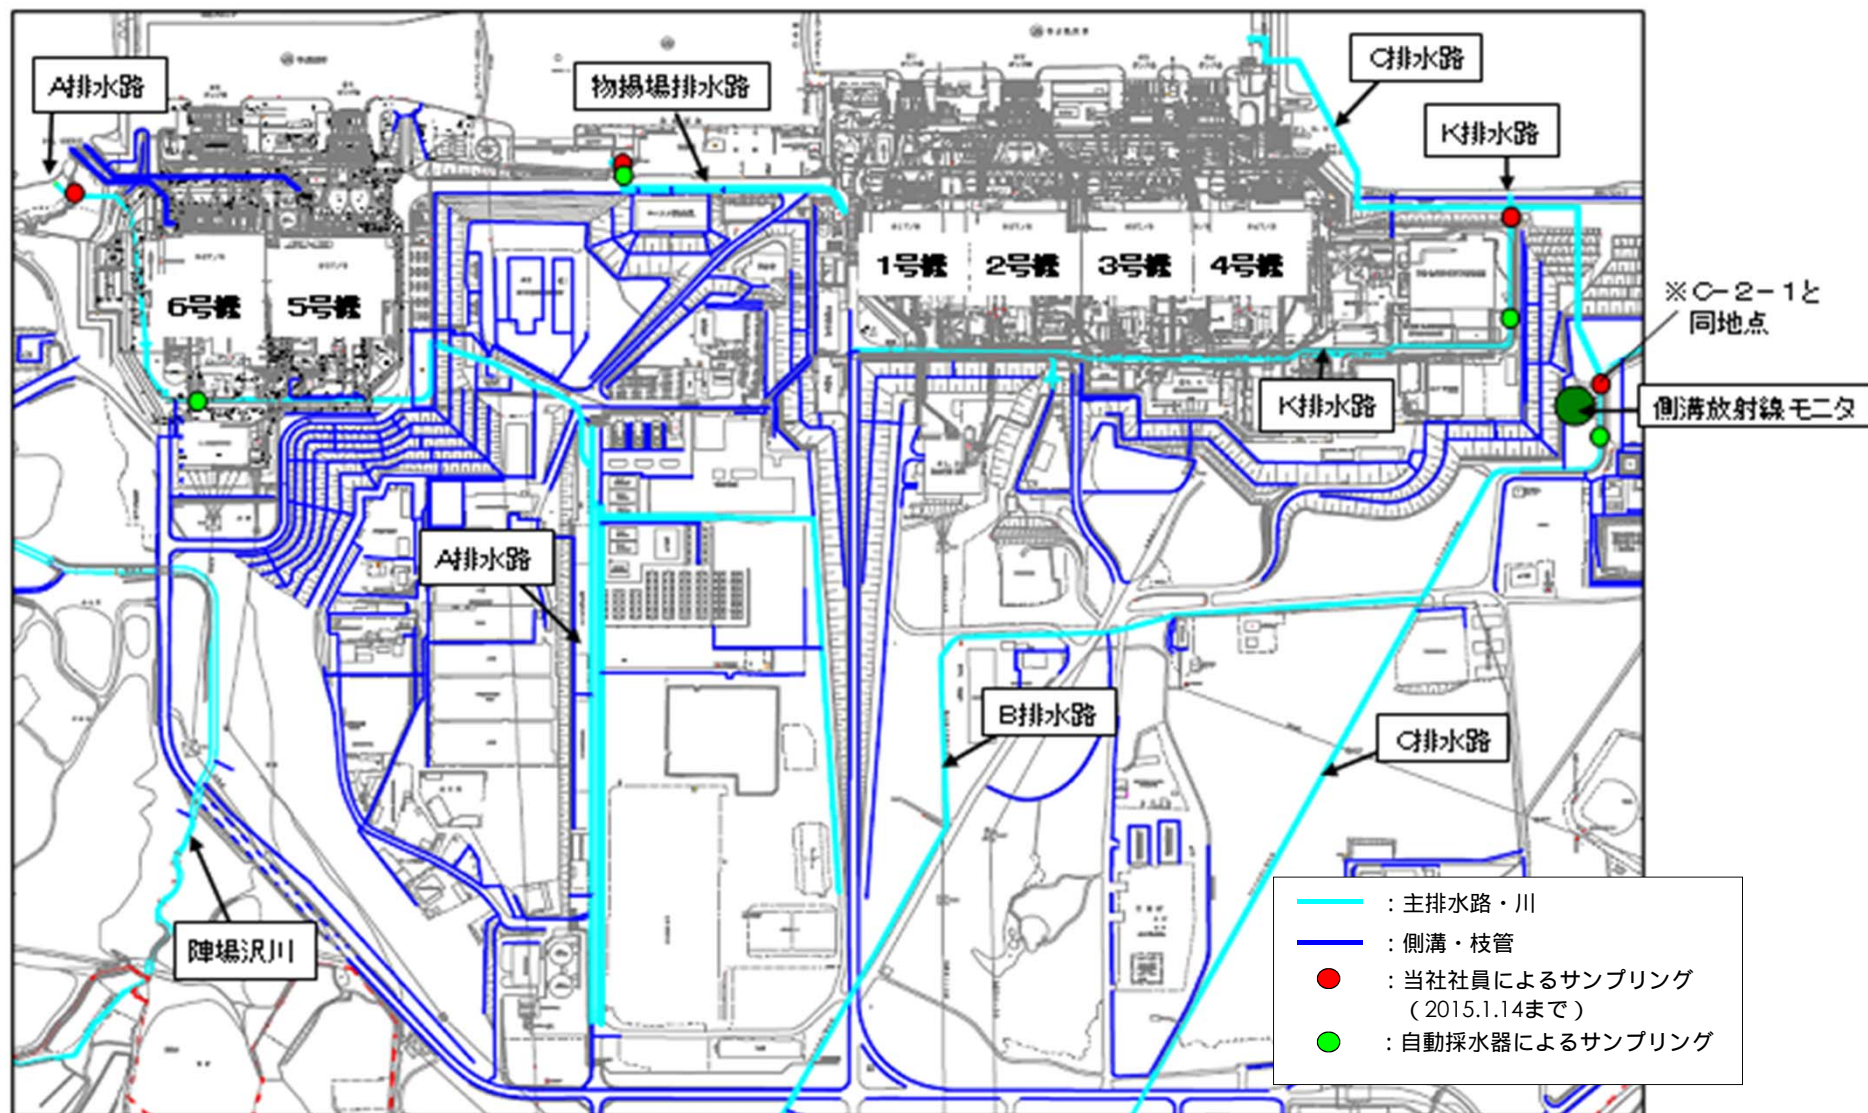

排水路における放射能濃度、及び流量

(Bq/L)

採取日	降雨量 (mm/日)	A排水路排水口						物揚場排水口						K排水路排水口						C排水路35m盤 (C-2)(14/7/16以降C-2-1)					
		Cs-134	Cs-137	全β	H-3	Sr-90	流量 (m3/秒)	Cs-134	Cs-137	全β	H-3	Sr-90	流量 (m3/秒)	Cs-134	Cs-137	全β	H-3	Sr-90	流量 (m3/秒)	Cs-134	Cs-137	全β	H-3	Sr-90	流量 (m3/秒)
2015/4/3	0	3.0	14	27	-	-	0.0004	2.6	10	14	-	-	0.002	3.0	11	27	-	-	0.013	<0.7	2.5	7.4	-	-	0.002
2015/4/4	0	3.5	12	37	-	-	0.0004	2.3	10	21	-	-	0.001	3.1	11	39	-	-	0.012	1.2	6.1	10	-	-	0.001
2015/4/5	6.5	1.4	7.7	25	-	-	0.001	2.4	8.7	17	-	-	0.001	2.8	12	24	-	-	0.013	<0.8	1.2	10	-	-	0.002
2015/4/6	0.5	1.2	5.3	19	-	-	0.0001	4.2	16	21	-	-	0.001	4.6	20	52	-	-	0.015	<0.7	1.9	16	-	-	0.001
2015/4/7	4	4.6	15	25	-	-	0.011	3.4	13	18	-	-	0.001	14	57	94	-	-	0.018	0.89	4.3	19	-	-	0.013
2015/4/8	4.5	2.4	8.2	14	<8.1	-	0.019	4.8	21	19	11	-	0.002	10	41	56	610	-	0.025	<0.7	2.1	6.1	17	-	0.005
2015/4/9	0	1.0	3.5	8.0	-	-	0.001	1.4	7.7	12	-	-	0.001	4.1	15	22	-	-	0.015	<0.5	1.8	7.8	-	-	0.001
2015/4/10	11.5	3.0	11	19	-	-		1.2	5.2	14	-	-		2.4	11	19	-	-		<0.8	1.4	8.7	-	-	
2015/4/11	20	1.8	6.9	27	-	-		14	68	140	-	-		20	79	140	-	-		1.4	6.4	35	-	-	
2015/4/12	0	1.1	3.0	13	-	-		3.7	13	35	-	-		5.5	23	46	-	-		0.75	2.6	27	-	-	
2015/4/13	19	<0.7	3.2	17	-	-		4.9	21	53	-	-		3.9	18	34	-	-		<0.8	1.3	10	-	-	
2015/4/14	18.5	1.1	5.8	18	-	-		7.0	30	48	-	-		24	89	160	-	-		<0.7	3.4	31	-	-	
2015/4/15	11	0.99	5.1	20	<7.7	-		7.9	35	62	22	-		31	120	210	310	-		<0.7	2.4	78	19	-	
2015/4/16	0	1.3	6.0	15	-	-		3.7	16	26	-	-		17	70	120	-	-		0.85	3.1	37	-	-	

・「<数字」は、検出限界値と検出限界値未満を表す。

・太字は初公表データ

流量については、現在データを取りまとめ中。