

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 < 1/2 >

(データ集約 : 3/31)

採取場所	福島第一 物揚場前海水 [*]				福島第一 1~4号機 取水口内北側海水 (東波除堤北側)		福島第一 4号機スクリーン海水		福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)		福島第一 6号機 取水口前海水		炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料採取日時刻	平成27年3月30日 6時56分		対象外		平成27年3月30日 8時00分		平成27年3月30日 7時50分		平成27年3月30日 7時52分		平成27年3月30日 7時30分	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND(1.7)	-	-	-	ND(1.6)	-	ND(2.5)	-	ND(1.7)	-	ND(1.4)	-	40
Cs-134 (約2年)	ND(1.7)	-	-	-	ND(2.0)	-	5.1	0.09	5.5	0.09	ND(1.9)	-	60
Cs-137 (約30年)	ND(2.7)	-	-	-	5.1	0.06	18	0.20	19	0.21	ND(2.3)	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値
 その他の核種については評価中。
 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* シルトフェンス開閉を行った日は、開閉実施後にもサンプリングを実施。

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 < 2/2 >

(データ集約: 3/31)

採取場所	福島第一 港湾口 [*]												炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成27年3月29日 12時30分		平成27年3月30日 9時02分										
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND(0.89)	-	ND(1.1)	-									40
Cs-134 (約2年)	ND(1.2)	-	ND(1.0)	-									60
Cs-137 (約30年)	ND(1.3)	-	ND(1.1)	-									90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 一回/週の頻度でサンプリング実施(シルトフェンスの開閉, 及び港湾内被覆工事を行った日にもサンプリング実施)。

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 < 再測定 >

(データ集約 : 3/31)

採取場所	福島第一 港湾内				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成27年3月2日 9時00分				
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.12	0.00			
Cs-137 (約30年)	0.45	0.01			


炉規則告示濃度は、「Bq/cm3」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。


詳細分析（リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法）による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー（株）


福島第一 物揚場前海水放射能濃度 (Bq / L)

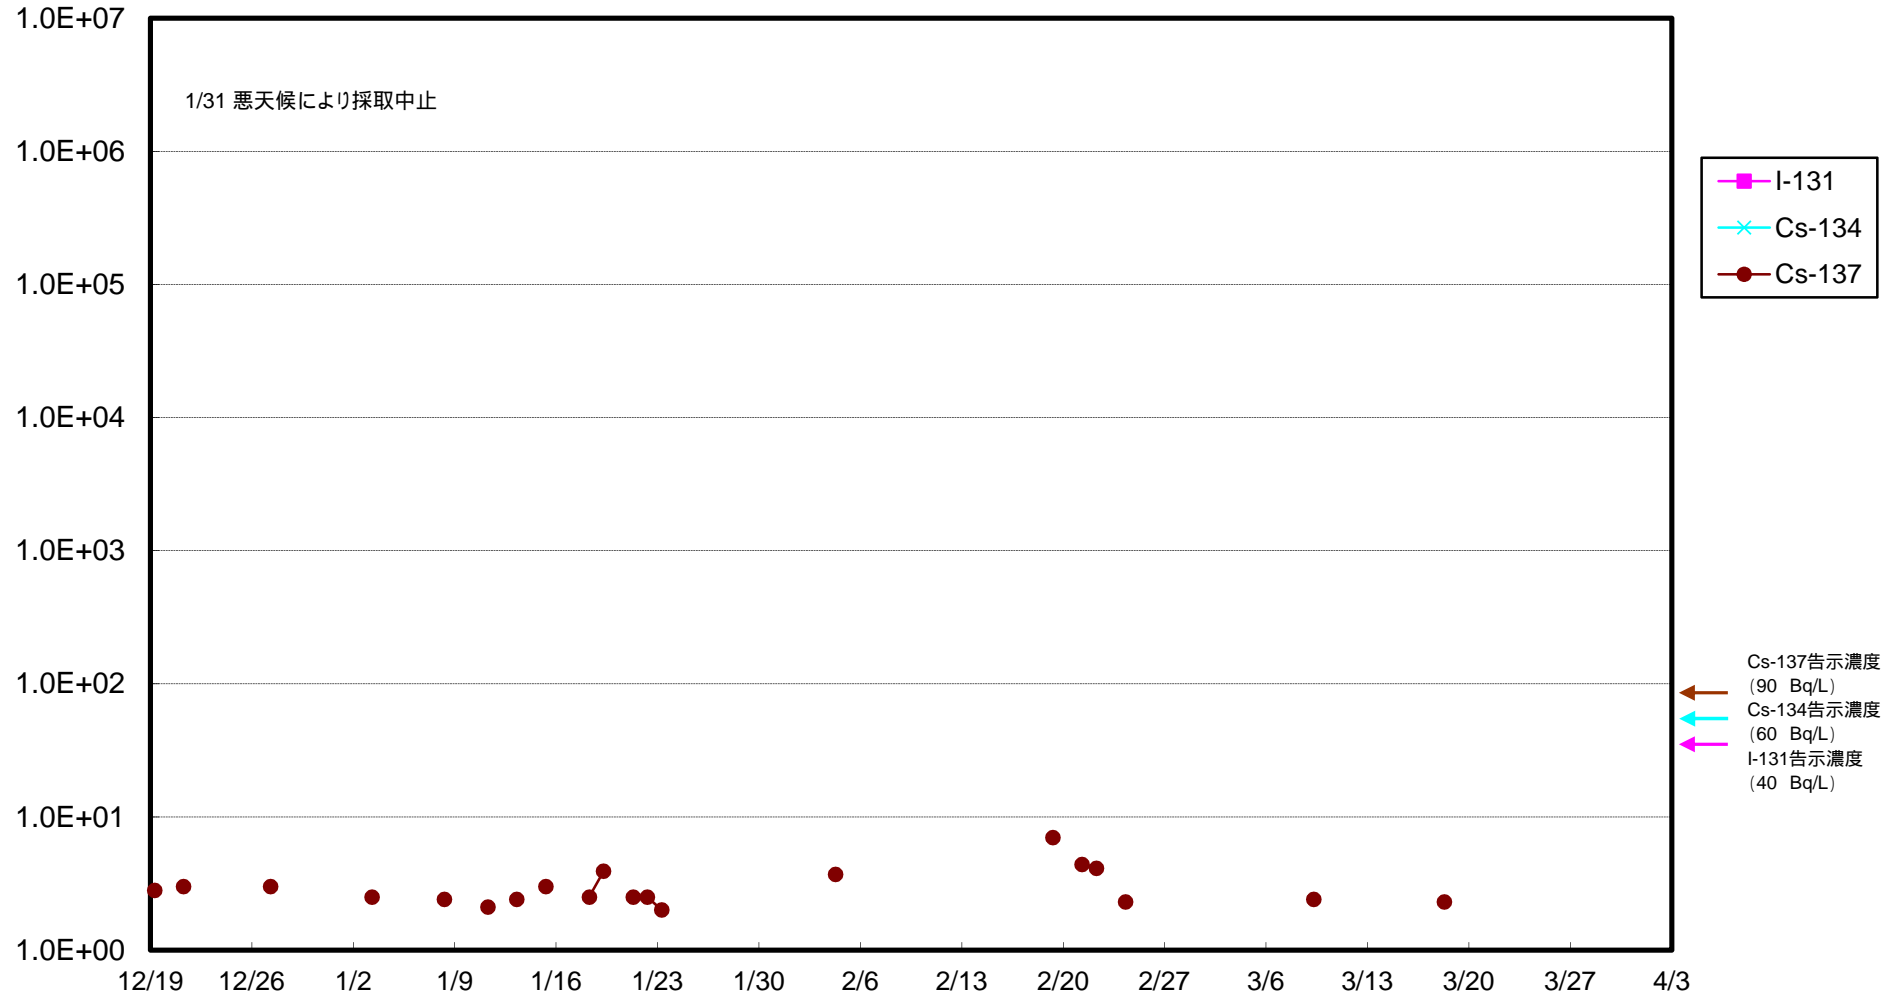


福島第一 1～4号機取水口内北側海水(東波除堤北側)放射能濃度(Bq/L)

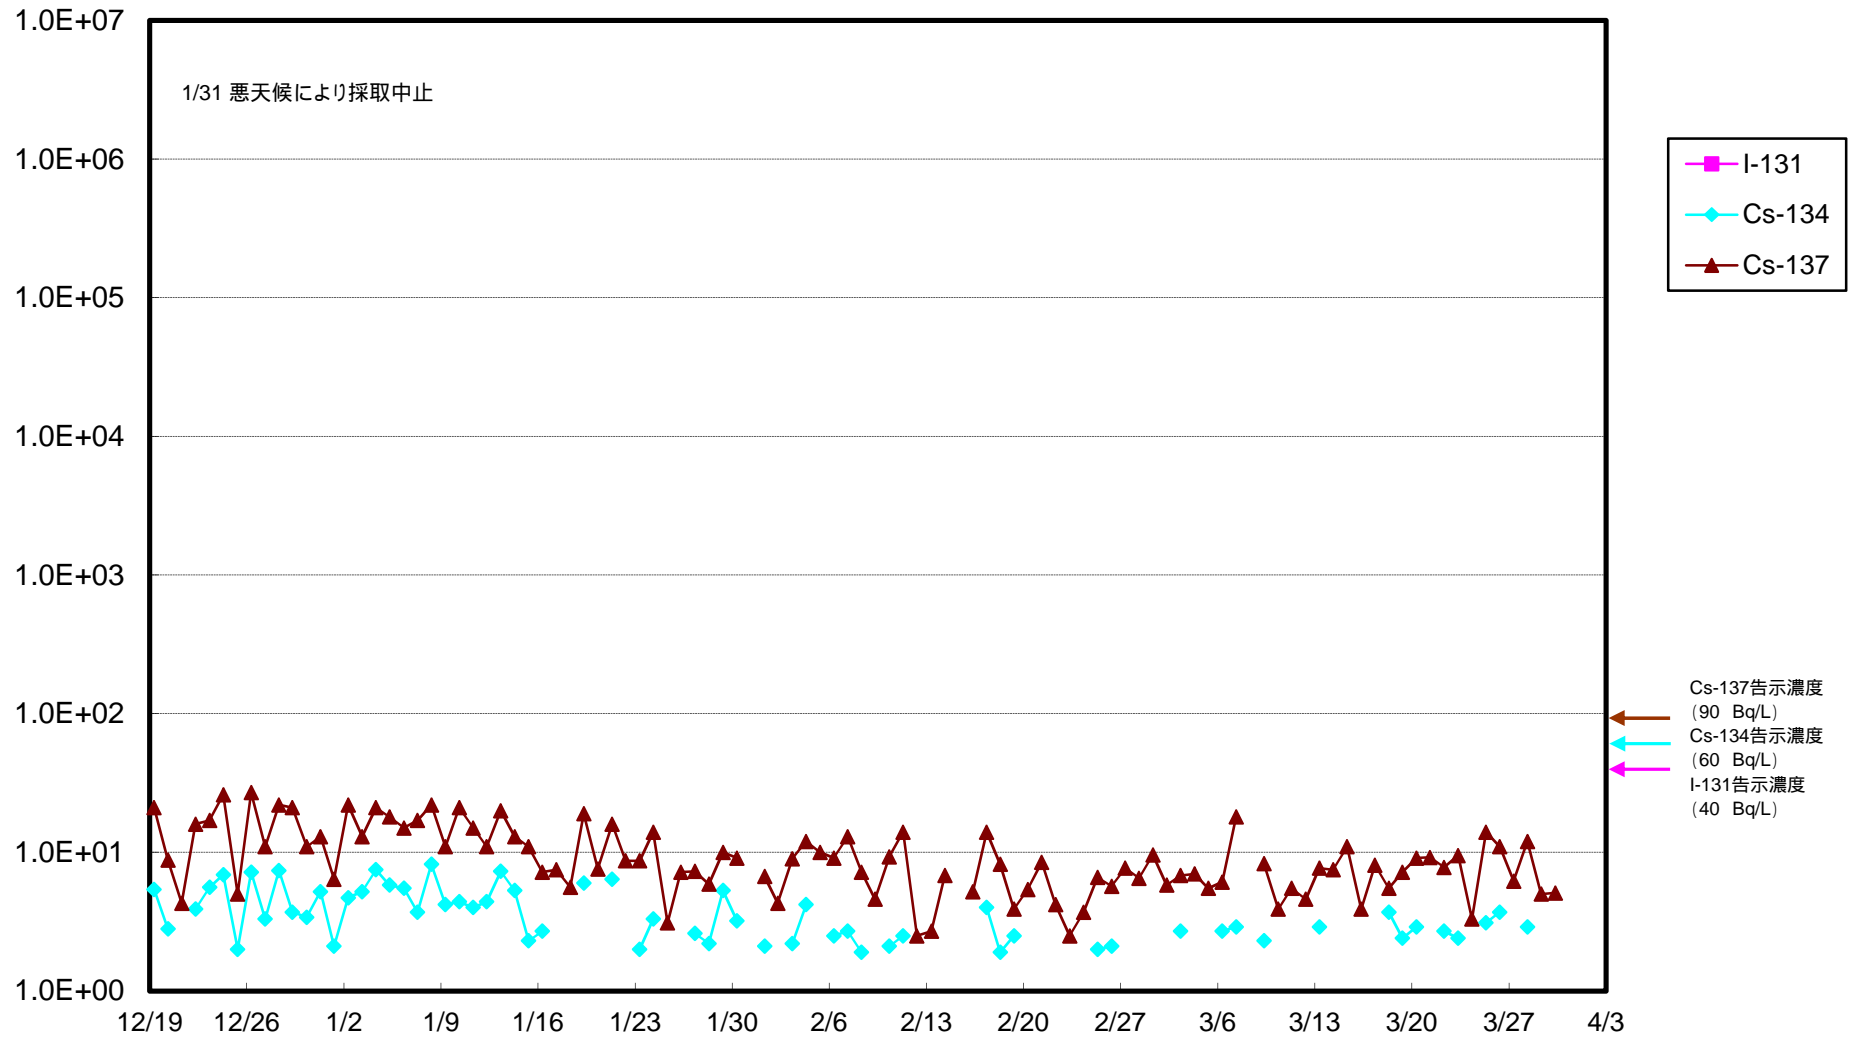


福島第一 4号機スクリーン海水放射能濃度 (Bq / L)

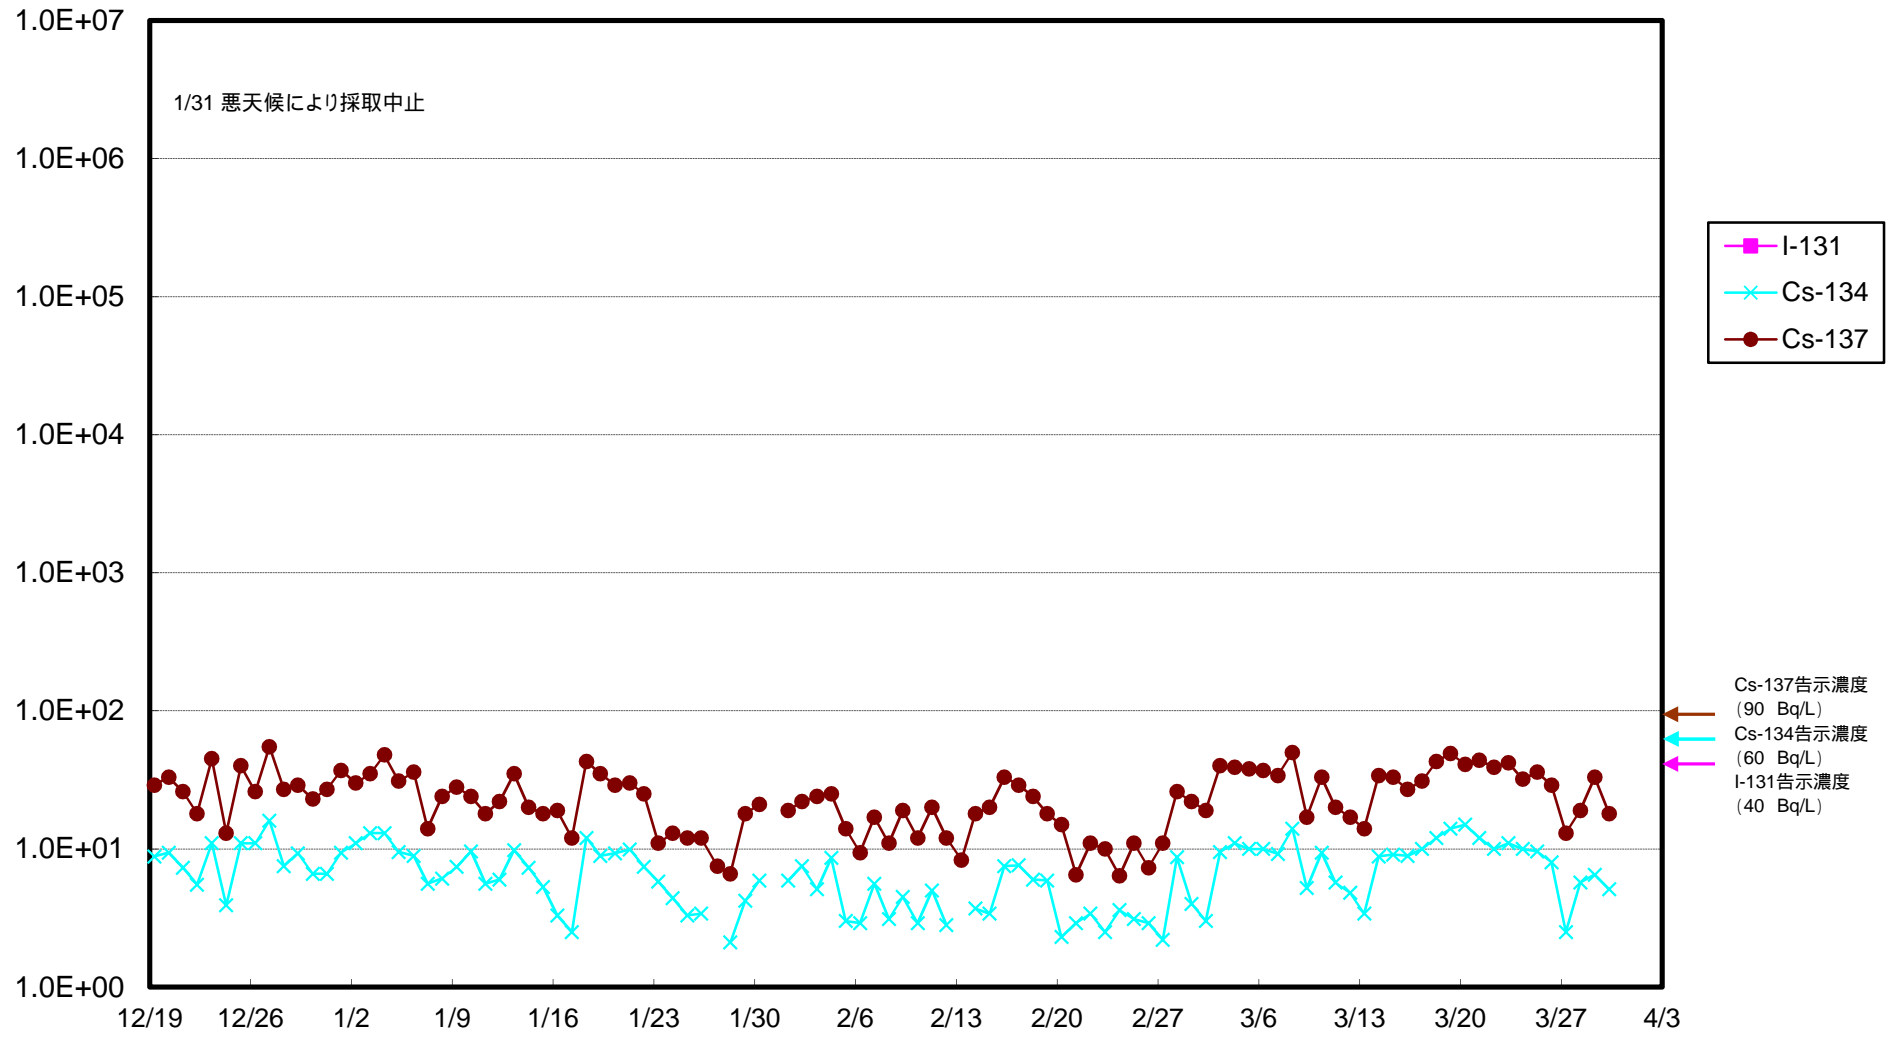

福島第一 1～4号機取水口内南側(遮水壁前)海水放射能濃度(Bq/L)

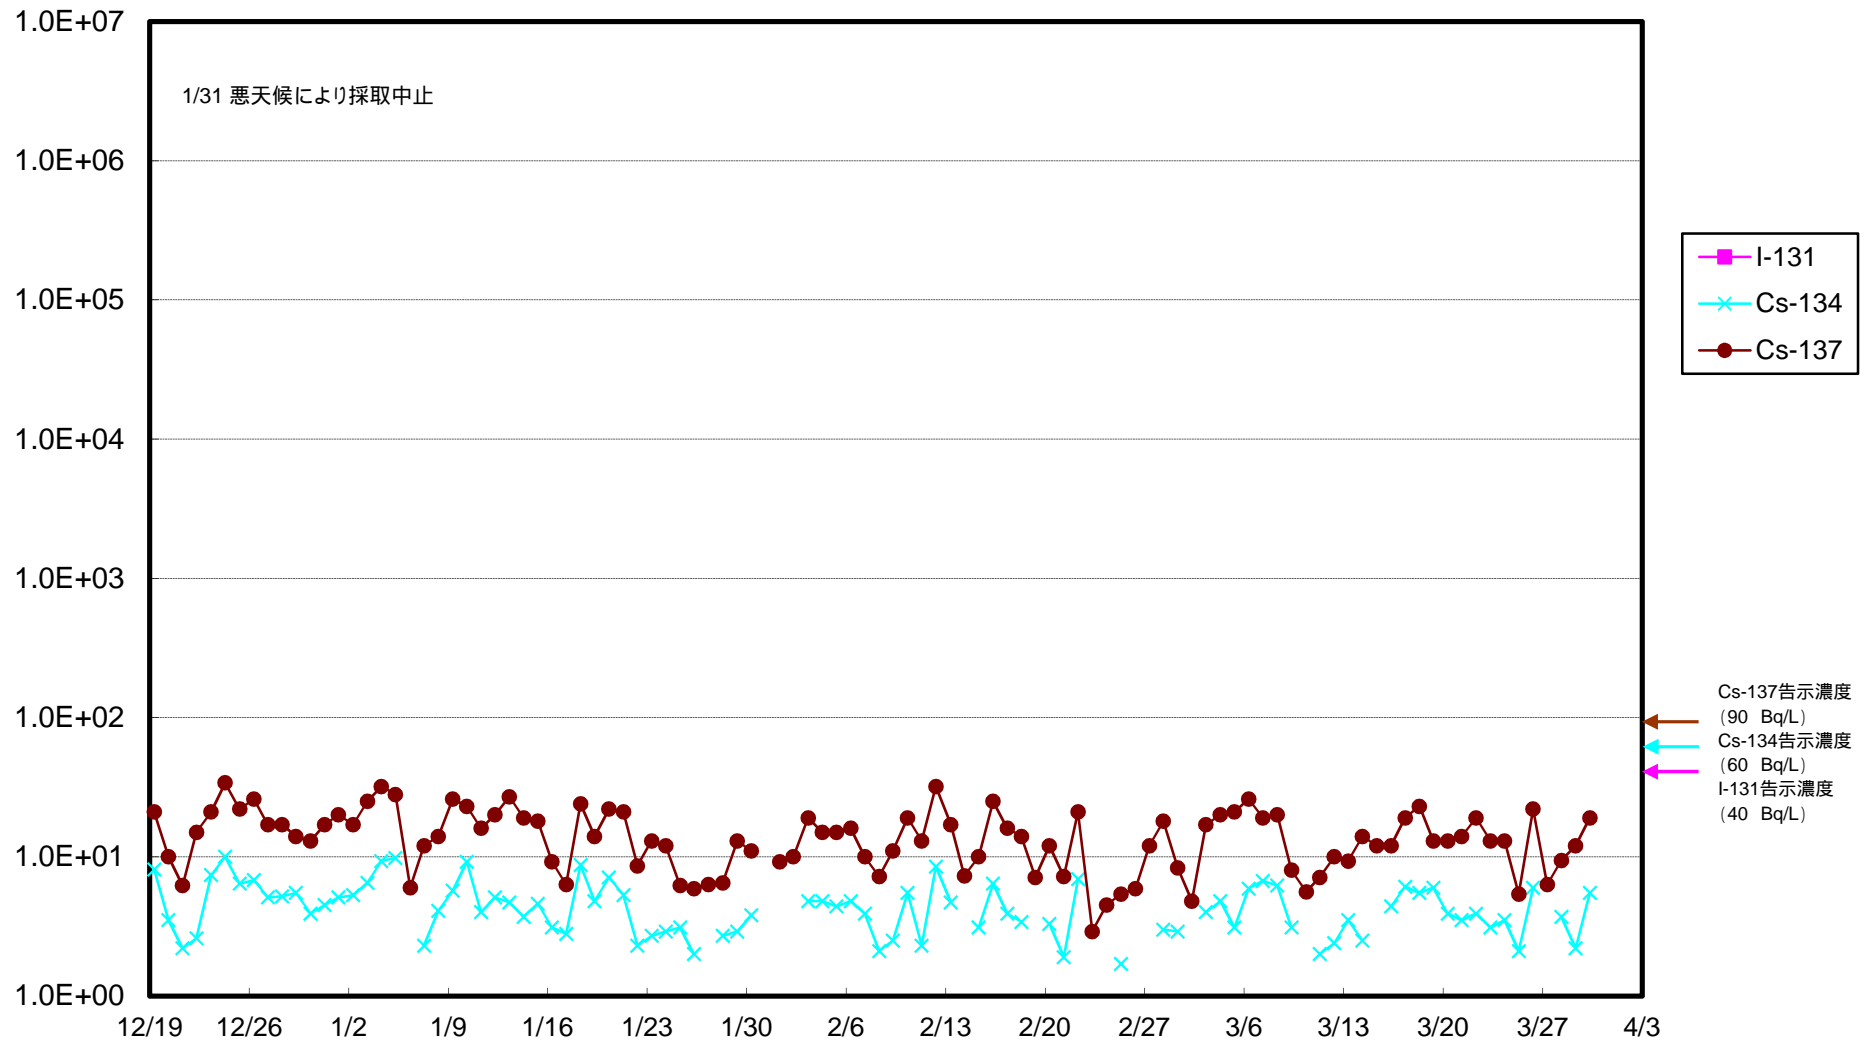

福島第一 港湾口海水放射能濃度 (Bq / L)

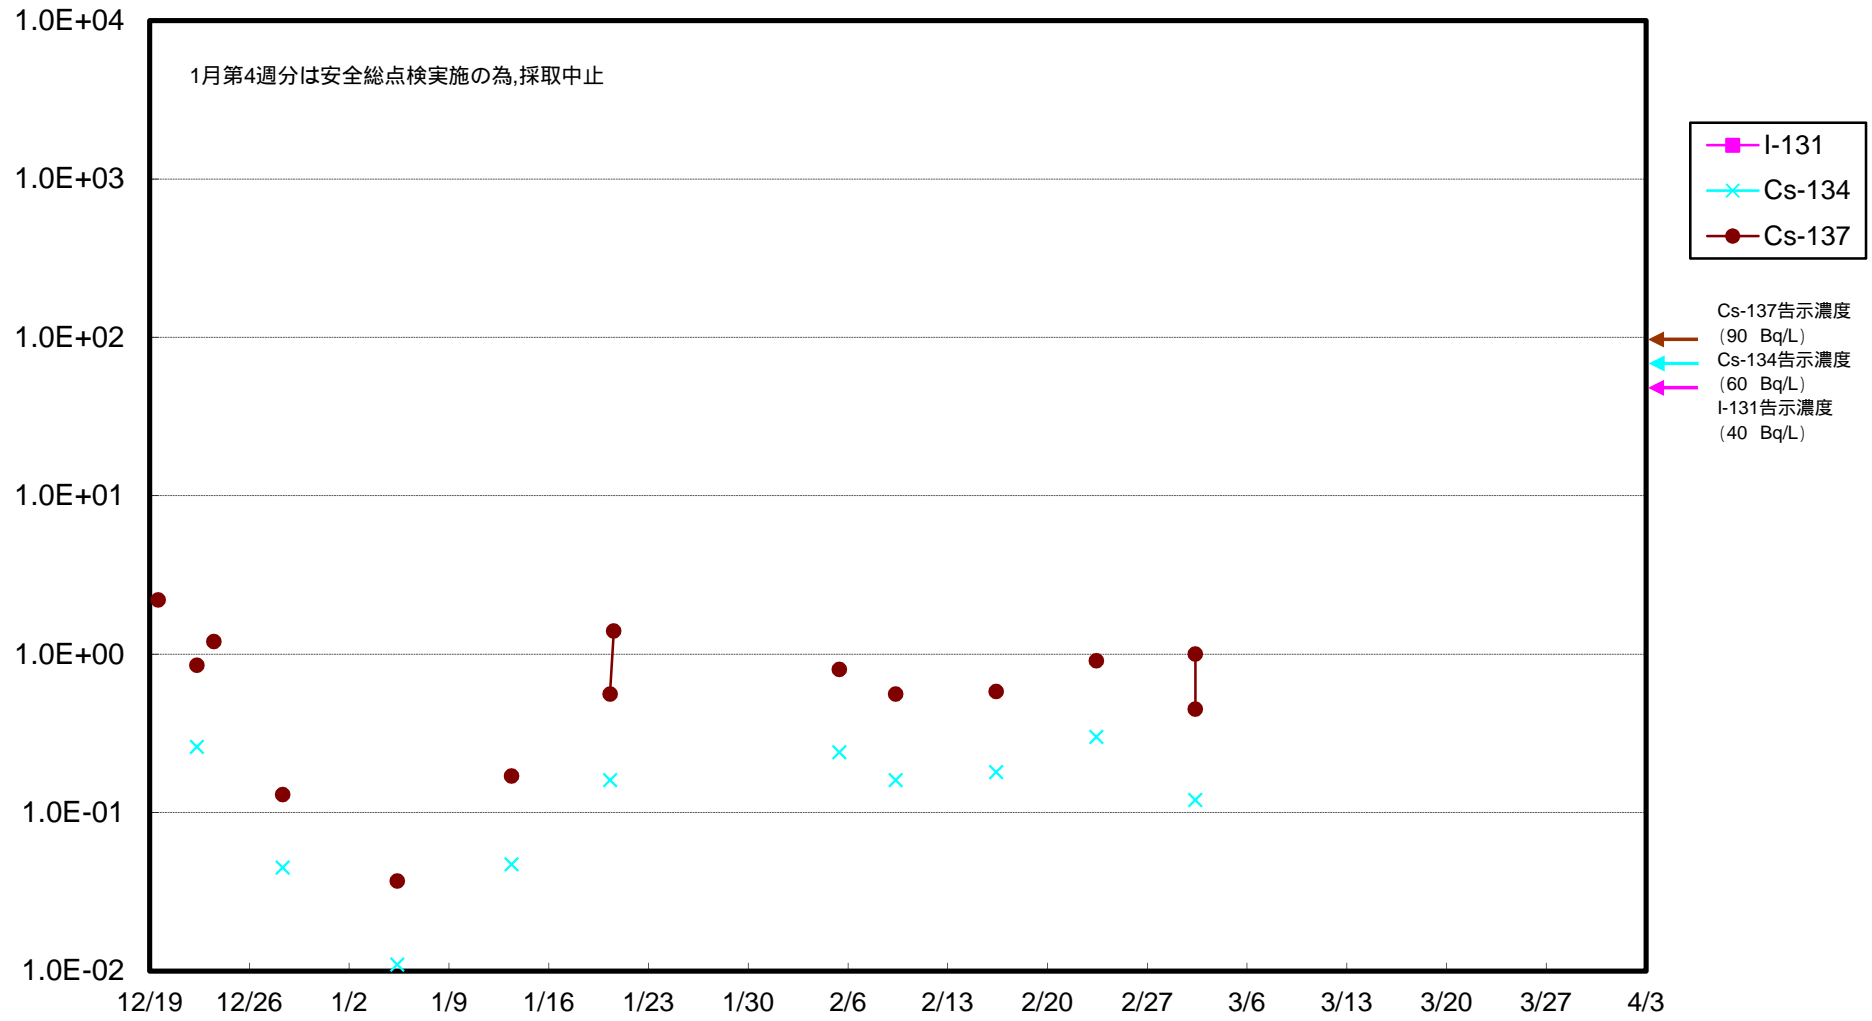

福島第一 6号機取水口前海水放射能濃度 (Bq / L)

