
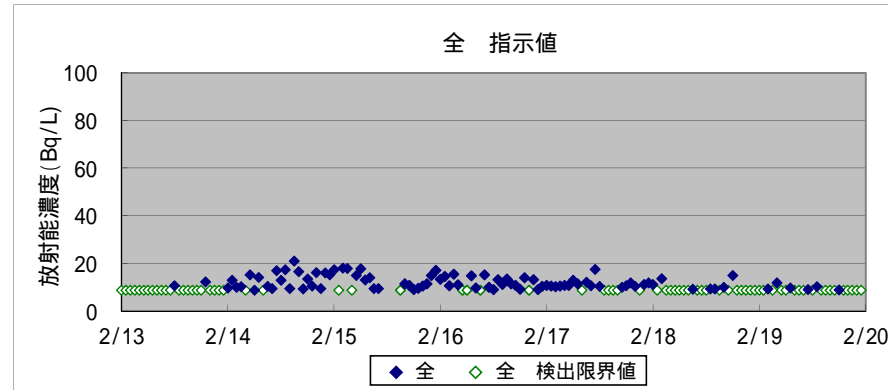


# 港湾口海水放射線モニタ指示値 (2016年2月13日 ~ 2016年2月19日 分)

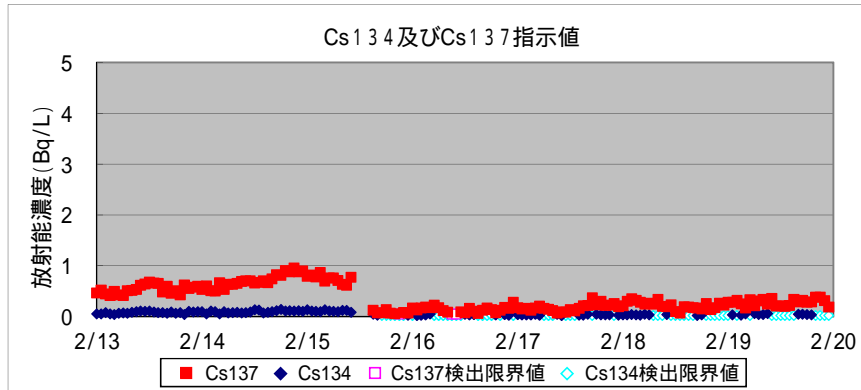

(単位: Bq/L)

| 日時              | 全    | Cs134 | Cs137 |
|-----------------|------|-------|-------|
| 2016/2/19 0:00  | ND   | ND    | 0.28  |
| 2016/2/19 1:00  | ND   | 0.03  | 0.28  |
| 2016/2/19 2:00  | 9.3  | ND    | 0.32  |
| 2016/2/19 3:00  | ND   | 0.03  | 0.25  |
| 2016/2/19 4:00  | 11.9 | 0.05  | 0.17  |
| 2016/2/19 5:00  | ND   | ND    | 0.33  |
| 2016/2/19 6:00  | ND   | 0.06  | 0.21  |
| 2016/2/19 7:00  | 9.7  | 0.04  | 0.31  |
| 2016/2/19 8:00  | ND   | 0.04  | 0.34  |
| 2016/2/19 9:00  | ND   | 0.06  | 0.25  |
| 2016/2/19 10:00 | ND   | ND    | 0.36  |
| 2016/2/19 11:00 | 9.0  | ND    | 0.21  |
| 2016/2/19 12:00 | ND   | ND    | 0.21  |
| 2016/2/19 13:00 | 10.3 | ND    | 0.20  |
| 2016/2/19 14:00 | ND   | ND    | 0.22  |
| 2016/2/19 15:00 | ND   | ND    | 0.34  |
| 2016/2/19 16:00 | ND   | 0.05  | 0.29  |
| 2016/2/19 17:00 | ND   | 0.05  | 0.32  |
| 2016/2/19 18:00 | 8.9  | 0.04  | 0.28  |
| 2016/2/19 19:00 | ND   | 0.03  | 0.29  |
| 2016/2/19 20:00 | ND   | ND    | 0.39  |
| 2016/2/19 21:00 | ND   | ND    | 0.38  |
| 2016/2/19 22:00 | ND   | ND    | 0.31  |
| 2016/2/19 23:00 | ND   | ND    | 0.19  |
| 平均値             | 9.9  | 0.04  | 0.28  |

NDは検出限界値未満を表す。

## < 備考 >

(検出限界値 Bq/L)

- ・セシウム(Cs)134 : 0.02
- ・セシウム(Cs)137 : 0.05
- ・全 : 8.7

(注) 海水放射線モニタは、荒天により海上が荒れた場合、巻上がった海底砂の影響等により、データが変動する場合があります。

また、線モニタについては、ストロンチウム90のモニタリングを目的としていますが、現状ストロンチウム90のみを連続測定する事は難しい為、海水中に存在する線を放出する全ての核種を測定しております。ストロンチウム90は、これまでの分析結果で1Bq/L以下の低いレベルとなっておりますので、全放射能の値は、通常天然核種であるカリウム40(十数Bq/L)の影響を受けております。

：2月15日11:00～14:00については、保守点検作業により欠測しております。

## (参考)

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度は以下の通り

- ・セシウム(Cs)134:60 Bq/L
- ・セシウム(Cs)137:90 Bq/L