

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

( データ集約 : 2/10 )

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時時刻	2016年2月9日 8時02分		2016年2月9日 6時20分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	ND(0.59)	-	ND(0.77)	-	40
Cs-134 (約2年)	ND(0.76)	-	ND(0.67)	-	60
Cs-137 (約30年)	ND(0.82)	-	ND(0.49)	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約 : 2/10)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	2016年1月21日 8時30分		2016年1月23日 6時30分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.032	0.00	0.024	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.14	0.00	0.11	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関：(財)九州環境管理協会

海水核種分析結果 < 沖合 1/3 >

(データ集約 : 2/10)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年1月21日 8時58分		2016年1月21日 8時58分		2016年1月21日 9時15分		2016年1月21日 9時15分		2016年1月21日 8時09分		2016年1月21日 8時09分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.0048	0.00	0.0055	0.00	0.0046	0.00	0.0048	0.00	0.0063	0.00	0.0062	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.027	0.00	0.022	0.00	0.021	0.00	0.022	0.00	0.024	0.00	0.024	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*2 1F敷地沖合15km (T-5)				*1 岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年1月22日 9時07分		2016年1月22日 9時07分		2016年1月22日 8時13分		2016年1月22日 8時13分		2016年1月22日 9時51分		2016年1月22日 9時51分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.0075	0.00	0.0093	0.00	0.0015	0.00	0.0019	0.00	0.0051	0.00	0.0040	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.035	0.00	0.038	0.00	0.0070	0.00	0.011	0.00	0.027	0.00	0.020	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関: \*1 (株)環境総合テクノス、\*2 分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/3 >

(データ集約 : 2/10)

採取場所 (地点番号)	太田川沖合1km付近 (T-S1)				木戸川沖合2km付近 (T-S5)				2F敷地沖合2km付近 (T-S7)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年1月21日 5時53分		2016年1月21日 5時53分		2016年1月26日 7時17分		2016年1月26日 7時17分		2016年1月26日 6時56分		2016年1月26日 6時56分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.0052	0.00	0.0076	0.00	0.010	0.00	0.010	0.00	0.0081	0.00	0.012	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.025	0.00	0.036	0.00	0.056	0.00	0.049	0.00	0.047	0.00	0.060	0.00	90

採取場所 (地点番号)	小高区沖合15km付近 (T-B1)				請戸川沖合18km付近 (T-B2)				1F敷地沖合10km付近 (T-B3)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年1月14日 7時25分		2016年1月14日 7時25分		2016年1月14日 6時44分		2016年1月14日 6時44分		2016年1月15日 5時24分		2016年1月15日 5時24分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0013)	-	ND(0.0015)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0015)	-	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0039	0.00	0.0042	0.00	0.0039	0.00	0.0043	0.00	0.0042	0.00	0.0038	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 3/3 >

(データ集約 : 2/10)

採取場所 (地点番号)	2F敷地沖合10km付近 (T-B4)												炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年1月15日 6時03分		2016年1月15日 6時03分										
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0014)	-	ND(0.0013)	-									60
Cs-137 (約30年)	0.0030	0.00	0.0030	0.00									90

採取場所 (地点番号)													炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻													
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)													60
Cs-137 (約30年)													90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値


二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)

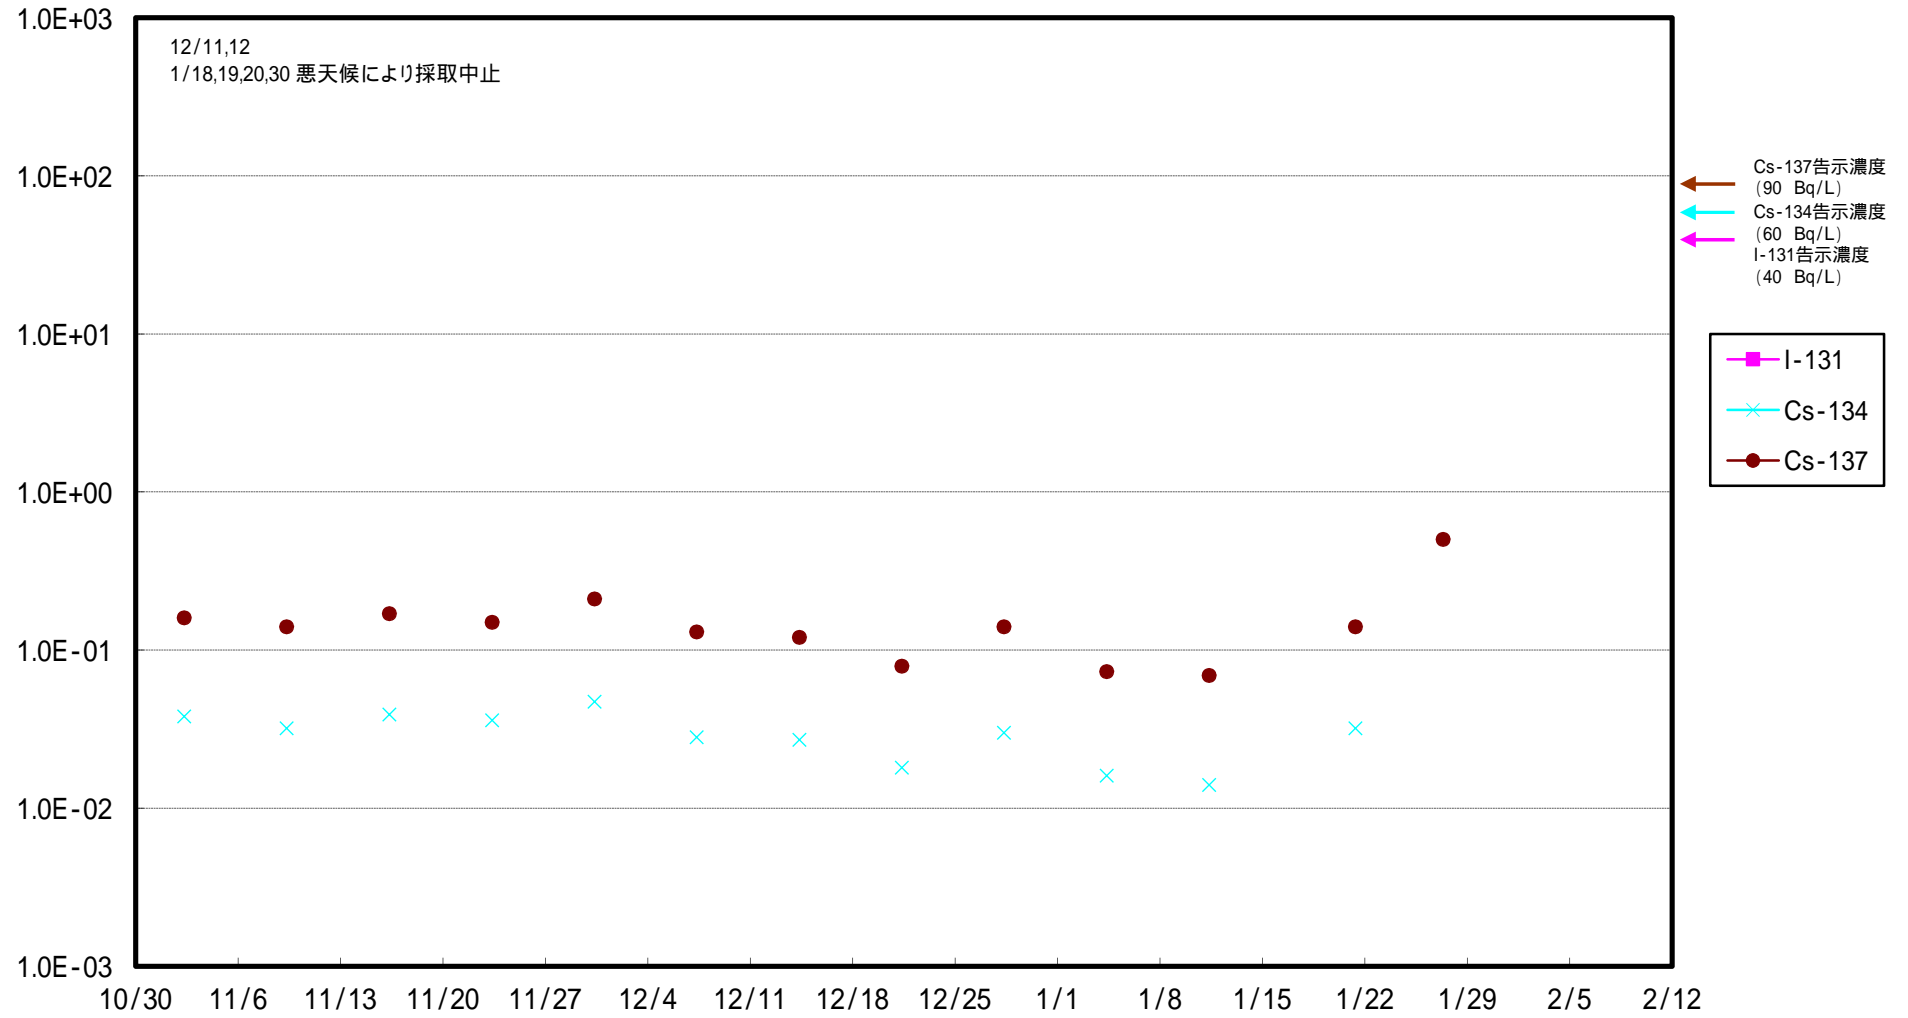

### 福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

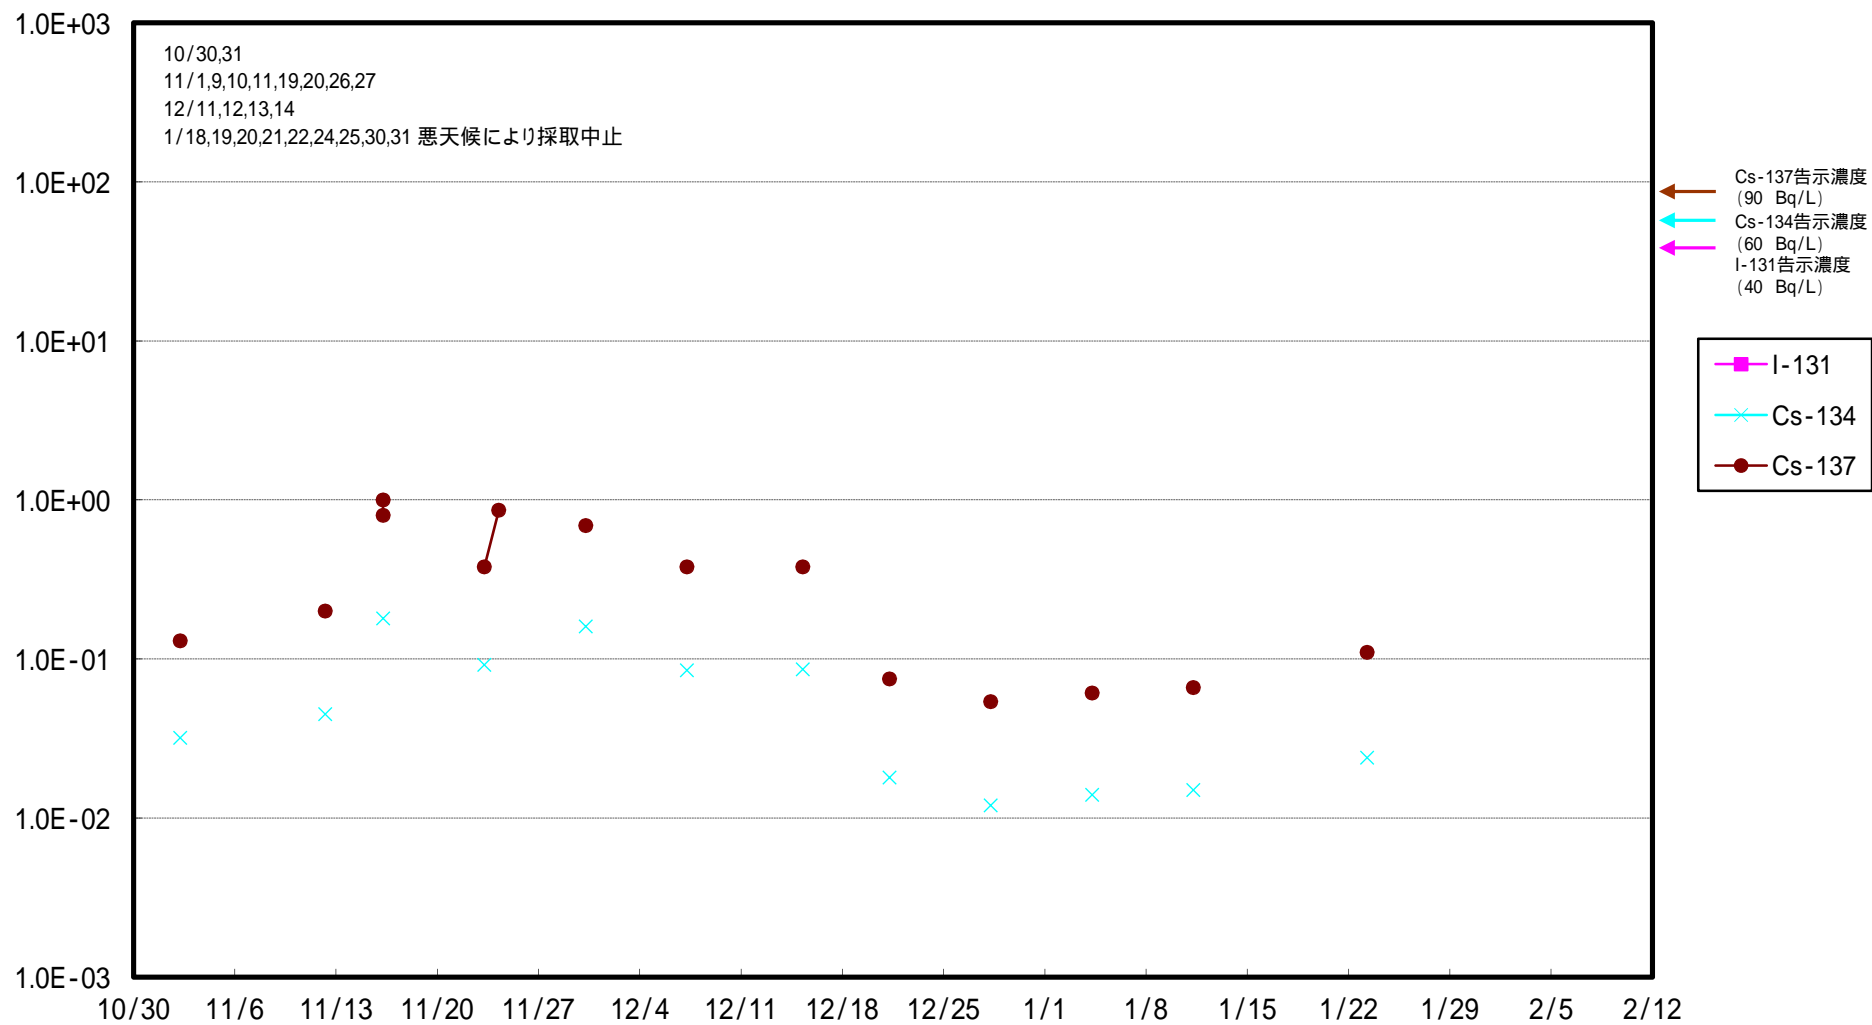


小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

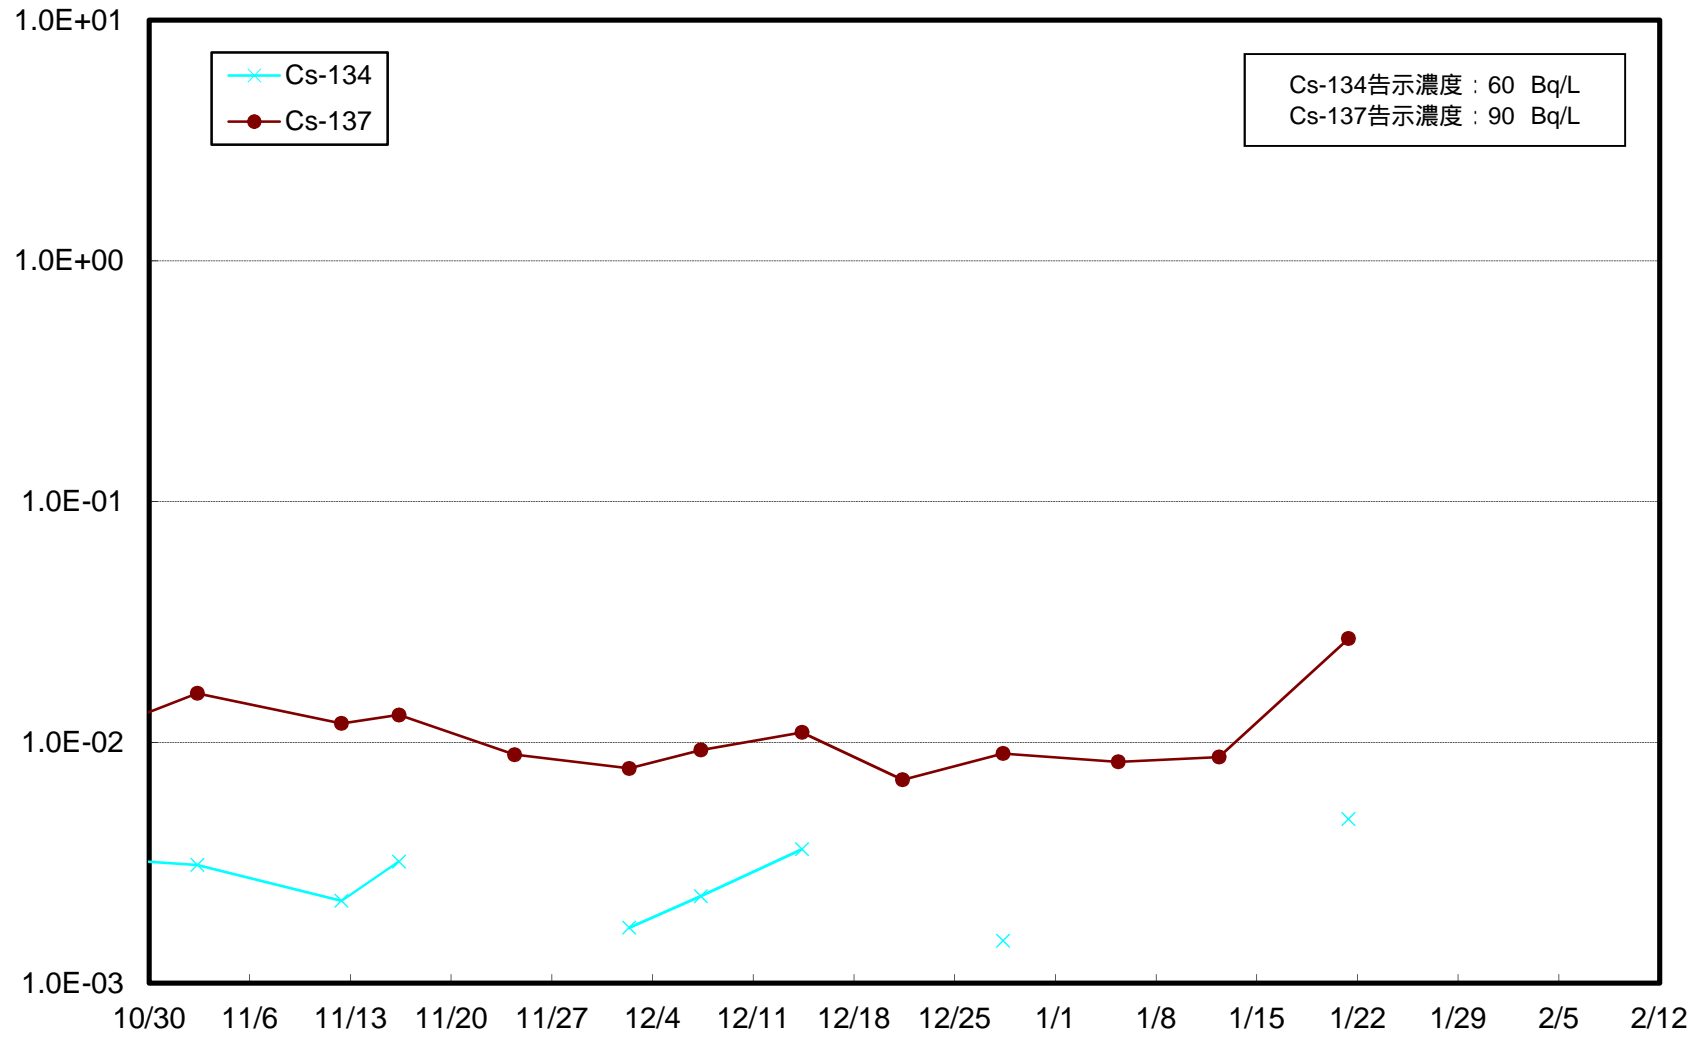





小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

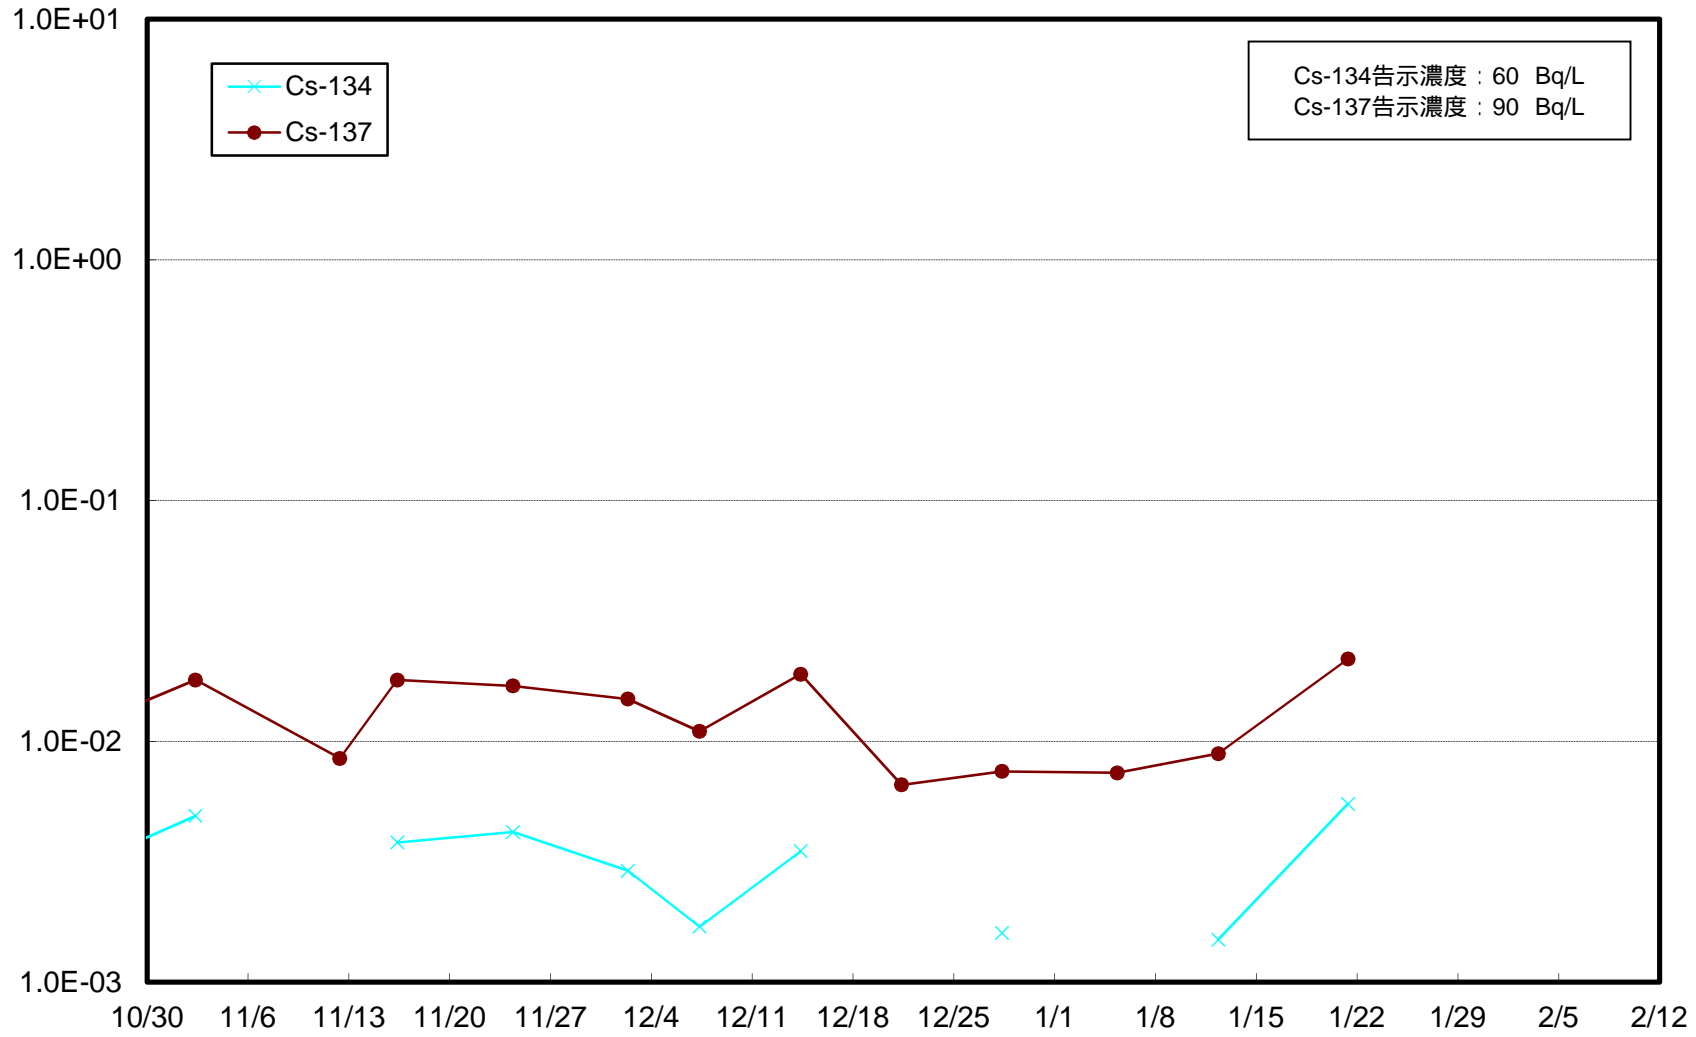


請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

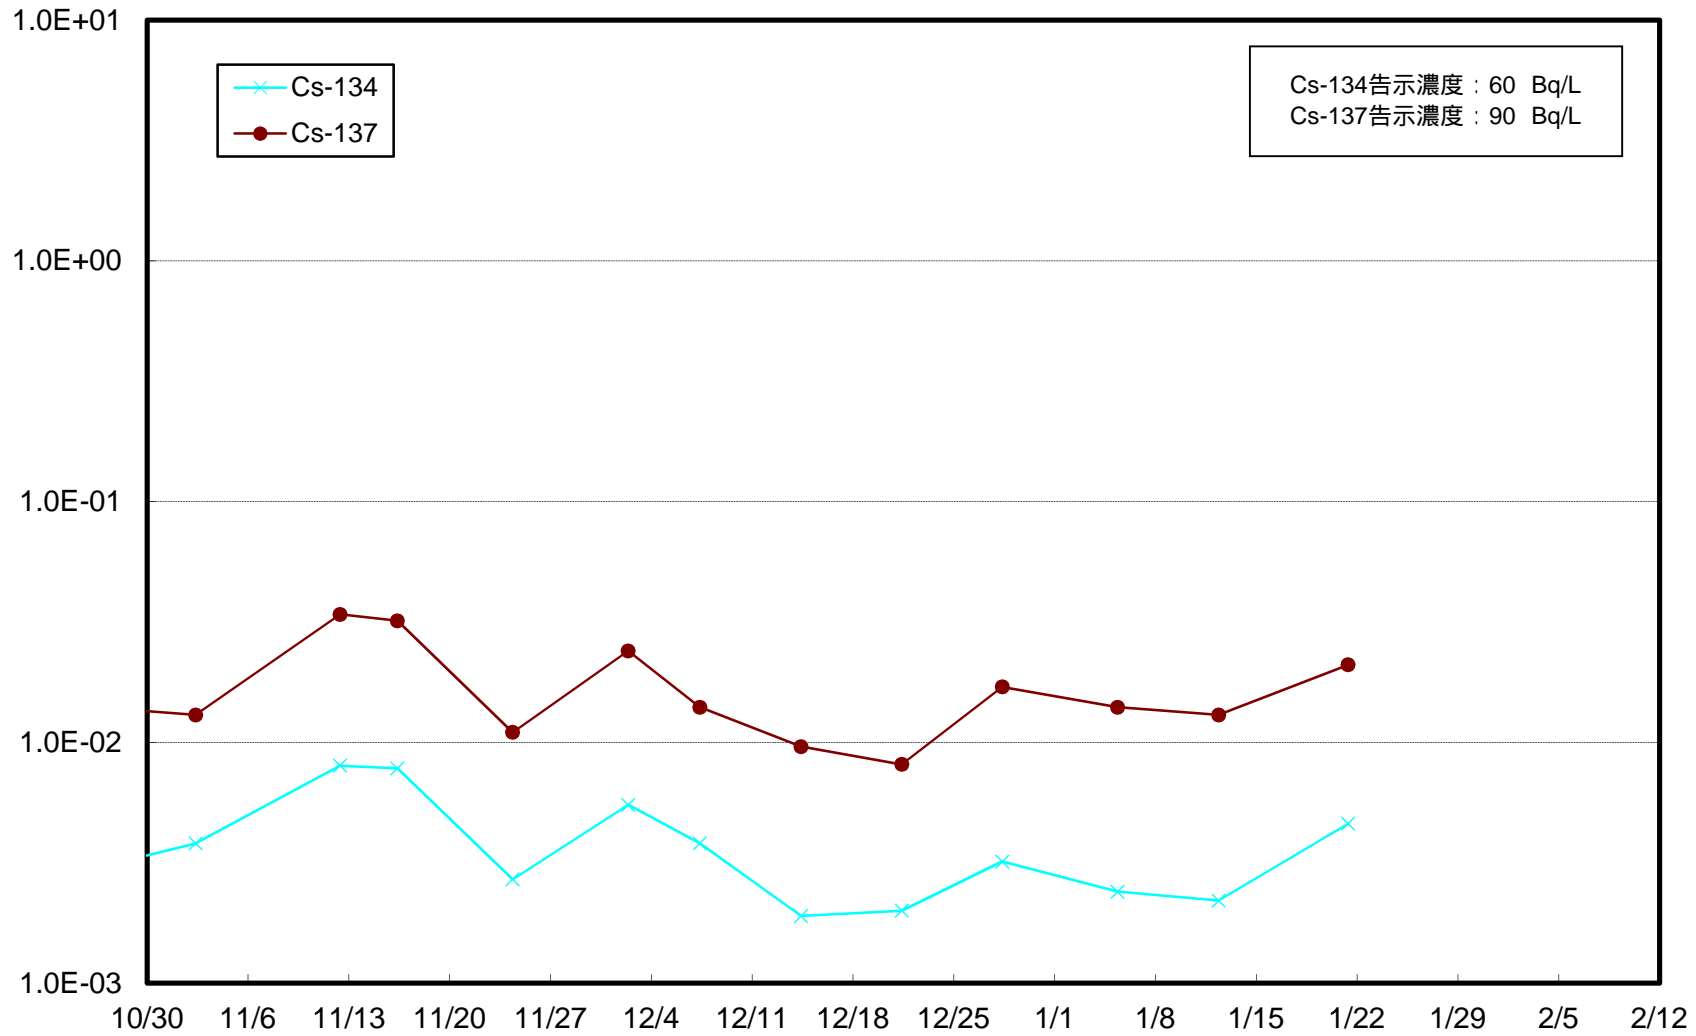


請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

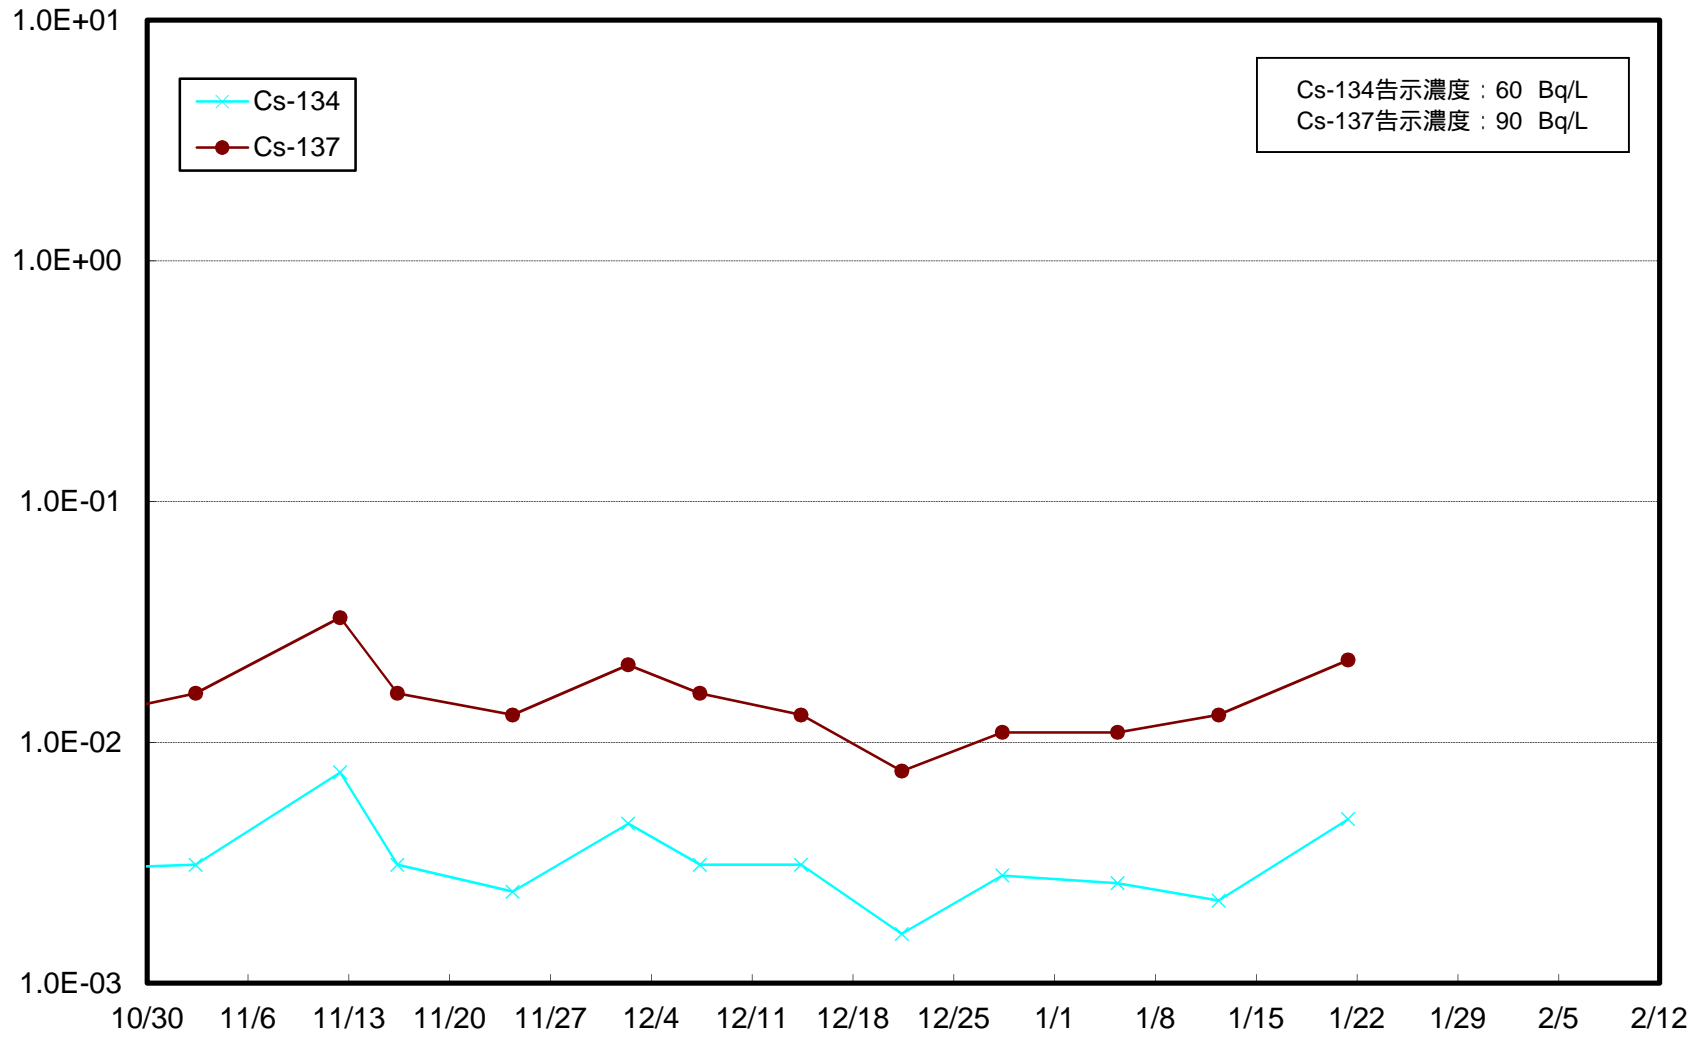


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

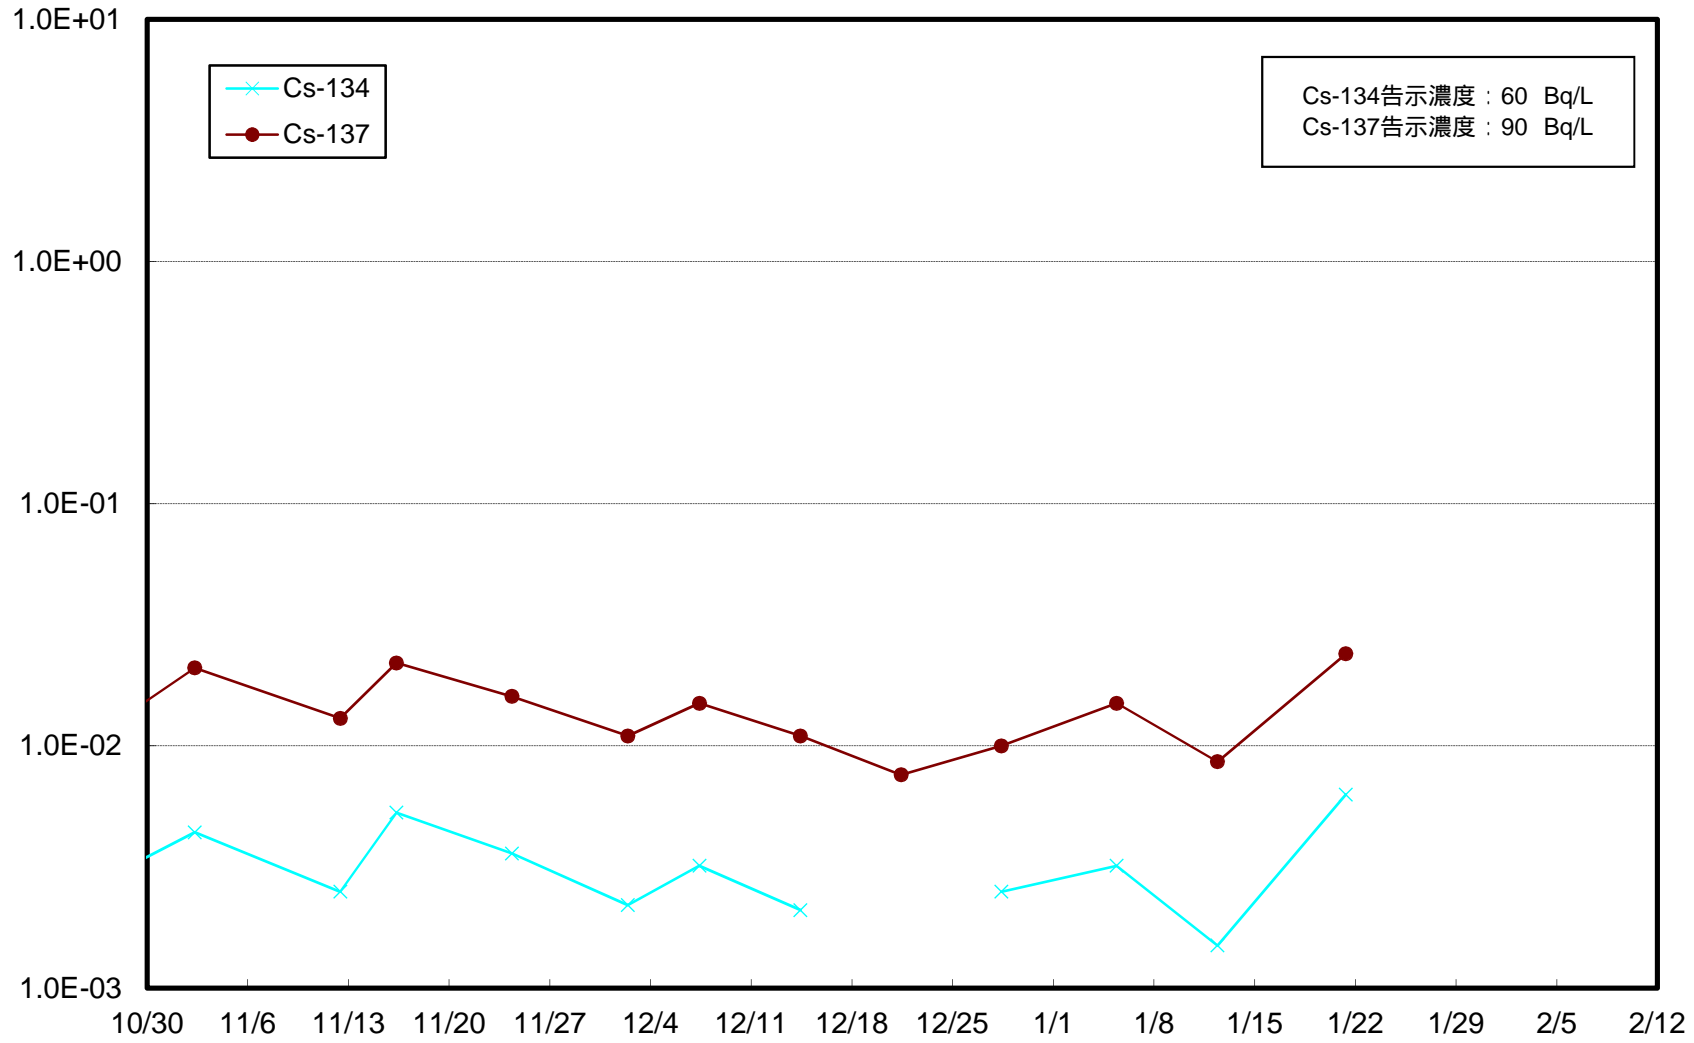


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

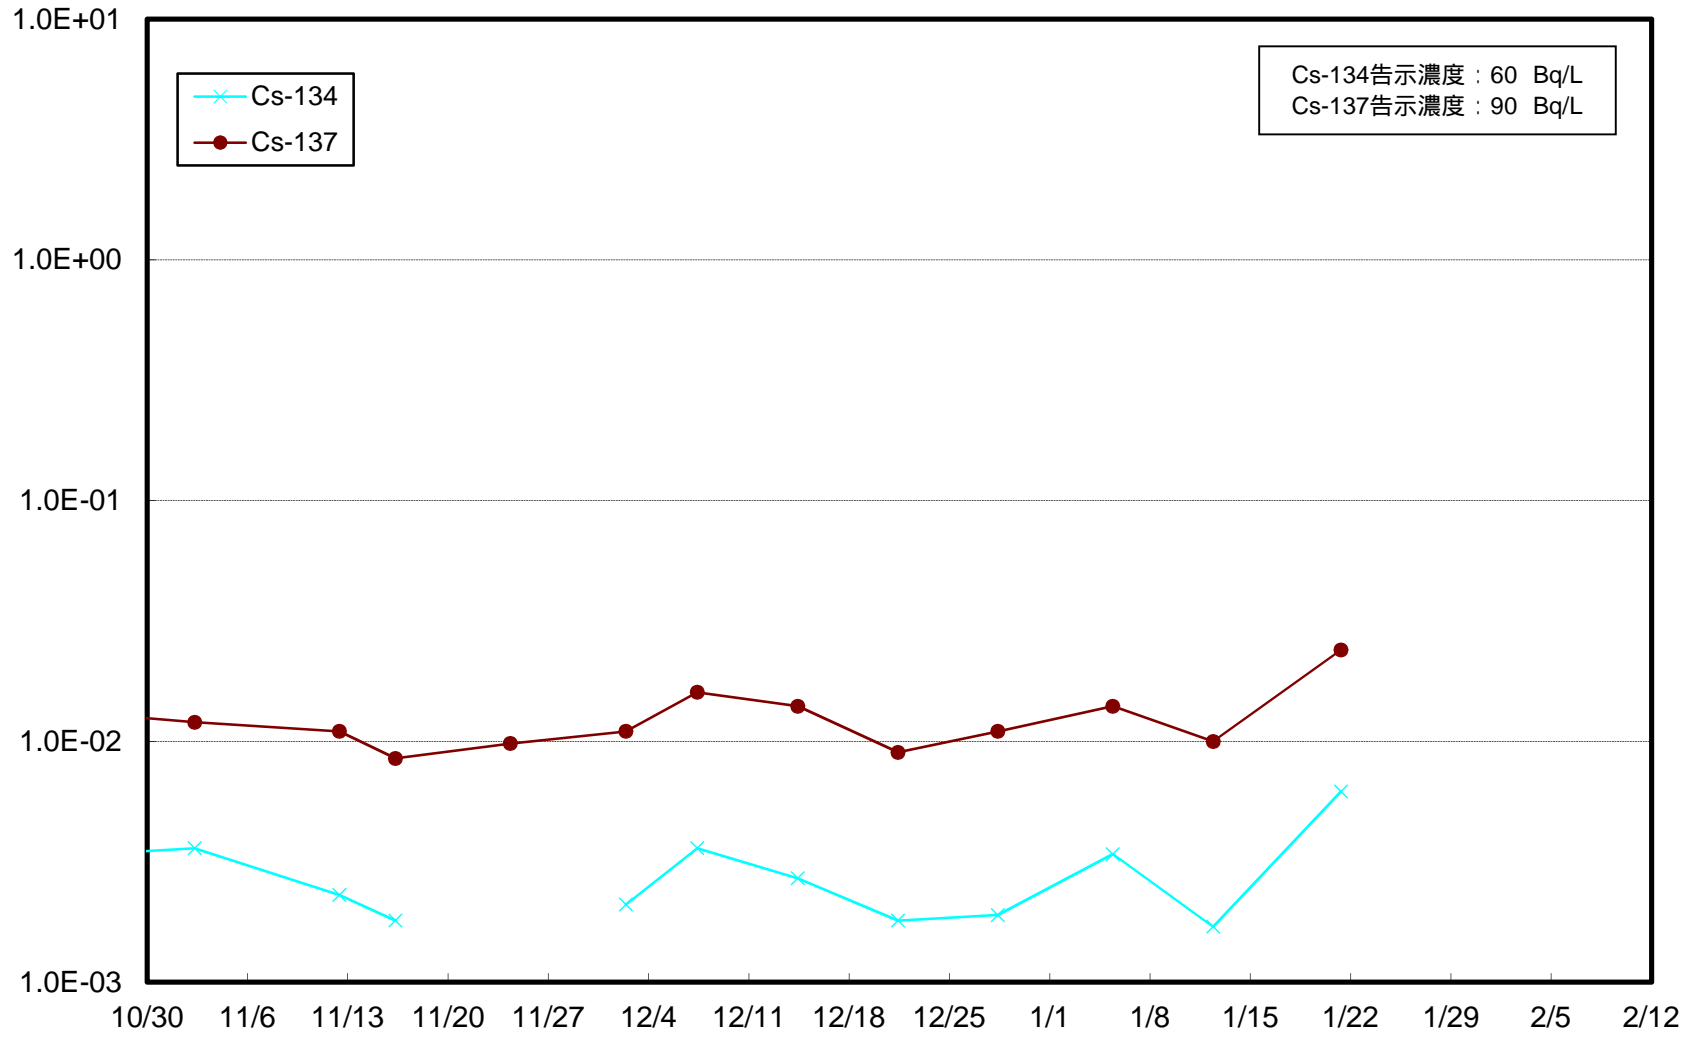


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

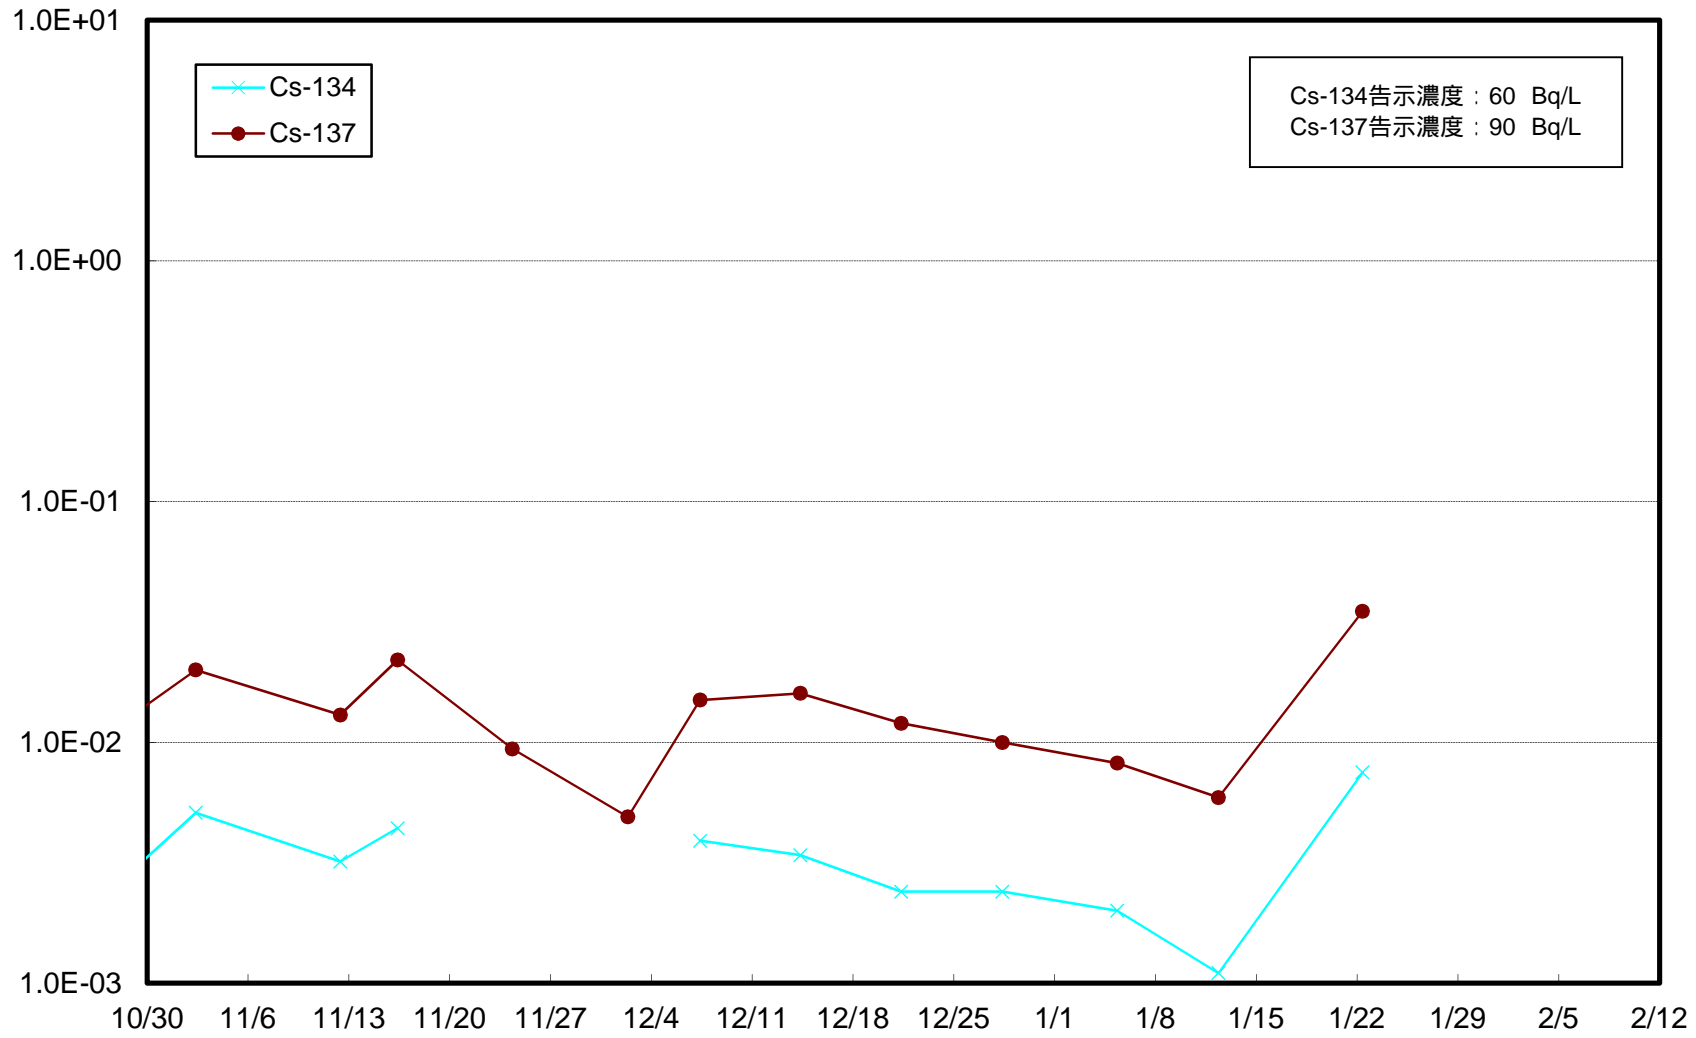

福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

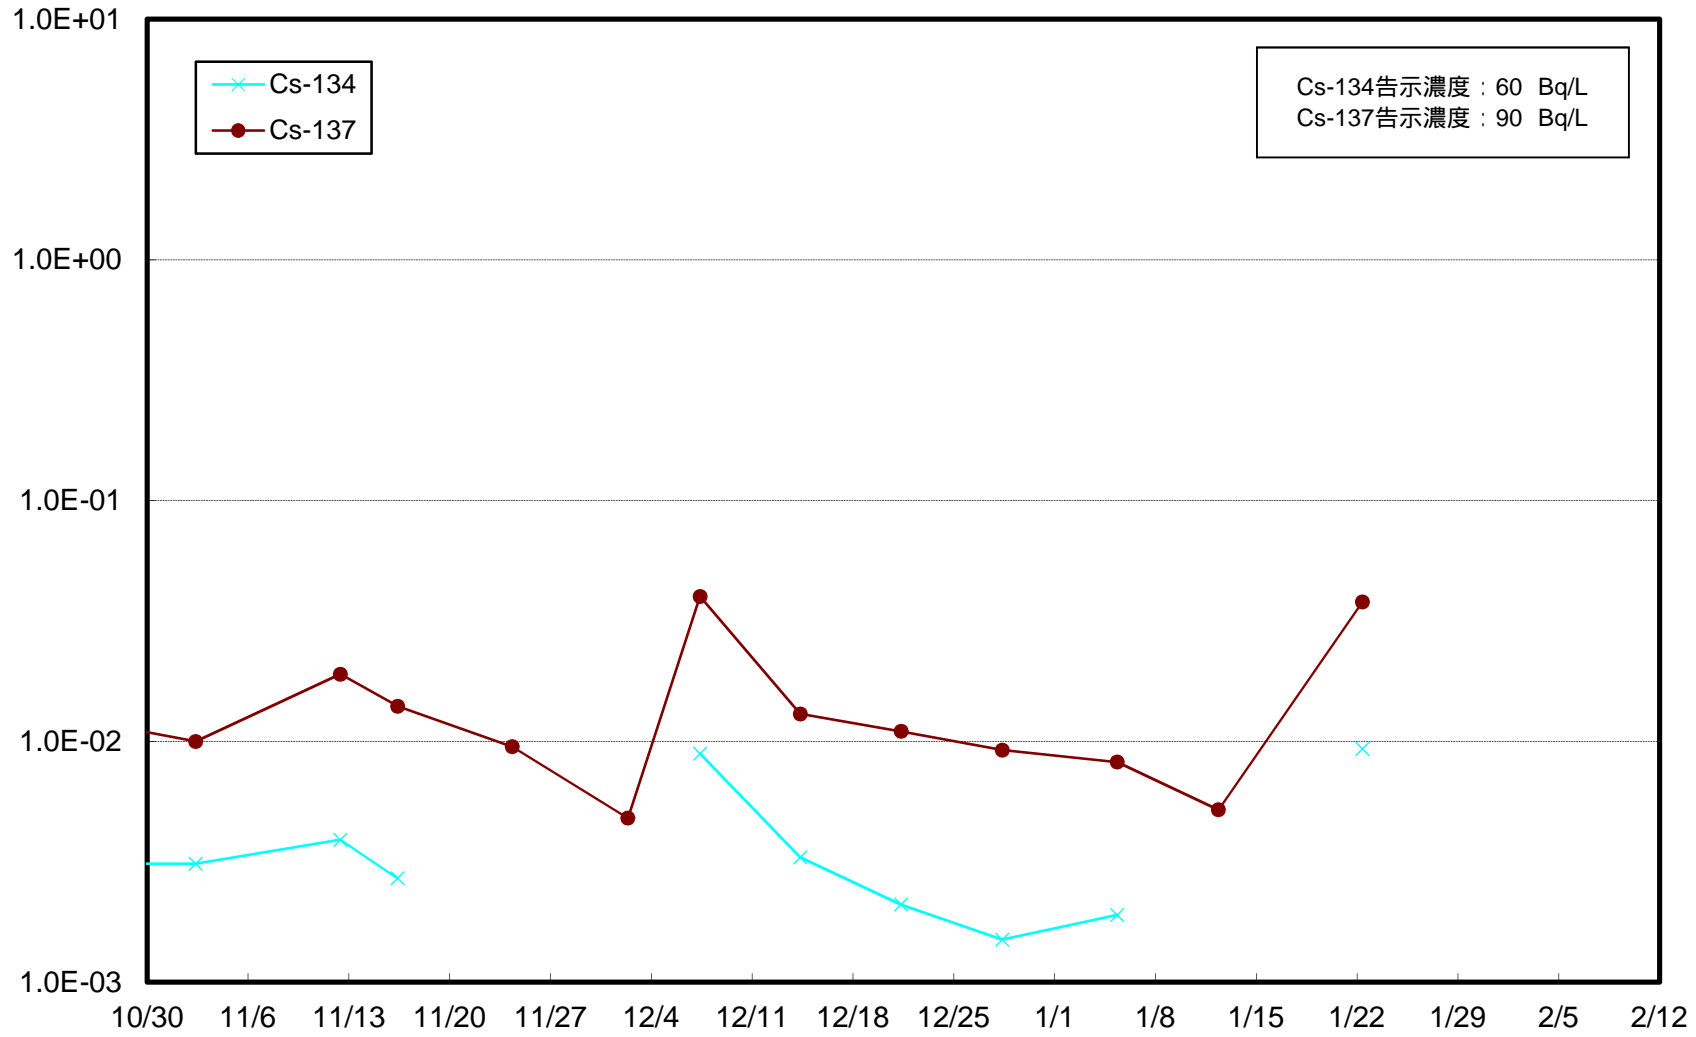


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

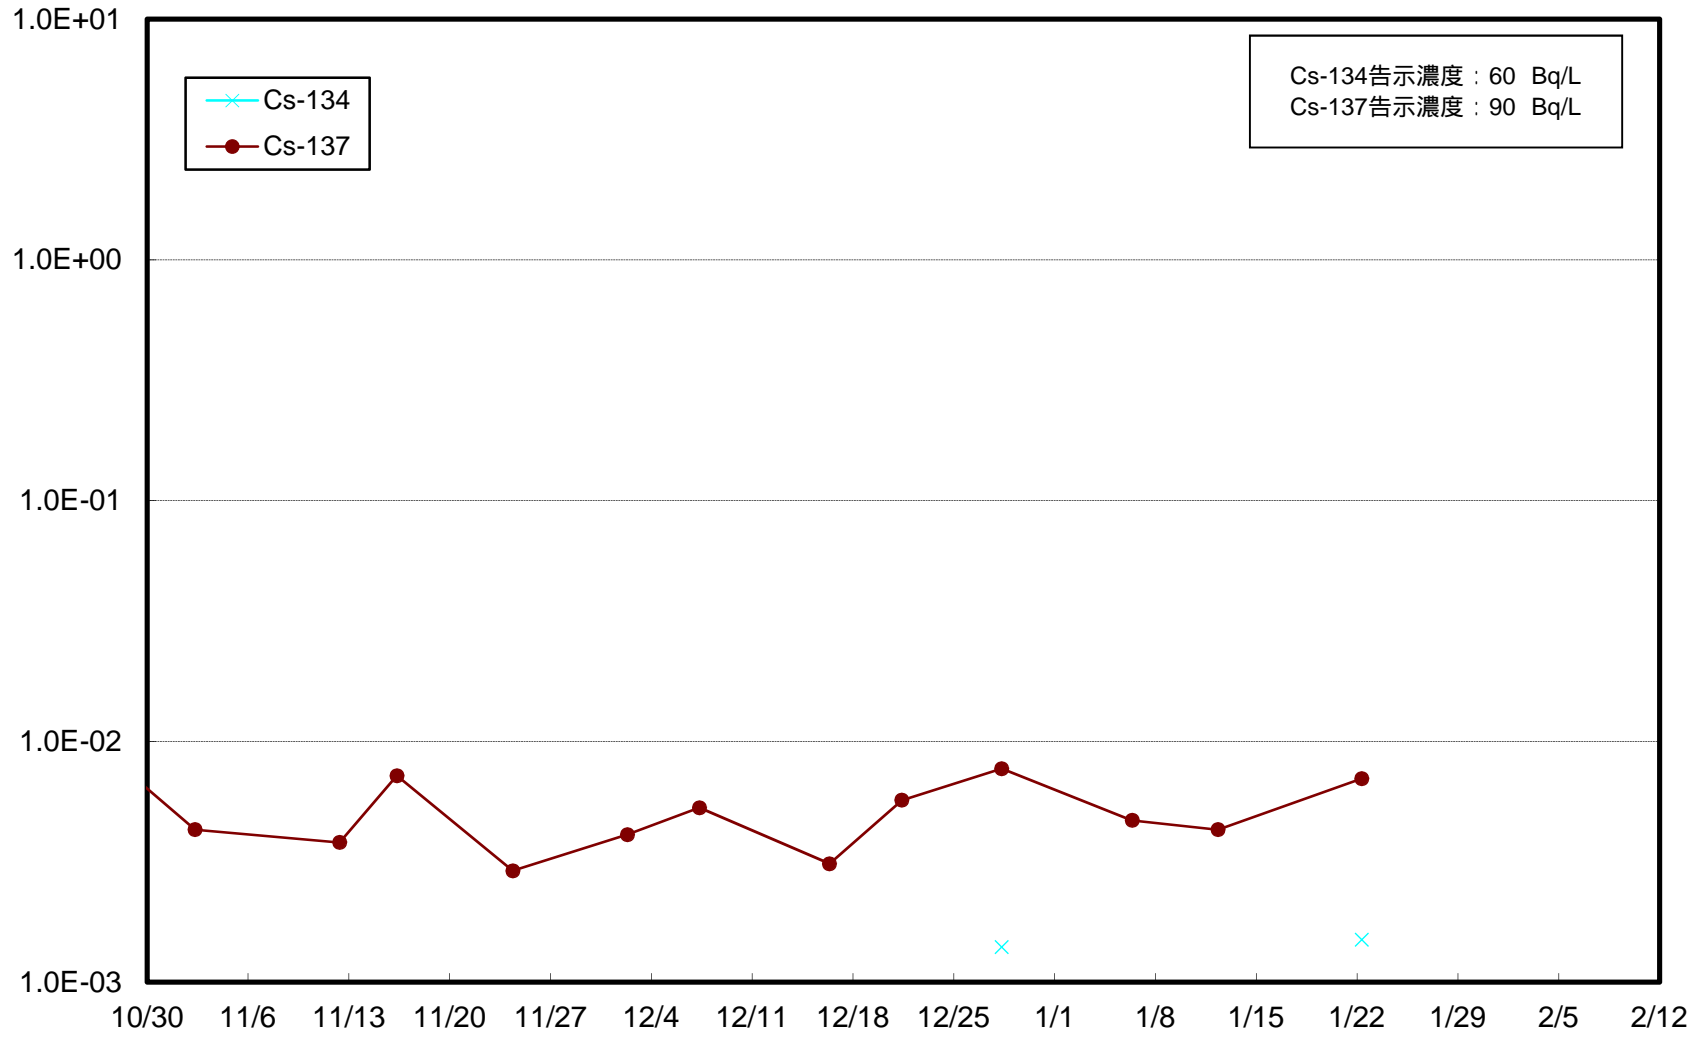





福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

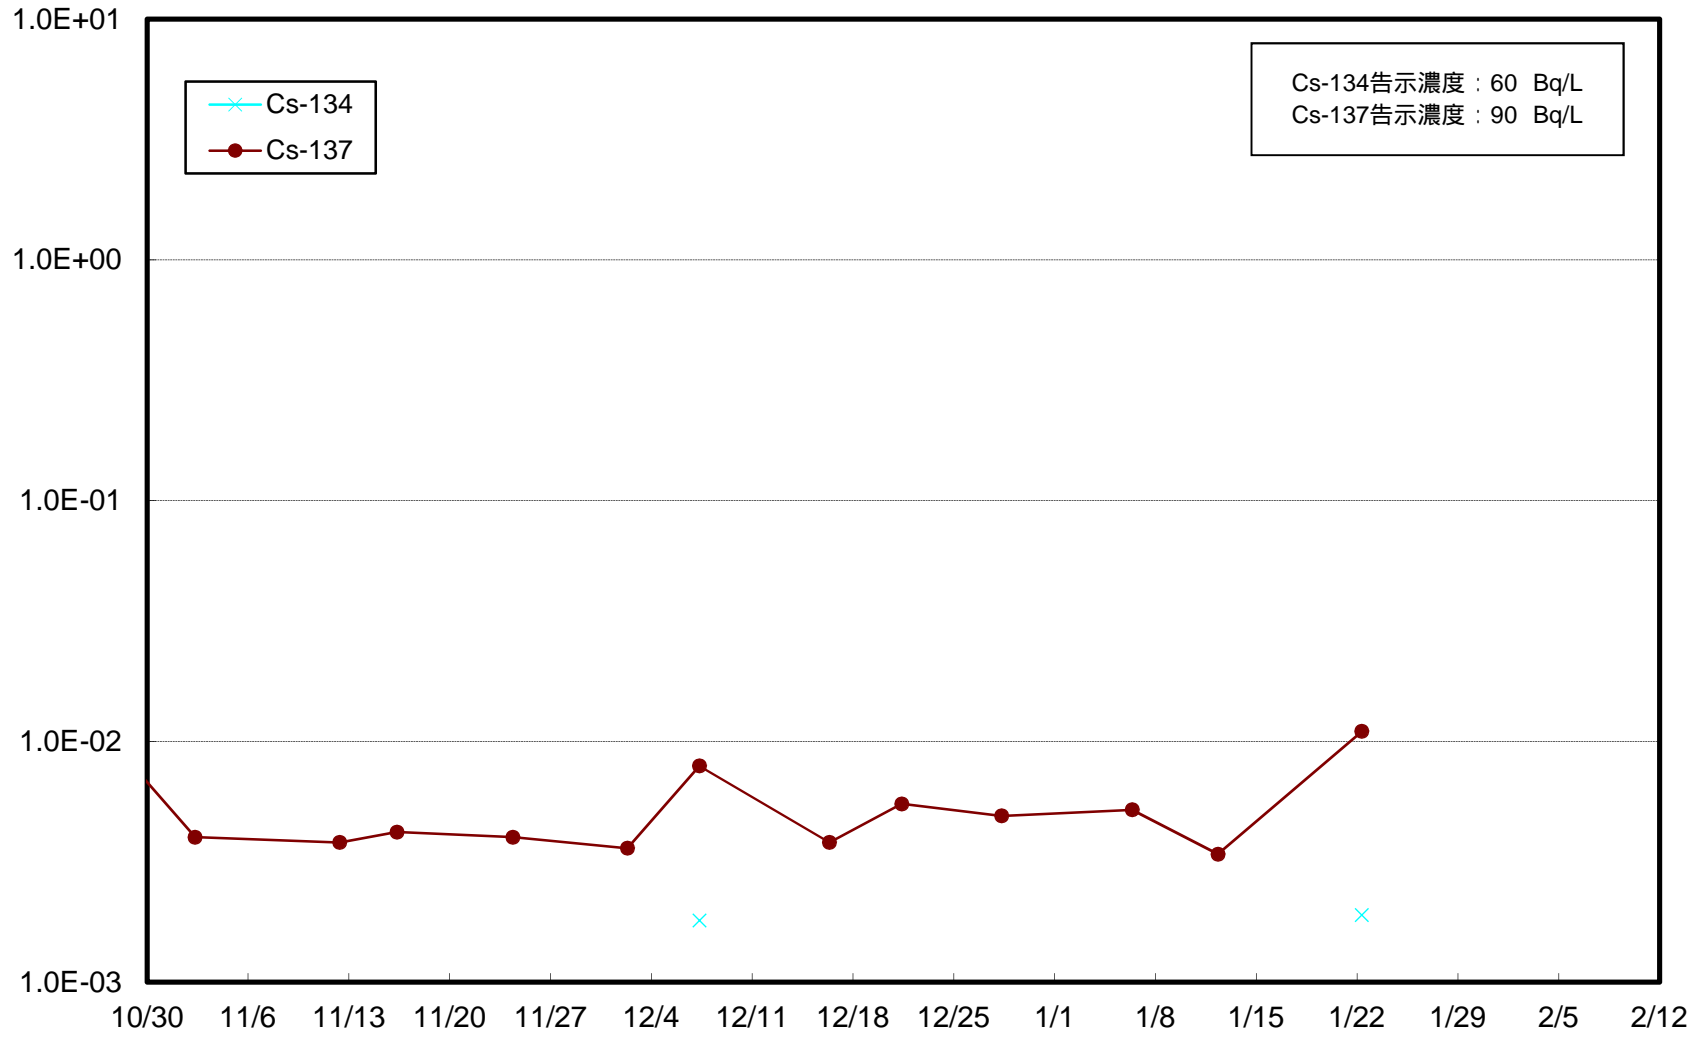


岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

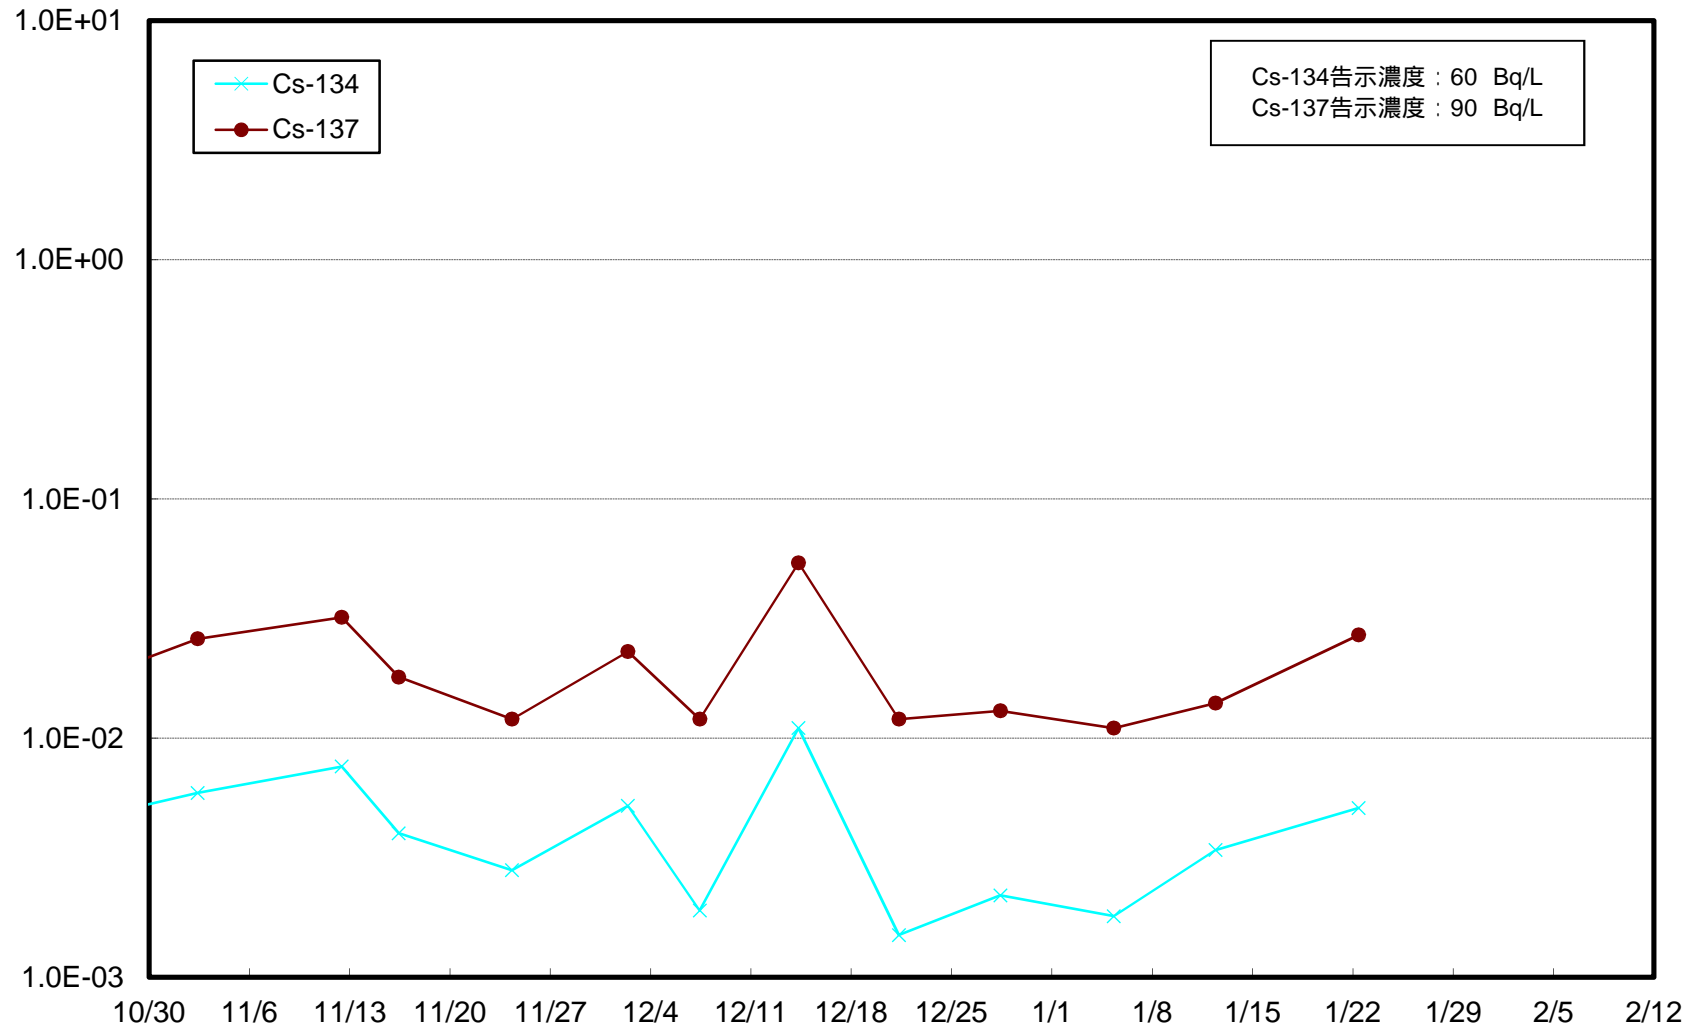


岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

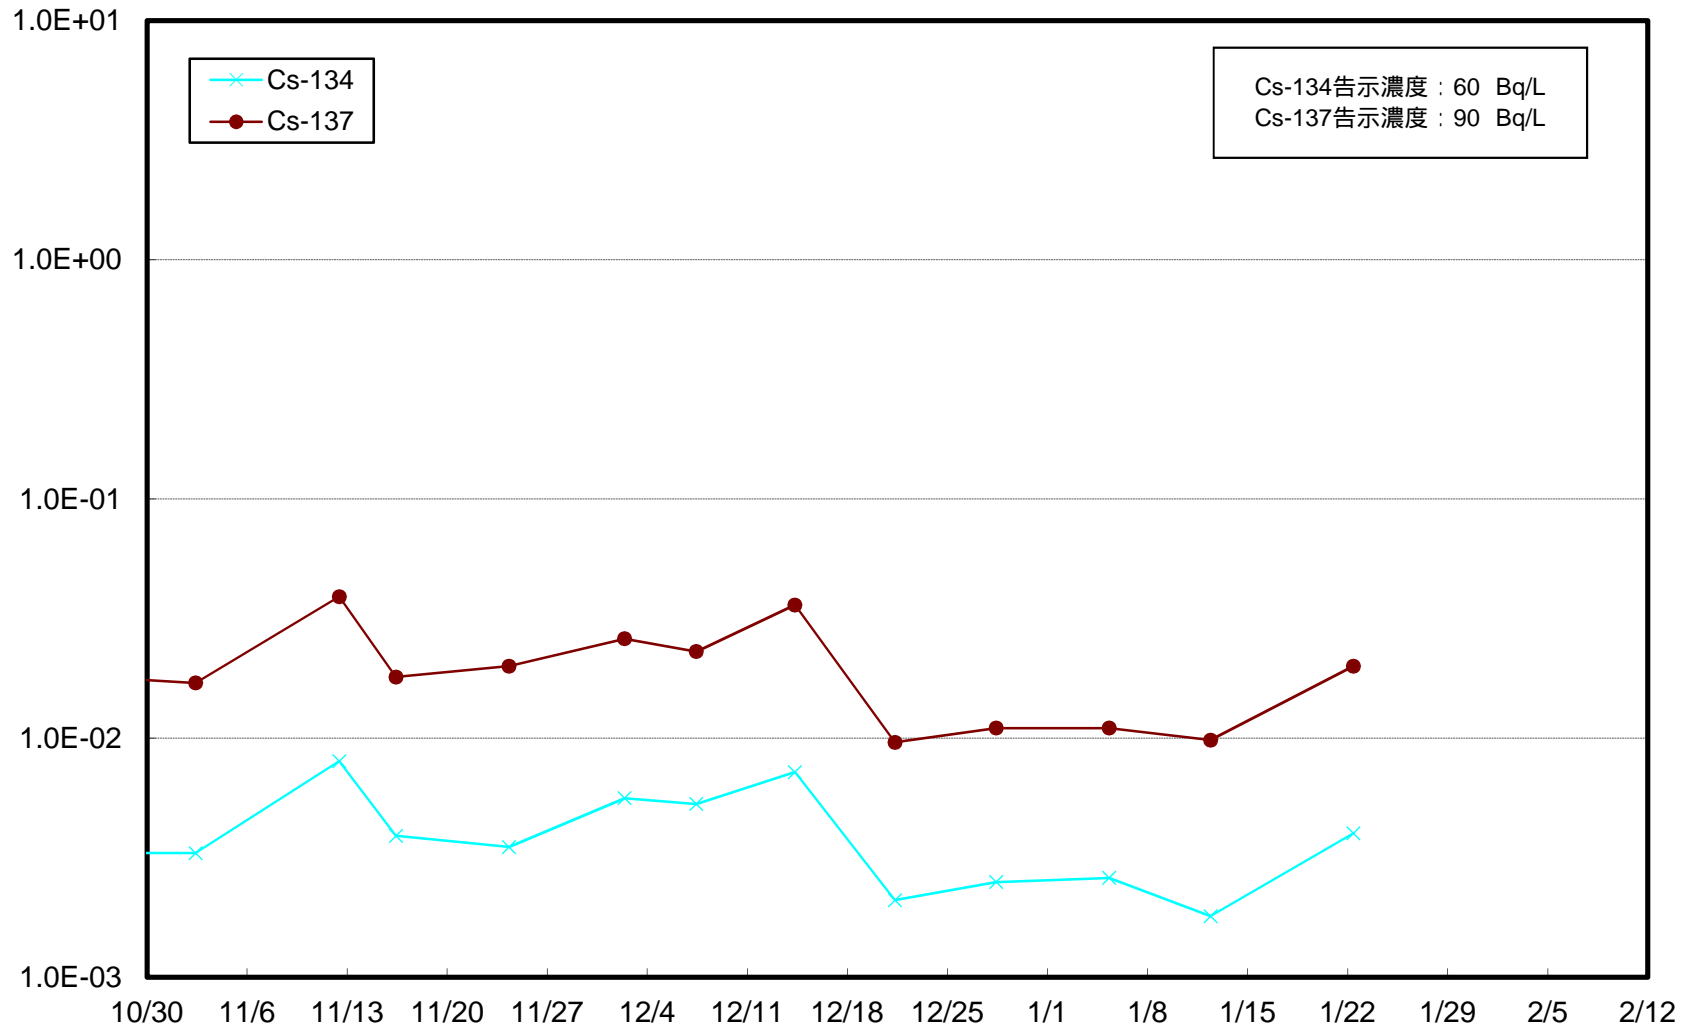


太田川沖合1km付近(T-S1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

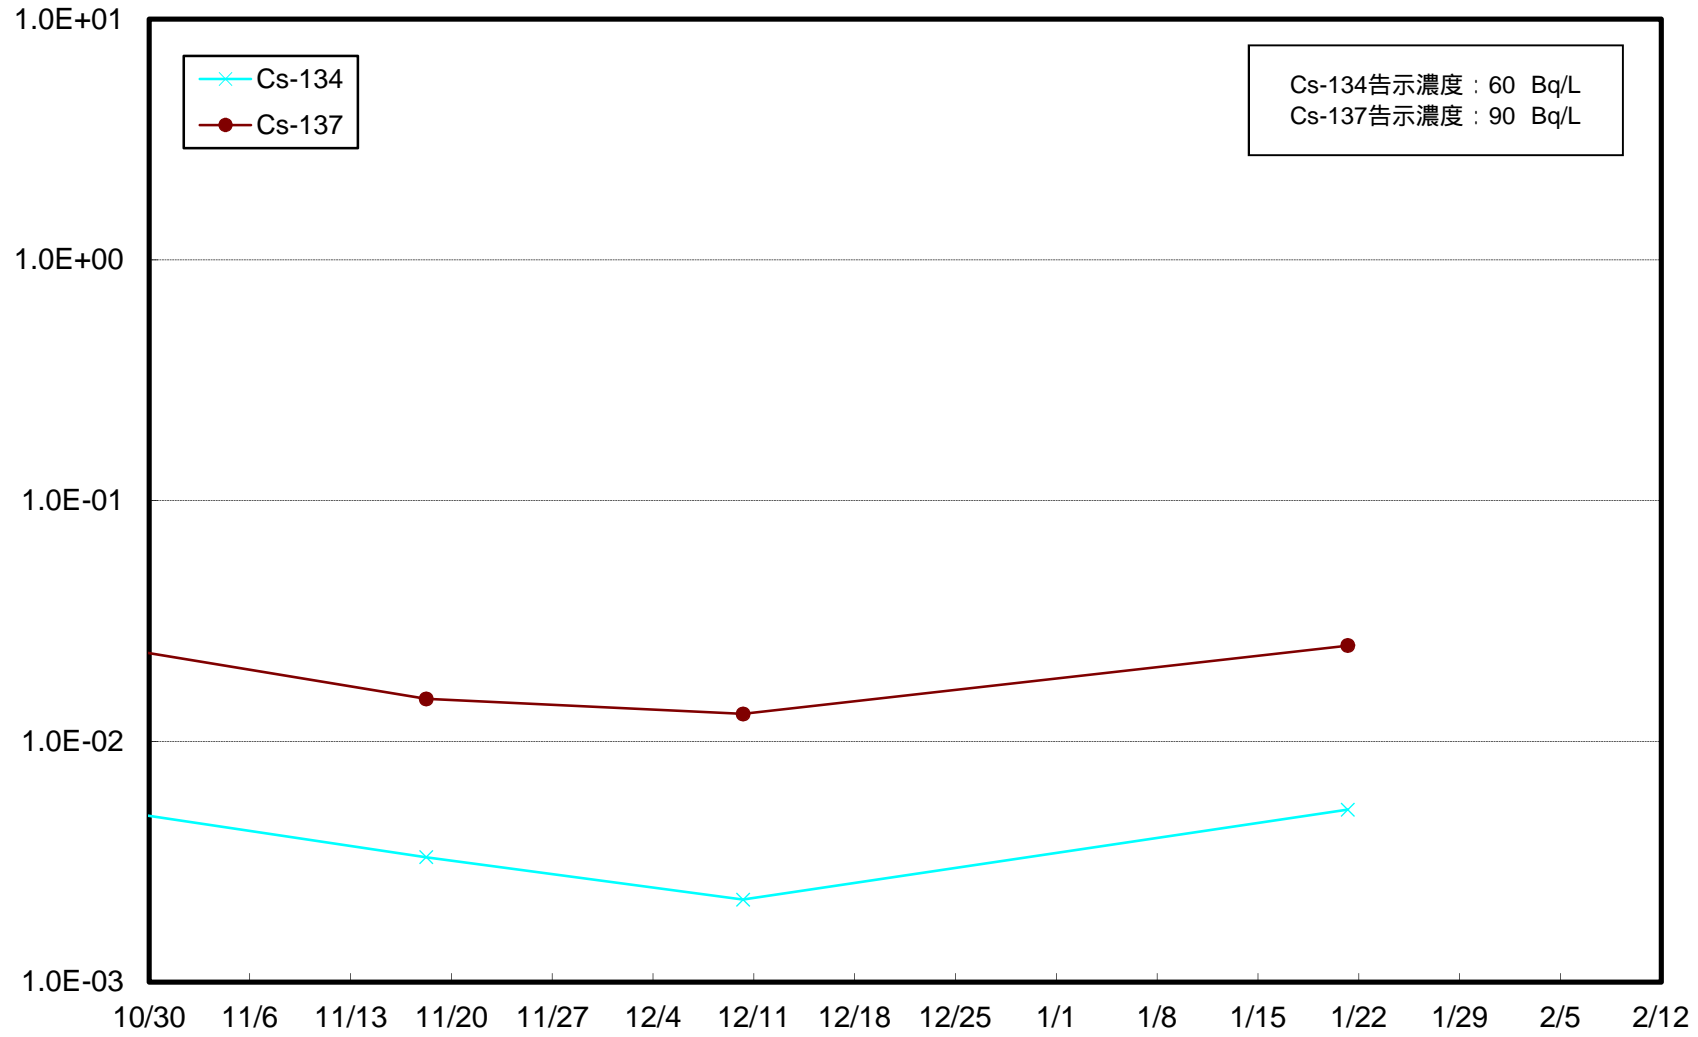


太田川沖合1km付近(T-S1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

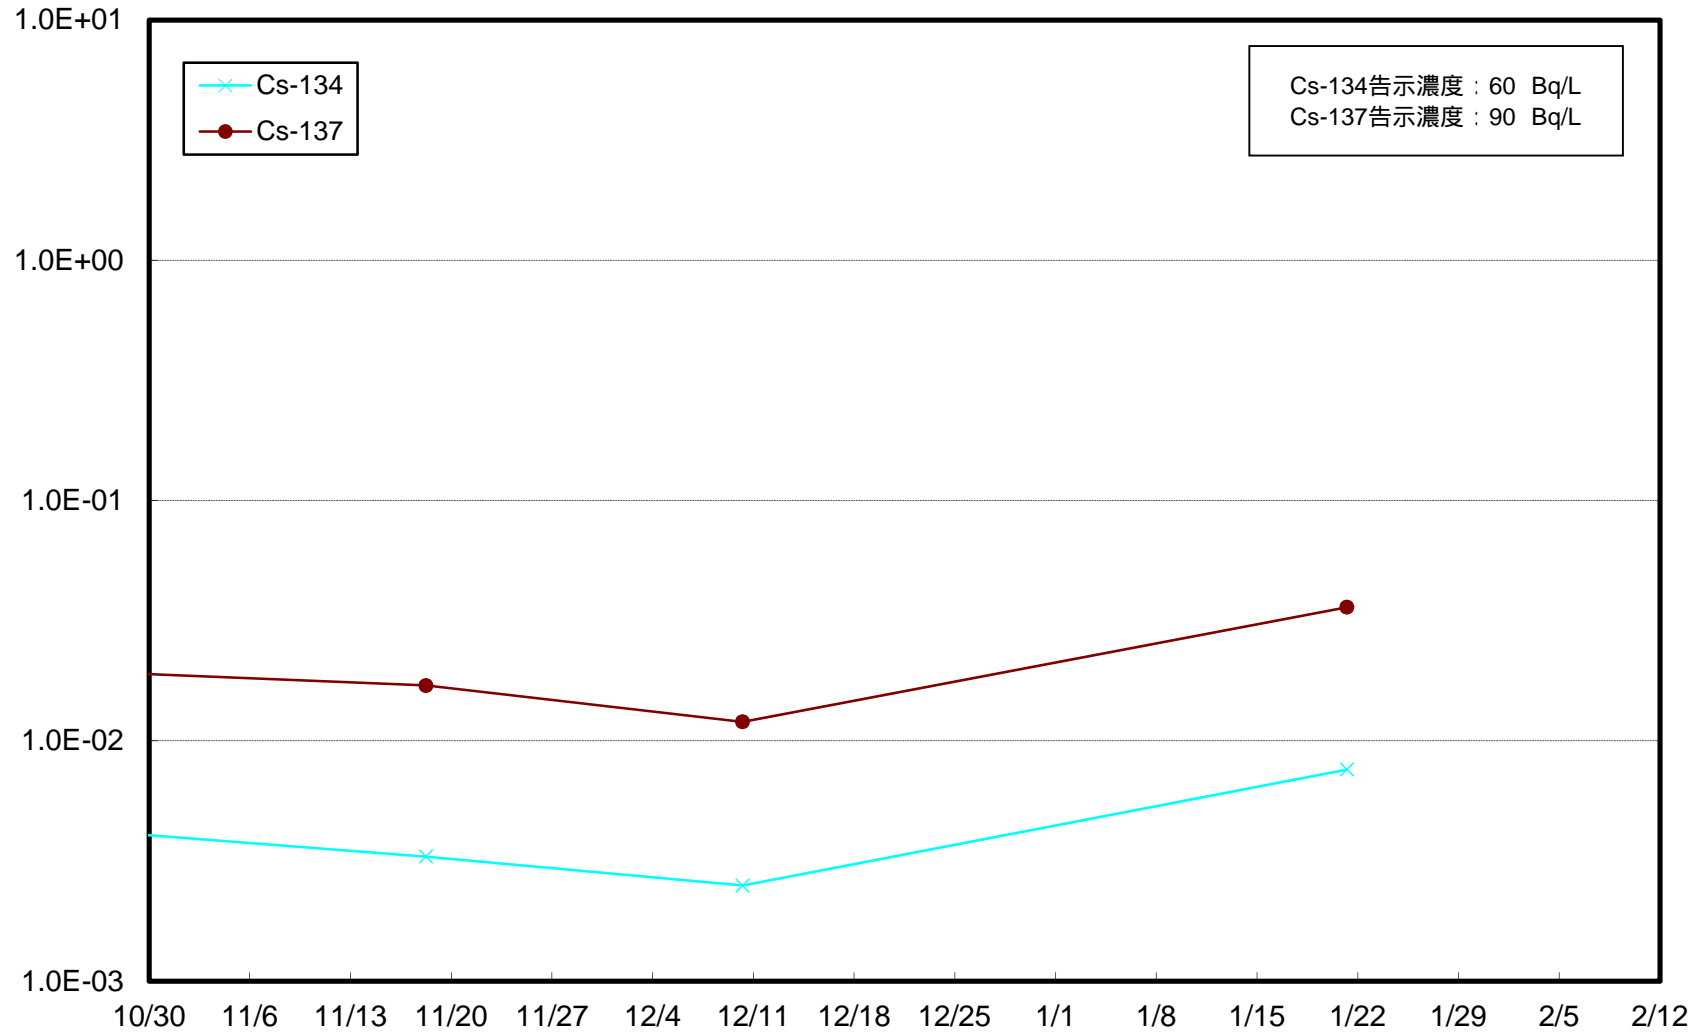


木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

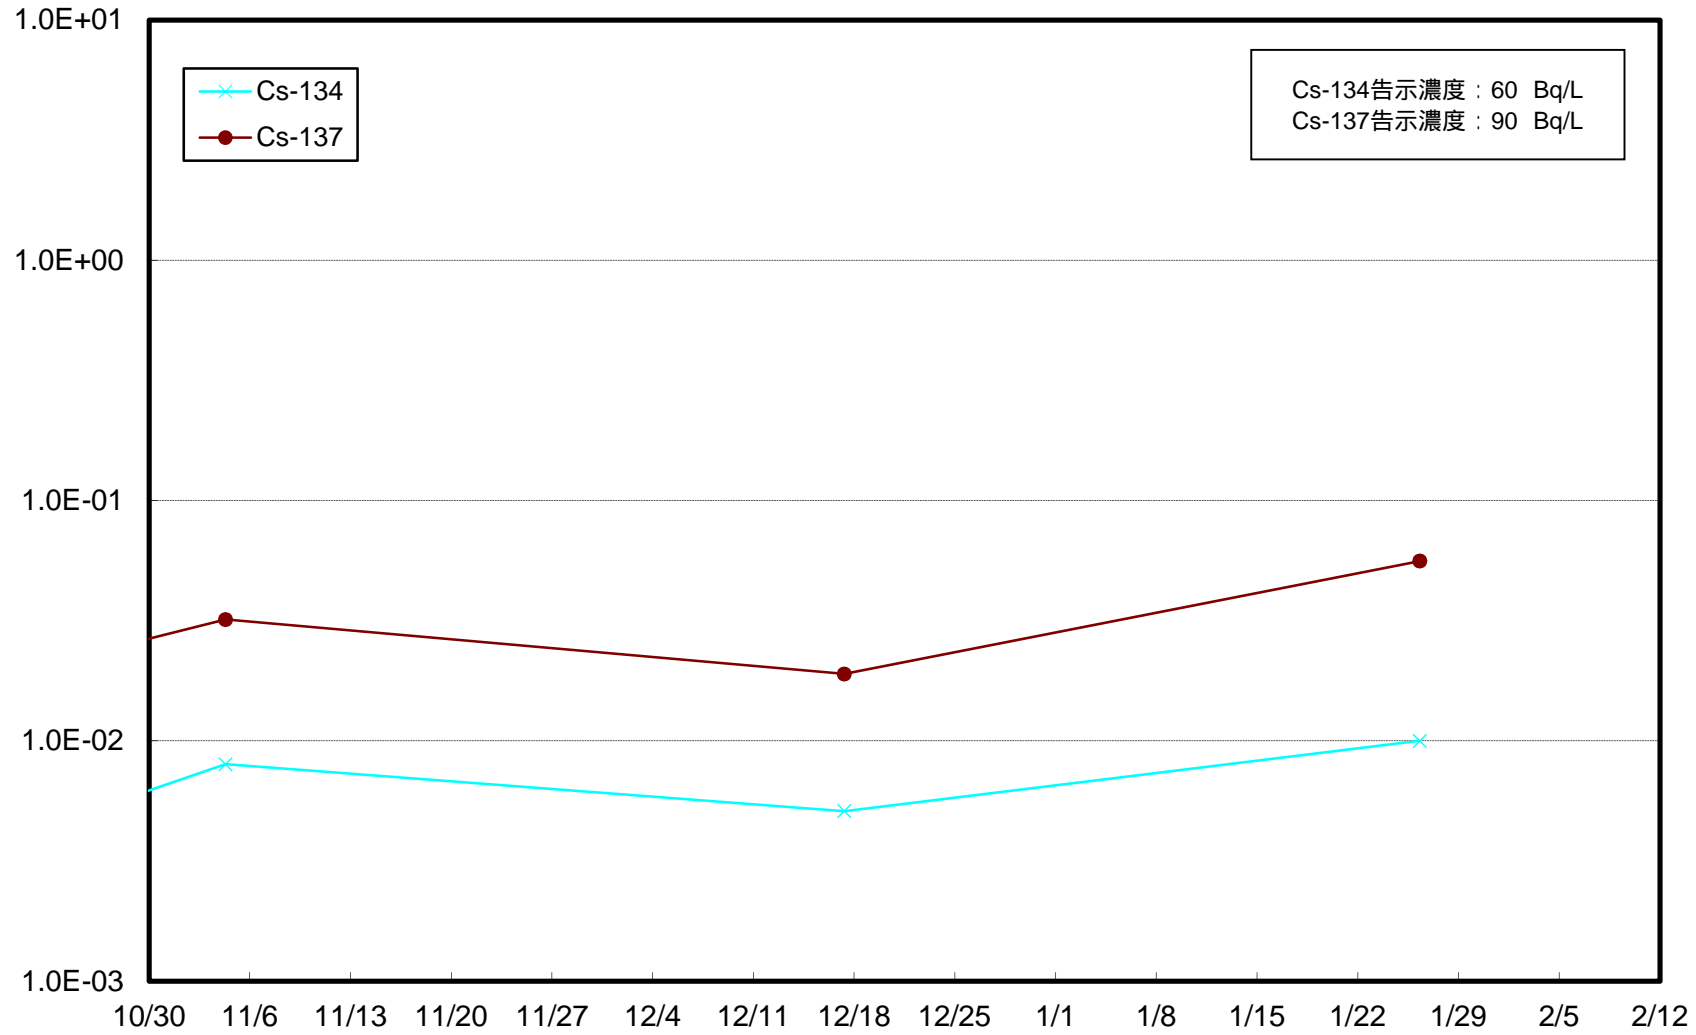

木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

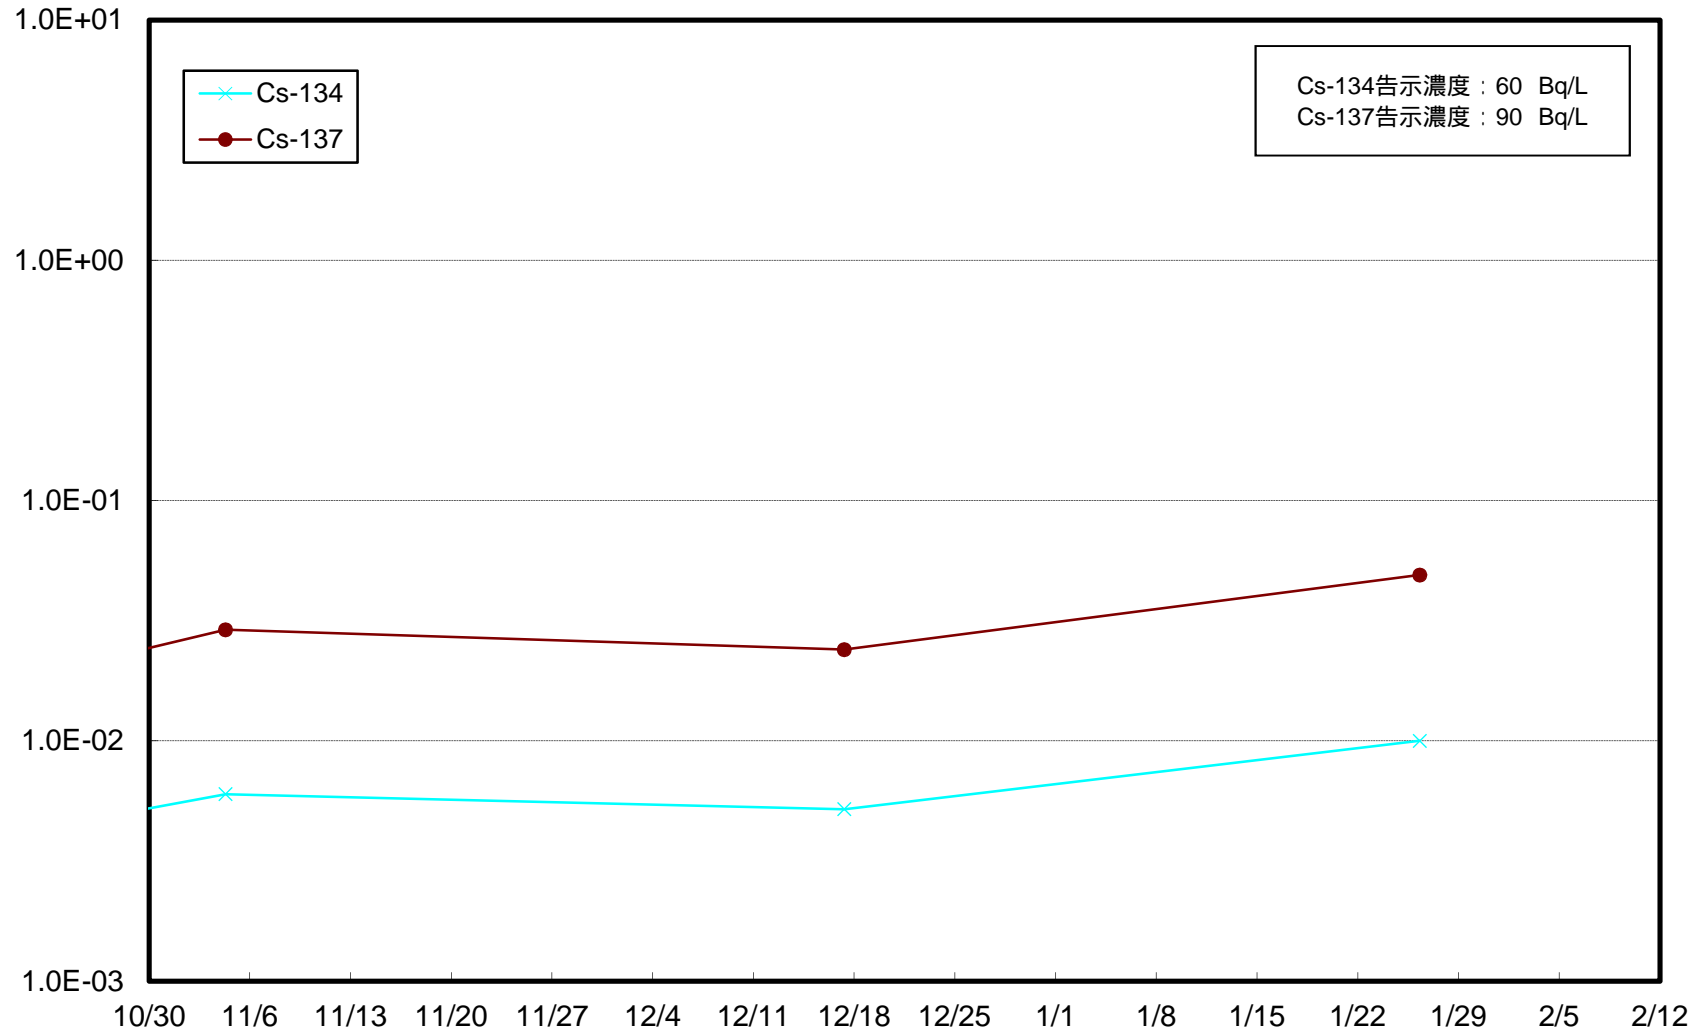


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

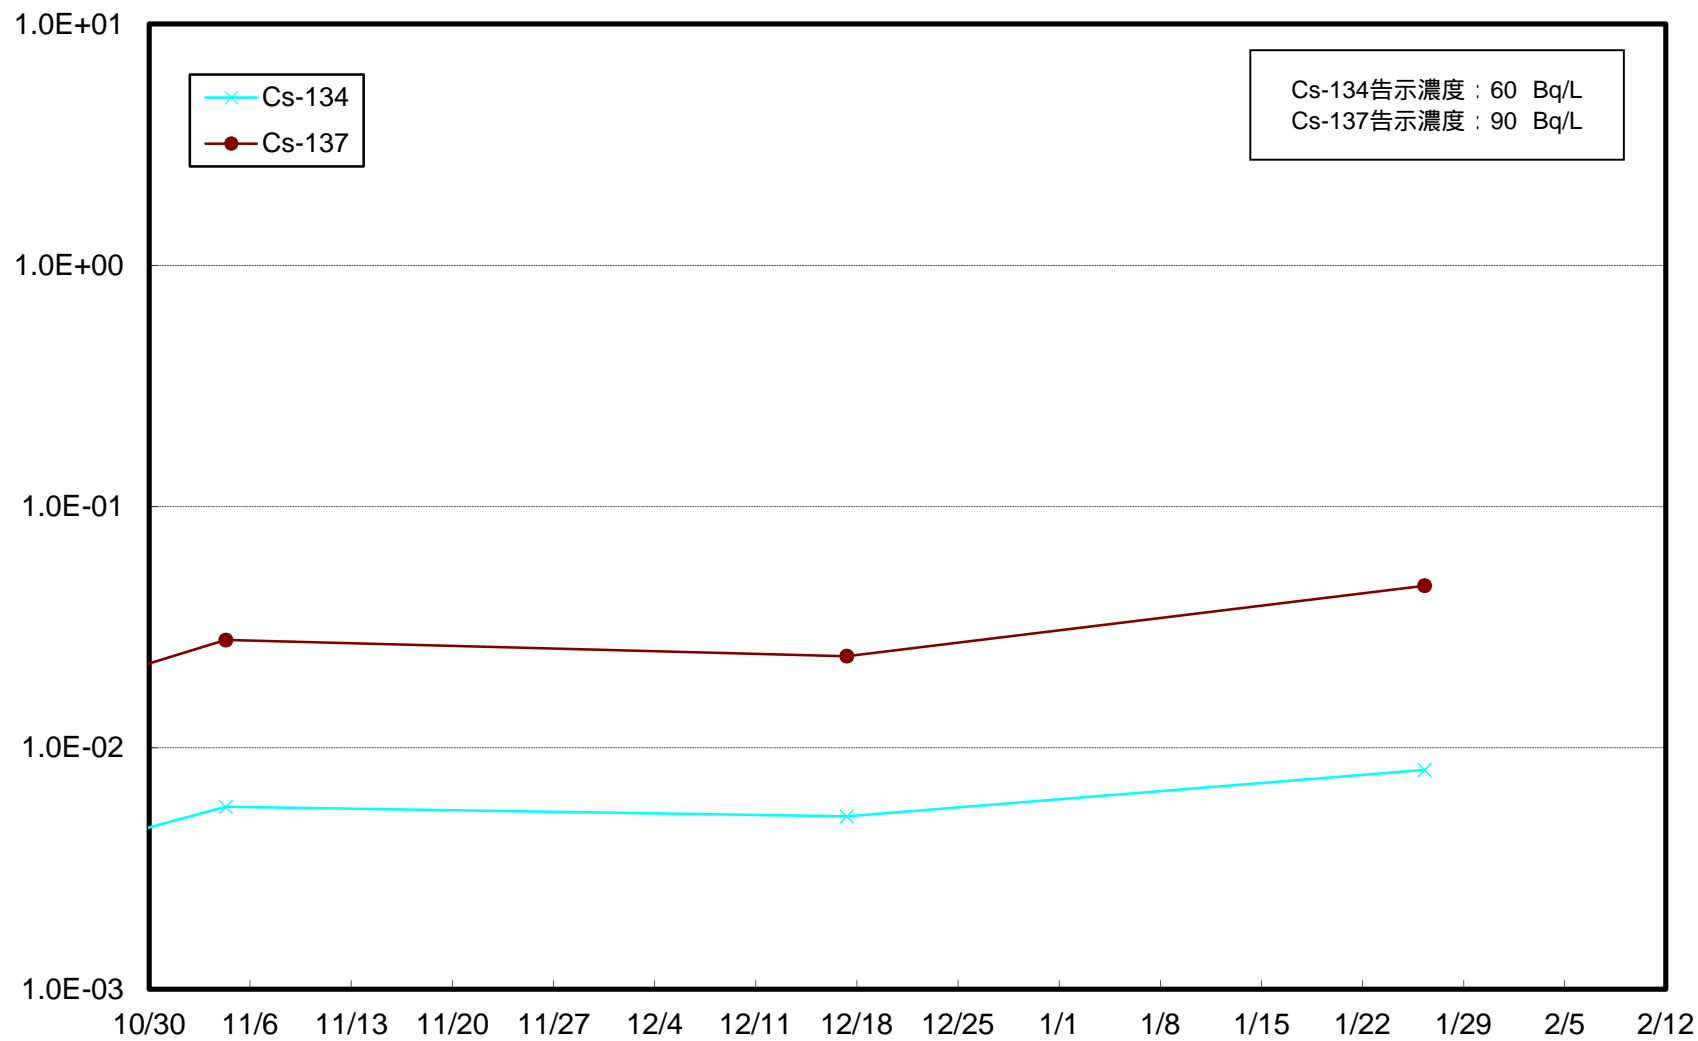





福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

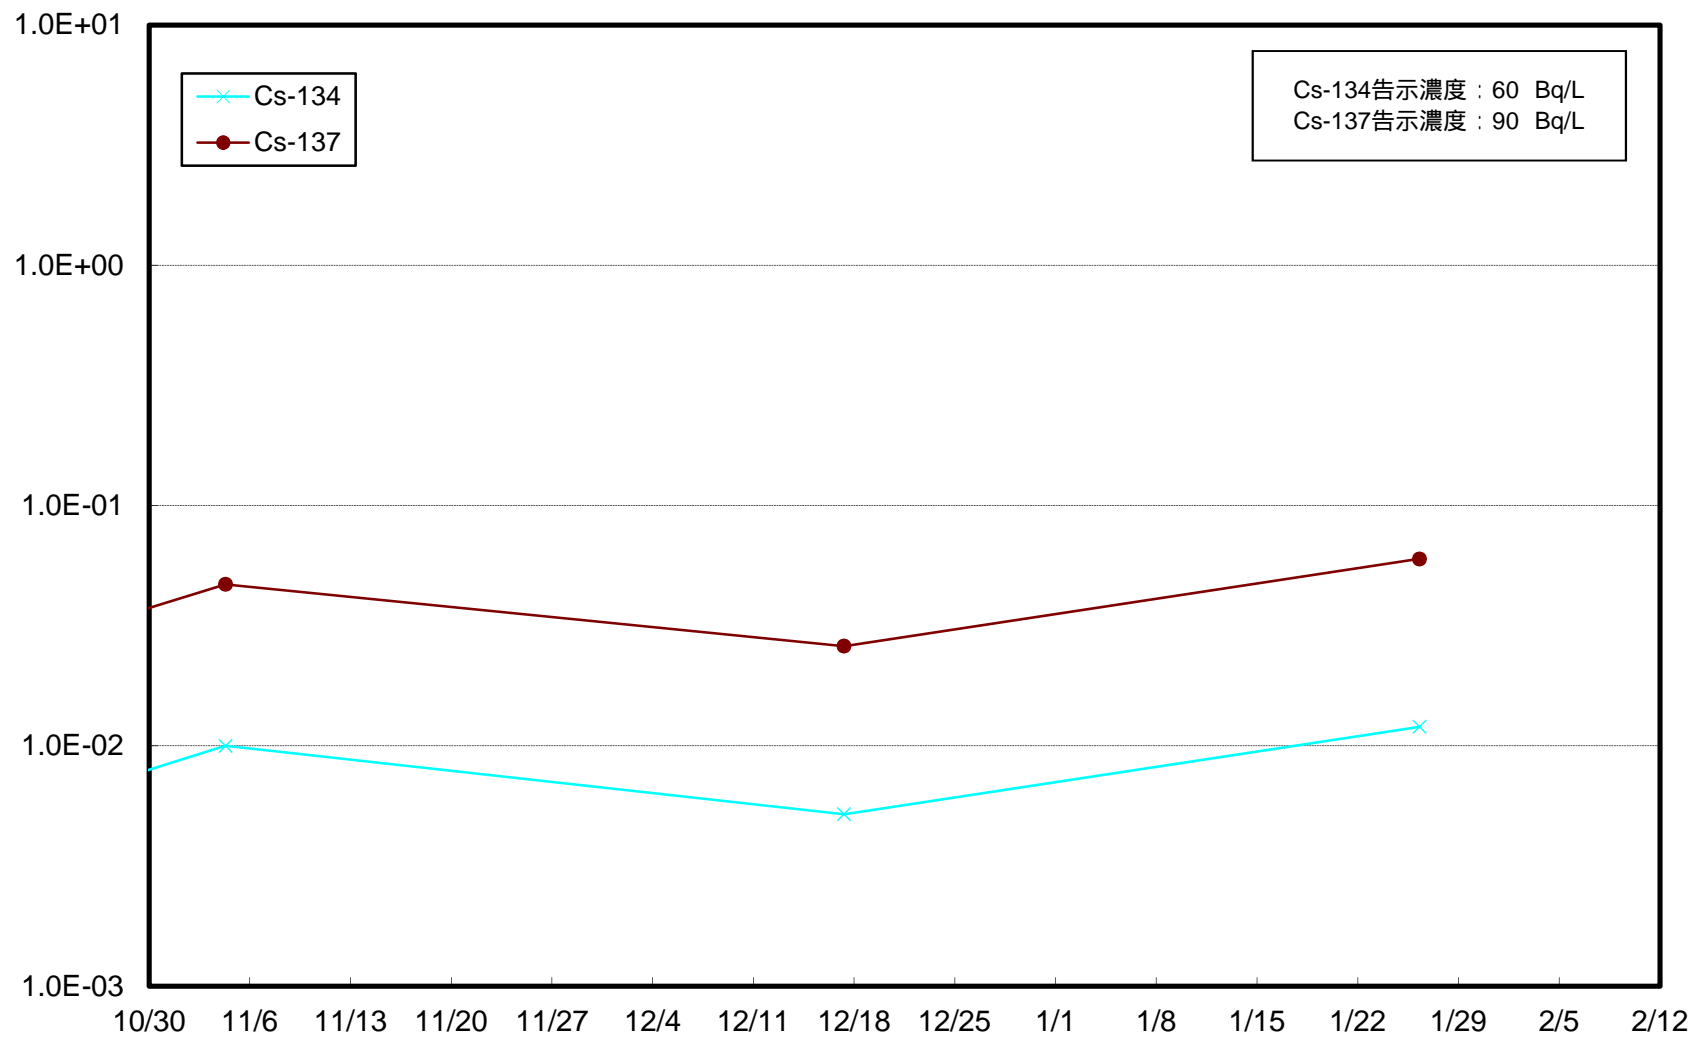


小高区冲合15km付近(T-B1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

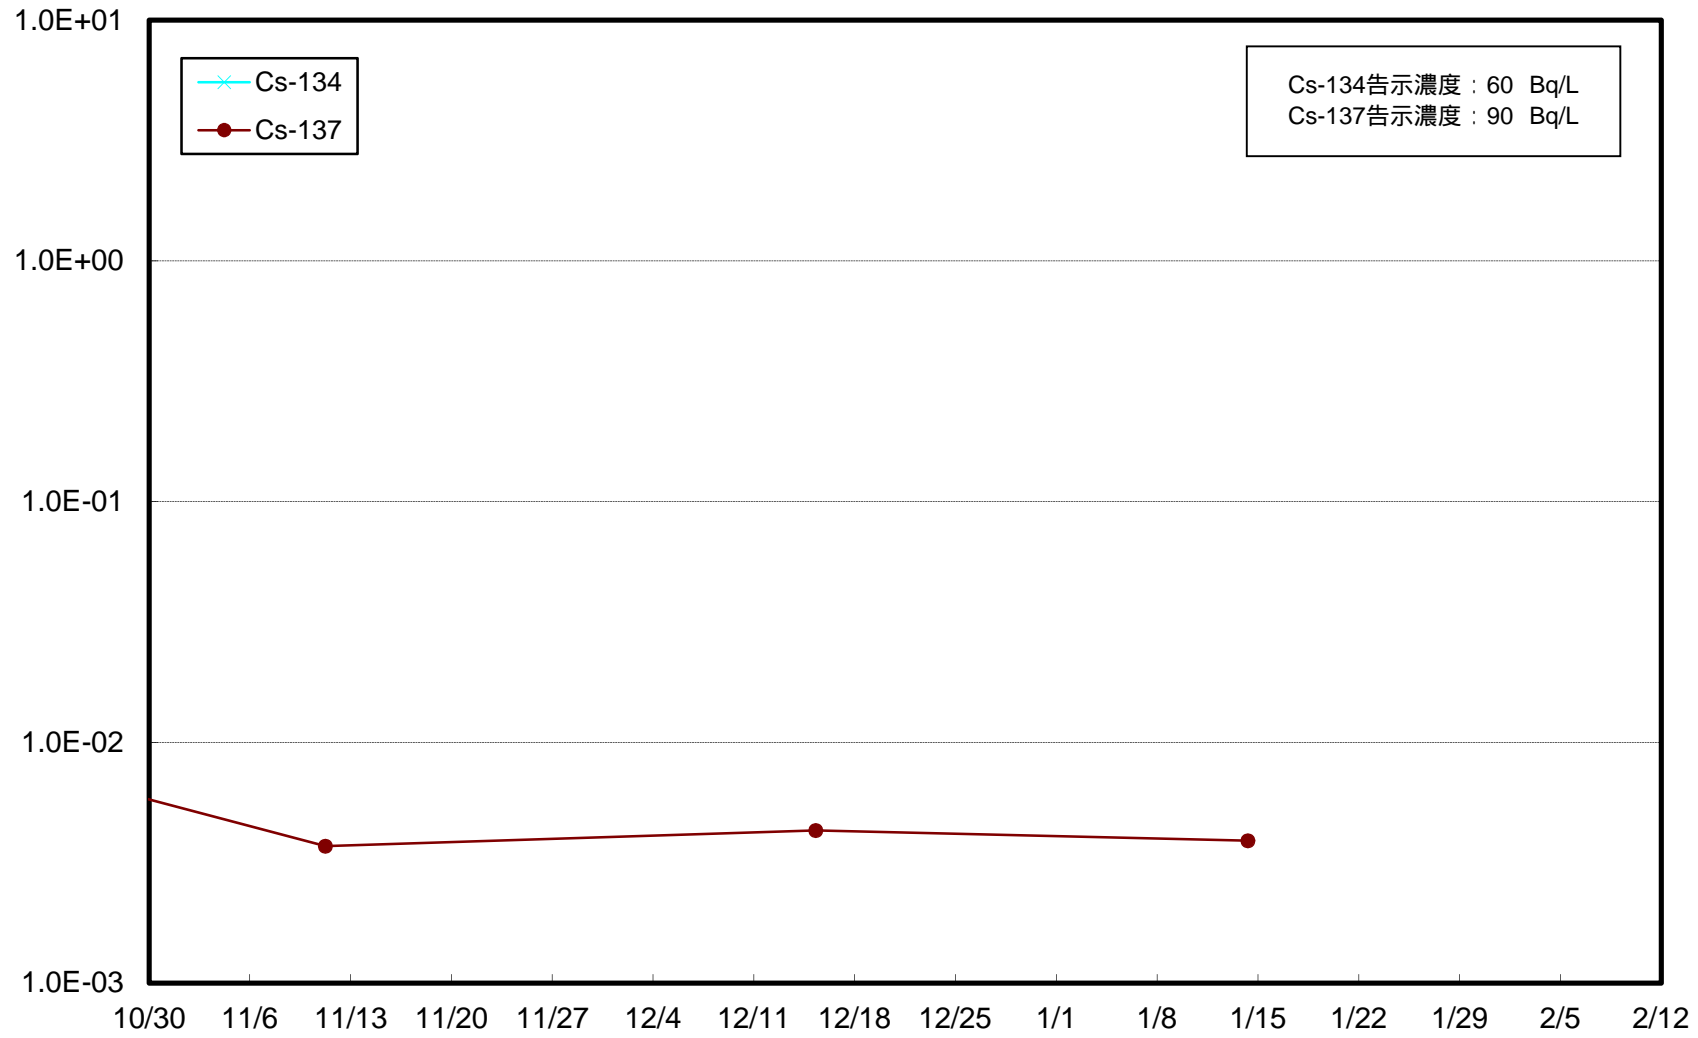


小高区冲合15km付近(T-B1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

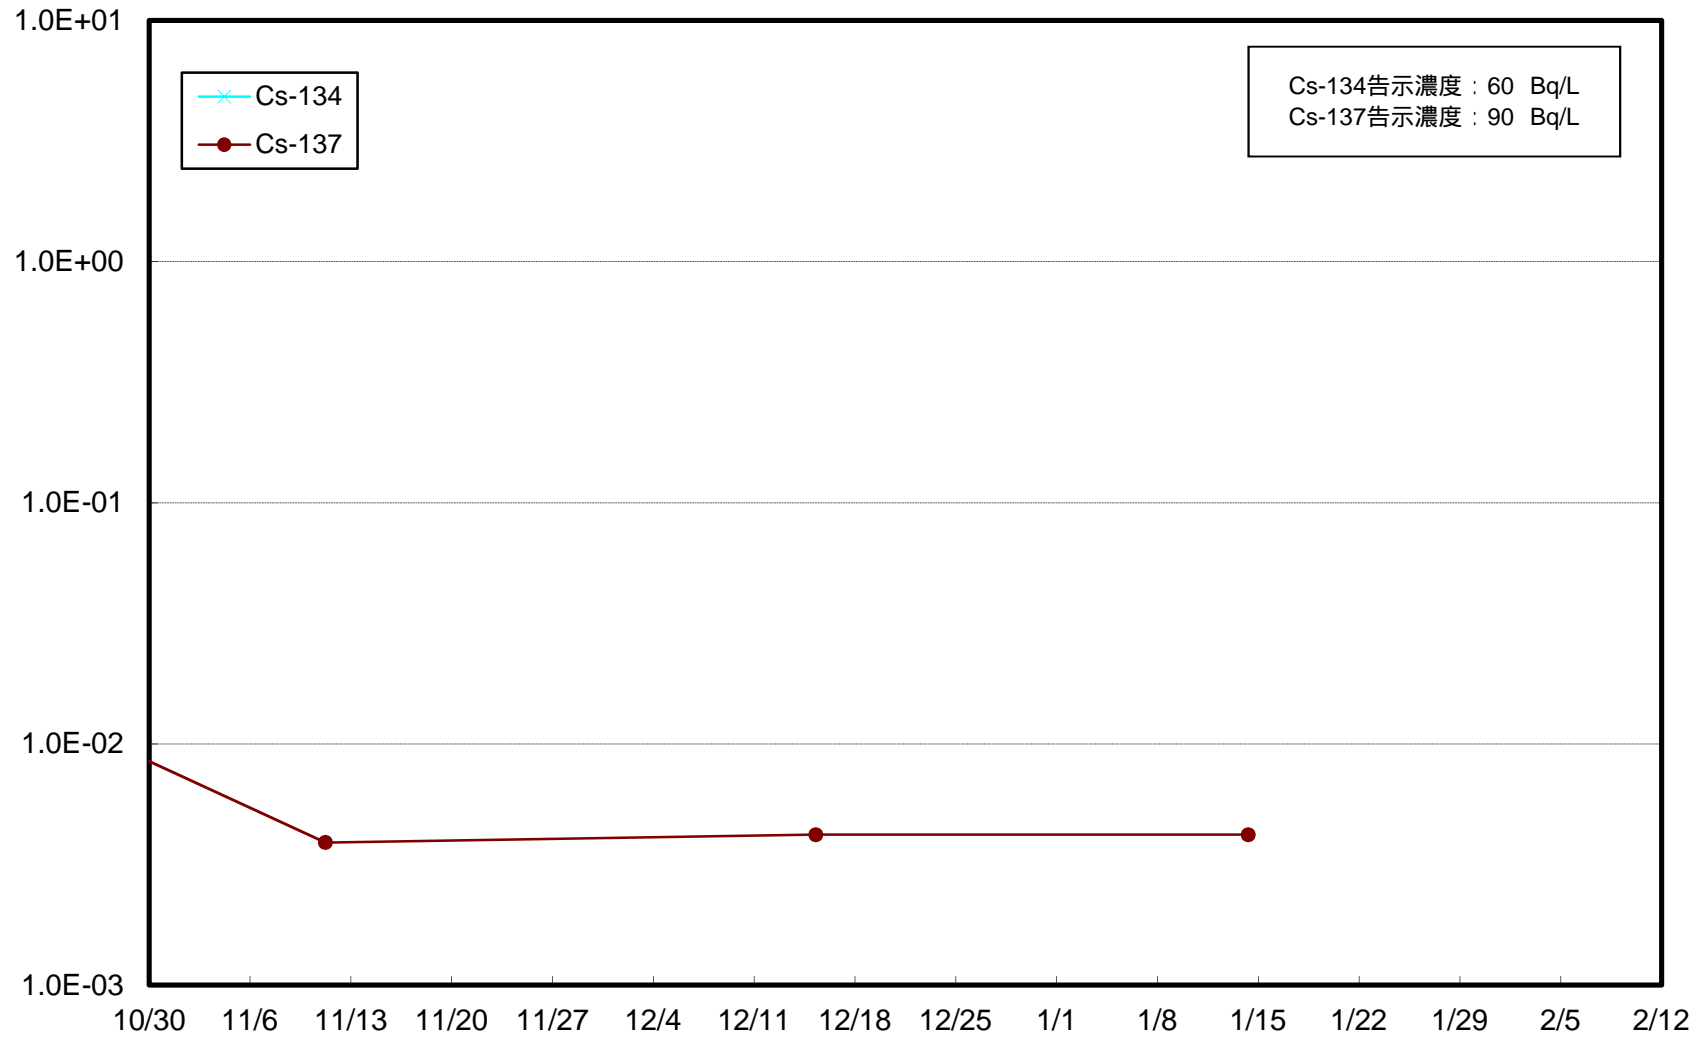


請戸川沖合18km付近(T-B2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

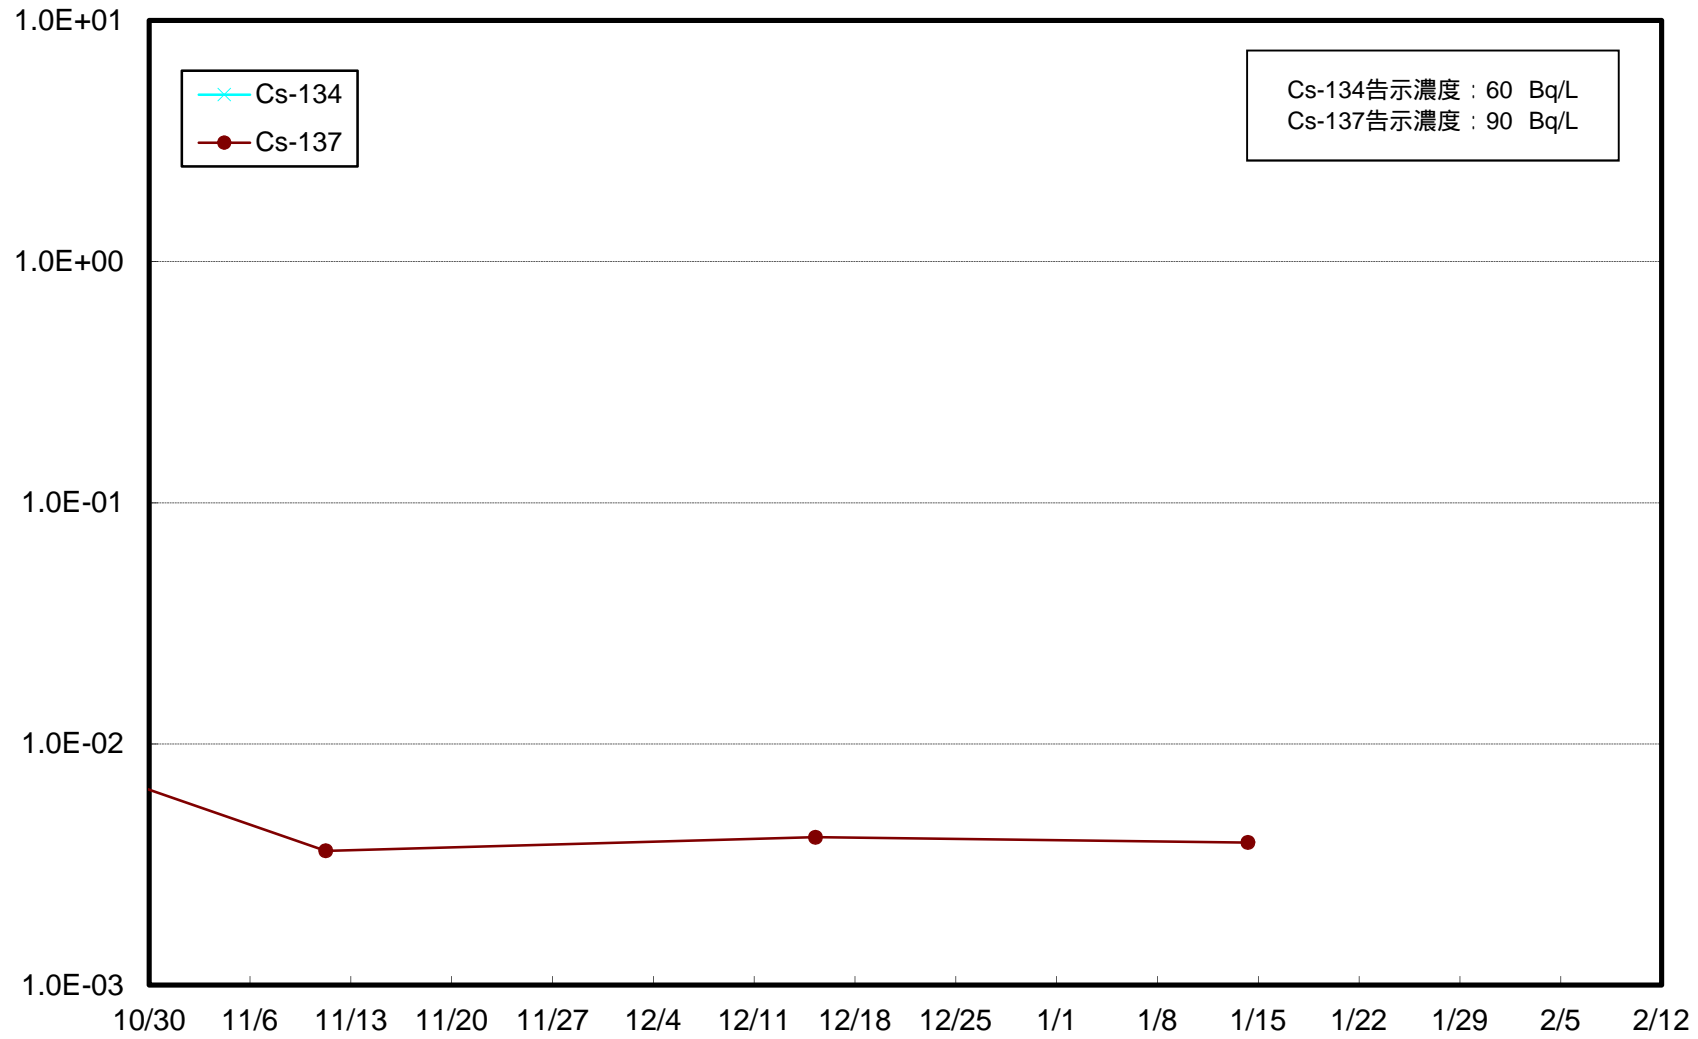


請戸川沖合18km付近(T-B2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

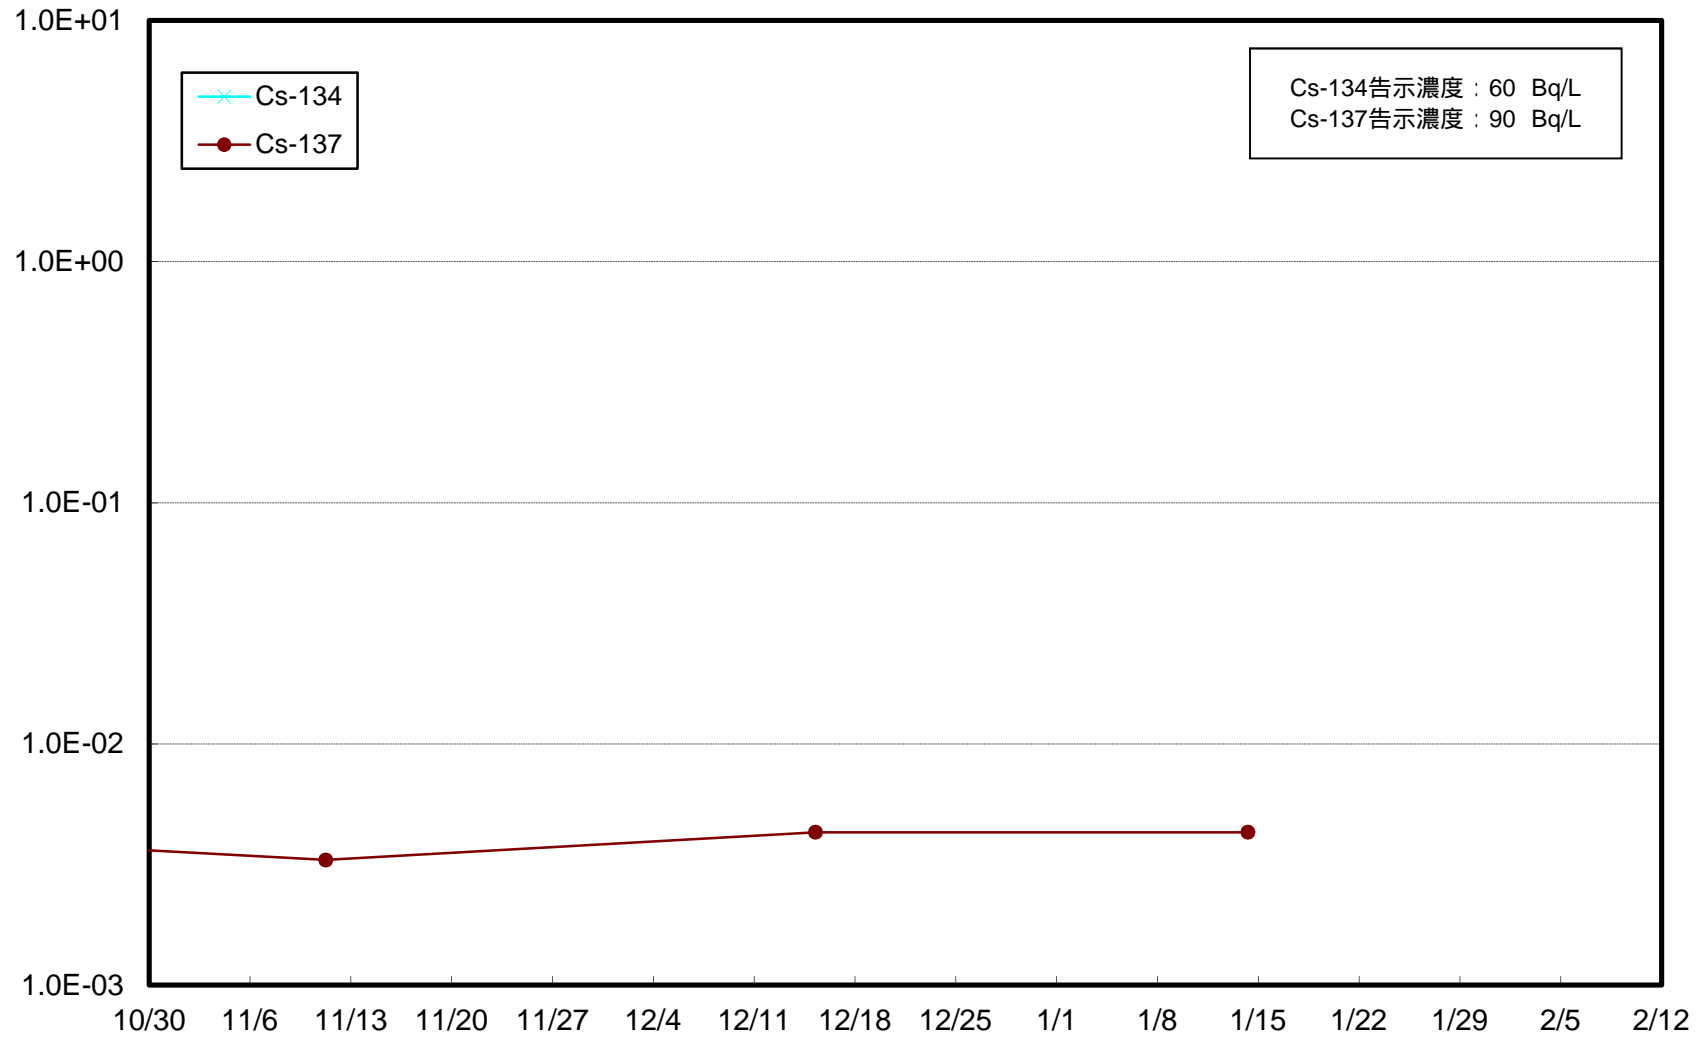


福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

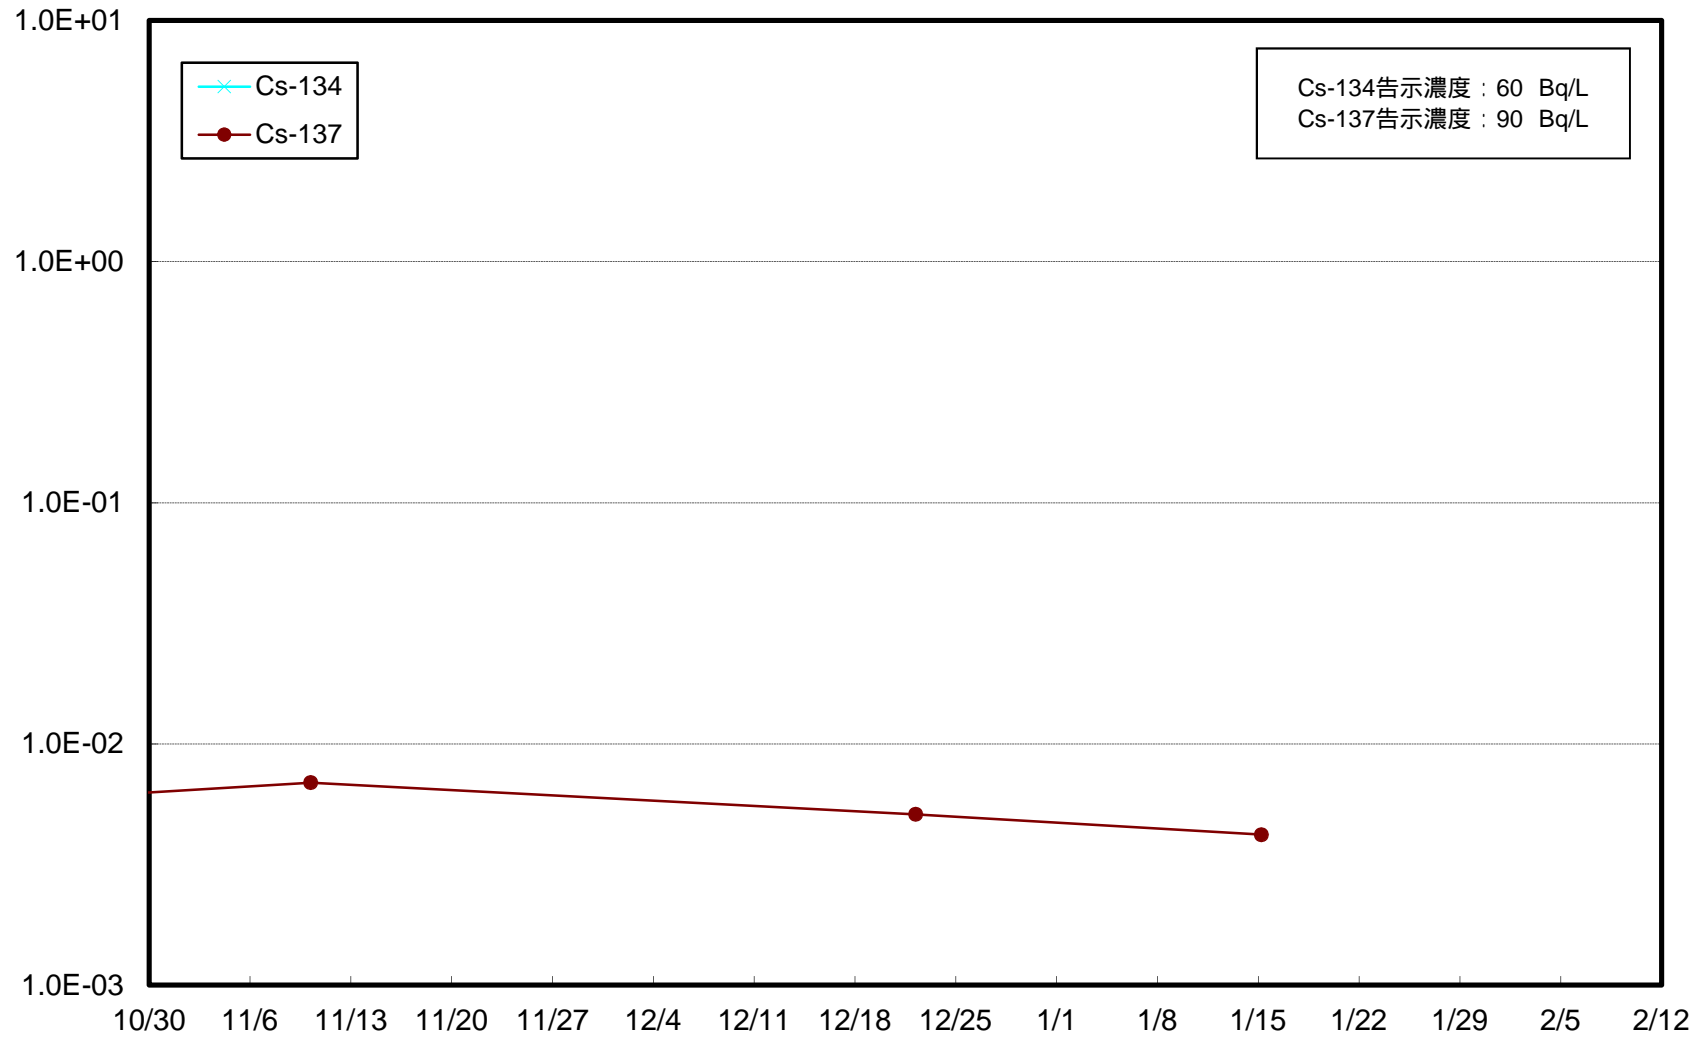

福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

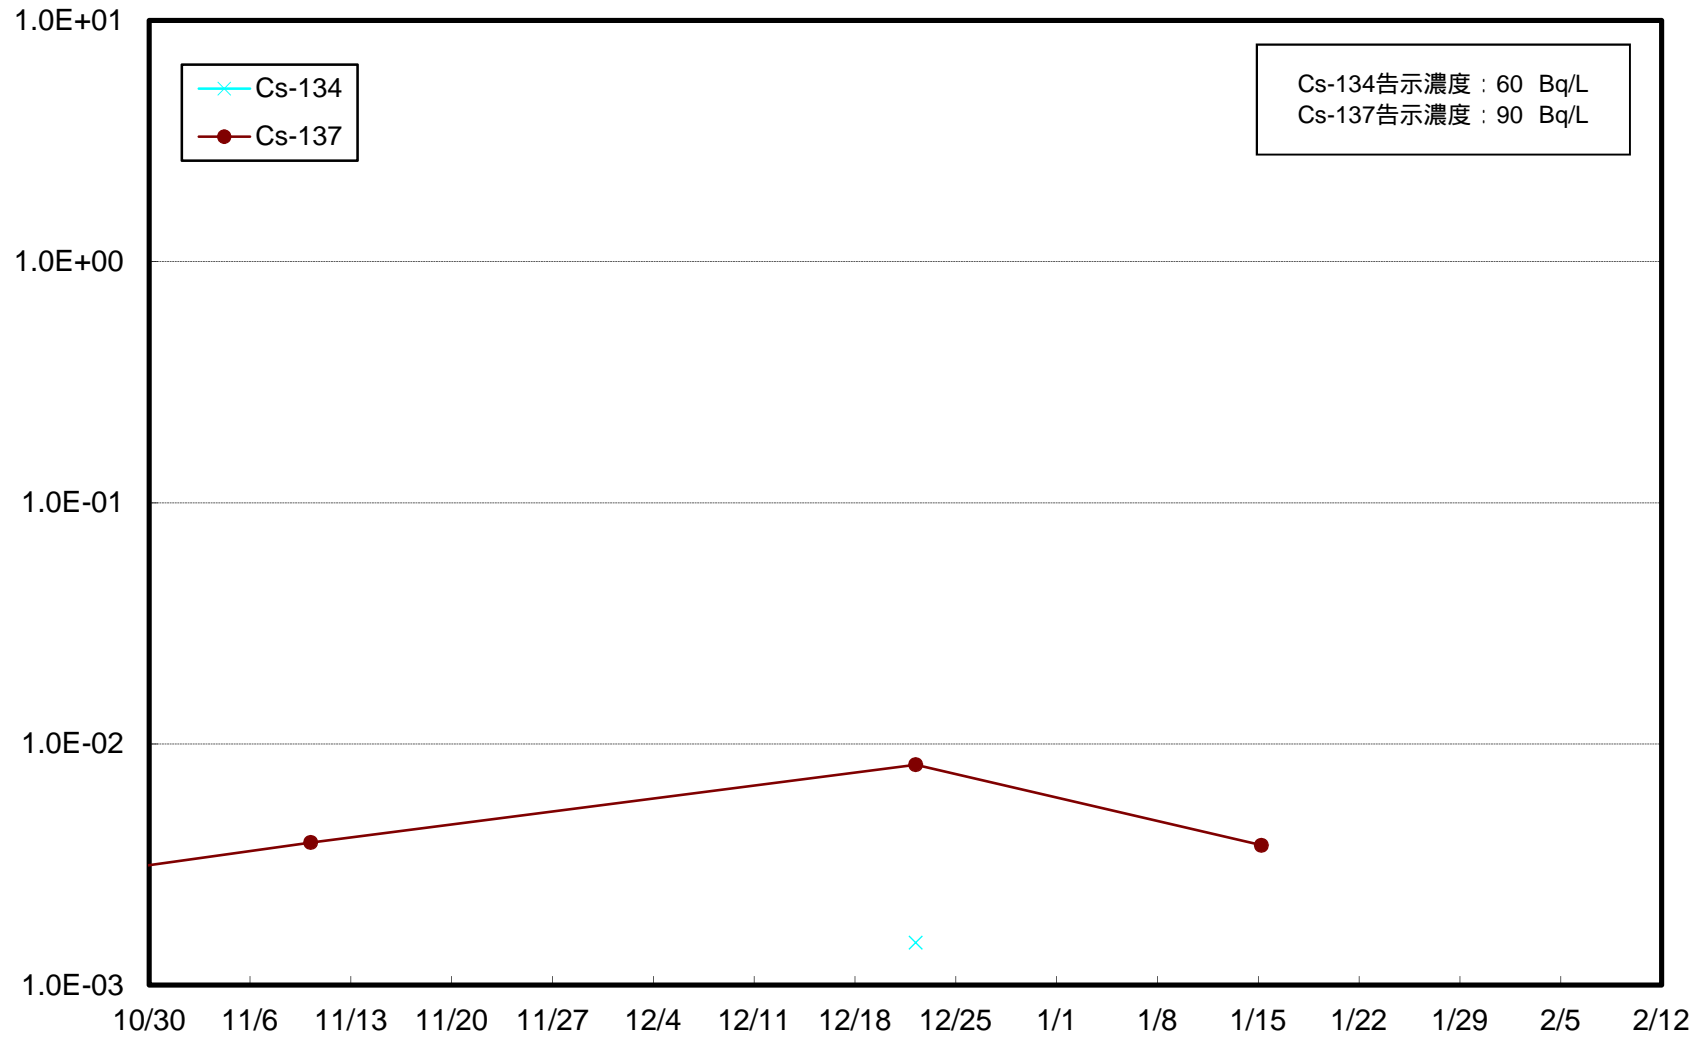

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

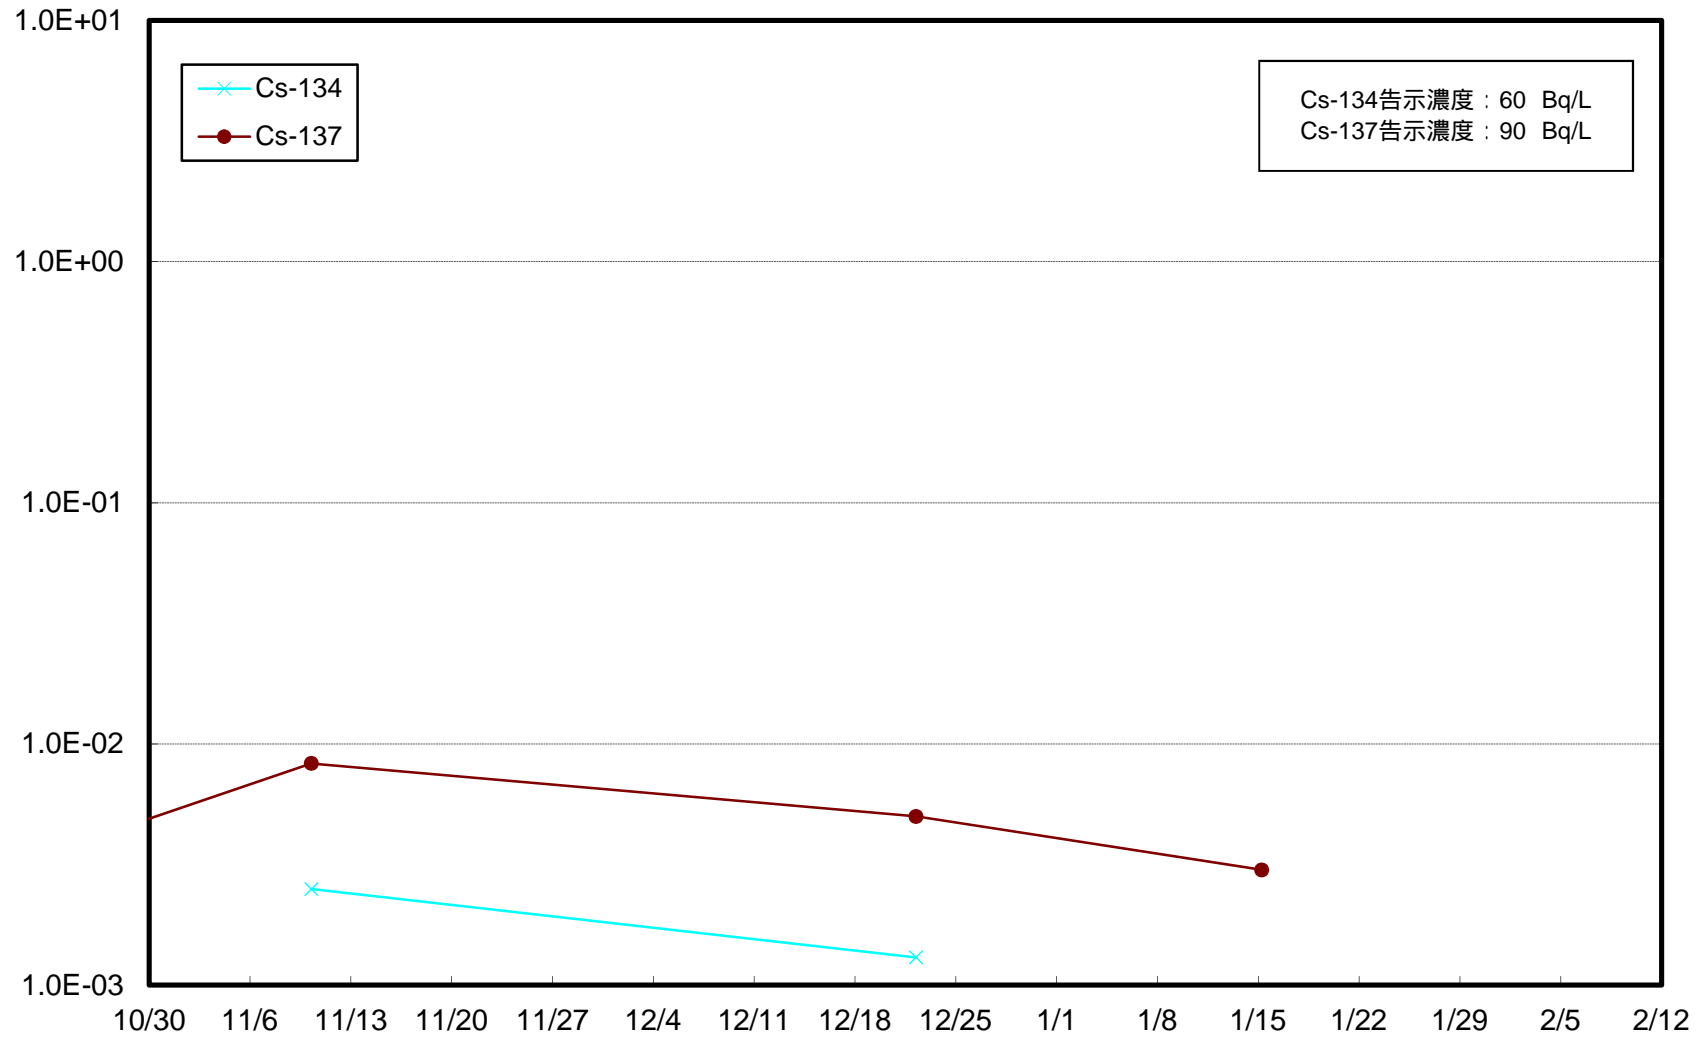



福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

