


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

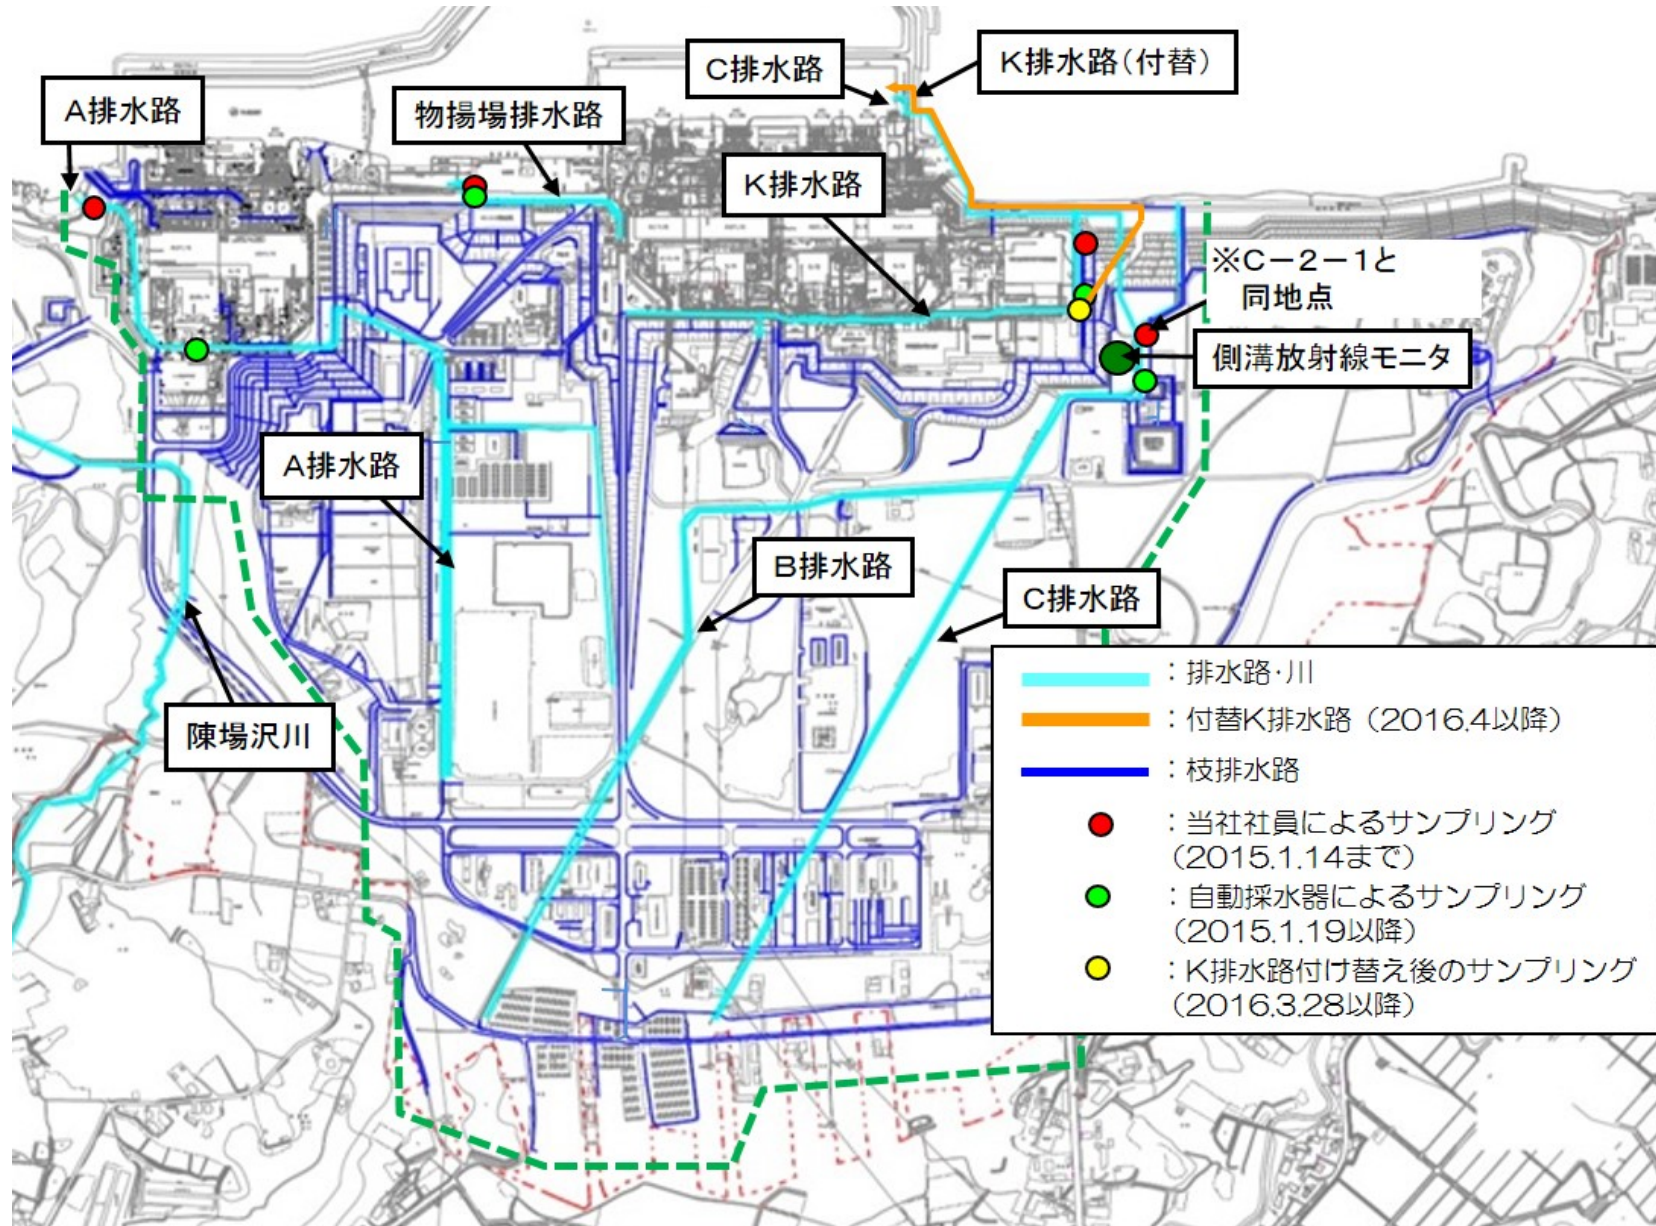

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路排水口 | | | | | | 物揚場排水口 | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 採取日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 |
| 採取時刻 | 7:00 | 7:00 | 8:54 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 降雨量(mm/日) | 6 | 22.5 | 0.5 | 66 | 3 | 0 | 6 | 22.5 | 0.5 | 66 | 3 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 0.98 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | ND(1.0) | 2.2 | 1.2 |
| Cs-137(約30年) | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 11 | 8.7 | 6.9 | 7.5 | 18 | 8.9 | 5.4 | 12 | 9.2 |
| 全β | 14 | 14 | 16 | 22 | 14 | 13 | 12 | 31 | 19 | 11 | 24 | 14 |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

単位: Bq/L

| | K排水路排水口 | | | | | | C排水路 35m盤 | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 採取日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 |
| 採取時刻 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:00 |
| 降雨量(mm/日) | 6 | 22.5 | 0.5 | 66 | 3 | 0 | 6 | 22.5 | 0.5 | 66 | 3 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | 17 | 64 [*] | 27 | 11 | 36 [*] | 18 | ND(1.0) | ND(0.9) | ND(0.7) | ND(0.8) | ND(0.7) | ND(0.7) |
| Cs-137(約30年) | 92 | 360 [*] | 160 | 55 | 200 [*] | 97 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | ND(0.9) | 1.8 | 0.80 |
| 全β | 140 | 490 [*] | 230 | 77 | 300 [*] | 160 | 34 | 14 | 5.1 | 4.0 | 29 | 18 |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

* 太枠内が今回公表データ。他は8月24日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ 降雨による表層土の流入のため上昇したものと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

| | A排水路排水口 | 物揚場排水口 | K排水路排水口 | C排水路 35m盤 |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Cs-134(約2年) | 46 [14/6/12] | 56 [14/6/12] | 280 [14/5/21] | 22 [14/6/12] |
| Cs-137(約30年) | 130 [14/6/12] | 160 [14/6/12] | 910 [15/9/9] | 57 [14/6/12] |
| 全β | 200 [14/6/12] | 190 [14/6/12] | 1500 [14/8/26] [15/9/9] | 5400 [15/2/22] |
| H-3(約12年) | 29 [14/5/7] | 35 [14/5/7] | 820 [14/6/18] | 2500 [15/6/18] |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。