


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

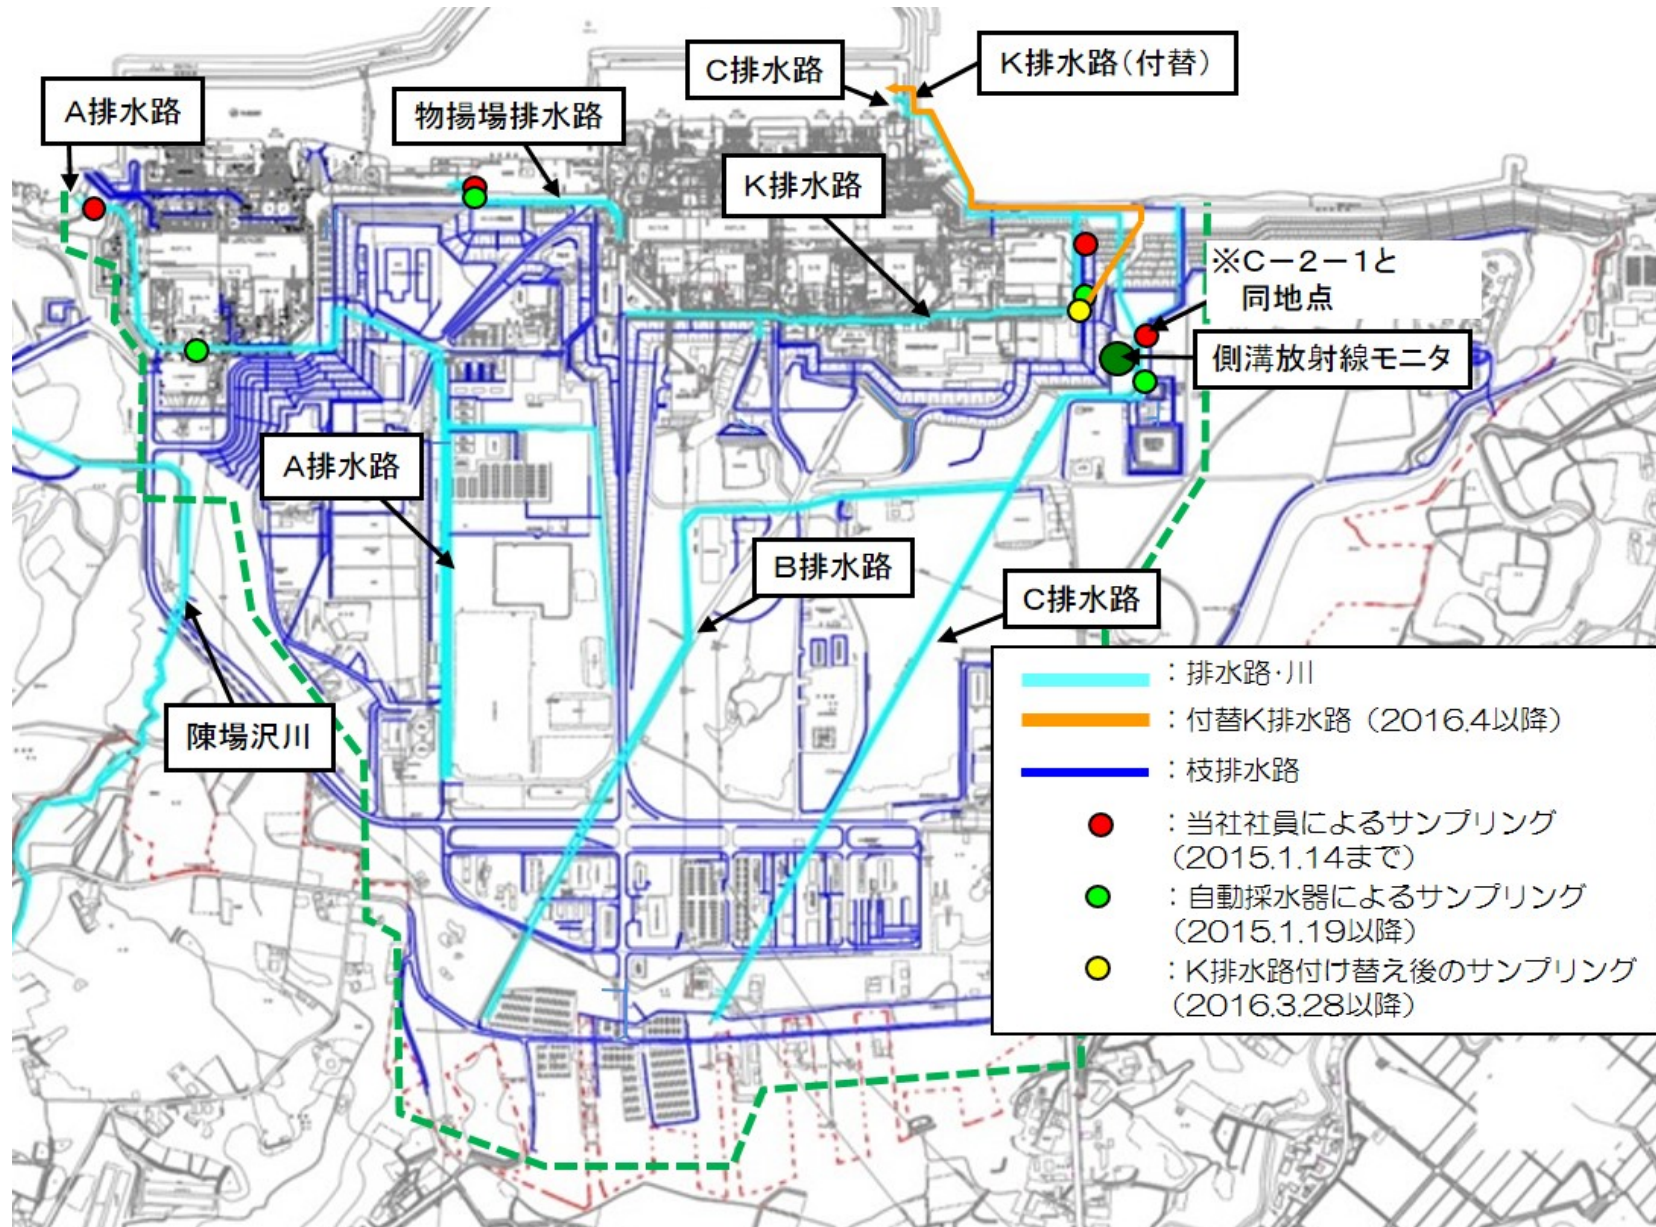

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| 採取日 | A排水路排水口 | | | | | 物揚場排水口 | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 |
| 採取時刻 | 7:00 | 8:35 | 7:00 | 7:50 | 7:00 | 7:05 | 8:25 | 7:45 | 7:35 | 7:00 |
| 降雨量(mm/日) | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | 0.96 | ND(0.8) | ND(0.7) | ND(0.8) | ND(1.0) | 1.8 | ND(0.7) | ND(0.6) | ND(0.8) | ND(0.8) |
| Cs-137(約30年) | 7.9 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 16 | 0.93 | ND(0.8) | 0.87 | ND(0.9) |
| 全β | 34 | 7.0 | 8.1 | 7.7 | 13 | 39 | ND(3.3) | ND(4.2) | ND(3.3) | 3.5 |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

単位: Bq/L

| 採取日 | K排水路排水口 | | | | | C排水路 35m盤 | | | | |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 |
| 採取時刻 | 7:00 | 9:00 | 7:00 | 8:15 | 7:00 | 7:00 | 8:50 | 7:20 | 7:00 | 7:25 |
| 降雨量(mm/日) | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | 4.1 | 2.3 | ND(0.9) | 1.1 | 1.1 | ND(0.6) | ND(0.8) | ND(0.8) | ND(0.5) | ND(0.7) |
| Cs-137(約30年) | 23 | 11 | 6.0 | 6.8 | 6.9 | 3.1 | 1.9 | ND(0.9) | ND(0.7) | ND(0.9) |
| 全β | 65 | 23 | 9.5 | 16 | 11 | 21 | 13 | 4.9 | ND(3.3) | 4.6 |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 太枠内が今回公表データ。他は11月15日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

| | A排水路排水口 | 物揚場排水口 | K排水路排水口 | C排水路 35m盤 |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Cs-134(約2年) | 46 [14/6/12] | 56 [14/6/12] | 280 [14/5/21] | 22 [14/6/12] |
| Cs-137(約30年) | 130 [14/6/12] | 160 [14/6/12] | 910 [15/9/9] | 57 [14/6/12] |
| 全 β | 200 [14/6/12] | 190 [14/6/12] | 1500 [14/8/26] [15/9/9] | 5400 [15/2/22] |
| H-3(約12年) | 29 [14/5/7] | 35 [14/5/7] | 820 [14/6/18] | 2500 [15/6/18] |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。