


## 福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

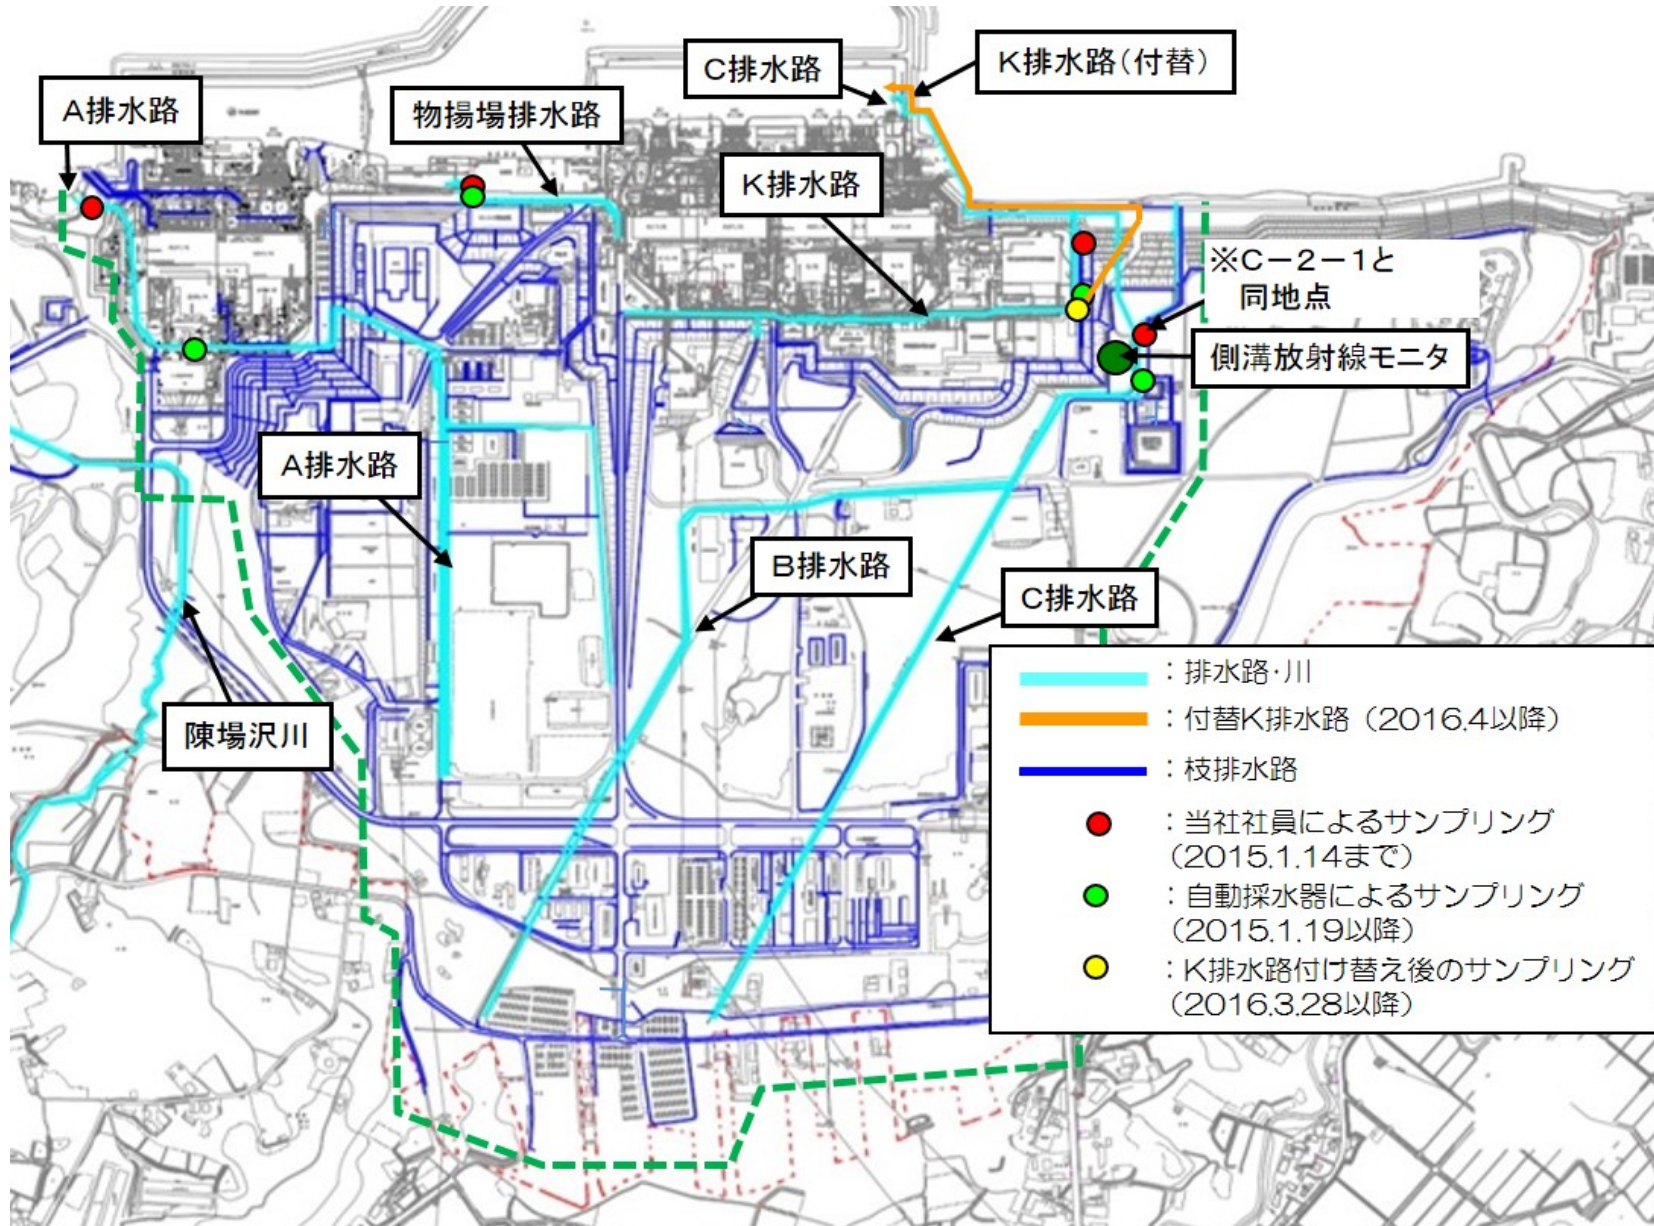

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日
採取時刻	7:45	7:00	8:00	7:00	7:15	7:00	7:10	7:25	8:07	7:55	7:30	7:00	9:22	6:50
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.009	0.009	0.011	0.008	0.011	0.010	0.011
Cs-134(約2年)	ND(0.7)	3.3	ND(0.9)	ND(1.2)	0.95	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(1.0)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(1.0)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.6)
Cs-137(約30年)	4.7	19	5.0	4.1	7.3	4.4	5.8	1.9	1.1	ND(1.0)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.9)	1.3
全β	9.1	53	5.6	7.0	9.3	9.8	16	3.7	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日
採取時刻	7:00	7:00	8:19	7:00	7:45	7:00	7:35	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.007	0.013	0.006	0.014	0.015	0.014	0.018	0.016	0.011	0.012	0.009	0.009	0.007	0.006
Cs-134(約2年)	0.84	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(1.4)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.7)
Cs-137(約30年)	5.4	3.9	4.3	3.6	3.4	2.6	4.2	ND(0.8)	ND(0.9)	1.1	ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.7)	ND(0.8)
全β	11	7.9	6.0	6.7	8.1	5.1	5.3	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(6.5)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月11日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日				11月18日	11月19日	11月20日	11月21日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:25				7:15	8:24	7:40	7:10			
降雨量(mm/日)	0	14	0	5.5				0	14	0	5.5			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.9)	0.77	1.1	ND(0.7)				ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.7)			
Cs-137(約30年)	3.9	6.1	6.1	3.8				ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.9)			
全β	11	13	13	9.1				ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(4.0)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日				11月18日	11月19日	11月20日	11月21日			
採取時刻	7:00	8:46	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:40			
降雨量(mm/日)	0	14	0	5.5				0	14	0	5.5			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.8)	ND(0.9)	1.4	0.91				ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.7)			
Cs-137(約30年)	4.8	5.2	14	5.7				ND(0.8)	ND(0.9)	2.4	ND(0.8)			
全β	7.4	7.2	22	14				ND(3.7)	ND(3.7)	12	ND(4.0)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月21日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全 $\beta$	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。