


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

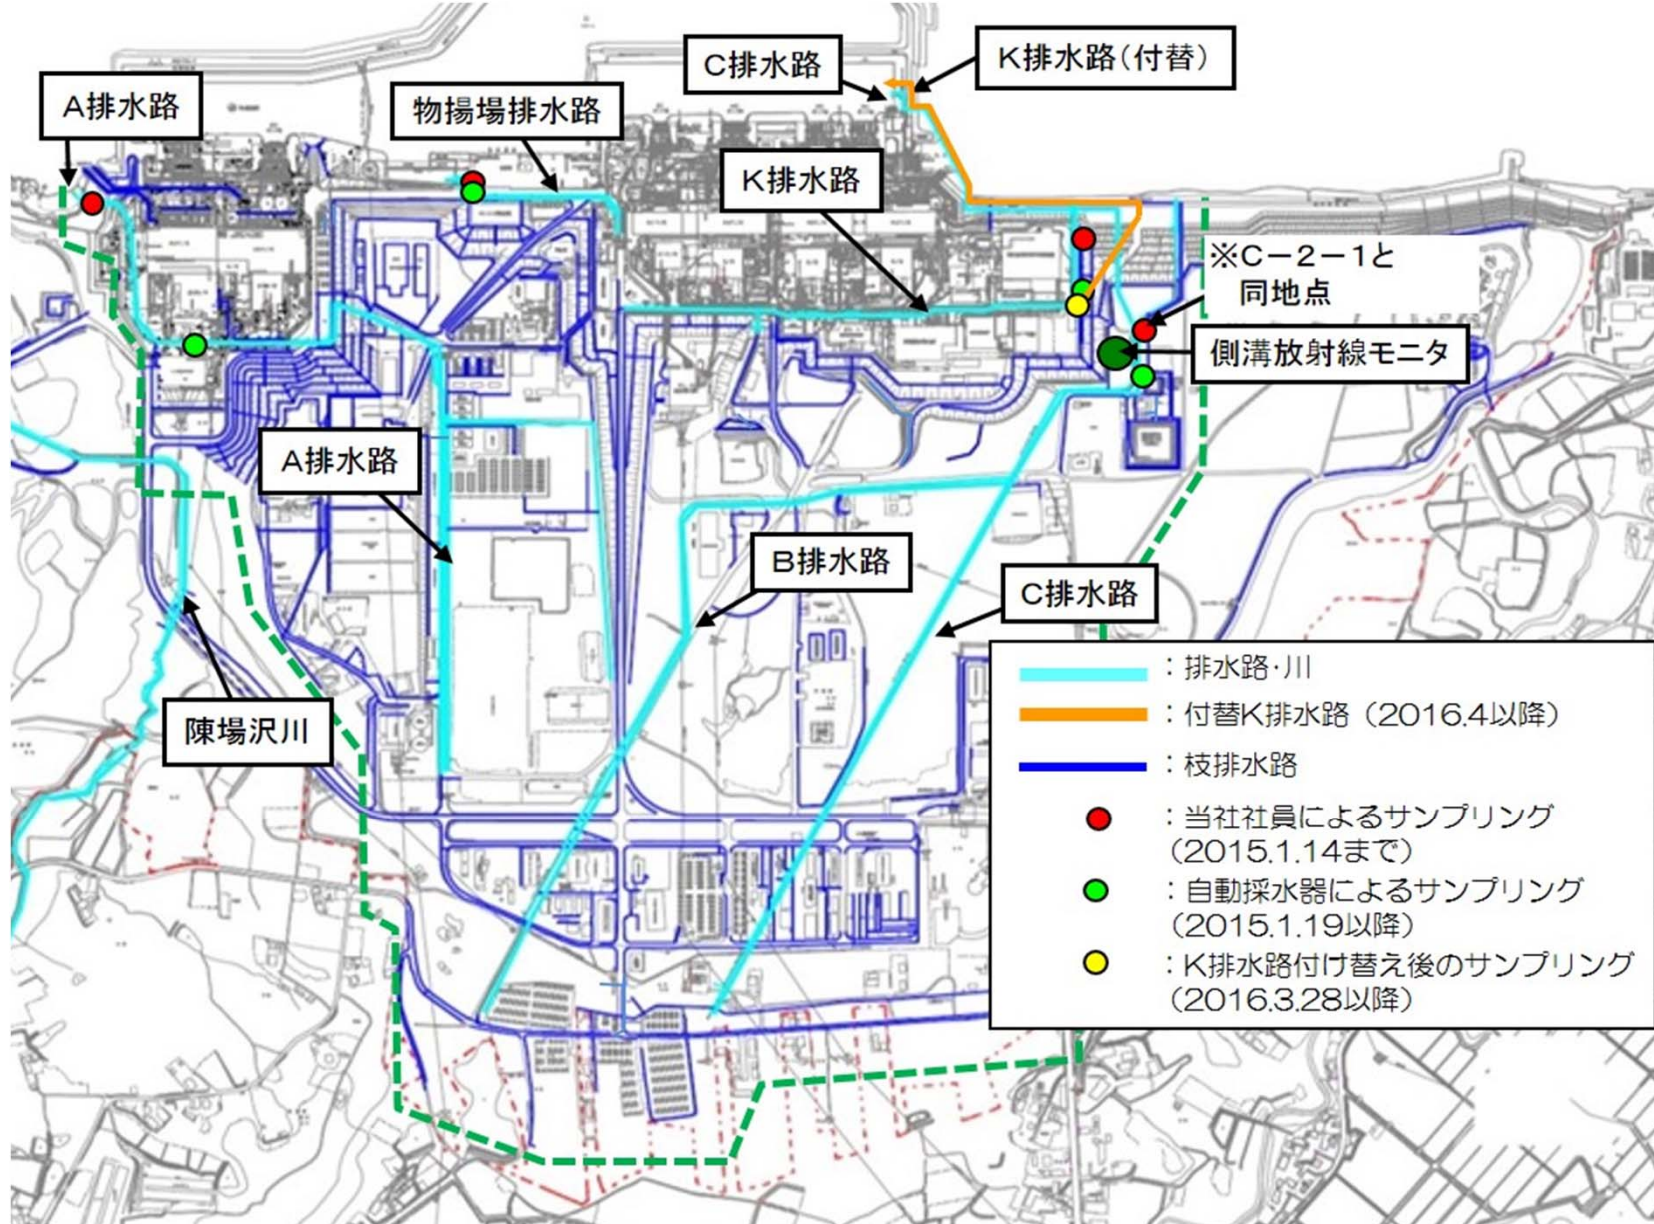

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路排水口 | | | | | | 物揚場排水口 | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 採取日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 |
| 採取時刻 | 8:00 | 9:20 | 7:00 | 7:00 | ※ | 9:35 | 7:40 | 9:06 | 7:57 | 7:10 | ※ | 9:20 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | 0.96 | 1.2 | 0.74 | 0.87 | ※ | ND(0.8) | ND(0.7) | ND(0.7) | ND(0.8) | ND(0.8) | ※ | ND(0.7) |
| Cs-137(約30年) | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | ※ | 4.8 | ND(0.8) | ND(0.8) | ND(0.9) | ND(0.8) | ※ | 0.90 |
| 全β | 9.3 | 10 | 7.4 | 9.8 | ※ | 7.0 | ND(3.3) | ND(3.7) | ND(4.0) | ND(3.5) | ※ | ND(3.5) |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

単位: Bq/L

| | K排水路排水口 | | | | | | C排水路 35m盤 | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 採取日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 |
| 採取時刻 | 7:00 | 7:00 | 7:05 | 7:00 | ※ | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ※ | 7:00 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | 0.96 | 0.92 | ND(0.9) | ND(0.7) | ※ | 0.80 | ND(0.8) | ND(0.7) | ND(0.6) | ND(0.7) | ※ | ND(0.8) |
| Cs-137(約30年) | 6.3 | 4.1 | 3.0 | 4.1 | ※ | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | ※ | 1.6 |
| 全β | 11 | 4.9 | 8.6 | 4.2 | ※ | 5.8 | 14 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | ※ | 11 |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

* 太枠内が今回公表データ。他は12月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※悪天候により採取中止。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

| | A排水路排水口 | 物揚場排水口 | K排水路排水口 | C排水路 35m盤 |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Cs-134(約2年) | 46 [14/6/12] | 56 [14/6/12] | 280 [14/5/21] | 22 [14/6/12] |
| Cs-137(約30年) | 130 [14/6/12] | 160 [14/6/12] | 910 [15/9/9] | 57 [14/6/12] |
| 全 β | 200 [14/6/12] | 190 [14/6/12] | 1500 [14/8/26] [15/9/9] | 5400 [15/2/22] |
| H-3(約12年) | 29 [14/5/7] | 35 [14/5/7] | 820 [14/6/18] | 2500 [15/6/18] |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。